


RS1

STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ NA CHODBĚ

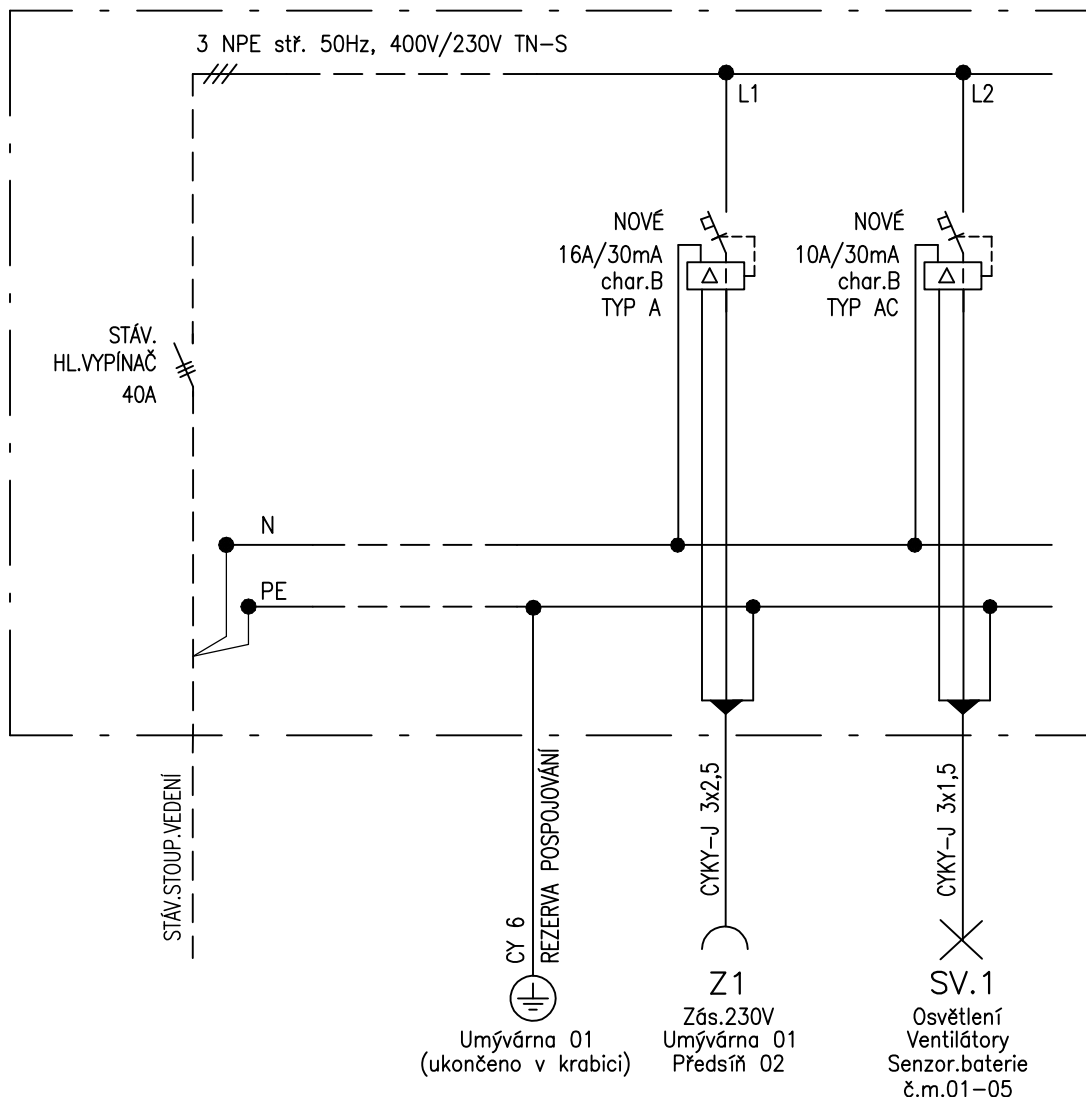

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3 NPE stř.50Hz, 400V/TN-S

1 NPE stř.50Hz, 230V/TN-S

OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 :

STUPEŇ OCHRANY – ZÁKLADNÍ : AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE

– DOPLŇENÁ : PROUDOVÝ CHRÁNIČ

Bc.PAVEL PRUSKÝ PROJEKTY ELEKTRO

IČ : 05124166

STUDENTSKÁ 436/56A, KARLOVY VARY 36007

MOBIL : 776 260 979, E-MAIL : prp11@seznam.cz

Číslo paré :

Autorizace :

HIP :

ING.ARCH.BŘETISLAV KUBÍČEK

Zodpovědný projektant :

Bc.PAVEL PRUSKÝ

Podpis :

Kreslil :

Bc.PAVEL PRUSKÝ

Podpis :

Investor :

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V RADOŠOVĚ, příspěvk. org., RADOŠOV 137, 362 72 KYSELKA

Stupeň dokumentace :

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Název akce :

DOZP RADOŠOV
STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁCHODŮ A KOUPELNY
1.DOMÁCNOSTI – RADOŠOV č.p.137

Zakázkové číslo :

2023028

Měřítko :

Formát :

1 A4

Část :

D.1.4.6 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Datum :

06/2023

Název přílohy :

ÚPRAVA ROZVADĚČE RS1

Číslo přílohy :

D.1.4.6-03