



Detail uložení plynovodu v zemi

Krytí plynovodního potrubí v komunikacích je 1.0m.  
Krytí plynovodního potrubí ve stále zatravněných plochách je 0,80m.  
Maximální krytí plynovodních potrubí je 1,50m, v místě podchodu je zvýšené  
Snížené nebo zvýšené krytí (z důvodu křížení překážek v trase - dle TPG 702 01)  
bude odsouhlaseno provozovatelem  
Materiál podsypu a obsypu potrubí dle použitého potrubí - viz. Technická zpráva

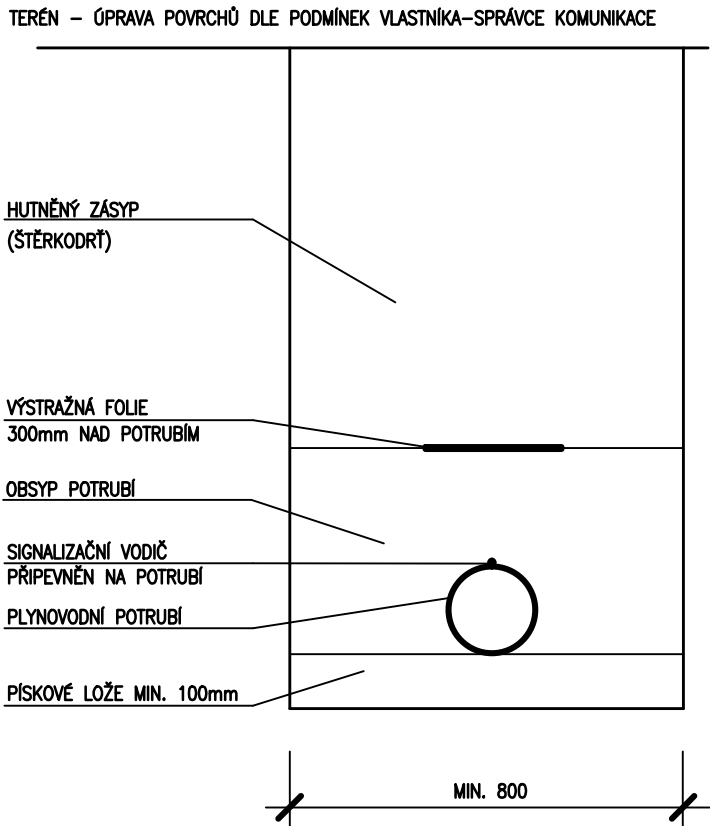

ČÍSLO REVIZE:	POPIS ZMĚNY / ODŮVODNĚNÍ:	DATUM:

ČÁST D  
SO 501

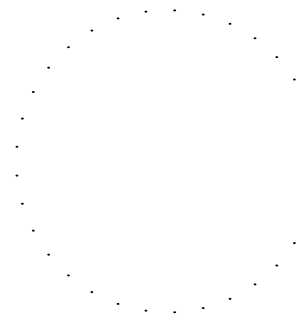

AUTORIZACE

OBJEDNATEL:		
	Město Mariánské Lázně	Město Mariánské Lázně Ruská 155 353 01 Mariánské Lázně IČ: 00254061

<b>ZHOTOVITEL:</b>   <b>ADVISIA</b> projekty a řízení dopravních staveb	NAVRHL / VYPRACOVAL: <b>Zdeněk Nitka</b>	
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: <b>Zdeněk Nitka</b>	
	TECHNICKÁ KONTROLA:	
	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. Tereza Škorpilová 	

AKCE: <b>Okružní křižovatka Plzeňská - Polní - Ke Kasárnům, Mariánské Lázně</b>			ČÍSLO ZAKÁZKY:	19_014-CV
			DATUM:	11/2023
ČÍSLO OBJEKTU: <b>SO 501</b>	NÁZEV OBJEKTU: <b>PŘELOŽKA PLYNOVODU</b>		REVIZE:	<b>00</b>
ČÍSLO PŘÍLOHY: <b>05</b>	NÁZEV PŘÍLOHY: <b>Uložení v zemi-rýže</b>	FORMÁT: A4x2 MĚŘÍTKO: - -	STUPEŇ PD:	PARÉ:
			<b>PDPS</b>	