


LEGENDA

- Předpokládaný rozsah výměny střešní krytiny
- Výměna bednění za cementové desky

PŮDORYS STŘECHY
NAD STROJOVNOU VZT (m.č. B3.01)

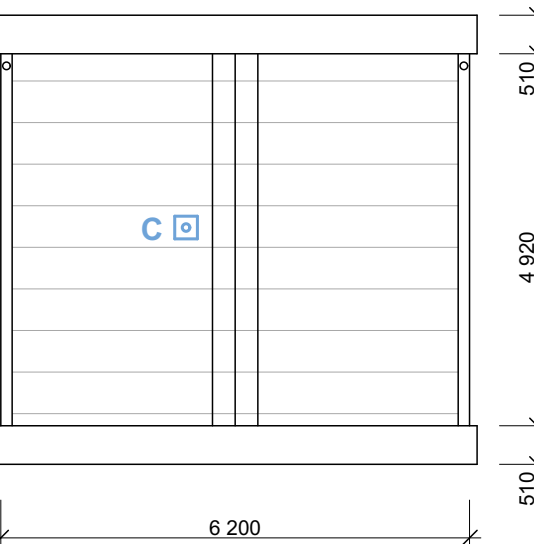


- Do střechy strojovny se nezasahuje
- Stávající atika se šikmými rohy zůstává zachována. Zkosené části budou v rámci laťového roštu a bednění zarovnány do pravoúhlého tvaru.

ZÁCHYTNÝ SYSTÉM

- nerezové kotvící lano + nerezové kotvící prvky - 55 m
- A napínací koncový kotvící prvek - 4 ks
- B středový kotvící prvek - 7 ks
- C samostatný kotvící prvek - 6 ks

SCHÉMA OBJEKTU:

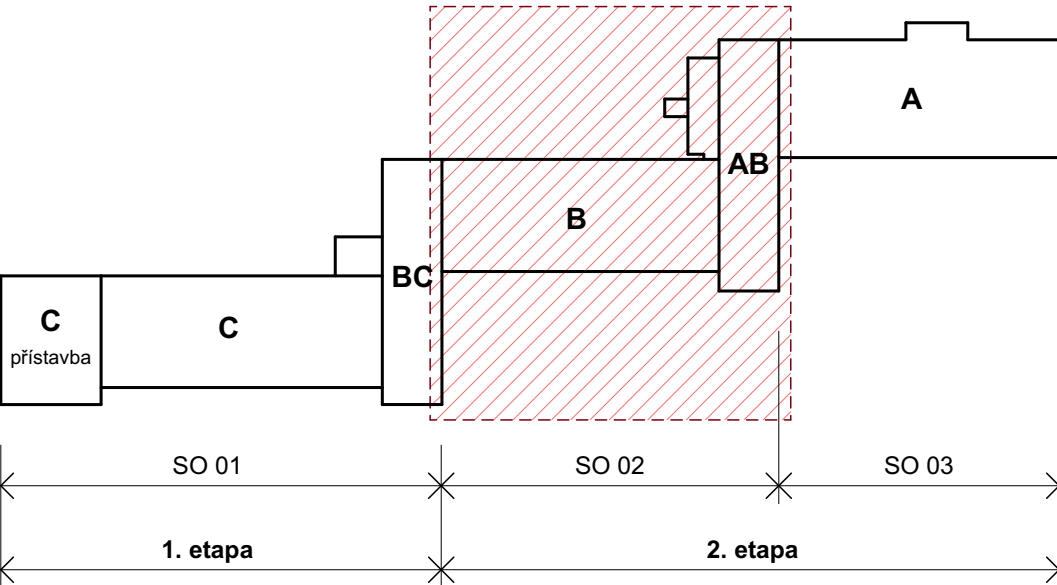

±0,000 = 578,050 m.n.m.

Vedoucí projektant : Ing. arch. B. Kubiček	Vypracoval : Ing. Roman Redl	Paré č. :
Obec : Kraj : Zřizovatel : Název akce : Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku Mládežnická č.p. 1123, Nejdek	Nejdek Karlovarský DZP "MATYÁŠ" v Nejdku, příspěvková organizace, Mládežnická 1123, 362 21 Nejdek Datum : Stupeň : Č. zak. : Měřítko :	10/2021 DPS 210204 1:100
Obsah : Půdorys střechy nad pavilonem B, AB	Číslo přílohy : D.1.1.e2.06	

POZNÁMKY:

- vlašské kroky procházející navrhovanou požárně dělící stěnou budou za posledním vazníkem pavilonu B přerušeny a ze strany spoj krčku podepřeny tesař. kci
- konce stáv. příhradových vazníků procházející navrhovanou požárně dělící stěnou budou seříznuty, případně obloženy SDK na požadovanou požární odolnost
- v případě kolize navrhované ocelové konstrukce se stávajícími vazníky rozhodne o případné úpravě vazníků statik

