

Rozvaděč RTN

Osazení a popis signálů na dveřích rozvaděčů




ROZVODNÁ SOUSTAVA: TN-S, 3+N+PE, 3x 230/400 V, 50 Hz

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJ
DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ

Skří

- volně stojící oceloplechová, se soklem
- barva RAL 7035
- 1000 x 2000 x 400 mm (š, v, h)
- krytí IP 40 / 20
- přívody vrchem přes průchodky
- vývody vrchem přes průchodky

VÝVOD C.
CÍSLO KABELU
TYP KABELU
ZARIZENÍ
Pi [kW]
Ps [kW]

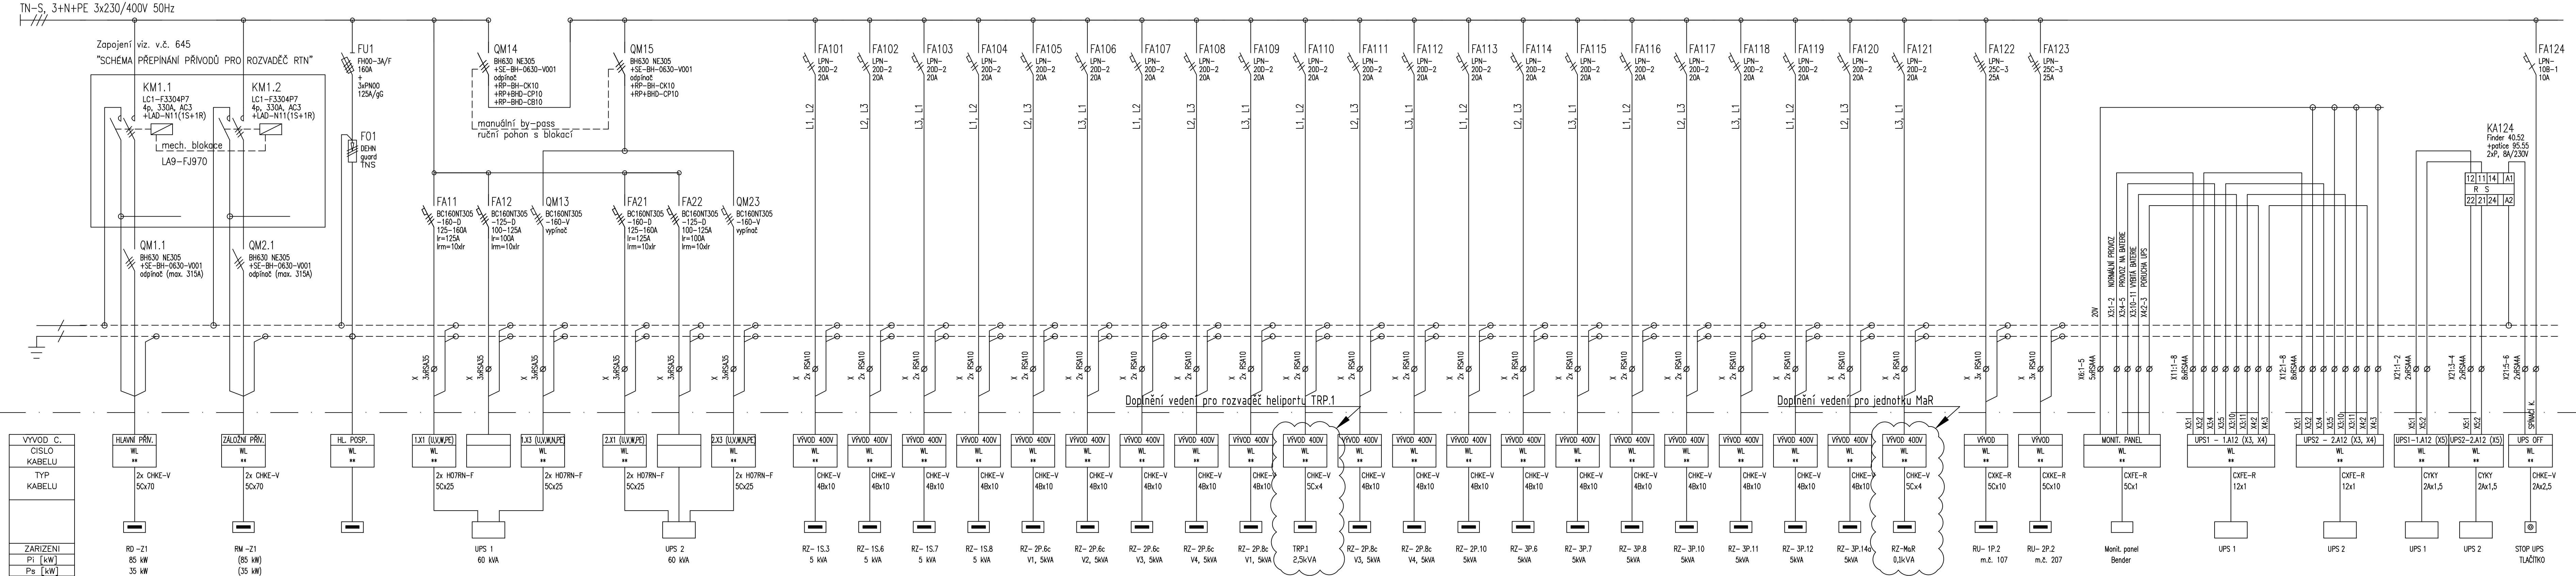

Úprava heliportu HEMS

Karlovarské krajské nemocnice a.s.

MÍSTO STAVBY KKN a.s. Pavilon A, Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary

STAVEBNÍ



Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Bezručova 1190/19
Karlovy Vary, 360 01, Česká republika

+420 354 225 309

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

SIEBERT+TALAŠ, spol. s r. o.

al Office Park, blok D, Bucharova 1314/8

0 226 216 603 / praha@sieberttalas.com

ZPRACOVATEL ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTY



ExPlan, spol. s r. o.

Michelská 18/12a

Praha 4, 140 00 Česká republika
www.explan.cz / i.veselsky@explan.cz

Michelská 18/12a

140.00 Praha 4

STUPEŇ
PROJEKTOVÉ
DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ
POVOLENÍ V DETAILU ROZPRACOVANOSTI
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

SO 0201 HELIPORT

D.1.07. SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE

JIŘÍ VESELSKÝ

KAREL JONÁŠ

VÍT BARTOŇ

05 / 2021

ROZVADĚČ BTM

STUPENĚ ČÁST ČÍSLO

013	G3	DBS	D	0201	1	G3	201	BO3	RTN	B01
-----	----	-----	---	------	---	----	-----	-----	-----	-----

204