


| č. m. | účet místnosti | plocha |
|-------|------------------------------|----------|
| 501 | ZAŘÍZENÍ HELIPORTU | 8,50 m² |
| 502 | VÝTAH | 8,20 m² |
| 503 | PŘEDŠÍ VÝTAH | 12,05 m² |
| 504 | POCHOZÍ - MANIPULAČNÍ PLOCHA | 235,3 m² |
| 505 | VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ | 16,55 m² |
| 506 | HELIPORT | 893,2 m² |
| 507 | ÚNIKOVÁ LÁVKA | 31,5 m² |

Legenda:

- zapuštěné všesměrové návěstidlo plochy TLOF 8", LED 14 W, zelený filtr
- zapuštěné všesměrové návěstidlo osového vedení letu FPAG, 8", LED 14 W, bílé
- návěstidlo sestupového systému APAPI 2 x 100 W
- trasa kabelových rozvodů SZZ (vedeno pod lávkou deskou heliportu)

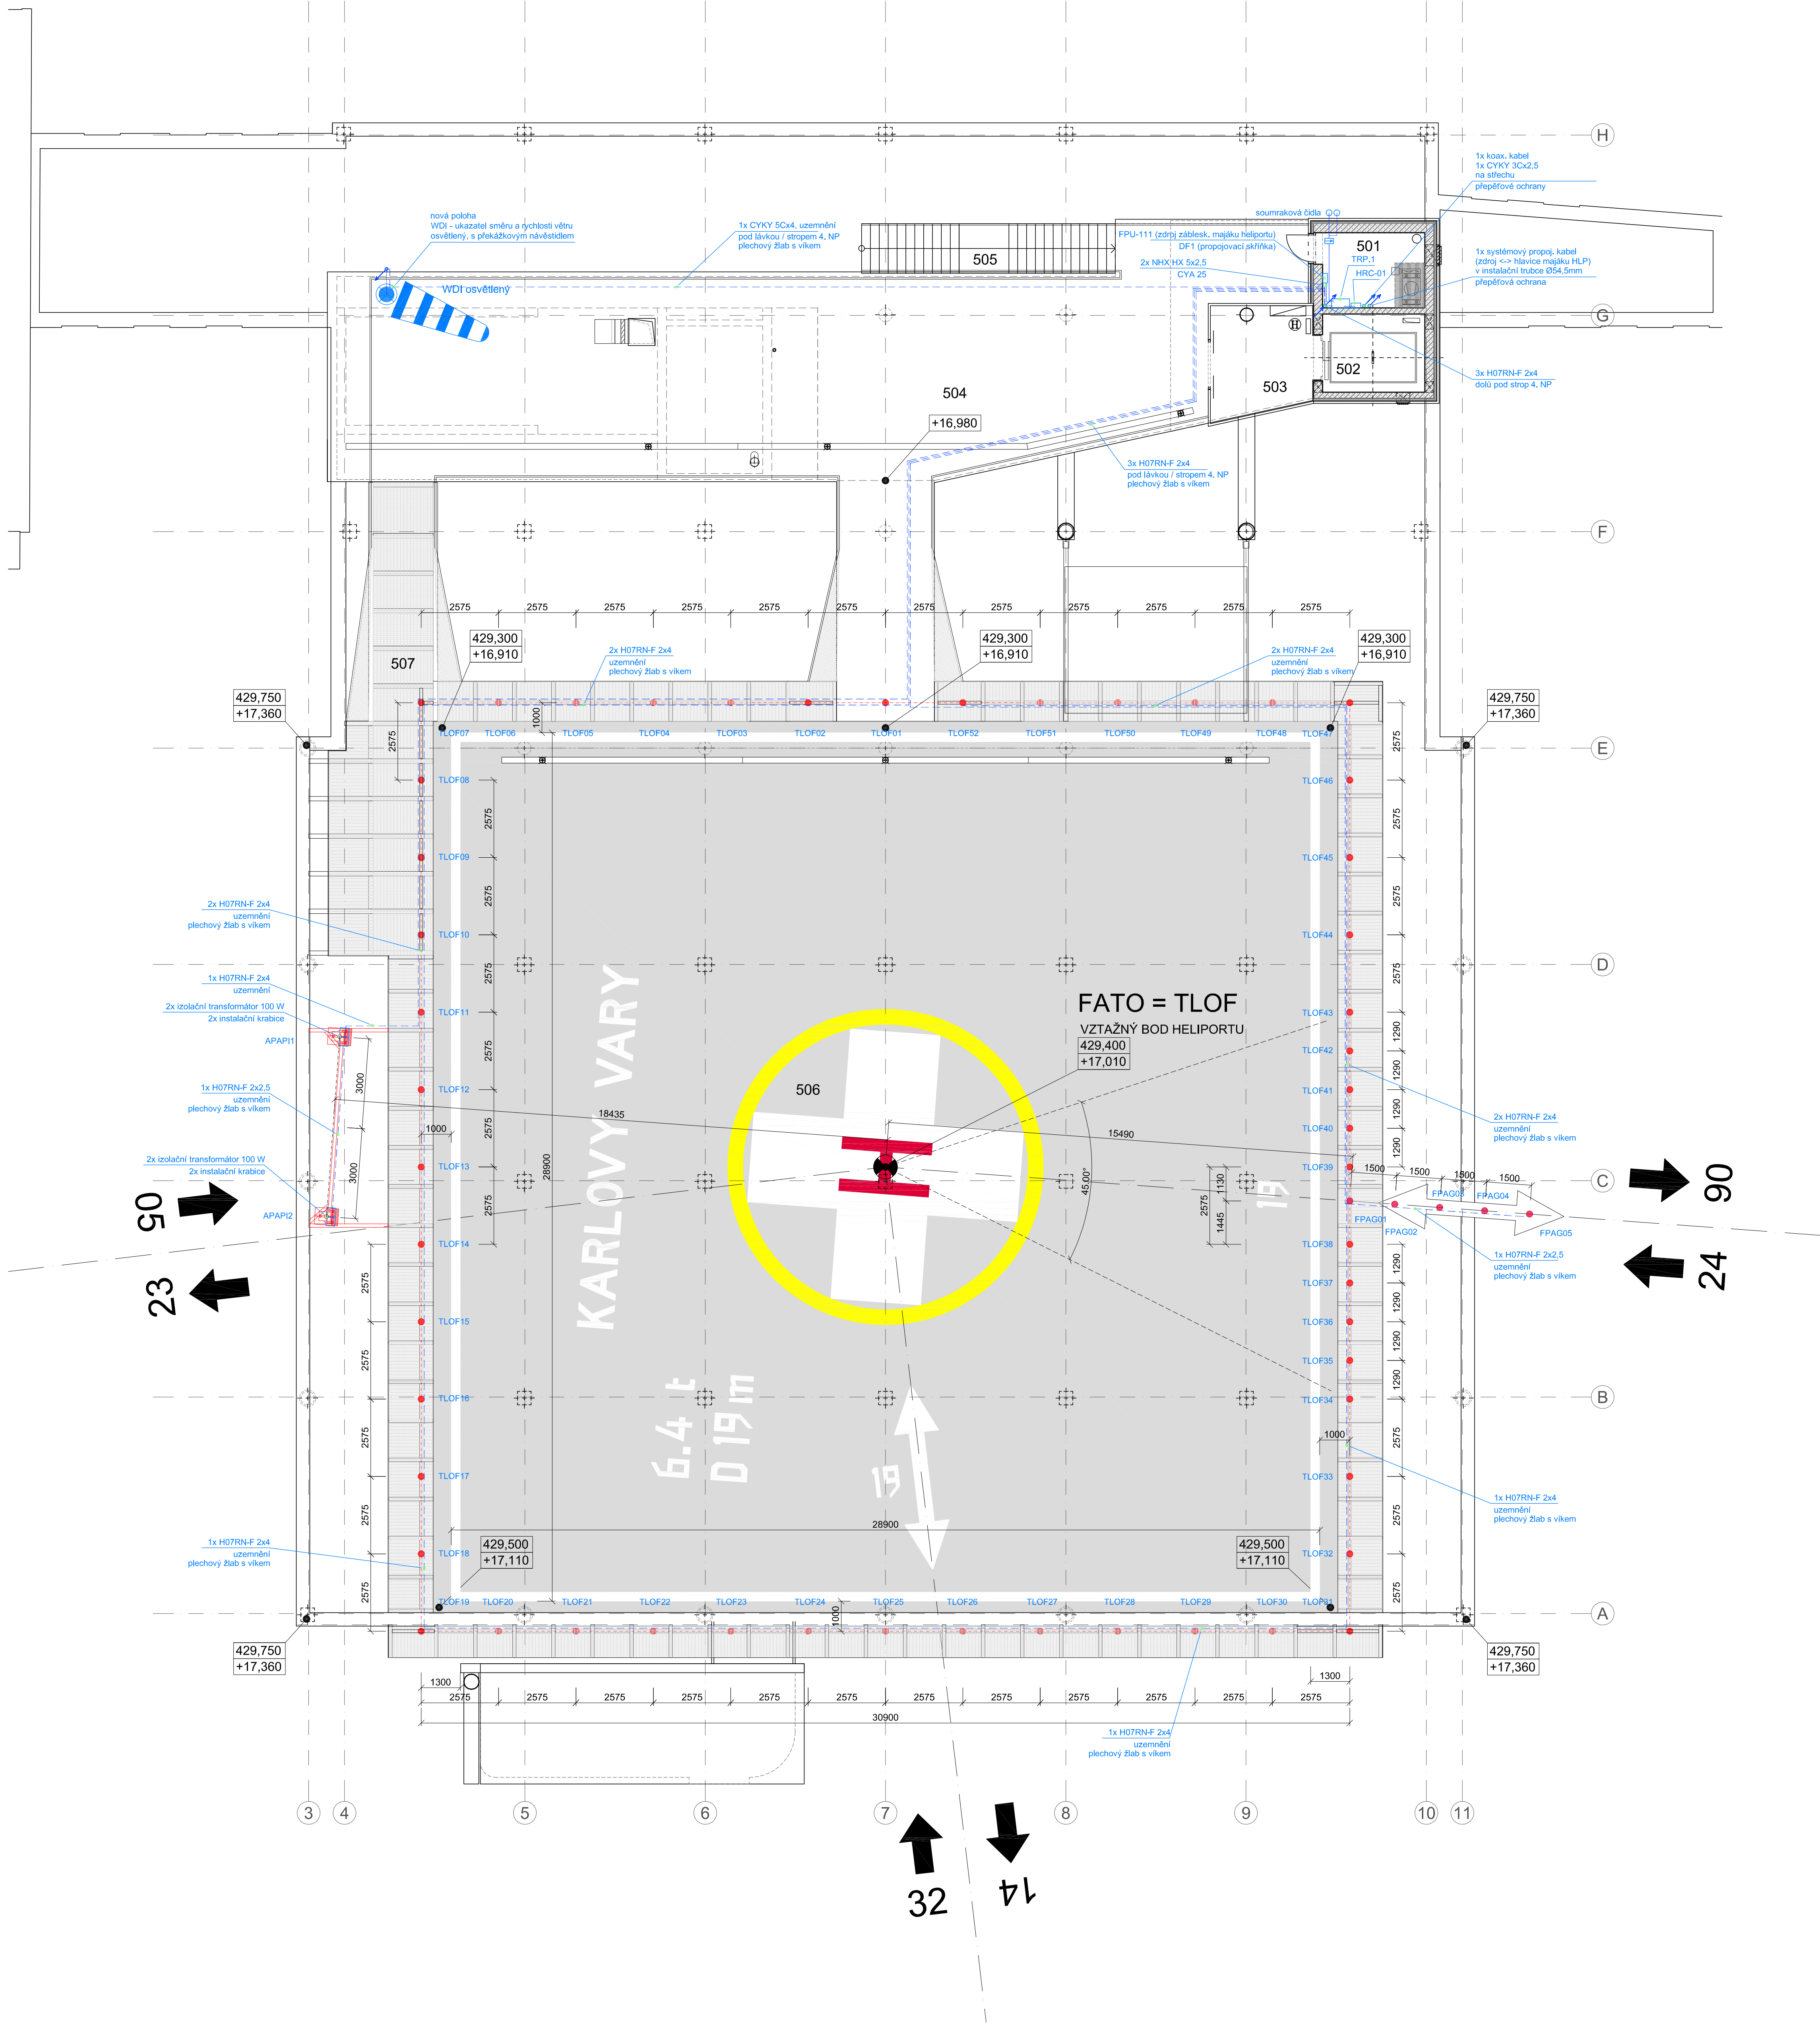

±0,000 = 412,39 m n.m.

Úprava heliportu HEMS

Karlovarské krajské nemocnice a.s.
KKN a.s. Pavilon A, Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary

Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Bezručova 1190/19
Karlovy Vary, 360 01 Česká republika
+420 354 225 309

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

SIEBERT+TALAŠ

SIEBERT+TALAŠ, spol. s r. o.
Coral Office Park, blok D, Bucharova 1314/8
Praha 5 - Stodolná, 150 00 Česká republika
+420 226 216 603 / praha@sieberttalaš.com

STUPĚŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ V DETAILU ROZPRACOVANOSTI

PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

| | | |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|
| ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE | D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ | |
| STAVEBNÍ OBJEKT | PS01 SVĚTELNÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ SZZ | AUTORIZACE |
| PROFESNÍ ČÁST | | |
| ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | Ing. arch. Tomáš Janeček | |
| PŘÍLOHU ZPRACOVÁVÁ | Jan Rozkošný | |
| KONTROLOVAL | Ing. arch. Tomáš Janeček | |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|---------------|-----------------|------------|--------|-----|
| DATUM | 05 / 2021 | ČÍSLO ZAKAZKY | 2021_012_CZ_DSP | ČÍSLO PÁNE | | |
| MĚŘÍTKO | 1 : 100 | POČET FORMÁTŮ | 12 A4 | | | |
| NÁZEV PŘÍLOHY | | | | | | |
| PŮDORYS 5.NP | | | | | | |
| ZAKAZKA | STUPĚŇ | ČÁST | ČÍSLO | NÁZEV | REVIZE | 002 |
| 2021_012_CZ_DSP_D_PS01_002_PUD5NP_R01 | PD | 102 | 150 | PS | PR | |