


PŮDORYS STŘECHY - ELEKTROINSTALACE  
měřítko 1:100

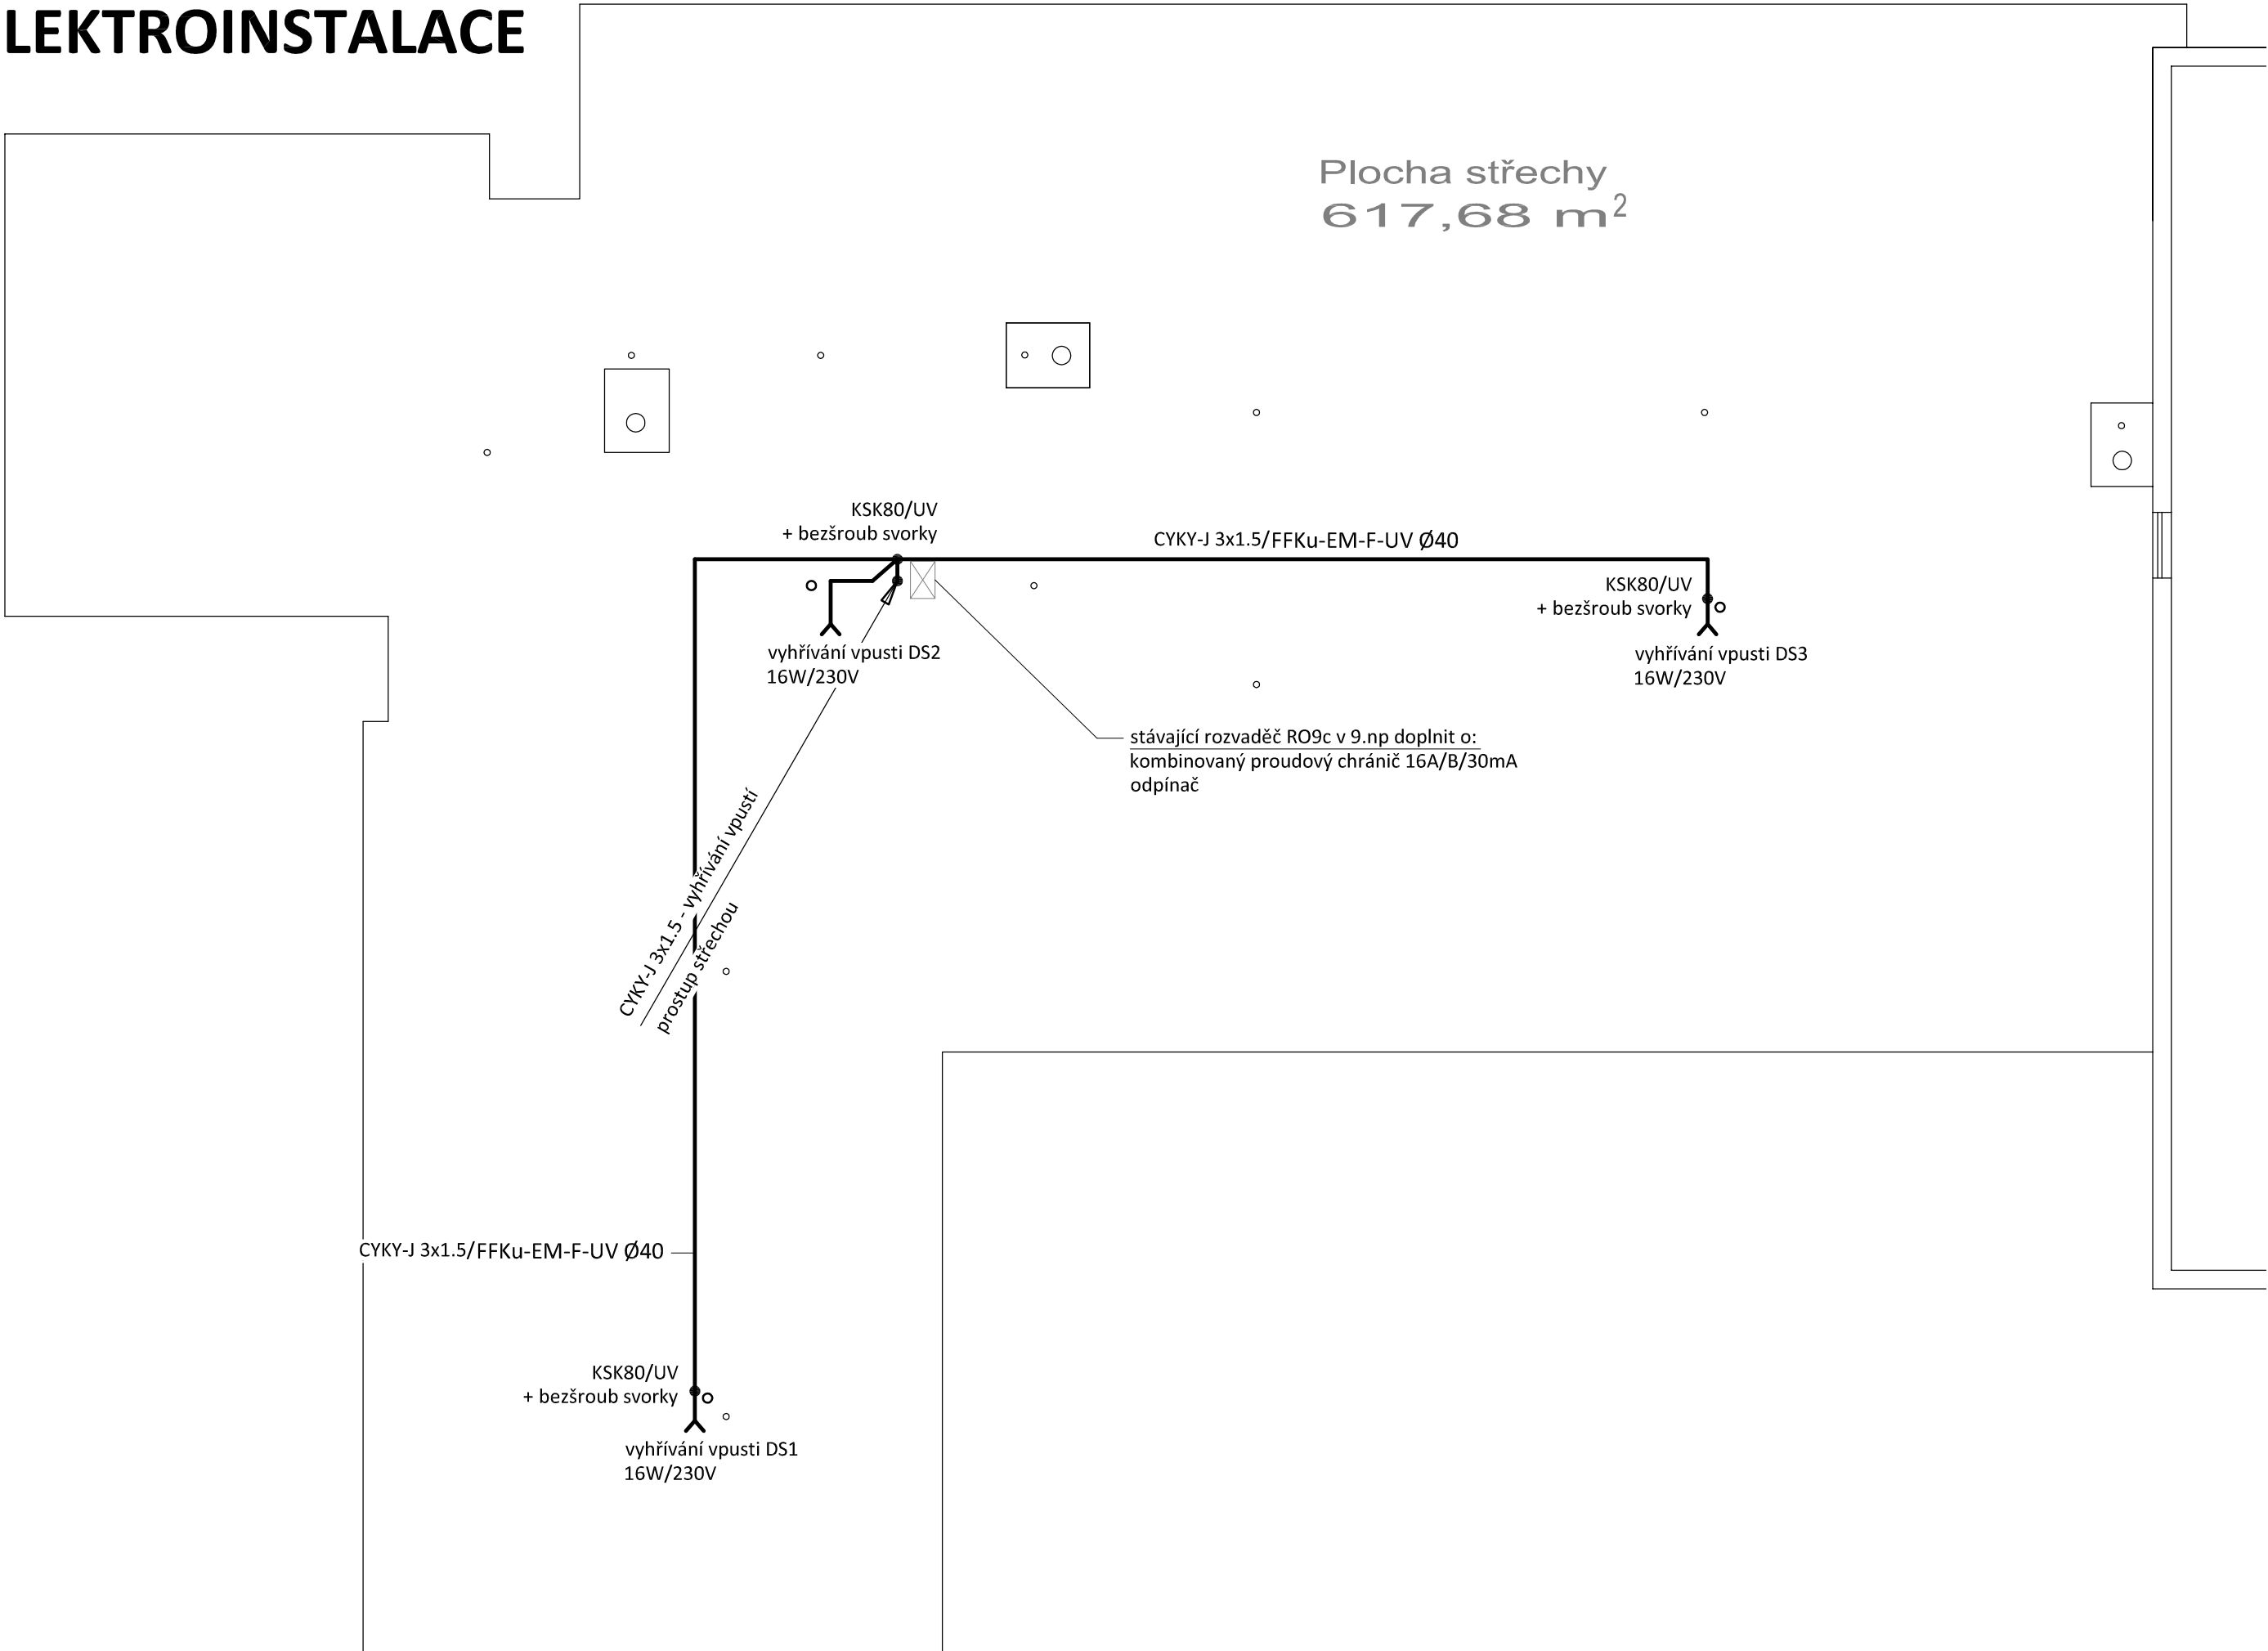

POZNÁMKA:

Napěťová soustava:  
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-C-S (RO9c)

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí  
dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 3:  
při poruše - automatickým odpojením  
doplňková ochrana - proudovým chráničem

Zodpovědný projektant:	HIP	 PROJEKTANT AKCE:
Klímešová Miroslava	Ing. Ivo Horych	
Kraj: Karlovarský	SÚ: Karlovy Vary	M. Klímešová - 3D PROJEKT
Investor: Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary, p.o. Lidická 590/38, Karlovy Vary, IČ : 000 76 988	Úvalská 604/2, 360 09 K. Vary IČO: 722 70 179, Tel. 731 409 028	
Akce: Oprava havarijního stavu střechy Objektu A1 Domov mládeže a školní jídelna, Lidická 590/38, K. Vary p.p.č. 20/5, k.ú. Drahovice	Formát: 3A4	Číslo paré:
	Stupeň: DSP	
	Č. zak.: E-2410	
Objekt: Silnoproudá elektrotechnika, hromosvod	Datum: 01/2024	
Název: PŮDORYS STŘECHY - ELEKTROINSTALACE	Měřítko: 1:100	
	Číslo výkresu: D.1.4.d / 03	