


odvzdušnění plynovodu  
ukončené ohybem 180°  
1m nad střechou kotelny

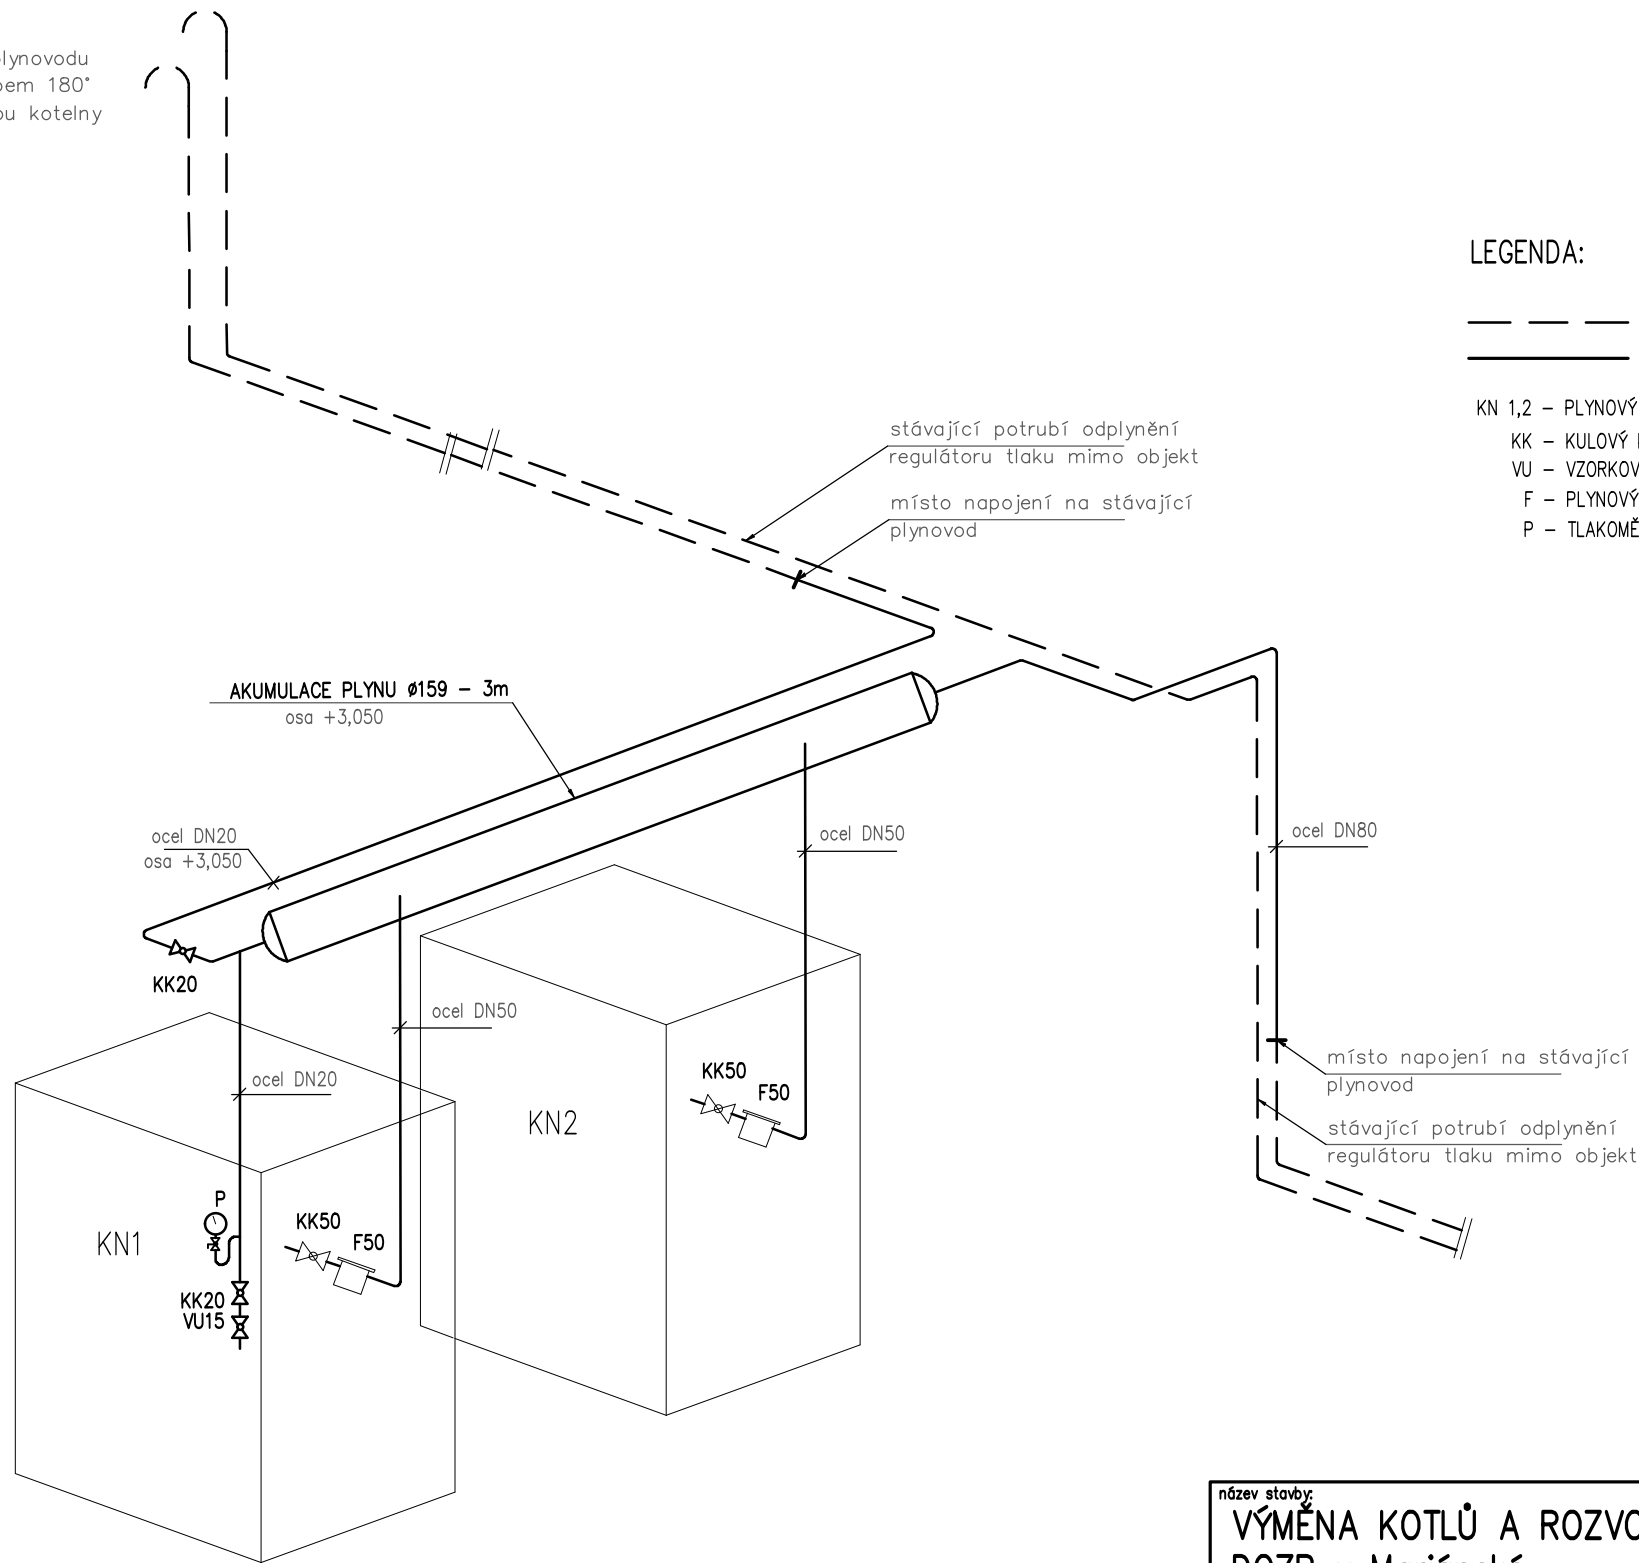

LEGENDA:

- — — — — - STL PLYNOVOD a ODVZDUŠŇOVACÍ POTRUBÍ - stávající zachované  
— — — — — - STL PLYNOVOD - ocelové potrubí (11 353.1) - nové
- KN 1,2 - PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL 580 kW  
KK - KULOVÝ KOHOUT  
VU - VZORKOVACÍ UZÁVĚR  
F - PLYNOVÝ FILTR  
P - TLAKOMĚR

POZNÁMKA:

VNITŘNÍ PLYNOVOD PODLE EN 1775 A TPG 704 01, PODZEMNÍ ČÁST PODLE EN 12 007 1-4  
NADZEMNÍ PLYNOVODNÍ POTRUBÍ UZEMNIT PODLE ČSN 34 1390  
OCELOVÝ PLYNOVOD OPATŘIT 1x ZÁKLADNÍM NÁTĚREM, 2x NÁTĚREM EMAIL V BARVĚ ŽLUTÉ

název stavby: <b>VÝMĚNA KOTLŮ A ROZVODŮ V KOTELNĚ DOZP v Mariánské</b>				<div><b>unitherm - KV</b></div> <div>spol. s.r.o.</div>		
zpracovatel: Unitherm–KV spol. s.r.o. Nádražní 344/3, 360 17 Karlovy Vary email: kv.unitherm@volny.cz tel: +420 353 569 927		objednatel: DOZP v Mariánské, p.o. Jáchymov, Mariánská č.p.161, 363 01 Ostrov kontaktní osoba: David Moudrý email: provozni@domov–marianska.cz				
místo stavby: Jáchymov, část Mariánská č.p.161, 363 01 Ostrov		autorizace:		zodpovědný projektant: JUDr. Miroslav Müller		
část dokumentace: D.1.4.2 – ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE				kontroloval: Václav Třeška		
profesní díl: –				vypracoval: Ing. Michal Třeška		
obsah výkresu: <b>IZOMETRIE PLYNOVODU</b>				stupeň dokumentce: DPS		
formát: 2xA4		měřítko: –		označení části dokumentace: <b>D.1.4.2.03</b>		paré:
datum: březen 2024		číslo v deníku autorizované osoby: 20/22		č. zakázky: 1014/24		