




POHLED - DEMINERALIZAČNÍ JEDNOTKA - DOPOUŠTĚNÍ VODY

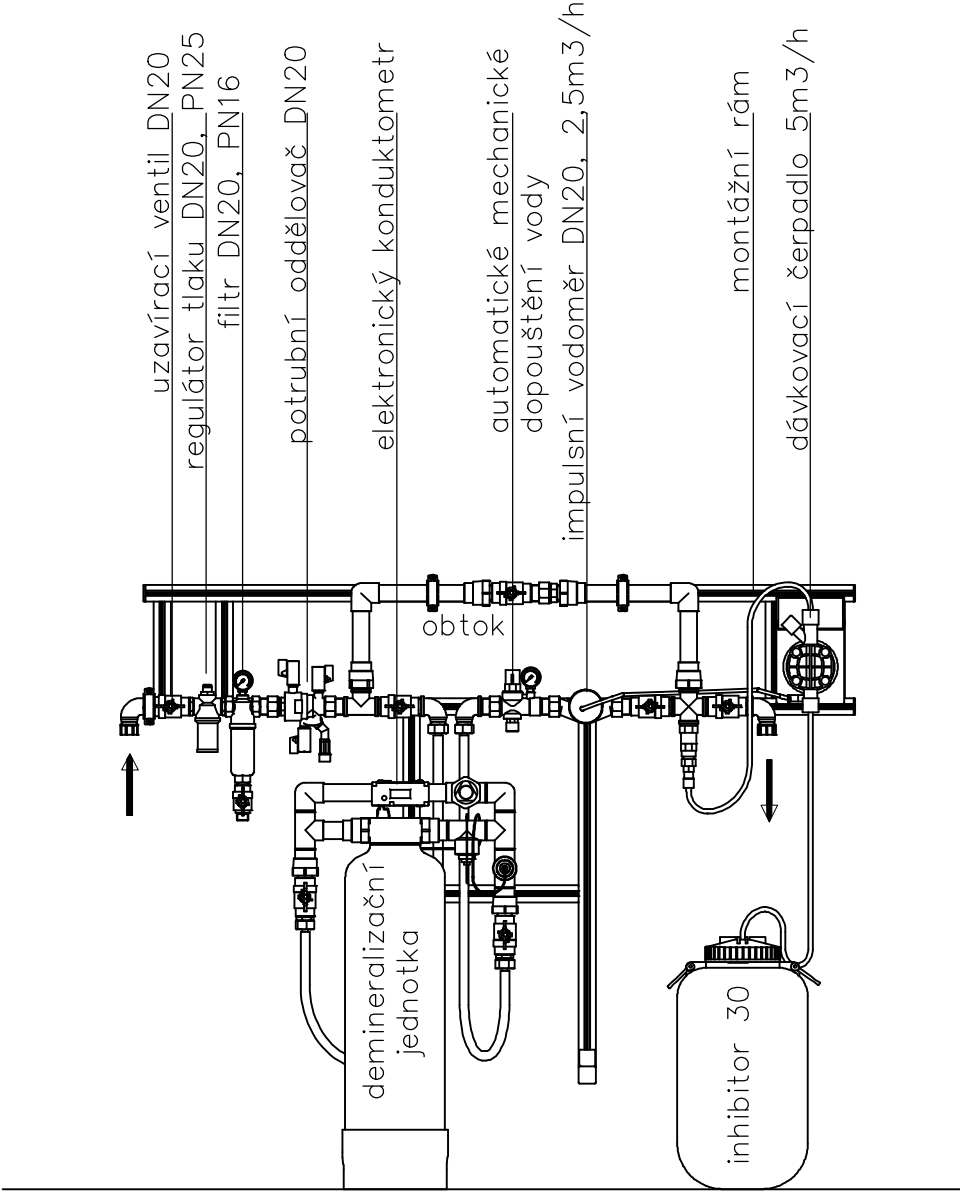

POHLED BOČNÍ - DEMINERALIZAČNÍ JEDNOTKA - DOPOUŠTĚNÍ VODY

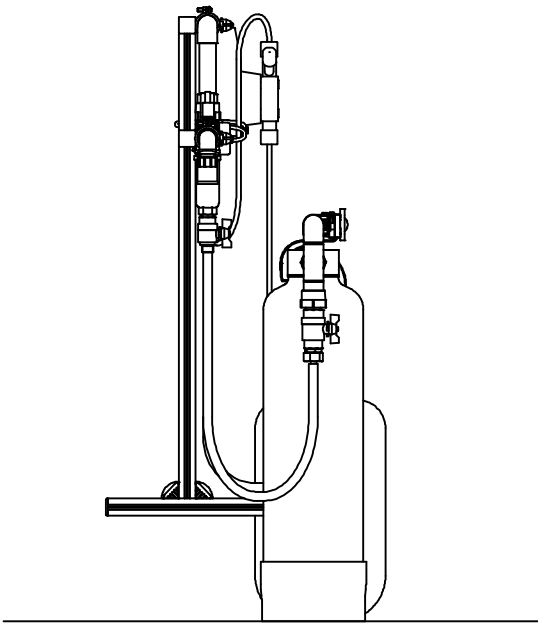

PŮDORYS - DEMINERALIZAČNÍ JEDNOTKA - DOPOUŠTĚNÍ VODY

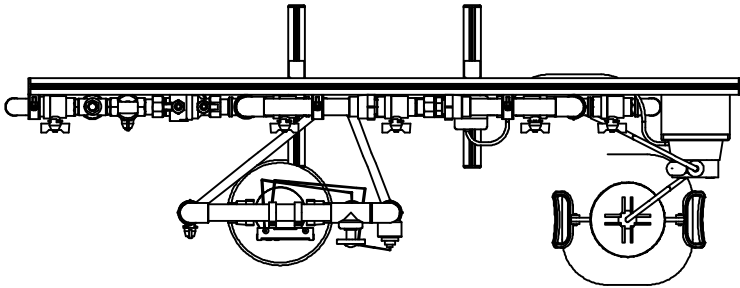

název stavby: VÝMĚNA KOTLŮ A ROZVODŮ V KOTELNĚ DOZP v Mariánské			<div><div>unitherm - KV</div><div>spol. s. r. o.</div></div>		
zpracovatel: Unitherm–KV spol. s.r.o. Nádražní 344/3, 360 17 Karlovy Vary email: kv.unitherm@volny.cz tel: +420 353 569 927		objednatel: DOZP v Mariánské, p.o. Jáchymov, Mariánská č.p.161, 363 01 Ostrov kontaktní osoba: David Moudrý email: provozni@domov–marianska.cz			
místo stavby: Jáchymov, část Mariánská č.p.161, 363 01 Ostrov		autorizace:	zodpovědný projektant: JUDr. Miroslav Müller		
část dokumentace: D.1.4.2 – ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE			kontroloval: Václav Třeška		
profesní díl: –			vypracoval: Ing. Michal Třeška		
obsah výkresu: SCHÉMA– DEMINERALIZAČNÍ JEDNOTKY			stupeň dokumentce: DPS		
formát: 2xA4	měřítko: –	datum: březen 2024	číslo v deníku autorizované osoby: 20/22	označení části dokumentace: D.1.4.2.05	paré:
			č. zakázky: 1014/24		