
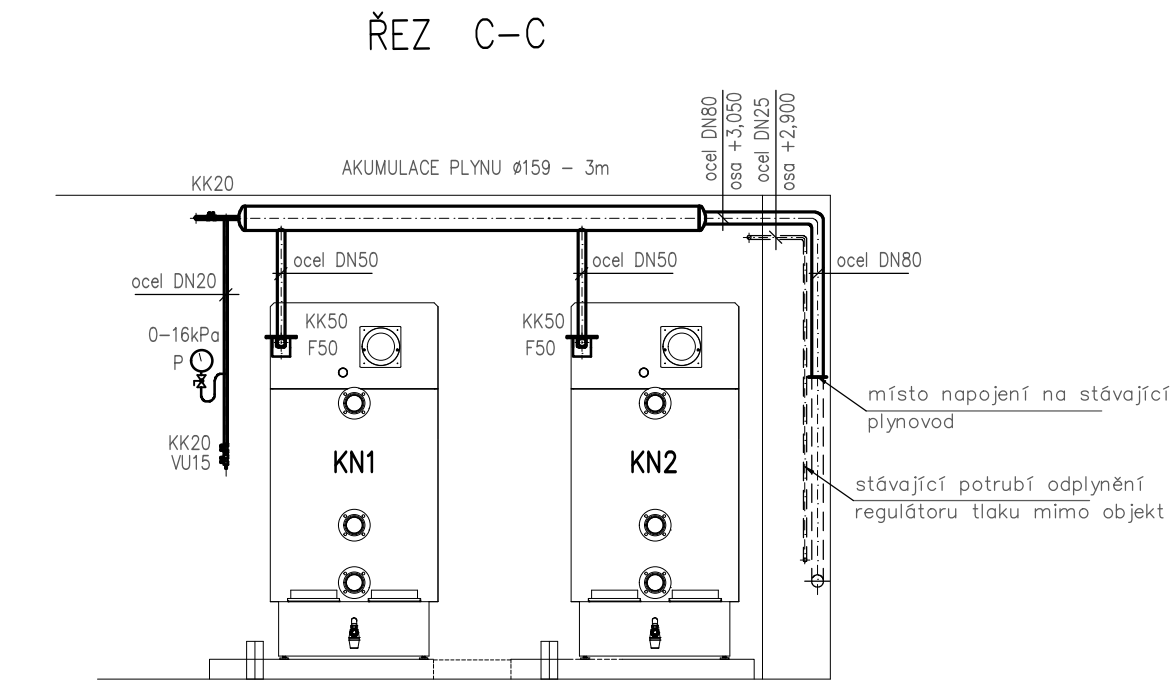


POZNÁMKA:

VNITŘNÍ PLYNOVOD PODLE EN 1775 A TPG 704 01, PODZEMNÍ ČÁST PODLE EN 12 007 1-4

NADZEMNÍ PLYNOVODNÍ POTRUBÍ UZEMNIT PODLE ČSN 34 1390

OCELOVÝ PLYNOVOD OPATŘIT 1x ZÁKLADNÍM NÁTÉREM, 2x NÁTÉREM EMAIL V BARVĚ ŽLUTÉ

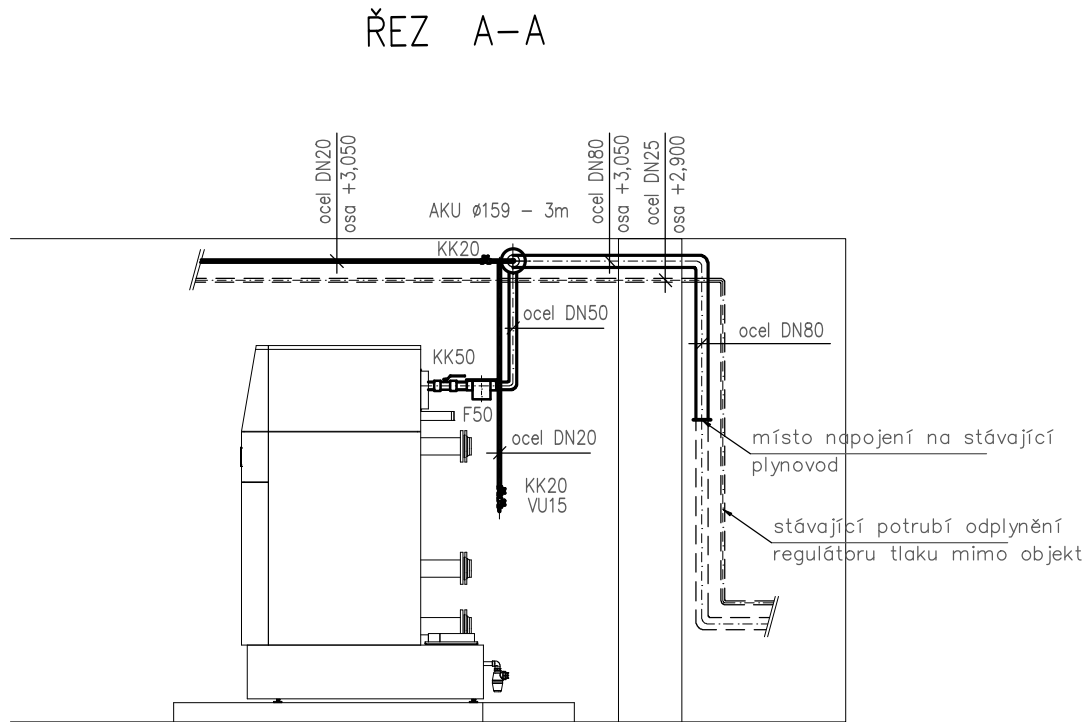

LEGENDA:

----- - STL PLYNOVOD a ODVZDUŠŇOVACÍ POTRUBÍ - stávající zachované

————— - STL PLYNOVOD - ocelové potrubí (11 353.1) - nové

KN 1,2 - PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL 580 kW

KK - KULOVÝ KOHOUT

VU - VZORKOVACÍ UZÁVĚR

F - PLYNOVÝ FILTR

P - TLAKOMĚR

název stavby: VÝMĚNA KOTLŮ A ROZVODŮ V KOTELNĚ DOZP v Mariánské			unitherm - kv spol. s.r.o.		
zpracovatel: Unitherm–KV spol. s.r.o. Nádražní 344/3, 360 17 Karlovy Vary email: kv.unitherm@volny.cz tel: +420 353 569 927		objednatel: DOZP v Mariánské, p.o. Jáchymov, Mariánská č.p.161, 363 01 Ostrov kontaktní osoba: David Moudrý email: provozni@domov-marianska.cz			
místo stavby: Jáchymov, část Mariánská č.p.161, 363 01 Ostrov		autorizace:		zodpovědný projektant: JUDr. Miroslav Müller	
část dokumentace: D.1.4.2 – ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE				kontroloval: Václav Třeška	
profesní díl: –				vypracoval: Ing. Michal Třeška	
obsah výkresu: PŮDORYS 1.NP – PLYNOVOD		číslo v deníku autorizované osoby: 20/22		stupeň dokumentace: DPS	
formát: 4xA4				označení části dokumentace: D.1.4.2.02	
měřítko: –				paré:	
datum: březen 2024				č. zakázky: 1014/24	