


SCHÉMA HLAVNÍCH ROZVODŮ

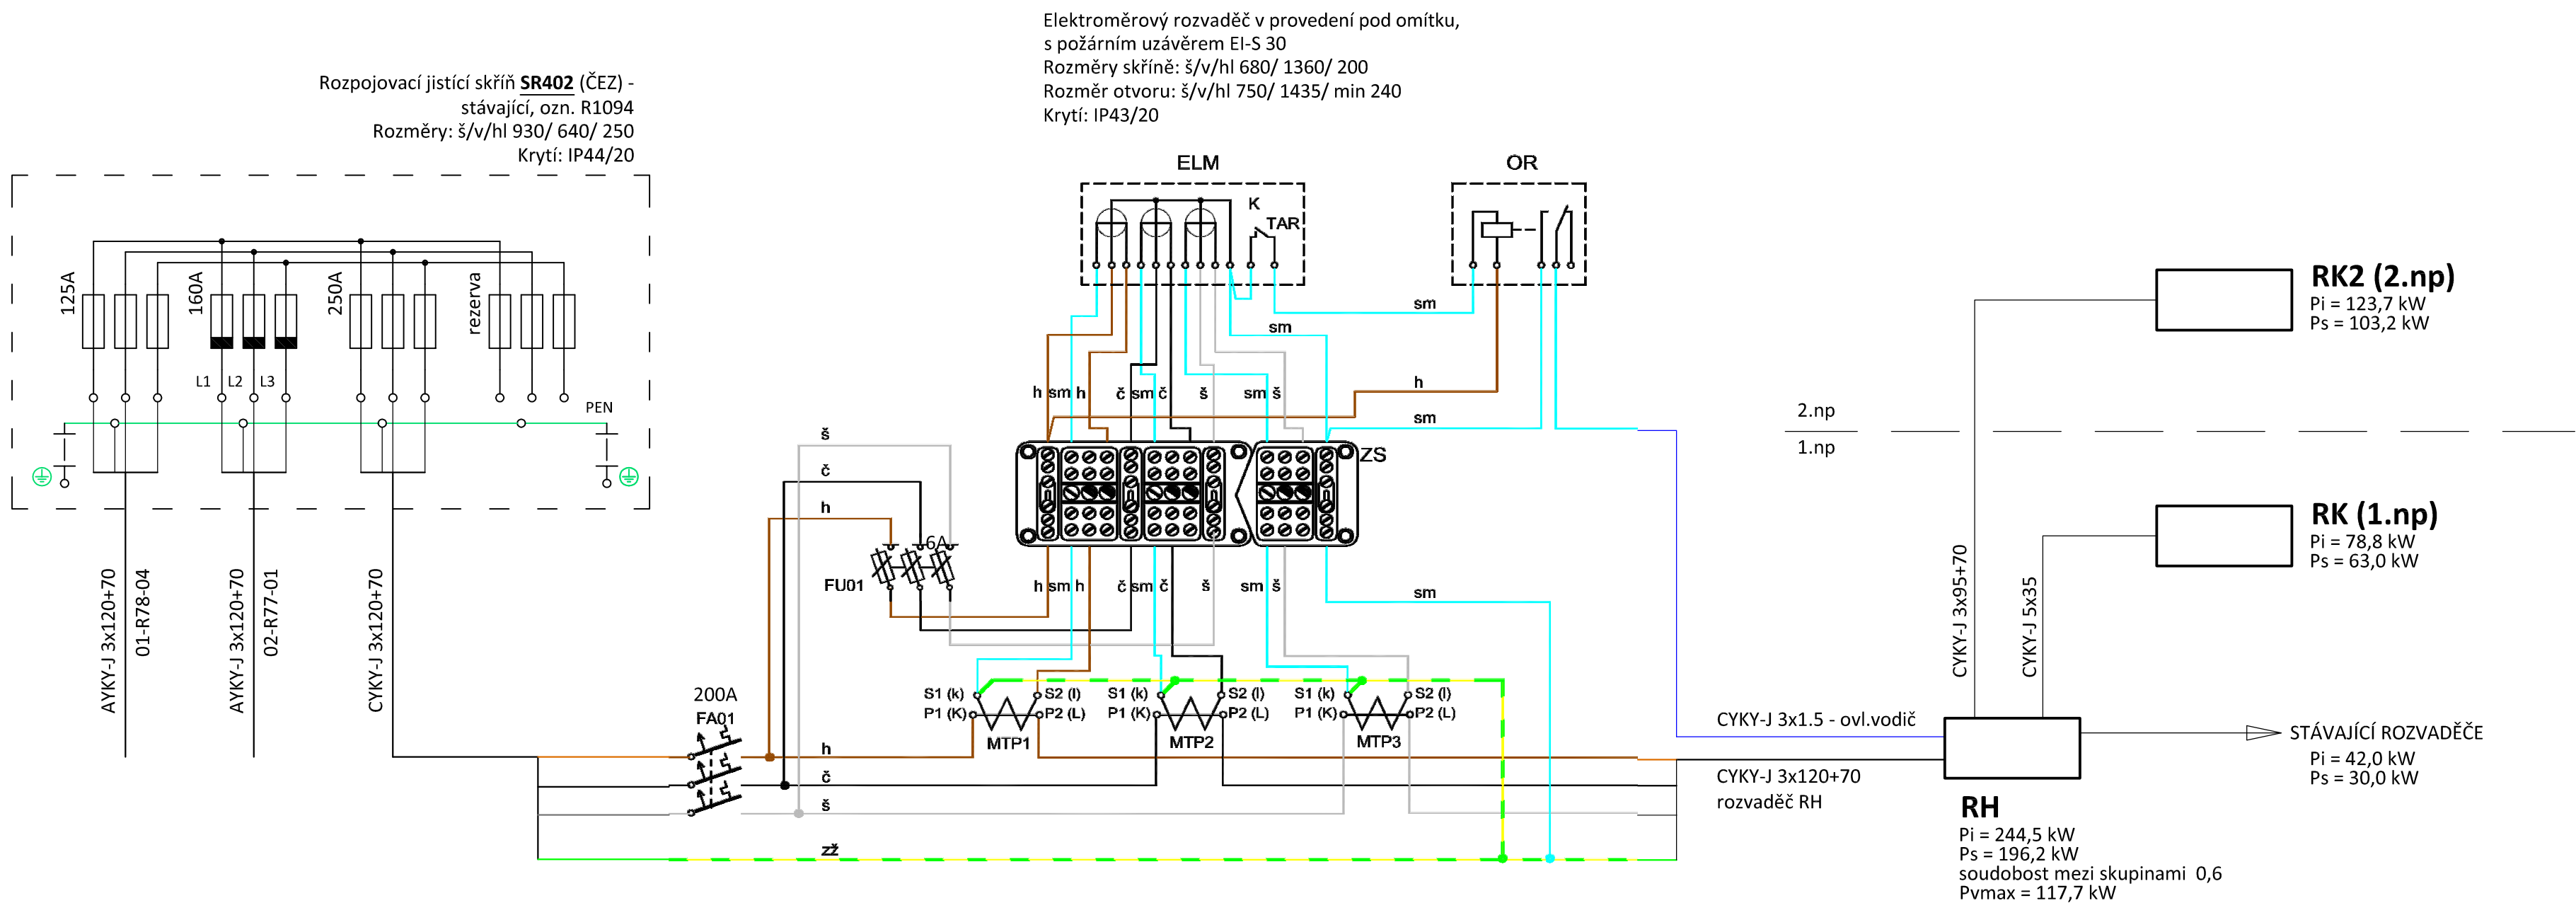

POZNÁMKA:
Napěťová soustava:
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-C-S

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí
dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 3:
při poruše - automatickým odpojením
doplňková ochrana - proudovými chrániči
- doplňujícím ochranným pospojováním

Revize a / 2024 - změna učebny

Projektant:	Klimešová Miroslava		Vedoucí zakázky:	Ing. Jan Dušek		
DPT projekty	Objednatel:	Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary			Zakázka č.:	2023/55
	Zakázka:	SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE – projekt Odborné učebny GASTRO			Stupeň:	RDS
					Datum:	15.12.2023
					Měřítka:	-
Dokumentace/část:	D1.4.4 - Silnoproudá elektrotechnika			Formát:	3A4	
SCHÉMA HLAVNÍCH ROZVODŮ					3	