


VZOROVÝ ŘEZ HORSKOU VPUSTÍ

M 1:25


ŘEZ A-A´

ŘEZ B-B´

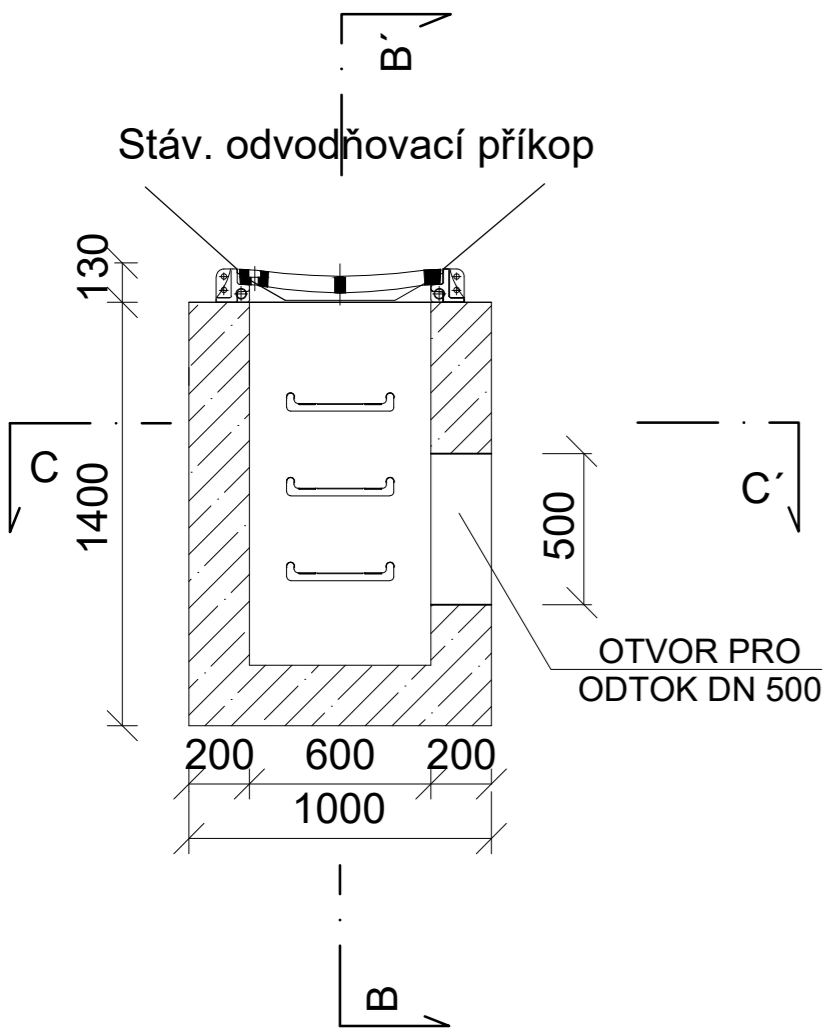

ZAÚSTĚNÍ PŘÍTOK. POTRUBÍ DO HV (TRATIVODY, PŘÍPOJKY UV) - 23 cm NAD KÓTU ODTOKU DO REKTIFIKAČNÍCH RÁMEČKŮ DOVRTAT STUPADLA

POZN.:
PŘÍPOJKA BUDE Z PLASTOVÉHO POTRUBÍ DN 500, DIN, MIN. SN 12.

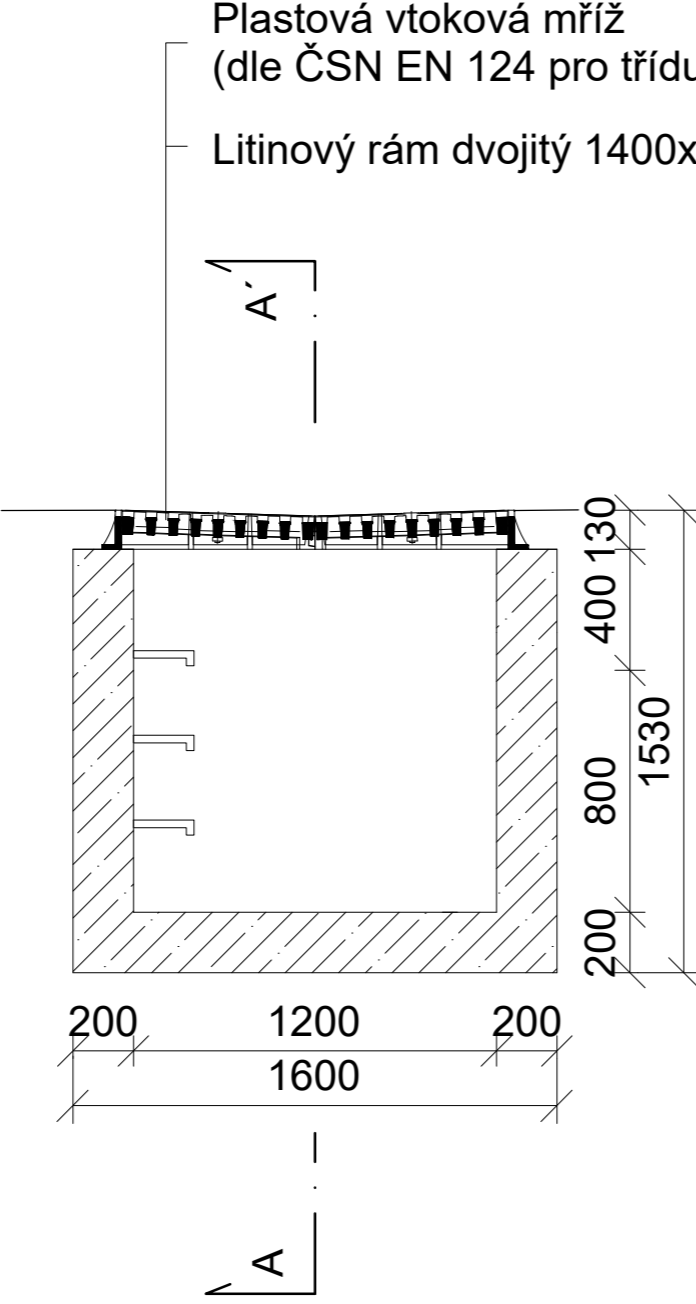


VÝROBEK JE STANDARTNĚ VYBAVEN DEHA ZÁVĚSY.
VÝŠKU A PRŮMĚR OTVORU UPRAVIT


MATERIÁL BET. DÍLCŮ C 30/37 XF4

REKTIFIKAČNÍ RÁMEČEK

SE DODÁVÁ VE
TŘECH VELIKOSTECH - h=100,200,300mm

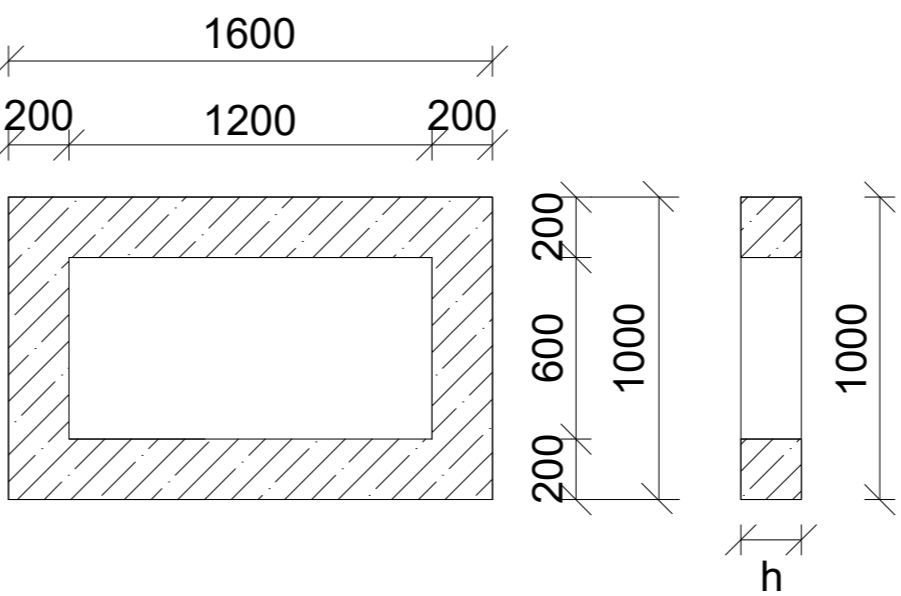

ŘEZ C-C´

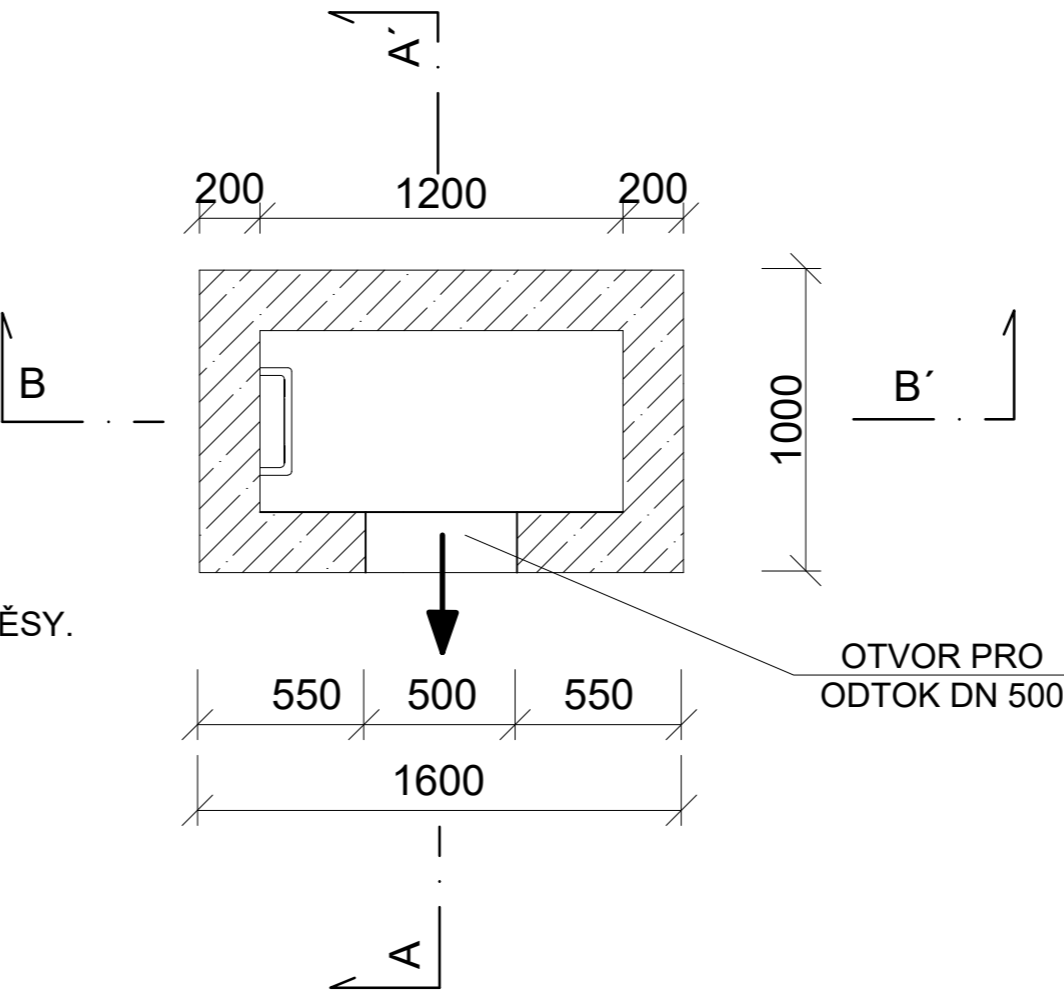


SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE KSÚSKK

Objednatel:

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
KARLOVARSKÉHO KRAJE
Chebská 282, 356 01 Sokolov




Zhotovitel DUSP/PDPS:



Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17
460 01 Liberec

HIP:

ING. B. FIŠER

	Vypracoval	Ing. František Wágner		Zak. číslo	21-UL11-005
	Zodp. projektant	Ing. Lucie Krupičková		Datum	08/2022
	Tech. kontrola	Ing. Lucie Krupičková		Stupeň	DUSP/PDPS
	Akce II/213 MODERNIZACE SILNICE HAZLOV			Počet formátů	3 x A4
				Měřítko	1:25
Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň Parková 1205/11 326 00 Plzeň			Č. přílohy	Paré	
			05		
Příloha			VZOROVÝ ŘEZ HORSKOU VPUSTÍ		