



Legenda:

- ▲ Dvojpósobná zásuvka
- ▲ EL. vývod 1-fázový
- ▲ EL. vývod 3-fázový
- Instalací krabice s přípojnici PA
- ⚡ Jednosměrný vypínač se signálkou
- ⚡ Křížový vypínač
- ⚡ Elektrostaticky vodivá podlaha
- ⚡ Pohybové čidlo
- ⚡ Soumrakový spínač
- ⚡ Sériový vypínač
- ⚡ Sériový vypínač dvojité
- ⚡ Sériový vypínač dvojitý
- ⚡ Sériový přepínač střídavý
- ⚡ Sériový vypínač
- ⚡ Sériový vypínač IP44
- ⚡ Tlačítkový vypínač
- ⚡ Tlačítkový ovladač
- ⚡ Tlačítkový ovladač s omezeným přístupem, TS+CS
- ⚡ Trojříd. zásuvka
- ⚡ Vypínač
- ⚡ Vypínač IP44
- ⚡ Všeobecná zásuvka
- ⚡ Zásuvka
- ⚡ Zásuvka IP44
- ⚡ Zásuvka vyrovnání potenciálu
- ⚡ Zásuvková skříň
- ⚡ Svítidlo, Led
- ⚡ Svítidlo nouzového osvětlení s vlastním zdrojem, 60min
- ⚡ LED
- ⚡ Led svítidlo
- ⚡ Ventilátor
- ⚡ Baterie automatických dveří
- ⚡ Rozvaděč
- ⚡ Kabelové rozvody CXKH-R-J(0) 3x1,5
- ⚡ Kabelové rozvody CXKH-R-J(0) 3x2,5
- ⚡ Kabelové rozvody CXKH-R-J - napojení Rx
- ⚡ Rozvody pro uzemnění
- ⚡ Kabelové rozvody CXKH-V-J - požární zařízení

SYSTEM OZNAČOVÁNÍ EL. OBVODŮ

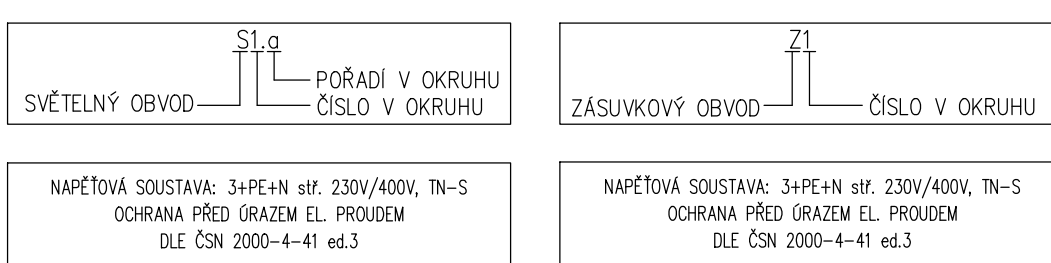

SYSTEM OZNAČOVÁNÍ EL. OBVODŮ

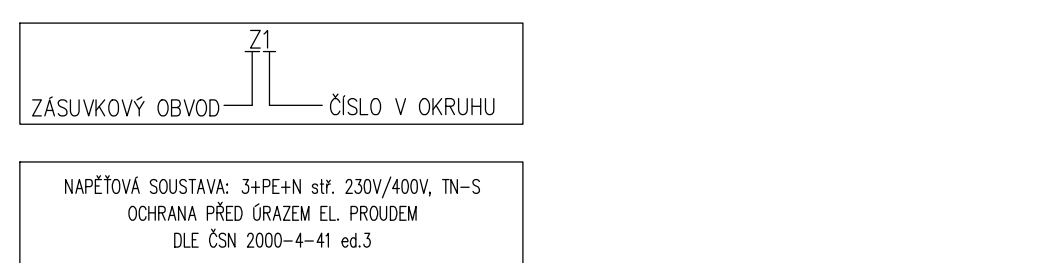

Zodpovídal:	Vypracoval:	Ing. David Kopeček	Číslo:
Ing. David Kopeček	Ing. David Kopeček	Kýrská 1291/32	
Klient:	Karlovarská krajská nemocnice a.s., Benátská 1180/15, Karlovy Vary	31200 Písek	
Stavba:	Rekonstrukce oddělení onkologie - pavilón C	mob: 603 853 363	
		Č. zakázky:	23-218
		Stupeň PD:	DPS
Místo:	K. Nemocnici 1204, 350 02 Cheb	Formát:	14xA4
Výkres:	PŮDORYS ELEKTRONSTALACE 1.N.P.-zásuvkové okruhy	Měřítko:	1:50
		Číslo výkresu:	01.2.5.TPS-EL.5