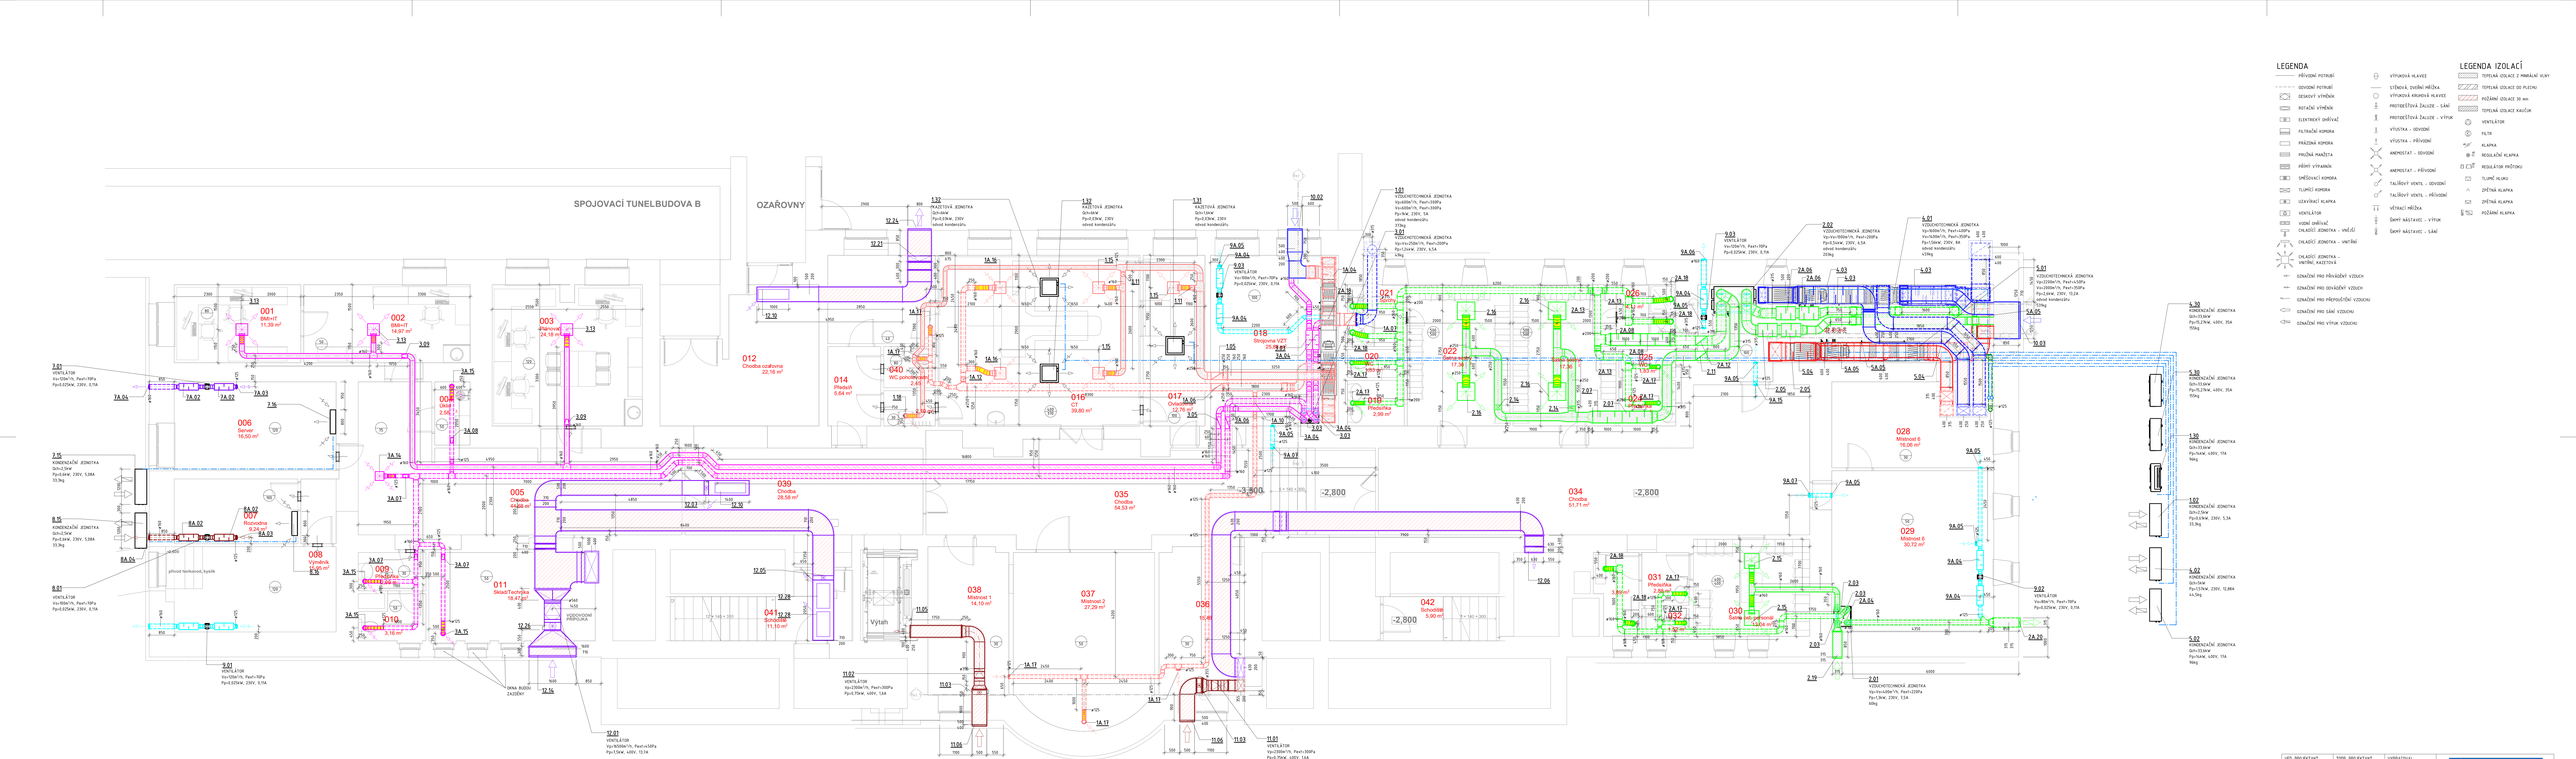
SPOJOVACÍ TUNELBUDOVA B
OZAŘOVNY
LEGENDA
PŘÍVODNÍ POTRUBÍ
ODVODNÍ POTRUBÍ
ODSKOČNÝ VÝVĚVEK
ROTAČNÍ VÝVĚVEK
ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ
FILTRAČNÍ KOMORA
PRÁZDNÁ KOMORA
PRŮCHOZÍ MAKÁZITA
PŘÍMÝ VÝPARNÍK
SMĚŠOVACÍ KOMORA
TLUMIČ KOMORA
UZAVÍRACÍ KLAPKA
VENTILÁTOR
VODNÍ OHŘÍVAČ
CHLADÍCÍ JEDNOTKA - VNĚJŠÍ
CHLADÍCÍ JEDNOTKA - VNITŘNÍ
CHLADÍCÍ JEDNOTKA – VNITŘNÍ KAZETOVÁ
ZNAČENÍ PRO PŘÍVODNÍ VZDUCH
ZNAČENÍ PRO ODVODNÍ VZDUCH
ZNAČENÍ PRO PŘEPOUŠTĚNÍ VZDUCHU
ZNAČENÍ PRO SÁNÍ VZDUCHU
ZNAČENÍ PRO VÝTLAK VZDUCHU
VÝTLAČNÁ KLAPKA
STĚNOVÁ ZVUČNÁ MŘÍŽKA
VÝTLAČNÁ STROPNÍ KLAPKA
PROTIDĚŠŤOVÁ ŽALUZIE - SÁNÍ
PROTIDĚŠŤOVÁ ŽALUZIE - VÝTLAK
VÝUSTKA - ODVODNÍ
VÝUSTKA - PŘÍVODNÍ
ANEMOSTAT - ODVODNÍ
ANEMOSTAT - PŘÍVODNÍ
TALÍŘOVÝ VENTIL - ODVODNÍ
TALÍŘOVÝ VENTIL - PŘÍVODNÍ
VÍTAČKOVÁ MŘÍŽKA
ŠIKMÝ NÁSTAVEC - VÝTLAK
ŠIKMÝ NÁSTAVEC - SÁNÍ
LEGENDA IZOLACÍ
TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY
TEPELNÁ IZOLACE DO PLECHU
POŽÁRNÍ IZOLACE 30 min
TEPELNÁ IZOLACE KAUČUK
VENTILÁTOR
FILTR
KLAPKA
REGULAČNÍ KLAPKA
REGULÁTOR PRŮTOKU
TLUMIČ HLUKU
ZPĚTNÁ KLAPKA
ZPĚTNÁ KLAPKA
POŽÁRNÍ KLAPKA
001 Bibliotéka 11,39 m²
002 Bibliotéka 14,97 m²
003 Přednáškový sál 24,16 m²
004 Úklid 2,56 m²
005 Chodba 44,88 m²
006 Server 16,50 m²
007 Rozvodna 9,24 m²
008 Výměník 8,90 m²
009 Předsálí 9,68 m²
010 Chodba 3,16 m²
011 Sklad/Technika 18,41 m²
012 Chodba ozařovna 22,16 m²
014 Předsálí 5,84 m²
016 CT 39,80 m²
017 Ovládání CT 12,78 m²
018 Strojovna VZT 25,18 m²
020 Předsálí 2,39 m²
021 Zádveří 2,40 m²
022 Sklad 17,36 m²
028 Místnost 6 16,06 m²
029 Místnost 6 30,72 m²
030 Sušárna lehkých oděvů 13,64 m²
031 Předsálí 2,96 m²
034 Chodba 51,71 m²
035 Chodba 54,53 m²
036 Místnost 2 10,45 m²
037 Místnost 2 27,29 m²
038 Místnost 1 14,10 m²
039 Chodba 28,58 m²
041 Sociálka 11,10 m²
042 Sociálka 5,90 m²
Výtah
-2,800
1.01 VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA Vz=6000m³/h, Pext=300Pa Vn=6000m³/h, Pext=300Pa Pp=9kW, 230V, 5A odvod kondenzátu 318kg
1.02 VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA Vz=4=2500m³/h, Pext=350Pa Pp=12kW, 230V, 6,5A odvod kondenzátu 418kg
1.31 KAZETOVÁ JEDNOTKA Qch=16kW Pp=0,25kW, 230V odvod kondenzátu
1.32 KAZETOVÁ JEDNOTKA Qch=16kW Pp=0,25kW, 230V odvod kondenzátu
1.33 KAZETOVÁ JEDNOTKA Qch=16kW Pp=0,25kW, 230V odvod kondenzátu
2.01 VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA Vz=4=2500m³/h, Pext=350Pa Pp=12kW, 230V, 13A 60kg
2.02 VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA Vz=4=5000m³/h, Pext=350Pa Pp=25kW, 230V, 25A odvod kondenzátu 418kg
2.03 VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA Vz=4=2500m³/h, Pext=350Pa Pp=12kW, 230V, 13A 60kg
3.01 VENTILÁTOR Vz=1200m³/h, Pext=150Pa Pp=0,025kW, 230V, 0,1A
3.02 VENTILÁTOR Vz=1200m³/h, Pext=150Pa Pp=0,025kW, 230V, 0,1A
4.30 KONDENZAČNÍ JEDNOTKA Qch=25,5kW Pp=5,25kW, 400V, 35A 90kg
5.01 VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA Vz=2500m³/h, Pext=450Pa Pp=2500m³/h, Pext=350Pa Pp=3,5kW, 230V, 15,2A odvod kondenzátu 115kg
5.30 KONDENZAČNÍ JEDNOTKA Qch=35kW Pp=9,25kW, 400V, 25A 95kg
6.01 KONDENZAČNÍ JEDNOTKA Qch=12,5kW Pp=3,5kW, 400V, 11A 58kg
6.02 KONDENZAČNÍ JEDNOTKA Qch=12,5kW Pp=3,5kW, 400V, 11A 58kg
7.01 VENTILÁTOR Vz=1200m³/h, Pext=150Pa Pp=0,025kW, 230V, 0,1A
7.02 VENTILÁTOR Vz=1200m³/h, Pext=150Pa Pp=0,025kW, 230V, 0,1A
7.30 KONDENZAČNÍ JEDNOTKA Qch=25,5kW Pp=5,25kW, 400V, 35A 90kg
8.01 VENTILÁTOR Vz=1200m³/h, Pext=150Pa Pp=0,025kW, 230V, 0,1A
8.30 KONDENZAČNÍ JEDNOTKA Qch=12,5kW Pp=3,5kW, 400V, 11A 58kg
9.01 VENTILÁTOR Vz=1200m³/h, Pext=150Pa Pp=0,025kW, 230V, 0,1A
9.02 VENTILÁTOR Vz=1200m³/h, Pext=150Pa Pp=0,025kW, 230V, 0,1A
10.01 VENTILÁTOR Vz=2500m³/h, Pext=350Pa Pp=0,75kW, 400V, 1,6A
10.02 VENTILÁTOR Vz=2500m³/h, Pext=350Pa Pp=0,75kW, 400V, 1,6A
11.01 VENTILÁTOR Vz=2500m³/h, Pext=350Pa Pp=0,75kW, 400V, 1,6A
11.02 VENTILÁTOR Vz=2500m³/h, Pext=350Pa Pp=0,75kW, 400V, 1,6A
12.01 VENTILÁTOR Vz=4500m³/h, Pext=450Pa Pp=15kW, 400V, 15,5A
DATA RUDOV ZAZEMÍ
VENTILAČNÍ PŘEPOUŠŤ
přívod Norkovod, kyvák
VÝTLAČNÁ KLAPKA
ZPĚTNÁ KLAPKA
ZPĚTNÁ KLAPKA
ZPĚT