LEGENDA MÍSTNOSTÍ – OBJEKT B1–1NP

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (M2)	DRUH PODLAHY		POVRCH STĚN		STROP/ PODHLED	S.V. PODHL.
B1.01	CHODBA	4,4	ČISTÍCÍ ROHOŽ,TERACO	D1/T1	NÁTĚR	P01, P02, N1b	SDK 1	3,68
B1.02	SCHODIŠTĚ	5,9	PREFA TERACO	T3	NÁTĚR	P01, P02, N1b	SDK 1	–
B1.03	VSTUPNÍ HALA	18,6	TERACO, BETON+NÁTĚR	T2/B2	NÁTĚR, KER. OBKLAD PODHLED	P01, P02, P011, 02, N1b	SDK/RASTR12	2,7/5,13
B1.04	WC–INVALIDA	2,9	KERAMICKÁ DLAŽBA	K1	NÁTĚR, KER. OBKLAD V.2500	P01, P011, 02, N1c	RASTR R5	2,5
B1.05	WC–INVALIDA	2,9	KERAMICKÁ DLAŽBA	K1	NÁTĚR, KER. OBKLAD V.2500	P01, P011, 02, N1c	RASTR R5	2,5
B1.06	CHODBA	4,3	PVC–EL. VODIVÉ N.	P10	NÁTĚR	P01, P02, P011, N1b	SDK 1	5,13
B1.07	POPISOVNA	17,5	PVC–EL. VODIVÉ N.	P10	NÁTĚR, KER. OBKLAD ZA LINKOU	P02, P011, 02, N1b	SDK1/RASTR R12/SDK5	2,7/5,13
B1.08	OVLADOVNA	26,9	PVC–EL. VODIVÉ N.	P10	NÁTĚR	P01, P02, P011, P012, N1b	RASTR R6	2,7
B1.09	CHODBA	10	PVC	P11	NÁTĚR	P01, P011, P012, N1b	RASTR R6	2,5
B1.10	PŘED WC–PERS	2,1	KERAMICKÁ DLAŽBA	K1	NÁTĚR, KER. OBKLAD V.2500	P011, 02, N1c	RASTR R5	2,5
B1.11	WC–PERSONAL	1,7	KERAMICKÁ DLAŽBA	K1	NÁTĚR, KER. OBKLAD V.2500	P011, 02, N1c	RASTR R5	2,5
B1.12	WC–PACIENT	3,9	PVC	P12	NÁTĚR, KER. OBKLAD V.2500	P01, P011, P012, 01, N1c	RASTR R5	2,5
B1.13	KARTOTÉKA	20,3	PVC	P11	NÁTĚR	P01, P011, P012, 02, N1b	RASTR R12	2,5
B1.14	ČEKÁRNA	21,7	PVC	P2/P13	NÁTĚR, KER. OBKLAD PODHLED	P01, P011, P012, 02, N1b	RASTR R12	2,5
B1.15	STROJOVNA VZT	35,1	BETON+NÁTĚR	B1/B2	OBKLAD AKU 50	P01, P011, 02, N2	SDK2	3,4
B1.16a	CHODBA PACIENT	5,3	PVC	P11	NÁTĚR	P01, P012, N1a	RASTR R8	2,5
B1.16b	PŘÍPRAVNA	18,6	PVC–EL. VODIVÉ	P3	NÁTĚR, KER. OBKLAD ZA LINKOU	P01, P012, 02, N1a	RASTR R8	2,5
B1.17	BOX–APLIKACE 1	7,6	PVC–EL. VODIVÉ	P4	NÁTĚR, KER. OBKLAD PODHLED	P012, 02, N1a	RASTR R8	2,5
B1.18	BOX–APLIKACE 2	10,8	PVC–EL. VODIVÉ	P4	NÁTĚR, KER. OBKLAD PODHLED	P012, 02, N1a	RASTR R8	2,5
B1.19	PET CT	47,6	PVC–EL. VODIVÉ	P5/P6	NÁTĚR, KER. OBKLAD PODHLED	P012, 02, N1a	RASTR R8	2,5/2,7
B1.20	TECHNIKA	9	PVC–EL. VODIVÉ	P7	NÁTĚR	P01, P011, P012, N1c	RASTR R8	2,7
B1.21	ÚKLID	4,3	KERAMICKÁ DLAŽBA	K1	NÁTĚR, KER. OBKLAD V.2500	P01, P011, 02, N1c	RASTR R5	2,5
B1.22	WC–PACIENT	5,1	PVC	P9	NÁTĚR, KER. OBKLAD V.2500	P011, 01, N1c	RASTR R5	2,5
B1.23	ŠATNA	10,1	PVC	P8	NÁTĚR	P01, P011, P012, N1c	RASTR R8	2,5
B1.24	ČEKÁRNA	35	PVC	P14	NÁTĚR	P011, P08, N1b	RASTR RÚ	2,85
B1.25	CHODBA	–	STÁVAJÍCÍ, PVC	P1	NÁTĚR	P011, P08, N1b	RASTR RÚ	–
B1.26	CHODBA	–	STÁVAJÍCÍ, PVC	P1	NÁTĚR	P08, P011, P012, N1b	RASTR RÚ	–
B1.27	CHODBA	–	STÁVAJÍCÍ, PVC	P1	STÁVAJÍCÍ	P01, N1b	RASTR RÚ	–
B1.28	TECHNICKÝ PROSTOR	–	BETONOVÁ DLAŽBA SKLADBA VIZ. D2.01	–	–	–	–	–

POZNÁMKY

- PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNO POSTUPOVAT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL S OHLEDEM NA VŠECHNY PLATNÉ PŘEDPISY BOZP.
- POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM NEBO NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM JE NUTNO NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A UPŘESNIT DALŠÍ POSTUP PRACÍ
- PŘI VÝSTAVBĚ JE NUTNÉ VZÁJEMNĚ KOORDINOVAT VÝKRESOVOU DOKUMENTACI STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁSTI S NÁVAZNOSTÍ NA PROJEKTY INSTALACÍ, POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI, HLUK. STUDIE APOD.
- HRANICE POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ, PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKY, ZNAČENÍ ÚNIKOVÝCH CEST, POČTY A ROZMÍSTĚNÍ HASÍCÍCH PŘÍSTROJŮ AD. DLE PD POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
- ZPŮSOB UKONČENÍ NENOSNÝCH STĚN U STROPU A STĚN DLE ZÁSAD NAVRHOVÁNÍ VYDANÝCH VÝROBCEM
- STUPNICE NÁSTUPNÍHO A VÝSTUPNÍHO SCHODU KAŽDÉHO SCHODIŠŤOVÉHO RAMENE MUSÍ BÝT VÝRAZNĚ KONTRASTNĚ ROZEZNATELNÁ OD OKOLÍ, SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ POVRCHU STUPNICE (PŘI OKRAJI SCHOD.STUPNĚ) A PODEST MUSÍ BÝT MIN.0.6
- VŠECHNY ZDRAVOTNĚ TECHNOLOGICKÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY (UMYVADLA, ZÁCHODOVÉ MÍSY, ...) UMISŤOVAT DLE NORMY ČSN 734108 – ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI UMYVADEL OD ROHŮ (MIN. 400 MM)

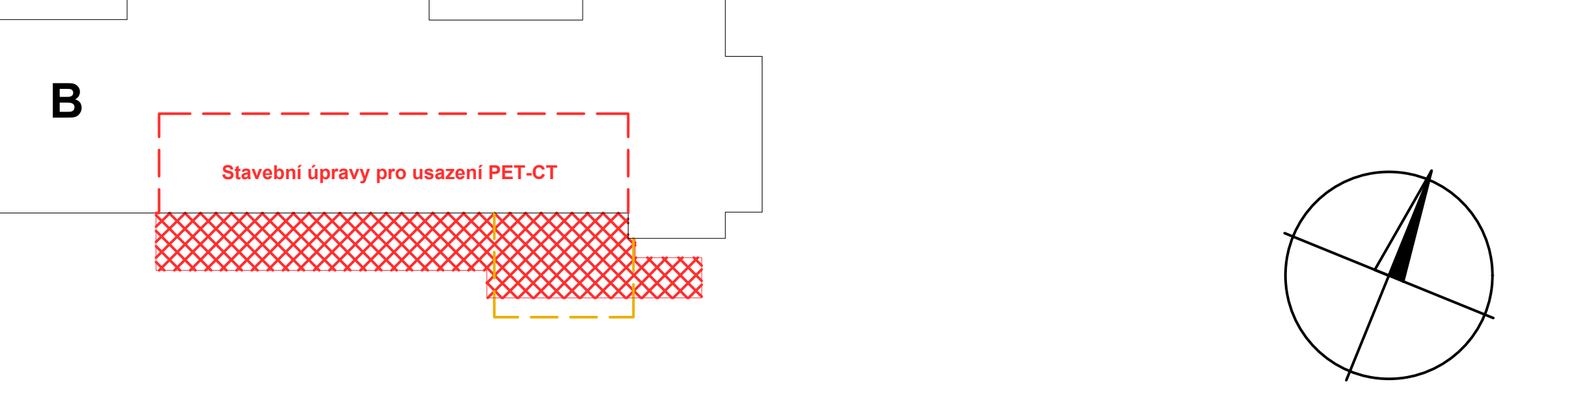

±0,000 = +408,46m BPV

LEGENDA SDK PŘÍČEK

SDK11 – SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA TL. 150 MM
NA JEDNODUCHÉ SYSTÉMOVÉ OCELOVÉ KONSTRUKCI, OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SÁDROKARTONOVÝMI DESKAMI SE ZVÝŠENOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ, S VLOŽENOU MINERÁLNÍ IZOLACÍ, PLOŠNÁ HMOTNOST PŘÍČKY 55 KG/M2

150 MM
- 2x DESKA TL. 12,5 MM, TYP DFRIH2 (DLE ČSN EN 520+A1)
- OC. KONSTRUKCE Z PROFILŮ CW 100, VLOŽENA MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 80 MM O OBJ. HMOTNOSTI MIN. 15 KG/M3 (U PBŘ KONSTRUKCÍ MIN. 40 KG/M3)
- 2x DESKA TL. 12,5 MM, TYP DFRIH2 (DLE ČSN EN 520+A1)

SDK12 – AKUSTICKÁ SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA TL. 200 MM
NA DVOJITÉ SYSTÉMOVÉ OCELOVÉ KONSTRUKCI, OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SÁDROKARTONOVÝMI DESKAMI SE ZVÝŠENOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ, S DVOJITĚ VLOŽENOU MINERÁLNÍ IZOLACÍ, SE VZDUCHOVOU NEPRŮZVUČNOSTÍ Rw,min= 71dB, PLOŠNÁ HMOTNOST PŘÍČKY 58 KG/M2

200 MM

SDK13 – SÁDROKARTONOVÁ PŘEDSAZENÁ STĚNA, VOLNĚ STOJÍCÍ A POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 45
NA JEDNODUCHÉ SYSTÉMOVÉ OCELOVÉ KONSTRUKCI, JEDNOSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SÁDROKARTONOVÝMI DESKAMI S POŽADAVKEM NA POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 45

100 MM
- OC. KONSTRUKCE R–CW TL. 75 MM
- 2x DESKA TL. 12,5 MM, TYP RF (DF) 12,5

SDK15 – INSTALAČNÍ SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA TL. 300/450 MM
NA DVOJITÉ SYSTÉMOVÉ OCELOVÉ KONSTRUKCI, OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SÁDROKARTONOVÝMI DESKAMI SE ZVÝŠENOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ, S DVOJITĚ VLOŽENOU MINERÁLNÍ IZOLACÍ, S VYTVOŘENOU MEZEROU MEZI PROFILY PRO VEDENÍ INSTALACÍ, PLOŠNÁ HMOTNOST PŘÍČKY 58 KG/M2

>250 MM
- 2x DESKA TL. 12,5 MM, TYP DFRIH2 (DLE ČSN EN 520+A1)
- DVOJITÁ OC. KONSTRUKCE 2x CW 50, VLOŽENA MIN. IZOLACE TL. 2x 50 MM O OBJ. HMOTNOSTI MIN. 15 KG/M3
- 2x DESKA TL. 12,5 MM, TYP DFRIH2 (DLE ČSN EN 520+A1)

SDK16 – SÁDROKARTONOVÁ PŘEDSAZENÁ STĚNA, VOLNĚ STOJÍCÍ
NA JEDNODUCHÉ SYSTÉMOVÉ OCELOVÉ KONSTRUKCI, JEDNOSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SÁDROKARTONOVÝMI DESKAMI SE ZVÝŠENOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ. S VLOŽENOU MINERÁLNÍ IZOLACÍ, PLOŠNÁ HMOTNOST PŘÍČKY 58 KG/M2

75 MM
- OC. KONSTRUKCE CW 50 MM, VLOŽENA MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 50 MM O OBJ. HMOTNOSTI 15 KG/M3
- 2x DESKA TL. 12,5 MM, TYP DFRIH2 (DLE ČSN EN 520+A1)

SDK17 – SÁDROKARTONOVÁ PŘEDSAZENÁ STĚNA, VOLNĚ STOJÍCÍ
NA JEDNODUCHÉ SYSTÉMOVÉ OCELOVÉ KONSTRUKCI, JEDNOSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SÁDROKARTONOVÝMI DESKAMI SE ZVÝŠENOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ

125 MM
- OC. KONSTRUKCE R–CW TL. 100 MM
- 2x DESKA TL. 12,5 MM, TYP DFRIEH2 (DLE ČSN EN 520+A1)

SDK20 – SÁDROKARTONOVÁ PŘEDSAZENÁ STĚNA, VOLNĚ STOJÍCÍ
- SÁDROKARTONOVÁ PŘEDSAZENÁ STĚNA, TL. 175 MM
- NA JEDNODUCHÉ SYSTÉMOVÉ OCELOVÉ KONSTRUKCI TL. 150 MM
- OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SÁDROKARTONOVÝMI DESKAMI TL. 2x 12,5 MM, TYP DFRIH2 (DLE ČSN EN 520+A1)
- S VLOŽENOU MINERÁLNÍ IZOLACÍ TL. 150 MM O OBJEMOVÉ HMOTNOSTI MIN. 15 KG/M3
  - OC. KONSTRUKCE TL. 150 MM, VLOŽENA MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 150 MM O OBJ. HMOTNOSTI 15 KG/M3
  - 2x DESKA TL. 12,5 MM, TYP DFRIH2 (DLE ČSN EN 520+A1)

VNITŘNÍ ZDIVO NENOSNÉ Z AUTOKLÁVOVÉHO PÓROBETONU KATEGORIE I, PŘESNÉ PŘÍČKOVKY TL. 75x600x249 MM, OBJ. HMOTNOST 500 KG/M3 (P4–500), REI 30 DP1
PŘESNÉ ZDĚNÍ NA TENKÉ MALTOVÉ LOŽE TL. 1–3 MM

ZTRACENÉ BEDNĚNÍ Z PÓROBETONOVÝCH AUTOKLÁVOVÝCH TVÁRNICE KATEGORIE I, OBJ. HMOTNOST 500 KG/M3 (P4–500), TVÁRNICE TL. 50 MM – PŘESNÉ ZDĚNÍ NA TENKÉ MALTOVÉ LOŽE TL. 1–3 MM TVÁRNICE SPOJENY VZÁJEMNĚ TRNY, PO DOBU BETONÁŽE ZAPŘENY, VYLÉVAT MAX. PO 250 MM MEZI TVÁRNICE VLOŽENA STŘIŽENÁ KOMPOZITNÍ SÍŤ ø3X100/100 PŘI ŠÍŘCE STĚNY VĚTŠÍ NEŽ 100 MM POUŽÍT 2X KOMPOZITNÍ SÍŤ ø3X100/100), PROLITO BETONEM C 25/30 OBJEMOVÉ HMOTNOSTI V SUCHÉM ZATVRDLÉM STAVU MIN. 2350 KG/M3, TL. 100–250 MM DLE PŮDORYSŮ
NAD PROSTUPY BUDOU OSAZENY L PROFILY
–VÝZTUŽ CLONÍCÍCH PŘEDSTĚN BUDE PŘIKOTVENA DO STÁVAJÍCÍCH STĚN POMOCÍ VLEPOVANÝCH TRNŮ Z NEREZOVÉ OCELI ø8MM V RASTRU 400/400MM, HLOUBKA VLEPENÍ 150MM, DÉLKA TRNU 250MM

POZNÁMKY

- PŘED PROVÁDĚNÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ VYTYČIT VEŠKERÉ PODZ.INŽ.SÍTĚ A PROVÉST TAKOVÁ OPATŘENÍ, ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ
- VYZDÍVKY INSTALAČNÍCH ŠACHET BUDOU PROVEDENY AŽ PO OSAZENÍ VŠECH ROZVODŮ
- OBEZDÍVANÉ EL. ROZVADĚČE OBEZDÍT PO CÉLÉ VÝŠCE. PŘEKLAD NAD NIMI UMÍSTIT TAK, ABY MOHLY ZA NÍM PROJÍT EL. KABELY NAD PODHLEDOVOU KONSTRUKCI (ŠÍŘKA PŘEKLADU 100 MM). ŠACHTU ZAOMÍTAT
- ● – TAKTO OZNAČENÉ KONSTRUKCE V PROVEDENÍ S PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ
- OCELOVÉ PŘEKLADY TVOŘÍCÍ NADPRAŽÍ VÝPLNÍ OTVORŮ OSAZOVAT PŘÍMO PŘI VYZDÍVÁNÍ ZDIVA, U PŘEKLADŮ BEZ NADPRAŽÍ NAVAŘIT NA SPODNÍ STRANĚ OCELOVÉ PLATLE 100/100/5 MM PROTI PŘEKLOPENÍ
- OCEL.ZÁRUBNĚ NAVRŽENY JAKO DVOUDÍLNÉ, BUDOU OSAZOVÁNY DODATEČNĚ DO HOTOVÝCH OTVORŮ (SVĚTLÍKŮ) ZDIVA, KOTVENÉ PŘES TRAPÉZOVÉ KOTVY ZÁRUBNĚ K OSTĚNÍ SVĚTLÍKU, VČETNĚ VYPĚNĚNÍ MONTÁŽNÍ PĚNOU
- STAVEBNÍ OTVORY V PŘÍČKÁCH PRO DVEŘE S OCELOVÝMI/TRUHLÁŘSKÝMI ZÁRUBNĚMI KÓTOVÁNY NA OSY DVEŘÍ, ROZMĚRY OTVORŮ BUDOU PŘIPRAVENY DLE POŽADAVKŮ VÝROBCE ZÁRUBNÍ/DVEŘÍ
- POZICE PŘIZNANÝCH DILATACÍ DO PODLAHOVÝCH KRYTIN VIZ PD INTERIÉRU
- DRÁŽKY VE ZDIVU PROVÁDĚT V SOULADU S ČSN EN 1996–1–1
- DRÁŽKY PROVÁDĚT POUZE STROJNĚ, NAPŘÍKLAD ELEKTRICKÝMI DRÁŽKOVAČKAMI (NE RUČNÍM SEKÁNÍM)
- DODATEČNĚ PROVÁDĚNÉ DRÁŽKY HLOUBKY >30 MM DO NENOSNÝCH STĚN NUTNO ZAHÁZET ŘÍDKOU CEMENTOVOU MALTOU MC 15 MPa (ZATEČENÍ I ZA POTRUBÍ), TL. KRYCÍ VRSTVY MALTY MIN. 20 MM, DRÁŽKU PŘEKRÝT PERLINKOU DO LEPIDLA S PŘESAHEM MIN. 300 MM, PRO PŘÍČKY TL. 115 A MÉNĚ NEPROVÁDĚT ŠIKMÉ A VODOROVNÉ DRÁŽKY DELŠÍ NEŽ 1,2 M BEZ PŘEDCHOZÍHO ODSOUHLASENÍ
- PŘED ZAHÁJENÍM ZÁSAHŮ DO STÁVAJÍCÍCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ SE DOPORUČUJE ZEJMÉNA ODSTRANĚNÍ NENOSNÉHO ZDIVA, OMÍTEK A PODLAH. STATIK NÁSLEDNĚ PROVEDE KONTROLU JEJICH STAVU. TENTO POSTUP JE VÝHODNÝ I PRO PŘESNĚJŠÍ ZAMĚŘENÍ POLOHY NOSNÝCH KONSTRUKCÍ, OVĚŘENÍ VŠECH PROJEKČNÍCH PŘEDPOKLADŮ A NAVRŽENÝCH ROZMĚRŮ. TENTO POSTUP JE VHODNÉ DODRŽET ZEJMÉNA V MÍSTECH NÁVAZNOSTI NA NOVĚ NAVRŽENÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE A PŘED ZAHÁJENÍM JEJICH VÝROBY
- PŘEDMĚTEM TOHOTO PROJEKTU JE I ČÁSTEČNÁ REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍCH PROSTOR SOUVISEJÍCÍCH S NAPOJENÍM NOVĚ PŘISTAVOVANÉ ČÁSTI.
- PŘED ZAHÁJENÍM ZÁSAHŮ DO STÁVAJÍCÍCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ SE DOPORUČUJE ZEJMÉNA ODSTRANĚNÍ NENOSNÉHO ZDIVA, OMÍTEK A PODLAH. STATIK NÁSLEDNĚ PROVEDE KONTROLU JEJICH STAVU. TENTO POSTUP JE VÝHODNÝ I PRO PŘESNĚJŠÍ ZAMĚŘENÍ POLOHY NOSNÝCH KONSTRUKCÍ, OVĚŘENÍ VŠECH PROJEKČNÍCH PŘEDPOKLADŮ A NAVRŽENÝCH ROZMĚRŮ. TENTO POSTUP JE VHODNÉ DODRŽET ZEJMÉNA V MÍSTECH NÁVAZNOSTI NA NOVĚ NAVRŽENÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE A PŘED ZAHÁJENÍM JEJICH VÝROBY.

penta projekt

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
PENTA PROJEKT s.r.o.
Mrštíkova 1166/12
586 01 Jihlava
IČ: 479 16 621
+420 567 312 451
www.pentaprojekt.cz
penta@penta.ji.cz

Nemocnice Karlovy Vary
Stavební úpravy pro usazení PET-CT

INVESTOR
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
IČ: 708 91 168

D1.01 pavilon B
D1.01.1 ARS

HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU
Ing. arch. Jaromír Homolka, CSc.

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU
ing. Aleš Prudký

ZPRACOVATEL ČÁSTI PD
PENTA PROJEKT s.r.o.
Mrštíkova 1166/12
586 01 Jihlava
IČ: 479 16 621
+420 567 312 451
penta@penta.ji.cz

VEDOUCÍ PROJEKTANT
Ing. Arch. Jaromír Homolka, CSc.

VYPRACOVAL
Ing. Martin Kubelka

KONTROLOVAL
Ing. Aleš Prudký

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO | ČÍSLO PARÉ

ČÍSLO VÝKRESU	REVIZE	NÁZEV VÝKRESU		
D1.01.1-06	R00	Půdorys 1.NP		
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	STUPEŇ PD	MĚŘÍTKO	FORMÁT	DATUM
2024-11	DPS	1 : 50	3x A4	11 / 2024

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA č. 121/2000 Sb.)