



STŘECHA – HROMOSVOD:

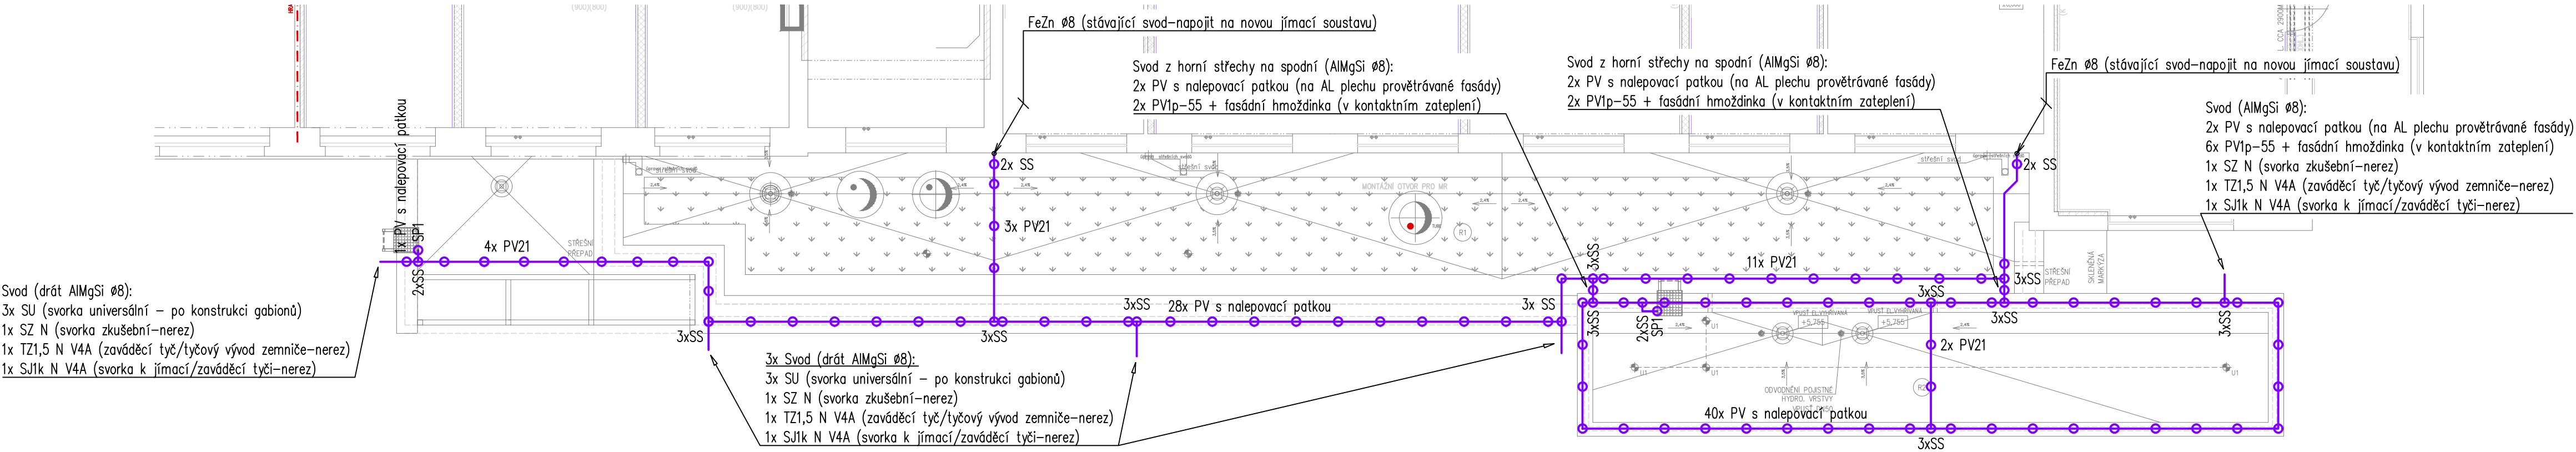


ZÁKLADY – UZEMNĚNÍ

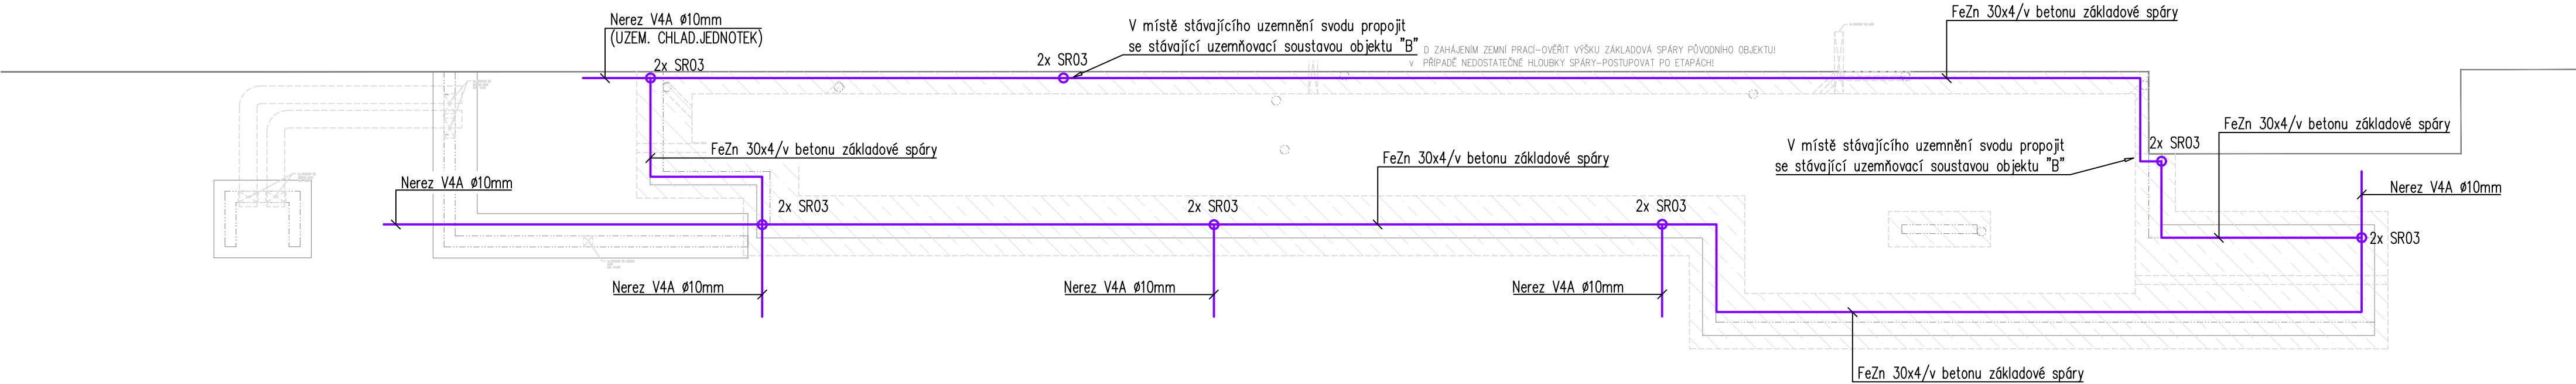

POZNÁMKA:

- UZEMNĚNÍ PROVÉST PÁSKEM FeZn 30x4mm ULOŽENÝM V ZÁKLADOVÝCH BETONOVÝCH PASECH PŘÍSTAVBY OBJEKTU, NUTNO KOORDINOVAT S PROVÁDĚNÍM ZÁKLADŮ.
- VÝVODY PRO UZEMNĚNÍ SVODŮ PROVÉST NEREZ VODIČEM Ø10mm (NEREZ V4A)
- NOVÁ JÍMACÍ SOUSTAVA A SVODY BUDOU PROVEDENY VODIČEM AlMgSi ø8mm.
- STÁVAJÍCÍ SVODY (FeZn ø8) BUDOU PROPOJENY S NOVOU JÍMACÍ SOUSTAVOU.
- NA ATICE BUDE JÍMACÍ VEDENÍ UCHYCENO NA NALEPOVACÍCH PODPĚRÁCH PV.
- NA ČÁSTI STŘECHY S KRYTINOU Z ELASTOMEROBITUMELOVÝCH PÁSŮ BUDE JÍMACÍ VODIČ VEDEN NA PODPĚRÁCH PV21c.
- NA JÍMACÍ SOUSTAVU BUDOU PŘIPOJENY VEŠKERÉ STAVEBNÍ ČÁSTI NA STŘEŠE PŘÍP. FASÁDĚ. MÍSTO PŘIPOJENÍ BUDE UPRÁVENO PŘI REALIZACI S OHLEDEM NA SKUTEČNÝ STAV.
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA A SLEPÝ ROZPOČET.

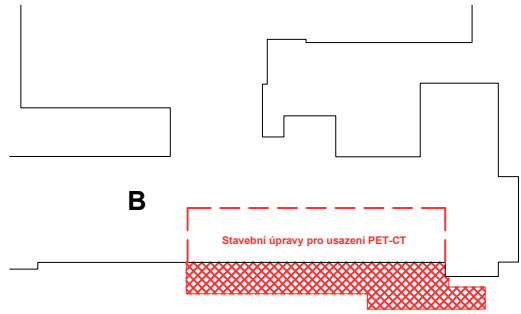

ROZVODNÁ SOUSTAVA: TN–C–S, 3+N+PE, 3x 230/400V, 50Hz
Zdravotnická síť IT, 2P+ PE, 230V, 50Hz

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
DOPLŇUJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

±0,000 = 408,460m BPV



GENERÁLNÍ PROJEKTANT

PENTA PROJEKT s.r.o.
Mrštíkova 1166/12
586 01 Jihlava
IČ: 479 16 621
+420 567 312 451
www.pentaprojekt.cz
penta@penta.ji.cz

INVESTOR

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
IČ: 708 91 168

HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU
Ing. arch. Jaromír Homolka, CSc.
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU
Ing. Aleš Prudký

ZPRACOVATEL ČÁSTI PD

PENTA PROJEKT s.r.o.
Mrštíkova 1166/12
586 01 Jihlava
IČ: 479 16 621
+420 567 312 451
penta@penta.ji.cz

VEDOUČÍ PROJEKTANT
Ing. Arch. Jaromír Homolka, CSc.

VYPRACOVAL
Ing. Petr Zacha

KONTROLOVAL
Ing. Petr Kremláček

ČÍSLO VÝKRESU

D1.01.4g1-91

REVIZE

R00

NÁZEV VÝKRESU

Hromosvod a uzemnění

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO

2024-11

STUPEŇ PD

DPS

MĚŘÍTKO

1 : 100

FORMÁT

6x A4

DATUM

11/ 2024

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITEL A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA č. 121/2000 Sb.)