

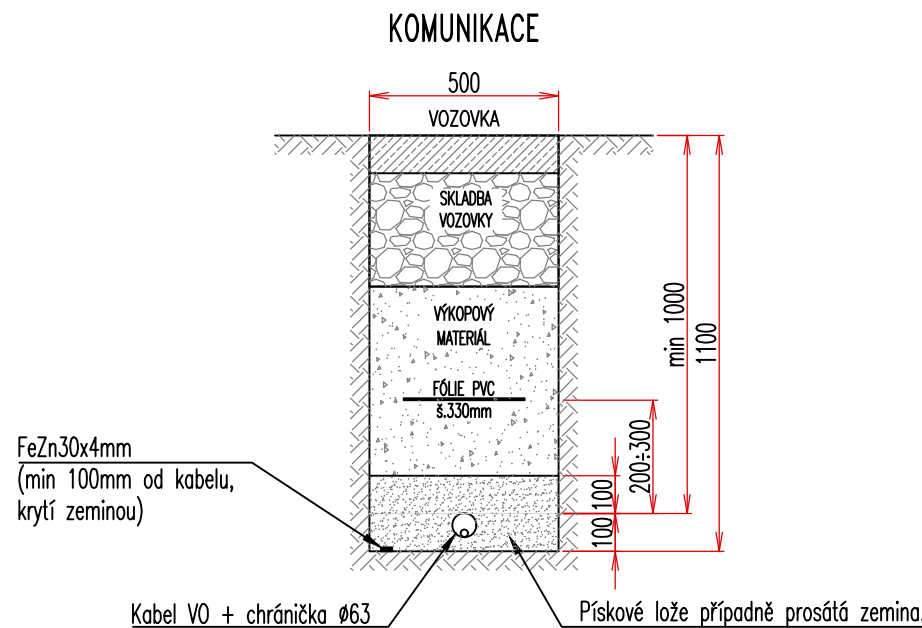


VZOROVÉ ŘEZY ULOŽENÍ KABELŮ VO V ZEMI

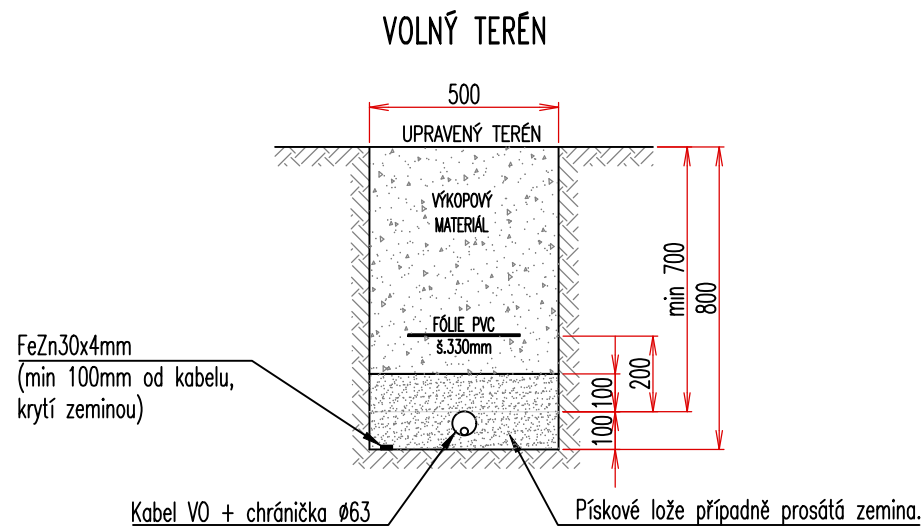

ROZVODNÁ SOUSTAVA: TN-C, 3+PEN, 3x 230/400 V, 50 Hz
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
DOPLŇUJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

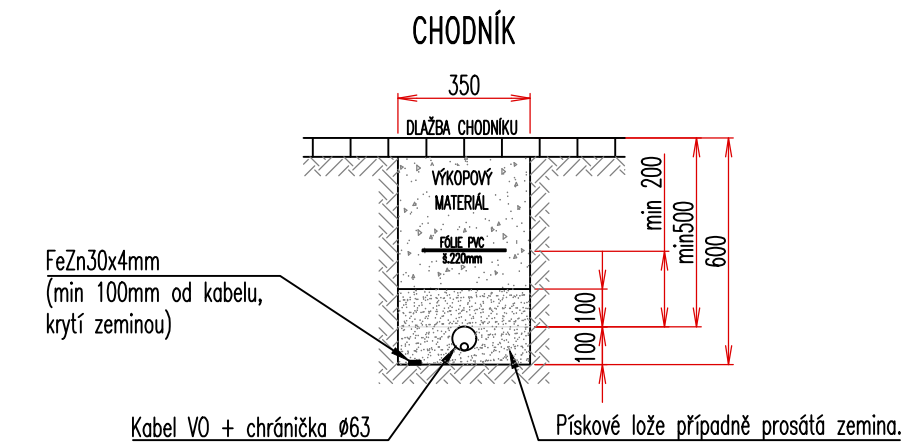

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

PENTA PROJEKT s.r.o.
Mrštíkova 1166/12
586 01 Jihlava
+420 567 312 451

ČÍSLO VÝKRESU
D2.080-12

REVIZE
R00

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO
2024-11

STUPEŇ PD
DPS

Nemocnice Karlovy Vary
Stavební úpravy pro usazení PET-CT

D1.01 Pavilon B
D1.01.4g1 Silnoproudá elektrotechnika

VYPRACOVAL
Ing. Petr Zacha

KONTROLOVAL
Ing. Petr Kremláček

NÁZEV VÝKRESU
Vzorové uložení kabelů VO v zemi

MĚŘITKO
-

FORMÁT
2x A4

DATUM
11 / 2024

Č.PARÉ