



PŮDORYS 6.NP + PŮDA

měřítko 1:100

PŮDA

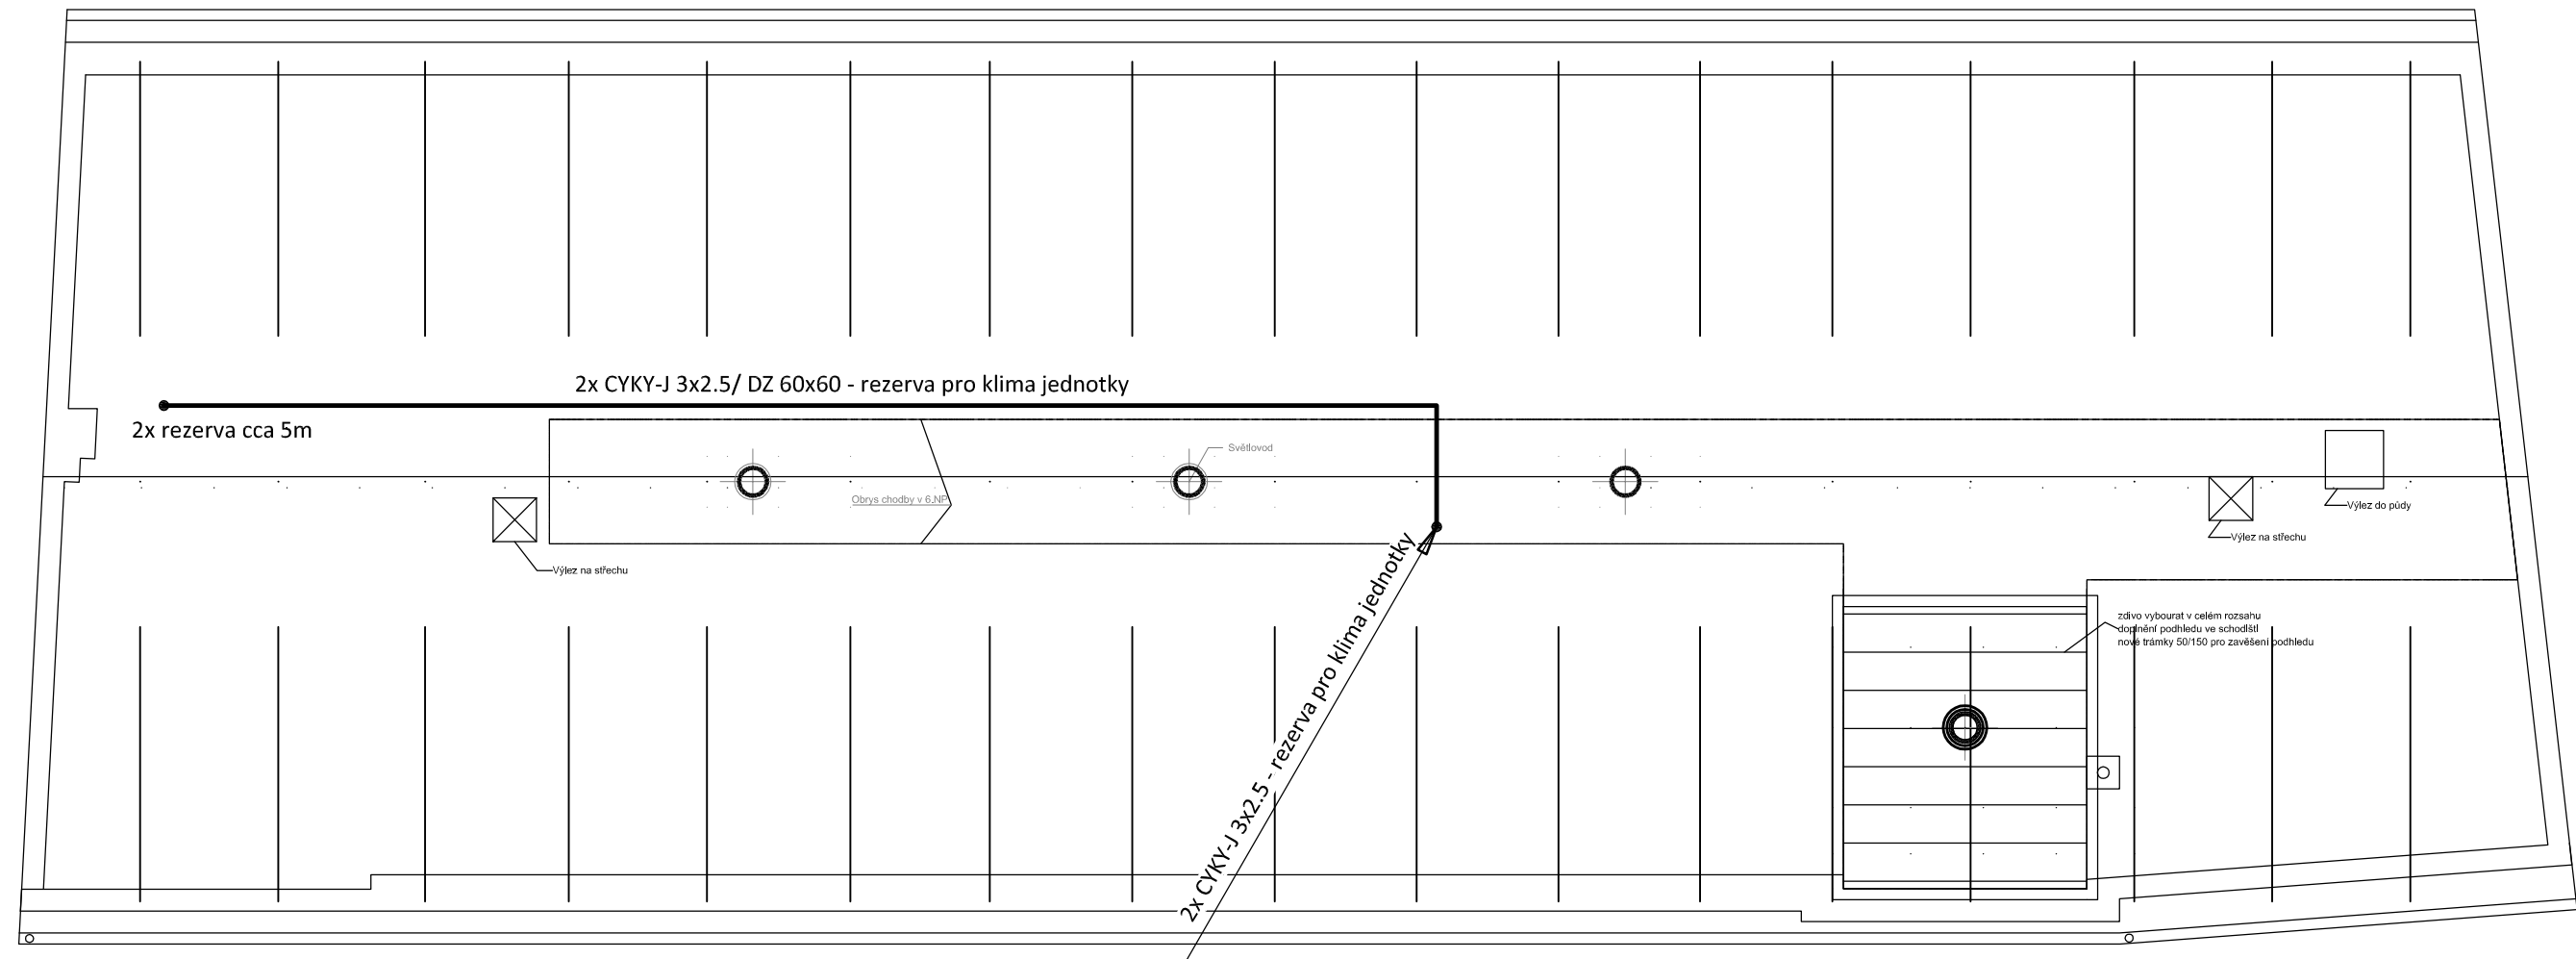

6.NP

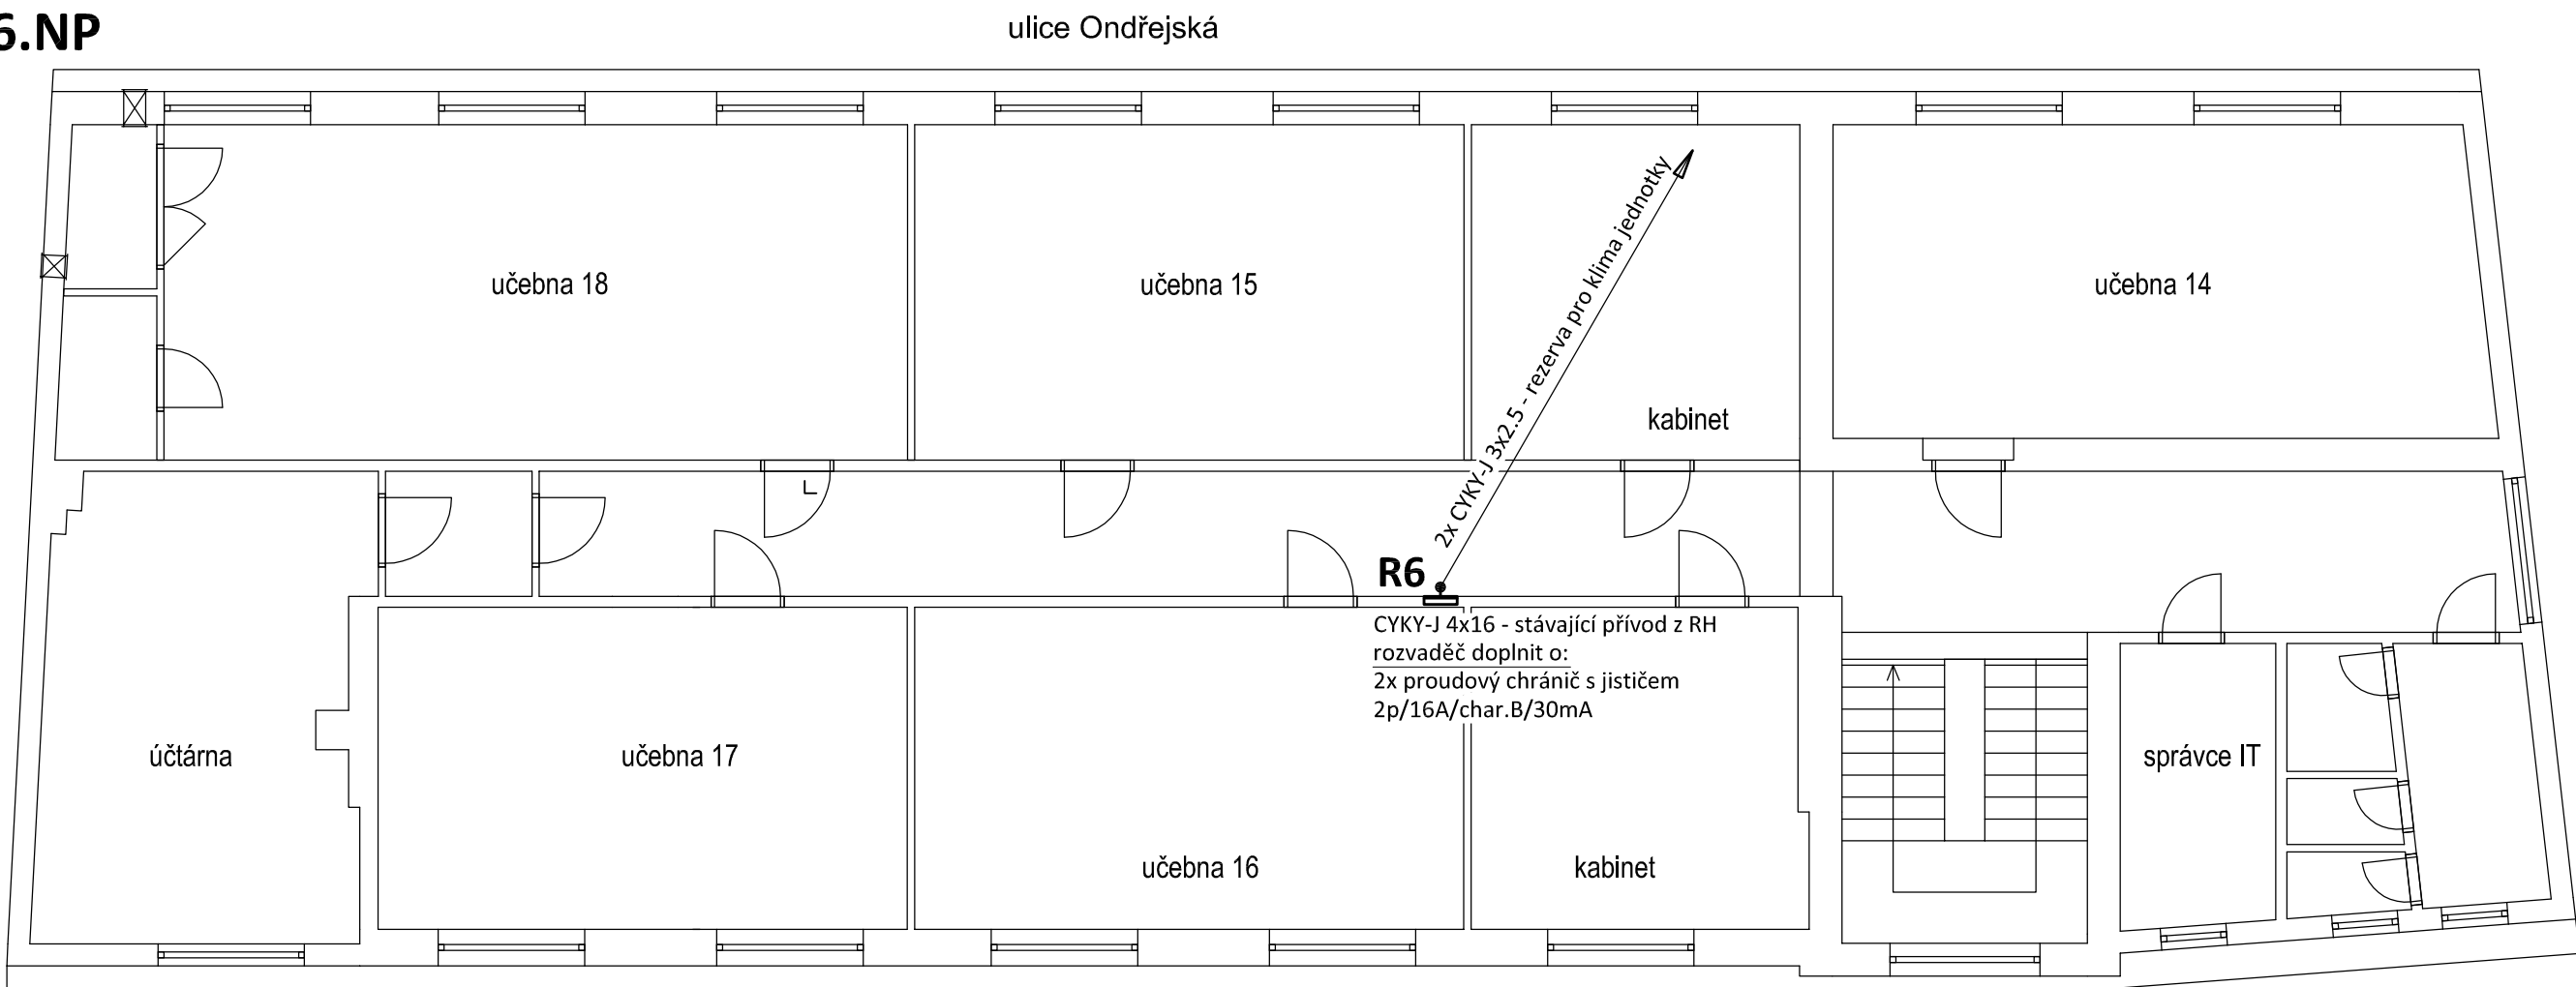

POZNÁMKA:

Napěťová soustava:
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-C-S (RH)
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-S
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí
dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 3:
při poruše - automatickým odpojením
doplňková ochrana - doplňujícím ochranným pospojováním
- proudovými chrániči

Zodpovědný projektant:		Vypracoval:			PROJEKTANT AKCE:
Klímešová Miroslava		Klímešová Miroslava			
Kraj:	Karlovarský	SÚ:	Karlovy Vary	M. Klímešová - 3D PROJEKT	
Investor:	Střední škola stravování a služeb Karvy Vary p. o. Ondřejská 1122/56, Karlovy Vary 360 01			Úvalská 604/2, 360 09 K. Vary IČO: 722 70 179, Tel. 731 409 028	
Akce:	VÝMĚNA ELEKTROINSTALACE V OBJEKTU ONDŘEJSKÁ 56 V KARLOVÝCH VARECH			Formát:	Číslo paré:
				Stupeň:	
				Č. zak.:	
				Datum:	
Objekt:	D.1.4 Elektroinstalace - silnoproudá zařízení			Měřítko:	1:100
Název:	PŮDORYS 6.NP + PŮDA			Číslo výkresu:	
				D.1.4 / 11	