



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4, 5, 6 A 7– 2. ČÁST

ZADAVATEL:

Sídlem:

Zastoupený:

IČO:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová, hejtmanka

708 91 168

ZÁSTUPCE ZADAVATELE:

Sídlem:

IČO:

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

264 54 807

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Rekonstrukce a modernizace Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary – stavební práce“

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost o vysvětlení Zadávací dokumentace č. 4

Dotaz č. 8 - Ostatní výrobky:

– V projektové dokumentaci v tabulce ostatních výrobků (KVSUPS_DPS_ET01_SO102_D1.1_AS-604_KNIHA OSTATNÍ), chybí bližší specifikace pro výrobky uvedené ve výkaze výměr (list 003.01.08.01 – Ostatní výrobky SO 102 etapa I.). Jedná se o následující výrobky:

- Položky v oddílu OV.XX - OV.18, OV.19, OV.20 (ve výkaze výměr položky č. 83, 84, 85)
- Položky č. 99 a 100 – odkazuje se na podrobnou specifikaci dle návrhu investora, kterou nikde v projektové dokumentaci nemůžeme najít.

99	K	767_DR.PLETIVO	D+M drátěné pletivo k oddělení veřejné a soukromé části v rozvodně, podrobná specifikace dle návrhu projektanta	m2	7,202
PP			D+M drátěné pletivo k oddělení veřejné a soukromé části v rozvodně, podrobná specifikace dle návrhu projektanta		
P			Poznámka k položce: „x000d_ /změněna/		
W			*~Výměry získány z 3D modelu.		
W			Faze1[?][?][DratenePletivo][?][%		
W			7,202		7,202
100	K	767_ZAKRYT_ROZVOD	Zakryt odvětrávacího otvoru rozvodny, prorošt t Sp225-34:38-3, podrobná specifikace dle návrhu projektanta	m2	0,600
PP			Zakryt odvětrávacího otvoru rozvodny, prorošt t Sp225-34:38-3, podrobná specifikace dle návrhu projektanta		
P			Poznámka k položce: „x000d_ /změněna/		
W			*~Výměry získány z 3D modelu.		
W			Faze1[?][Pd10][?][ZakrytOdvetravacihoOtvoruRozvodny~PororostSp225~34:38~3][%		
W			0,6		0,600

Žádáme o doplnění bližší specifikace k výš uvedeným výrobkům.

Odpověď na Dotaz č. 8:

Doplněna specifikace do souboru KVSUPS_DPS-SPECIFIKACE, pro jednotlivé prvky jsou stanoveny následující specifikační kódy:

OV18 – SPOV.18/1PP pro značení podlahy tělocvičny, SPOV.18/3NP pro značení venkovního sportovního hřiště.

Pro úplnost uvádíme, že sportovní značení podlahy v tělocvičně je zahrnuto v soupisu prací, v položce č.652 na listu 003.01.04 - ARS bez výrobků SO 102 I. etapa.

OV19 – SPOV.19

OV20 – SPOV.26

Položka č.99

Viz. odpověď na dotaz č.5 výše. Jedná se o prvek ZV05.11 se specifikací SPZV05.11

Položka č.100

Doplňen specifikační kód a popis specifikace SPPD10.

Vydány jsou následující aktualizované dokumenty:

- KVSUPS_DPS-SPECIFIKACE (doplněna specifikace prvků OV.XX- OV.18, OV.19, OV.20)

Dotaz č. 18 - Sanitární příčky:

– U položek sanitárních příček je požadavek na materiál HPL v tl.40 mm, ten se ale nevyrábí. Dále se dveře s falcem u klasických sanitárních příček nevyrábí, šlo by tedy spíše o speciální truhlářský výrobek. Prosíme o kontrolu specifikací sanitárních příček, případnou revizi a případné uvedení referenčního výrobku.

Odpověď na Dotaz č. 18:

Výrobek sanitárních příček v tl. 40mm, tak jak je popsán v knize specifikací (SPOV.002) se vyrábí.

Dotaz č. 20 - Renovace stávající podlahy:

– v dokumentu (KVSUPS_DPS_SO-101_D.1.1_ASR 002_SKLADBY KCI) se nacházejí skladby pro renovaci stávající podlahy. Jsou to skladby:

- PDL05 Podlaha zachovaná stávající
- PDL10 Podlaha replika stávající keramické dlažby
- PDL12 Podlaha renovace stávajícího teraca
- PDL13 Podlaha replika stávající keramické dlažby vstup

Pro adekvátní ocenění žádáme o doplnění bližší specifikace k jednotlivým skladbám. Žádáme o doplnění podrobní fotodokumentaci, rozměry a barevnost dlažeb. Specifikace uvedená v projektové dokumentaci není dostačující.

Odpověď na Dotaz č. 20:

Rozsah bourání/nových konstrukcí patrný z dokumentace

PDL05 Podlaha zachovaná stávající

Keramické dílce 150x150 mm. Barevnost 50% slonová kost, 25% odstíny šedé.

Keramické dílce 150x75 mm. Barevnost 25% odstíny šedé

PDL10 Podlaha replika stávající keramické dlažby

Keramické dílce 150x150 mm. Barevnost - slonová kost.

PDL12 Podlaha renovace stávajícího teraca

Barevnost odstíny šedé

PDL13 Podlaha replika stávající keramické dlažby vstup

Mozaika 25x25 mm. Odstíny šedé 75%, slonová kost 25%

Dotaz č. 21 - Keramické obklady a dlažby:

– ve výkazu výměr list (002.01.02 – ARS bez výrobků SO 101 etapa I.) se nachází položky pro keramický obklad (položka č. 612) a pro keramickou dlažbu (položka č. 694), k těmto položkám jsme nenalezli přesnou specifikaci barevnosti. Pro adekvátní ocenění žádáme o doplnění barevnosti obkladů a dlažeb.

Odpověď na Dotaz č. 21:

Keramické obklady budou v odstínech šedé – přesná barevnost vyplyne na základě vzorkování.

Dotaz č. 28 - Zábradlí schodiště SO101:

– položka repase stávajícího zábradlí 676R06 – má cena obsahovat repasi jak betonové části, tak i vložených kovových polí?

Odpověď na Dotaz č. 28:


Vámi dotazované zábradlí je zábradlí na mezipatře mezi 1.PP a 1.NP – označeno R06. Na výkrese KVSUPS_DPS_ET01_SO101_D.1.1_ASR-103_PUD_1.NP Je pouze kovovým madlem na stěně. Nemá tak žádné, v dotazu zmiňované, betonové části zábradlí, ani vložená kovová pole.

Žádost o vysvětlení Zadávací dokumentace č. 5

Dotaz č. 3 – Vstupní dveře SO102 s kroužkovým plechem:

Žádáme o referenčního výrobce hliníkových dveří s nalepeným kroužkovým plechem. Případně referenční fotografie dveří, abychom věděli, co je přesně požadováno. Prosíme o doplnění tloušťky kroužkového plechu a průměru kroužků. Má být plech nalepen jednostranně/oboustranně?

Prosíme o doplnění typu izolačního skla. Jedná se o dvojsklo, trojsklo, bezpečnostní sklo? Žádáme o doplnění.

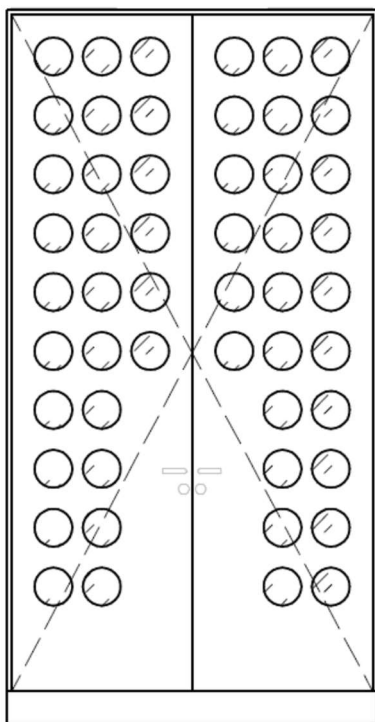

Odpověď na Dotaz č. 3:

Referenční výrobce nesmí být u veřejné soutěže uveden.

Tloušťka plechu je uvažována 2 a 3 mm, tak, aby po nalepení plechu lícovala hloubka rámu otevíravého křídla s hloubkou pevného rámu. Nalepení rámu je uvažováno oboustranně. Jak v kontaktu s rámem křídla, tak i v ploše skla – minimálně po obvodu průzorů (z důvodu zamezení zatékání a vniku hmyzu do meziprostoru).

Izolační sklo dveří je 3-sklo, uvažovaná skladba 6-6-6, vše ESG, což je patrné z upraveného/doplněného detailu KVSUPS_DPS_ET01_SO102_D.1.1_ASR-7390C_DET. Upravený detail 7390C tímto vydáváme znovu.

Rozměry kruhových průzorů a jejich rozmístění je pak patrný z doplněného výkresu KVSUPS_DPS_ET01_SO102_D.1.1_ASR-608_PROSKL PRICKY, který je součástí knihy LOP. Tento výkres tímto vydáváme znovu.

Dotaz č. 4 – Rozměr roletového požárního uzávěru OV15:

Je rozměr roletového požárního uzávěru OV15 opravdu 22540x4165 mm? Prosíme o prověření.

Odpověď na Dotaz č. 4:

Roletový požární uzávěr má skutečně takovýto rozměr. Jedná se o oddělení kouřových sekcí mezi tělocvičnou a tribunou. Celková délka je uvažována jako vyskládaná ze 3ks částečně se překrývajících rolet.

Dotaz č. 5 – Kniha ostatních výrobků:

Nenalezli jsme v dokumentu KVSUPS_DPS_ET01_SO102_D.1.1_ASR-604_KNIHA OSTATNI specifikaci výrobky s označením OV18 hřiště, OV19 betonová dlaždice a OV20 lezecká stěna z listu 003.01.08.01 - Ostatní výrobky SO 102 etapa I. Prosíme o uvedení, kde v PD nalezneme a případně doplnění dokumentace.

Odpověď na Dotaz č. 5:

Dotaz je v podstatě identický jako dotaz č. 8 v žádosti o vysvětlení Zadávací dokumentace č. 4, odkazujeme proto na odpověď na Dotaz č. 8 k žádosti o vysvětlení č. 4 viz výše.

Dotaz č. 8 – Výkaz výměr:

Prosíme o uvedení, kde v PD nalezneme vysvětlení a specifikaci ke zkratkám PLxx.xx, SLxx.xx, PDxx.xx a TMxx.xx, které jsou uvedeny ve VV. Nedokážeme si položky s tímto označením spárovat a dohledat v PD.

Odpověď na Dotaz č. 8:

Jedná se o prvky předsazené fasády SO102. Značení vyplývá ze zadaného třídícího systému, který byl zhotoviteli projektové dokumentace zadán Karlovarským krajem. K odpovědi přikládáme přílohu s třídícím systémem tj. soubor KVSUPS_SOKSSZ-DSS_ASR_MFSDX_250314.

Dotaz č. 17 – Repase hodin:

Žádáme o doplnění rozsahu repase hodin. Co vše má být repasováno?

154	M	01.4	Stávající repasované hodiny, řízení polarizovanými impulzy z hlavních hodin, napájení po řídící lince, 24V, min délka pulzu 0,4s	ks	2,000
PP			Stávající repasované hodiny, řízení polarizovanými impulzy z hlavních hodin, napájení po řídící lince, 24V, min délka pulzu 0,4s		

Odpověď na Dotaz č. 17:

Stávající hodiny jsou závěsné oboustranné „bubnové“ školní hodiny Pragotron vzor PJ42 z 60. let 20. stol.. Průměr 500mm, průměr ciferníku 420, délka 240mm. Materiál opláštění bakelit. Stávající školní hodiny budou repasovány následujícím způsobem: Oprava drobných povrchových a vizuálních defektů. Kompletní nová výzbroj novým strojkem. Popis je doplněn do knihy specifikací (KVSUPS_DPS-SPECIFIKACE) pod kódem SPOV024. Knihu specifikací tímto vydáváme znovu.

Dotaz č. 21 – Repase zábradlí:

Chápeme správně, že u položky níže se jedná o zábradlí vnitřního schodiště? Prosíme o uvedení, kde v dokumentaci nalezneme přesnější specifikaci položky níže. Prosíme dodání fotodokumentace. Žádáme o nahrazení jednotky kpl za měřitelnou jednotku s uvedením jasně daného množství. Žádáme o doplnění materiálové specifikace schodišťového zábradlí a přesný popis celkové repase. Co vše mají práce obsahovat? Pokud se jedná o vnitřní sch. zábradlí, v položce není zmínka o repasi dřevěného madla, má být součástí položky?

676	K	R06	R06 Repase schodišťového zábradlí	kpl	1,000
	PP		R06 Repase schodišťového zábradlí, Zábradlí bude očištěno a opískováno 100%. Poté se poškozené části zábradlí znovu svaří, nebo vymění (cca30%/25kg). Následuje antikorozi základní nátěr a dvě vrstvy kvalitní vrchní barvy (3m2)		
	P		Poznámka k položce: _x000d_		
			/ručně/nemodelovaná		

Odpověď na Dotaz č. 21:

Jedná se o ocelové zábradlí ve formě černě natřeného ocelového madla podél vyrovnávacího schodiště propojujícího úroveň vstupní haly A104 s úrovní 1.NP. Tento prvek tedy nemá dřevěné madlo. Délka 2,5 m – kpl v rozpočtu zůstává. Popis repase považujeme v tomto případě za dostatečný.

Dotazy, na jejichž vysvětlení Zadavatel pracuje

Zadavatel pro eliminaci opakujících se dotazů zároveň níže uvádí další dotazy, které mu byly v rámci žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace doručeny a na jejichž vysvětlení Zadavatel pracuje.

Žádost o vysvětlení Zadávací dokumentace č. 4:**Dotaz č. 2 – Zámečnické výrobky**

Nacházíme rozpor mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr u objektu SO 101, etapa I. V tabulce zámečnických výrobků (KVSUPS_DPS_ET01_SO101_D1.1_ASR-601_KNIHA_ZAMECNIK), chybí specifikace u položek z výkazu výměr (list 002.01.05.03 - Zámečnické výrobky SO 101 I. Etapa):

- ZV01.13 Zábradlí,
- ZV06.01 až ZV06.34 Opásání pilířů.

Žádáme o doplnění bližší specifikace pro výše zmíněné položky.

Dotaz č. 3 - Zámečnické výrobky

Nacházíme rozpor mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr u objektu SO 101, etapa I. V tabulce zámečnických výrobků (KVSUPS_DPS_ET01_SO101_D1.1_ASR-601_KNIHA_ZAMECNIK) jsou uvedené jiné rozměry výrobků, než jsou uvedeny ve výkazu výměr (list 002.01.02.03 – Zámečnické výrobky SO 101 I. etapa). Jedná se o následující položky:

- Výrodek ZV05.09, ZV05.11, ZV05.12 (ve výkaze výměr položky č.17, 19, 20)
- Výrodek ZV05.10 (ve výkaze výměr položka č.18) – v tabulce jsou uvedeny dva kusy tohoto výrobku a každý má jiný rozměr, ale ve výkaze výměr je uvedená položka jenom pro jeden rozměr tohoto výrobku.

Žádáme o sjednocení informací uvedených v tabulce zámečnických výrobků a výkazem výměr.

Dotaz č. 4 - Zámečnické výrobky

Nacházíme rozpor mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr u objektu SO 102, etapa I. V tabulce zámečnických výrobků (KVSUPS DPS ET01 SO102 D1.1 ASR-601 KNIHA ZAMECNIK), chybí bližší specifikace k položkám z výkazu výměr (list 003.01.08.03 – Zámečnické výrobky SO 102 I. etapa). Jedná se o položky k výrobkům ZV05.09, ZV05.10, ZV05.12, ZV05.13, ZV05.14. Žádáme o doplnění bližší specifikace k výš zmíněným výrobkům.

Dotaz č. 5 - Zámečnické výrobky

Nacházíme rozpor mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr u objektu SO 102, etapa I. V tabulce zámečnických výrobků (KVSUPS DPS ET01 SO102 D1.1 ASR-601 KNIHA ZAMECNIK):

- v tabulce se nacházejí výrobky, které jsme nedokázali dohledat ve výkaze výměr. Jedná se o výrobky ZV01.08, ZV01.23 a ZV05.18.
- u výrobku ZV05.01 (Instalační kryt) je v tabulce uvedeno 33 kusů ale ve výkaze výměr (list 003.01.08.03 – Zámečnické výrobky SO 102 I. etapa) je uvedeno 30 kusů.
- V tabulce je u výrobků ZV05.04.001 až ZV05.04.008 uvedený jiný rozměr, než je uveden ve výkaze výměr (list 003.01.08.03 – Zámečnické výrobky SO 102 I. etapa)

Žádáme o kontrolu a revizi výkazu výměr.

Dotaz č. 6 - Zámečnické výrobky

Nacházíme rozpor mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr u objektu SO 102, etapa II. V tabulce zámečnických výrobků (KVSUPS DPS ET02 SO102 D1.1 ASR-601 KNIHA ZAMECNIK) jsou uvedeny položky ZV05.18 a ZV05.19 (Instalační zákryt), které jsme nenalezli ve výkazu výměr (list 003.02.06.03 – Zámečnické výrobky SO 102 II. etapa). Zároveň se ve výkazu výměr nachází položka navíc pro Instalační kryt (pol. č. 13).

13	K	767_ZV.INS.ZAKRYT	Instalační zákryt, podrobná specifikace viz. kniha zámečnických výrobků	m2	23,757
	PP		Instalační zákryt, podrobná specifikace viz. kniha zámečnických výrobků		
	P		Poznámka k položce: „x000d_ /změněna/“		
	W		*~Výměry získány z 3D modelu.*		
	W		Faze2[InstalacniZakryt]?[%(0] + 23,757		
	W		0,0 + 23,757		23,757

Žádáme o vyjasnění nesrovnalostí a revizi výkazu výměr.

Dotaz č. 7 – Soupis prací

V soupisu prací na záložce pro část „003.02.00 - Speciální zakládání SO 102 etapa II.“ chybí položka pro ocenění poplatku za uložení vývrtku na skládku v souvislosti s položkami č. 49-51. Žádáme zadavatele o ověření kompletnosti soupisu prací a případné doplnění chybějící položky.

Dotaz č. 10 – Ostatní výrobky

Nacházíme rozpor mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr u objektu SO 102, etapa I. V tabulce ostatních výrobků (KVSUPS DPS ET01 SO102 D1.1 ASR-604 KNIHA OSTATNÍ) u výrobků sanitárních příček jsou nesrovnalosti s výkazem výměr (list 003.01.08.01 – Ostatní výrobky SO 102 etapa I.):

- U výrobků OV06.01, OV06.02 a OV06.03 (ve výkaze výměr položky č. 56, 57, 58), v tabulce je u těchto výrobků uvedená jiná plocha, než jaká je ve výkazu výměr
- U výrobku OV06.04 jsou v tabulce uvedené dva typy s různým rozměrem, ale ve výkaze výměr je uvedená položka jenom pro výrobek s rozměrem 700x2040 mm v počte kusů 24 (v tabulce je uvedeno 26 kusů). Položka pro rozměr 800x2040 mm ve výkaze výměr chybí (viz. níže výstřižek z tabulky ostatních výrobků a z výkazu výměr)

Kód sestavy	Označení typu	Označení typu - instance	Popis typu	Průchozí šířka	Průchozí výška	Počet	Zatřídění	Ve výkazu
OV06	04	001	Dveře v sanitární příčce	700	2040	26	Sanitární příčka dveře	Ano
OV06	04	002	Dveře v sanitární příčce	800	2040	1	Sanitární příčka dveře	Ano

59	K	766_OV06.04	OV06.04; Dveře v sanitární přičce; PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA: 700; PRŮCHOZÍ VÝŠKA: 2040; podrobně viz. Výkaz sanitárních příček v PD; OV06.04; Dveře v sanitární přičce; PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA: 700; PRŮCHOZÍ VÝŠKA: 2040; podrobně viz. Výkaz sanitárních příček v PD; Poznámka k položce: „x000d_“ /změněná/ “~Výměry získány z 3D modelu.” Faze1%OV06.04% 24,0	kus	24,000
	PP				
	P				
	VV				
	VV				
	VV				

Žádáme o kontrolu a revizi výkazu výměr.

Dotaz č. 11 – Vnitřní dveře

Chybí pohledy na jednotlivé dveře v knize dveří, zejména u dveří, které mají v popisku replika kazetové, není jasné provedení kazet. Žádáme o doplnění pohledů dveří do knihy dveří.

Dotaz č. 12 – Okna

Nacházíme rozpor mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr u objektu SO 101, etapa I. V knize oken (KVSUPS DPS ET01 SO101 D.1.1 ASR-605 KNIHA OKNA) se nacházejí typy oken, které ale nejsou uvedeny ve výkaze výměr (002.01.04.01 – Okna SO 101 I. etapa). Jedná se o okna označená jako:

- ON01.67.092, ON01.66.094-095,
- ON01.62.125, ON01.62.127,
- ON01.61.061, ON01.60.090-091, ON01.59.021-022,
- ON01.57.073-080, ON01.57.083-085,
- ON01.55.007-008, ON01.55.012,
- ON01.54.130, ON01.53.046-051, ON01.53.053-055,
- ON01.52.119-120, ON01.51.086-089,
- ON01.49.015-018, ON01.47.124, ON01.46.114,
- ON01.13.037,
- ON01.00.045, ON01.00.052, ON01.00.056-060, ON01.00.062-072,
- ON03.45.113, ON03.48.013, ON03.01.102, ON03.02.103

Naopak jsou zase ve výkaze výměr (002.01.04.01 – Okna SO 101 I. etapa) vykázané typy oken, které ale nejsou uvedeny v knize oken (KVSUPS DPS ET01 SO101 D.1.1 ASR-605 KNIHA OKNA). Jedná se o okna označená jako:

- ON01.06.007-008, ON01.06.012, ON01.07.013,
- ON01.09.015-017, ON01.10.018, ON01.12.021-022, ON01.14.037
- ON01.17.045-072, ON01.18.073-080, ON01.18.082-085,
- ON01.19.086-089, ON01.20.090-091, ON01.21.092,
- ON01.23.094-095,
- ON03.01.102-103, ON03.29.119-120, ON03.25.124
- ON01.01.113-114, ON01.00.125, ON01.00.127
- ON01.31.130,

Žádáme o kontrolu a sjednocení knihy oken a výkazu výměr.

Dotaz č. 13 – Okna

Nacházíme rozpor mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr u objektu SO 101, etapa I. V knize oken (KVSUPS DPS ET01 SO101 D.1.1 ASR-605 KNIHA OKNA) jsou uvedené jiné parametry u některých oken než jsou uvedeny ve výkaze výměr (002.01.04.01 – Okna SO 101 I. etapa). Jedná se o okna označená jako:

- ON01.06.009-011 – v knize oken jsou jiné rozměry než ve výkaze výměr
- ON01.03.116-117 – v knize oken jsou jiné rozměry než ve výkaze výměr
- ON01.29.128, ON01.30.129, ON01.35.137, ON01.36.138 – v knize oken jsou tyto okna uvedené jako okna rámové křídlové ale dle výkazu výměr a pohledů mají být vikýřová okna oblouková.

Žádáme o kontrolu a sjednocení knihy oken a výkazu výměr. Také žádáme o doplnění podrobnějšího nákresu vikýřových oken pro správné nacenění.

Dotaz č. 14 – Okna

Nacházíme rozpor mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr u objektu SO 101, etapa II. V knize oken (KVSUPS DPS ET02 SO101 D.1.1 ASR-605 KNIHA OKNA) se nacházejí typy oken, které ale nejsou uvedeny ve výkaze výměr (002.02.06.02 – Okna SO 101 II. etapa). Jedná se o okna označená jako:

- ON01.64.139-142
- ON01.63.150-152

Naopak jsou zase ve výkaze výměr (002.02.06.02 – Okna SO 101 II. etapa) vykázané typy oken, které ale nejsou uvedeny v knize oken (KVSUPS DPS ET02 SO101 D.1.1 ASR-605 KNIHA OKNA). Jedná se o okna označená jako:

- ON01.15.139-142
- ON01.12.150-153

Žádáme o kontrolu a sjednocení knihy oken a výkazu výměr.

Dotaz č. 15 – Prosklené přičky

V projektové dokumentaci nenacházíme bližší specifikaci k položkám prosklených přiček:

- List 002.01.04.02 - Prosklené stěny SO 101 I. etapa
 - Pol. 1-6 (Dveře_chodba_požární_replika_NS): specifikace jednotlivých položek
 - Pol. 7-27 (Hliníková prosklená stěna): specifikace dveří (v tabulce dveří i položky ve výkazu výměr)
- List 003.01.07.03 - Prosklené stěny SO 102 I. etapa
 - Pol. 1-34 (Dřevěná prosklená stěna): požadavky na akustiku
- List 003.02.05.03 - Prosklené stěny SO 102 II. etapa
 - Pol. 1-25 (Dřevěná prosklená stěna): požadavky na akustiku; specifikace dveří (v tabulce dveří i položky ve výkazu výměr)

Prosíme o doplnění specifikací a položek do výkazu výměr.

Dotaz č. 17 – Okna

Ve výkazu výměr (list „003.01.05 – Dočasné kce etapy I., které budou v II. Etapě odstraněny“) jsou u položky č. 97 uvedeny parametry k jinému typu okna.

97	K	767_ON03.13.117	ON03.08.102; Okno rámové křídlové; HRUBÁ ŠÍŘKA: 920; HRUBÁ VÝŠKA: 2430; podrobně viz. Výkaz oken v PD;	kus	1,000
PP			ON03.08.102; Okno rámové křídlové; HRUBÁ ŠÍŘKA: 920; HRUBÁ VÝŠKA: 2430; podrobně viz. Výkaz oken v PD;		
P			Poznámka k položce „x000d_“		
W			„~Výměry získány z 3D modelu“		
W			%[ON03.13.117%		
W			1,0		1,000

Žádáme o kontrolu, popřípadě revizi výkazu výměr.

Dotaz č. 22 – Výkaz výměr

Ve výkaze výměr (list 003.02.03 – ARS bez výrob...) u skladby FAS02C (řádek č. 988) chybí položky pro montáž kontaktního zateplovacího systému a pro dodávku materiálu. Žádáme o doplnění chybějících položek do výkazu výměr.

Dotaz č. 23 – Výkaz výměr

Ve výkaze výměr (list 003.02.03 – ARS bez výrob...) u skladby PDH13 (řádek č. 2130) chybí položka pro montáž kontaktního zateplovacího systému. Žádáme o doplnění chybějící položky do výkazu výměr.

Dotaz č. 24 – Výkaz výměr

Ve výkaze výměr (*list 003.02.03 – ARS bez výrob...*) u skladby SDK23 (řádek č. 2312) chybí položky pro dodávku materiálu k montážním položkám č. 882 a 884 (asi duplicita k položce č. 882), a k položce č. 900 a 912. Zároveň se ve výkaze výměr u tyhle skladby nacházejí položky, které k dané skladbě nepatří (např. položka č. 912, 914, 907, 908). Žádáme o kontrolu, doplnění chybějících položek a přiřazení položek ke skladbám ku kterým patří.

Dotaz č. 25 – Dodateční informace VZD03

V uveřejněném aktualizovaném výkaze výměr došlo k změnám, které ale nebyly uvedeny v dokumentu (*KVK Keramika VZD03*). Došlo například k vymazání položek výkazu výměr č. 73–102, 106–109 v listě (*003.01.04 – ARS bez výrob...*). Nerozumíme, proč došlo k vymazání těchto položek. Také došlo k změně výměr u některých položek (například u položky č. 250, 251, 256 a 257 na listě *003.01.04 – ARS bez výrob...*). Žádáme o informaci, proč došlo k těmto změnám ve výkaze výměr.

Dotaz č. 26 – Dodateční informace VZD03

Součástí dodatečných informací č.3 byl uveřejněný aktualizovaný výkaz výměr, ve kterém nebyly vyznačeny změny, které ve výkaze nastaly. Prosíme o vyznačení změn ve výkaze výměr, pro zvýšení přehlednosti, což pomůže účastníkům i investorovi udržet přehled o změnách, které nastaly.

Dotaz č. 27 – Souhrnná technická zpráva

V STZ je uvedeno, že po dobu výstavby bude pořízen externí sklad ve formě kontejnerů pro dočasné uskladnění forem keramiky a archivních prací. Tyto sklady bude zařizovat investor?

Žádost o vysvětlení Zadávací dokumentace č. 5:

Dotaz č. 1

Žádáme o doplnění schémat do tabulek oken a dveří. Neznáme členění konstrukcí, které má vliv na cenu. Bez doplnění schémat pro okna i dveře nelze položky řádně ocenit. Všude kde mají být repliky, žádáme o dodání fotodokumentace, která je nezbytná pro ocenění replik.

Dotaz č. 6

Žádáme o dodání specifikace položek níže. 003.01.08.03 - Zámečnické výrobky SO 102 I. etapa. Žádáme o řádné doplnění tabulek.

78	K	767_ZV05.12	ZV05.12 kotva fasády, hlavní vstup, podrobná specifikace viz. PD	ks	8,000
	PP		ZV05.12 kotva fasády, hlavní vstup, podrobná specifikace viz. PD		
	P		Poznámka k položce: _x000d_ /změněná/		
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
	VV		Faze1 Nd Zv05.12.Nd ? %		
	VV		8,0		8,000
79	K	767_ZV05.13	ZV05.13 Ocelový portál vstup, podrobná specifikace viz. PD	ks	1,000
	PP		ZV05.13 Ocelový portál vstup, podrobná specifikace viz. PD		
	P		Poznámka k položce: _x000d_ /změněná/		
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
	VV		Faze1 Nd Zv05.13.Nd %		
	VV		1,0		1,000

Dotaz č. 7

Žádáme o doplnění do tabulky ostatních výrobků OV24.01 položku níže.

2	K	OV24.01	OV24.01, Nosný prvek FVE	m	155,000
	PP		OV24.01, Nosný prvek FVE		

P	Poznámka k položce: _x000d_ /změněná/		
VV	"~Výměry získány z 3D modelu."		
VV	Faze1 Ov24 01 0 + 155		
VV	0,0 + 155		155,000

Dotaz č. 9

Položka níže z listu FVE.102.1 - Fotovoltaika SO 102 etapa I. nemá text. Žádáme o doplnění.

26	K	PH.FVE		kpl	1,000
----	---	--------	--	-----	-------

Dotaz č. 10

Položka níže z listu PHZ.102.2 - Polostabilní hasicí zařízení SO 102 II. Etapa nemá text. Žádáme o doplnění.

8	K	PH.PHZ		kpl	1,000
---	---	--------	--	-----	-------

Dotaz č. 11

Žádáme o jasné uvedení počtu ks prostupů, rozměrů a jejich specifikace u položky níže z listu UTCH.102.1 - Vytápění a chlazení SO 102 etapa I.

D 9		Bourání , ostatní konstrukce			
1	K	999555RTX01	Protipožární utěsnění prostupů dle PBŘS	kpl	1,000
	PP		Protipožární utěsnění prostupů dle PBŘS		

Dotaz č. 12

Domníváme se, že Venkovní teleskopická tribuna je ve VV duplicitně, a to v listu ostatní výrobky – položky pro OV14 list 003.01.08.01 - Ostatní výrobky SO 102 etapa I. a v samostatném listu 003.01.15 - Venkovní tribuna SO 102 etapa I.

Žádáme o nápravu.

Dotaz č. 13

V PD jsou zásadně špatně rozlišeny materiály dveří v tabulkách Knihy dveří. Ve VV jsou položky, které jsou např. označeny DD05.xx.xx, ale z knihy dveří následně vyplývá, že dveře nejsou ocelové, jak mají být dle kódu sestavy, ale dle popisu konstrukce dveří jsou dřevěné. Je to velmi chaotické. Žádáme o řádnou opravu PD, resp. VV a to dle kódu sestavy, který je ve všech tabulkách/knihách jasně dán. Žádáme o prověření jak knih dveří, tak ostatních knih (např. oken).

SYSTÉM IDENTIFIKACE DVEŘÍ

1. KÓD SESTAVY - definuje základní materiálovou charakteristiku dveří

DD01 Dřevěné

DD02 Dřevohliníkové

DD03 Hliníkové

DD04 Plastové

DD05 Ocelové

V knize dveří a oken jsme nikde nenašli dřevohliníkové a plastové výplně. Prosíme o potvrzení, že nejsou požadovány.

Dotaz č. 14

Dveře DD01.05.018, 019, 007, 004, 005 mají být repliky? Žádáme o dodání fotodokumentace, bez které nelze dveře ocenit.

Dotaz č. 15

Žádáme dodání fotodokumentace replik u položek níže.

K	766_DD01.02.001	DD01.02.001, 1400x2250 (1300x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří	ks	1,000
PP		DD01.02.001, 1400x2250 (1300x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří		
P		Poznámka k položce: _x000d_ /změněná/		
VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
VV		Faze1 DD01.02.001 %		
VV		1,0		1,000
K	766_DD01.02.002	DD01.02.002, 1200x2250 (1100x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří	ks	1,000
PP		DD01.02.002, 1200x2250 (1100x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří		
P		Poznámka k položce: _x000d_ /změněná/		
VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
VV		Faze1 DD01.02.002 %		
VV		1,0		1,000
K	766_DD01.02.004	DD01.02.004, 1300x2250 (1200x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří	ks	1,000
PP		DD01.02.004, 1300x2250 (1200x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří		
P		Poznámka k položce: _x000d_ /změněná/		
VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
VV		Faze1 DD01.02.004 %		
VV		1,0		1,000
K	766_DD01.02.005	DD01.02.005, 900x2250 (800x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří	ks	1,000
PP		DD01.02.005, 900x2250 (800x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří		
P		Poznámka k položce: _x000d_ /změněná/		
VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
VV		Faze1 DD01.02.005 %		
VV		1,0		1,000
K	766_DD01.02.006	DD01.02.006, 1200x2250 (1100x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří	ks	1,000
PP		DD01.02.006, 1200x2250 (1100x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří		
P		Poznámka k položce: _x000d_ /změněná/		
VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
VV		Faze1 DD01.02.006 %		
VV		1,0		1,000
K	766_DD01.02.007	DD01.02.007, 900x2250 (800x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří	ks	1,000
PP		DD01.02.007, 900x2250 (800x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří		
P		Poznámka k položce: _x000d_ /změněná/		
VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
VV		Faze1 DD01.02.007 %		
VV		1,0		1,000
K	766_DD01.02.008	DD01.02.008, 900x2250 (800x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří	ks	1,000
PP		DD01.02.008, 900x2250 (800x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří		

P		Poznámka k položce: _x000d_ /změněná/		
VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
VV		Faze1 % DD01.02.008 %		
VV		1,0		1,000
K	766_DD01.02.009	DD01.02.009, 900x2250 (800x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří	ks	1,000
PP		DD01.02.009, 900x2250 (800x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří		
P		Poznámka k položce: _x000d_ /změněná/		
VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
VV		Faze1 % DD01.02.009 %		
VV		1,0		1,000
K	766_DD01.02.010	DD01.02.010, 1000x2250 (900x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří	ks	1,000
PP		DD01.02.010, 1000x2250 (900x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří		
P		Poznámka k položce: _x000d_ /změněná/		
VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
VV		Faze1 % DD01.02.010 %		
VV		1,0		1,000
K	766_DD05.02.012	DD05.02.012, 1600x2250 (1500x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří	ks	1,000
PP		DD05.02.012, 1600x2250 (1500x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří		
P		Poznámka k položce: _x000d_ /změněná/		
VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
VV		Faze1 % DD05.02.012 %		
VV		1,0		1,000
K	766_DD01.02.015	DD01.02.015, 900x2250 (800x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří	ks	1,000
PP		DD01.02.015, 900x2250 (800x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří		
P		Poznámka k položce: _x000d_ /změněná/		
VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
VV		Faze1 % DD01.02.015 %		
VV		1,0		1,000
K	766_DD05.02.016	DD05.02.016, 1600x2250 (1500x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří	ks	1,000
PP		DD05.02.016, 1600x2250 (1500x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří		
P		Poznámka k položce: _x000d_ /změněná/		
VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
VV		Faze1 % DD05.02.016 %		
VV		1,0		1,000
K	766_DD01.02.027	DD01.02.027, 900x2250 (800x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří	ks	1,000

PP		DD01.02.027, 900x2250 (800x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří		
P		Poznámka k položce: _x000d_ /změněná/		
VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
VV		Faze1 % DD01.02.027 %		
VV		1,0		1,000
K	766_DD01.02.028	DD01.02.028, 900x2250 (800x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří	ks	1,000
PP		DD01.02.028, 900x2250 (800x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří		
P		Poznámka k položce: _x000d_ /změněná/		
VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
VV		Faze1 % DD01.02.028 %		
VV		1,0		1,000
K	766_DD01.02.029	DD01.02.029, 1000x2250 (900x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří	ks	1,000
PP		DD01.02.029, 1000x2250 (900x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří		
P		Poznámka k položce: _x000d_ /změněná/		
VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
VV		Faze1 % DD01.02.029 %		
VV		1,0		1,000
K	766_DD01.02.030	DD01.02.030, 900x2250 (800x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří	ks	1,000
PP		DD01.02.030, 900x2250 (800x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří		
P		Poznámka k položce: _x000d_ /změněná/		
VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
VV		Faze1 % DD01.02.030 %		
VV		1,0		1,000
K	766_DD01.02.031	DD01.02.031, 900x2250 (800x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří	ks	1,000
PP		DD01.02.031, 900x2250 (800x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří		
P		Poznámka k položce: _x000d_ /změněná/		
VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
VV		Faze1 % DD01.02.031 %		
VV		1,0		1,000
K	766_DD01.02.032	DD01.02.032, 1300x2250 (1200x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří	ks	1,000
PP		DD01.02.032, 1300x2250 (1200x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří		
P		Poznámka k položce: _x000d_ /změněná/		
VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
VV		Faze1 % DD01.02.032 %		
VV		1,0		1,000
K	766_DD01.02.033	DD01.02.033, 1200x2250 (1100x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří	ks	1,000
PP		DD01.02.033, 1200x2250 (1100x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří		
P		Poznámka k položce: _x000d_ /změněná/		
VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
VV		Faze1 % DD01.02.033 %		
VV		1,0		1,000
K	766_DD01.02.035	DD01.02.035, 900x2250 (800x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří	ks	1,000
PP		DD01.02.035, 900x2250 (800x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří		

P	Poznámka k položce: _x000d_ /změněná/	
VV	"~Výměry získány z 3D modelu."	
VV	Faze1 _ DD01.02.035 _	
VV	1,0	1,000

K	766_DD01.02.037	DD01.02.037, 900x2250 (800x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří		
PP		DD01.02.037, 900x2250 (800x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří		
P		Poznámka k položce: _x000d_ /změněná/		
VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
VV		Faze1 _ DD01.02.037 _		
VV		1,0		
K	766_DD01.02.038	DD01.02.038, 900x2250 (800x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří		
PP		DD01.02.038, 900x2250 (800x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří		
P		Poznámka k položce: _x000d_ /změněná/		
VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
VV		Faze1 _ DD01.02.038 _		
VV		1,0		
K	766_DD01.02.039	DD01.02.039, 900x2250 (800x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří		
PP		DD01.02.039, 900x2250 (800x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří		
P		Poznámka k položce: _x000d_ /změněná/		
VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
VV		Faze1 _ DD01.02.039 _		
VV		1,0		
K	766_DD01.02.040	DD01.02.040, 1500x2250 (1400x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří		
PP		DD01.02.040, 1500x2250 (1400x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří		
P		Poznámka k položce: _x000d_ /změněná/		
VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
VV		Faze1 _ DD01.02.040 _		
VV		1,0		
K	766_DD01.02.042	DD01.02.042, 1000x2250 (900x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří	ks	1,000
PP		DD01.02.042, 1000x2250 (900x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří		
P		Poznámka k položce: _x000d_ /změněná/		
VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
VV		Faze1 _ DD01.02.042 _		
VV		1,0		1,000
K	766_DD01.02.043	DD01.02.043, 1000x2250 (900x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří	ks	1,000
PP		DD01.02.043, 1000x2250 (900x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří		
P		Poznámka k položce: _x000d_ /změněná/		
VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
VV		Faze1 _ DD01.02.043 _		
VV		1,0		1,000
K	766_DD01.02.044	DD01.02.044, 1000x2250 (900x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří	ks	1,000

PP		DD01.02.044, 1000x2250 (900x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří		
P		Poznámka k položce: _x000d_ /změněná/		
VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
VV		Faze1 % DD01.02.044 %		
VV		1,0		1,000
K	766_DD01.02.045	DD01.02.045, 1000x2250 (900x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří	ks	1,000
PP		DD01.02.045, 1000x2250 (900x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří		
P		Poznámka k položce: _x000d_ /změněná/		
VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
VV		Faze1 % DD01.02.045 %		
VV		1,0		1,000
K	766_DD01.02.046	DD01.02.046, 1000x2250 (900x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří	ks	1,000
PP		DD01.02.046, 1000x2250 (900x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří		
P		Poznámka k položce: _x000d_ /změněná/		
VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
VV		Faze1 % DD01.02.046 %		
VV		1,0		1,000
K	766_DD01.02.047	DD01.02.047, 1000x2250 (900x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří	ks	1,000
PP		DD01.02.047, 1000x2250 (900x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří		
P		Poznámka k položce: _x000d_ /změněná/		
VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
VV		Faze1 % DD01.02.047 %		
VV		1,0		1,000
K	766_DD01.02.048	DD01.02.048, 900x2250 (800x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří	ks	1,000
PP		DD01.02.048, 900x2250 (800x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří		
P		Poznámka k položce: _x000d_ /změněná/		
VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
VV		Faze1 % DD01.02.048 %		
VV		1,0		1,000
K	766_DD01.02.050	DD01.02.050, 900x2250 (800x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří	ks	1,000
PP		DD01.02.050, 900x2250 (800x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří		
P		Poznámka k položce: _x000d_ /změněná/		
VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
VV		Faze1 % DD01.02.050 %		
VV		1,0		1,000
K	766_DD01.02.051	DD01.02.051, 1000x2250 (900x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří	ks	1,000
PP		DD01.02.051, 1000x2250 (900x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří		
P		Poznámka k položce: _x000d_ /změněná/		
VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
VV		Faze1 % DD01.02.051 %		
VV		1,0		1,000

K	766_DD01.02.095	DD01.02.095, 1000x2250 (900x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří	ks	1,000
PP		DD01.02.095, 1000x2250 (900x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří		
P		Poznámka k položce: _x000d_ /změněná/		
VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
VV		Faze1 DD01.02.095 %		
VV		1,0		1,000

K	764_KV02.29	KV02.29, Žlabový kotlík replika, Měděný plech tl. 0,7 mm, podrobná specifikace viz. kniha klempířských výrobků	m2	9,476
PP		KV02.29, Žlabový kotlík replika, Měděný plech tl. 0,7 mm, podrobná specifikace viz. kniha klempířských výrobků		
P		Poznámka k položce: _x000d_ /změněná/		
VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
VV		Faze1 KV02.29 %		
VV		9,476		9,476

Dotaz č. 16

Žádáme dodání fotodokumentace replik u položek níže. Žádáme dodání veškeré specifikace k proskleným stěnám. Jaký je materiál? Kniha prosklených stěn je nedostatečná.

D	SN11	Prosklené stěny etapa I.		
K	767_SN11.01.001	SN11.01.001, Dveře_chodba_požární_replika_NS, podrobná specifikace viz. kniha prosklených stěn	ks	1,000
PP		SN11.01.001, Dveře_chodba_požární_replika_NS, podrobná specifikace viz. kniha prosklených stěn		
P		Poznámka k položce: _x000d_ /stejná/		
VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
VV		&Faze1 Sn11.01.001 %		
VV		1,0		1,000
K	767_SN11.01.002	SN11.01.002, Dveře_chodba_požární_replika_NS, podrobná specifikace viz. kniha prosklených stěn	ks	1,000
PP		SN11.01.002, Dveře_chodba_požární_replika_NS, podrobná specifikace viz. kniha prosklených stěn		
P		Poznámka k položce: _x000d_ /stejná/		
VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
VV		&Faze1 Sn11.01.002 %		
VV		1,0		1,000
K	767_SN11.01.003	SN11.01.003, Dveře_chodba_požární_replika_NS, podrobná specifikace viz. kniha prosklených stěn	ks	1,000
PP		SN11.01.003, Dveře_chodba_požární_replika_NS, podrobná specifikace viz. kniha prosklených stěn		
P		Poznámka k položce: _x000d_ /stejná/		
VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
VV		&Faze1 Sn11.01.003 %		
VV		1,0		1,000
K	767_SN11.01.004	SN11.01.004, Dveře_chodba_požární_replika_NS, podrobná specifikace viz. kniha prosklených stěn	ks	1,000
PP		SN11.01.004, Dveře_chodba_požární_replika_NS, podrobná specifikace viz. kniha prosklených stěn		
P		Poznámka k položce: _x000d_ /stejná/		
VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
VV		&Faze1 Sn11.01.004 %		
VV		1,0		1,000
K	767_SN11.01.005	SN11.01.005, Dveře_chodba_požární_replika_NS, podrobná specifikace viz. kniha prosklených stěn	ks	1,000
PP		SN11.01.005, Dveře_chodba_požární_replika_NS, podrobná specifikace viz. kniha prosklených stěn		

P		Poznámka k položce: _x000d_ /stejná/		
VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
VV		&Faze1 %&Sn11.01.005 %		
VV		1,0		1,000
K	767_SN11.01.006	SN11.01.006, Dveře_chodba_požární_replika_NS, podrobná specifikace viz. kniha prosklených stěn	ks	1,000
PP		SN11.01.006, Dveře_chodba_požární_replika_NS, podrobná specifikace viz. kniha prosklených stěn		
P		Poznámka k položce: _x000d_ /stejná/		
VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
VV		&Faze1 %&Sn11.01.006 %		
VV		1,0		1,000

Dotaz č. 18

V tabulce ostatních výrobků jsme nenašli položku viz níže. Jedná se o etapu II. SO 102. Žádáme o řádnou aktualizaci všech tabulek.

D OV.17		Dělicí prvky		
38	K	767_OV17.01	OV17.01; Zavěšený paraván z plexiskla 1750x1800 svěšení 1120; podrobně viz. Kniha ostatních výrobků v PD;	kus 15,000
P			OV17.01; Zavěšený paraván z plexiskla 1750x1800 svěšení 1120; podrobně viz. Kniha ostatních výrobků v PD;	
P			Poznámka k položce: _x000d_ /stejná/	
V			"~Výměry získány z 3D modelu."	
V			Faze2 %OV17.01 %	
V			15,0	15,000

Dotaz č. 22

Prosíme o uvedení, kde v dokumentaci nalezneme přesnější specifikaci položky níže – repliky vchodových dveří. Rozměry? Prosíme dodání fotodokumentace, která je nezbytná pro nacenění.

672	K	R05.A	R05.A Replika vchodových dveří	kpl 1,000
PP			R05.A Replika vchodových dveří. Zaměření, odstranění pantů a kování (případná repase - podle stavu), bude provedena přesná replika dveří s těmito přidanými prvky - paníkové kování, el zámek - čtečka, EPS, samozavírač, koordinátor	
P			Poznámka k položce: _x000d_ /ručně/nemodelovaná	
673	K	R05.B	R05. B Replika vchodových dveří	kpl 1,000
PP			R05. B Replika vchodových dveří. Zaměření, odstranění pantů a kování (případná repase - podle stavu), bude provedena přesná replika dveří s těmito přidanými prvky - EPS, samozavírač, koordinátor	
P			Poznámka k položce: _x000d_ /ručně/nemodelovaná	
674	K	R05.C	R05.C Replika vchodových dveří	kpl 1,000
PP			R05.C Replika vchodových dveří. Zaměření, odstranění pantů a kování (případná repase - podle stavu), bude provedena přesná replika dveří s těmito přidanými prvky - paníkové kování, el zámek - čtečka, EPS, samozavírač, koordinátor	
P			Poznámka k položce: _x000d_ /ručně/nemodelovaná	
675	K	R05.D	R05.D Replika vchodových dveří	kpl 1,000
PP			R05.D Replika vchodových dveří. Zaměření, odstranění pantů a kování (případná repase - podle stavu), bude provedena přesná replika dveří s těmito přidanými prvky - paníkové kování, el zámek - čtečka, EPS, samozavírač, požární odolnost EI 30DP3-C3S	
P			Poznámka k položce: _x000d_ /ručně/nemodelovaná	

Dotaz č. 24

Žádáme o uvedení, kde najdeme specifikaci k položkám níže a dalším. Domníváme se, že PDF výkazu nábytku jsou, ač pojmenovány po patrech, veškeré PDF výpisy jsou pouze pro 1PP. Žádáme o řádnou kontrolu PD.

1	K	MB04.1	MB04.1 Vana pro fotokomoru 1500 x 800 x 900, Nerezová konstrukce. S výtokem a zátkou odolnou chemikáliím.,	ks	2,000
PP			MB04.1 Vana pro fotokomoru 1500 x 800 x 900, Nerezová konstrukce. S výtokem a zátkou odolnou chemikáliím.,		
22	K	MB30.1	MB30.1 Stropní kolejnicový systém 3000 x 4000, Stropní kolejnicový systém 4x3m se 3-mi pantografy pro nůžkový systém, výsuv nůžek od cca. 30-200cm, nůžky se zatížitelností max. 6000g, Kov, černý	ks	2,000
PP			MB30.1 Stropní kolejnicový systém 3000 x 4000, Stropní kolejnicový systém 4x3m se 3-mi pantografy pro nůžkový systém, výsuv nůžek od cca. 30-200cm, nůžky se zatížitelností max. 6000g, Kov, černý		
23	K	MB31.5	MB31.5 Držák projektoru do podhledů motorický ,	ks	1,000
PP			MB31.5 Držák projektoru do podhledů motorický ,		
24	K	MB32.14	MB32.14 Textilní závěs pro zaclonění okna 9585 x 8540, třída 1 dle ČSN EN 13773_x000D_ Materiál: neprůsvitný vysoce reflexní velur._x000D_ Včetně podstropní pojezdové kolejnice s oboustranným elektropohonem, Stříbrná	ks	1,000
PP			MB32.14 Textilní závěs pro zaclonění okna 9585 x 8540, třída 1 dle ČSN EN 13773_x000D_ Materiál: neprůsvitný vysoce reflexní velur._x000D_ Včetně podstropní pojezdové kolejnice s oboustranným elektropohonem, Stříbrná		
25	K	MB36.1	MB36.1 Fotografické nekonečné pozadí 7900 x 4000 x 7360, Bílý nelesknoucí se bezesparý povrch._x000D_ Kovová nosná podkonstrukce - z pozink. jechlů.,	ks	1,000
PP			MB36.1 Fotografické nekonečné pozadí 7900 x 4000 x 7360, Bílý nelesknoucí se bezesparý povrch._x000D_ Kovová nosná podkonstrukce - z pozink. jechlů.,		
26	K	MB36.2	MB36.2 Fotografické nekonečné pozadí 7900 x 5000 x 4000, Bílý nelesknoucí se bezesparý povrch._x000D_ Kovová nosná podkonstrukce - z pozink. jechlů.,	ks	2,000
PP			MB36.2 Fotografické nekonečné pozadí 7900 x 5000 x 4000, Bílý nelesknoucí se bezesparý povrch._x000D_ Kovová nosná podkonstrukce - z pozink. jechlů.,		
14	K	MB33.06	MB33.06 Jeřáb k ryteckým strojům, nosnost min. 200 kg. Otočné rameno umožňující obsluhu 2 ryteckých strojů.	ks	2,000
PP			MB33.06 Jeřáb k ryteckým strojům, nosnost min. 200 kg. Otočné rameno umožňující obsluhu 2 ryteckých strojů.		

Žádost o vysvětlení Zadávací dokumentace č. 6:

Dotaz č. 1

Prosíme o jednoznačné upřesnění, jaká okna a dveře jsou z jakého materiálu.

Příklad (těchto případů je tam mnoho):

Záložka 002.01.04.03 – pol. č. 17 – uvedeno DD05, což má být dle úvodních informací knihy dveří ocel, ale v popisu VV je uvedeno – křídlo plné dřevěné.

ÚVODNÍ INFORMACE ET01

SYSTÉM IDENTIFIKACE DVEŘÍ

IDENTIFIKACE DVEŘÍ SE SKLADÁ ZE 3 PARAMETRŮ

1. KÓD SESTAVY - definuje základní materiálovou charakteristiku dveří

DD01 Dřevěné
DD02 Dřevohliníkové
DD03 Hliníkové
DD04 Plastové
DD05 Ocelové

2. OZNAČENÍ TYPU - definuje základní konstrukční charakteristiku dveří

01 Rámové křídlové
02 Zárubňové křídlové
03 Rámové automaticky posuvné
04 Sekční vrata
05 V prosklených p říčkách

3. OZNAČENÍ TYPU - INSTANCE - unikátní trojmístné číslo pro každé dveře

17	K	766_DD05.02.012	DD05.02.012, 1600x2250 (1500x2200) křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří	ks	1,000		0,00	R - položka
PP			DD05.02.012, 1600x2250 (1500x2200) křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří					
P			Poznámka k položce:~x000d_					
WV			~Výměry získány z 3D modelu."					
WV			Faze1(%DD05.02.012)%					
WV			1,0		1,000			

Taktéž v popisu knihy dveří je uvedeno dřevěné.

DD05	02	012	1600	2250	1500	2200	nd	nd	nd	TYP02P 2kr křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková dřevěná	Ne	Obložková	600	Plně	Plně	nd	nd	nd	Rozetové	Křídla
------	----	-----	------	------	------	------	----	----	----	---	----	-----------	-----	------	------	----	----	----	----------	--------

Opačný případ je například u položky č. 68 (DD01 je dřevo, dveře mají být ocelové)

68	K	767_DD01.02.063	DD01.02.063, 900x2020 (800x1970) křídlo plně ocelové, zárubeň obložková ocelová_SUT, podrobná specifikace viz. kniha dveří	ks	1,000		0,00	R - položka
PP			DD01.02.063, 900x2020 (800x1970) křídlo plně ocelové, zárubeň obložková ocelová_SUT, podrobná specifikace viz. kniha dveří					
P			Poznámka k položce:~x000d_					
WV			~Výměry získány z 3D modelu."					
WV			Faze1(%DD01.02.063)%					
WV			1,0		1,000			

Dotaz č. 2

Prosíme o upřesnění, z jakého materiálu jsou dveře (položka č. 1 a 2) v záložce 002.02.06.01

002.02.06.01 - Dveře SO 101 II. etapa

Místo: Nám. 17. listopadu 710/12, Karlovy Vary – Rybáře

Zadavatel: Karlovarský kraj

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	M
Náklady soupisu celkem				
1	K	766_DD03.01.008	DD03.01.008, Dveře_ramove_kridlove_2kr_1200x2300_krček, podrobná specifikace viz. kniha dveří	ks
PP			DD03.01.008, Dveře_ramove_kridlove_2kr_1200x2300_krček, podrobná specifikace viz. kniha dveří	
P			Poznámka k položce:~x000d_	
WV			~Výměry získány z 3D modelu."	
WV			Faze2(%DD03.01.008)%	
WV			1,0	
2	K	766_DD03.01.009	DD03.01.009, Dveře_ramove_kridlove_1260x2250, podrobná specifikace viz. kniha dveří	ks
PP			DD03.01.009, Dveře_ramove_kridlove_1260x2250, podrobná specifikace viz. kniha dveří	
P			Poznámka k položce:~x000d_	
WV			~Výměry získány z 3D modelu."	
WV			Faze2(%DD03.01.009)%	
WV			1,0	

V knize dveří pro II. etapu nemůžeme tyto dveře najít.

Dotaz č. 3

U střešních oken jsme nedohledali, z jakého mají být materiálu (hliník, dřevo, plast)

D	OV_23	Střešní okna				0,00
17	K	766_OV23.01	OV23.01 střešní okna, podrobná specifikace dle knihy ostatních výrobků	ks	1,000	0,00 R - položka
	PP		OV23.01 střešní okna, podrobná specifikace dle knihy ostatních výrobků			
	P		Poznámka k položce „x000d_“			
	VV		~Výměry získány z 3D modelu.“			
	VV		Faze1(7)OV23.01.001(%)			
	VV		1,0		1,000	
18	K	766_OV23.02	OV23.02 střešní okna, podrobná specifikace dle knihy ostatních výrobků	ks	1,000	0,00 R - položka
	PP		OV23.02 střešní okna, podrobná specifikace dle knihy ostatních výrobků			
	P		Poznámka k položce „x000d_“			
	VV		~Výměry získány z 3D modelu.“			
	VV		Faze1(7)OV23.01.002(%)			
	VV		1,0		1,000	

KNIHA OSTATNÍCH VÝROBKŮ					
OV23 STŘEŠNÍ OKNA ET01					
Kód sestavy	Označení typu	Označení typu - instance	Počet	Ve výkazu	Komentáře
OV23	01	001	1	Ano	DOPLNĚNO
OV23	01	002	1	Ano	DOPLNĚNO
Celkový součet: 2					

Dotaz č. 6

VV 002.01.02 u podlahy PHR09 je pouze deska EPS 150, dle dokumentu SKLADBY KCI chybí kročejový EPS.

Model	PHR09 Hrubá podlaha podlaží, užitné zatížení 3 kN/m2		
	Sokl podlahy: dilatační páska šířky 20 mm, výška 200 mm, po provedení seříznout		
	Cementový potěr CT-C25-F5, povrch přebroušený	75 mm	SPP0011
	Ochranná a separační PE fólie	-	
PHR09.01	Kročejový EPS s definovanou dynamickou tuhostí, stlačitelnost CP ≤ 3 mm, celková zatížitelnost min. 5,5 kPa	40 mm	SPP0025
	EPS 150	20 mm	SPTI003
	Nosná konstrukce viz. část D.1.2		
	Tloušťka celkem [mm]:		135,0

Dotaz č. 7

VV 002.01.02 PDL04.SCHOD – chybí v dokumentu SKLADBY KCI a má stejné označení jako podlaha WC, hygienická zázemí na terénu (taktéž PDL04).

Žádost o vysvětlení Zadávací dokumentace č. 7:

Dotaz č. 1 - Drobná architektura a oplocení

Oddíl 005.02

- Dle TZ (KVSUPS_DPS_ET02_D.1.7_DAO_TZ.pdf) je v místě projektu stávající oplocení, které se má demontovat a zlikvidovat. Tyto položky jsme však ve VV nenalezli. Žádáme o doplnění položek.
- Dle tabulky prvků (KVSUPS_DPS_ET02_D.1.7_DAO.pdf) není napínací drát součástí pletiva. Není ani součástí montáže. Prosíme o doplnění položky na dodávku napínacího drátu.

- Pol. č. 6 betonová deska (podhrabová) je dle našeho názoru, na 1 pole plotu délky 2,6 m, malá. Když odečteme 2 m desku a průměr sloupku, vznikne v poli z každé strany 0,28 m mezera. Což v tu chvíli postrádá deska smysl. Dále nesedí počet desek. Počet polí č.3 je 24 a ne 43, jak je uvedeno ve VV a tabulce prvků u desek (KVSUPS_DPS_ET02_D.1.7_DAO.pdf). Což dohromady, podle polí mělo být $29+24 = 53$ ks a ne 72, jak uvádí VV. Prosíme zadavatele o změnu délky a počtu desek.
- Pol.č. 8 a 9 – v tabulce prvků (KVSUPS_DPS_ET02_D.1.7_DAO.pdf) je rozpor v barevnosti. V pohledových výkresech (str.4 a5) je napsáno, že se má jednat o barvu zelenou, ale strana 5. a 6. hovoří o barvě antracit. Žádáme tedy zadavatele o upřesnění barvy
- Pol.č. 7 a 8 – pletivo plotu je vysoké oproti montáži. V montáži je uvedená výměra 175 m, z čehož u dodávky je o 60% víc materiálu. Navíc podle výměr jednotlivých polí nám vychází délka plotu na 140 m. Prosíme zadavatele o úpravu výměry.
- Pol.č. 7 a 9 – tato položka je opačný případ pol. 8, kdy podle výměr jednotlivých polí nám vychází délka plotu na 105 m. Prosíme zadavatele o úpravu výměry.

Dotaz č. 2 - ASR

1.1. Oddíl 002.01.02 ASR bez výrobků

- Pol.č. 3 řádek 384 a 4. řádek 390, položka pracuje pouze s plochou 650 m². Avšak Penetrace by měla být po celé ploše vč. Svislého vytažení. Žádáme tedy zadavatele o úpravu výměry
- Dle bouracích prací se má odstranit základová deska a nahradit se novou. Ve výpisu skladeb (KVSUPS_DPS_SO-101_D.1.1_ASR-002_SKLADBYKCI) je napsána spolu s příplatkem. Příplatek ve VV je, ale ŽB deska nikoliv. Dle knihy detailů (přesněji detail 7001) obsahuje podkladní beton C25/30XC1 vyztužený. Prosíme tedy o doplnění položek pro základovou desku + doplnění specifikace do výpisu skladeb.

Zadavatel upozorňuje, že se jedná pouze o částečné vysvětlení Zadávací dokumentace dle žádostí, které zadavatel obdržel dne 12. 3. 2025 a 13. 3. 2025. Zbývající části žádostí o vysvětlení jsou Zadavatelem ještě zpracovávány.

Informace o prodloužení lhůty

Vzhledem k tomu, že Zadavatel připravuje další vysvětlení zadávací dokumentace, bude lhůta pro podání nabídek prodloužena souhrnně v připravovaném vysvětlení zadávací dokumentace.

Za Zadavatele

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář,
osoba zmocněná zastupovat Zadavatele při výkonu zadavatelských činností