



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4, 5, 6 A 7 – 3. ČÁST
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 8 A 10 – 2. ČÁST

ZADAVATEL:

Sídlem:

Zastoupený:

IČO:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová, hejtmanka

708 91 168

ZÁSTUPCE ZADAVATELE:

Sídlem:

IČO:

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

264 54 807

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Rekonstrukce a modernizace Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary – stavební práce“

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost o vysvětlení Zadávací dokumentace č. 4

Dotaz č. 2 – Zámečnické výrobky:

– nacházíme rozpor mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr u objektu SO 101, etapa I. V tabulce zámečnických výrobků (KVSUPS_DPS_ET01_SO101_D1.1_ASR-601_KNIHA ZAMECNIK), chybí specifikace u položek z výkazu výměr (list 002.01.05.03 - Zámečnické výrobky SO 101 I. Etapa):

- ZV01.13 Zábradlí,
- ZV06.01 až ZV06.34 Opásání pilířů.

Žádáme o doplnění bližší specifikace pro výše zmíněné položky.

Odpověď na Dotaz č. 2:

ZV01.13 Zábradlí prosklené schodiště 3-4NP:

V knize ZV je uveden odkaz na specifikaci SPZV01.13. V dokumentu specifikace KVSUPS_DPS-SPECIFIKACE je popis zábradlí uveden. Výška zábradlí doplněna do schématu 601.ZV01.13, bez zapuštěného zábradlí.

ZV06.01 až ZV06.34 Opásání pilířů:

Specifikace opásání tj. prvků ZV06.01 až ZV06.34 je uvedena v TZ statické části, tj. v dokumentu „KVSUPS_DPS_ET01_SO101_D.1.2_SKR-01_TZ“ kap. 6.5 a na výkresech této části projektové dokumentace viz. poznámka „OPÁSÁNÍ A“.

Do dokumentu „KVSUPS_DPS_ET01_SO101_D.1.1_ASR-601_KNIHA ZAMECNIK“ byla přidána tabulka, kde jsou uvedeny rozměry jednotlivých opásání tj. půdorysné rozměry (Šířka x Délka) a Výška.

Vydány jsou následující aktualizované dokumenty:

- KVSUPS_DPS_ET01_SO101_D.1.1_ASR-601_KNIHA ZAMECNIK (doplněny rozměry opásání)

Dotaz č. 3 - Zámečnické výrobky:

– nacházíme rozpor mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr u objektu SO 101, etapa I. V tabulce zámečnických výrobků (KVSUPS_DPS_ET01_SO101_D1.1_ASR-601_KNIHA ZAMECNIK) jsou uvedené jiné

rozměry výrobků, než jsou uvedeny ve výkazu výměr (list 002.01.02.03 – Zámečnické výrobky SO 101 I. etapa). Jedná se o následující položky:

- Výrobek ZV05.09, ZV05.11, ZV05.12 (ve výkaze výměr položky č. 17, 19, 20)
- Výrobek ZV05.10 (ve výkaze výměr položka č. 18) – v tabulce jsou uvedeny dva kusy tohoto výrobku a každý má jiný rozměr, ale ve výkaze výměr je uvedená položka jenom pro jeden rozměr tohoto výrobku. Žádáme o sjednocení informací uvedených v tabulce zámečnických výrobků a výkazem výměr.

Odpověď na Dotaz č. 3:

V soupise prací na listu 002.01.05.03 - Zámečnické výrobky SO 101 I. Etapa (pozn. zde uchazeč nejspíše omylem uvedl číslo listu 002.01.02.03) byly z části ZV05 odstraněny údaje o rozměrech výrobků. Rozměry výrobků jsou uvedeny v tabulkách v projektové dokumentaci, tyto rozměry jsou platné. U výrobku ZV05.10 byly chybně sloučeny do jedné položky výrobky s různými rozměry, bylo tedy provedeno rozdělení, tím byl počet kusů u výrobku ZV05.10 snížen na 1ks a byl přidán nový výrobek ZV05.13 v počtu 1ks.

V souvislosti s výše uvedeným byly rozměry prvků ZV05 odstraněny i z dokumentu KVSUPS_DPS-SPECIFIKACE, do tohoto dokumentu byla přidána nová specifikace SPZV05.13 pro prvek ZV05.13.

Vydány jsou následující aktualizované dokumenty:

- KVSUPS_DPS_ET01_SO101_D.1.1_ASR-601_KNIHA ZAMECNIK (doplněn prvek ZV05.13)
- KVSUPS_DPS-SPECIFIKACE (odstraněny rozměry prvků ZV05, doplněna specifikace prvku ZV05.13)
- Rozdílový soupis prací (změna popisu u ZV05.01-12; odečet 1 ks ZV05.10; přidán 1 ks nového prvku ZV05.13 na listu 002.01.05.03 - Zámečnické výrobky SO 101 I. Etapa)

Dotaz č. 4 - Zámečnické výrobky:

– nacházíme rozpor mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr u objektu SO 102, etapa I. V tabulce zámečnických výrobků (KVSUPS_DPS_ET01_SO102_D1.1_ASR-601_KNIHA ZAMECNIK), chybí bližší specifikace k položkám z výkazu výměr (list 003.01.08.03 – Zámečnické výrobky SO 102 I. etapa). Jedná se o položky k výrobkům ZV05.09, ZV05.10, ZV05.12, ZV05.13, ZV05.14. Žádáme o doplnění bližší specifikace k výše zmíněným výrobkům.

Odpověď na Dotaz č. 4:

Do dokumentu KVSUPS_DPS_ET01_SO102_D.1.1_ASR-601_KNIHA ZAMECNIK byly doplněny specifikační kódy k výše uvedeným výrobkům ZV05.09, ZV05.10, ZV05.12, ZV05.13.

Prvek ZV05.14 byl odstraněn z dokumentace, kotvy pro svislé přičle se ocení v rámci ZV05.13.

Vydány jsou následující aktualizované dokumenty:

- KVSUPS_DPS_ET01_SO102_D.1.1_ASR-601_KNIHA ZAMECNIK (doplněny odkazy na specifikace)
- KVSUPS_DPS-SPECIFIKACE (dttto otázka č. 3 výše)

Dotaz č. 5 - Zámečnické výrobky:


– nacházíme rozpor mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr u objektu SO 102, etapa I. V tabulce zámečnických výrobků (KVSUPS_DPS_ET01_SO102_D1.1_ASR-601_KNIHA ZAMECNIK):

- v tabulce se nacházejí výrobky, které jsme nedokázali dohledat ve výkaze výměr. Jedná se o výrobky ZV01.08, ZV01.23 a ZV05.18.
- u výrobku ZV05.01 (Instalační kryt) je v tabulce uvedeno 33 kusů ale ve výkaze výměr (list 003.01.08.03 – Zámečnické výrobky SO 102 I. etapa) je uvedeno 30 kusů.
- V tabulce je u výrobků ZV05.04.001 až ZV05.04.008 uvedený jiný rozměr, než je uveden ve výkaze výměr (list 003.01.08.03 – Zámečnické výrobky SO 102 I. etapa) Žádáme o kontrolu a revizi výkazu výměr.

Odpověď na Dotaz č. 5:


Prvek ZV01.08

V dokumentu *KVSUPS_DPS_ET01_SO102_D.1.1_AS*R-601_KNIHA ZAMECNIK byla doplněna informace o tom, že je tento prvek součástí dodávky schodiště.

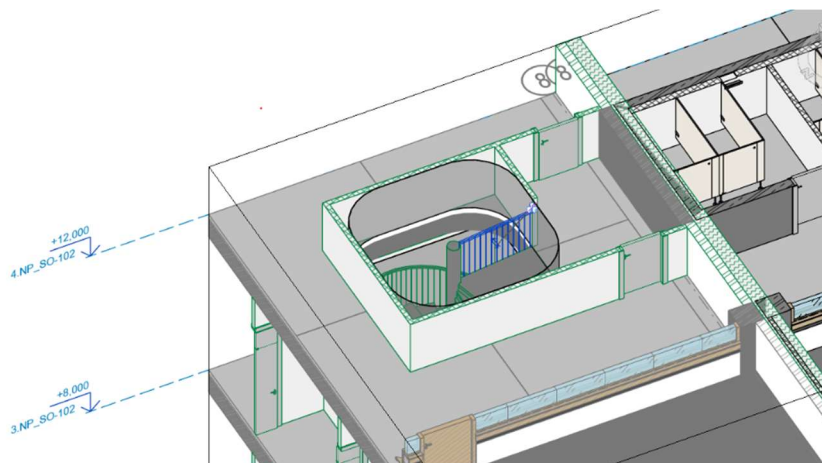

VV		~Vyměry získány z modelu.				
VV		Faze1?SI03?%[0] + 1				
VV		0,0 + 1			1,000	
99	K	SH03.01	Dodané točité schodiště ocelové, včetně nosné kce, včetně zábradlí, včetně povrchové úpravy, včetně kotvení, podrobná specifikace viz PD	ks	1,000	0,00
Pp		Dodane točné schodište oceľové, vrátane nošnej kcy, vrátane zábradiel, vrátane povrchových úprav, vrátane kotvenia, podrobna špecifikácia viz PD				
P		Poznámka k položke_v000d_ostřena?				
VV		~Vyměry získány z 3D modelu.				
VV		&Faze1?I&Sh03?%[0] + 1				
VV		0,0 + 1			1,000	
VV		Faze1 OcelovaKonstrukceSI03.04.Nq?Chs260X4?%[0]				
VV		0,0			0,000	
VV		Faze1NdZv+01.08.Nd?%[0]				
VV		0,0			0,000	
VV		Součet			1,000	

Tento prvek skutečně v soupise prací chybí, byl doplněn v rámci navazující interní kontroly dokumentace projektantem po odevzdání čistopisu projektu. S ohledem na skutečnost, že jsou výkazy generované z modelu se tento prvek objevil v rámci VZD č.3 v tabulce výrobků a byl zahrnut do rozpočtu (list 003.02.06.03 – Zámečnické výrobky SO102 II.etapa, pol.č. 11). Jedná se o dočasné zábradlí, kterým bude opatřena volná hrana pochozí lávky v prosklené fasádě po dokončení etapy 01, v rámci etapy 02 bude tento prvek odstraněn.

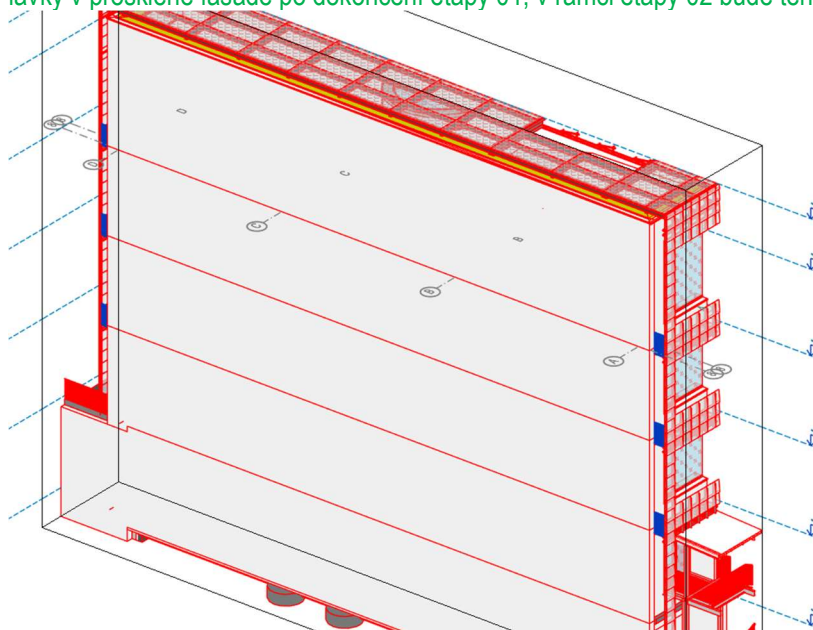

Prvek ZV05.18

Tento prvek byl doplněn v rámci navazující interní kontroly dokumentace projektantem po odevzdání čistopisu projektu. Do soupisu prací byl doplněn již v rámci VZD č.3.

Prvek ZV05.01

V rámci navazující interní kontroly dokumentace projektantem po odevzdání čistopisu projektu byly doplněny 3 kusy instalačních zákrytů. S ohledem na skutečnost, že jsou výkazy generované z modelu a export tabulek výkazů byl proveden po předání podkladů k soupisu prací se objevil v soupise prací jiný počet těchto prvků než ve výkaze. V soupise prací je v rámci této odpovědi na listu 003.01.08.03 - Zámečnické výrobky SO 102 I. etapa opraven počet těchto prvků na 33 ks.

Prvky ZV05.04.001 – ZV05.04.008

Rozměry v soupise prací byly skutečně uvedeny chybně, v soupise prací na listu 003.01.08.03 - Zámečnické výrobky SO 102 I. Etapa byly rozměry u těchto prvků odstraněny. Platí tedy rozměry uvedené ve výkaze KVSUPS_DPS_ET01_SO102_D.1.1_ASR-601_KNIHA ZAMECNIK

V souvislosti s tímto dotazem byl do výkazu pro úplnost přidán prvek ZV05.11 – dělicí pletivo v rozvodně, tento prvek je v soupise prací obsažen na listu 003.01.08.01 - Ostatní výrobky SO 102 etapa I. V rámci Rozdílového výkazu výměr byla pak upraven popis – doplnění označení ZV05.11.

99	K	767_DR.PLETIVO	D+M drátěné pletivo k oddělení veřejné a soukromé části v rozvodně, podrobná specifikace dle návrhu projektanta	m2	7,202
----	---	----------------	---	----	-------

Vydány jsou následující aktualizované dokumenty:

- KVSUPS_DPS_ET01_SO102_B_D.1.1_ASR-109_PUD 2PP = půdorys 2.PP SO102/sekce B, doplněný o odkaz na ZV05.11

- KVSUPS_DPS_ET01_SO102_D.1.1_ASR-601_KNIHA ZAMECNIK (doplněna informace, že prvek ZV01.08 je součástí dodávky schodiště, doplněn prvek ZV05.11)

- KVSUPS_DPS-SPECIFIKACE (doplněna specifikace prvku ZV05.11)

- Rozdílový soupis prací:

003.01.05 - Dočasné kce etapy I., které budou v II. etapě odstraněny - přidán ZV01.23 do rozpočtu 6 ks délky 0,53 m, prvek vzniká v et01, demontáž tohoto prvku doplněn na list 003.02.01 - Bourané kce SO 102 I.etapa

003.01.08.03 - Zámečnické výrobky SO 102 I. etapa - upraven počet u prvku ZV05.01 na 33 ks

003.01.08.03 - Zámečnické výrobky SO 102 I. Etapa - odstraněny rozměry u prvků ZV05.04.001 až ZV05.04.008

003.01.08.01 - Ostatní výrobky SO 102 etapa I. – doplněn popis ZV05.11 k položce 99

Dotaz č. 6 - Zámečnické výrobky:

– nacházíme rozpor mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr u objektu SO 102, etapa II. V tabulce zámečnických výrobků (KVSUPS_DPS_ET02_SO102_D1.1_ASR-601_KNIHA ZAMECNIK) jsou uvedeny položky ZV05.18 a ZV05.19 (Instalační zákryt), které jsme nenalezli ve výkazu výměr (list 003.02.06.03 – Zámečnické výrobky SO 102 II. etapa). Zároveň se ve výkazu výměr nachází položka navíc pro Instalační kryt (pol. č. 13).

13	K	767_ZV.INS.ZAKRYT	Instalační zákryt, podrobná specifikace viz. kniha zámečnických výrobků	m2	23,757
PP			Instalační zákryt, podrobná specifikace viz. kniha zámečnických výrobků		
P			Poznámka k položce „x000d_ /změněna/		
W			*~Výměry získány z 3D modelu."		
W			Faze2[InstalacniZakryt]?[0] + 23,757		
W			0,0 + 23,757		

Žádáme o vyjasnění nesrovnalostí a revizi výkazu výměr.

Odpověď na Dotaz č. 6:

ZV05.18 viz. odpověď k dotazu č.5 výše.

ZV05.19 tyto prvky se nacházejí pod zmíněnou položkou č.13, byly zahrnuty do plošné položky, protože byly chybně zařazené při předání podkladů k soupisu prací. V rámci této odpovědi se položka č.13 na listu 003.02.06.03 - Zámečnické výrobky SO 102 II. Etapa ruší, a zároveň je do soupisu prací doplněna položka pro prvek ZV05.19 v počtu 2ks a ZV05.21 v počtu 3ks.

Vydány jsou následující aktualizované dokumenty:

- Rozdílový soupis prací:

003.02.06.03 - Zámečnické výrobky SO 102 II. Etapa doplněny položky pro prvek ZV05.19 v počtu 2ks a ZV05.21 v počtu 3ks

003.02.06.03 - Zámečnické výrobky SO 102 II. Etapa odstraněna položka 13

Dotaz č. 7 - Soupis prací:

– V soupisu prací na záložce pro část „003.02.00 - Speciální zakládání SO 102 etapa II.“ chybí položka pro ocenění poplatku za uložení vývrtku na skládku v souvislosti s položkami č. 49-51. Žádáme zadavatele o ověření kompletnosti soupisu prací a případné doplnění chybějící položky.

Odpověď na Dotaz č. 7:

Při kontrole položkového soupisu prací bylo zjištěno, že v části „003.02.00 - Speciální zakládání SO 102 etapa II.“ skutečně nedopatřením chybí položka pro ocenění poplatku za uložení vývrtku na skládku (z realizace čerpací studny, v množství 6,546 t). Položka je nyní do soupisu prací doplněna.

Vydány jsou následující aktualizované dokumenty:

- Rozdílový soupis prací (doplnění položky poplatku za uložení vývrtku)

Dotaz č. 10 - Ostatní výrobky:

– nacházíme rozpor mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr u objektu SO 102, etapa I. V tabulce ostatních výrobků (KVSUPS_DPS_ET01_SO102_D1.1_ASR-604_KNIHA_OSTATNÍ) u výrobků sanitárních příček jsou nesrovnalosti s výkazem výměr (list 003.01.08.01 – Ostatní výrobky SO 102 etapa I.):

- U výrobků OV06.01, OV06.02 a OV06.03 (ve výkaze výměr položky č. 56, 57, 58), v tabulce je u těchto výrobků uvedena jiná plocha, než jaká je ve výkazu výměr
- U výrobku OV06.04 jsou v tabulce uvedené dva typy s různým rozměrem, ale ve výkaze výměr je uvedená položka jenom pro výrobek s rozměrem 700x2040 mm v počte kusů 24 (v tabulce je uvedeno 26 kusů). Položka pro rozměr 800x2040 mm ve výkaze výměr chybí (viz. níže výstřížek z tabulky ostatních výrobků a z výkazu výměr).

Kód sestavy	Označení typu	Označení typu - instance	Popis typu	Průchozí šířka	Průchozí výška	Počet	Zatřídění	Ve výkazu
OV06	04	001	Dveře v sanitární přičce	700	2040	26	Sanitární příčka dveře	Ano
OV06	04	002	Dveře v sanitární přičce	800	2040	1	Sanitární příčka dveře	Ano

59	K	766_OV06.04	OV06.04; Dveře v sanitární přičce; PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA: 700; PRŮCHOZÍ VÝŠKA: 2040; podrobně viz. Výkaz sanitárních příček v PD;				kus	24,000
	PP		OV06.04; Dveře v sanitární přičce; PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA: 700; PRŮCHOZÍ VÝŠKA: 2040; podrobně viz. Výkaz sanitárních příček v PD;					
	P		Poznámka k položce: „x000d_“					
			/změněná/					
	VV		“~Výmery získány z 3D modelu.”					
	VV		Faze1%(OV06.04)%					
	VV		24,0					

Žádáme o kontrolu a revizi výkazu výměr.

Odpověď na Dotaz č. 10:

OV06.01, OV06.02

Rozdílná výměra není špatně. Je nutné se na výměru podívat v kontextu celého soupisu prací. Část sanitárních příček je vytvořena v etapě 01 a v etapě 02 bude část těchto příček odstraněna tyto „dočasné“ prvky a konstrukce jsou obsaženy na listu 003.01.05 - Dočasné kce etapy I., které budou v II. etapě odstraněny

Výměra prvku OV06.02 je na listu 003.01.05 - Dočasné kce etapy I., které budou v II. etapě odstraněny 13,524 m².

Výměra prvku OV06.02 je na listu 003.01.08.01 - Ostatní výrobky SO 102 etapa I. 55,256 m²

V součtu je tedy výměra prvků OV06.02 68,78 m².

OV06.04

V etapě 01 se nachází celkem 27 ks dveří v sanitárních příčkách, z toho 24 ks jsou dveře, které se v rámci etapy 01 zřídí a následně zůstávají beze změny viz. list 003.01.08.01 - Ostatní výrobky SO 102 etapa I., zbývajících 3 ks jsou dveře, které zřídí během etapy 01 a následně se v rámci etapy 02 odstraní tyto dveře jsou uvedeny na listu 003.01.05 - Dočasné kce etapy I., které budou v II. etapě odstraněny.

Nicméně na nesrovnalost ve špatných rozměrech uchazeč upozorňuje správně, proto je v soupise prací provedena oprava, kdy je počet dveří s šířkou 700 mm snížen na listu 003.01.08.01 - Ostatní výrobky SO 102 etapa I. na 23 ks a je přidána položka pro dveře s šířkou 800 mm v počtu 1ks.

Celkový počet dveří zůstává beze změny tj. $23 + 1 + 3 = 27$ ks.

Vydány jsou následující aktualizované dokumenty:

- Rozdílový soupis prací (oprava počtu dveří š. 700mm (pol.59) a doplnění 1ks dveří š.800mm na listu 003.01.08.01 - Ostatní výrobky SO 102 etapa I.)

Dotaz č. 11 - Vnitřní dveře:

– chybí pohledy na jednotlivé dveře v knize dveří, zejména u dveří, které mají v popisku replika kazetové, není jasné provedení kazet. Žádáme o doplnění pohledů dveří do knihy dveří.

Odpověď na Dotaz č. 11:

Pohledy na dveře jsou doplněny. Jsou vydány aktualizované knihy dveří.

V souvislosti s doplněním knihy dveří bylo zjištěno, že byla omylem odevzdána neaktuální hluková studie.

Vydáváme tedy tímto aktualizovanou hlukovou studii „KVSUPS_DUSP_E.14_HST_HLUKOVA STUDIE“, která je součástí dokladové části. Zároveň byla aktualizována tabulka dveří ve sloupci Vzduchová neprůzvučnost.

Vydány jsou tyto aktualizované dokumenty:

- KVSUPS_DPS_ET01_SO101_D.1.1_ASR-606_KNIHA DVERE (doplnění schémat, aktualizace AKU parametrů)
- KVSUPS_DPS_ET01_SO102_D.1.1_ASR-606_KNIHA DVERE (doplnění schémat, aktualizace AKU parametrů)
- KVSUPS_DPS_ET02_SO101_D.1.1_ASR-606_KNIHA DVERE (doplnění schémat)
- KVSUPS_DPS_ET02_SO102_D.1.1_ASR-606_KNIHA DVERE (doplnění schémat, aktualizace AKU parametrů)
- KVSUPS_DUSP_E.14_HST_HLUKOVA STUDIE (doplnění AKU parametrů dveří)

Dotaz č. 12 - Okna:

– nacházíme rozpor mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr u objektu SO 101, etapa I. V knize oken (KVSUPS_DPS_ET01_SO101_D.1.1_ASR 605_KNIHA OKNA) se nacházejí typy oken, které ale nejsou uvedeny ve výkaze výměr (002.01.04.01 – Okna SO 101 I. etapa). Jedná se o okna označená jako:

- ON01.67.092, ON01.66.094-095,
- ON01.62.125, ON01.62.127,
- ON01.61.061, ON01.60.090-091, ON01.59.021-022,
- ON01.57.073-080, ON01.57.083-085,
- ON01.55.007-008, ON01.55.012,
- ON01.54.130, ON01.53.046-051, ON01.53.053-055,
- ON01.52.119-120, ON01.51.086-089,
- ON01.49.015-018, ON01.47.124, ON01.46.114,
- ON01.13.037,
- ON01.00.045, ON01.00.052, ON01.00.056-060, ON01.00.062-072,
- ON03.45.113, ON03.48.013, ON03.01.102, ON03.02.103

Naopak jsou zase ve výkaze výměr (002.01.04.01 – Okna SO 101 I. etapa) vykázané typy oken, které ale nejsou uvedeny v knize oken (*KVSUPS_DPS_ET01_SO101_D.1.1_ASR-605_KNIHA OKNA*). Jedná se o okna označená jako:

- ON01.06.007-008, ON01.06.012, ON01.07.013,
- ON01.09.015-017, ON01.10.018, ON01.12.021-022, ON01.14.037
- ON01.17.045-072, ON01.18.073-080, ON01.18.082-085,
- ON01.19.086-089, ON01.20.090-091, ON01.21.092,
- ON01.23.094-095,
- ON03.01.102-103, ON03.29.119-120, ON03.25.124
- ON01.01.113-114, ON01.00.125, ON01.00.127
- ON01.31.130,

Žádáme o kontrolu a sjednocení knihy oken a výkazu výměr.

Odpověď na Dotaz č. 12:

Značení oken v knize oken bylo přizpůsobeno značení dle soupisu prací.

Tímto vydáváme aktualizovanou knihu oken a související PD, v níž se značení oken propisuje.

Vydány jsou následující aktualizované dokumenty:

- KVSUPS_DPS_ET01_SO101_D.1.1_ASR-605_KNIHA OKNA (změna označení jednotl. oken)
- KVSUPS_DPS_ET02_SO101_D.1.1_ASR-605_KNIHA OKNA (změna označení jednotl. oken)
- KVSUPS_DPS_ET01_SO101_D.1.1_ASR-102_PUD_1.PP
- KVSUPS_DPS_ET01_SO101_D.1.1_ASR-103_PUD_1.NP
- KVSUPS_DPS_ET01_SO101_D.1.1_ASR-104_PUD_2.NP
- KVSUPS_DPS_ET01_SO101_D.1.1_ASR-105_PUD_3.NP
- KVSUPS_DPS_ET01_SO101_D.1.1_ASR-106_PUD_4.NP
- KVSUPS_DPS_ET01_SO101_D.1.1_ASR-107_PUD_KROV
- KVSUPS_DPS_ET01_SO101_D.1.1_ASR-108_PUD_STR
- KVSUPS_DPS_ET01_SO101_D.1.1_ASR-201_REZ_AA
- KVSUPS_DPS_ET01_SO101_D.1.1_ASR-202_REZ_BB
- KVSUPS_DPS_ET01_SO101_D.1.1_ASR-203_REZ_CC
- KVSUPS_DPS_ET01_SO101_D.1.1_ASR-204_REZ_DD
- KVSUPS_DPS_ET01_SO101_D.1.1_ASR-205_REZ_EE
- KVSUPS_DPS_ET01_SO101_D.1.1_ASR-301_POH_J
- KVSUPS_DPS_ET01_SO101_D.1.1_ASR-302_POH_S
- KVSUPS_DPS_ET01_SO101_D.1.1_ASR-303_POH_V
- KVSUPS_DPS_ET01_SO101_D.1.1_ASR-304_POH_Z
- KVSUPS_DPS_ET01_SO101_D.1.1_ASR-305_POH_S
- KVSUPS_DPS_ET01_SO101_D.1.1_ASR-306_POH_V
- KVSUPS_DPS_ET01_SO101_D.1.1_ASR-307_POH_Z
- KVSUPS_DPS_ET02_SO101_D.1.1_ASR-101_PUD_1.PP-3.NP
- KVSUPS_DPS_ET02_SO101_D.1.1_ASR-201_REZ_AA_BB
- KVSUPS_DPS_ET02_SO101_D.1.1_ASR-301_POH_S

Dotaz č. 13 - Okna:

– nacházíme rozpor mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr u objektu SO 101, etapa I. V knize oken (*KVSUPS_DPS_ET01_SO101_D.1.1_ASR 605_KNIHA OKNA*) jsou uvedené jiné parametry u některých oken než jsou uvedeny ve výkaze výměr (002.01.04.01 – Okna SO 101 I. etapa). Jedná se o okna označená jako:

- ON01.06.009-011 – v knize oken jsou jiné rozměry než ve výkaze výměr
- ON01.03.116-117 - v knize oken jsou jiné rozměry než ve výkaze výměr
- ON01.29.128, ON01.30.129, ON01.35.137, ON01.36.138 – v knize oken jsou tyto okna uvedené jako okno rámové křídlové ale dle výkazu výměr a pohledů mají být vikýřová okna oblouková.

Žádáme o kontrolu a sjednocení knihy oken a výkazu výměr. Také žádáme o doplnění podrobnějšího nákresu vikýřových oken pro správné nacenění.

Odpověď na Dotaz č. 13:

Značení oken v knize oken bylo přizpůsobeno značení dle soupisu prací – viz odpověď na dotaz č.12 výše.

Do knihy oken byla doplněna schémata tvarů a členění oken.

V soupisu prací pak byly opraveny chybné údaje rozměrů oken.

Vydány jsou následující aktualizované dokumenty:

- Rozdílový soupis prací (oprava chybných rozměrů na listu 002.01.04.01 – Okna SO 101 I.etapa u oken ON01.06.009-11, ON01.03.116-117)

- KVSUPS_DPS_ET01_SO101_D.1.1_ASR 605_KNIHA OKNA (oprava značení oken – viz otázka č. 12 výše)

Dotaz č. 14 - Okna:

– nacházíme rozpor mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr u objektu SO 101, etapa II. V knize oken (KVSUPS_DPS_ET02_SO101_D.1.1_ASR 605_KNIHA OKNA) se nacházejí typy oken, které ale nejsou uvedeny ve výkaze výměr (002.02.06.02 – Okna SO 101 II. etapa). Jedná se o okna označená jako:

- ON01.64.139-142

- ON01.63.150-152

Naopak jsou zase ve výkaze výměr (002.02.06.02 – Okna SO 101 II. etapa) vykázané typy oken, které ale nejsou uvedeny v knize oken (KVSUPS_DPS_ET02_SO101_D.1.1_ASR-605_KNIHA OKNA). Jedná se o okna označená jako:

- ON01.15.139-142

- ON01.12.150-153

Žádáme o kontrolu a sjednocení knihy oken a výkazu výměr.

Odpověď na Dotaz č. 14:

Značení oken v knize oken bylo přizpůsobeno značení dle soupisu prací – viz odpověď na dotaz č.12 výše.

Dotaz č. 15 - Prosklené příčky:

– V projektové dokumentaci nenacházíme bližší specifikaci k položkám prosklených příček:

- List 002.01.04.02 - Prosklené stěny SO 101 I. etapa o Pol. 1-6 (Dveře_chodba_požární_replika_NS): specifikace jednotlivých položek

- Pol. 7-27 (Hliníková prosklená stěna): specifikace dveří (v tabulce dveří i položky ve výkazu výměr)

- List 003.01.07.03 - Prosklené stěny SO 102 I. etapa

- Pol. 1-34 (Dřevěná prosklená stěna): požadavky na akustiku

- List 003.02.05.03 - Prosklené stěny SO 102 II. etapa

- Pol. 1-25 (Dřevěná prosklená stěna): požadavky na akustiku; specifikace dveří (v tabulce dveří i položky ve výkazu výměr)

Prosíme o doplnění specifikací a položek do výkazu výměr.

Odpověď na Dotaz č. 15:

- Specifikace prosklených příček SO101 je uvedena v knize specifikací (KVSUPS_DPS-SPECIFIKACE) pod pol.č. SPSK.040.

- Specifikace dřevěných prosklených příček nepožárních v SO102 je uvedena v knize specifikací (KVSUPS_DPS-SPECIFIKACE) pod pol.č. SPSK.039.

- Specifikace dřevěných prosklených příček požárních v SO102 je uvedena v knize specifikací (KVSUPS_DPS-SPECIFIKACE) pod pol.č. SPSK.044.

- Specifikace hliníkových prosklených příček nepožárních v SO102 je uvedena v knize specifikací (KVSUPS_DPS-SPECIFIKACE) pod pol.č. SPSK.040.

- Specifikace hliníkových prosklených příček požárních v SO102 je uvedena v knize specifikací (KVSUPS_DPS-SPECIFIKACE) pod pol.č. SPSK.041.

- Do tabulek prosklených příček byl doplněn sloupec s odkazem na specifikace.

- Do tabulek prosklených příček byl doplněn sloupec s parametrem vzduchové neprůzvučnosti.
- Požadavky na akustické vlastnosti dveří byly doplněny do tabulek dveří – viz odpověď na dotaz č.11 výše.

Vydány jsou následující aktualizované dokumenty:

- KVSUPS_DPS_ET01_SO101_D.1.1_ASR-608_KNIHA PROSKL PRICEK (doplněná o úvodní informace a o tabulku výkazu prosklených příček, vč. AKU parametrů a odkazů na specifikace).
- KVSUPS_DPS_ET01_SO102_D.1.1_ASR-608_KNIHA PROSKL PRICEK (doplněny AKU parametry + odkaz na specifikace)
- KVSUPS_DPS_ET02_SO102_D.1.1_ASR-608_KNIHA PROSKL PRICEK (doplněny AKU parametry + odkaz na specifikace)

Dotaz č. 17 - Okna:

Ve výkazu výměr (list „003.01.05 – Dočasné kce etapy I., které budou v II. Etapě odstraněny“) jsou u položky č. 97 uvedeny parametry k jinému typu okna.

Žádáme o kontrolu a sjednocení knihy oken a výkazu výměr.

Odpověď na Dotaz č. 17:

Ve výkazu výměr (list „003.01.05 – Dočasné kce etapy I., které budou v II. Etapě odstraněny“) ponecháno beze změny. Jak bylo uvedeno v odpovědi na otázku č. 12 výše, je označení oken upraveno v knize oken.

Dotaz č. 22 - Výkaz výměr:

– ve výkaze výměr (list 003.02.03 – ARS bez výrob...) u skladby FAS02C (řádek č. 988) chybí položky pro montáž kontaktního zateplovacího systému a pro dodávku materiálu. Žádáme o doplnění chybějících položek do výkazu výměr.

Odpověď na Dotaz č. 22:

Výše uvedené položky v soupise prací chybí, byly doplněny.

Vydáváme rozdílový soupis prací (doplněny položky pro montáž KZS).

Dotaz č. 23 - Výkaz výměr:

– ve výkaze výměr (list 003.02.03 – ARS bez výrob...) u skladby PDH13 (řádek č. 2130) chybí položka pro montáž kontaktního zateplovacího systému. Žádáme o doplnění chybějící položky do výkazu výměr.

Odpověď na Dotaz č. 23:

Výše uvedená položka v soupise prací chybí, byla doplněna.

Vydáváme rozdílový soupis prací (doplněny položky pro montáž KZS).

Dotaz č. 24 - Výkaz výměr:

– ve výkaze výměr (list 003.02.03 – ARS bez výrob...) u skladby SDK23 (řádek č. 2312) chybí položky pro dodávku materiálu k montážním položkám č. 882 a 884 (asi duplicita k položce č. 882), a k položce č. 900 a 912. Zároveň se ve výkaze výměr u tyhle skladby nacházejí položky, které k dané skladbě nepatří (např. položka č. 912, 914, 907, 908). Žádáme o kontrolu, doplnění chybějících položek a přiřazení položek ke skladbám ku kterým patří.

Odpověď na Dotaz č. 24:

Výše zmiňované položky byly ve výkazu zahrnuty mylně. Tímto se ruší.

Vydáváme rozdílový soupis prací (odečet položek č. 882, 884, 900, 912, 914, 907 a 908).

Dotaz č. 25 - Dodateční informace VZD03:

– v uveřejněném aktualizovaném výkaze výměr došlo k změnám, které ale nebyly uvedeny v dokumentu (KVK_Keramika_VZD03). Došlo například k vymazání položek výkazu výměr č. 73–102, 106–109 v listě (003.01.04 – ARS bez výroby...). Nerozumíme, proč došlo k vymazání těchto položek. Také došlo k změně výměr u některých položek (například u položky č. 250, 251, 256 a 257 na listě 003.01.04 – ARS bez výroby...). Žádáme o informaci, proč došlo k těmto změnám ve výkaze výměr.

Odpověď na Dotaz č. 25:

Před vydáním VZD č.3 byla provedena projektantem interní kontrola soupisu prací, provedené změny byly důsledkem této kontroly. Niže je vypsán seznam změn v soupise prací, které nebyly zmíněny v rámci VZD č.3.

List 003.02.01 - Bourané kce SO 102 I.etapa

Změna v položce č. 7 z výměry 16,093 m² na výměru 4,180 m².

7	K	968062245	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křídla pl do 2 m2	m2	4,180
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2		
	P		Poznámka k položce: _x000d_ /změněná/		
	VV		~Výměry získány z 3D modelu.		
	VV		Faze1[Faze2]OknoRamoveKridlove[?]On03[%][0] + 4,18		
	VV		0,0 + 4,18		4,180

Změna v položce č. 27 z výměry 78,209 m na výměru 36,205 m.

27	K	764002801	Demontáž závětné lišty do suti	m	36,205
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí závětné lišty do suti		
	P		Poznámka k položce: _x000d_ /změněná/		
	VV		~Výměry získány z 3D modelu.		
	VV		Faze1[Faze2]Nd[?]Kv02[ZavetnaListaSendvicovePanelyRs365]%		
	VV		8,267		8,267
	VV		Faze1[Faze2]Nd[?]Kv02[ZavetnaListaKPvcFoliiRs300]%		
	VV		27,938		27,938
	VV		Součet		36,205

Přidány položky č. 49, 47, 48, 50.

49	K	764002841.RR01	Demontáž oplechování lišt, okapnic atik do suti	m	27,984
	PP		Demontáž oplechování lišt, okapnic atik do suti		
	P		Poznámka k položce: _x000d_ /změněná/		
	VV		~Výměry získány z 3D modelu.		
	VV		Faze1[Faze2]Nd[?]Kv02[LemovaniCelaSendvicovehoPaneluRs230]%		
	VV		6,982		6,982
	VV		Faze1[Faze2]Nd[?]Kv02[LvnejsiKPvcFoliiRs100]%		
	VV		7,015		7,015
	VV		Faze1[Faze2]Nd[?]Kv02[KPvcFoliiRs70]%		
	VV		7,015		7,015
	VV		Faze1[Faze2]Nd[?]Kv02[OkapniceSendvicovePanelyRs250]%		
	VV		6,972		6,972
	VV		Součet		27,984
47	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	5,426
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti		
	P		Poznámka k položce: _x000d_ /změněná/		
	VV		~Výměry získány z 3D modelu.		
	VV		Faze1[Faze2]Nd[?]Kv02[StresniSvodKruhovyyD87]%		
	VV		5,426		5,426
48	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	7,015
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti		
	P		Poznámka k položce: _x000d_ /změněná/		
	VV		~Výměry získány z 3D modelu.		
	VV		Faze1[Faze2]Nd[?]Kv02[PodokapniZlabPulkruhovyD125]%		
	VV		7,015		7,015
50	K	764002801.RR01	Demontáž krycí lišty do suti	m	1,580
	PP		Demontáž krycí lišty do suti		
	P		Poznámka k položce: _x000d_ /změněná/		
	VV		~Výměry získány z 3D modelu.		
	VV		Faze1[Faze2]Nd[?]Kv02[KryciListaHranyPojzdeneStechyRs210]%		
	VV		1,58		1,580

Změna v položce č. 30 z výměry 6,171 m² na výměru 4,76 m².

30	K	767.D.INST.ZAKR	Demontáž instalačního zákrytu	m2	4,760
	PP		Demontáž instalačního zákrytu		
	P		Poznámka k položce: _x000d_ /změněná/		
	VV		~Výměry získány z 3D modelu.		
	VV		Faze1[Faze2]InstalacniZakryt[?]Zv05[%][0] + 4,76		
	VV		0,0 + 4,76		4,760

Změna v položce č. 45 z výměry 48,543 m² na výměru 36,63 m².

45	K	787600802	Vysklívání oken a dveří plochyskla plochého přes 1 do 3 m2	m2	36,630
	PP		Vysklívání oken a dveří skla plochého, plochy přes 1 do 3 m2		
	P		Poznámka k položce:_x000d_ /změněná/		
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
	VV		viz.p7 + viz.p8		
	VV		4,18 + 32,45		36,630

List 003.01.05 - Dočasné kce etapy I., které budou v II. etapě odstraněny

Změna v položce č. 45 z výměry 1,00 m² na výměru 9,48 m².

3	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	9,480
	PP		Bednění základů patek odstranění		
	P		Poznámka k položce:_x000d_ /změněná/		
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
	VV		viz.p2		
	VV		9,48		9,480

Změna v položce č.99 z výměry 7 ks na 1ks (schodiště se v modelu skládá ze 7 dílců, ale oceněné bude jako 1 kompletní kus).

99	K	SH03.01	Dočasné točité schodiště ocelové, včetně nosné kce, včetně zábradlí, včetně povrchové úpravy, včetně kotvení, podrobná specifikace viz. PD	ks	1,000
	PP		Dočasné točité schodiště ocelové, včetně nosné kce, včetně zábradlí, včetně povrchové úpravy, včetně kotvení, podrobná specifikace viz. PD		
	P		Poznámka k položce:_x000d_ /stejná/		
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
	VV		&Faze1[?]&Sh03[%][0] + 1		1,000
	VV		0,0 + 1		
	VV		Faze1[OcelovaKonstrukce]Si03.04.Nd[?]Chs260X4[%][0]		
	VV		0,0		0,000
	VV		Faze1[Nd]Zv01.08.Nd[%][0]		
	VV		0,0		0,000
	VV		Součet		1,000

003.01.09 - Fasáda SO 102 I. etapa

Změna v položce č.2 z výměry 123,609 m na 155,00 m.

2	K	OV24.01	OV24.01, Nosný prvek FVE	m	155,000
	PP		OV24.01, Nosný prvek FVE		
	P		Poznámka k položce:_x000d_ /změněná/		
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
	VV		Faze1[Ov24]01[%][0] + 155		
	VV		0,0 + 155		155,000

003.01.01 - Statika I. etapa

Změna v položce č.65 z výměry 263,718 m² na 425,500 m²

65	K	345351005.JS01	Zřízení bednění plnostěnných zidek atikových, parapetních, zábradelních	m2	425,500
	PP		Bednění zábradelních zidek plnostěnných točitých schodišť zřízení		
	P		Poznámka k položce:_x000d_ /změněná/		
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
	VV		Faze1[ŽelezobetonMonoliticky]Sh02[%][0] + 370 * 1,15		
	VV		0,0 + 370 * 1,15		425,500

003.01.03 - Ocelová konstrukce SO 102 I. etapa

Změna v položce č.7 z výměry 5 017,094 kg na 10 306,744kg.

7	K	767_TM03.06.nd	TM03.06.nd; Konstrukční rámová konstrukce; Ocel-nosník HEB; HEB340 S355	kg	10 306,744
	PP		TM03.06.nd; Konstrukční rámová konstrukce; Ocel-nosník HEB; HEB340 S355		
	P		Poznámka k položce:_x000d_ /změněná/		
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
	VV		Faze1[%]TM03.06.nd[%][0] + 76,916 * 134,0		
	VV		0,0 + 76,916 * 134,0		10 306,744

Změna v položce č.19 z výměry 0,089 kg na 98,560 kg.

19	K	767_TM03_IPE200	Ocel nosník IPE 200	kg	98,560
	PP		Ocel nosník IPE 200		
	P		Poznámka k položce:_x000d_ /změněná/		
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
	VV		Faze1[OcelovaKonstrukce]Tm03[?][Ipe200][m] * 22,40		
	VV		4,4 * 22,40		98,560

003.01.04 - ARS bez výrobků SO 102 I. etapa

Odstraněny položky č. 73-102, 106 – 109.

Změna v položkách 44,45,48,49,78,79,82,83,135,136, 164,165, 250,251, 256,257.

Jedná se o položky na řezání a vyplňování dilatačních spár.

Změna v položce č.246 z výměry 215,824 m² na 207,682 m².

246	K	631324111	Impregnační nátěr betonu dvojnásobný S1 (OS-A)	m2	207,682
	PP		Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační dvojnásobný S1 (OS-A)		
	P		Poznámka k položce: _x000d_ /změněná/		
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
	VV		Faze1[Str05.01% + ?[Str05.01%[0]		
	VV		207,682 + 0,0		207,682

Změna v položce č.247 z výměry 32,374 m³ na 31,152 m³.

247	K	631311235.JS01	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 30/37, včetně dilatace (3x3 m)	m3	31,152
	PP		Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 30/37, včetně dilatace (3x3 m)		
	P		Poznámka k položce: _x000d_ /změněná/		
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
	VV		"150 mm"		
	VV		Faze1[Str05.01%[m2] * 0,15 + ?[Str05.01%[0]		
	VV		207,682 * 0,15 + 0,0		31,152

Změna v položce č.248 z výměry 32,374 m³ na 31,152 m³.

248	K	631319013	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	31,152
	PP		Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm		
	P		Poznámka k položce: _x000d_ /změněná/		
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
	VV		"150 mm"		
	VV		viz_p247		
	VV		31,152		31,152

Změna v položce č.249 z výměry 32,374 m³ na 31,152 m³.

249	K	631319175	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	31,152
	PP		Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložení výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm		
	P		Poznámka k položce: _x000d_ /změněná/		
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
	VV		"150 mm"		
	VV		viz_p247		
	VV		31,152		31,152

Změna v položce č.250 z výměry 23,980 m na 171,870 m.

250	K	631491114	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl přes 50 do 80 mm v čerstvé betonové mazanině	m	171,870
	PP		Řezání dilatačních nebo smřšťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 50 do 80 mm		
	P		Poznámka k položce: _x000d_ /změněná/		
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
	VV		?[Str05.01%[0]		
	VV		0,0		0,000
	VV		Faze1[Str05.01%[m] / 2 + Faze1[Str05.01%[m2] * 2 / 3		
	VV		66,83 / 2 + 207,682 * 2 / 3		171,870
	VV		Součet		171,870

Změna v položce č.251 z výměry 23,980 m na 171,870 m.

251	K	634663111	Výplň dilatačních spár šířky do 10 mm v mazaninách polyuretanovou samonivelační hmotou	m	171,870
	PP		Výplň dilatačních spár mazanin polyuretanovou samonivelační hmotou, šířka spáry do 10 mm		
	P		Poznámka k položce: _x000d_ /změněná/		
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
	VV		viz_p250		
	VV		171,87		171,870

Změna v položce č.252 z výměry 1,916 t na 1,844 t.

252	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	1,844
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI		
	P		Poznámka k položce: _x000d_ /změněná/		
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
	VV		"2x KARI 6/100/100"		
	VV		Faze1[Str05.01%[m2] * 2 * 26,64 / 6 / 1000		
	VV		207,682 * 2 * 26,64 / 6 / 1000		1,844
	VV		?[Str05.01%[0]		
	VV		0,0		0,000
	VV		Součet		1,844

Změna v položce č.253 z výměry 3,762 t na 3,615 t.

253	K	631361821	Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505	t	3,615
	PP		Výztuž mazanin 10 505 (R) nebo BSt 500		
	P		Poznámka k položce: _x000d_ /změněná/		
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
	VV		"stýkování příložkami výztuže O 6"		
	VV		Faze1[Str05.01%[m3] * 120 / 1000		
	VV		30,127 * 120 / 1000		3,615
	VV		?[Str05.01%[0]		
	VV		0,0		0,000
	VV		Součet		3,615

Změna výměr u sklady ZKD03 viz. obrázek.

	D	ZKD03	Základová deska pod únikovým schodištěm sever			
438	K	711461201.JS01	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše vodorovné V zesílením spojů páskem se zalitím okrajů spoje, včetně veškerých systémových detailů a prvků	m2	13,400	
	PP		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše vodorovné V zesílením spojů páskem se zalitím okrajů spoje, včetně veškerých systémových detailů a prvků			
	P		Poznámka k položce:_x000d_ /ručně/nemodelovaná			
	VV		13,4		13,400	
439	M	711.hydroizol01	izolační membrána z HDPE s lepidlovou vrstvou tl 1,2mm	m2	13,400	
	PP		izolační membrána z HDPE s lepidlovou vrstvou tl 1,2mm			
	P		Poznámka k položce:_x000d_ /ručně/nemodelovaná			
	VV		13,400		13,400	
440	K	273322511	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	1,340	
	PP		Základy z betonu železobetonové (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30			
	P		Poznámka k položce:_x000d_ /ručně/nemodelovaná			
	VV		"100 mm"			
	VV		13,4*0,1		1,340	
	VV		Součet		1,340	
441	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,059	
	PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI			
	P		Poznámka k položce:_x000d_ /ručně/nemodelovaná			
	VV		"nad pilotami výztuž sítě 6/100/100 přesah 500 mm za okraj piloty"			
	VV		13,400*26,64/6/1000		0,059	
	VV		Součet		0,059	
442	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	13,400	
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m			
	P		Poznámka k položce:_x000d_ /ručně/nemodelovaná			
	VV		13,4		13,400	
443	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	13,400	
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2			
	P		Poznámka k položce:_x000d_ /ručně/nemodelovaná			
	VV		13,4		13,400	

003.01.08.01 - Ostatní výrobky SO 102 etapa I.

Změna výměry u položky č.64 z 10ks na 5ks viz. obrázek.

64	K	767_Faze1OV09.01	OV09.01; Světlovod dvojité zalomený, střední část ve sklonu; DÉLKA: 2,14 m; podrobně viz. Kniha ostatních výrobků v PD;	kus	5,000	
	PP		OV09.01; Světlovod dvojité zalomený, střední část ve sklonu; DÉLKA: 2,14 m; podrobně viz. Kniha ostatních výrobků v PD;			
	P		Poznámka k položce:_x000d_ /stejná/			
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."			
	VV		Faze1[%]OV09.01[%]0 + 5			
	VV		0,0 + 5		5,000	

003.01.08.02 - Truhlářské výrobky SO 102 etapa I.

Změna výměry u položky č.22,895 m na 17,25 m viz. obrázek.

5	K	766_TV01.05	TV01.05; Obložení parapetu, parapet; podrobně viz. Kniha truhlářských výrobků v PD;	m	17,250	
	PP		TV01.05; Obložení parapetu, parapet; podrobně viz. Kniha truhlářských výrobků v PD;			
	P		Poznámka k položce:_x000d_ /změněná/			
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."			
	VV		Faze1[%]TV01.05[%]0 + 17,25			
	VV		0,0 + 17,25		17,250	

003.01.18 - Odvětrání radonu SO 102 etapa I.

Kompletní změna tohoto listu, byly odstraněny položky na jednotlivé tvarovky potrubí, tyto tvarovky se ocení jako součást položek pro potrubí.

003.02.03 - ARS bez výrobků SO 102 II. Etapa

Změna výměry u položky č.251 z 25,051 m na 187,110 m viz. obrázek.

251	K	634663111	Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách polyuretanovou samonivelační hmotou	m	187,110	
	PP		Výplň dilatačních spar mazanin polyuretanovou samonivelační hmotou, šířka spáry do 10 mm			
	P		Poznámka k položce:_x000d_ /změněná/			
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."			
	VV		viz. p.250			
	VV		187,11		187,110	

003.02.06.03 - Zámečnické výrobky SO 102 II. Etapa

Změna výměry u položky č.13 z 29,766 m² na 23,757 m² viz. obrázek.

13	K	767_ZV.INS.ZAKRYT	Instalační zákryt, podrobná specifikace viz. kniha zámečnických výrobků	m2	23,757	
	PP		Instalační zákryt, podrobná specifikace viz. kniha zámečnických výrobků			
	P		Poznámka k položce:_x000d_ /změněná/			
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."			
	VV		Faze2[InstalacniZakryt][?] + 23,757			
	VV		0,0 + 23,757		23,757	

003.02.14 - Odvětrání radonu SO 102 etapa II.

Kompletní změna tohoto listu, byly odstraněny položky na jednotlivé tvarovky potrubí, tyto tvarovky se ocení jako součást položek pro potrubí.

003.01.01 - Statika I. etapa

Změna výměry zřízení a odstranění bednění sloupů, položka č. 36 a 37.

Změna výměry pro zřízení a odstranění bednění stropů a podpěrné k-ce položka č. 45,46,51,52.

003.02.02 - Statika SO 102 II. Etapa

Změna výměry zřízení a odstranění bednění sloupů, položka č. 28 a 29.

Změna výměry pro zřízení a odstranění bednění stropů a podpěrné k-ce položka č. 33,34,39,40.

002.01.03 - Statika SO 101, I. etapa

Změny výměry bednění sloupů položky č. 13 a 14.

Dotaz č. 26 - Dodateční informace VZD03:

– součástí dodatečných informací č.3 byl uveřejněný aktualizovaný výkaz výměr, ve kterém nebyly vyznačeny změny, které ve výkaze nastaly. Prosíme o vyznačení změn ve výkaze výměr, pro zvýšení přehlednosti, což pomůže účastníkům i investorovi udržet přehled o změnách, které nastaly.

Odpověď na Dotaz č. 26:

Změny v soupise prací provedené v rámci VZD č.3 (vyjma změn v odpovědi na dotaz č.25) byly jednoznačně uvedené v textovém znění odpovědi. Změny tedy nebudeme dodatečně v této odpovědi vyznačovat.

Dotaz č. 27 - Souhrnná technická zpráva:

– v STZ je uvedeno, že po dobu výstavby bude pořízen externí sklad ve formě kontejnerů pro dočasné uskladnění forem keramiky a archivních prací. Tyto sklady bude zařizovat investor?

Odpověď na Dotaz č. 27:

Tyto sklady zajišťuje GD.

Položka je doplněna do rozdílového soupisu prací, který tímto vydáváme – viz list SPZ15 - 007 VRN.

Žádost o vysvětlení Zadávací dokumentace č. 5

Dotaz č. 1 – Tabulky oken a dveří:

Žádáme o doplnění schémat do tabulek oken a dveří. Neznáme členění konstrukcí, které má vliv na cenu. Bez doplnění schémat pro okna i dveře nelze položky řádně ocenit. Všude kde mají být repliky, žádáme o dodání fotodokumentace, která je nezbytná pro ocenění replik.

Odpověď na Dotaz č. 1:

Schémat oken a dveří jsou do příslušných knih výrobků doplněna. Totéž platí i pro repliky původních prvků. Fotodokumentace prvků je patrná z pasportizace prvků a vybavení historické budovy – viz. Pasportizace SUPŠ Karlovy Vary, zpracovaná ateliérem PETR HÁJEK ARCHITEKTI, s.r.o., která omylem nebyla součástí ZD. Tímto se do ZD doplňuje.

Schémat jednotlivých dveří byla již doplněna - viz odpověď na dotaz VZD č.4 / otázka č. 11.

Dotaz č. 2 – Opásání pilířů:

Prosíme o uvedení, kde v dokumentaci nalezneme specifikaci ZV06 Opásání pilířů. Případně žádáme o doplnění specifikace. Není jasné, čím má být opásání provedeno, z jakého materiálu, jaké rozměry a jaké bude celkové množství. Žádáme o doplnění.

D		ZV06	Opásání pilířů		
28	K	767_ZV06.01.nd	ZV06.01.nd; Opásání pilířů; 430x535; podrobně viz. Výpis zámečnických výrobků v PD;	ks	1,000
	PP		ZV06.01.nd; Opásání pilířů; 430x535; podrobně viz. Výpis zámečnických výrobků v PD;		
	P		Poznámka k položce: _x000d_ /stejná/		
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
	VV		Faze1 % ZV06.01%		
	VV		1,0		1,000

Odpověď na Dotaz č. 2:

Odpověď je zřejmá z reakce na dotaz VZD č.4 / otázka č. 2.

Dotaz č. 6 – Kniha zámečnických výrobků:

Žádáme o dodání specifikace položek níže. 003.01.08.03 - Zámečnické výrobky SO 102 I. etapa. Žádáme o řádné doplnění tabulek.

78	K	767_ZV05.12	ZV05.12 kotva fasády, hlavní vstup, podrobná specifikace viz. PD	ks	8,000
	PP		ZV05.12 kotva fasády, hlavní vstup, podrobná specifikace viz. PD		
	P		Poznámka k položce: _x000d_ /změněná/		
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
	VV		Faze1 Nd Zv05.12.Nd ? %		
	VV		8,0		8,000
79	K	767_ZV05.13	ZV05.13 Ocelový portál vstup, podrobná specifikace viz. PD	ks	1,000
	PP		ZV05.13 Ocelový portál vstup, podrobná specifikace viz. PD		
	P		Poznámka k položce: _x000d_ /změněná/		
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
	VV		Faze1 Nd Zv05.13.Nd %		
	VV		1,0		1,000

Odpověď na Dotaz č. 6:

Prvek ZV05.12

Jedná se o prvek vynášecí oplechování stření konstrukce nad vstupem z atria. Tento prvek je patrný z detailu KVSUPS_DPS_ET01_SO102_D.1.1_ASR-7391_DET, kde je i popsána jeho tloušťka a povrchová úprava (ocelová kce. tl. 1,0mm pozinkovaná). Popis je doplněn do knihy specifikací.

Prvek ZV05.13

Je se o ocelový L-profil 210x200, sloužící k ukotvení LOP vstupu do objektu z atria. Tento prvek je patrný z detailů KVSUPS_DPS_ET01_SO102_D.1.1_ASR-7390A_DET a KVSUPS_DPS_ET01_SO102_D.1.1_ASR-7390B_DET. Prvek bude žárově pozinkovaný ohýbaný plech tl. min. 5mm. Popis je doplněn do knihy specifikací.

Vydány jsou následující aktualizované dokumenty:

KVSUPS_DPS-SPECIFIKACE (doplnění specifikací SO102 - SPZV05.12, SPZV05.13)

Dotaz č. 7 – Kniha ostatních výrobků:

Žádáme o doplnění do tabulky ostatních výrobků OV24.01 položku níže.

2	K	OV24.01	OV24.01, Nosný prvek FVE	m	155,000
---	---	---------	--------------------------	---	---------

PP	OV24.01, Nosný prvek FVE	
P	Poznámka k položce: _x000d_ /změněná/	
VV	"~Výměry získány z 3D modelu."	
VV	Faze1 Ov24 01 [%[0] + 155	
VV	0,0 + 155	155,000

Odpověď na Dotaz č. 7:

Byl vydán nový výkres nosného prvku FVE „KVSUPS_DPS_ET01_SO102_D.1.1_FAS-712_DET“. Prvek byl doplněn do knihy ostatních výrobků KVSUPS_DPS_ET01_SO102_D.1.1_ASR-604_KNIHA OSTATNÍ

Vydány jsou následující aktualizované dokumenty:

KVSUPS_DPS_ET01_SO102_D.1.1_FAS-712_DET

KVSUPS_DPS_ET01_SO102_D.1.1_ASR-604_KNIHA OSTATNÍ (doplnění prvku OV24.01)

KVSUPS_DPS_ET01_SEZ-SEZNAM DOKUMENTACE (doplnění detailu 712)

Dotaz č. 9 – Výkaz výměr / fotovoltaika:

Položka níže z listu FVE.102.1 - Fotovoltaika SO 102 etapa I. nemá text. Žádáme o doplnění.

26	K	PH.FVE		kpl	1,000
----	---	--------	--	-----	-------

Odpověď na Dotaz č. 9:

Omylem vypadl text „Přesun hmot pro fotovoltaiku“. Chybějící text je však ve výkazu výměr uveden o řádek níže v „PP“ = podrobný popis. Doplnění chybějícího textu je tak pouze formální.

Vydáváme rozdílový soupis prací s doplněním textu do položky č. 26 na listu „SPZ16 - FVE.102.1 Fotovoltaika SO 102 etapa I. specifikace změn“

Dotaz č. 10 – Výkaz výměr / PHZ:

Položka níže z listu PHZ.102.2 - Polostabilní hasicí zařízení SO 102 II. Etapa nemá text. Žádáme o doplnění.

8	K	PH.PHZ		kpl	1,000
---	---	--------	--	-----	-------

Odpověď na Dotaz č. 10:

Obdobné, jako odpověď na dotaz č. 9. Doplněn text „Přesun hmot PHZ“.

Vydáváme rozdílový soupis prací s doplněním textu do položky č. 8 na listu „SPZ17 - PHZ.102.2 Polostabilní hasicí zařízení SO 102 II. etapa specifikace změn“

Dotaz č. 11 – Prostupy:

Žádáme o jasné uvedení počtu ks prostupů, rozměrů a jejich specifikace u položky níže z listu UTCH.102.1 - Vytápění a chlazení SO 102 etapa I.

D 9		Bourání , ostatní konstrukce			
1	K	999555RTX01	Protipožární utěsnění prostupů dle PBŘS	kpl	1,000
	PP		Protipožární utěsnění prostupů dle PBŘS		

Odpověď na Dotaz č. 11:

Požární prostupy v jednotlivých profesích byly ze soupisu prací odstraněny. Do soupisu prací je přidán nový list s požárními prostupy (ucpávkami), který je souhrnný za všechny profese.

Vydáváme rozdílový soupis prací s doplněním listů s požárními prostupy.

Dotaz č. 12 – Teleskopická tribuna:

Domníváme se, že Venkovní teleskopická tribuna je ve VV duplicitně, a to v listu ostatní výrobky – položky pro OV14 list 003.01.08.01 - Ostatní výrobky SO 102 etapa I. a v samostatném listu 003.01.15 - Venkovní tribuna SO 102 etapa I.

Žádáme o nápravu.

Odpověď na Dotaz č. 12:

Ano tribuna byla ve výkazu výměr skutečně uvedena duplicitně – jak položkou č. 69 na listu 003.01.08.01 – Ostatní výrobky SO102 etapa I., tak jako samostatný list 003.01.15 – Venkovní tribuna SO102 etapa I. Vydáváme tímto rozdílový soupis prací, ve kterém jsou položky č. 65-70, související s teleskop.tribunou z listu 003.01.08.01 – Ostatní výrobky SO102 etapa I. odstraněny.

Dotaz č. 13 – Kniha dveří / materiály:

V PD jsou zásadně špatně rozlišeny materiály dveří v tabulkách Knihy dveří. Ve VV jsou položky, které jsou např. označeny DD05.xx.xx, ale z knihy dveří následně vyplývá, že dveře nejsou ocelové, jak mají být dle kódu sestavy, ale dle popisu konstrukce dveří jsou dřevěné. Je to velmi chaotické. Žádáme o řádnou opravu PD, resp. VV a to dle kódu sestavy, který je ve všech tabulkách/knihách jasně dán. Žádáme o prověření jak knih dveří, tak ostatních knih (např. oken).

SYSTÉM IDENTIFIKACE DVEŘÍ

1. KÓD SESTAVY - definuje základní materiálovou charakteristiku dveří

DD01 Dřevěné

DD02 Dřevohliníkové

DD03 Hliníkové

DD04 Plastové

DD05 Ocelové

V knize dveří a oken jsme nikde nenašli dřevohliníkové a plastové výplně. Prosíme o potvrzení, že nejsou požadovány.

Odpověď na Dotaz č. 13:

Systém značení dveří a oken podle materiálových charakteristik vzešel ze zadání třídícího systému zadavatele. Projektant uvedl do úvodních informací celou škálu zadaného značení, nicméně potvrzujeme, že dřevohliníkové a plastové výplně se v projektu nevyskytují.

Při kontrole bylo zjištěno, že došlo k rozkladu mezi materiálovou charakteristikou dveří i oken a jejich označením.

Vada byla odstraněna a projektant vydává nové knihy dveří a oken:

- KVSUPS_DPS_ET01_SO101_D-1-1_ASR-606_KNIHA DVEŘÍ

- KVSUPS_DPS_ET02_SO101_D-1-1_ASR-606_KNIHA DVEŘÍ

- KVSUPS_DPS_ET01_SO101_D-1-1_ASR-605_KNIHA OKNA

- KVSUPS_DPS_ET02_SO101_D-1-1_ASR-605_KNIHA OKNA

Dotaz č. 14 – Kniha dveří / repliky:

Dveře DD01.05.018, 019, 007, 004, 005 mají být repliky? Žádáme o dodání fotodokumentace, bez které nelze dveře ocenit.

Odpověď na Dotaz č. 14:

Odpověď je totožná s odpovědí na již zodpovězenou otázku č.1 výše.

Dotaz č. 15 – Kniha dveří / repliky:

Žádáme dodání fotodokumentace replik u položek níže.

K	766_DD01.02.001	DD01.02.001, 1400x2250 (1300x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří	ks	1,000
PP		DD01.02.001, 1400x2250 (1300x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří		
P		Poznámka k položce: _x000d_ /změněná/		
VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
VV		Faze1 DD01.02.001 %		
VV		1,0		1,000

K	766_DD01.02.002	DD01.02.002, 1200x2250 (1100x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří	ks	1,000
PP		DD01.02.002, 1200x2250 (1100x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří		
P		Poznámka k položce: _x000d_ /změněná/		
VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
VV		Faze1 DD01.02.002 %		
VV		1,0		1,000

K	766_DD01.02.004	DD01.02.004, 1300x2250 (1200x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří	ks	1,000
PP		DD01.02.004, 1300x2250 (1200x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří		
P		Poznámka k položce: _x000d_ /změněná/		
VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
VV		Faze1 DD01.02.004 %		
VV		1,0		1,000

K	766_DD01.02.005	DD01.02.005, 900x2250 (800x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří	ks	1,000
PP		DD01.02.005, 900x2250 (800x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří		
P		Poznámka k položce: _x000d_ /změněná/		
VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
VV		Faze1 DD01.02.005 %		
VV		1,0		1,000

K	766_DD01.02.006	DD01.02.006, 1200x2250 (1100x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří	ks	1,000
PP		DD01.02.006, 1200x2250 (1100x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří		
P		Poznámka k položce: _x000d_ /změněná/		
VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
VV		Faze1 DD01.02.006 %		
VV		1,0		1,000

K	766_DD01.02.007	DD01.02.007, 900x2250 (800x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří	ks	1,000
PP		DD01.02.007, 900x2250 (800x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří		
P		Poznámka k položce: _x000d_ /změněná/		
VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
VV		Faze1 DD01.02.007 %		
VV		1,0		1,000

K	766_DD01.02.008	DD01.02.008, 900x2250 (800x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří	ks	1,000
PP		DD01.02.008, 900x2250 (800x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří		
P		Poznámka k položce: _x000d_ /změněná/		
VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		

VV		Faze1 DD01.02.008 %			
VV		1,0			1,000
K	766_DD01.02.009	DD01.02.009, 900x2250 (800x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří	ks		1,000
PP		DD01.02.009, 900x2250 (800x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří			
P		Poznámka k položce: _x000d_ /změněná/			
VV		"~Výměry získány z 3D modelu."			
VV		Faze1 DD01.02.009 %			
VV		1,0			1,000
K	766_DD01.02.010	DD01.02.010, 1000x2250 (900x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří	ks		1,000
PP		DD01.02.010, 1000x2250 (900x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří			
P		Poznámka k položce: _x000d_ /změněná/			
VV		"~Výměry získány z 3D modelu."			
VV		Faze1 DD01.02.010 %			
VV		1,0			1,000
K	766_DD05.02.012	DD05.02.012, 1600x2250 (1500x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří	ks		1,000
PP		DD05.02.012, 1600x2250 (1500x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří			
P		Poznámka k položce: _x000d_ /změněná/			
VV		"~Výměry získány z 3D modelu."			
VV		Faze1 DD05.02.012 %			
VV		1,0			1,000
K	766_DD01.02.015	DD01.02.015, 900x2250 (800x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří	ks		1,000
PP		DD01.02.015, 900x2250 (800x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří			
P		Poznámka k položce: _x000d_ /změněná/			
VV		"~Výměry získány z 3D modelu."			
VV		Faze1 DD01.02.015 %			
VV		1,0			1,000
K	766_DD05.02.016	DD05.02.016, 1600x2250 (1500x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří	ks		1,000
PP		DD05.02.016, 1600x2250 (1500x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří			
P		Poznámka k položce: _x000d_ /změněná/			
VV		"~Výměry získány z 3D modelu."			
VV		Faze1 DD05.02.016 %			
VV		1,0			1,000
K	766_DD01.02.027	DD01.02.027, 900x2250 (800x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří	ks		1,000
PP		DD01.02.027, 900x2250 (800x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří			
P		Poznámka k položce: _x000d_ /změněná/			

VV		"~Výměry získány z 3D modelu."			
VV		Faze1 DD01.02.027			
VV		1,0			1,000
K	766_DD01.02.028	DD01.02.028, 900x2250 (800x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří	ks		1,000
PP		DD01.02.028, 900x2250 (800x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří			
P		Poznámka k položce:_x000d_/změněná/			
VV		"~Výměry získány z 3D modelu."			
VV		Faze1 DD01.02.028			
VV		1,0			1,000
K	766_DD01.02.029	DD01.02.029, 1000x2250 (900x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří	ks		1,000
PP		DD01.02.029, 1000x2250 (900x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří			
P		Poznámka k položce:_x000d_/změněná/			
VV		"~Výměry získány z 3D modelu."			
VV		Faze1 DD01.02.029			
VV		1,0			1,000
K	766_DD01.02.030	DD01.02.030, 900x2250 (800x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří	ks		1,000
PP		DD01.02.030, 900x2250 (800x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří			
P		Poznámka k položce:_x000d_/změněná/			
VV		"~Výměry získány z 3D modelu."			
VV		Faze1 DD01.02.030			
VV		1,0			1,000
K	766_DD01.02.031	DD01.02.031, 900x2250 (800x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří	ks		1,000
PP		DD01.02.031, 900x2250 (800x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří			
P		Poznámka k položce:_x000d_/změněná/			
VV		"~Výměry získány z 3D modelu."			
VV		Faze1 DD01.02.031			
VV		1,0			1,000
K	766_DD01.02.032	DD01.02.032, 1300x2250 (1200x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří	ks		1,000
PP		DD01.02.032, 1300x2250 (1200x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří			
P		Poznámka k položce:_x000d_/změněná/			
VV		"~Výměry získány z 3D modelu."			
VV		Faze1 DD01.02.032			
VV		1,0			1,000
K	766_DD01.02.033	DD01.02.033, 1200x2250 (1100x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří	ks		1,000
PP		DD01.02.033, 1200x2250 (1100x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří			
P		Poznámka k položce:_x000d_/změněná/			
VV		"~Výměry získány z 3D modelu."			
VV		Faze1 DD01.02.033			
VV		1,0			1,000
K	766_DD01.02.035	DD01.02.035, 900x2250 (800x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří	ks		1,000
PP		DD01.02.035, 900x2250 (800x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří			
P		Poznámka k položce:_x000d_/změněná/			
VV		"~Výměry získány z 3D modelu."			

VV	Faze1 DD01.02.035	
VV	1,0	1,000

K	766_DD01.02.037	DD01.02.037, 900x2250 (800x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří
PP		DD01.02.037, 900x2250 (800x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří
P		Poznámka k položce:_x000d_ /změněná/
VV		"~Výměry získány z 3D modelu."
VV		Faze1 DD01.02.037
VV		1,0

K	766_DD01.02.038	DD01.02.038, 900x2250 (800x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří
PP		DD01.02.038, 900x2250 (800x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří
P		Poznámka k položce:_x000d_ /změněná/
VV		"~Výměry získány z 3D modelu."
VV		Faze1 DD01.02.038
VV		1,0

K	766_DD01.02.039	DD01.02.039, 900x2250 (800x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří
PP		DD01.02.039, 900x2250 (800x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří
P		Poznámka k položce:_x000d_ /změněná/
VV		"~Výměry získány z 3D modelu."
VV		Faze1 DD01.02.039
VV		1,0

K	766_DD01.02.040	DD01.02.040, 1500x2250 (1400x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří
PP		DD01.02.040, 1500x2250 (1400x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří
P		Poznámka k položce:_x000d_ /změněná/
VV		"~Výměry získány z 3D modelu."
VV		Faze1 DD01.02.040
VV		1,0

K	766_DD01.02.042	DD01.02.042, 1000x2250 (900x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří	ks	1,000
PP		DD01.02.042, 1000x2250 (900x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří		
P		Poznámka k položce:_x000d_ /změněná/		
VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
VV		Faze1 DD01.02.042		
VV		1,0		1,000

K	766_DD01.02.043	DD01.02.043, 1000x2250 (900x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří	ks	1,000
PP		DD01.02.043, 1000x2250 (900x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří		
P		Poznámka k položce:_x000d_ /změněná/		
VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
VV		Faze1 DD01.02.043		
VV		1,0		1,000

K	766_DD01.02.044	DD01.02.044, 1000x2250 (900x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří	ks	1,000
PP		DD01.02.044, 1000x2250 (900x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří		
P		Poznámka k položce:_x000d_ /změněná/		

VV		"~Výměry získány z 3D modelu."			
VV		Faze1 % DD01.02.044 %			
VV		1,0			1,000
K	766_DD01.02.045	DD01.02.045, 1000x2250 (900x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří	ks		1,000
PP		DD01.02.045, 1000x2250 (900x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří			
P		Poznámka k položce: _x000d_ /změněná/			
VV		"~Výměry získány z 3D modelu."			
VV		Faze1 % DD01.02.045 %			
VV		1,0			1,000
K	766_DD01.02.046	DD01.02.046, 1000x2250 (900x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří	ks		1,000
PP		DD01.02.046, 1000x2250 (900x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří			
P		Poznámka k položce: _x000d_ /změněná/			
VV		"~Výměry získány z 3D modelu."			
VV		Faze1 % DD01.02.046 %			
VV		1,0			1,000
K	766_DD01.02.047	DD01.02.047, 1000x2250 (900x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří	ks		1,000
PP		DD01.02.047, 1000x2250 (900x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří			
P		Poznámka k položce: _x000d_ /změněná/			
VV		"~Výměry získány z 3D modelu."			
VV		Faze1 % DD01.02.047 %			
VV		1,0			1,000
K	766_DD01.02.048	DD01.02.048, 900x2250 (800x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří	ks		1,000
PP		DD01.02.048, 900x2250 (800x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří			
P		Poznámka k položce: _x000d_ /změněná/			
VV		"~Výměry získány z 3D modelu."			
VV		Faze1 % DD01.02.048 %			
VV		1,0			1,000
K	766_DD01.02.050	DD01.02.050, 900x2250 (800x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří	ks		1,000
PP		DD01.02.050, 900x2250 (800x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří			
P		Poznámka k položce: _x000d_ /změněná/			
VV		"~Výměry získány z 3D modelu."			
VV		Faze1 % DD01.02.050 %			
VV		1,0			1,000
K	766_DD01.02.051	DD01.02.051, 1000x2250 (900x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří	ks		1,000
PP		DD01.02.051, 1000x2250 (900x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří			
P		Poznámka k položce: _x000d_ /změněná/			
VV		"~Výměry získány z 3D modelu."			
VV		Faze1 % DD01.02.051 %			
VV		1,0			1,000
K	766_DD01.02.095	DD01.02.095, 1000x2250 (900x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří	ks		1,000
PP		DD01.02.095, 1000x2250 (900x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří			

P		Poznámka k položce: _x000d_ /změněná/		
VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
VV		Faze1 % DD01.02.095 %		
VV		1,0		1,000

K	764_KV02.29	KV02.29, Žlabový kotlík replika, Měděný plech tl. 0,7 mm, podrobná specifikace viz. kniha klempířských výrobků	m2	9,476
PP		KV02.29, Žlabový kotlík replika, Měděný plech tl. 0,7 mm, podrobná specifikace viz. kniha klempířských výrobků		
P		Poznámka k položce: _x000d_ /změněná/		
VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
VV		Faze1 % KV02.29%		
VV		9,476		9,476

Odpověď na Dotaz č. 15:

Odpověď je totožná s odpovědí na již zodpovězenou otázku č.1 výše.

Dotaz č. 16 – Kniha dveří / repliky:

Žádáme dodání fotodokumentace replik u položek níže. Žádáme dodání veškeré specifikace k proskleným stěnám. Jaký je materiál? Kniha prosklených stěn je nedostatečná.

D	SN11	Prosklené stěny etapa I.		
K	767_SN11.01.001	SN11.01.001, Dveře_chodba_požární_replika_NS, podrobná specifikace viz. kniha prosklených stěn	ks	1,000
PP		SN11.01.001, Dveře_chodba_požární_replika_NS, podrobná specifikace viz. kniha prosklených stěn		
P		Poznámka k položce: _x000d_ /stejná/		
VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
VV		&Faze1 % &Sn11.01.001 %		
VV		1,0		1,000
K	767_SN11.01.002	SN11.01.002, Dveře_chodba_požární_replika_NS, podrobná specifikace viz. kniha prosklených stěn	ks	1,000
PP		SN11.01.002, Dveře_chodba_požární_replika_NS, podrobná specifikace viz. kniha prosklených stěn		
P		Poznámka k položce: _x000d_ /stejná/		
VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
VV		&Faze1 % &Sn11.01.002 %		
VV		1,0		1,000
K	767_SN11.01.003	SN11.01.003, Dveře_chodba_požární_replika_NS, podrobná specifikace viz. kniha prosklených stěn	ks	1,000
PP		SN11.01.003, Dveře_chodba_požární_replika_NS, podrobná specifikace viz. kniha prosklených stěn		
P		Poznámka k položce: _x000d_ /stejná/		
VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
VV		&Faze1 % &Sn11.01.003 %		
VV		1,0		1,000
K	767_SN11.01.004	SN11.01.004, Dveře_chodba_požární_replika_NS, podrobná specifikace viz. kniha prosklených stěn	ks	1,000
PP		SN11.01.004, Dveře_chodba_požární_replika_NS, podrobná specifikace viz. kniha prosklených stěn		
P		Poznámka k položce: _x000d_ /stejná/		
VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
VV		&Faze1 % &Sn11.01.004 %		
VV		1,0		1,000
K	767_SN11.01.005	SN11.01.005, Dveře_chodba_požární_replika_NS, podrobná specifikace viz. kniha prosklených stěn	ks	1,000
PP		SN11.01.005, Dveře_chodba_požární_replika_NS, podrobná specifikace viz. kniha prosklených stěn		

P		Poznámka k položce: _x000d_ /stejná/		
VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
VV		&Faze1 % &Sn11.01.005 %		
VV		1,0		1,000
K	767_SN11.01.006	SN11.01.006, Dveře_chodba_požární_replika_NS, podrobná specifikace viz. kniha prosklených stěn	ks	1,000
PP		SN11.01.006, Dveře_chodba_požární_replika_NS, podrobná specifikace viz. kniha prosklených stěn		
P		Poznámka k položce: _x000d_ /stejná/		
VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
VV		&Faze1 % &Sn11.01.006 %		
VV		1,0		1,000

Odpověď na Dotaz č. 16:

Repliky - odpověď je totožná s odpovědí na již zodpovězenou otázku č.1 výše.

Kniha prosklených příček byly doplněny v rámci zodpovězení dotazu VZD č.4 / otázka č. 15.

Dotaz č. 18 – Kniha ostatních výrobků:

V tabulce ostatních výrobků jsme nenašli položku viz níže. Jedná se o etapu II. SO 102. Žádáme o řádnou aktualizaci všech tabulek.

D OV.17		Dělicí prvky		
38	K	767_OV17.01	OV17.01; Zavěšený paraván z plexiskla 1750x1800 svěšení 1120; podrobně viz. Kniha ostatních výrobků v PD;	kus 15,000
PP			OV17.01; Zavěšený paraván z plexiskla 1750x1800 svěšení 1120; podrobně viz. Kniha ostatních výrobků v PD;	
P			Poznámka k položce: _x000d_ /stejná/	
VV			"~Výměry získány z 3D modelu."	
VV			Faze2 % OV17.01 %	
VV			15,0	15,000

Odpověď na Dotaz č. 18:

Dělicí prvky OV17.01 byly doplněny do tabulky ostatních výrobků

(KVSUPS_DPS_ET02_SO102_D.1.1_ASR-604_KNIHA OSTATNÍ). Součástí doplnění je i odkaz na specifikační kód SPOV.009. Dokument KVSUPS_DPS-SPECIFIKACE je doplněn o specifikaci prvku, pod kódem SPOV.009.

Zároveň bylo zjištěno, že v knize KVSUPS_DPS_ET01_SO102_D.1.1_ASR-604_KNIHA OSTATNÍ chybí výrobky OV.18,19, 20.

Vydány jsou tyto aktualizované dokumenty:

KVSUPS_DPS_ET01_SO102_D.1.1_ASR-604_KNIHA OSTATNÍ (doplněny prvky OV.18,19, 20)

KVSUPS_DPS_ET02_SO102_D.1.1_ASR-604_KNIHA OSTATNÍ (doplněn prvek OV17.01)

KVSUPS_DPS-SPECIFIKACE (doplněna specifikace SPOV.009)

Dotaz č. 20 – Repase jímký:

Prosíme o uvedení, kde v dokumentaci nalezneme přesnější specifikaci položky níže – repase jímký. Kde ji nalezneme? Rozměry? Prosíme dodání fotodokumentace.

670	K	R08	Repase stávající sedimentační jímký	kpl	1,000
PP			Repase sedimentační jímký zahrnuje odstranění usazenin, čištění vysokotlakým vodním paprskem a opravu poškozených částí stěn a dna pomocí cementové malty třídy R4 (31m2). Povrchy se následně ošetří hydroizolační stěrkou pro zvýšení		

odolnosti proti prosakování a chemickému zatížení (31m2). Na závěr se obnoví těsnění vstupů a výstupů více v detailech.

P

Poznámka k položce: _x000d_
/ručně/nemodelovaná

Dotaz č. 22 – Repase vchodových dveří:

Prosíme o uvedení, kde v dokumentaci nalezneme přesnější specifikaci položky níže – repliky vchodových dveří. Rozměry? Prosíme dodání fotodokumentace, která je nezbytná pro nacenění.

672	K	R05.A	R05.A Replika vchodových dveří	kpl	1,000
	PP		R05.A Replika vchodových dveří. Zaměření, odstranění pantů a kování (případná repase - podle stavu), bude provedena přesná replika dveří s těmito přidanými prvky - panikové kování, el zámek - čtečka, EPS, samozavírač, koordinátor		
	P		Poznámka k položce: _x000d_ /ručně/nemodelovaná		
673	K	R05.B	R05. B Replika vchodových dveří	kpl	1,000
	PP		R05. B Replika vchodových dveří. Zaměření, odstranění pantů a kování (případná repase - podle stavu), bude provedena přesná replika dveří s těmito přidanými prvky - EPS, samozavírač, koordinátor		
	P		Poznámka k položce: _x000d_ /ručně/nemodelovaná		
674	K	R05.C	R05.C Replika vchodových dveří	kpl	1,000
	PP		R05.C Replika vchodových dveří. Zaměření, odstranění pantů a kování (případná repase - podle stavu), bude provedena přesná replika dveří s těmito přidanými prvky - panikové kování, el zámek - čtečka, EPS, samozavírač, koordinátor		
	P		Poznámka k položce: _x000d_ /ručně/nemodelovaná		
675	K	R05.D	R05.D Replika vchodových dveří	kpl	1,000
	PP		R05.D Replika vchodových dveří. Zaměření, odstranění pantů a kování (případná repase - podle stavu), bude provedena přesná replika dveří s těmito přidanými prvky - panikové kování, el zámek - čtečka, EPS, samozavírač, požární odolnost EI 30DP3-C3S		
	P		Poznámka k položce: _x000d_ /ručně/nemodelovaná		

Odpověď na Dotaz č. 22:

Odpověď je totožná s odpovědí na dotaz č.1 výše.

Dotaz č. 24 – Výkaz interiéru:

Žádáme o uvedení, kde najdeme specifikaci k položkám níže a dalším. Domníváme se, že PDF výkazu nábytku jsou, ač pojmenovány po patrech, veškeré PDF výpisy jsou pouze pro 1PP. Žádáme o řádnou kontrolu PD.

1	K	MB04.1	MB04.1 Vana pro fotokomoru 1500 x 800 x 900, Nerezová konstrukce. S výtokem a zátkou odolnou chemikáliím.,	ks	2,000
	PP		MB04.1 Vana pro fotokomoru 1500 x 800 x 900, Nerezová konstrukce. S výtokem a zátkou odolnou chemikáliím.,		
22	K	MB30.1	MB30.1 Stropní kolejnicový systém 3000 x 4000, Stropní kolejnicový systém 4x3m se 3-mi pantografy pro nůžkový systém, výsuv nůžek od cca. 30-200cm, nůžky se zatížitelností max. 6000g, Kov, černý	ks	2,000
	PP		MB30.1 Stropní kolejnicový systém 3000 x 4000, Stropní kolejnicový systém 4x3m se 3-mi pantografy pro nůžkový systém, výsuv nůžek od cca. 30-200cm, nůžky se zatížitelností max. 6000g, Kov, černý		
23	K	MB31.5	MB31.5 Držák projektoru do podhledů motorický ,	ks	1,000
	PP		MB31.5 Držák projektoru do podhledů motorický ,		
24	K	MB32.14	MB32.14 Textilní závěs pro zclonění okna 9585 x 8540, třída 1 dle ČSN EN 13773 _x000D_ Materiál: neprůsvitný vysoce reflexní velur. _x000D_ Včetně podstropní pojezdové kolejničky s oboustranným elektropohonem, Stříbrná	ks	1,000
	PP		MB32.14 Textilní závěs pro zclonění okna 9585 x 8540, třída 1 dle ČSN EN 13773 _x000D_ Materiál: neprůsvitný vysoce reflexní velur. _x000D_ Včetně podstropní pojezdové kolejničky s oboustranným elektropohonem, Stříbrná		
25	K	MB36.1	MB36.1 Fotografické nekonečné pozadí 7900 x 4000 x 7360, Bílý nelesknoucí se bezesparý povrch. _x000D_ Kovová nosná podkonstrukce - z pozink. jechl.,	ks	1,000

PP			MB36.1 Fotografické nekonečné pozadí 7900 x 4000 x 7360, Bílý nelesknoucí se bezesparý povrch. _x000D_ Kovová nosná podkonstrukce - z pozink. jechlů.,		
26	K	MB36.2	MB36.2 Fotografické nekonečné pozadí 7900 x 5000 x 4000, Bílý nelesknoucí se bezesparý povrch. _x000D_ Kovová nosná podkonstrukce - z pozink. jechlů.,	ks	2,000
PP			MB36.2 Fotografické nekonečné pozadí 7900 x 5000 x 4000, Bílý nelesknoucí se bezesparý povrch. _x000D_ Kovová nosná podkonstrukce - z pozink. jechlů.,		
14	K	MB33.06	MB33.06 Jeřáb k ryteckým strojům, nosnost min. 200 kg. Otočné rameno umožňující obsluhu 2 ryteckých strojů.	ks	2,000
PP			MB33.06 Jeřáb k ryteckým strojům, nosnost min. 200 kg. Otočné rameno umožňující obsluhu 2 ryteckých strojů.		

Odpověď na Dotaz č. 24:

Výpis prvků interiéru, které jsou součástí dodávky stavby byl v rámci kontroly zaktualizován. Vydáváme tímto aktualizované půdorysy a tabulky mobiliáře, a aktualizovaný výkaz výměr se změnami v listech: 006.01 - Mobiliář SO 101, etapa I., 006.02 - Mobiliář SO 102, etapa I., 006.03 - Mobiliář SO 102, etapa II., 003.01.13 - Gastro SO 102 etapa I. Provedené změny jsou patrné z výkazu výměr.

Specifikace jednotlivých prvků je uvedena v tabulkách mobiliáře. Nicméně výkaz výměr z těchto tabulek vychází a popis z nich přebírá.

Vydány jsou tyto aktualizované dokumenty:

Rozdílový soupis prací

KVSUPS_DPS_ET01_SO101_F_INT-101_PUD_1.PP (rozdělení dle dodávek)

KVSUPS_DPS_ET01_SO101_F_INT-102_PUD_1.NP (rozdělení dle dodávek, oprava tabulky místností)

KVSUPS_DPS_ET01_SO101_F_INT-103_PUD_2.NP (rozdělení dle dodávek, oprava tabulky místností)

KVSUPS_DPS_ET01_SO101_F_INT-104_PUD_3.NP (rozdělení dle dodávek, oprava tabulky místností)

KVSUPS_DPS_ET01_SO101_F_INT-105_PUD_4.NP (rozdělení dle dodávek, oprava tabulky místností)

KVSUPS_DPS_ET01_SO101_F_INT-111_PDHL_1.PP

KVSUPS_DPS_ET01_SO101_F_INT-112_PDHL_1.NP (oprava tabulky místností)

KVSUPS_DPS_ET01_SO101_F_INT-113_PDHL_2.NP (oprava tabulky místností)

KVSUPS_DPS_ET01_SO101_F_INT-114_PDHL_3.NP (oprava tabulky místností)

KVSUPS_DPS_ET01_SO101_F_INT-115_PDHL_4.NP (oprava tabulky místností)

KVSUPS_DPS_ET01_SO101_F_INT-501_TAB

KVSUPS_DPS_ET01_SO101_F_INT-502_TAB SDS (jen mobiliář, který je součástí dodávky stavby)

KVSUPS_DPS_ET01_SO101_F_INT-602_KUCH.LINKA

KVSUPS_DPS_ET01_SO102_F_INT-101_PUD 1PP (rozdělení dle dodávek)

KVSUPS_DPS_ET01_SO102_F_INT-102_PUD 1NP (rozdělení dle dodávek)

KVSUPS_DPS_ET01_SO102_F_INT-103_PUD 2NP (rozdělení dle dodávek)

KVSUPS_DPS_ET01_SO102_F_INT-104_PUD 3NP (rozdělení dle dodávek)

KVSUPS_DPS_ET01_SO102_F_INT-105_PUD 4NP

KVSUPS_DPS_ET01_SO102_F_INT-111_PDL 1PP (změna barevného značení povrchů)

KVSUPS_DPS_ET01_SO102_F_INT-112_PDL 1NP (změna barevného značení povrchů)

KVSUPS_DPS_ET01_SO102_F_INT-113_PDL 2NP (změna barevného značení povrchů)

KVSUPS_DPS_ET01_SO102_F_INT-114_PDL 3NP (změna barevného značení povrchů)

KVSUPS_DPS_ET01_SO102_F_INT-115_PDL 4NP (změna barevného značení povrchů)

KVSUPS_DPS_ET01_SO102_F_INT-106_PDHL 1PP (změna barevného značení povrchů)

KVSUPS_DPS_ET01_SO102_F_INT-107_PDHL 1NP (změna barevného značení povrchů)

KVSUPS_DPS_ET01_SO102_F_INT-108_PDHL 2NP (změna barevného značení povrchů)

KVSUPS_DPS_ET01_SO102_F_INT-109_PDHL 3NP (změna barevného značení povrchů)

KVSUPS_DPS_ET01_SO102_F_INT-110_PDHL 4NP (změna barevného značení povrchů)

KVSUPS_DPS_ET01_SO102_F_INT-501_TAB

KVSUPS_DPS_ET01_SO102_F_INT-506_TAB SDS (jen mobiliář, který je součástí dodávky stavby)

KVSUPS_DPS_ET01_SO102_F_INT-601_SÁL OBKL
KVSUPS_DPS_ET01_SO102_F_INT-602_SÁL STŮL
KVSUPS_DPS_ET01_SO102_F_INT-603_GALERIE PANEL
KVSUPS_DPS_ET01_SO102_F_INT-605_KUCH.LINKA
KVSUPS_DPS_ET01_SO102_F_INT-606_KUCH.LINKA
KVSUPS_DPS_ET01_SO102_F_INT-609_RECEPČNÍ STŮL
KVSUPS_DPS_ET01_SO102_F_INT-610_BAR

KVSUPS_DPS_ET02_SO102_F_INT-101_PUD 1PP
KVSUPS_DPS_ET02_SO102_F_INT-102_PUD 1NP
KVSUPS_DPS_ET02_SO102_F_INT-103_PUD 2NP
KVSUPS_DPS_ET02_SO102_F_INT-104_PUD 3NP
KVSUPS_DPS_ET02_SO102_F_INT-105_PUD 4NP
KVSUPS_DPS_ET02_SO102_F_INT-106_PDL 1PP
KVSUPS_DPS_ET02_SO102_F_INT-107_PDL 1NP
KVSUPS_DPS_ET02_SO102_F_INT-108_PDL 2NP
KVSUPS_DPS_ET02_SO102_F_INT-109_PDL 3NP
KVSUPS_DPS_ET02_SO102_F_INT-110_PDL 4NP
KVSUPS_DPS_ET02_SO102_F_INT-111_PDHL 1PP
KVSUPS_DPS_ET02_SO102_F_INT-112_PDHL 1NP
KVSUPS_DPS_ET02_SO102_F_INT-113_PDHL 2NP
KVSUPS_DPS_ET02_SO102_F_INT-114_PDHL 3NP
KVSUPS_DPS_ET02_SO102_F_INT-115_PDHL 4NP
KVSUPS_DPS_ET02_SO102_F_INT-501_TAB
KVSUPS_DPS_ET02_SO102_F_INT-506.1_TAB SDS (jen mobiliář, který je součástí dodávky stavby)
KVSUPS_DPS_ET02_SO102_F_INT-607_KUCH.LINKA
KVSUPS_DPS_ET02_SO102_F_INT-608_KUCH.LINKA
KVSUPS_DPS_ET02_SO102_F_INT-611_REG.(MB07.16)
KVSUPS_DPS_ET02_SO102_F_INT-612_REG.(MB03.18)
KVSUPS_DPS_ET02_SO102_F_INT-613_REG.(MB03.16)
KVSUPS_DPS_ET02_SO102_F_INT-614_REG.(MB03.17)
KVSUPS_DPS_ET02_SO102_F_INT-615_REG.(MB21.03)
KVSUPS_DPS_ET02_SO102_F_INT-616_REG.(MB21.04)

Žádost o vysvětlení Zadávací dokumentace č. 6:

Dotaz č. 1:

prosíme o jednoznačné upřesnění, jaká okna a dveře jsou z jakého materiálu.

Příklad (těchto případů je tam mnoho):

Záložka 002.01.04.03 – pol. č. 17 – uvedeno DD05, což má být dle úvodních informací knihy dveří ocel, ale v popisu VV je uvedeno – křídlo plné dřevěné.

002.02.06.01 - Dveře SO 101 II. etapa

Místo: Nám. 17. listopadu 710/12, Karlovy Vary – Rybáře

Zadavatel: Karlovarský kraj

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	M.L.
Náklady soupisu celkem				
1	D	DD	Dveře	
1	K	766_DD03.01.008	DD03.01.008, Dveře_ramové_křídlové_2kr_1200x2300_krček, podrobná specifikace viz. kniha dveří	ks
	PP		DD03.01.008, Dveře_ramové_křídlové_2kr_1200x2300_krček, podrobná specifikace viz. kniha dveří	
	P		Poznámka k položce: „x000d_	
	W		/změněná/	
	W		"~Výměry získány z 3D modelu."	
	W		Faze2[%DD03.01.008%]	
	W		1,0	
2	K	766_DD03.01.009	DD03.01.009, Dveře_ramové_křídlové_1260x2250, podrobná specifikace viz. kniha dveří	ks
	PP		DD03.01.009, Dveře_ramové_křídlové_1260x2250, podrobná specifikace viz. kniha dveří	
	P		Poznámka k položce: „x000d_	
	W		/změněná/	
	W		"~Výměry získány z 3D modelu."	
	W		Faze2[%DD03.01.009%]	
	W		1,0	

V knize dveří pro II. etapu nemůžeme tyto dveře najít.

Odpověď na Dotaz č. 2:

Odpověď je patrná z odpovědi na dotaz VZD č.05/ otázka č. 13.

Dotaz č. 3:

U střešních oken jsme nedohledali, z jakého mají být materiálu (hliník, dřevo, plast)

D	OV_23	Střešní okna			0,00
17	K	766_OV23.01	OV23.01 střešní okna, podrobná specifikace dle knihy ostatních výrobků	ks	1,000
	PP		OV23.01 střešní okna, podrobná specifikace dle knihy ostatních výrobků		0,00 R - položka
	P		Poznámka k položce: „x000d_		
	W		/stagná/		
	W		"~Výměry získány z 3D modelu."		
	W		Faze1[%OV23.01.001%]		
	W		1,0		
18	K	766_OV23.02	OV23.02 střešní okna, podrobná specifikace dle knihy ostatních výrobků	ks	1,000
	PP		OV23.02 střešní okna, podrobná specifikace dle knihy ostatních výrobků		0,00 R - položka
	P		Poznámka k položce: „x000d_		
	W		/stagná/		
	W		"~Výměry získány z 3D modelu."		
	W		Faze1[%OV23.01.002%]		
	W		1,0		

KNIHA OSTATNÍCH VÝROBKŮ

OV23 STŘEŠNÍ OKNA ET01

Kód sestavy	Označení typu	Označení typu - instance	Počet	Ve výkazu	Komentáře
OV23	01	001	1	Ano	DOPLNĚNO
OV23	01	002	1	Ano	DOPLNĚNO

Celkový součet: 2

Odpověď na Dotaz č. 3:

Střešní okna jsou uvedena ve specifikaci ostatních výrobků – SPOV.023. Jedná se o okna dřevěná – viz výstřžek níže. Doplněn byl údaj odkazu na specifikace.

<OV23 STŘEŠNÍ OKNA ET01>							
A	B	C	D	E	F	G	H
Kód sestavy	Označení typu	Označení typu - inst	Počet	Ve výkazu	Komentáře	Specifikace - typ	Specifikace - in
OV23	01	001	1	Ano	DOPLNĚNO	SPOV023	nd
OV23	01	002	1	Ano	DOPLNĚNO	SPOV023	nd
Celkový součet: 2							

Do specifikací doplněn popis materiálového řešení:

SPOV	023	Střešní okna	Okna dřevěná, zasklení: izolační trojsklo Předpokládaná skladba: ESG 10 – 16 - ESG 8 – 16 – VSG ESG 8. ESG 8 4. Přesná skladba bude vycházet ze statického výpočtu. Parametry zasklení (ideálně stejné jako u výplní ve vyšších podlažích na téže fasádě): Ug (prostup tepla) = 0,5 W/m²K Lt (prostup světla) = 80% g (solární faktor) = 60% Sc (stínící koeficient) = 0,6 Vnější profilace rámu oken a jejich povrchová úprava však bude co nejvíce přizpůsobena profilaci a povrchové úpravě dřevěných oken. Hliníkový profil s přerušným tepelným mostem a vyšší úrovní tepelné izolace. Obecné označení HI+ s Uf až 1,0 W/m²K (v závislosti na kombinaci profilů a tl. zasklení). Tepelná izolace s páskami např. typu noryl, vytužené skleněnými vlákny pro dosažení požadované hodnoty Uf. Vzduchotěsnost: třída 4 (600 Pa). Vodotěsnost třída E 900 (900 Pa), odolnost proti zatížení větrem třída C4 (1600 Pa). Hloubka profilu rámu do 80 mm. Celkový požadavek na R'w oken je 30 dB. Okenní systém musí umožnit dosažení hodnoty Rw 46 dB (0,-3) a bezpečnostní RC 3. Parametry dle použitých norem (EN ISO 10077-2, EN ISO 140-3, EN ISO 717-1, EN 1026, EN 12207, EN 1027, EN 12208, EN 12211, EN 12210). Kování: panty a povrchová úprava klik – původní dtto dřevěná okna. Povrchová úprava profilů: Prášková barva, totožná s barvou dřevěných oken	<table><tr><th colspan="2">Kóty</th></tr><tr><td>Šířka</td><td>1150,0</td></tr><tr><td>Výška</td><td>1400,0</td></tr><tr><td>Popis konstrukce okna</td><td>kyvné</td></tr></table> 	Kóty		Šířka	1150,0	Výška	1400,0	Popis konstrukce okna	kyvné
Kóty												
Šířka	1150,0											
Výška	1400,0											
Popis konstrukce okna	kyvné											

Vydány jsou tyto aktualizované dokumenty:

KVSUPS_DPS_ET01_SO101_D.1.1_ASR-604_KNIHA OSTATNÍ (doplnění odkazů na specifikace)

KVSUPS_DPS-SPECIFIKACE (doplnění popisu ke specifikaci SPOV.023)

Dotaz č. 6:

VV 002.01.02 u podlahy PHR09 je pouze deska EPS 150, dle dokumentu SKLADBY KCI chybí kročejový EPS.

Model	PHR09 Hrubá podlaha podlaží, užitné zatížení 3 kN/m ²		
	Sokl podlahy: dilatační páska šířky 20 mm, výška 200 mm, po provedení seříznout		
	Cementový potěr CT-C25-F5, povrch přebroušený	75 mm	SPP0011
	Ochranná a separační PE fólie	-	
PHR09.01	Kročejový EPS s definovanou dynamickou tuhostí, stlačitelnost CP ≤ 3 mm, celková zatížitelnost min. 5,5 kPa	40 mm	SPP0025
	EPS 150	20 mm	SPTI003
	Nosná konstrukce viz. část D.1.2		
	Tloušťka celkem [mm]:	135,0	

Odpověď na Dotaz č. 6:

Ve výkazu výměr skutečně chybí zmiňovaný kročejový EPS tl. 40mm v ploše 476,737 m². Položku do výkazu výměr doplňujeme.

Vydán je rozdílový soupis prací s doplněním položky č. 744 – viz list „SPZ18 - 002.01.02 ARS bez výrobků SO 101 etapa I. specifikace změn“

Dotaz č. 7:

VV 002.01.02 PDL04.SCHOD – chybí v dokumentu SKLADBY KCI a má stejné označení jako podlaha WC, hygienická zázemí na terénu (taktéž PDL04).

Odpověď na Dotaz č. 7:

V Tabulce podlah je vytvořena nová skladba PDL14 stěrka na schodišti – v rozpočtu zůstane výměra stejná z PDL.04.SCHOD = PDL14 stěrka na schodišti

V návaznosti upraveny i detaily a vypublikovány (PDL14-DET 7103, 7104, 7105). Zároveň se mění značení betonu v detailech z XC1 na XC2 (suterén).

Vydány jsou následující aktualizované dokumenty:

- KVSUPS_DPS_SO-101_D.1.1_ASR-002_SKLADBY KCI (doplněna skladba PDL14)

- KVSUPS_DPS_ET01_SO101_D.1.1_ASR-7103_DET (doplněn odkaz na skladbu PDL14, oprava XC1 na XC2)

- KVSUPS_DPS_ET01_SO101_D.1.1_ASR-7104_DET (doplněn odkaz na skladbu PDL14, oprava XC1 na XC2)

- KVSUPS_DPS_ET01_SO101_D.1.1_ASR-7105_DET (doplněn odkaz na skladbu PDL14, oprava XC1 na XC2)

Žádost o vysvětlení Zadávací dokumentace č. 7:

Dotaz č. 1 - Drobná architektura a oplocení

Dotaz č. 1.1:

Oddíl 005.02

Dle TZ (KVSUPS_DPS_ET02_D.1.7_DAO_TZ.pdf) je v místě projektu stávající oplocení, které se má demontovat a zlikvidovat. Tyto položky jsme však ve VV nenalezli. Žádáme o doplnění položek.

Odpověď na Dotaz č. 1.1:

Do dokumentace Drobné architektury a oplocení etapy 02 byl doplněn výkres stávajícího oplocení – typového pole s výměrou. Tím je stanoven rozsah demontáže stávajícího oplocení hranice pozemku školy (celkem 109 mb vč. stávající brány).

Pozn.: Oplocení na rozhraní SUPŠ a HZS je stávající pletivové oplocení, které je v dobrém technickém stavu.

K jeho náhradě dojde pouze v případě poškození stavbou. Tzn. nyní není do výkazu výměr zahrnuto.

Při kontrole PD jsme však odhalili, že se nevytiskla část výkresu brány č.3. Dokumentaci drobné architektury tedy tímto vydáváme znovu.

Vydány jsou následující aktualizované dokumenty:

KVSUPS_DPS_ET02_D.1.7_DAO_TZ (odstraněn popis oplocení na opěrci)

KVSUPS_DPS_ET02_D.1.7_DAO (doplnění stránky se zákresem typového pole stávajícího oplocení určeného k odstranění)

Rozdílový soupis prací (doplněna demontáž stáv.oplocení)

Dotaz č. 1.2:

Dle tabulky prvků (KVSUPS_DPS_ET02_D.1.7_DAO.pdf) není napínací drát součástí pletiva. Není ani součástí montáže. Prosíme o doplnění položky na dodávku napínacího drátu.

Odpověď na Dotaz č. 1.2:

V dokumentu KVSUPS_DPS_ET02_D.1.7_DAO, ve výkrese oplocení „3“ je zakreslen a popsán napínací drát.

Napínací drát je uveden i ve výkaze výměr - pol. č. 7 na listu 005.02 – Drobná architektura etapy II.

Vydány jsou následující aktualizované dokumenty:

KVSUPS_DPS_ET02_D.1.7_DAO (úprava výměr prvků)

Rozdílový soupis prací (oprava výměr na listu 005.02 - Drobná architektura etapy II.)

Dotaz č. 1.3:

Pol. č. 6 betonová deska (podhrabová) je dle našeho názoru, na 1 pole plotu délky 2,6 m, malá. Když odečteme 2 m desku a průměr sloupku, vznikne v poli z každé strany 0,28 m mezera. Což v tu chvíli postrádá deska smysl.

Dále nesedí počet desek.

Odpověď na Dotaz č. 1.3:

Dokumentace drobné architektury je opravena - je uvažováno s podhrabovými deskami délky 2500mm (64ks), namísto původních desek délky 2000mm (72 ks). Ve výkazu výměr došlo ke změně popisu velikosti desky plotové betonové a počtu kusů (pol. č. 6 v listu 005.02 Drobná architektura etapy II).

Vydány jsou následující aktualizované dokumenty:

KVSUPS_DPS_ET02_D.1.7_DAO (změna velikosti podhrabových desek a jejich počtu)

Rozdílový soupis prací (oprava výměr na listu 005.02 - Drobná architektura etapy II.)

Dotaz č. 1.4:

Počet polí č.3 je 24 a ne 43, jak je uvedeno ve VV a tabulce prvků u desek

(KVSUPS_DPS_ET02_D.1.7_DAO.pdf). Což dohromady, podle polí mělo být $29+24 = 53$ ks a ne 72, jak uvádí VV. Prosíme zadavatele o změnu délky a počtu desek.

Odpověď na Dotaz č. 1.4:

V poli č.3 je 28 polí, ve výkresech opraveno a vyžluceno.
Nově pole č.1+č2+č3 =65. Opraveno ve výkresech i VV.

Vydány jsou následující aktualizované dokumenty:
KVSUPS_DPS_ET02_D.1.7_DAO (změna počtu polí, sloupků)
Rozdílový soupis prací (oprava výměr na listu 005.02 - Drobná architektura etapa II.)

Dotaz č. 1.5:

Pol.č. 8 a 9 – v tabulce prvků (KVSUPS_DPS_ET02_D.1.7_DAO.pdf) je rozpor v barevnosti. V pohledových výkresech (str.4 a5) je napsáno, že se má jednat o barvu zelenou, ale strana 5. a 6. hovoří o barvě antracit. Žádáme tedy zadavatele o upřesnění barvy.

Odpověď na Dotaz č. 1.5:

Barva má být antracit (zelená barva byla chybně uvedena u brány „3“). V dokumentaci opraveno.

Vydány jsou následující aktualizované dokumenty:
KVSUPS_DPS_ET02_D.1.7_DAO (sjednocení popisu barevnosti povrchů poplastovaných prvků oplocení – vše má být antracit)

Dotaz č. 1.6:

Pol.č. 7 a 8 – pletivo plotu je vysoké oproti montáži. V montáži je uvedená výměra 175 m, z čehož u dodávky je o 60% víc materiálu. Navíc podle výměr jednotlivých polí nám vychází délka plotu na 140 m. Prosíme zadavatele o úpravu výměry.

Odpověď na Dotaz č. 1.6:

Pletiva výšky 160 cm vychází délka 161 m. Pletiva výšky 125 cm zrušeno. Opraveno a vyžluceno ve výkresech i VV.

Vydány jsou následující aktualizované dokumenty:
KVSUPS_DPS_ET02_D.1.7_DAO (změna délky oplocení)
Rozdílový soupis prací (oprava výměr na listu 005.02 - Drobná architektura etapa II.)

Dotaz č. 1.7:

Pol.č. 7 a 9 – tato položka je opačný případ pol. 8, kdy podle výměr jednotlivých polí nám vychází délka plotu na 105 m. Prosíme zadavatele o úpravu výměry.

Odpověď na Dotaz č. 1.7:

Pletivo výšky 125 cm je zrušeno, Jednotně je již pouze pletivo výšky 160 cm. Opraveno ve VV.

Vydány jsou následující aktualizované dokumenty:
KVSUPS_DPS_ET02_D.1.7_DAO (odstranění nižšího oplocení)
Rozdílový soupis prací (oprava výměr na listu 005.02 - Drobná architektura etapa II.)

Dotaz č. 1.8:

Oddíl 005.01

V PD Etapa 1. chybí dokumentace k drobné architektuře. Žádáme zadavatele o doplnění.

Odpověď na Dotaz č. 1.8:

Dokumentace drobné architektury je součástí ZD – viz 20_DOKUM\40_DPS\Et01\D.1.7 Drobná architektura a oplocení.

Dotaz č. 2 - ASR

Oddíl 002.01.02 ASR bez výrobků

Dotaz č. 2.1:

Pol.č. 3 řádek 384 a 4. řádek 390, položka pracuje pouze s plochou 650 m2. Avšak Penetrace by měla být po celé ploše vč. Svislého vytažení. Žádáme tedy zadavatele o úpravu výměry

Odpověď na Dotaz č. 2.1:

Potvrzujeme předpoklad uchazeče. Do soupisu prací byla doplněna položka na svislé vytažení penetrace.
Potvrzujeme předpoklad uchazeče. Do soupisu prací byly doplněny položky pro základovou betonovou desku.
Jedná se beton třídy C25/30 XC2.

Nově vydávané aktualizované dokumenty:
Rozdílový soupis prací

Dotaz č. 2.2:

Dle bouracích prací se má odstranit základová deska a nahradit se novou. Ve výpisu skladeb (KVSUPS_DPS_SO-101_D.1.1_ASR-002_SKLADBYKCI) je napsána spolu s příplatkem. Příplatek ve VV je, ale ŽB deska nikoliv. Dle knihy detailů (přesněji detail 7001) obsahuje podkladní beton C25/30XC1 vyztužený. Prosíme tedy o doplnění položek pro základovou desku + doplnění specifikace do výpisu skladeb.

Odpověď na Dotaz č. 2.2:

Specifikace, které se týkají části D.1.2 nejsou ve výpisu skladeb uvedeny a ani nebudou. Základová deska bude do rozpočtu přidána.

Při kontrole bylo zjištěno, že v detailech spodní stavby SO101 byla chybně uvedena třída betonu XC1, ačkoli ve statické části je požadována tř. XC2. Detaily SO101 jsou proto nově vypublikovány – chybný údaj třídy betonu XC1 byl opraven na XC2.

Nově vydávané aktualizované dokumenty:

KVSUPS_DPS_ET01_SO101_D.1.1_ASR-7001_DET
KVSUPS_DPS_ET01_SO101_D.1.1_ASR-7002_DET
KVSUPS_DPS_ET01_SO101_D.1.1_ASR-7003_DET
KVSUPS_DPS_ET01_SO101_D.1.1_ASR-7004_DET
KVSUPS_DPS_ET01_SO101_D.1.1_ASR-7009_DET
KVSUPS_DPS_ET01_SO101_D.1.1_ASR-7010_DET
KVSUPS_DPS_ET01_SO101_D.1.1_ASR-7014_DET
KVSUPS_DPS_ET01_SO101_D.1.1_ASR-7015_DET
KVSUPS_DPS_ET01_SO101_D.1.1_ASR-7061_DET
KVSUPS_DPS_ET01_SO101_D.1.1_ASR-7062_DET
KVSUPS_DPS_ET01_SO101_D.1.1_ASR-7063_DET
KVSUPS_DPS_ET01_SO101_D.1.1_ASR-7064_DET
KVSUPS_DPS_ET01_SO101_D.1.1_ASR-7103_DET
KVSUPS_DPS_ET01_SO101_D.1.1_ASR-7104_DET
KVSUPS_DPS_ET01_SO101_D.1.1_ASR-7105_DET
KVSUPS_DPS_ET01_SO101_D.1.1_ASR-7106_DET
KVSUPS_DPS_ET01_SO101_D.1.1_ASR-7107_DET
KVSUPS_DPS_ET01_SO101_D.1.1_ASR-7150_DET
KVSUPS_DPS_ET01_SO101_D.1.1_ASR-7151_DET
KVSUPS_DPS_ET01_SO101_D.1.1_ASR-7470_DET
KVSUPS_DPS_ET01_SO101_D.1.1_ASR-7471_DET
KVSUPS_DPS_ET01_SO101_D.1.1_ASR-7472_DET
KVSUPS_DPS_ET01_SO101_D.1.1_ASR-7473_DET
KVSUPS_DPS_ET01_SO101_D.1.1_ASR-7474_DET
KVSUPS_DPS_ET01_SO101_D.1.1_ASR-7640_DET
KVSUPS_DPS_ET01_SO101_D.1.1_ASR-7641_DET
KVSUPS_DPS_ET01_SO101_D.1.1_ASR-7650_DET
KVSUPS_DPS_ET01_SO101_D.1.1_ASR-7651_DET

Rozdílový soupis prací

Žádost o vysvětlení Zadávací dokumentace č. 8

Dotaz č. 1:

U této položky je nulová výměra, prosíme o doplnění

D	DET	Detaily				0,00
D	DET.7001	KVSUPS_DPS_ET01_SO101_D.1.1_ASR-7001_DET				0,00
679	K	DET.7001.01	Popisová položka_bobtnavá uzavírací pryz. zohlednit v JC. betonových k-ci spodní stavby	0,000		0,00 R - položka
PP			Popisová položka_bobtnavá uzavírací pryz. zohlednit v JC. betonových k-ci spodní stavby			
P			Poznámka k položce_x000d_ /ručně nemodelovaná			

Odpověď na Dotaz č. 1:

Jedná se o popisovou položku, tak jak je uvedeno v popise, tato položka slouží pouze pro upozornění uchazeče.

Dotaz č. 2:

Ve VV 002.01.05.03 Zámečnické výrobky SO 101 I. etapa jsou položky opásání pilířů, které nemůžeme ve Výpisu zámečnických výrobků ani ve Specifikaci dohledat. Prosíme o nasměrování, kde hledat nebo o doplnění.

Odpověď na Dotaz č. 2:

Dotaz je v podstatě identický jako dotaz č. 2 v souboru dotazů k VZD č. 5. Odpověď je tedy uvedena v reakci na příslušný dotaz.

Dotaz č. 4:

Ve VV – záložka 003.01.04 ASR bez výrobků SO 102 I. etapa:

ZDK02 – Základová deska -1PP má stejnou výměru jako ZDK03 – Základová deska pod únikovým schodištěm sever. Odkaz do BIMu ukazuje na stejnou základovou desku. Prosíme o kontrolu/opravu.

VV	ZDK02	Základová deska -1PP				0,00
429	K	711461201.JS01	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše vodorovné V zesílení spojů páskem se zalitím okrajů spoje, včetně veškerých systémových detailů a prvků	m2	2 114,807	0,00 odvozeno CS ÚRS
PP			Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše vodorovné V zesílení spojů páskem se zalitím okrajů spoje, včetně veškerých systémových detailů a prvků			
P			Poznámka k položce_x000d_ /změněná/			
VV			~Výměry získány z 3D modelu."			
VV			Faze1Zkd02.01%			
VV			2114,807		2 114,807	
430	M	711.hydroizol01	izolační membrána z HDPE s lepidlovou vrstvou tl 1,2mm	m2	2 114,807	0,00 R - položka
PP			izolační membrána z HDPE s lepidlovou vrstvou tl 1,2mm			
P			Poznámka k položce_x000d_ /změněná/			
VV			~Výměry získány z 3D modelu."			
VV			Faze1Zkd02.01%			
VV			2114,807		2 114,807	
431	K	273322511	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	211,481	0,00 CS ÚRS 2024 02
PP			Základy z betonu železobetonu (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30			

D	ZDK03	Základová deska pod únikovým schodištěm sever				0,00
438	K	711461201.JS01	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše vodorovné V zesílení spojů páskem se zalitím okrajů spoje, včetně veškerých systémových detailů a prvků	m2	2 114,807	0,00 odvozeno CS ÚRS
PP			Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše vodorovné V zesílení spojů páskem se zalitím okrajů spoje, včetně veškerých systémových detailů a prvků			
P			Poznámka k položce_x000d_ /změněná/			
VV			~Výměry získány z 3D modelu."			
VV			Faze1Zkd02.01%			
VV			2114,807		2 114,807	
439	M	711.hydroizol01	izolační membrána z HDPE s lepidlovou vrstvou tl 1,2mm	m2	2 114,807	0,00 R - položka
PP			izolační membrána z HDPE s lepidlovou vrstvou tl 1,2mm			
P			Poznámka k položce_x000d_ /změněná/			
VV			~Výměry získány z 3D modelu."			
VV			Faze1Zkd02.01%			
VV			2114,807		2 114,807	
440	K	273322511	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	211,481	0,00 CS ÚRS 2024 02
PP			Základy z betonu železobetonu (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30			

Odpověď na Dotaz č. 4:

V první verzi soupisu prací bylo toto skutečně chybně. Ve verzi soupisu prací vydaného v rámci VZD č.2, byla tato chyba opravena.

Tato chyba byla opravena na základě interní kontroly projektanta po odevzdání čistopisu. S ohledem na to, že se v rámci VZD č.3 jednalo o první vydání soupisu prací na začátku zadávacího řízení nepovažoval projektant za nutné na tyto změny upozorňovat. Na základě následujících dotazů uchazečů však projektant vydal výpis těchto změn viz. VZD č.4/25.

Dotaz č. 5:

Je někde k dispozici specifikace vnějších rolet? Nemůžeme je nikde najít. Prosím o nasměrování nebo doplnění.

Odpověď na Dotaz č. 5:

Specifikace vnějších rolet je uvedena v dokumentu KVSUPS_DPS-SPECIFIKACE, SPOV.001. Specifikace byla doplněna o parametr perforace a barevnosti.

Nově jsou vydány tyto aktualizované dokumenty:

KVSUPS_DPS-SPECIFIKACE (doplnění specifikace u položky SPOV.001)

Žádost o vysvětlení Zadávací dokumentace č. 10

V základní zadávací dokumentaci, respektive ve výkazu výměr 003.01.04 – ARS bez výrobků SO102 I. etapa, jsou uvedeny níže uvedené položky pro skladbu ZKD03 o výměře 2114 m². zadavatel aktualizoval tuto položku ve výkazu výměr, který byl součástí dodatečných informací. Snížil výměru této skladby na 13,4 m², aniž by bylo předmětem dotazů ze strany účastníků. A na tuto změnu neupozornil.

Pro informaci uvádíme položky jak ze zadávací dokumentaci, tak z dodatečně zasláného výkazu.

Původní výkaz výměr:

003.01.04 – ARS bez výrobků SO102 I.etapa

D		ZKD03	Základová deska pod únikovým schodištěm sever		
438	K	711461201.JS01	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše vodorovné V zesílení spojů páskem se zalitím okrajů spoje, včetně veškerých systémových detailů a prvků	m2	2114,807
	PP		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše vodorovné V zesílení spojů páskem se zalitím okrajů spoje, včetně veškerých systémových detailů a prvků.		
	P		<i>Poznámka k položce: _x000d_/změněná/</i>		
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
	VV		Faze1 Zkd01.01 %		
	VV		465,972		2114,807
439	M	711.hydroizol01	izolační membrána z HDPE s lepidlovou vrstvou tl 1,2mm	m2	2114,807
	PP		izolační membrána z HDPE s lepidlovou vrstvou tl 1,2mm		
	P		<i>Poznámka k položce: _x000d_/změněná/</i>		
			"~Výměry získány z 3D modelu."		
			Faze1 Zkd02.01 %		
			2114,807		2114,807
440	K	273322511	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	211,481
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30		
	P		<i>Poznámka k položce: _x000d_/změněná/</i>		
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
	VV		"100 mm"		
	VV		Faze1 Zkd01.01 % * 0,1		

	VV		2114,807 * 0,1		211,481
441	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	9,390
	PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI		
	P		Poznámka k položce: _x000d_/změněná/		
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
	VV		"nad pilotami výztuž sítí 6/100/100 přesah 500 mm za okraj piloty"		
	VV		Faze1 Zkd02.01 % * 0,1 [m2] * 26,64 / 6 / 1000		
	VV		2114,807 * 26,64 / 6 / 1000		9,390
442	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	2114,807
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m		
	P		Poznámka k položce: _x000d_/změněná/		
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
	VV		Faze1 Zkd02.01 %		
	VV		2114,807		2114,807
443	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	2114,807
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2		
	P		Poznámka k položce: _x000d_/změněná/		
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
	VV		Faze1 Zkd02.01 %		
	VV		2114,807		2114,807

Upravený výkaz výměr: (zaslaný v rámci dodatečných informací č.3)

003.01.04 – ARS bez výrobků SO102 I.etapa

	D	ZKD03	Základová deska pod únikovým schodištěm sever		
438	K	711461201.JS01	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše vodorovné V zesílením spoju páskem se zalitím okrajů spoje, včetně veškerých systémových detailů a prvků	m2	13,400
	PP		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše vodorovné V zesílením spoju páskem se zalitím okrajů spoje, včetně veškerých systémových detailů a prvků.		
	P		Poznámka k položce: _x000d_		
	VV		/ručně/nemodelovaná		
	VV		13,4		13,400
439	M	711.hydroizol01	izolační membrána z HDPE s lepidlovou vrstvou tl 1,2mm	m2	13,400
	PP		izolační membrána z HDPE s lepidlovou vrstvou tl 1,2mm		
	P		Poznámka k položce: _x000d_		
	VV		/ručně/nemodelovaná		
	VV		13,400		13,4

440	K	273322511	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	1,34
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30		
	P		Poznámka k položce: _x000d_ /ručně/nemodelovaná		
	VV		"100 mm"		
	VV		13,4 * 0,1		1,340
	VV		Součet		1,340
441	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,059
	PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI		
	P		Poznámka k položce: _x000d_ /ručně/nemodelovaná		
	VV		"nad pilotami výztuž sítí 6/100/100 přesah 500 mm za okraj piloty"		
	VV		13,400 * 26,64 / 6 / 1000		0,059
	VV		Součet		0,059
442	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	13,400
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m		
	P		Poznámka k položce: _x000d_ /ručně/nemodelovaná		
	VV		13,4		13,400
443	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	13,400
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2		
	P		Poznámka k položce: _x000d_ /ručně/nemodelovaná		
	VV		13,4		13,400

Dotaz č. 1:

V odpovědi č. 3 měly být změněny položky pouze ty, které byly předmětem upřesnění.

Účastník zjistil, že zadavatel změnil více položek, aniž by na změnu upozornil.

Účastník je toho názoru, že by měl zadavatel na jakoukoliv změnu provedenou ve výkazu výměr upozornit.

Došlo v rámci vysvětlení č. 3 k úpravě dalších položek, které nebyly uvedeny ve vysvětlení?

Odpověď na Dotaz č. 1:

V rámci odpovědi č. 3 byly kromě dotazovaných položek změněny i některé další. Omylem došlo k odstranění zvýraznění provedených změn. Omyl byl napraven v rámci odpovědi na otázku č. 25 / VZD č.4.

Repliky a repase oken na objektu SO 101

Z projektové dokumentace vyplývá požadavek na okna Uw=0,85, v požadovaném složení = vnější křídlo tepelně izolační 1sklo, vnitřní křídlo tepelně izolační 2sklo. Tímto složením křídel dochází ke

změně hodnoty na $U_w = 1,1$. Pořadí, kdy je vnější křídlo z jednoduchého skla, je z hlediska tepelné techniky nefunkční a z hlediska rosení křídel, vysoce poruchové. V PD je uveden materiál rámu oken dub, který má horší tepelné vlastnosti (než měkké dřevo např. smrk). K tomu, aby byl splněn – dodržen parametr $U_w = 0,85$, musely by být obě křídla (vnitřní i vnější) s izolačním dvojsklem ve smrku. Dub má obecně o jednu desetinu horší tepelné vlastnosti než smrk.

Dotaz č. 4:

Jižní fasáda objektu SO 101

Při kontrole jižní fasády objektu SO 101 byla zjištěna ve výkazu výměr absence 15ti ks dřevěných oken ON01.00.008, ON01.00.009, ON01.00.070, ON01.00.071, ON01.00.072, ON01.00.056 až ON01.00.067; a absence 1 ks vnějších dveří DD01.08.0135.

Doplní zadavatel tyto chybějící položky do výkazu výměr?

Odpověď na dotaz č. 4:

Dotaz je v podstatě identický jako dotaz č. 12 v souboru dotazů k ZD č. 4. Odpověď je tedy uvedena v reakci na příslušný dotaz.

Dotaz č. 5

Ve výkazu výměr SO 101 první etapa „002.01.04.01 - Okna SO 101 I. Etapa“ se každá položka odkazuje na projektovou dokumentaci. Účastník zjistil rozpor mezi jednotlivými podklady (půdorysy, pohledy) „KVSUPS_DPS_ET01_S0101_D.1.1_ASR-605_KNIHA OKNA“ a „KVSUPS_DPS-SPECIFIKACE“. Např. u oken s nadsvětlíky, zejména u oken velikosti 2400/2400 mm jsou rozpor v otevírání a v pevných sloupcích rozpor mezi pohledy a knihou oken.

Jaký podklad pro ocenění má účastník použít? Pohledy nebo Knihu oken? Co má jakou prioritu? Tyto rozdíly v členění pevnými sloupky a v otevírání mohou znamenat rozdíl v ceně na jednom okně až tisíce korun.

Odpověď na dotaz č. 5:

Přednostní jsou Pohledy.

Zadavatel upozorňuje, že dokument 50326_SPZ - SUPŠ Karlovy Vary specifikace změn [zadání], který je součástí tohoto vysvětlení, je pouze informativním rozdílovým soupisem prací, který je ze strany Zadavatele ještě zapracováván do kompletního nového soupisu prací, který bude Zadavatelem vydán po jeho zpracování v následujících dnech.

Informace o prodloužení lhůty

S ohledem na povahu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek je tak nově stanovena do **16. 4. 2025 do 12:00 hodin**.

Zadavatel zároveň upozorňuje, že po vydání nového soupisu prací bude znovu lhůta pro podání nabídek prodloužena, a to ve smyslu § 98 odst. 4 ZZVZ z důvodu nedodržení lhůty pro uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace.

Za Zadavatele

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář,

osoba zmocněná zastupovat Zadavatele při výkonu zadavatelských činností