


SO.101
SO.102 1. Etapa
SO.102 2. Etapa
SO.102 1. Etapa dočasné kce. (rušené v etapě 2.)

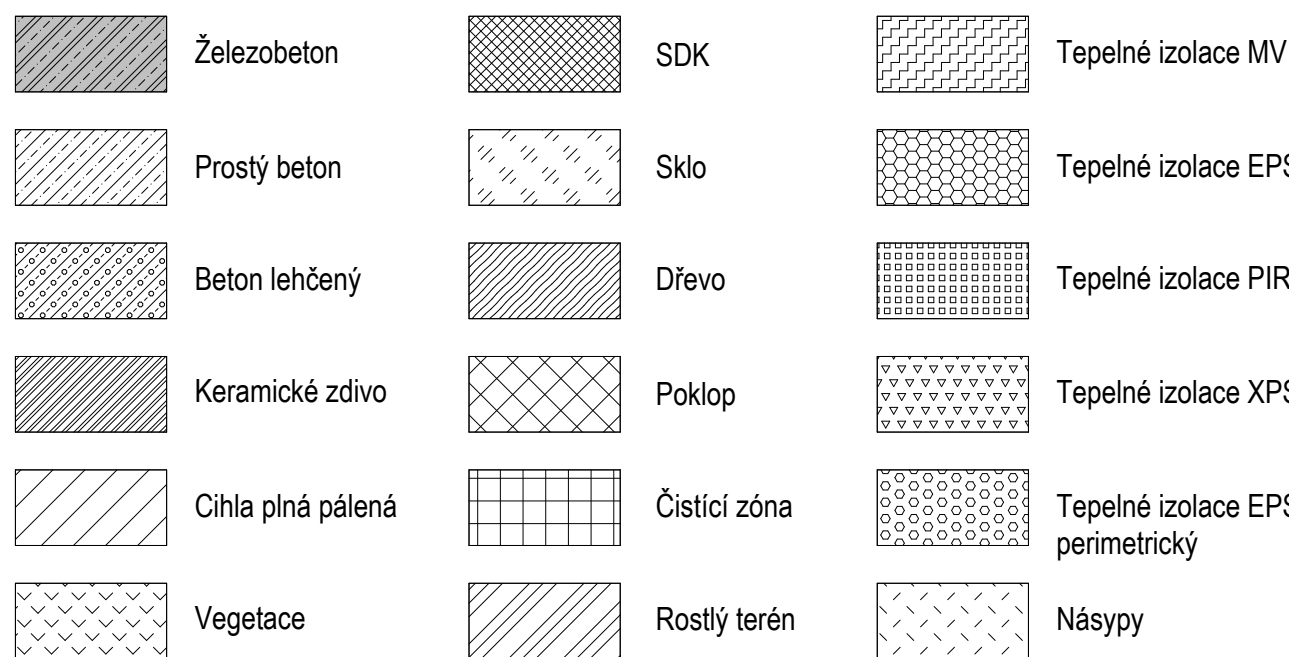

- Popis fasádních konstrukcí je uveden v TZ AŠR SO102.
- Šablony použité na obvodovém pláště budou neprůhledné, průsvitné s reliéfním vzorem.
- Šablony použité na obvodovém pláště, musí být provedeny ze skla, příp. vrstvených skel takovým způsobem, aby splňovala všechny bezpečnostní požadavky na fasádní obklad po dobu životnosti stavby

 Odkaz na detail (KVSUPS_DPS_SO102_D.1.1_FAS-7_..._DET

Kontaktní zateplovací pláště budovy - EPS 300mm

Upevňovací sponka skleněné šablony

Nosný systém - T-profil

Fasádní šablona - Vstřevné bezpečnostní sklo ESG 8 HST s ornamentem (ESG 6 HST s folií 1.52 EVA)

Spoj T-profilu

Pochodzí rošt - Porozotl P 225-33/33-3, nosný pás 25 x 2 mm, rozptylný pás 10 x 2 mm, oko 33/33 mm, lem 25 x 3 mm

Nosný systém - Ocelová konzola

Nosný systém - konzola bude připevněna k žb. kci přes tep. izolační podložky viz. tech. zpráva

Představený plášť	Množství	
	Výměra celkem	Etapa 01: 2 880m ²
		Etapa 02: 928m ²
	Umístění	SO102 / ET01+02 / 1.PP-4NP

