

KRIŽAN - PROJEKCE, MONTÁŽ A REVIZE


ELEKTROINSTALACE, HROMOSVOD, MĚŘENÍ A REGULACE

STRÁŽKY 21, 403 40, ÚSTÍ NAD LABEM, tel./fax. 472 743 567, mobil 603 709 577

E-04 – ZAPOJENÍ ROZVADĚČE DT1

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHN. KONTROLA	KRIŽAN-PROJEKCE, MONTÁŽ, REVIZE <i>Strážky 21</i> <i>403 40 Ústí nad Labem</i> <i>Tel. 603 709 577</i> <i>vl.krizan@seznam.cz</i>	
Ing.Vlastimil Křižan	Ing.Vlastimil Křižan			
Investor: Zařízení následné rehabil. a hospicové péče p.o. Nejdek				
Název akce: NOVÁ BUDOVA HOSPICOVÉ PÉČE V AREÁLU REHOS NEJDEK na p.p.č.1093/1,1093/2,2436,2406/3 <i>D1.1.01.4.8 - Zařízení slaboproudé elektrotechniky</i> <i>Měření a regulace</i>			Místo:	Nejdek
			Účel :	DPS
			Zak. číslo:	18/2016
			Datum :	Červen 2016

PLC




$\frac{+24\text{ V}}{-24\text{ V}}$
 EXTERNÍ ZDROJ 24VSS

ROZVÁDEČ


× 1




PROVOZ




JYTY 2 × 1
WS 1.1




JYTY 2 × 1
WS 1.2




JYTY 2 × 1
WS 1.3



JYTY 2 × 1
WS 1.4



JYTY 2 × 1
WS 1.5



JYTY 2 × 1
WS 1.6

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6




T-VÝSTUP SMĚŠOVÁNÍ
 T-TV ROZDĚLOVÁČ
 T-TV SBĚRAČ
 T-VEKNOVNÍ

T-TUV
 T-REFERENČNÍ
 MÍSTNOST 2.07


PROJEKT KRIŽAN		DATA		NOVÁ BUDOVA REHUS		MĚŘENÍ TEPLOT		Zak. č.18/2016	
STRAŽKY 21, ÚSTÍ N.L.		06/2016		NEJDEK				MR-04.1	
TEL. 472 743 567		NAVRHL		V KRIŽAN		měření a regulace			

PLC

B0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	20								



PROVOZ

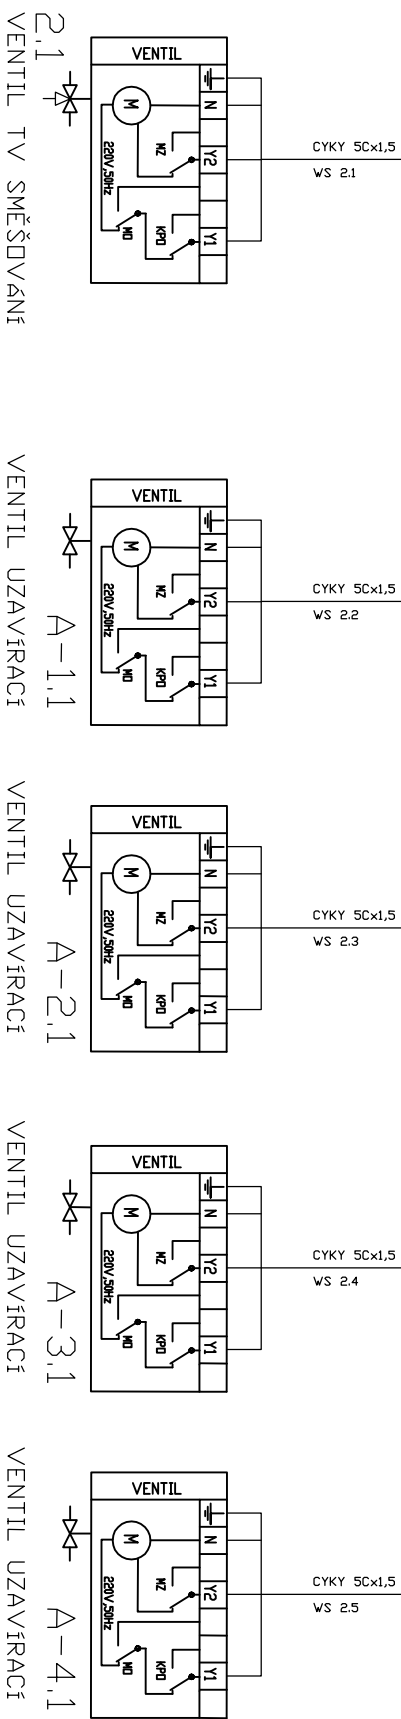

VENTIL UZAVÍRACÍ A-4,1

PROJEKT KRIŽAN
STRAŽKY 21, OSTÍ N.L.
TEL. 472 743 567

DATUM
06/2016


NAVRHL
V.KRIŽAN

NDVÁ BUDDVA REHDS
NEJDEK
měření a regulace

BINÁRNÍ VÝSTUPY

Zak. č.:18/2016
MR-04,2

ROZVÁDĚČ




X2

PROVOZ


VENTIL UZAVÍRACÍ

A-5,1




VENTIL UZAVÍRACÍ

A-6,1




VENTIL UZAVÍRACÍ

A-7,1



VENTIL UZAVÍRACÍ

A-8,1



PROJEKTY KŘÍŽAN
STRAŽKY 21, OSTŘÍ NL
TEL. 472 743 567

DATUM
06/2016

NAVRHL
V KŘÍŽAN


NDVÁ BUDDVA REHDS
NEJDEK
měření a regulace

BINÁRNÍ VÝSTUPY

Zak. č.:18/2016
MR-04.3

ROZVÁDĚČ

X2

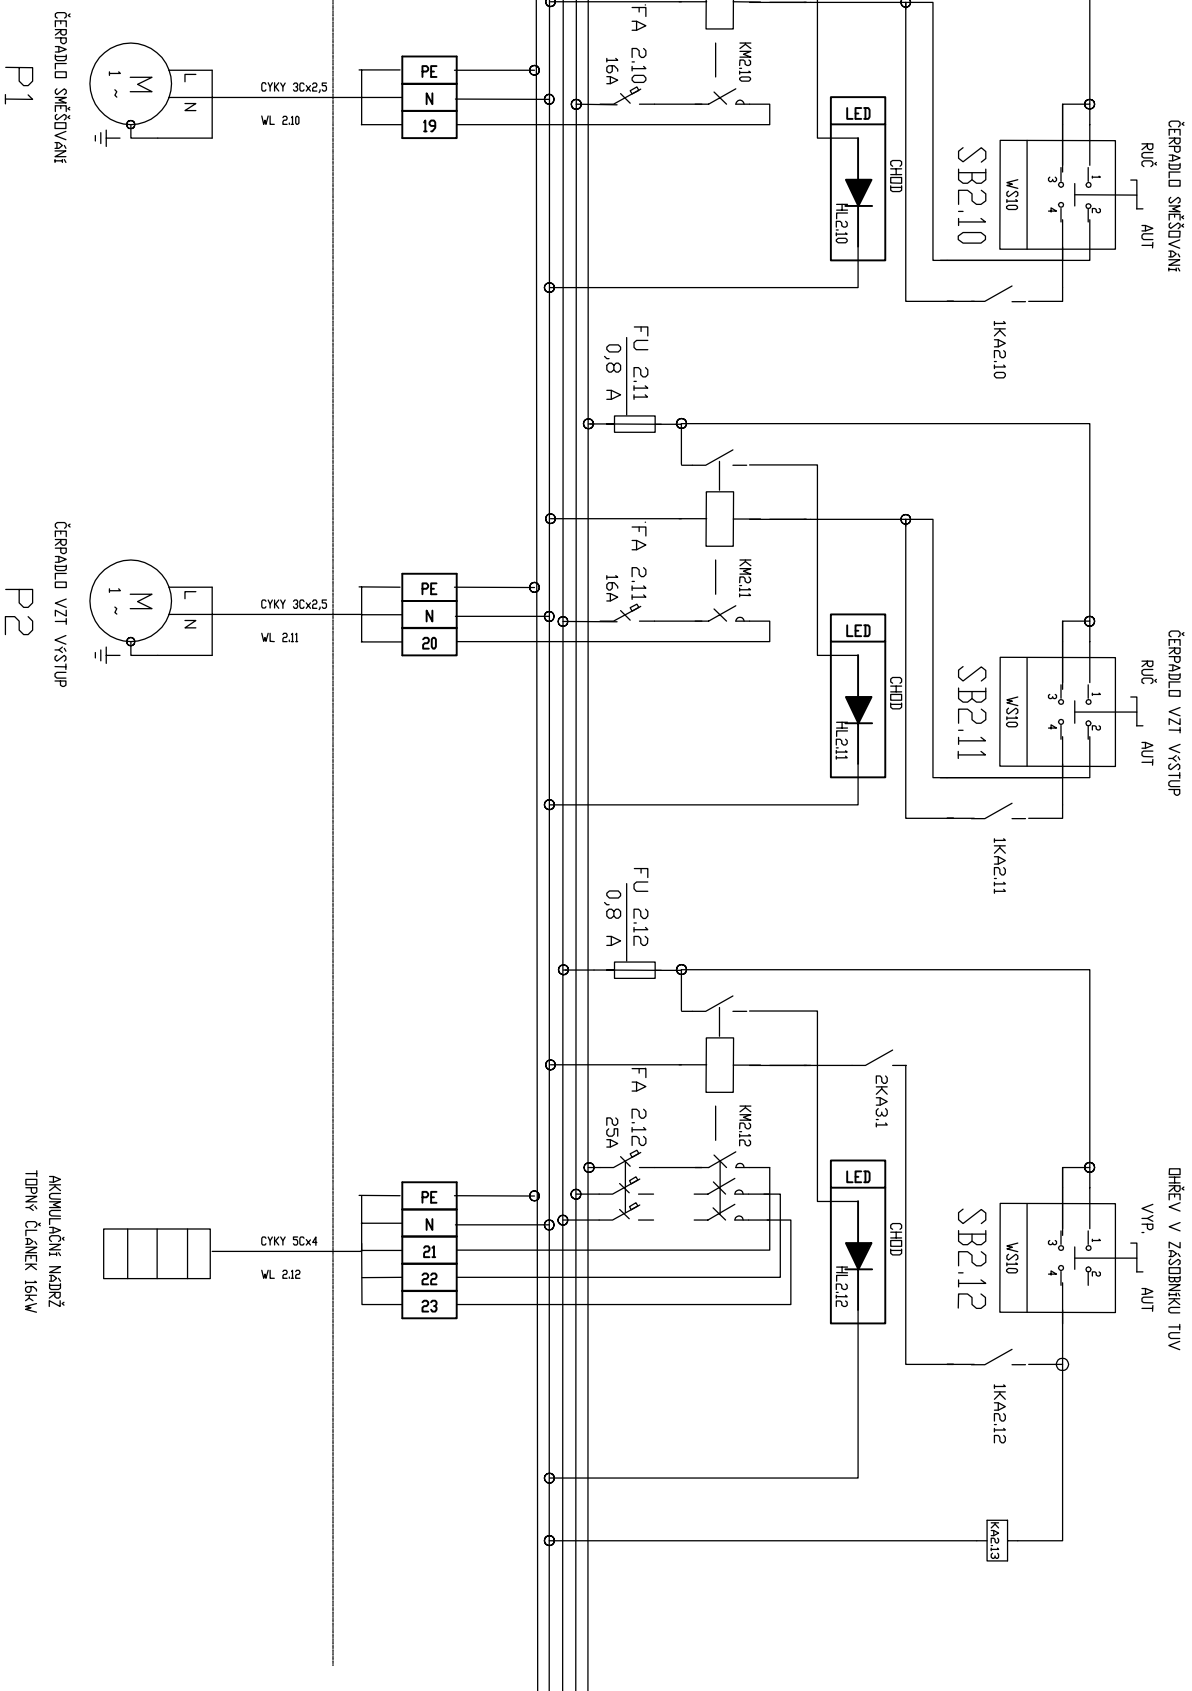

PROVOZ

PROJEKTY KRIŽAN
STRÁŽKY 21, OSTÍ NL
TEL. 472 743 567

DATUM 06/2016
NAVRHL V.KRIŽAN
NDVÁ BUDDVA REHDS
NEJDEK
měření a regulace

BINÁRNÍ VÝSTUPY

Zak. č.:18/2016
MR-04.4

DISPLAY

KABEL KAB20P100/SH

PLC 1

21

22

EXT. ZDROJ AI, DI, DO

24V
DC

230V

TR5.1

FVS.1
FILTR S PŘEPĚTOVDOU
OCHRANOU

FA5.1

6A

L1
L2
L3
N
PE

ROZVÁDEČ

UTP cat6

PLC 2

TEPELNÁ ČERPADLA 4.NP

PROVOZ

HLAVNÍ JISTIČ

32A/B

F5.2

X5

L1
L2
L3
N
PE
PE
PE
PE
PE
PE

ŠTÍTEK "CIZÍ NÁPÁJENÍ"

CYKY SCx6

LSN 6A

5.3

ZASUVKA

5.4

ROZVÁDĚČ DT1



ČERPADLO VZT BOILER TUV

- | | | | | | |
|-------------|---|-------------|---|--------|---|
| CHOD | ⊗ | CHOD | ⊗ | CHOD | ⊗ |
| HL 4.1 | | HL 4.2 | | HL 4.3 | |
| RUČ.-0-AUT. | | RUČ.-0-AUT. | | 0-AUT. | |
| SB4.1 | ⊙ | SB4.2 | ⊙ | SB4.3 | ⊙ |



ROZVÁDĚČ: