


LEGENDA MÍSTNOSTÍ :


LEGENDA MÍSTNOSTÍ				
OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (M ²)	PODLAHA	POZNÁMKA
4.01	CHODBA	9,00	BETON, MAZANINA S EPOX STĚRKOU	
4.02	STROJOVNÁ VÝTAHU	15,95	BETON, MAZANINA S EPOX STĚRKOU	
4.03	STROJOVNÁ VZT	46,40	BETON, MAZANINA S EPOX STĚRKOU	
4.30	INSTALAČNÍ ŠACHTA			
CELKEM		71,35		

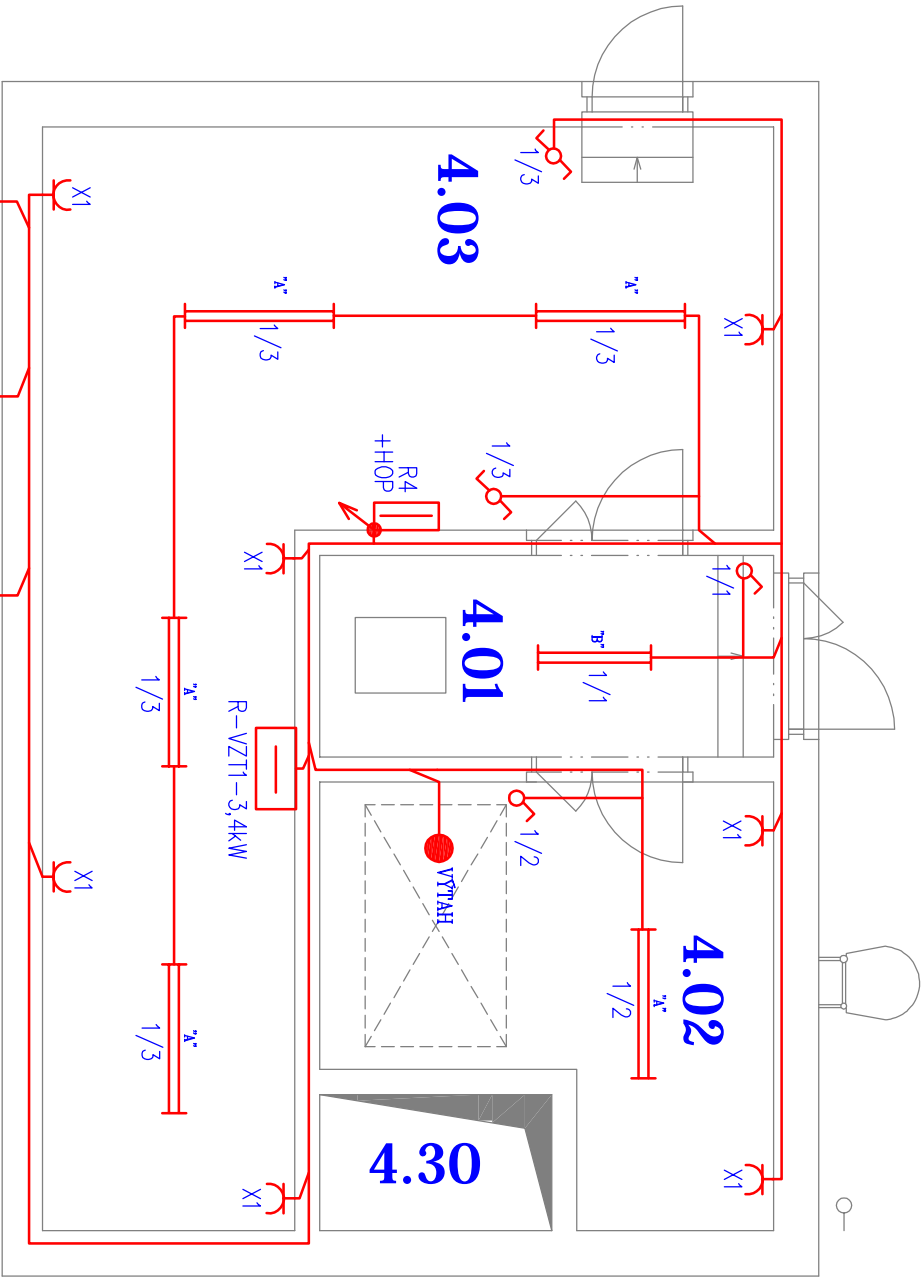

KONDENZAČNÍ JEDNOTKA PRO KLIMATIZACI 1 7,5kW

KONDENZAČNÍ JEDNOTKA PRO VZT 0,1kW

KONDENZAČNÍ JEDNOTKA PRO KLIMATIZACI 2 0,5kW



- “A” – SVĚTLIDLO ZÁŘIVKOVÉ PROSVĚTLOVÉ PRISAZENÉ 2x36W EP, IP65
- “B” – SVĚTLIDLO ZÁŘIVKOVÉ PROSVĚTLOVÉ PRISAZENÉ 2x36W EP, IP65
- “C” – SVĚTLIDLO VESITAVNÉ LED 1x21W
- “C1” – SVĚTLIDLO NÁSTĚNNÉ LED 1x21W PAMA S MIKROVÝKONNÝM SENZOREM, IP44
- “D” – SVĚTLIDLO VESITAVNÉ LED 1x40W
- “D1” – SVĚTLIDLO NÁSTĚNNÉ LED 1x40W
- “D2” – SVĚTLIDLO NÁSTĚNNÉ LED 1x40W, IP44
- “E” – SVĚTLIDLO VESITAVNÉ LED PANEL, 600x600 33W, SVĚTLONODINÁ AKRYLOVÁ DESKA, 3700lm
- “F” – SVĚTLIDLO NAD UMÝVADLO, LINKU, IP44
- “G” – SVĚTLIDLO ZÁŘIVKOVÉ S AL. MŘÍŽKOU 4x18W I.A. E
- “H” – SVĚTLIDLO VESITAVNÉ LED 1x2W
- “J” – SVĚTLIDLO ZÁŘIVKOVÉ S OPALOVÝM KRYTEM 4x18W OP. E
- “K” – SVĚTLIDLO S NÁPÍSEM OBSAZENO
- “L” – LED REFLEKTOR 1x80W S VÝKONNÍKEM PRO OSVĚTLENÍ MAPSY REHOS V OROVIN 2.NP
- ☒ – SVĚTLIDLO NOUZOVÉ – LED
- “N”

VKL – Vnitřní jednotka klimatizace

BAMPA OBSAHUJE 1xSÍTĚNÝ A 1xZÁSUVKOVÝ OKRUIH

ROZVADĚČ NA CHODBĚ S POŽÁRNÍ ODOLOUSTÍ 30minut

PROJEKTANT : ING.VLASTIMIL KRIŽAN		ING. VLASTIMIL KRIŽAN	
INVESTOR : REHOS, NEJDEK		STRÁŽKY 21	
MĚSTSKÝ ÚŘAD : NEJDEK		403 40 ÚSTÍ NAD LABEM	
KRAJ : KARLOVARSKÝ		TEL:603 709 577	
AKCE :		vl.krizan@seznam.cz	
NOVÁ BUDOVA HOSPOCOVÉ PÉČE REHOS, Perninská 975, NEJDEK		FORMÁT:	
		DATUM : ČERVEN 2016	
		STUPEŇ: DPS	
		ČÍSLO ZAKÁZKY: 18/2016	
OBSAH :		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VYKRESU:
IV.NADZEMNÍ PODLAŽÍ–ELEKTRO		1 : 75	E–04.5