



## ÚZEMÍ OBCE DRUH POVRCHU

nepevněná plocha	asfalt
------------------	--------

NEJDEK

## PŘELOŽKA VODOVODU

M 1:100 / 1:1000

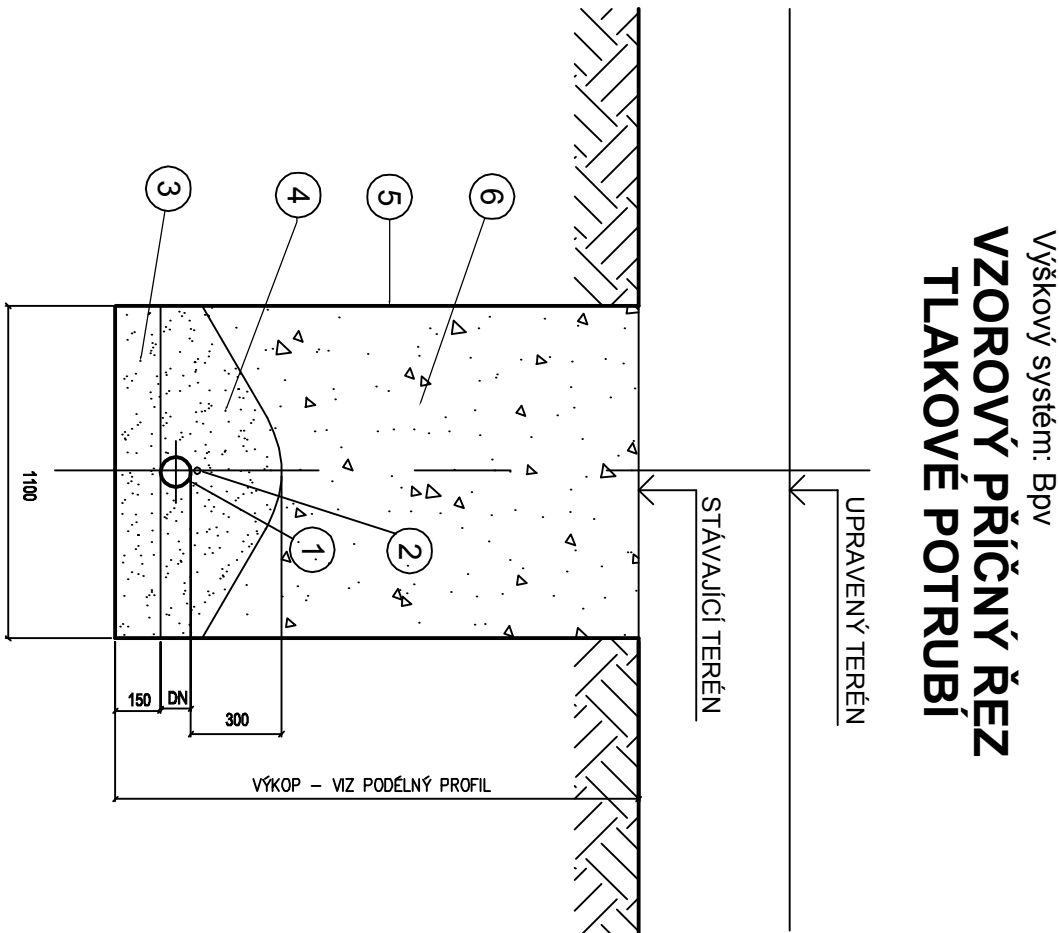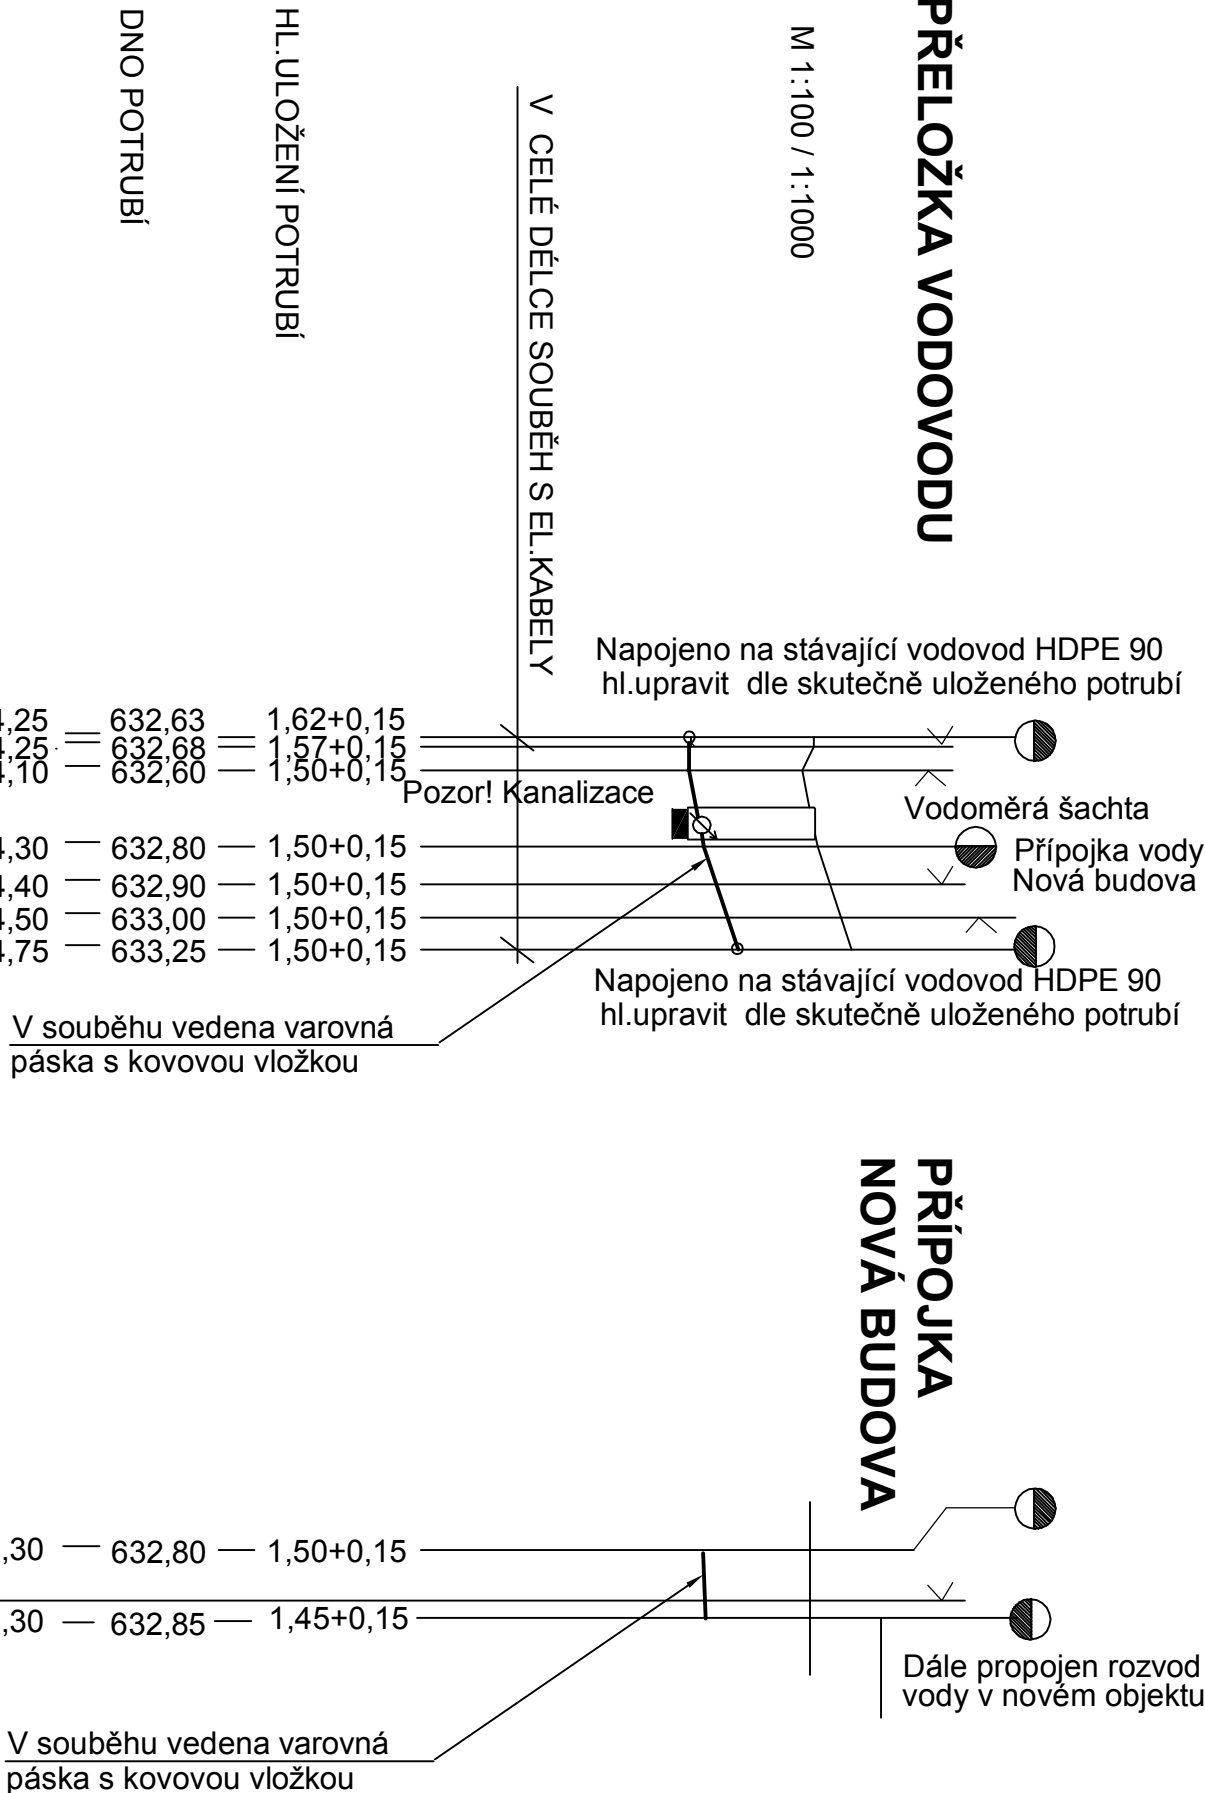


# 1. LEGENDA

1. TLAKOVÉ POTRUBÍ HDPE (PE, PVC, PE
  2. VÁROVNÁ PÁSKA S KOVOVOU VLOŽKOU
  3. PÍSKOVÉ LŮŽE POD POTRUBÍ (ZRNŮ MAX. 20mm)
  4. ŠTĚRKOPISKOVÝ OBYSP POTRUBÍ
  5. SVISLÁ, NAD SKALINOU PODLOŽÍ PŘÍLOŽNĚ PÁZENÁ RÝHA
  6. ZÁSP VYHODNÝM MATERIÁLEM
- PŘÍPADNÝ DEFICIT - NÁHRADNÍ KAMENIVO

## UPOZORNĚNÍ

- V projektové dokumentaci jsou orientačně zakresleny nám známé podzemní sítě a vedení.
- Před započítím výkopových prací musí investor požádat veškeré správce podzemního vedení o přesné vyznačení jejich zařízení.
- Dále si musí zajistit dozor správců sítí při výkopových pracích.
- Při křížení nebo souběhu vodovodu s jiným podzemním vedením nutno dodržet normu ČSN 736005.
- Veškeré práce a montáže nutno provádět dle platných norem a předpisů.

 $\pm 0,000=635,57 \text{ m.n.m.}$ [illegible]



GD  
DESIGN

GD DESIGN spol. s r.o.  
 Všebořovo 3108/14  
 400 11 Ústí nad Labem, CZ  
 tel.: +420 774 445 437  
 fax: +420 774 431 344  
 e-mail: gdesign@gd-cz.eu

<b>STUPENĚNÍ RD</b>	<b>ČÍSLO PROJEKTU</b> 60_001_300	<b>FORA</b> 3x
<b>MĚR.</b> 1:1-100	<b>ORIENTAČNÍ Č. DOK.</b>	
<b>ČÍSLO VÝKRESU</b>	<b>REVIZE</b>	<b>KÓPIE</b>
GD-X-1411	0	