

Výpis vnějšího a vnitřního zábradlí

ZMĚNA 05/2022

Datum : .05.2022

Čís. zakázky : 01/11

AIP : Ing. Pavel Borák

Vypracoval : Ing. Novotná Olga

Stupeň : PD změna stavby před dokončením

Zateplení budovy - Pavilon A,

Revitalizace nemocnice v Sokolově


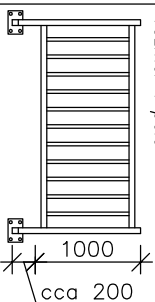
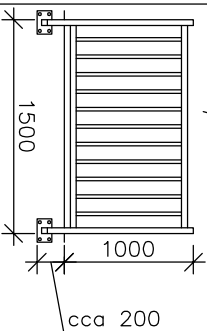
Akce : Slovenská ul. 545, Sokolov

Výpis vněj.a vnitř. zábradlí

01/11-D.1.1.-20

Výpis vnějšího zábradlí

Akce : Zateplení budovy – pavilon A, nemocnice Sokolov

OZN.	SCHEMA	ROZMĚRY [M] Š x V	POPIS	POČET KUSŮ PODLAŽÍ					POZNÁMKA
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	
1 Z		výška= 1,0m celk. dl.=cca 11,85m	Ocelové zinkované zábradlí Materiál : ocelové-zinkované Členění : vnitřní sloupky: 10x10mm, δ=120mm vnější sloupky: 40x40mm vodorovné horní/dolní: 40x60mm -zábradlí: pohled JHOVÝCHODNI -pozn. : - je použita stejná konstrukce jako stávající zábradlí mezi pavilony A a B	-	1	-	-	-	1 -kotvení do stávající betonové opěrné zdi pomocí kotvení desky 150x150mm tl.10mm a 4 kotvení šroubů Ø 16mm, které jsou do stávající zdi vepovány pomocí chemické kotvy určené do chladného, případně betonového zdiva, vepování kotvení šroubů bude provedené dle metody ETAG -kotvení deska je na každém nosném sloupku
2 Z		výška= 1,0m celk. dl.=cca 10,2m	Ocelové zinkované zábradlí – balkon 3.np Materiál : ocelové-zinkované Členění : vnitřní sloupky: 10x10mm, δ=120mm vnější sloupky: 40x40mm vodorovné horní/dolní: 40x60mm -zábradlí: pohled SEVEROZÁPADNI -pozn. : - je použita stejná konstrukce jako stávající zábradlí mezi pavilony A a B	-	-	-	1	-	1 -kotvení do stávající atikové zdi pomocí kotvení desky 150x150mm tl.10mm a 4 kotvení šroubů Ø 16mm, které jsou do stávající zdi vepovány pomocí chemické kotvy určené do chladného, případně betonového zdiva, vepování kotvení šroubů bude provedené dle metody ETAG -kotvení deska je na každém nosném sloupku
3 Z		výška= 1 m celk. dl.=cca 8,5m	Ocelové zinkované zábradlí – pozice vybourané opěrné zdi – 1.np Materiál : ocelové-zinkované Členění : vnitřní sloupky: 10x10mm, δ=120mm vnější sloupky: 40x40mm vodorovné horní/dolní: 40x60mm -zábradlí: pohled JHOVÝCHODNI -pozn. : - je použita stejná konstrukce jako stávající zábradlí mezi pavilony A a B	-	1	-	-	-	1 -kotvení do stávající betonové opěrné zdi pomocí kotvení desky 150x150mm tl.10mm a 4 kotvení šroubů Ø 16mm, které jsou do stávající zdi vepovány pomocí chemické kotvy určené do chladného, případně betonového zdiva, vepování kotvení šroubů bude provedené dle metody ETAG -kotvení deska je na každém nosném sloupku

Výpis vnějšího zábradlí

Akce : Zateplení budovy – pavilon A, nemocnice Sokolov

str: 2

[illegible]

Výpis vnitřního zábradlí - schodišťový prostor

Akce : Zateplení budovy – pavilon A, nemocnice Sokolov

str: 3

[illegible]