






PŮDORYS 1.NP - elektroinstalace
měřítko 1:50

SIGNALIZAČNÍ SYSTÉM:


Signalizační systém fy ABB - sada obj.č. 3280B-C10001 B

-  Transformátor FLM 1000, 230V/15V, 2VA
-  Kontrolní modul s alarmem FEH 2001
-  Signální tahové tlačítko FAP 3002
-  Resetovací tlačítko FAP 2001

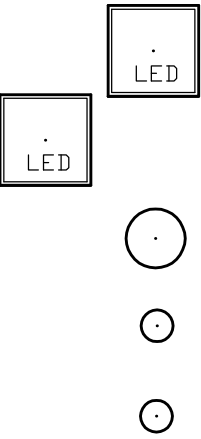





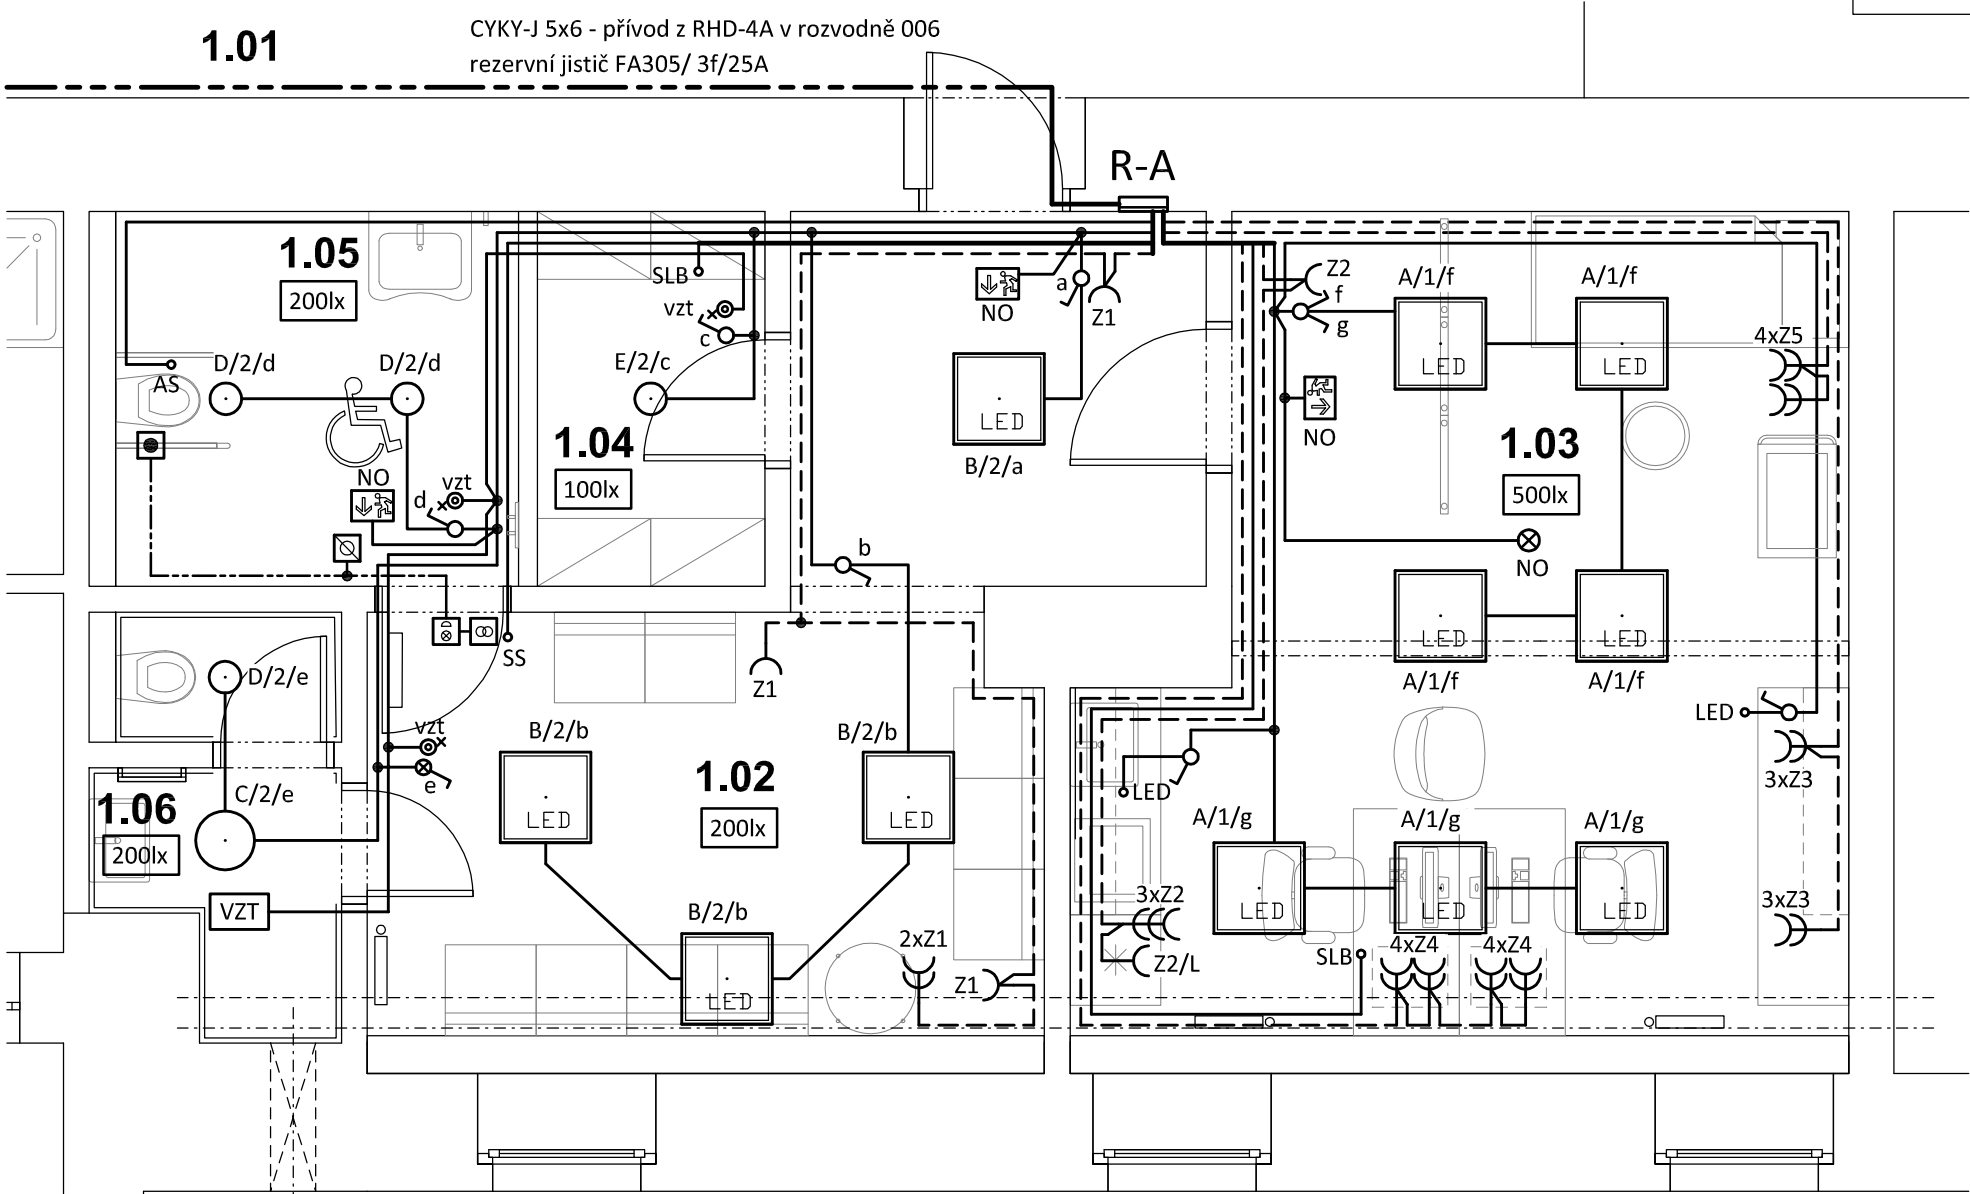










Označení svítidla	Typ	Název	Světelné zdroje
A	MODUS LAB4000A_KO/90	Vestavné LED svítidlo IP65, opálový kryt, Ra 90, 600x600mm	1 x LED, 32W, 3500lm, Ra90, 4000K
B	MODUS SOFT3000A_KN	Vestavné LED svítidlo pro nepřímé osvětlení, 600x600mm	1 x LED, 26W, 3200lm, Ra80, 4000K
C	MODUS SPMN3000KN_/E370/	LED downlight, plechové tělo, mikroprizmatický kryt, IP54	1 x LED, 26W, 3000lm, Ra80, 4000K
D	MODUS SPMN2000KN_/E190/	LED downlight, plechové tělo, mikroprizmatický kryt, IP54	1 x LED, 19W, 1950lm, Ra80, 4000K
E	MODUS SPMN1500KN_/E190/	LED downlight, plechové tělo, mikroprizmatický kryt, IP54	1 x LED, 13W, 1450lm, Ra80, 4000K

CYKY-J 5x6 - přívod z RHD-4A v rozvodně 006
rezervní jistič FA305/ 3f/25A



LEGENDA:

-  Společná trasa vedení
-  Zásuvkový rozvod (CYKY-J 3x2.5)
-  Světelný rozvod (CYKY-J 3/5x1.5)
-  Jednopolový spínač pod omítku, řaz.1, 10A/250V, IP20
-  Sériový přepínač pod omítku, řaz.5, 10A/250V, IP20
-  Jednopolový spínač pod omítku se sign.doutn., řaz.1S, 10A/250V, IP20
-  Tlačítkový ovl. se sign.dout. pod omítku, řaz.1/0S, 10A/250V, IP20
-  Jednoduchá zásuvka pod omítku, 16A/250V, IP20
-  Jednoduché zásuvky ve společném rámečku
-  Volný vývod jednofázový
-  LED - osvětlení kuch.linky (pásek - dodávka nábytku)
-  AS - automatický splachovač (dodávka ZTI vč. zdroje)
-  SLB - vývody pro zařízení slaboproudu (CYKY-J 3x1.5)
-  Nouzové osvětlení s piktogramem, 2W/230V, 1hod.
-  Nouzové osvětlení bez piktogramu, 2W/230V, 1hod.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.	Název místnosti	Plocha (m2)
1.01	Chodba	-
1.02	Čekárna	20,49
1.03	Ambulance	25,98
1.04	Sklad	3,73
1.05	WC invalidé	6,61
1.06	WC personál	3,82

POZNÁMKA:

Napěťová soustava:

3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-S (R-A)

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí

dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 3:

při poruše - automatickým odpojením

doplňková ochrana - doplňujícím ochranným pospojováním

- proudovými chrániči

Zodpovědný projektant:	HIP	PROJEKTANT AKCE:	
Klímešová Miroslava	Ing. J. Handšuhová Smutná	M. Klímešová - 3D PROJEKT	
Kraj:	Karlovarský	SÚ:	Karlovy Vary
Investor:	KKN a.s., nem. Karlovy Vary, Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary		Úvalská 604/2, 360 09 K. Vary IČO: 722 70 179, Tel. 731 409 028
Akce:	Karlovarská krajská nemocnice a.s. Objekt B - 1.np - angiologická ambulance		Formát: 4A4
			Stupeň: DSJ
			Č. zak.: E-25035
			Datum: 04/2025
Objekt:	D1.2.3 - TPS Silnoproud		Měřítko: 1:50
Název:	PŮDORYS 1.NP		Číslo výkresu: D1.2.3.2.2