


Vypracoval: <b>Bc. Jakub Beneš</b>		HIP: <b>Oto Szakos</b>		Generální projektant: <div>  </div>	
Kontroloval: <b>Jakub Meca</b>		Zodpovědný projektant: <b>Bc. Jakub Beneš</b>		Pohoří 30, Pohoří 254 01	
Projekt	<b>Snížení energetické náročnosti DOZP Radošov</b>				
Projektant profese	<b>Strong enco</b>	Zákaznické číslo <b>NH.01.2024</b>			
Investor	<b>Karlovarský kraj, IČ: 70891168, Závodní 353/88, Dvory, 360 06 Karlovy Vary</b>	Stupeň PD	<b>PDPS</b>	Paré	
Místo stavby	<b>Parc.č. st. 174, k.ú. Radošov u Kyselky [678694]</b>	Datum	<b>08/2024</b>		
Stavební objekt	<b>SO.01. Hlavní objekt DOZP</b>	Formát	<b>A4</b>		
Díl projektu	<b>D.1.4.02 - Silnoproudá elektroinstalace osvětlení/připojení TČ</b>	Měřítko	<b>-</b>		
Název dokumentu	<b>Úprava rozvaděče RMS</b>	Číslo výkresu <b>D.1.4.02.09</b>		Revize <b>0</b>	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Úprava stávajícího rozvaděče RMS1  
TN-C-S  
In= 63A Ik=6kA


Do rozvaděče bude doplněná přepětová ochrana T1+T2 dle schématu  
Rozvaděč je umístěný v chodbě 1.01

Ve stávajícím rozvaděči budou demontovány jističe na pozicích 12-20  
Tyto jističe budou nahrazeny jednomodulovými jističochrániči z nichž budou napojeny nové světelné okruhy.

Stávající okruhy budou zrušeny.


			Datum	30.08.2024	DOZP Radošov			Titulní list			= RMS1			
			Zprac.	Bc. Jakub Beneš							+ 1pole			
			Zkontr.	Jakub Meca	Úprava rozvaděče RMS1						List		1	
Změna	Datum	Název	Pův.		Náhrada z	Nahrazeno čím			IEC_bas001		Strana		1 / 4	



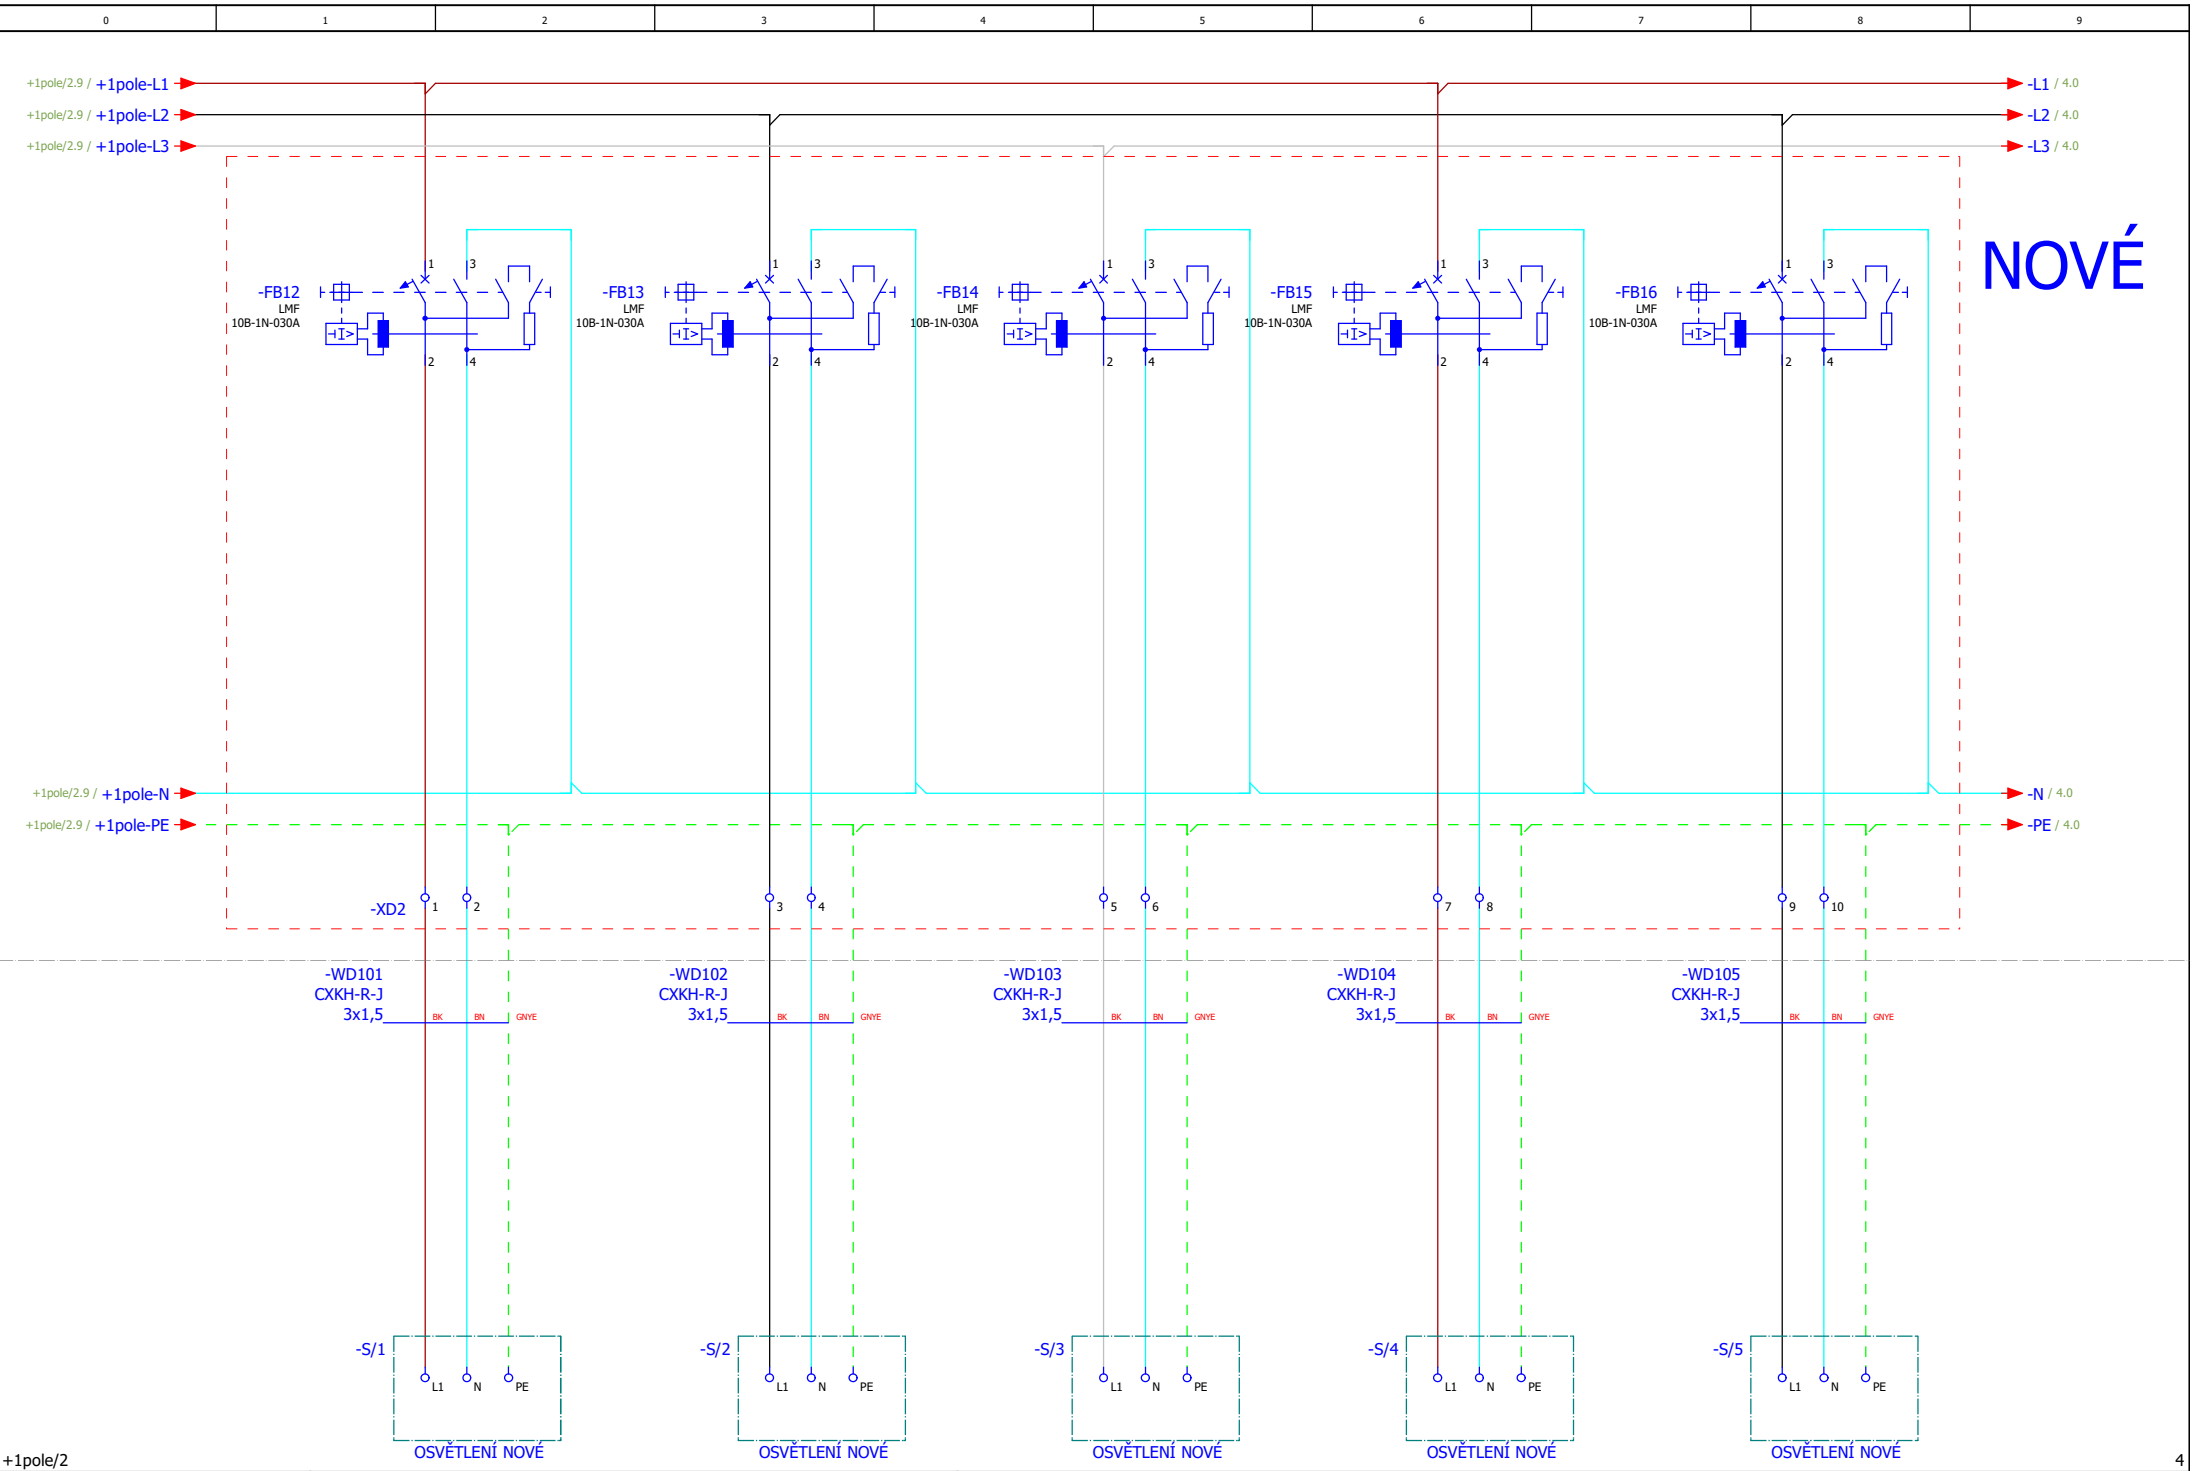

+1pole/2

		Datum	02.09.2024	DOZP Radošov		Electrical project s.r.o.		Světelné okruhy		= RMS1	
		Zprac.	Bc. Jakub Beneš	Úprava rozvaděče RMS1		Electrical project				+ 2pole	
		Zkontr.	Jakub Meca							List	
Změna	Datum	Název	Přív.	Náhrada z	Nahrazeno čím			IEC_bas001		3	
										Strana 3 / 4	

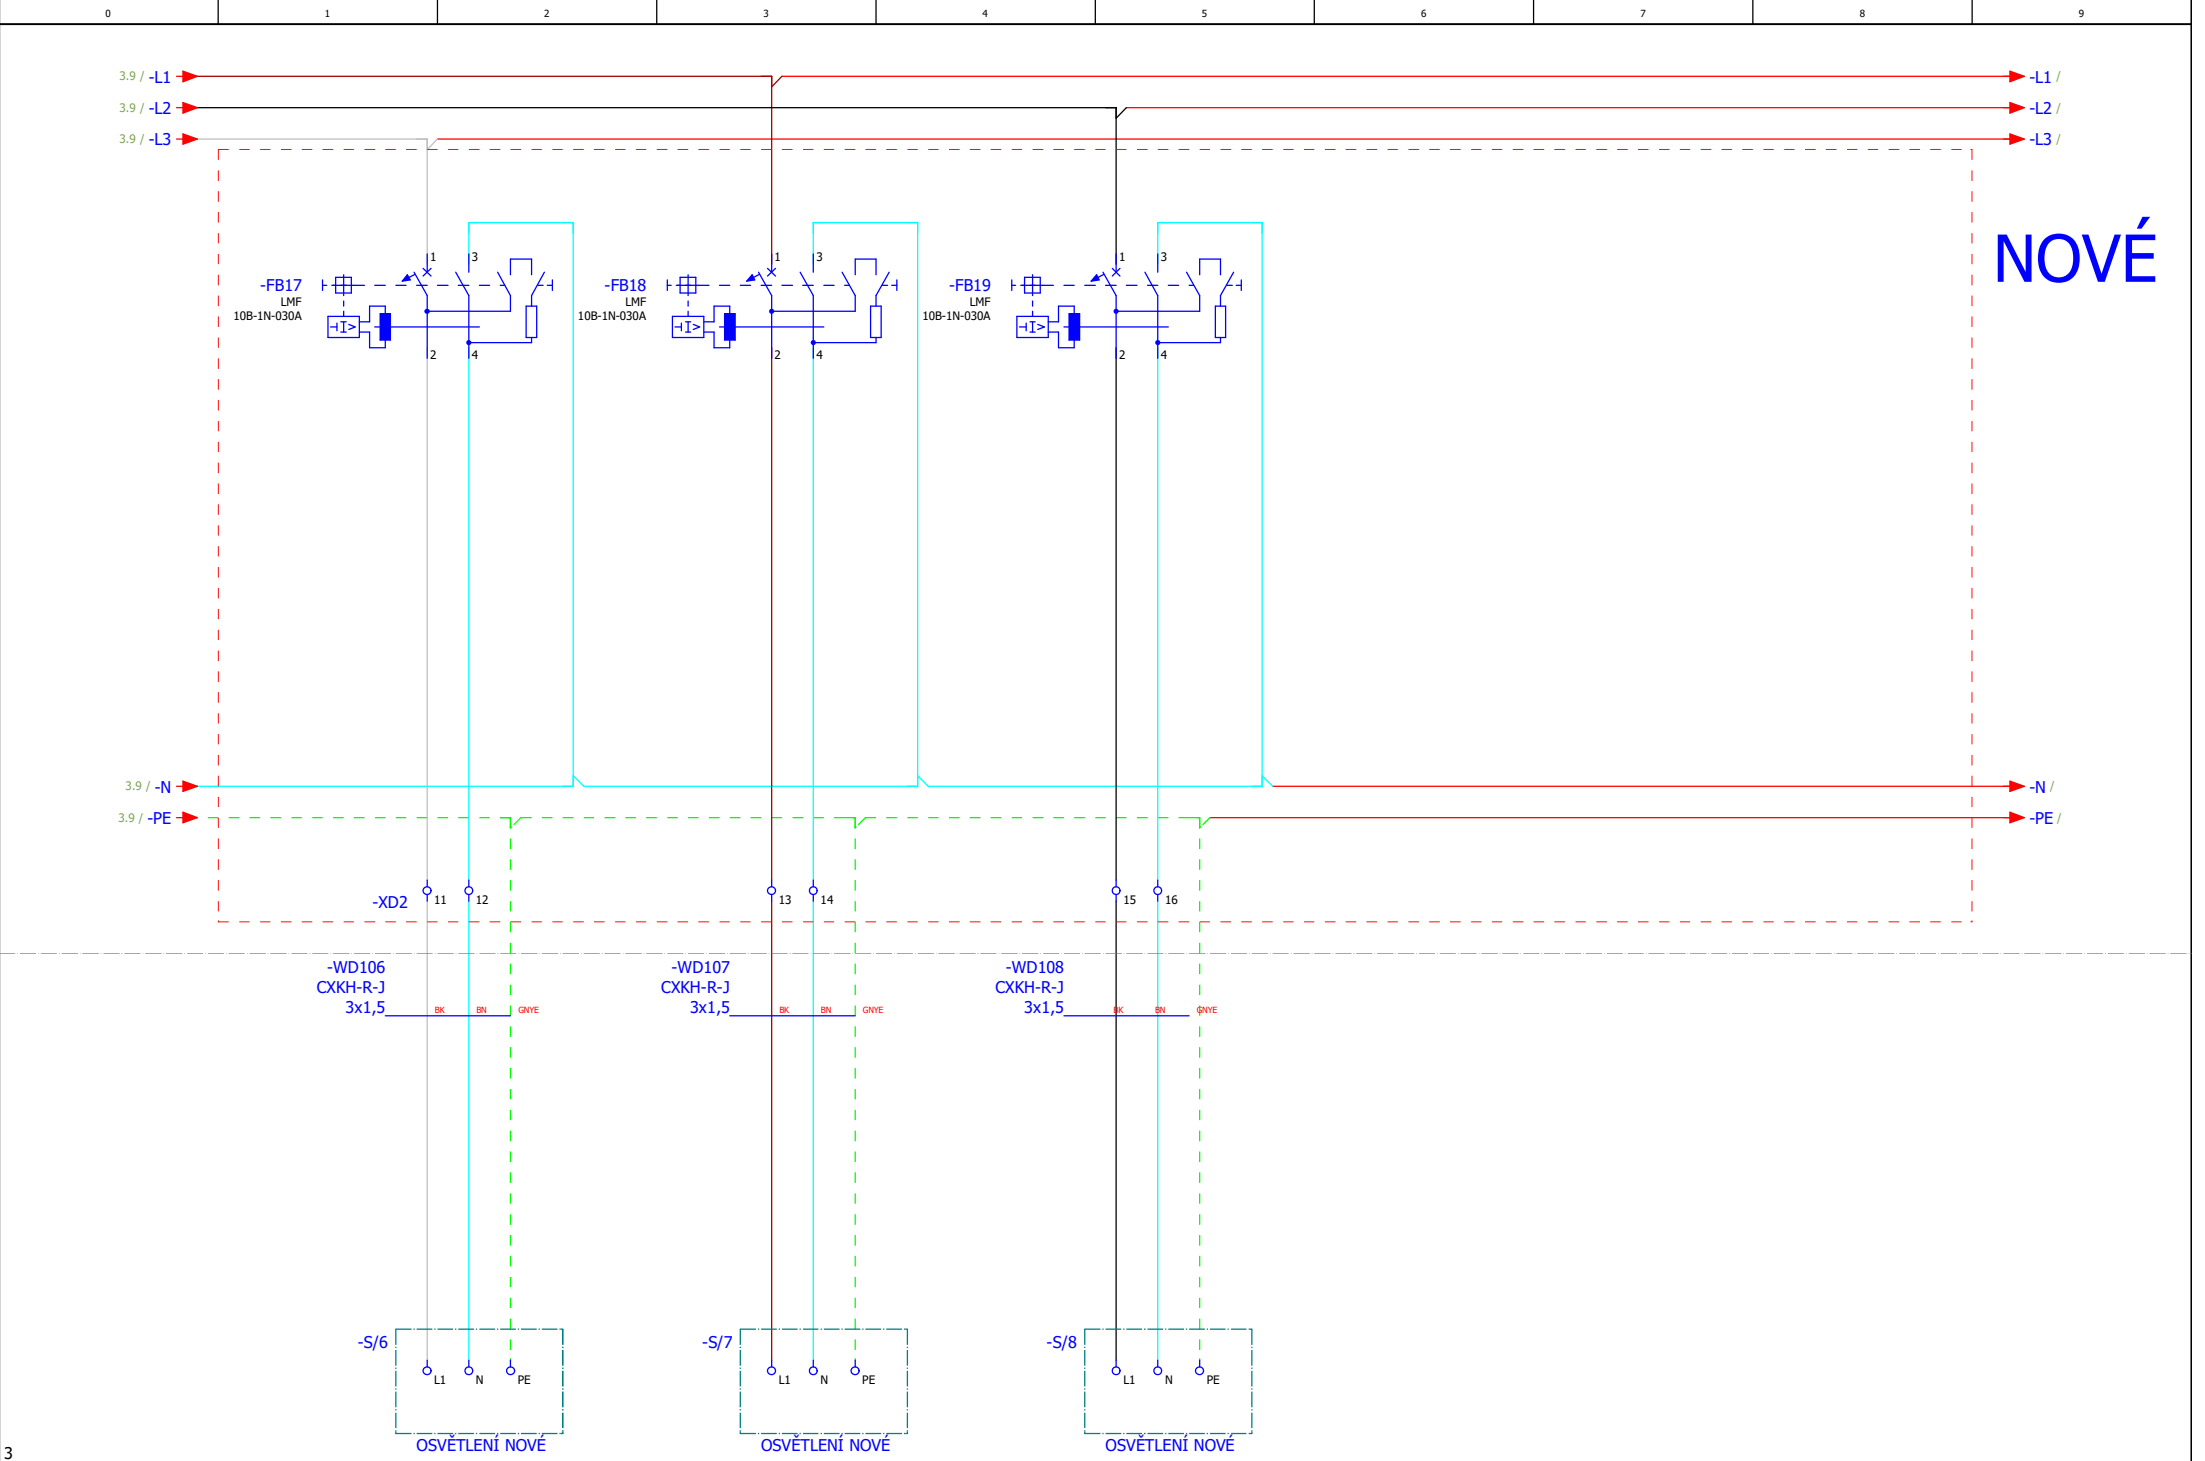

			Datum	02.09.2024	DOZP Radošov		Electrical project s.r.o. 	Světelné okruhy			= RMS1	
			Zprac.	Bc. Jakub Beneš							+ 2pole	
			Zkontr.	Jakub Meca	Úprava rozvaděče RMS1							
Změna	Datum	Název	Přív.		Náhrada z	Nahrazeno čím			IEC_bas001	List	4	
										Strana	4 / 4	