




Vypracoval: <b>Bc. Jakub Beneš</b>		HIP: <b>Oto Szakos</b>		Generální projektant: <div>  </div>	
Kontroloval: <b>Jakub Meca</b>		Zodpovědný projektant: <b>Bc. Jakub Beneš</b>		Pohoří 30, Pohoří 254 01	
Projekt	<b>Snížení energetické náročnosti DOZP Radošov</b>				
Projektant profese	<b>Strong enco</b>	Zákaznické číslo <b>NH.01.2024</b>			
Investor	<b>Karlovarský kraj, IČ: 70891168, Závodní 353/88, Dvory, 360 06 Karlovy Vary</b>	Stupeň PD	<b>PDPS</b>	Paré	
Místo stavby	<b>Parc.č. st. 174, k.ú. Radošov u Kyselky [678694]</b>	Datum	<b>08/2024</b>		
Stavební objekt	<b>SO.01. Hlavní objekt DOZP</b>	Formát	<b>A4</b>		
Díl projektu	<b>D.1.4.02 - Silnoproudá elektroinstalace osvětlení/připojení TČ</b>	Měřítko	<b>-</b>		
Název dokumentu	<b>Schéma rozvaděče R-KOT</b>	Číslo výkresu <b>D.1.4.02.16</b>		Revize <b>0</b>	



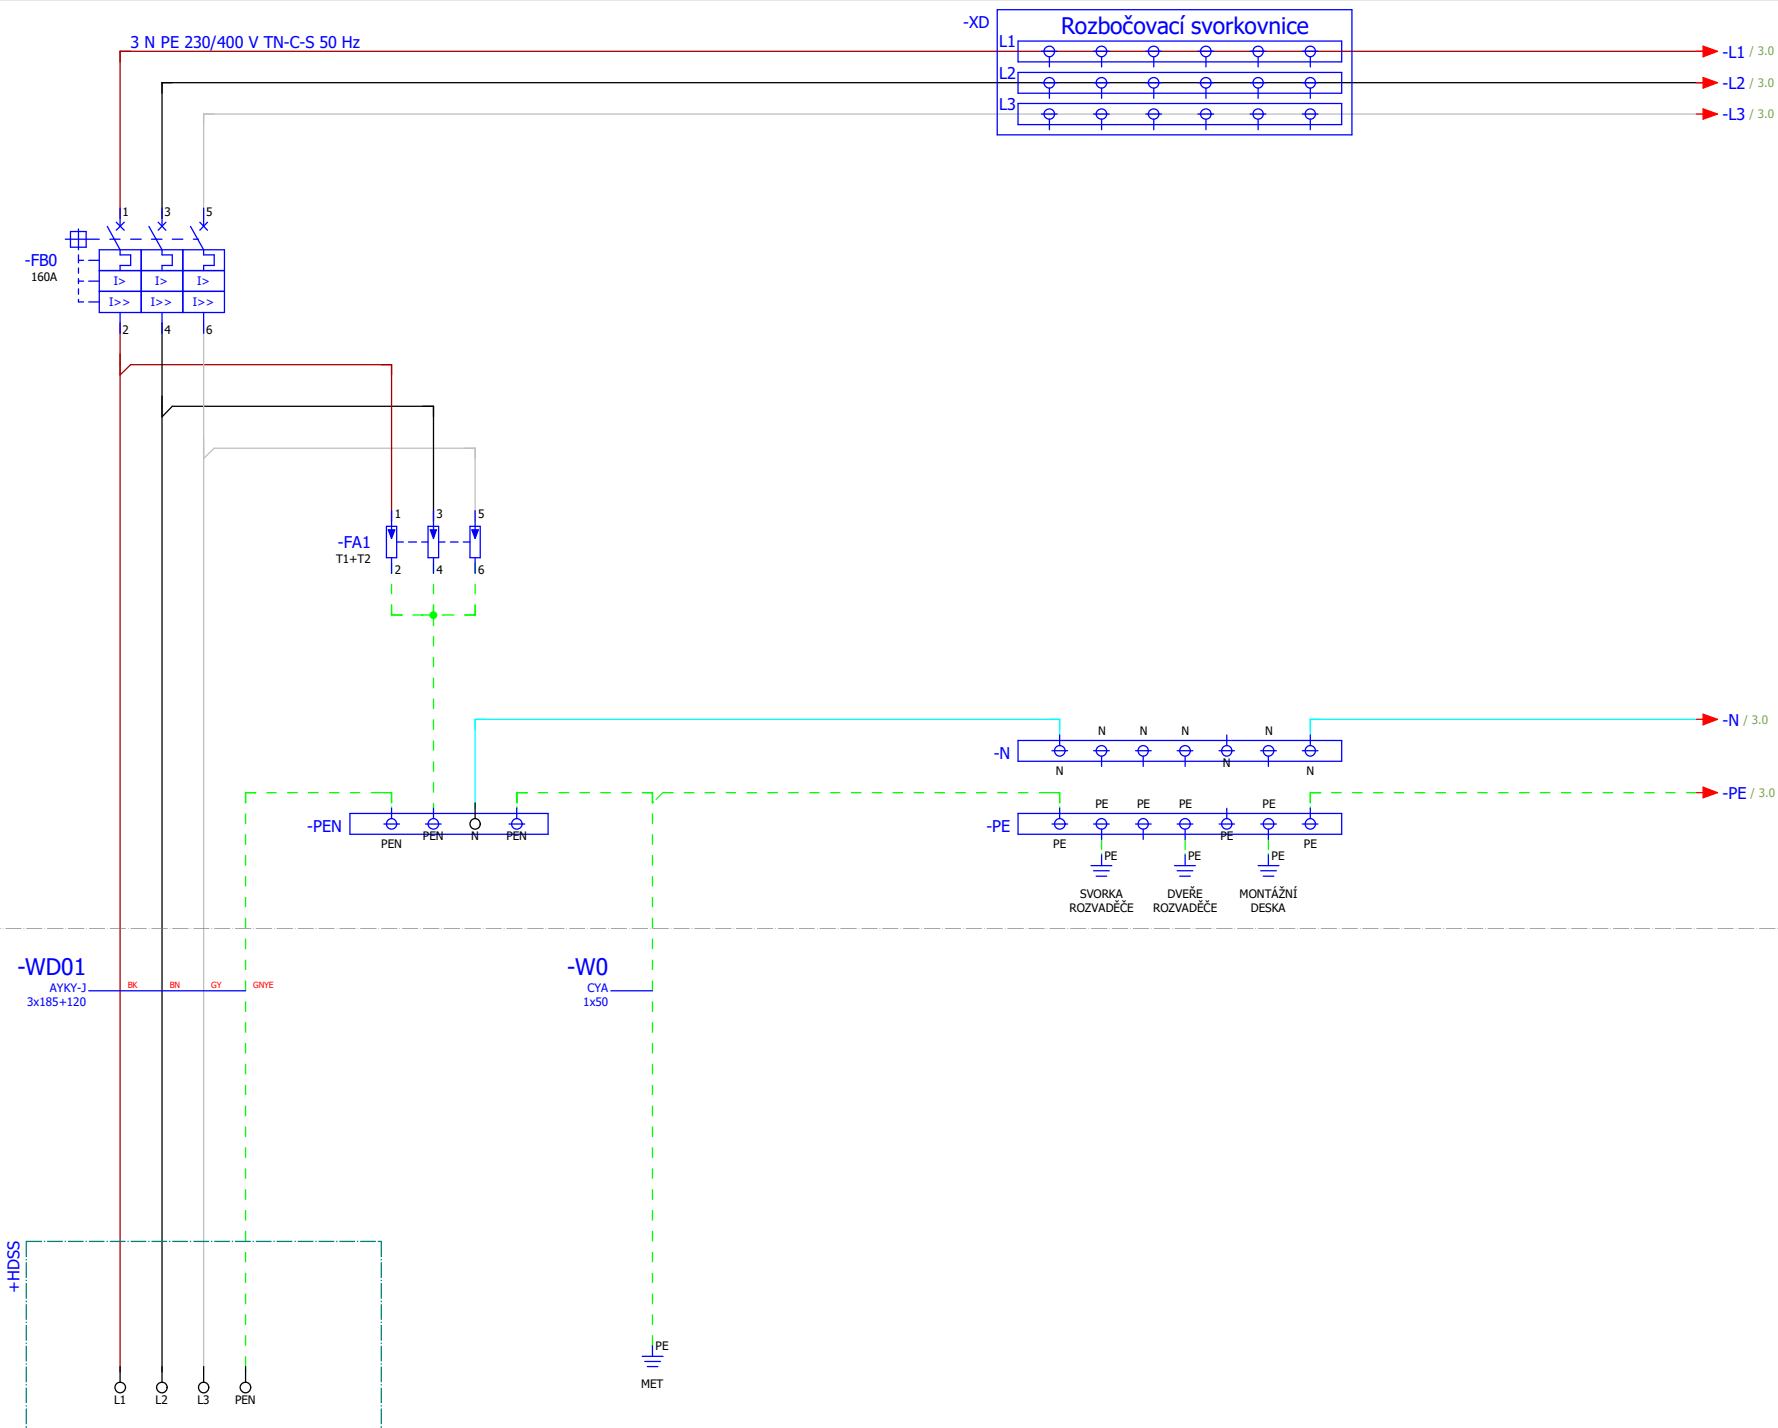

			Datum	02.09.2024	DOZP Radošov		Electrical Project s.r.o.	Přívod			=			
			Zprac.	Jakub							+			
			Zkontr.		Schéma rozvaděče R_KOT									
Změna	Datum	Název	Pův.		Náhrada z	Nahrazeno čím			IEC_bas001		List	2		
												Strana	2 / 8	

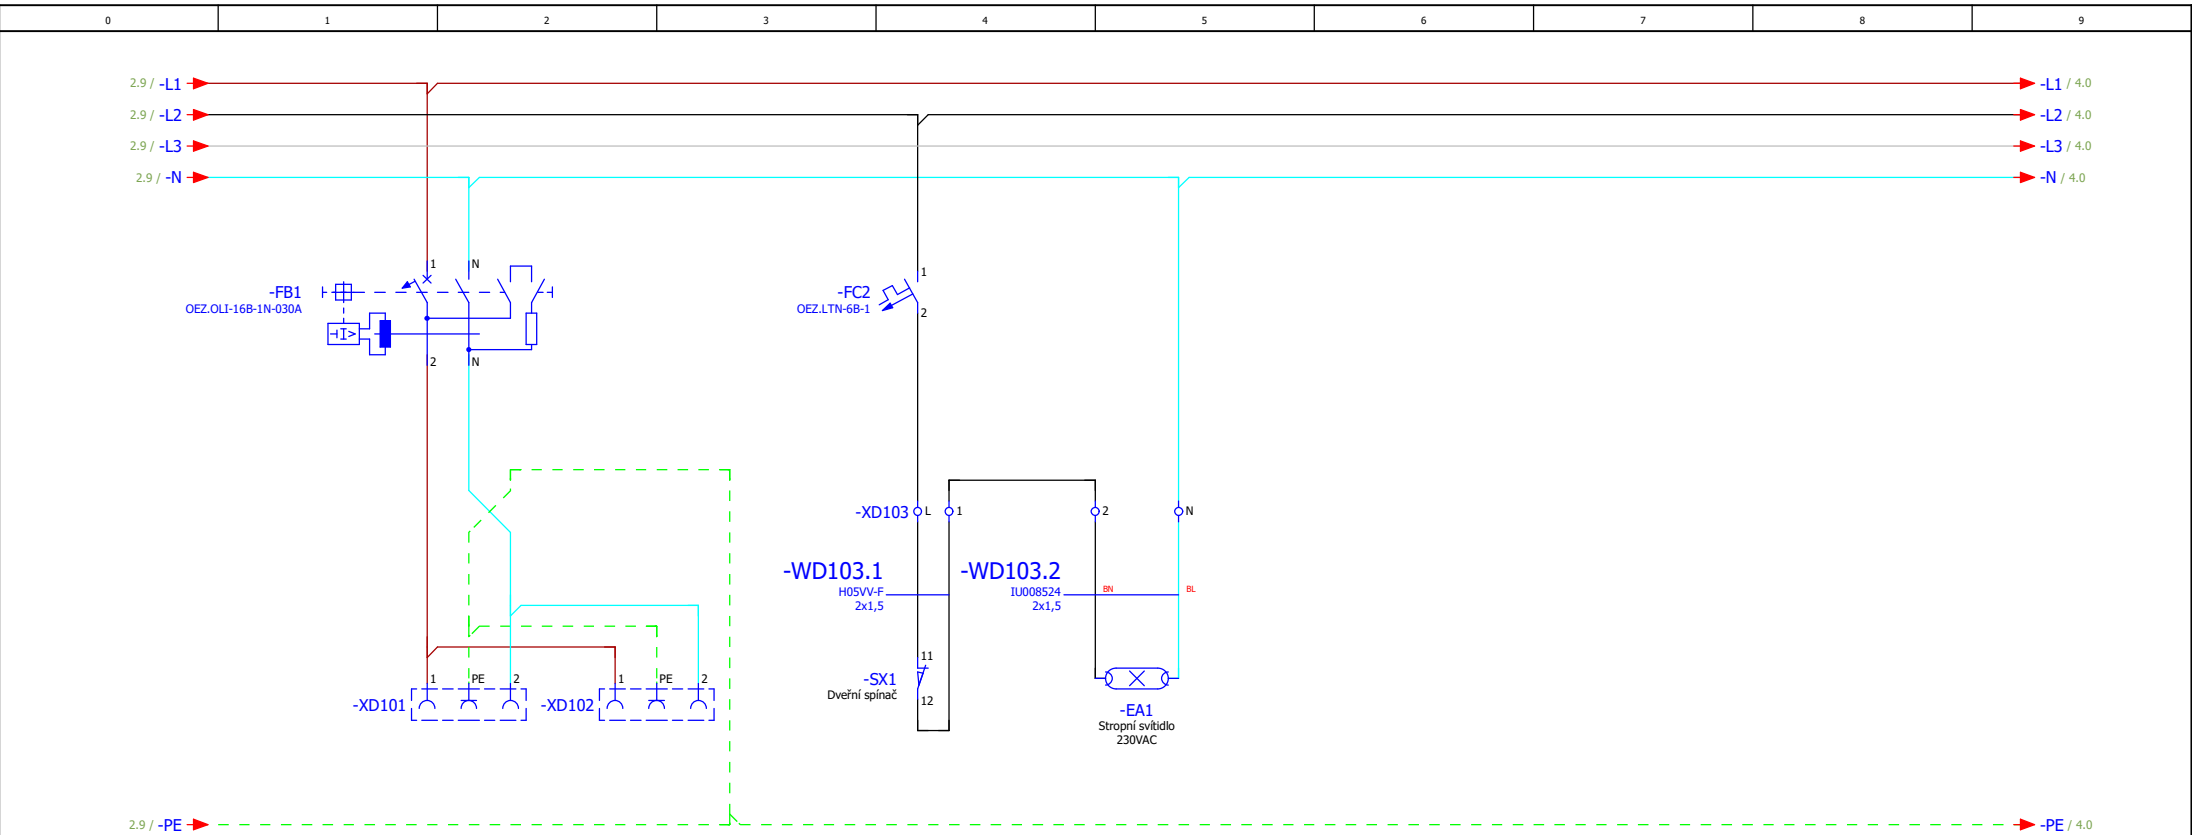

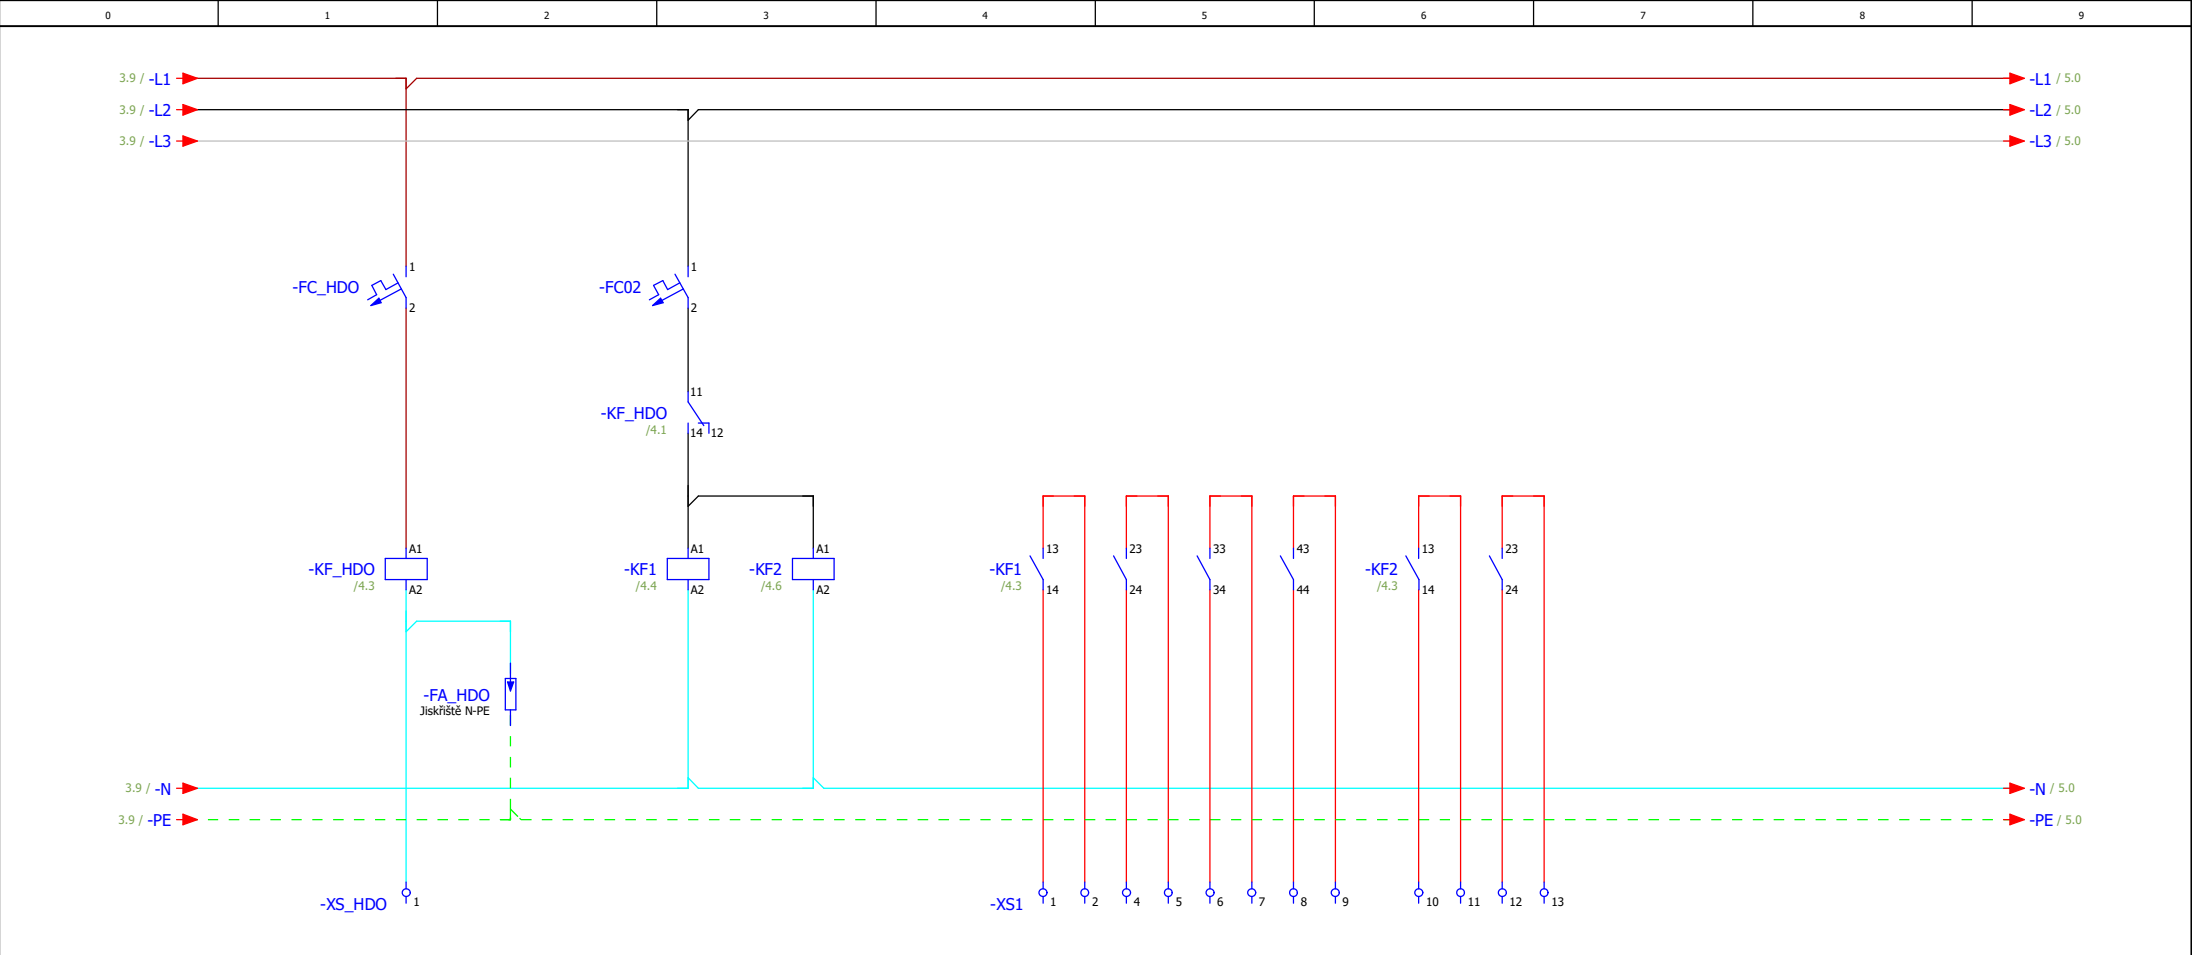


KABEL JE SOUČÁSTÍ PROJEKTU FVE



			Datum	02.09.2024	DOZP Radošov		Electrical Project s.r.o. 	Vývody TČ			=		
			Zprac.	Bc. Jakub Beneš	Schéma rozvaděče R_KOT						+		
			Zkontr.	Jakub Meca									
Změna	Datum	Název	Pův.		Náhrada z	Nahrazeno čím			IEC_bas001		List	5	
											Strana	5 / 8	



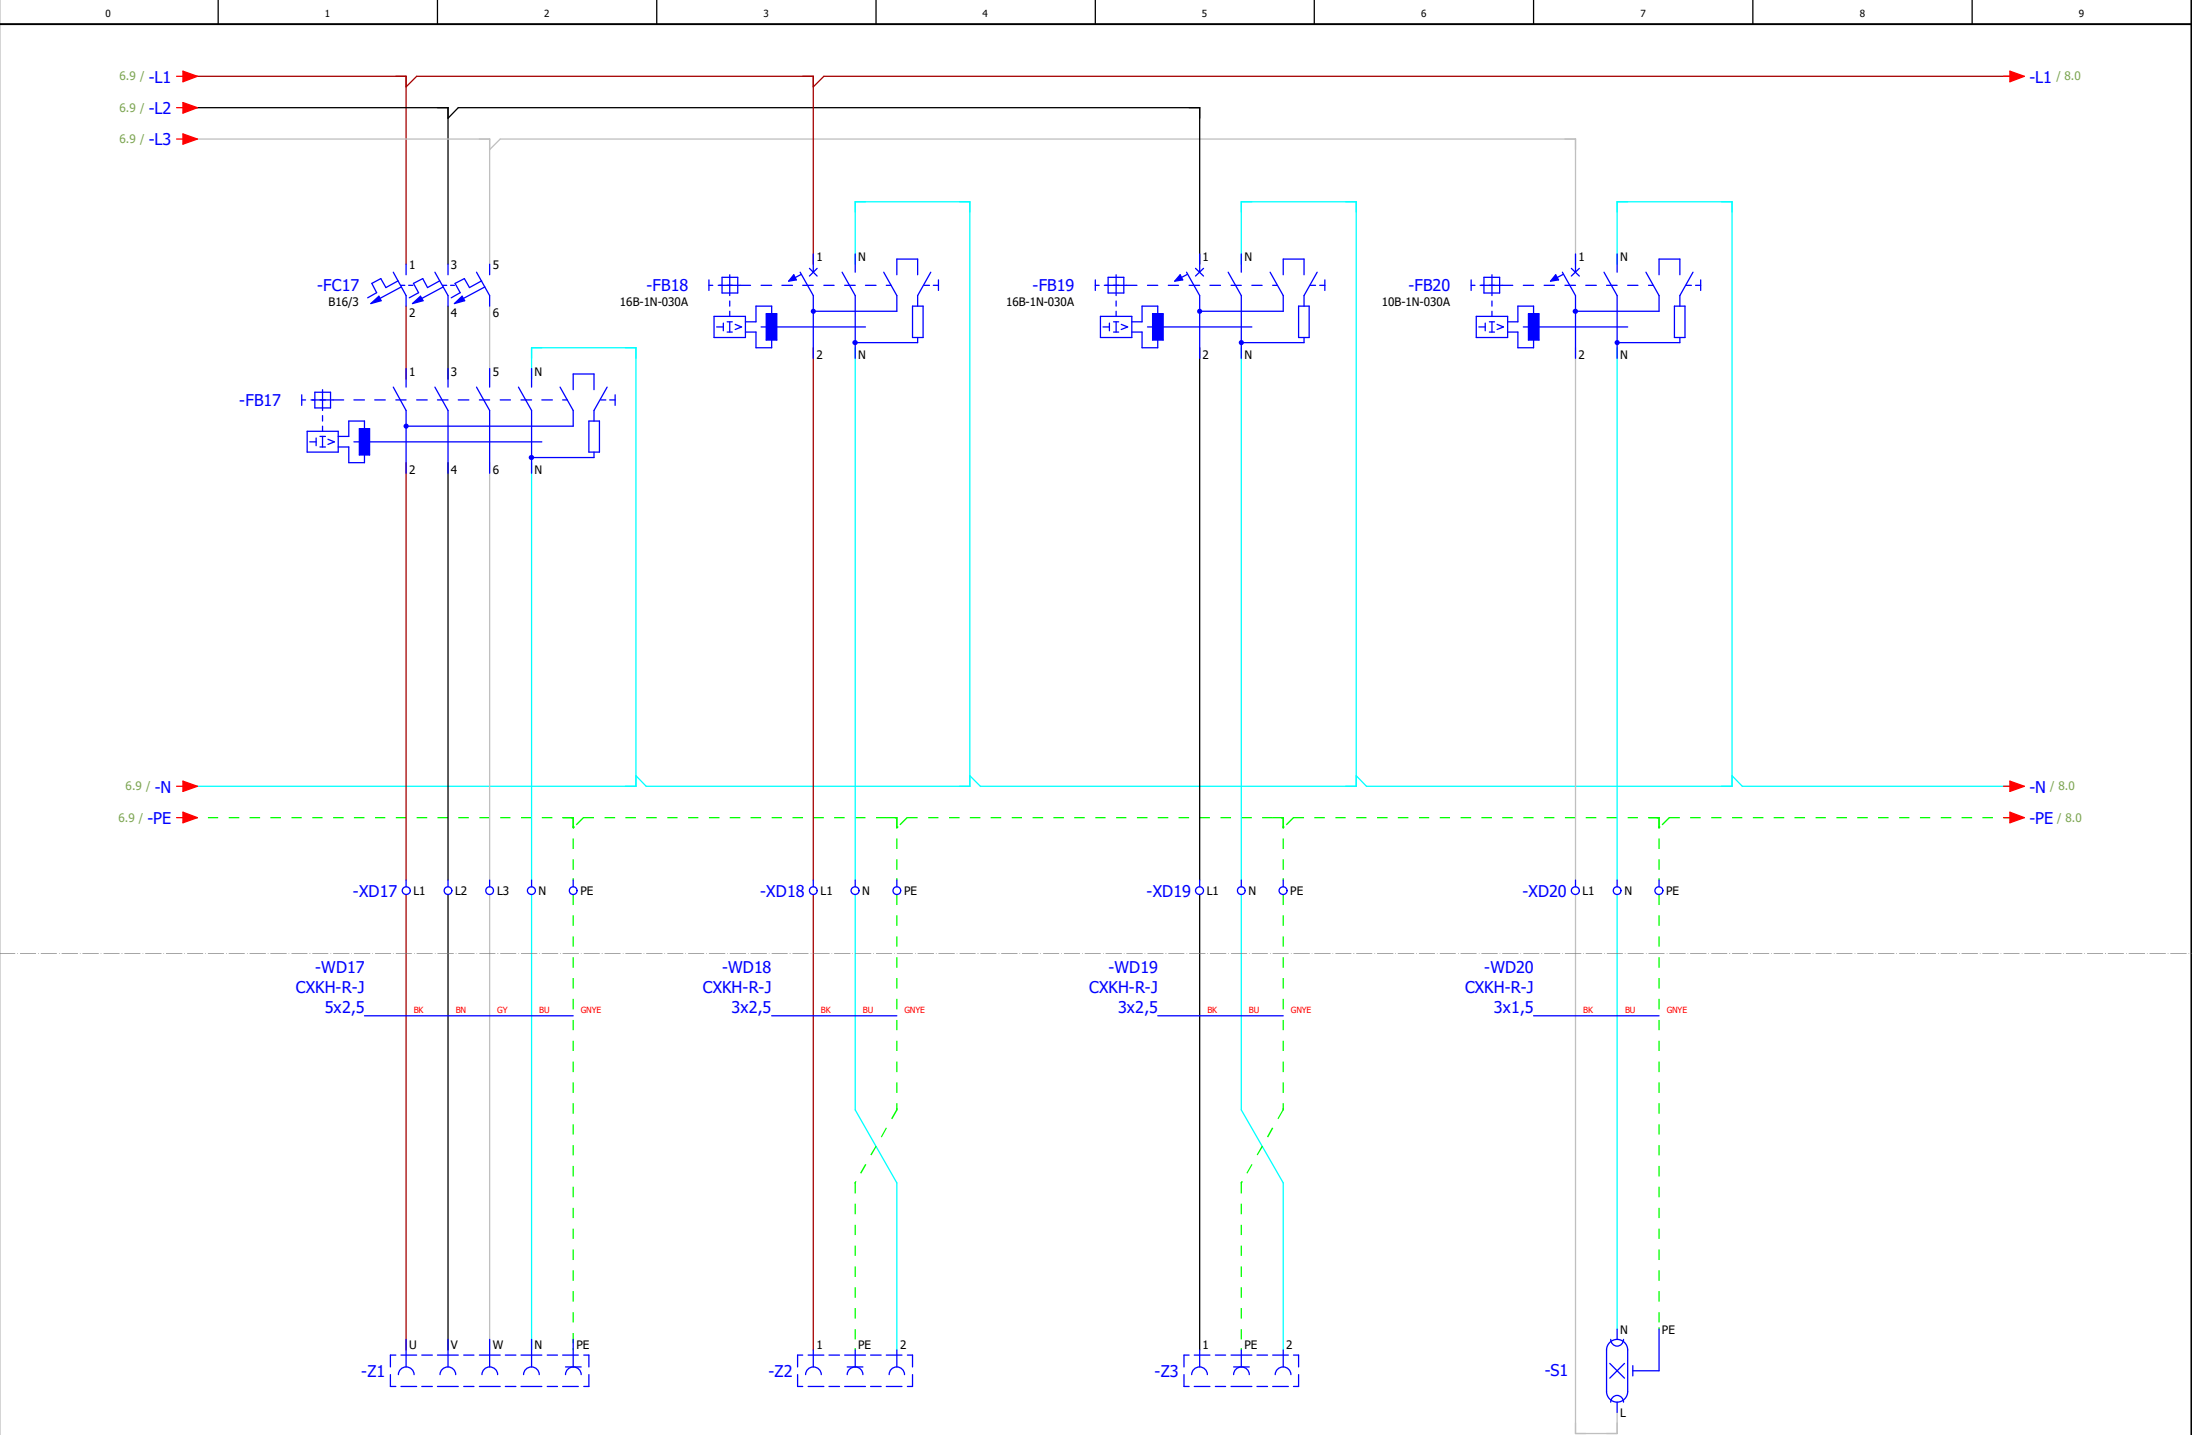

			Datum	02.09.2024	DOZP Radošov	
			Zprac.	Bc. Jakub Beneš		
			Zkontr.	Jakub Meca	Schéma rozvaděče R_KOT	
Změna	Datum	Název	Pův.	Náhrada z	Nahrazeno čím	

			=
			+
		IEC_bas001	List 7
			Strana 7 / 8



