


Vypracoval: <b>Bc. Jakub Beneš</b>		HIP: <b>Oto Szakos</b>		Generální projektant: <div>  </div>	
Kontroloval: <b>Jakub Meca</b>		Zodpovědný projektant: <b>Bc. Jakub Beneš</b>		Pohoří 30, Pohoří 254 01	
Projekt	<b>Snížení energetické náročnosti DOZP Radošov</b>				
Projektant profese	<b>Strong enco</b>		Zákaznické číslo <b>NH.01.2024</b>		
Investor	Karlovarský kraj, IČ: 70891168, Závodní 353/88, Dvory, 360 06 Karlovy Vary		Stupeň PD	<b>PDPS</b>	Paré
Místo stavby	Parc.č. st. 174, k.ú. Radošov u Kyselky [678694]		Datum	<b>08/2024</b>	
Stavební objekt	<b>SO.01. Hlavní objekt DOZP</b>		Formát	<b>A4</b>	
Díl projektu	<b>D.1.4.02 - Silnoproudá elektroinstalace osvětlení/připojení TČ</b>		Měřítko	-	
Název dokumentu	<b>Úprava rozvaděče RS</b>		Číslo výkresu <b>D.1.4.02.10</b>		Revize <b>0</b>

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Úprava stávajícího rozvaděče RS  
TN-S  
In= 63A Ik<6kA


Do rozvaděče bude doplněná přepětová ochrana T2 dle schématu  
Rozvaděč je umístěný v chodbě 1.27

Ve stávajícím rozvaděči budou demontovány jističe na pozicích 2-6  
Tyto jističe budou nahrazeny jednomodulovými jističo chrániči z nichž budou napojeny nové světelné okruhy.

Stávající okruhy budou zrušeny.

			Datum	16.08.2024	DOZP Radošov			Titulní list			= RS
			Zprac.	Bc. Jakub Beneš							+
			Zkontr.	Jakub Meca	Úprava rozvaděče RS						
Změna	Datum	Název	Pův.		Náhrada z	Nahrazeno čím	IEC_bas001		List	1	
								Strana		1 / 3	



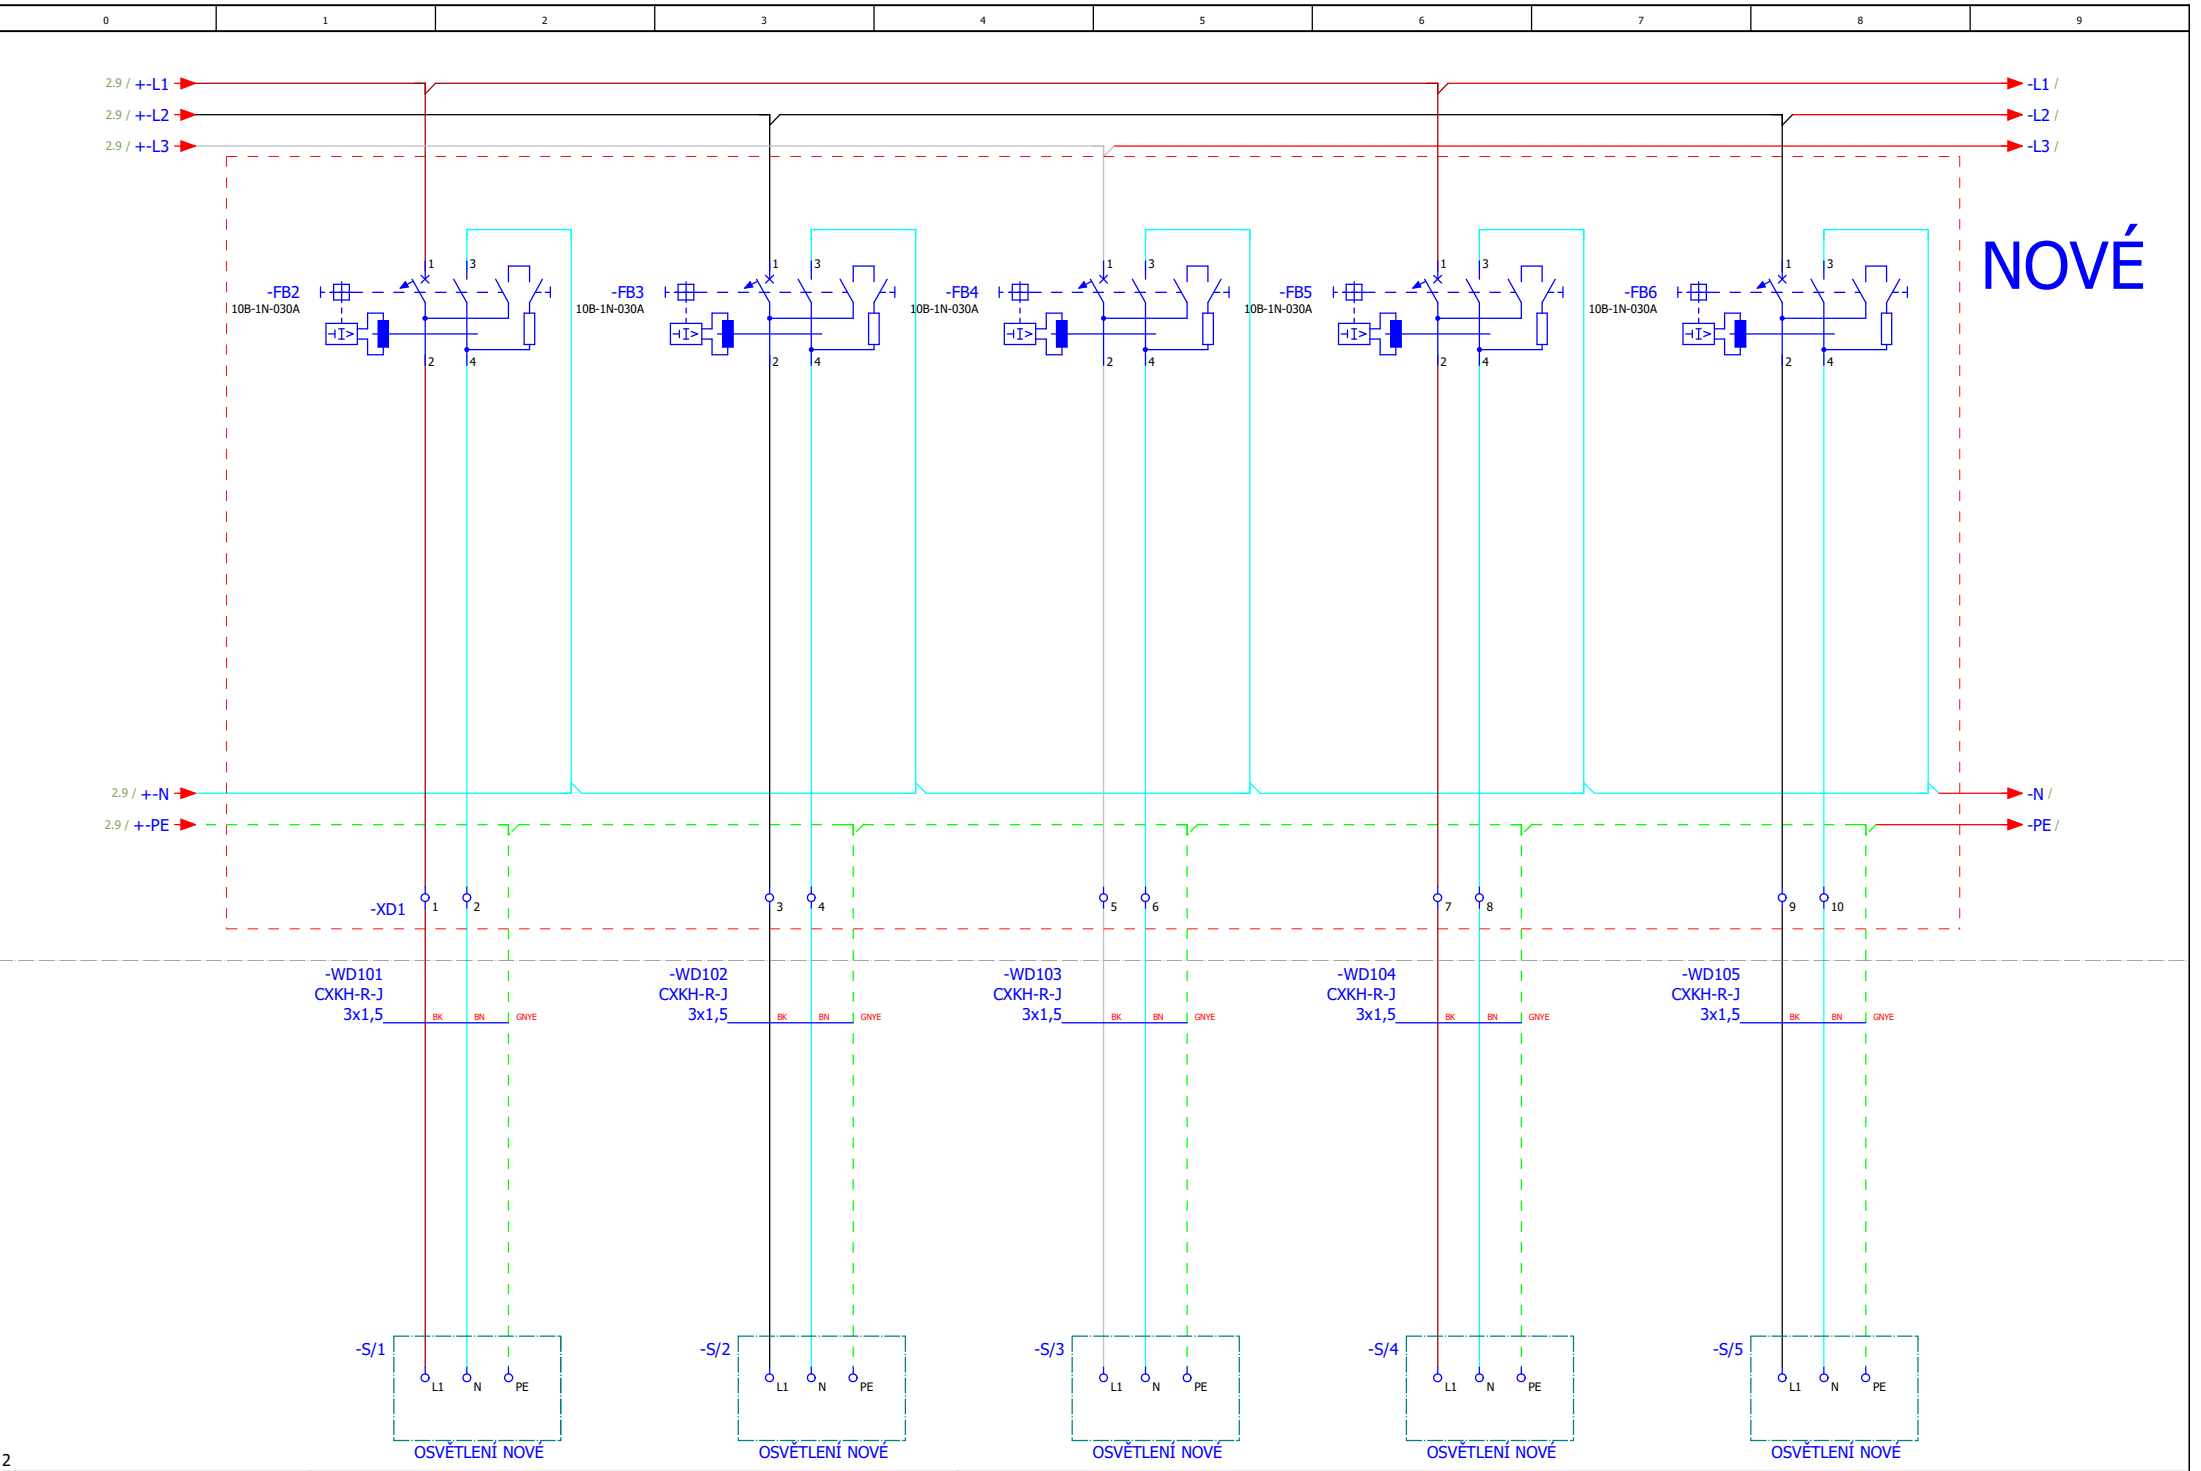

NOVÉ

2		Datum		02.09.2024		DOZP Radošov		Electrical project s.r.o.		Vývody osvětlení		= RS	
		Zprac.		Bc. Jakub Beneš		Úprava rozvaděče RS		Electrical project				+	
		Zkontr.		Jakub Meca								IEC_bas001	
Změna		Datum		Název		Pův.		Náhrada z		Nahrazeno čím		List	
												3	
												Strana	
												3 / 3	