Všechna práva na tento dokument a informace v něm obsažené vyhrazena. Rozmnožování nebo sdělování jiné osobě bez písemného souhlasu TECHNISERV, s.r.o. zakázáno a bude postihováno.

We reserve all rights to this document and to the information contained therein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express written authority is forbidden and will be prosecuted © TECHNISERV, s.r.o.

1.NP – STÁVAJÍCÍ STAV k 09/2025

před demontážemi

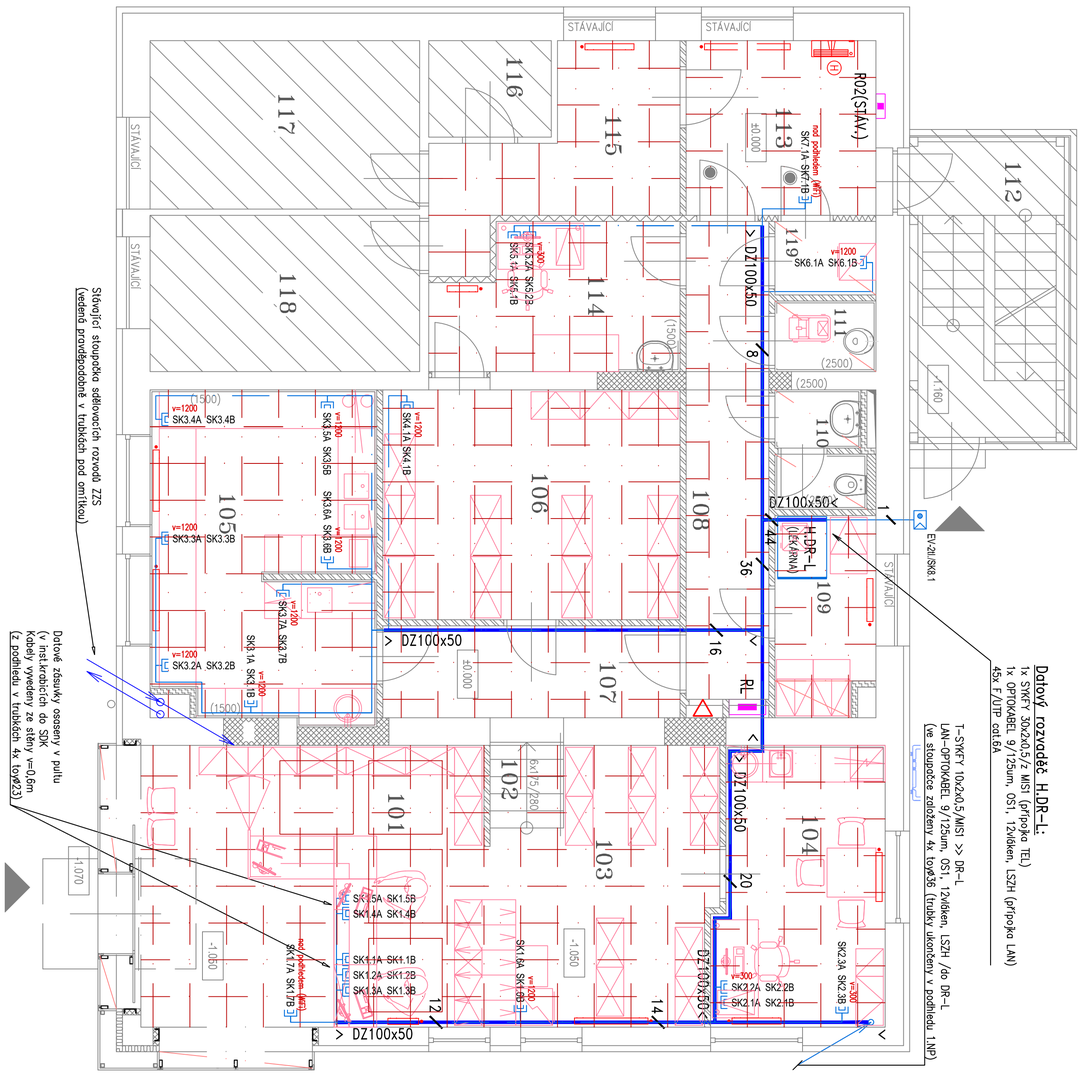

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	DRUH PODLAHY	OZN.	POVRCH STĚN	OZN.	POVRCH STROPU	S.V. PODHL.
101	VÝDEJ	27.20	KERAMICKÁ DLAŽBA POVLAKOVÁ KRYTINA	D1 P4	OMYVATELNÝ NÁTĚR	N2	–	–
102	SPOJOVACÍ SCHODY	2.00	KERAMICKÁ DLAŽBA	D2	OMYVATELNÝ NÁTĚR	N2		
103	VÝDEJ – ZÁZEMÍ	15.40	POVLAKOVÁ KRYTINA	P1	OMYVATELNÝ NÁTĚR	N2		
104	DENNÍ MÍSTNOST ZAM.	12.40	POVLAKOVÁ KRYTINA	P1	KER.OBKL.V.ÚNIKOU OMYVATELNÝ NÁTĚR	N2		
105	UMÝVÁRNA, PŘÍPRAVNA	19.90	POVLAKOVÁ KRYTINA	P2	KER.OBKL.V.ÚNIKOU OMYVATELNÝ NÁTĚR	N2		
106	SKLAD LÉČIV	18.40	POVLAKOVÁ KRYTINA	P2	OMYVATELNÝ NÁTĚR	N2		
107	CHODBA	7.30	POVLAKOVÁ KRYTINA	P2	OMYVATELNÝ NÁTĚR	N2		
108	CHODBA	10.55	POVLAKOVÁ KRYTINA	P2	OMYVATELNÝ NÁTĚR	N2		
109	ŠATNA	5.50	POVLAKOVÁ KRYTINA	P2	OMYVATELNÝ NÁTĚR	N2		
110	WC PERSONÁL	2.80	KERAMICKÁ DLAŽBA	D3	KER.OBKL.V.2500 MM			
111	ÚKLID	4.05	KERAMICKÁ DLAŽBA	D4	KER.OBKL.V.2500 MM			
112	SCHODIŠTĚ ZÁSOBOVÁNÍ	–	–STÁVAJÍCÍ–		–STÁVAJÍCÍ–			
113	ZÁDVEŘÍ	9.15	KERAMICKÁ DLAŽBA	D5	OMYVATELNÝ NÁTĚR	N1		
114	PŘÍJEM	9.00	POVLAKOVÁ KRYTINA	P3	OMYVATELNÝ NÁTĚR	N2		
115	CHODBA	9.20	POVLAKOVÁ KRYTINA	P3	OMYVATELNÝ NÁTĚR	N1		
116	stávající–SKLAD PRÁDLA	3.15	–STÁVAJÍCÍ–		–STÁVAJÍCÍ–			
117	stávající–LÉKAŘSKÝ POKOJ	12.10	–STÁVAJÍCÍ–		–STÁVAJÍCÍ–			
118	stávající–LÉKAŘSKÝ POKOJ	11.20	–STÁVAJÍCÍ–		–STÁVAJÍCÍ–			

POZNÁMKA: ke stávajícímu projektu/realizaci z roku 2013

– V hlavních trasách jsou realizované kabelové žlaby umístěné nad podhledy.
– Napojení na areálové rozvody LAN a TEL je řešeno v rámci PD F2.02 – Přípojka slaboproudů z roku 2013.

– Rozvody strukturované kabeláže (telefon + LAN) jsou realizované v cat.6A F/UTP, provedeny jsou jednotným systémem začínajícím patch panely a uživatelskými zásuvkami konče výrobcem SOLARIX.
– Topologie sítě v prostoru lékárny je tvořena hvězdou vedenou z datového rozvaděče lékárnu (H.DR–L).
– Napájení datového rozvaděče je navrženo z podružného rozvaděče lékárny RL (viz. PD F1.04g Zařízení silnoproudé elektrotechniky z roku 2013).
– Rozvody SK v prostoru lékárny jsou provedeny kabely F/UTP cat6A pro vnitřní prostředí uloženými na chodbách v instalačním žlabu, kde jsou vysvazkovány. Přívody k datovým zásuvkám jsou provedeny z prostoru podhledu do přístrojové krabice v trubce pod omítkou případně pod SDK deskami (v místech SDK příček a stěn). Do jedné trubky TOY⌀16mm lze osadit 2 kabely, do tr. TOY⌀23mm lze zatáhnout max. 4 kabely. Tomu je třeba přizpůsobit vlastní trubkování trubkování.
– Koncové zásuvky budou ve shodném designu se silnoproudými koncovými prvky (zásuvky a vypínače), jejich výběr byl schválen uživatelem a projektantem při realizaci v roce 2013 na základě variantní nabídky zhotovitele.

Upozornění
– Montáž rozvodů strukturované kabeláže měla být provedena certifikovanou firmou pro vybraného výrobce, po dokončení montáží mělo být provedeno měření, vystaveny protokoly a sjednána 25–ti letá systémová záruka na celý systém – v době zpracování tohoto projektu nedostupné.
– Protokoly měření všech jednotlivých portů musí být vytištěny přímo z certifikovaného měřicího přístroje s nastavením parametrů měření pro danou kategorii (dle EIA/TIA), nelze akceptovat např. XLS tabulku typu – zásuvka č. XY vyhovuje.

– Nedílnou součástí projektové dokumentace měla být technická zpráva a výkazy výměr.
– Krytí a provedení rozvodů musí/mělo odpovídat předpokládanému použití jednotlivých místností a určení vnějších vlivů.
– Při ukládání kabelů mělo být třeba dodržet minimální odstupy od silnoproudých instalací dle ČSN.
– Při nejasnostech nebo nepředvídaných okolnostech mělo být kontaktován projektanta za upřesněním dalších prací.
– Prostupy mezi jednotlivými požárními úseky a podlažími měly být utěsněny např. protipožárním zpěňujícím tmelem, viz PD PBŘ z roku 2013 (v době zpracování této projektové dokumentace nedostupné–nerevidované).



±0.000 = 487,51 BPV

investor / investor

Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Bezručova 1190/19
360 01 Karlovy Vary
IČ: 26365804
DIČ: CZ26365804

statutární zástupce / owner representative MUDr. Jiří Štefan, MBA - generální ředitel

generální projektant / executive architect 3D projekt Jan Sobotka

3D projekt
Jan Sobotka
a: F. Palackého 108
357 51 Kynšperk n/O
t: (+420) 723 362 378
e: jan.sobotka@volny.cz

pozn.: tato dokumentace je duševním vlastnictvím autorů a vztahuje se na ni autorské právo

statutární zástupce / owner representative JAN SOBOTKA

hlavní architekt projektu / project architect JAN SOBOTKA

zpracovatel dílu / consultant D.1.2.6. TPS - ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE

TECHNISERV, spol. s r.o.
Baarova 231/36
140 00 Praha 4
+420 283 023 111
info@techniserv.cz
www.techniserv.cz

statutární zástupce / owner representative ING. ROMAN DANDA

projektant / planner ING. VÁCLAV NOVÁČEK

autorizační razítko a podpis

autorizační razítko a podpis

Pavel Kastner
Digitally signed by Pavel Kastner
Date: 2025.10.15 21:20:04 +02'00'

autorizační razítko a podpis

stavba / build

Nemocnice Cheb

Přestavba prostor bývalé lékárny na dětskou ambulaci

část projektu / project part	D.1.2 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
stupeň / phase	DPS
datum / date	10/2025
objekt / object	D.1.2.6. TPS - ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE
měřítko / scale	1 : 50
název výkresu / drawing title	DISPOZICE 1.NP - stávající stav k 9/2025 D.1.2.6.1 až D.1.2.6.14 (mimo D.1.2.6.11)
autoři / authors	JAN SOBOTKA
hlavní inženýr projektu / project leader	ING. JANA HANDŠLUHOVÁ SMUTNÁ
hlavní projektant / chief designer	JAN SOBOTKA
vypracoval / prepared by	ING. VÁCLAV NOVÁČEK
kontroloval / checked by	ING. VÁCLAV NOVÁČEK
autorizoval / authorized by	PAVEL KASTNER

číslo výkresu / drawing No.		název souboru / file name	číslo kopie / copy No.
D.1.2.6.	03	4XN Cheb pavilon L vs ČA_SLP.dwg	

POZNÁMKA / NOTE

Tato dokumentace je duševním vlastnictvím autorů a vztahuje se na ni autorské právo. Tento výkres a jeho detaily jsou majetkem zhotovitele a nemí být použit celý ani z části bez jeho písemného souhlasu dle platných zákonů ČR.

Formát ČSN EN ISO 5457 – A1 – 594x841