

3D projekt

Jan Sobotka

a: F. Palackého 108
357 51 Kynšperk n/O
t: (+420) 723 362 378
e: jan.sobotka@volny.cz

investor : KKN a.s., nem. Karlovy Vary, Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary

akce :

Nemocnice Cheb
Přestavba prostor bývalé lékárny na dětskou ambulanci

HIP : Ing. Jana Handšuhová Smutná

projektant : Jan Sobotka

měřítko : datum : 10/2025



č. zakázky : 447/25 stupeň : DPS



část : D1.1 - Architektonicko - stavební řešení



výkres : **Výpis zámečnických výrobků**


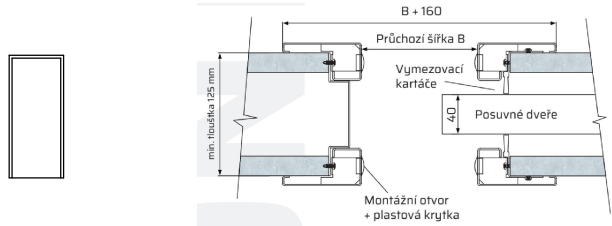
č. výkresu: číslo paré:

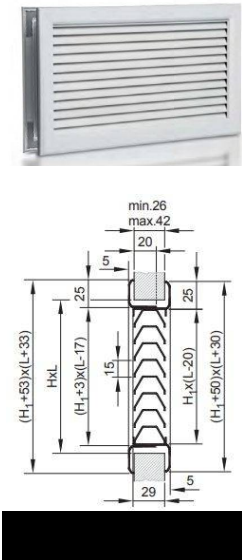
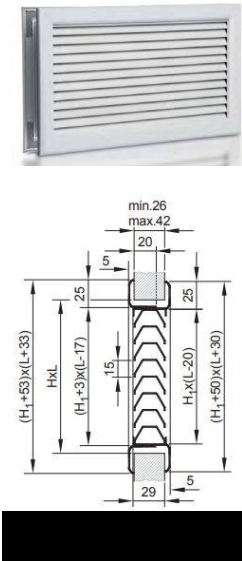
D.1.1.2.7

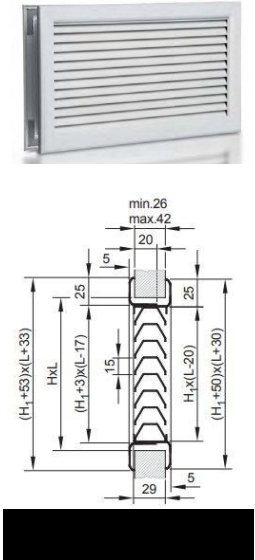

OZN.	NÁKRES	POPIS	POČET	POZNÁMKA
Z01	 700x1970	NOVÁ OCELOVÁ LISOVANÁ INTERIÉROVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ DO SDK STĚNY (KOVOVÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ) OSAZENÍ: ZÁRUBEŇ BUDE OSAZENA DO SDK STĚNY TL. 150 mm TYP ZÁRUBNĚ: "DZD" – PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, PRO JEDNOKŘÍDLOVÉ POLODŘÁŽKOVÉ DVEŘE OTOČNÉ (OTEVÍRAVÉ) POPIS ZÁRUBNĚ: VYROBENÁ Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO PLECHU TL. 1,5 mm ZÁRUBEŇ S DRÁŽKOU PRO TPE TĚSNĚNÍ A TŘEMI STAVITELNÝMI ZÁVĚSY DODÁVKA ZÁRUBNĚ BUDE VČETNĚ TĚSNĚNÍ OTVORY PRO STŘELKU A ZÁPADKU VYROBENY DLE ČSN 74 6501 S PŘÍVAŘENÝMI KRYTKAMI NA ZÁRUBNI VYLISOVANÁ NIVELIZAČNÍ ZNAČKA VE VÝŠCE 1000 mm NAD PODLAHOU BARVA: ZÁRUBEŇ JE STANDARDNĚ UPRAVENA Z VÝROBY POUZE ZÁKLADNÍ PROTIKOROZNÍ OCHRANOU NA OBJEDNÁVKU BUDE ZÁRUBEŇ OPATŘENA TAKÉ FINÁLNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU PRAŠKOVOU EPOXIPOLYESTEROVOU (PEP) BARVOU (NUTNO POČÍTAT S PŘÍPLATKEM K CENĚ ZÁRUBNĚ ZA BARVU) FINÁLNÍ BAREVNÉ PROVEDENÍ ZÁRUBNÍ DLE VZORNÍKU RAL NUTNO KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT S PROVOZOVATELEM A PROJEKTANTEM – NENÍ PŘEDEM STANOVENO DODÁVKA ZÁRUBNĚ A JEJÍ OSAZENÍ JE VČETNĚ POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU. VÝROBEK MUSÍ BÝT V SOULADU S PLATNÝMI ČSN, PŘEDPISY, VYHLÁŠKAMI A ZÁKONY OBECNÁ SPECIFIKACE ZÁRUBNĚ VIZ. PŘÍLOHA 1	PRAVÉ 1	
		BARVA: ZÁRUBEŇ JE STANDARDNĚ UPRAVENA Z VÝROBY POUZE ZÁKLADNÍ PROTIKOROZNÍ OCHRANOU NA OBJEDNÁVKU BUDE ZÁRUBEŇ OPATŘENA TAKÉ FINÁLNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU PRAŠKOVOU EPOXIPOLYESTEROVOU (PEP) BARVOU (NUTNO POČÍTAT S PŘÍPLATKEM K CENĚ ZÁRUBNĚ ZA BARVU) FINÁLNÍ BAREVNÉ PROVEDENÍ ZÁRUBNÍ DLE VZORNÍKU RAL NUTNO KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT S PROVOZOVATELEM A PROJEKTANTEM – NENÍ PŘEDEM STANOVENO DODÁVKA ZÁRUBNĚ A JEJÍ OSAZENÍ JE VČETNĚ POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU. VÝROBEK MUSÍ BÝT V SOULADU S PLATNÝMI ČSN, PŘEDPISY, VYHLÁŠKAMI A ZÁKONY OBECNÁ SPECIFIKACE ZÁRUBNĚ VIZ. PŘÍLOHA 1	LEVÉ -	
Z02	 700x1970	NOVÁ OCELOVÁ LISOVANÁ INTERIÉROVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ DO SDK STĚNY (KOVOVÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ) OSAZENÍ: ZÁRUBEŇ BUDE OSAZENA DO SDK STĚNY TL. 125 mm TYP ZÁRUBNĚ: "DZD" – PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, PRO JEDNOKŘÍDLOVÉ POLODŘÁŽKOVÉ DVEŘE OTOČNÉ (OTEVÍRAVÉ) POPIS ZÁRUBNĚ: VYROBENÁ Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO PLECHU TL. 1,5 mm ZÁRUBEŇ S DRÁŽKOU PRO TPE TĚSNĚNÍ A TŘEMI STAVITELNÝMI ZÁVĚSY DODÁVKA ZÁRUBNĚ BUDE VČETNĚ TĚSNĚNÍ OTVORY PRO STŘELKU A ZÁPADKU VYROBENY DLE ČSN 74 6501 S PŘÍVAŘENÝMI KRYTKAMI NA ZÁRUBNI VYLISOVANÁ NIVELIZAČNÍ ZNAČKA VE VÝŠCE 1000 mm NAD PODLAHOU BARVA: ZÁRUBEŇ JE STANDARDNĚ UPRAVENA Z VÝROBY POUZE ZÁKLADNÍ PROTIKOROZNÍ OCHRANOU NA OBJEDNÁVKU BUDE ZÁRUBEŇ OPATŘENA TAKÉ FINÁLNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU PRAŠKOVOU EPOXIPOLYESTEROVOU (PEP) BARVOU (NUTNO POČÍTAT S PŘÍPLATKEM K CENĚ ZÁRUBNĚ ZA BARVU) FINÁLNÍ BAREVNÉ PROVEDENÍ ZÁRUBNÍ DLE VZORNÍKU RAL NUTNO KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT S PROVOZOVATELEM A PROJEKTANTEM – NENÍ PŘEDEM STANOVENO DODÁVKA ZÁRUBNĚ A JEJÍ OSAZENÍ JE VČETNĚ POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU. VÝROBEK MUSÍ BÝT V SOULADU S PLATNÝMI ČSN, PŘEDPISY, VYHLÁŠKAMI A ZÁKONY OBECNÁ SPECIFIKACE ZÁRUBNĚ VIZ. PŘÍLOHA 1	PRAVÉ 2	
		BARVA: ZÁRUBEŇ JE STANDARDNĚ UPRAVENA Z VÝROBY POUZE ZÁKLADNÍ PROTIKOROZNÍ OCHRANOU NA OBJEDNÁVKU BUDE ZÁRUBEŇ OPATŘENA TAKÉ FINÁLNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU PRAŠKOVOU EPOXIPOLYESTEROVOU (PEP) BARVOU (NUTNO POČÍTAT S PŘÍPLATKEM K CENĚ ZÁRUBNĚ ZA BARVU) FINÁLNÍ BAREVNÉ PROVEDENÍ ZÁRUBNÍ DLE VZORNÍKU RAL NUTNO KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT S PROVOZOVATELEM A PROJEKTANTEM – NENÍ PŘEDEM STANOVENO DODÁVKA ZÁRUBNĚ A JEJÍ OSAZENÍ JE VČETNĚ POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU. VÝROBEK MUSÍ BÝT V SOULADU S PLATNÝMI ČSN, PŘEDPISY, VYHLÁŠKAMI A ZÁKONY OBECNÁ SPECIFIKACE ZÁRUBNĚ VIZ. PŘÍLOHA 1	LEVÉ 2	


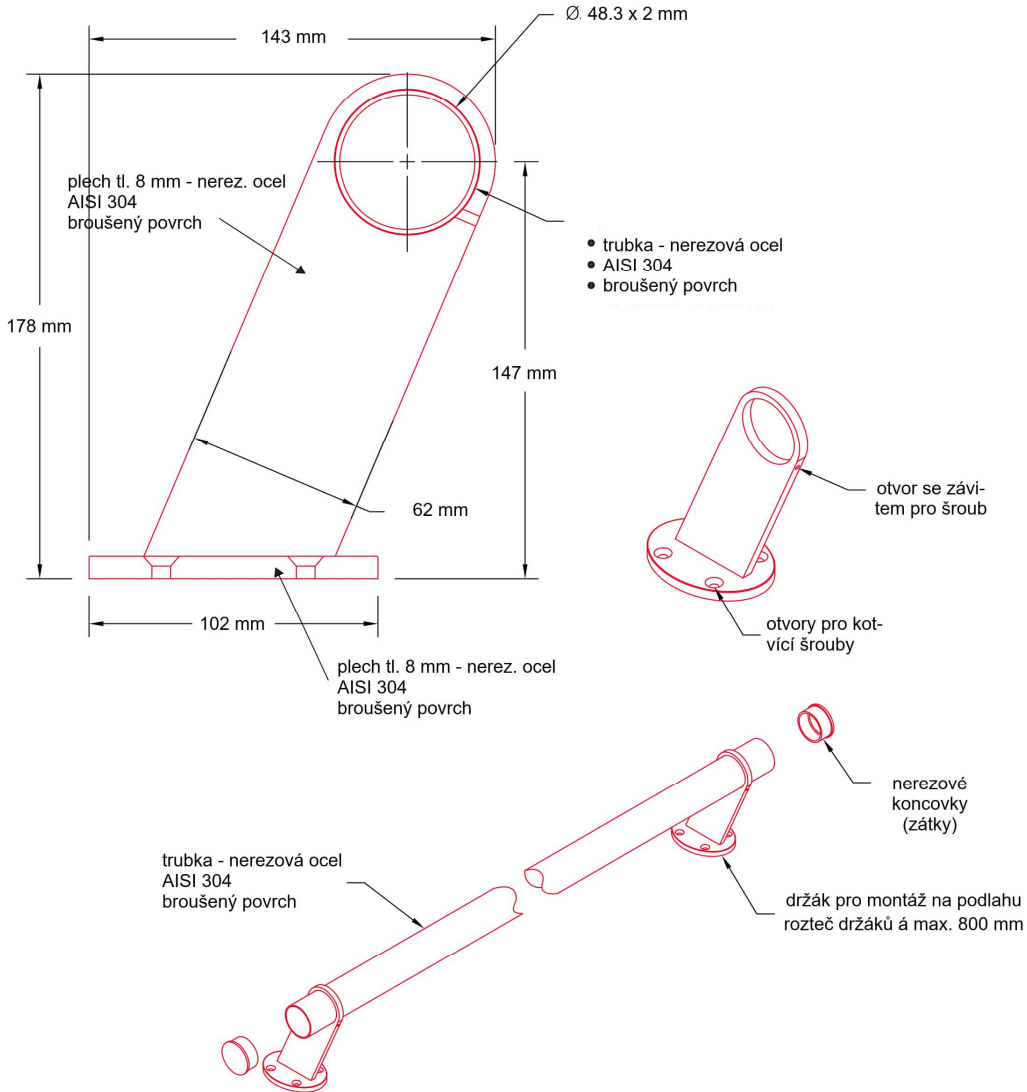
OZN.	NÁKRES	POPIS	POČET	POZNÁMKA
Z03	 800x1970	<p>NOVÁ OCELOVÁ LISOVANÁ INTERIÉROVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ DO SDK STĚNY (KOVOVÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ)</p> <p><u>OSAZENÍ:</u> ZÁRUBEŇ BUDE OSAZENA DO SDK STĚNY TL. 150 mm</p> <p><u>TYP ZÁRUBNĚ:</u> "DZD" – PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, PRO JEDNOKŘÍDLOVÉ POLODŘÁŽKOVÉ DVEŘE OTOČNÉ (OTEVÍRÁVÉ)</p> <p><u>POPIS ZÁRUBNĚ:</u> VYROBENÁ Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO PLECHU TL. 1,5 mm ZÁRUBEŇ S DRÁŽKOU PRO TPE TĚSNĚNÍ A TŘEMI STAVITELNÝMI ZÁVĚSY DODÁVKA ZÁRUBNĚ BUDE VČETNĚ TĚSNĚNÍ OTVORY PRO STŘELKU A ZÁPADKU VYROBENY DLE ČSN 74 6501 S PŘÍVAŘENÝMI KRYTKAMI NA ZÁRUBNI VYLISOVANÁ NIVELIZAČNÍ ZNAČKA VE VÝŠCE 1000 mm NAD PODLAHOU</p>	1	
		<p><u>BARVA:</u> ZÁRUBEŇ JE STANDARDNĚ UPRÁVENA Z VÝROBY POUZE ZÁKLADNÍ PROTIKOROZNÍ OCHRANOU NA OBJEDNÁVKU BUDE ZÁRUBEŇ OPATŘENA TAKÉ FINÁLNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU PRÁŠKOVOU EPOXIPOLYESTEROVOU (PEP) BARVOU (NUTNO POČÍTAT S PŘÍPLATKEM K CENĚ ZÁRUBNĚ ZA BARVU)</p> <p>FINÁLNÍ BAREVNÉ PROVEDENÍ ZÁRUBNÍ DLE VZORNÍKU RAL NUTNO KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT S PROVOZOVATELEM A PROJEKTANTEM – NENÍ PŘEDEM STANOVENO</p> <p>DODÁVKA ZÁRUBNĚ A JEJÍ OSAZENÍ JE VČETNĚ POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU. VÝROBEK MUSÍ BÝT V SOULADU S PLATNÝMI ČSN, PŘEDPISY, VYHLÁŠKAMI A ZÁKONY</p> <p>OBEČNÁ SPECIFIKACE ZÁRUBNĚ VIZ. PŘÍLOHA 1</p>	-	
Z04	 800x1970	<p>NOVÁ OCELOVÁ LISOVANÁ INTERIÉROVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ DO SDK STĚNY (KOVOVÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ)</p> <p><u>OSAZENÍ:</u> ZÁRUBEŇ BUDE OSAZENA DO SDK STĚNY TL. 125 mm</p> <p><u>TYP ZÁRUBNĚ:</u> "DZD" – PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, PRO JEDNOKŘÍDLOVÉ POLODŘÁŽKOVÉ DVEŘE OTOČNÉ (OTEVÍRÁVÉ)</p> <p><u>POPIS ZÁRUBNĚ:</u> VYROBENÁ Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO PLECHU TL. 1,5 mm ZÁRUBEŇ S DRÁŽKOU PRO TPE TĚSNĚNÍ A TŘEMI STAVITELNÝMI ZÁVĚSY DODÁVKA ZÁRUBNĚ BUDE VČETNĚ TĚSNĚNÍ OTVORY PRO STŘELKU A ZÁPADKU VYROBENY DLE ČSN 74 6501 S PŘÍVAŘENÝMI KRYTKAMI NA ZÁRUBNI VYLISOVANÁ NIVELIZAČNÍ ZNAČKA VE VÝŠCE 1000 mm NAD PODLAHOU</p>	1	
		<p><u>BARVA:</u> ZÁRUBEŇ JE STANDARDNĚ UPRÁVENA Z VÝROBY POUZE ZÁKLADNÍ PROTIKOROZNÍ OCHRANOU NA OBJEDNÁVKU BUDE ZÁRUBEŇ OPATŘENA TAKÉ FINÁLNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU PRÁŠKOVOU EPOXIPOLYESTEROVOU (PEP) BARVOU (NUTNO POČÍTAT S PŘÍPLATKEM K CENĚ ZÁRUBNĚ ZA BARVU)</p> <p>FINÁLNÍ BAREVNÉ PROVEDENÍ ZÁRUBNÍ DLE VZORNÍKU RAL NUTNO KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT S PROVOZOVATELEM A PROJEKTANTEM – NENÍ PŘEDEM STANOVENO</p> <p>DODÁVKA ZÁRUBNĚ A JEJÍ OSAZENÍ JE VČETNĚ POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU. VÝROBEK MUSÍ BÝT V SOULADU S PLATNÝMI ČSN, PŘEDPISY, VYHLÁŠKAMI A ZÁKONY</p> <p>OBEČNÁ SPECIFIKACE ZÁRUBNĚ VIZ. PŘÍLOHA 1</p>	2	

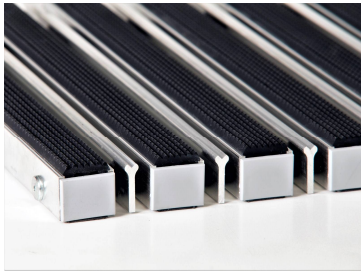


OZN.	NÁKRES	POPIS	POČET	POZNÁMKA
Z05	 900x1970	<p>NOVÁ OCELOVÁ LISOVANÁ INTERIÉROVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ DO SDK STĚNY (KOVOVÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ)</p> <p><u>OSAZENÍ:</u> ZÁRUBEŇ BUDE OSAZENA DO SDK STĚNY TL. 150 mm</p> <p><u>TYP ZÁRUBNĚ:</u> "DZD" – PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, PRO JEDNOKŘÍDLOVÉ POLODŘÁŽKOVÉ DVEŘE OTOČNÉ (OTEVÍRAVÉ)</p> <p><u>POPIS ZÁRUBNĚ:</u> VYROBENÁ Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO PLECHU TL. 1,5 mm ZÁRUBEŇ S DRÁŽKOU PRO TPE TĚSNĚNÍ A TŘEMI STAVITELNÝMI ZÁVĚSY DODÁVKA ZÁRUBNĚ BUDE VČETNĚ TĚSNĚNÍ OTVORY PRO STŘELKU A ZÁPADKU VYROBENY DLE ČSN 74 6501 S PŘÍVAŘENÝMI KRYTKAMI NA ZÁRUBNI VYLISOVANÁ NIVELIZAČNÍ ZNAČKA VE VÝŠCE 1000 mm NAD PODLAHOU</p> <p><u>BARVA:</u> ZÁRUBEŇ JE STANDARDNĚ UPRAVENA Z VÝROBY POUZE ZÁKLADNÍ PROTIKOROZNÍ OCHRANOU NA OBJEDNÁVKU BUDE ZÁRUBEŇ OPATŘENA TAKÉ FINÁLNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU PRÁŠKOVOU EPOXIPOLYESTEROVOU (PEP) BARVOU (NUTNO POČÍTAT S PŘÍPLATKEM K CENĚ ZÁRUBNĚ ZA BARVU)</p> <p>FINÁLNÍ BAREVNÉ PROVEDENÍ ZÁRUBNÍ DLE VZORNÍKU RAL NUTNO KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT S PROVOZOVATELEM A PROJEKTANTEM – NENÍ PŘEDEM STANOVENO</p> <p>DODÁVKA ZÁRUBNĚ A JEJÍ OSAZENÍ JE VČETNĚ POMOCNÉHO A KOTEVNIHO MATERIÁLU. VÝROBEK MUSÍ BÝT V SOULADU S PLATNÝMI ČSN, PŘEDPISY, VYHLÁŠKAMI A ZÁKONY</p> <p>OBECNÁ SPECIFIKACE ZÁRUBNĚ VIZ. PŘÍLOHA 1</p>	PRAVÉ 3	
			LEVÉ -	
Z06	 900x1970	<p>NOVÁ OCELOVÁ SYSTÉMOVÁ ZÁRUBEŇ PRO POŽÁRNÍ DVEŘE EW30DP3-C3, TĚSNĚNÁ, S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, K OSAZENÍ DO SDK PŘÍČKY</p> <p><u>OSAZENÍ:</u> ZÁRUBEŇ BUDE OSAZENA DO SDK STĚNY TL. 125 mm</p> <p><u>TYP ZÁRUBNĚ:</u> "DZD" – PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, PRO JEDNOKŘÍDLOVÉ POLODŘÁŽKOVÉ DVEŘE OTOČNÉ (OTEVÍRAVÉ)</p> <p><u>POPIS ZÁRUBNĚ:</u> VYROBENÁ Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO PLECHU TL. 1,5 mm ZÁRUBEŇ S DRÁŽKOU PRO TPE TĚSNĚNÍ A TŘEMI STAVITELNÝMI ZÁVĚSY DODÁVKA ZÁRUBNĚ BUDE VČETNĚ TĚSNĚNÍ OTVORY PRO STŘELKU A ZÁPADKU VYROBENY DLE ČSN 74 6501 S PŘÍVAŘENÝMI KRYTKAMI NA ZÁRUBNI VYLISOVANÁ NIVELIZAČNÍ ZNAČKA VE VÝŠCE 1000 mm NAD PODLAHOU</p> <p><u>BARVA:</u> ZÁRUBEŇ JE STANDARDNĚ UPRAVENA Z VÝROBY POUZE ZÁKLADNÍ PROTIKOROZNÍ OCHRANOU NA OBJEDNÁVKU BUDE ZÁRUBEŇ OPATŘENA TAKÉ FINÁLNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU PRÁŠKOVOU EPOXIPOLYESTEROVOU (PEP) BARVOU (NUTNO POČÍTAT S PŘÍPLATKEM K CENĚ ZÁRUBNĚ ZA BARVU)</p> <p>FINÁLNÍ BAREVNÉ PROVEDENÍ ZÁRUBNÍ DLE VZORNÍKU RAL NUTNO KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT S PROVOZOVATELEM A PROJEKTANTEM – NENÍ PŘEDEM STANOVENO</p> <p>DODÁVKA ZÁRUBNĚ A JEJÍ OSAZENÍ JE VČETNĚ POMOCNÉHO A KOTEVNIHO MATERIÁLU. VÝROBEK MUSÍ BÝT V SOULADU S PLATNÝMI ČSN, PŘEDPISY, VYHLÁŠKAMI A ZÁKONY</p>	PRAVÉ 1	<p>KONEČNÝ ODSŤÍN A PROVEDENÍ MUSÍ ODSOUHLASIT INVESTOR A GP</p> <p>ZÁRUBEŇ A DVEŘE MUSÍ BÝT DODÁNY JAKO KOMPLETNÍ SESTAVA (KŘÍDLO, KOVÁNÍ, ZPĚŇUJÍCÍ PÁSKA, ZÁRUBEŇ, SAMOZAVÍRAČ) S DEKLAROVANOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ</p> <p>POZOR ! UKOTVENÍ A USAZENÍ POŽÁRNÍCH ZÁRUBNÍ MUSÍ BÝT PROVEDENO DLE TECHNICKÝCH PODMÍNEK VÝROBCE POUŽITÉHO SYSTÉMU SDK KONSTRUKCÍ. PROVEDENÍ OSAZENÍ A MONTÁŽE SE DOPORUČUJE SVĚŘIT ODBORNÉ CERTIFIKOVANÉ FIRMĚ. TA VYDÁ PO MONTÁŽI PŘÍSLUŠNÝ DOKLAD POTŘEBNÝ KE KOLAUDACI.</p>
			LEVÉ -	

OZN.	NÁKRES	POPIS	POČET	POZNÁMKA
Z07		<p>STAVEBNÍ POUZDRO PRO JEDNOKŘÍDLÉ ZASOUVACÍ DVEŘE Š. 700 mm</p> <p>REFERENČNÍ VÝROBEK: POUZDRO JAP 705 NORMA LINE STANDARD – DO SÁDROKARTONU</p>	1	<p>VÝROBEK BUDE DODÁN KOMPLETNÍ VČ. DOPLŇKŮ, A VEŠKERÉHO MONTÁŽNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTEVNÍHO MATERIÁLU PRO SESTAVENÍ A INSTALACI VÝROBKU.</p>
		<p>PROVEDENÍ: STANDARDNÍ STAVEBNÍ POUZDRO PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, POUZDRO PRO DOKONČENOU TL. PŘÍČKY 125 mm ČISTÝ PRŮCHOD 700x1970 mm CELKOVÉ ROZMĚRY STAVEBNÍHO POUZDRA 1545x2060 mm DOPORUČENÉ ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU DO SDK 1545X2080 mm MAXIMÁLNÍ VÁHA DVEŘNÍHO KŘÍDLA – 120 kg VELMI TICHÝ POJEZDOVÝ MECHANISMUS VE SPECIÁLNÍ HLINÍKOVÉ LIŠTĚ ODNÍMATELNÁ HORNÍ KOLEJNICE NASTAVITELNÝ PŘEDNÍ I ZADNÍ DORAZ</p> <p>VÝROBEK BUDE DODÁN KOMPLETNÍ VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ (TICHÝ DORAZ PRO DŘEVĚNÉ DVEŘE, SADA PRO ZAVĚŠENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA OBSAHUJÍCÍ DRŽÁKY DŘEVENÝCH DVEŘÍ, STOJNÁ NOHA S TĚSNENÍM, KARTÁČKY, VODÍCÍ TRN, VOZÍČKY, DORAZY ATD.) NUTNO POČÍTAT S PŘÍPLATKEM K CENĚ POUZDRA ZA PŘÍSLUŠENSTVÍ</p>		
Z08	 <p>700x1970</p>	<p>NOVÁ OCELOVÁ LISOVANÁ INTERIÉROVÁ OBKLADOVÁ ZÁRUBEŇ NA POUZDRA PRO POSUVNÉ DVEŘE</p> <p><u>OSAZENÍ:</u> ZÁRUBEŇ BUDE OSAZENA DO SDK STĚNY TL. 125 mm</p> <p><u>POPIS ZÁRUBNĚ:</u> VYROBENÁ Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO PLECHU TL. 1,5 mm PROVEDENÍ DORAZOVÉ LIŠTY UMOŽŇUJÍCÍ ZHOTOVIT PŘI MONTÁŽI NEBO KDYKOLIV POZDĚJI OTVOR PRO STŘELKU ZÁPADKOVÉHO ZÁMKU KTERÝ BUDE OSAZEN V POSUVNÝCH DVEŘÍCH NA ZÁRUBNÍ VYLISOVANÁ NIVELIZAČNÍ ZNAČKA VE VÝŠCE 1000 mm NAD PODLAHOU</p> <p><u>BARVA:</u> ZÁRUBEŇ JE STANDARDNĚ UPRAVENA Z VÝROBY POUZE ZÁKLADNÍ PROTIKOROZNÍ OCHRANOU NA OBJEDNÁVKU BUDE ZÁRUBEŇ OPATŘENA TAKÉ FINÁLNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU PRÁŠKOVOU EPOXIPOLYESTEROVOU (PEP) BARVOU (NUTNO POČÍTAT S PŘÍPLATKEM K CENĚ ZÁRUBNĚ ZA BARVU)</p> <p>FINÁLNÍ BAREVNÉ PROVEDENÍ ZÁRUBNÍ DLE VZORNÍKU RAL NUTNO KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT S PROVOZOVATELEM A PROJEKTANTEM – NENÍ PŘEDEM STANOVENO</p> <p>DODÁVKA ZÁRUBNĚ A JEJÍ OSAZENÍ JE VČETNĚ POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU. VÝROBEK MUSÍ BÝT V SOULADU S PLATNÝMI ČSN, PŘEDPISY, VYHLÁŠKAMI A ZÁKONY</p>	1	<p>VÝROBEK BUDE DODÁN KOMPLETNÍ VČ. DOPLŇKŮ, A VEŠKERÉHO MONTÁŽNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTEVNÍHO MATERIÁLU PRO SESTAVENÍ A INSTALACI VÝROBKU.</p>

OZN.	NÁKRES	POPIS	POČET	POZNÁMKA
Z09		<p>HLINÍKOVÁ DVEŘNÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍVODU VZDUCHU DO NUCENĚ VĚTRANÝCH MÍSTNOSTÍ</p> <p>ROZMĚR : 325 x 85 mm</p> <p>PROVEDENÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"> – OBOUSTRANNÁ NEPRŮHLEDNÁ HLINÍKOVÁ MŘÍŽKA S PEVNÝMI LAMELAMI – SOUČÁSTÍ MŘÍŽKY BUDE UPINACÍ RÁM PRO ZLEPŠENÍ POHLEDOVÉ ČÁSTI Z OBOU STRAN DVEŘÍ – KONSTRUKCE LAMEL ZABRAŇUJE PRONIKÁNÍ SVĚTLA PŘES MŘÍŽKU – MONTÁŽ MŘÍŽKY DO VÝŘEZU VE DVEŘNÍM KŘÍDLĚ – VÝŘEZ BUDE PROVEDEN JIŽ OD VÝROBCE DVEŘÍ – SPODNÍ HRANA MŘÍŽKY 100 mm OD SPODNÍ HRANY DVEŘÍ – MŘÍŽKA PO OBVODĚ ZABEZPEČENA TĚSNĚNÍM – PROVEDENÍ MŘÍŽKY V BARVĚ DVEŘÍ (PŘI PROVÁDĚNÍ NUTNO KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT S PROVOZOVATELEM A PROJEKTANTEM – NENÍ PŘEDEM STANOVENO) <p>REFERENČNÍ VÝROBEK: DVEŘNÍ MŘÍŽKA SYSTEMAIR TYP DMNJ–325x85–UR</p>	5	<p>NUTNO KOORDINOVAT S VÝPISEM DVEŘÍ A PŮDORYSEM STAVEBNÍCH ÚPRAV</p> <p>POZOR ! POŽADOVANÉ PROVEDENÍ MŘÍŽKY NENAHRAZOVAT PLASTOVÝMI MŘÍŽKAMI, PRŮHLEDNÝMI MŘÍŽKAMI NEBO JINÝMI LEVNÝMI ALTERNATIVAMI !</p> <p>VÝROBEK BUDE DODÁN KOMPLETNÍ VČ. DOPLŇKŮ, A VEŠKERÉHO MONTÁŽNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTEVNÍHO MATERIÁLU PRO SESTAVENÍ A INSTALACI VÝROBKU.</p>
Z10		<p>HLINÍKOVÁ DVEŘNÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍVODU VZDUCHU DO NUCENĚ VĚTRANÝCH MÍSTNOSTÍ</p> <p>ROZMĚR : 425 x 125 mm</p> <p>PROVEDENÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"> – OBOUSTRANNÁ NEPRŮHLEDNÁ HLINÍKOVÁ MŘÍŽKA S PEVNÝMI LAMELAMI – SOUČÁSTÍ MŘÍŽKY BUDE UPINACÍ RÁM PRO ZLEPŠENÍ POHLEDOVÉ ČÁSTI Z OBOU STRAN DVEŘÍ – KONSTRUKCE LAMEL ZABRAŇUJE PRONIKÁNÍ SVĚTLA PŘES MŘÍŽKU – MONTÁŽ MŘÍŽKY DO VÝŘEZU VE DVEŘNÍM KŘÍDLĚ – VÝŘEZ BUDE PROVEDEN JIŽ OD VÝROBCE DVEŘÍ – SPODNÍ HRANA MŘÍŽKY 100 mm OD SPODNÍ HRANY DVEŘÍ – MŘÍŽKA PO OBVODĚ ZABEZPEČENA TĚSNĚNÍM – PROVEDENÍ MŘÍŽKY V BARVĚ DVEŘÍ (PŘI PROVÁDĚNÍ NUTNO KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT S PROVOZOVATELEM A PROJEKTANTEM – NENÍ PŘEDEM STANOVENO) <p>REFERENČNÍ VÝROBEK: DVEŘNÍ MŘÍŽKA SYSTEMAIR TYP DMNJ–425x125–UR</p>	2	<p>NUTNO KOORDINOVAT S VÝPISEM DVEŘÍ A PŮDORYSEM STAVEBNÍCH ÚPRAV</p> <p>POZOR ! POŽADOVANÉ PROVEDENÍ MŘÍŽKY NENAHRAZOVAT PLASTOVÝMI MŘÍŽKAMI, PRŮHLEDNÝMI MŘÍŽKAMI NEBO JINÝMI LEVNÝMI ALTERNATIVAMI !</p> <p>VÝROBEK BUDE DODÁN KOMPLETNÍ VČ. DOPLŇKŮ, A VEŠKERÉHO MONTÁŽNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTEVNÍHO MATERIÁLU PRO SESTAVENÍ A INSTALACI VÝROBKU.</p>

OZN.	NÁKRES	POPIS	POČET	POZNÁMKA
Z11		<p>HLINÍKOVÁ DVEŘNÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍVODU VZDUCHU DO NUCENĚ VĚTRANÝCH MÍSTNOSTÍ</p> <p>ROZMĚR : 425 x 225 mm</p> <p>PROVEDENÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"> – OBOUSTRANNÁ NEPRŮHLEDNÁ HLINÍKOVÁ MŘÍŽKA S PEVNÝMI LAMELAMI – SOUČÁSTÍ MŘÍŽKY BUDE UPÍNACÍ RÁM PRO ZLEPŠENÍ POHLEDOVÉ ČÁSTI Z OBOU STRAN DVEŘÍ – KONSTRUKCE LAMEL ZABRAŇUJE PRONIKÁNÍ SVĚTLA PŘES MŘÍŽKU – MONTÁŽ MŘÍŽKY DO VÝŘEZU VE DVEŘNÍM KŘÍDLE – VÝŘEZ BUDE PROVEDEN JIŽ OD VÝROBCE DVEŘÍ – SPODNÍ HRANA MŘÍŽKY 100 mm OD SPODNÍ HRANY DVEŘÍ – MŘÍŽKA PO OBVODĚ ZABEZPEČENA TĚSNĚNÍM – PROVEDENÍ MŘÍŽKY V BARVĚ DVEŘÍ (PŘI PROVÁDĚNÍ NUTNO KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT S PROVOZOVATELEM A PROJEKTANTEM – NENÍ PŘEDEM STANOVENO) <p>REFERENČNÍ VÝROBEK: DVEŘNÍ MŘÍŽKA SYSTEMAIR TYP DMNJ–425x225–UR</p>	1	<p>NUTNO KOORDINOVAT S VÝPISEM DVEŘÍ A PŮDORYSEM STAVEBNÍCH ÚPRAV</p> <p>POZOR ! POŽADOVANÉ PROVEDENÍ MŘÍŽKY NENAHRAZOVAT PLASTOVÝMI MŘÍŽKAMI, PRŮHLEDNÝMI MŘÍŽKAMI NEBO JINÝMI LEVNÝMI ALTERNATIVAMI !</p> <p>VÝROBEK BUDE DODÁN KOMPLETNÍ VČ. DOPLŇKŮ, A VEŠKERÉHO MONTÁŽNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTEVNÍHO MATERIÁLU PRO SESTAVENÍ A INSTALACI VÝROBKU.</p>
Z12		<p>POPIS PROVEDENÍ:</p> <p>ZÁBRADLÍ – TYČOVÉ (KULATÝ PRŮŘEZ TYČÍ) MATERIÁL ZÁBRADLÍ – NEREZ AISI304 BROUŠENÝ POVRCH</p> <p>CELKOVÁ PŮDORYSNÁ DÉLKA SCHODIŠTĚ – 1920 mm</p> <p>NA HORNÍM LÍCI ZÁBRADLÍ NEREZOVÉ MADLO cca \varnothing 42–45 mm MADLO KOPÍRUJE SKLON SCHODIŠTĚ PŘESAHA MADLA PŘES HRANU PRVNÍHO A POSLEDNÍHO SCHODIŠŤOVÉHO STUPNĚ 300 mm (PROVEDNÍ DLE ČSN 73 4001 – PŘÍSTUPNOST A BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ) DRUHÉ NEREZOVÉ MADLO (PRO DĚTI) SMĚREM DO SCHODIŠTĚ cca \varnothing 30 mm VE VÝŠCE 600–700mm SVISLÉ TYČE ZÁBRADLÍ Z NEREZ TRUBEK (TYČÍ) , MEZERY MEZI TYČEMI δ max. 80 mm VÝŠKA ZÁBRADLÍ OD ČISTÉ PODLAHY BUDE 1000 mm KOTVENÍ ZÁBRADLÍ PROVÉST SHORA DO SCHODIŠŤOVÉHO STUPNĚ</p> <p>POZNÁMKA: DODÁVKA ZÁBRADLÍ VČETNĚ VEŠKERÉHO POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU. PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY ZÁBRADLÍ NUTNO PROVÉST PODROBNÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU VEŠKERÉ OSAZENÍ, UKONČENÍ, KOTVENÍ ATD. MUSÍ BÝT PROVEDENO DLE STANDARDNÍCH ZVYKLOSTÍ</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VÝROBNÍ VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE ZÁBRADLÍ, KTEROU BUDE NUTNÉ JEŠTĚ PŘED ZAHÁJENÍM VLASTNÍ VÝROBY ODSOUHLASIT PROJEKTANTEM A PROVOZOVATELEM V RÁMCI KD NA STAVBĚ.</p>	1	

OZN.	NÁKRES	POPIS	POČET	POZNÁMKA
Z13		<p>ZÁBRANA KOLEM PROSTORU PRO KOČÁRKY (OCHRANNÉ SVODIDLO)</p> <p>POPIS PROVEDENÍ: NEREZOVÝ OCHRANNÝ KRYT (SVODIDLO) PROTI NÁRAZU MONTOVANÝ NA PODLAHU MATERIÁL ZÁBRADLÍ – NEREZ AISI304 BROUŠENÝ POVRCH</p> <p>PŮDORYSNÁ DÉLKA SVODIDLA – 1100 + 3900 + 1100 mm CELKEM – 6100 mm</p> <p>DETAILY A PROVEDENÍ SVODIDLA VIZ. NÁKRES</p>		
				
		<p>POZNÁMKA: DODÁVKA SVODIDLA VČETNĚ MONTÁŽE A VEŠKERÉHO POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU. PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY NUTNO PROVÉST PODROBNÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU</p>		

OZN.	NÁKRES	POPIS	POČET	POZNÁMKA
Z14		<p>ČISTÍCÍ ZÓNA VNITŘNÍ</p> <p>ROZMĚR 1000x1450</p> <p>ČISTÍCÍ ZÓNA VNITŘNÍ U HLAVNÍHO VSTUPU DO OBJEKTU</p> <p>ČISTÍCÍ ROHOŽ v. 22 mm Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ S PEVNĚ ZAFIXOVANÝMI PRYŽOVÝMI PÁSKY A HLINÍKOVOU ŠKRABKOU Y, ZAPUŠTĚNÁ POD ÚROVEŇ PODLAHY DO PŘIPRAVENÉHO OTVORU OLEMOVANÉHO ZAPUŠTĚNÝM OCELOVÝM NEREZOVÝM NEBO HLINÍKOVÝM RÁMEM L30/20/3</p> <p>REFERENČNÍ VÝROBEK: TOPWELL 17 STANDARD (GAPA)</p> <p>ROZMĚRY VÝPLNĚ 1000 x 1450 mm (ROZMĚRY JE MOŽNÉ NA MÍSTĚ PŘESNĚ ZAMĚŘIT A PŘÍPADNĚ PŘIZPŮSOBIT SPÁROŘEZU DLAŽBY – NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM)</p> <p>POVRCH ROHOŽE – PRYŽOVÉ PÁSKY, NEHOŘLAVOST Bfl-s1</p> <p>ROHOŽ SAMONOSNÁ S AL PROFILY VÝŠKY 22 mm A ŠÍŘKY 27 mm, KTERÉ JSOU SPOJENY LANKEM A ODDĚLENY PRYŽOVÝMI MEZIKROUŽKY, TÍM JE DOCÍLENO STÁČENÍ ROHOŽE PRO LEPŠÍ MANIPULACI PŘI ÚKLIDU.</p> <p>DO HLINÍKOVÝCH PROFILŮ JSOU PEVNĚ ZAFIXOVÁNY KARTÁČOVÉ PÁSKY KTERÉ LZE LIBOVOLNĚ KOMBINOVAT S HLINÍKOVOU ŠKRABKOU PROFILU Y.</p> <p>BARVA PRYŽOVÝCH PÁSKŮ – ČERNÁ</p>	1	<p>DODÁVKA ROHOŽE BUDE VČETNĚ JEJÍHO OSAZENÍ A DODÁVKY PŘÍPADNÉHO POMOCNÉHO MATERIÁLU</p> <p>CELKOVÉ FINÁLNÍ PROVEDENÍ ROHOŽE JE NUTNÉ JEŠTĚ PŘED DODÁVKOU ZNOVU KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT S UŽIVATELEM A PROJEKTANTEM</p>
Z15		<p>REVIZNÍ DVÍŘKA DO ZDIVA PRO PŘÍSTUP DO INSTALAČNÍHO PROSTORU</p> <p>POLOHA NOVÝCH DVÍŘEK SE UPŘESNÍ NA STAVBĚ DLE NOVÝCH INSTALACÍ, STÁVAJÍCÍ DVÍŘKA SE VYMĚNÍ ZA NOVÁ</p> <p>ROZMĚR DVÍŘEK: 300x300 mm</p> <p>MATERIÁL: NEREZOVÁ OCEL DIN 1.4301, KARTÁČOVANÝ POVRCH.</p> <p>INSTALACE: RÁMEČEK DVÍŘEK JE VYBAVEN DĚROVANÝMI MONTÁŽNÍMI PÁSKY, ZA KTERÉ JE PO JEJICH OHNUTÍ MOŽNO INSTALOVAT DO STAVEBNÍHO OTVORU POMOCÍ VRUTŮ, TMELŮ, SÁDRY APOD. DVÍŘKA SE UZAVÍRAJÍ LEHKÝM ZATLAČENÍM DO RÁMEČKU,</p> <p>REFERENČNÍ VÝROBEK: DVÍŘKA HACO NVD</p>	3	<p>VÝROBEK BUDE DODÁN KOMPLETNÍ VČ. DOPLŇKŮ, A VEŠKERÉHO MONTÁŽNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTEVNÍHO MATERIÁLU PRO SESTAVENÍ A INSTALACI VÝROBKU.</p>
Z16		<p>REVIZNÍ OCELOVÁ DVÍŘKA PRO PŘÍSTUP DO INSTALAČNÍHO PROSTORU VČETNĚ RÁMEČKU Z PROFILOVANÉHO PLECHU TL. 2mm</p> <p>DVÍŘKA PRO UZAVŘENÍ STOUPAČKY EL. ROZVODŮ</p> <p>POLOHA NOVÝCH DVÍŘEK SE UPŘESNÍ NA STAVBĚ DLE POLOHY INSTALACÍ</p> <p>ROZMĚR DVÍŘEK: 400x1000 mm</p> <p>RÁMEČEK DVÍŘEK URČEN PRO OSAZENÍ DO SDK PŘÍČKY</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAKOVANÁ KVALITNÍ PRAŠKOVOU BARVOU, BARVA BÍLÁ</p> <p>OTEVÍRÁNÍ NA ČTYŘHRANNOU KLIČKU NEBO NA CYLINDRICKÝ ZÁMEK</p>	1	<p>VÝROBEK BUDE DODÁN KOMPLETNÍ VČ. DOPLŇKŮ, A VEŠKERÉHO MONTÁŽNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTEVNÍHO MATERIÁLU PRO SESTAVENÍ A INSTALACI VÝROBKU.</p>

OZN.	NÁKRES	POPIS	POČET	POZNÁMKA
<div>POZNÁMKA:</div> <p>TENTO VÝPIS VÝROBKŮ ŘEŠÍ NÁVRH POUZE VE SMYSLU URČENÍ POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH KUSŮ VÝROBKŮ, JEJICH ROZMĚRŮ A TVARU. PŘED ZAHÁJENÍM PROVÁDĚNÍ, MUSÍ BÝT JEDNOTLIVÉ POVRCHY, MATERIÁLY, BARVY ATD. VŠECH VÝROBKŮ ZNOVU KONZULTOVÁNY A ODSOUHLASENY S INVESTOREM A PROJEKTANTEM !</p> <p>V TOMTO DOKUMENTU JE POPSÁN MINIMÁLNĚ POŽADOVANÝ STANDARD PROVEDENÍ JEDNOTLIVÝCH KUSŮ VÝROBKŮ. UVEDENÝ MINIMÁLNĚ POŽADOVANÝ STANDARD JE TŘEBA CHÁPAT JAKO ZÁVAZNÝ. PŘED VYBRÁNÍM VÝSLEDNÉHO PRODUKTU DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VYBRANÉ VZORKY K ODSOUHLASENÍ. PŘÍPADNÉ NÁVRHY NA ZMĚNY JE NUTNÉ KONZULTOVAT S AUTOREM PŘÍSLUŠNÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A ZÁSTUPCEM INVESTORA. POKUD DODAVATEL POUŽÍJE JINÉ MATERIÁLY S ODLIŠNÝMI VLASTNOSTMI BEZ PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO ODSOUHLASENÍ PROJEKTANTA A INVESTORA, PŘEBÍRÁ VEŠKEROU ODPOVĚDNOST ZA TOTO ŘEŠENÍ A DOZOR STAVBY TDI, RESP. AD MÁ PRÁVO NAŘÍDIT JEJICH ODSTRANĚNÍ NA NÁKLADY DODAVATELE S TÍM, ŽE TENTO PONESE VŠECHNY DŮSLEDKY S TÍM SOUVISEJÍCÍ.</p> <p>POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NĚJAKÝM NEJASNOSTEM, JE NUTNÉ NEPRODLENĚ KONTAKTOVAT ZPRACOVATELE DOKUMENTACE A VZNIKLÉ NEJASNOSTI VZÁJEMNĚ UPŘESNIT.</p> <p>PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JAKO CELEK SE SKLÁDÁ Z VÝKRESOVÝCH ČÁSTÍ, TEXTOVÝCH ČÁSTÍ A VÝKAZŮ MATERIÁLU (ROZPOČTU). PROTO STAČÍ, ABY NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ BYLO UVEDENÉ V JEDINÉ Z TĚCHTO ČÁSTÍ.</p> <p>TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DÍLENSKOU ČI VÝROBNÍ DOKUMENTACI DODAVATELE STAVBY! VŠECHNY POTŘEBNÉ ROZMĚRY, JE NUTNO PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY ZAMĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI A ZVYKLOSTÍ DODAVATELSKÝCH FIREM.</p> <p>VŠECHNY STAVEBNÍ KONSTRUKCE JE NUTNÉ PROVÁDĚT DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ VÝROBCŮ POUŽITÝCH HMOT A PLATNÝCH ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ.</p>				