Elektronicky podepsáno
Ing. Petr Kolouch
Česká komora autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě
11:42 27.06.2025
RSA/4096

WS111.p(1.4/3->1.2/3)

WS111.n(1.6/3->1.5/3)

WS111.m (1.7/3->1.6/3)

WS111.l (1.9/3->1.7/3)

WS111.r (1.3/3->1.1/3)

WS111.q (1.2/3->1.3/3)

WS111.o (1.5/3->1.4/3)

WS113.h(2.10/1->2.8/1)

WS111.k (1.11/3->1.9/3)

WS113.g (2.12/1->2.10/1)

WS113.f (2.15/1->2.12/1)

WS113.e (2.14/1->2.15/1)

WS111.j (1.13/3>1.11/3)

WS111.i (1.18/3->1.13/3)

WS111.h (1.20/3->1.18/3)
WS113.a (RH1->2.19/1)

WS113.d (2.16/1->2.14/1)

WS113.c (2.17/1->2.16/1)

WS113.b (2.19/1->2.17/1)

WS111.g (1.21/2->1.20/3)

WS111.c (1.22/3->1.23/2)

WS111.a (RH1->1.24/3)

WS111.b (1.24/3->1.22/3)

WS111.f (1.25/2->1.21/2)

WS111.d (1.23/2->1.26/2)

WS111.e (1.26/2->1.25/2)

VO, NN KABELY A HDPE TRUBKY ULOŽENY VE SPOLEČNÉM KABELOVÉM VÝKOPU S UZEMŇOVACÍM PÁSKEM

VO KABELY V SAMOSTATNÉM KABELOVÉM VÝKOPU S UZEMŇOVACÍM PÁSKEM

1.1/3 -855324.9703, -1014297.1577
1.2/3 -855262.4603, -1014306.9494
1.3/3 -855292.4531, -1014307.0148
1.4/3 -855232.7523, -1014310.2797
1.5/3 -855202.8044, -1014313.4978
1.6/3 -855174.2580, -1014314.3227
1.7/3 -855138.7668, -1014319.9014
1.9/3 -855117.3622, -1014328.2037
1.11/3 -855089.5136, -1014348.2083
2.8/1 -855190.7756, -1014320.3607
2.10/1 -855192.3583, -1014344.0141
2.12/1 -855181.7087, -1014362.7264
2.15/1 -855166.3576, -1014370.0208
2.14/1 -855139.1397, -1014373.6027
2.16/1 -855113.5098, -1014383.9563
2.17/1 -855082.3159, -1014390.3802
2.19/1 -855048.8592, -1014390.7279
1.18/3 -855044.8482, -1014390.1582
1.20/3 -855023.4073, -1014410.1100
1.21/2 -855022.9145, -1014425.9102
1.23/2 -854999.6706, -1014428.1794
1.22/3 -855008.7585, -1014444.6197
1.25/2 -855027.1176, -1014443.3228
1.26/2 -855008.7585, -1014444.6197
-854989.4064, -1014452.8161
-854983.9170, -1014438.194

RS82 RS83 RS84 RS85 RS86 RS87 RS88 RS89 RS90 RS91 RS92 RS93 RS97 RS95 RS98 RS101

82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 97 95 94 96 98 99 402/3 402/1 438

OS

RH1 v areálu

PVC DN150 L=9,0m

Chránička PE100 RC d110x10
Chránička PE100 RC d160x14,6 SD
Chránička PE100 RC d110x10,0 SDR11 L=6

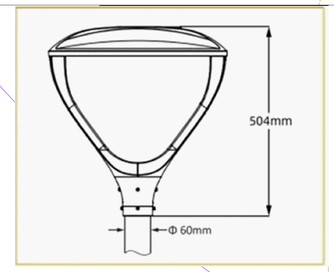

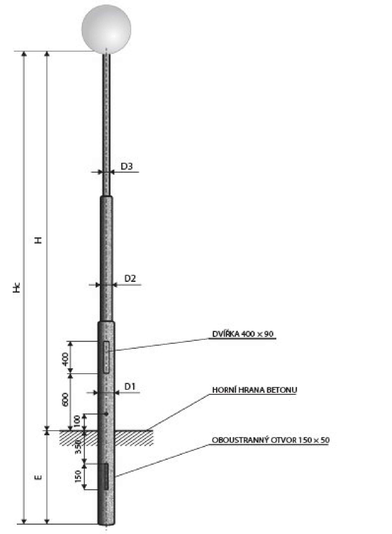

Kód lampy	Poloha X	Poloha Y
1.22/ 1	-854983.9170	-1014438.194
1.22/ 2	-854999.6706	-1014428.1794
1.23/ 1	-855008.7585	-1014444.6197
1.26/ 1	-855008.7585	-1014444.6197
1.25/ 1	-855025.3119	-1014443.3228
1.25a/ 1	-855039.7799	-1014448.4554
1.21/ 1	-855021.4063	-1014425.9102
1.20/ 2	-855023.4073	-1014410.1100
1.18/ 2	-855044.8482	-1014390.1582
2.19/ 1	-855048.8592	-1014390.7279
2.17/ 1	-855082.3159	-1014390.3802
2.16/ 1	-855113.5098	-1014383.9563
2.14/ 1	-855139.1397	-1014373.6027
2.15/ 1	-855166.3576	-1014370.0208
2.12/ 1	-855181.7087	-1014362.7264
2.10/ 1	-855192.3583	-1014344.0141
2.8/ 1	-855190.7756	-1014320.3607
1.13/ 2	-855065.7259	-1014368.1651
1.11/ 2	-855089.5136	-1014348.2083
1.9/ 2	-855117.3622	-1014328.2037
1.7/ 2	-855138.7668	-1014319.9014
1.6/ 2	-855174.2580	-1014314.3227
1.5/ 2	-855202.8044	-1014313.4978
1.4/ 2	-855232.7523	-1014310.2797
1.2/ 2	-855262.4503	-1014306.9494
1.3/ 2	-855292.4531	-1014307.0148
1.1/ 2	-855324.9703	-1014297.1577

Výkop pro volný terén samostatného VO
(bez měřítka)

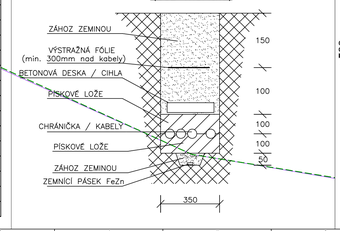



Vetknuté stožáry						
H (mm)	HB (mm)	AB (mm)	DB (mm)	E (mm)	MK (kNm)	
6 000	900	600	200	800	7	

H - výška stožáru
AB - rozměr hrany betonu
DB - průměr díry betonu
HB - hloubka betonu
MK - moment klopný
DK - průměr kotvy
RK - rozteč kotvy
LK - délka kotev
AK - rozměr kotevní

LAMPA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
1.22/3 první číslo je okruh
druhé číslo je označení lampy
číslo za lomítkem typ lampy

-855192.3583, -1014344.0141
X Y
Souřadnice sloupu (X, Y)
Systém WGS84

Rozvody VO
Rozvody NN/TELKOM/VO

ZMĚNA Č.	POPIS ZMĚNY	DATUM	KONTROLOVAL	PODPIS
0	ČISTOPIS - POVOLENÍ STAVBY	26.3.2025	Ing. P. Kolouch	
1	ČISTOPIS - PROVÁDĚNÍ STAVBY	17.2025	Ing. P. Kolouch	

VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODP. PROJ.	HIP
M. Šála	Ing. P.KOLOUCH	Ing. J. ŠNTÁK	Ing. J. ŠNTÁK

Ing. Jan ŠNTÁK - I.P.R.E.
autorizovaná projektová a inženýrská kancelář
Jiráskova 2
IČO: 11286096, DIČ: CZ5509181037
tel.: +420 353 228 222, fax.: +420 353 232 751
Držitel certifikátu ISO 9001

INVESTOR: KARLOVARSKÝ KRAJ	FORMÁT	A0	ČÍSLO PARÉ
STAVBA: PROJEKTOVÉ PRÁCE 1ETAPY REVITALIZACE VOLNOČASOVÉHO AREÁLU SVATOŠSKÉ ÚDOLÍ II	ÚČEL	DSJ	
	DATUM	11/2023	
	MĚŘÍTKO	1:250	
SO 05-2 – Venkovní osvětlení	KÓTOVÁNO V	-	
OBSAH: DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY	ČÍSLO ZAKÁZKY	04-09/2023	
DISPOZICE STOŽÁRŮ VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ	Č.VÝKRESU	D.1.1.05.2.05	