


PŘÍČNÝ ŘEZ KANALIZACE V ROSTLÉM TERÉNU

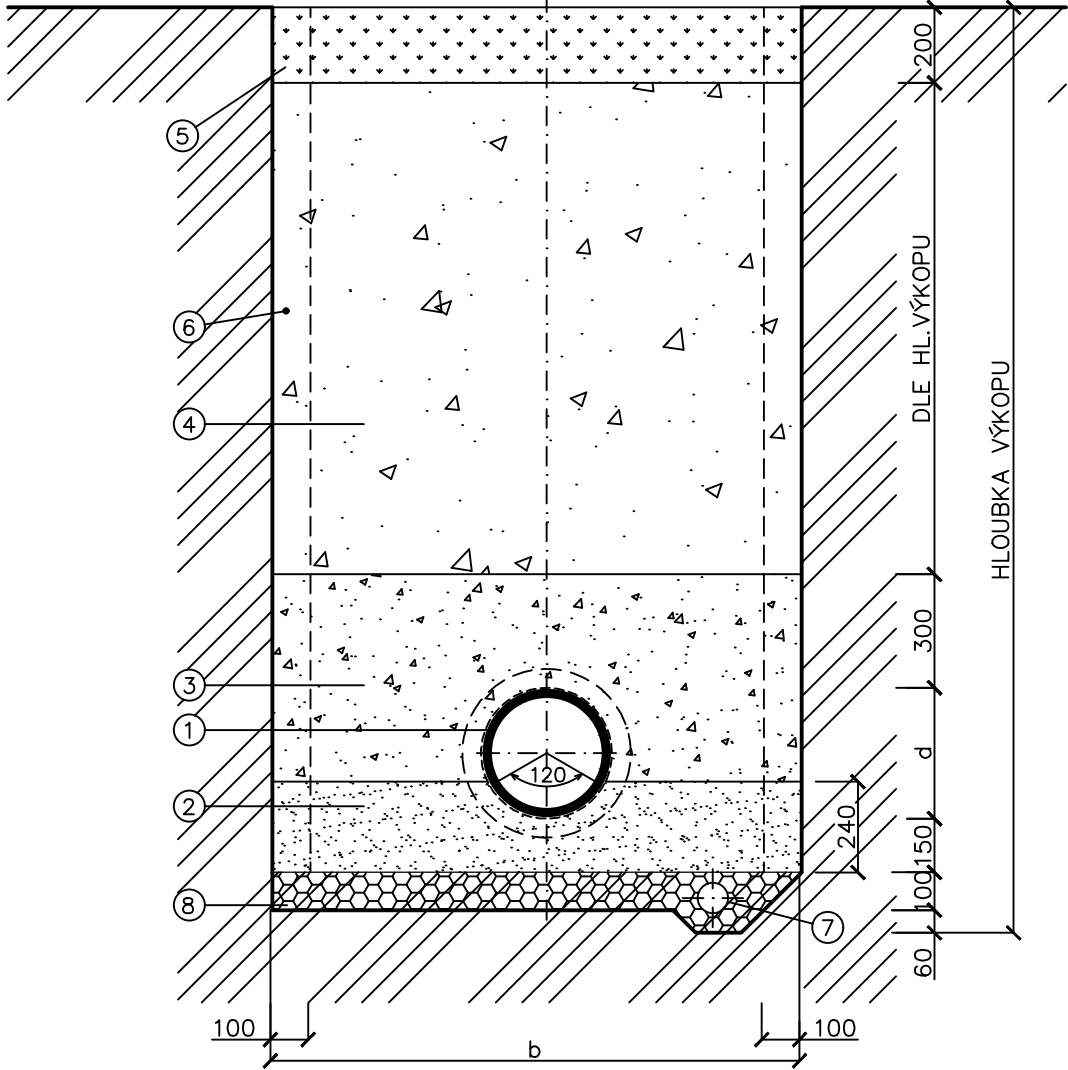

LEGENDA :

- | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|---|---|-------------------------------|
| 1 | - | KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PP SN10 | 4 | - | HUTNĚNÝ ZÁSYP VÝKOPKEM |
| 2 | - | PÍSKOVÉ LOŽE | 5 | - | OHUMUSOVÁNÍ A OSETÍ tl.200 mm |
| 3 | - | STĚRKODRŤ 0-22 - OBSYP | 6 | - | PAŽENÍ |
| b | - | ŠÍŘKA VÝKOPU v m | 7 | - | DRENÁŽNÍ POTRUBÍ |
| | | | 8 | - | ŠTĚRK |

TLOUŠŤKY JEDNOTLIVÝCH VRSTEV SE ROZUMÍ PO ZHUTNĚNÍ
PRO VÝKOPOVÉ PRÁCE PLATÍ NV č.591/2006 Sb.

VNĚJŠÍ PRŮMĚR	ŠÍŘE VÝKOPU
MENŠÍ NEŽ 400	OD+0,7
DN250	1200mm
DN300	1300mm

VĚTŠÍ NEBO ROVNO 400	OD+0,8
DN400	1500mm
DN500	1600mm
DN600	1700mm
DN800	1930mm



KAMENINOVÉ POTRUBÍ	
VNITŘNÍ PRŮMĚR	VÝŠKA LOŽE
DN250	230mm
DN300	250mm
DN400	285mm

PP POTRUBÍ		
VNITŘNÍ PRŮMĚR	VÝŠKA LOŽE	LOŽE A OBSYP Z DRCENÉHO VÝKOPKU
DN500, DN600, DN800	100mm	KAMENINA frakce 0 – 22mm
		PP POTRUBÍ frakce 0 – 40mm

LEGENDA :

Kanalizační potrubí:

Potrubí a tvarovky pro beztlakové použití jsou navrženy z PP a vyráběné dle požadavků normy ČSN EN 13476. Pro beztlakové aplikace se v celém rozsahu použije plnostěnné hladké třívrstvé PP potrubí kruhové tuhosti SN 10 (10 kN/m²) a vstříkolisované tvarovky kruhové tuhosti SN 16 (16 kN/m²). Potrubí je spojováno pomocí dvojitých hrdel s pevně zabudovaným integrovaným těsnícím kroužkem, s těsností min.0,5 baru a možností tlakového čištění min. 120 barů. Potrubí umožňuje pokládku do -10 °C, doloženo atestem.

5				
4				
3				
2				
1	ČISTOPIS - PROVÁDĚNÍ STAVBY	1.7.2025	P. JANOUŠEK	
0	ČISTOPIS - POVOLENÍ STAVBY	26.3.2025	P. JANOUŠEK	
ZMĚNA Č.	POPIS ZMĚNY	DATUM	KONTROLOVAL	PODPIS

VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODP. PROJ.	HIP	 <div>Ing. Jan ŠINTÁK - I.P.R.E. autorizovaná projekční a inženýrská kancelář 362 14 Kolová 2 IČO: 11386096, DIČ: CZ5809181037 tel.: +420 353 228 222, fax.: +420 353 232 751 ® Držitel certifikátu ISO 9001</div>		
J. KORČEMAROŠ	P. JANOUŠEK	Ing. J. ŠINTÁK	Ing. J. ŠINTÁK			
<i>Korčmaroš</i>	<i>Janoušek</i>	<i>Jan Šinták</i>	<i>Jan Šinták</i>			
MĚSTSKÝ ÚŘAD LOKET, K.VÁRY	STAVEBNÍ ÚŘAD MÚ SOKOLOV-OŽP					
INVESTOR: KARLOVARSKÝ KRAJ				FORMÁT	2xA4	ČÍSLO PARÉ
STAVBA: PROJEKTOVÉ PRÁCE 1. ETAPY REVITALIZACE VOLNOČASOVÉHO AREÁLU SVATOŠSKÉ ÚDOLÍ II				ÚČEL	DSJ	
				DATUM	11/2023	
				MĚŘÍTKO	1 : 20	
				KÓTOVÁNO V	mm	
OBSAH: DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY				Č.ZAKÁZKY	04-09/2023	D.1.1.02.1.4.
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ DEŠŤOVÉ KANALIZACE				Č.VÝKRESU		