

Odběrová souprava s odvodněním

DN 1"-2"  
Provozní tlak: max 16 barů (PN16)

Odběrová souprava s odvodněním a samočinným vyprazdňováním v nezamrzné hloubce.

DN	PN	Krytí potrubí [m]	Výstup	Vstup-ISO Vnější Ø trubky [mm]	Hmotnost [kg]	H [mm]	B [mm]
1"	16	1,25	1"	32	7,0	1100	150
2"	16	1,25	2" *	63	12,0	1115	170

\* možnost dodání spojky C s vnitřním závitem obj. 5405  
• lze dodat jiná DN a jiné krytí potrubí

Standardní provedení:

- krytí potrubí 1,25 m
- DN 2"
- připojení ISO Ø 63mm
- výstup - standardní dodávka s vnějším závitem 2"
- napojení na PE trubku Ø 63mm

Konstrukční znaky:


- při instalování nutný dostatečný vsakovací obsyp ventilu, součástí dodávky je drenážní obal, případně vypouštění odvést do kanalizace
- odvodnění nastane až po úplném uzavření ventilu (na doraz)
- pozor pod hladinou vody nedojde k odvodnění, nebo může dojít k zpětnému zaplavení!

Materiál:

- ventil s vypouštěním - tvárná litina (GGG 400 - DIN 1693) s epoxidovou ochrannou vrstvou dle GSK
- zemní souprava pro domovní přípojky - St 0033 pozinkovaná + PE plášť
- výstupní potrubí - nerezová ocelová trubka 1.4301
- fitinka ISO - tvárná litina (GGG 400 - DIN 1693)

Příslušenství:



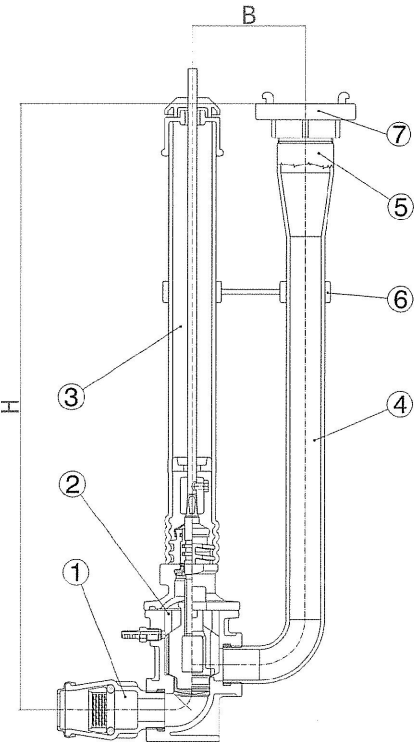


- standardní hydrantový poklop viz strana D2/1 (obj.č. 1950)
- ovládací klíč viz strana K3/2 (obj.č. 3410)



- 1 Fitinka ISO
- 2 Ventil domovní přípojky
- 3 Zemní souprava
- 4 Výtoková trubka (nerez)
- 5 Standard 2" závit vně (možné dodat se zubovou spojkou)
- 6 Distanční objímky
- 7 Zubová spojka C ( na zvláštní objednávku)



5				
4				
3				
2				
1	ČISTOPIS - PROVÁDĚNÍ STAVBY	1.7.2025	P. JANOUŠEK	
0	ČISTOPIS - POVOLENÍ STAVBY	26.3.2025	P. JANOUŠEK	
ZMĚNA Č.	POPIS ZMĚNY	DATUM	KONTROLOVAL	PŘÍPIS

VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODP. PROJ.	HIP	 <div>Ing. Jan ŠINTÁK - I.P.R.E. autorizovaná projekční a inženýrská kancelář 362 14 Kolová 2 IČO: 11386096, DIČ: CZ5809181037 tel.: +420 353 228 222, fax.: +420 353 232 751 ® Držitel certifikátu ISO 9001</div>		
J. KORČMAROŠ	P. JANOUŠEK	Ing. J. ŠINTÁK	Ing. J. ŠINTÁK			
						
MĚSTSKÝ ÚŘAD LOKET, K.VARY		STAVEBNÍ ÚŘAD MÚ SOKOLOV-OŽP				
INVESTOR: KARLOVARSKÝ KRAJ				FORMÁT	2xA4	ČÍSLO PARÉ
STAVBA:  PROJEKTOVÉ PRÁCE 1. ETAPY REVITALIZACE VOLNOČASOVÉHO AREÁLU SVATOŠSKÉ ÚDOLÍ II				ÚČEL	DSJ	
				DATUM	11/2023	
				MĚŘÍTKO	-	
				KÓTOVÁNO V	mm	
OBSAH: DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY				Č.ZAKÁZKY	04-09/2023	D.1.1.03.1.4.
ODBĚROVÁ SOUPRAVA				Č.VÝKRESU		