

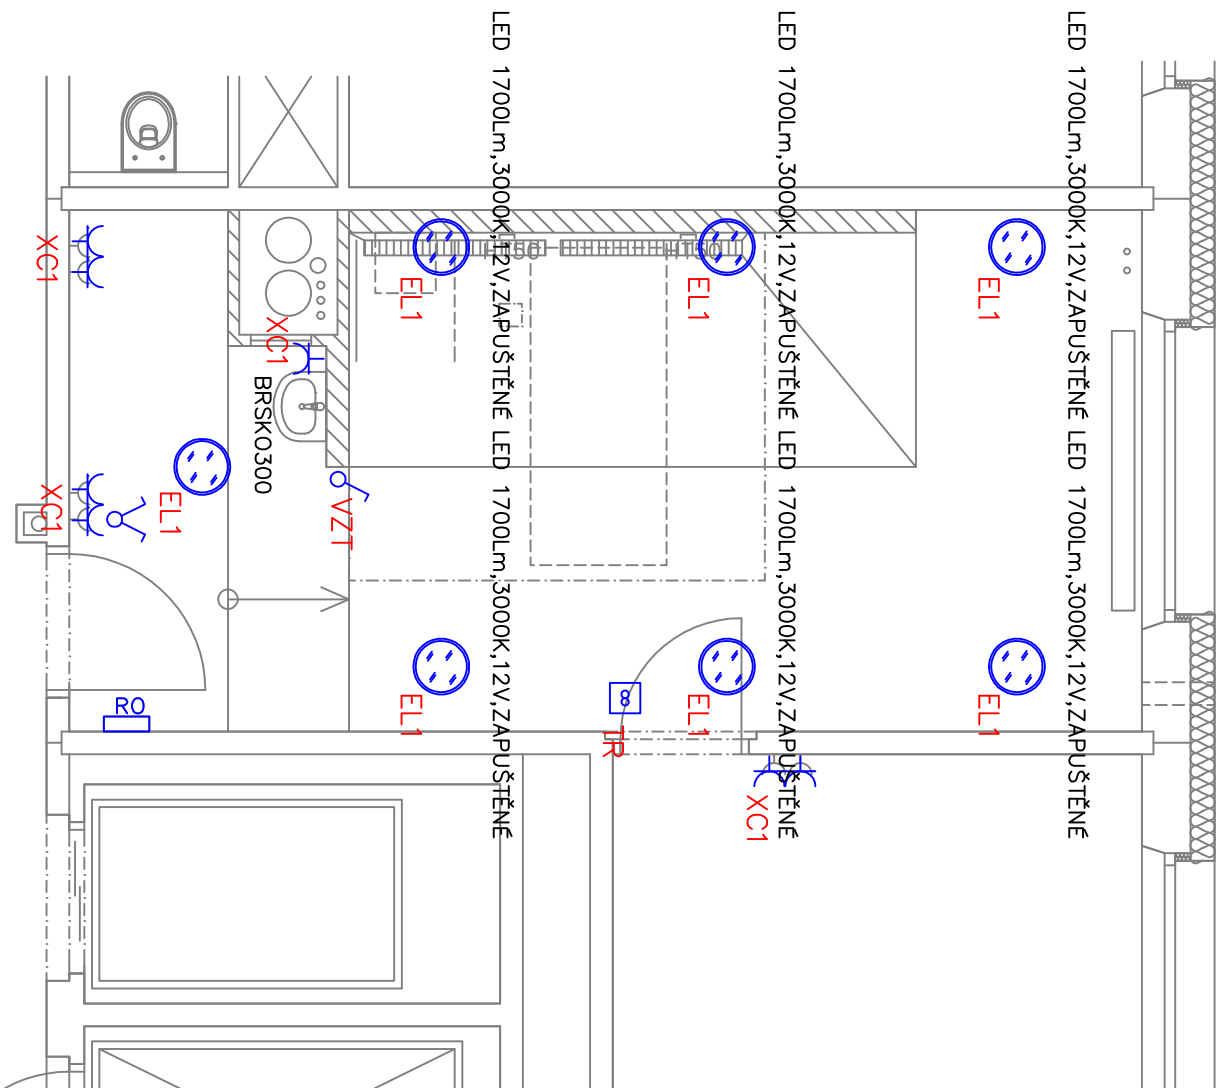


navržený stav 2.NP

navržený stav 3.NP

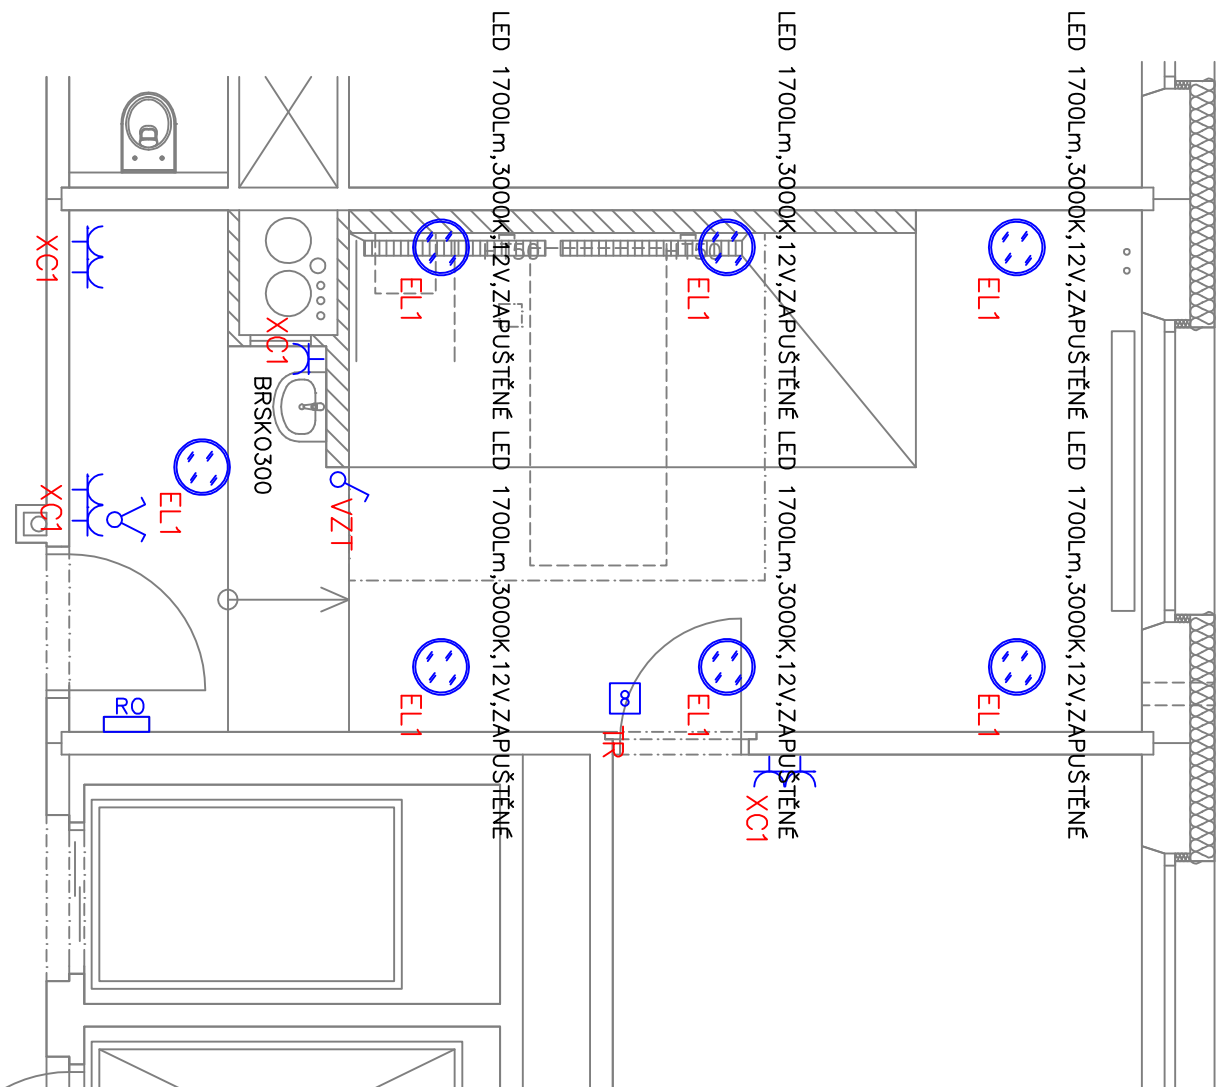

SOUSTÁVA: 3+PE,N,50Hz,400/230V,TN—C—S
PROSTŘEDÍ: DLE PROTOKOLU
OCHRANA: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE NN
POSDOJENÍM A PROUD.CHRÁNIČI

Odp. projektant Ing. KŘÍSTEK		Ved. projektant Ing. KŘÍSTEK	Techn. kontrola
Místo stavby parc. č. st. 6564, k. ú. Cheb, Karlovarský kraj Investor Domov pro seniory „SPÁLENÍŠTĚ“ v Chebu, p. o.			
Akce REKONSTRUKCE VŠECH CENTRÁLNÍCH KOUPELEN V BYTOVÉ ČÁSTI DOMOVA parc. č. st. 6564, k. ú. Cheb, Karlovarský kraj			
Vyřet 2. a 3. NP – elektroinstalace			

ELEKTROPROJEKTY
 ING. M. KŘÍSTEK

IČO: 428 24 362

M. tel: +420604200014
 e/mail: mimoslavkristek@seznam.cz

Planě u M.L.
 Tepelska 748

Formát		Číslo paré
Datum	10./2025	
Stupeň	DPZ	
Zakázka		
Měřtko	č. výřesu 1:50 01	