

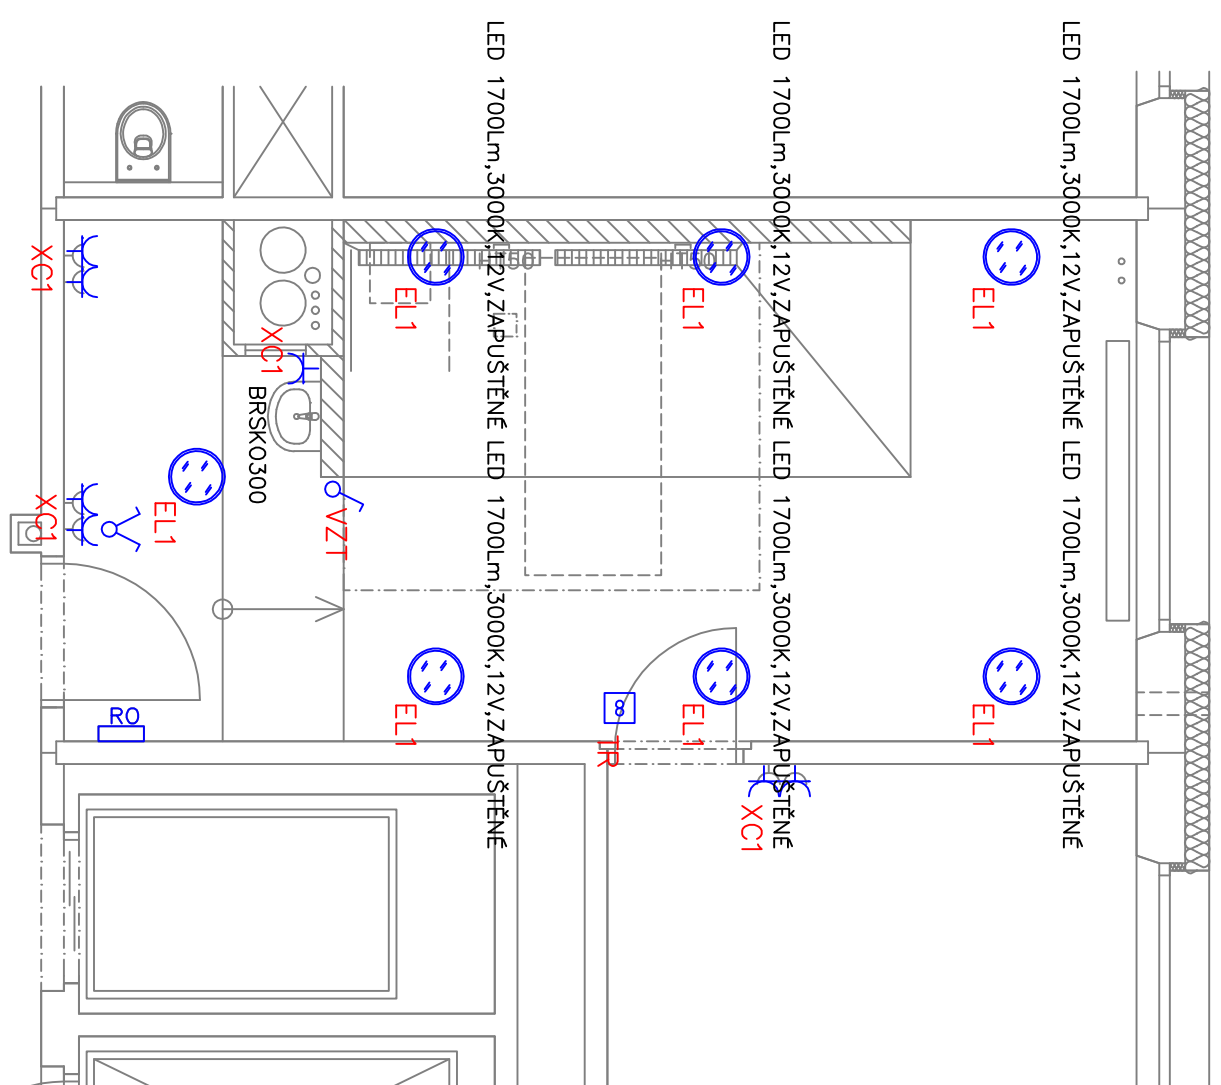



navržený stav 5.NP

navržený stav 6.NP

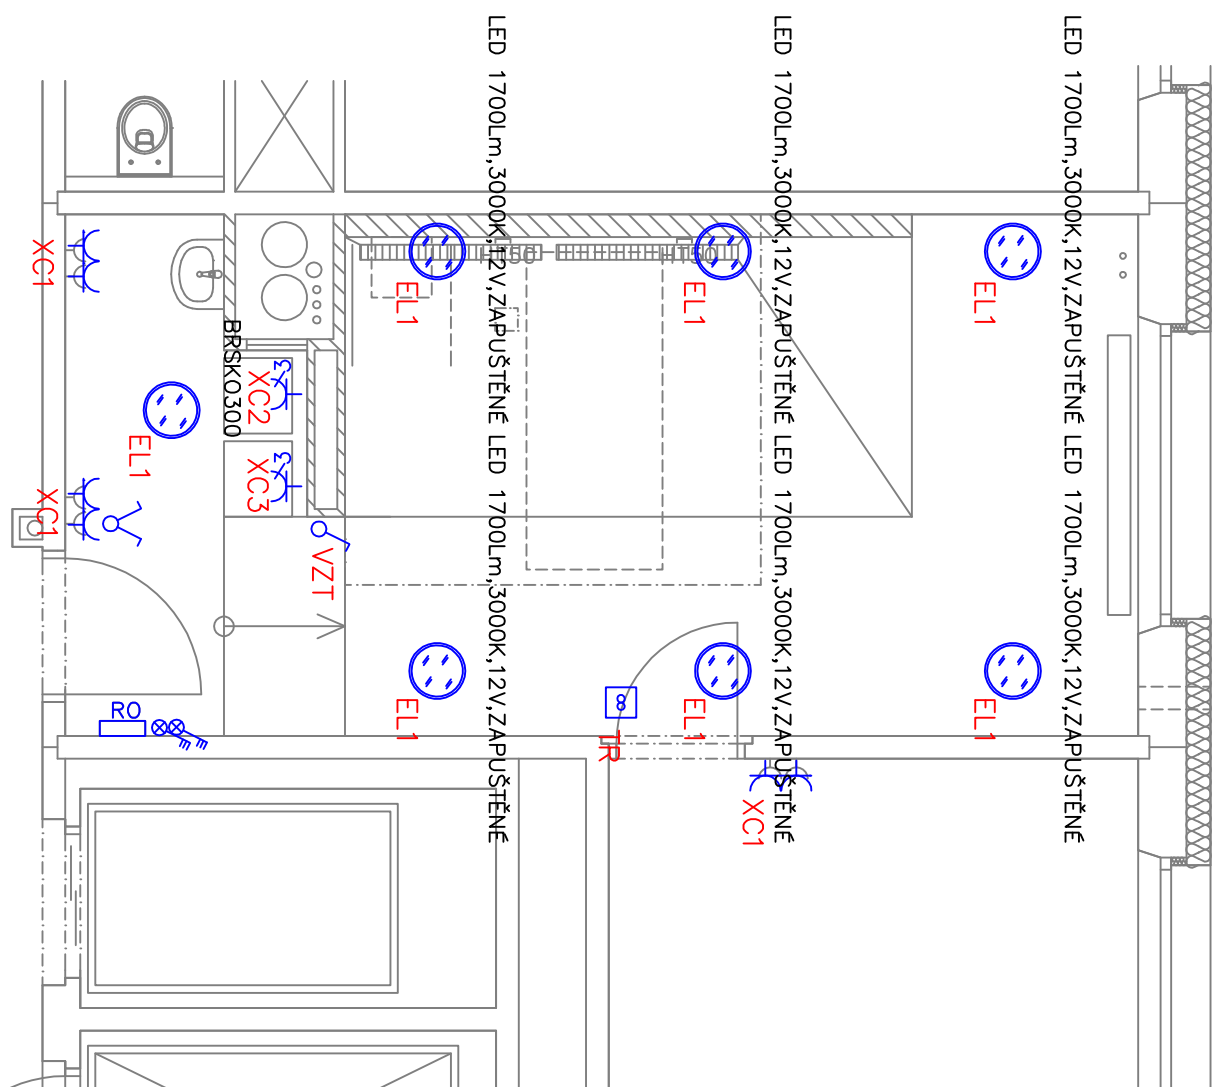

SOUSTAVA: 3+PE,N,50Hz,400/230V,TN-C-S
PROSTŘEDÍ: DLE PROTOKOLU
OCHRANA: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE NN
POSPJOJENÍM A PROUD.CHRÁNIČI

Odb. projektant Ing. KŘÍSTEK	Ved. projektant Ing. KŘÍSTEK	Techn. kontrola
Místo stavby parc. č. st. 6564, k. ú. Cheb, Karlovarský kraj Investor Domov pro seniory „SPÁLENÍŠTĚ“ v Chebu, p. o.		
Akce REKONSTRUKCE VŠECH CENTRÁLNÍCH KOUPELEN V BYTOVÉ ČÁSTI DOMOVA parc. č. st. 6564, k. ú. Cheb, Karlovarský kraj		
Vyřes 5.,6.NP – elektroinstalace		

 ELEKTROPROJEKTY ING.M.KŘÍSTEK M.jei: +420604200014 e/mail: mikhailovkristek@seznam.cz Pláně u M.L. Tepelská 748	IČO: 428 24 362
Formát Datum 10./2025 Stupeň DPZ Zakázka Měřtko Č. výkresu 03	Číslo par