
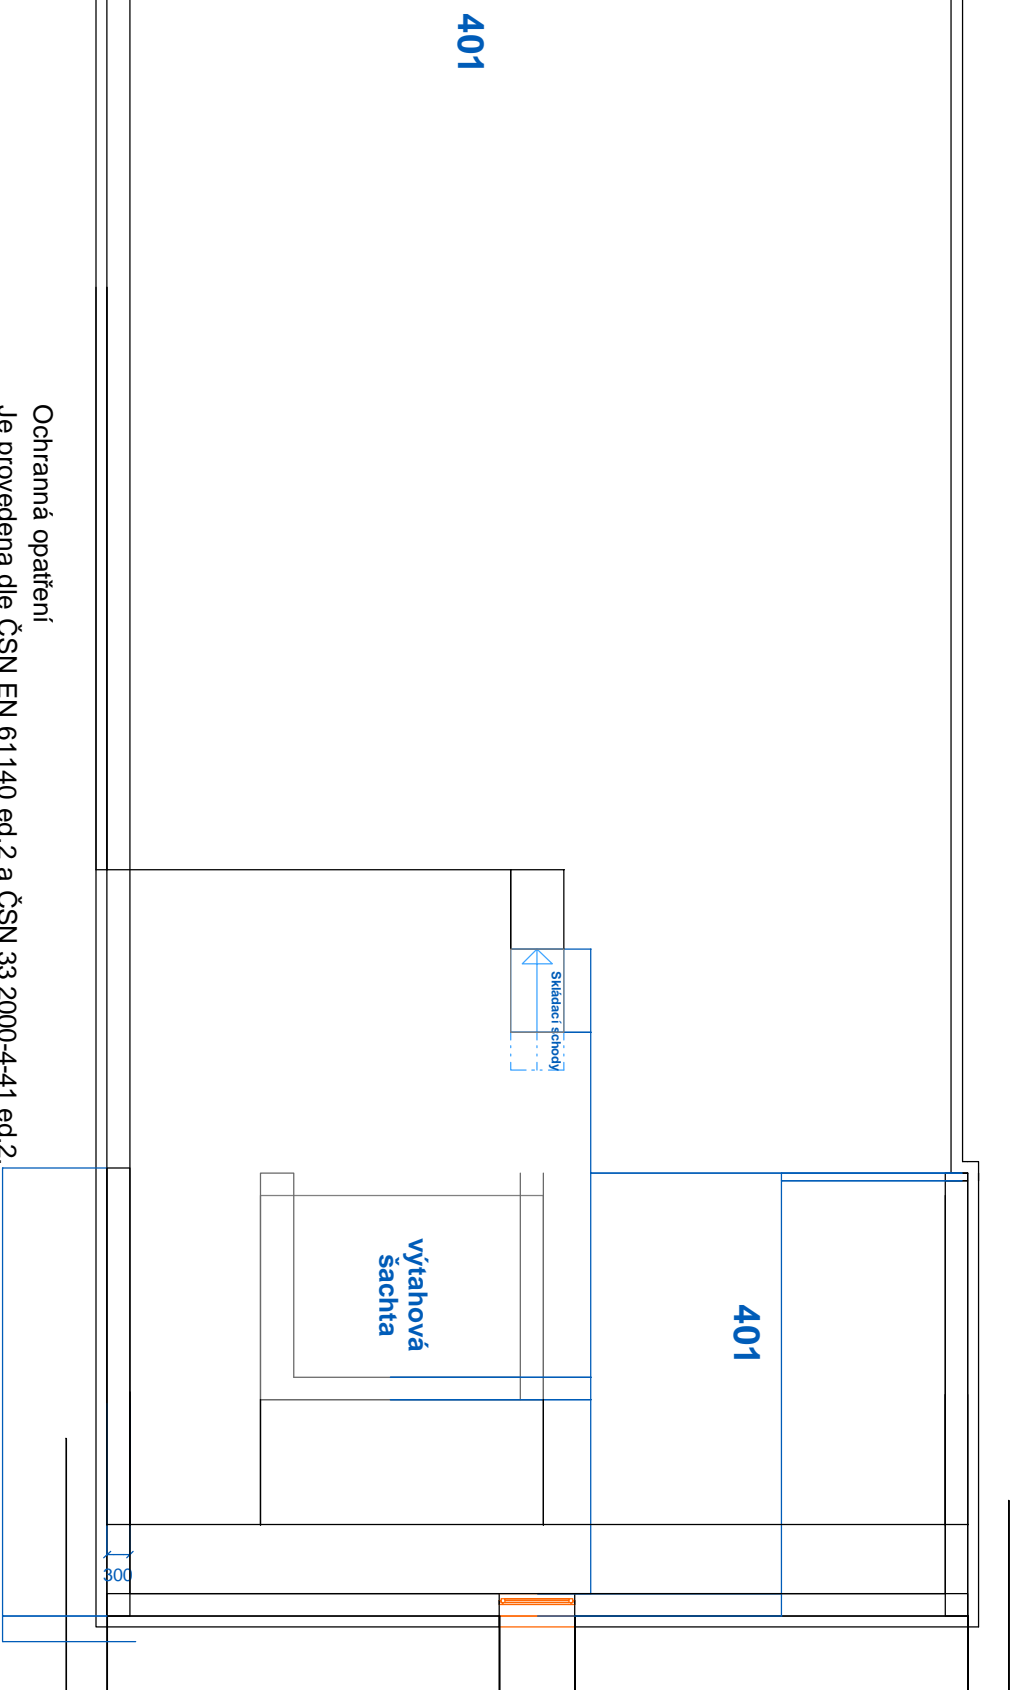


**použití a napojení stávajícího  
vytápění žlabů  
z rozvaděče PRT-1**


**použití a napojení stávajících  
vytápění žlabů  
z rozvaděče PRT-1**

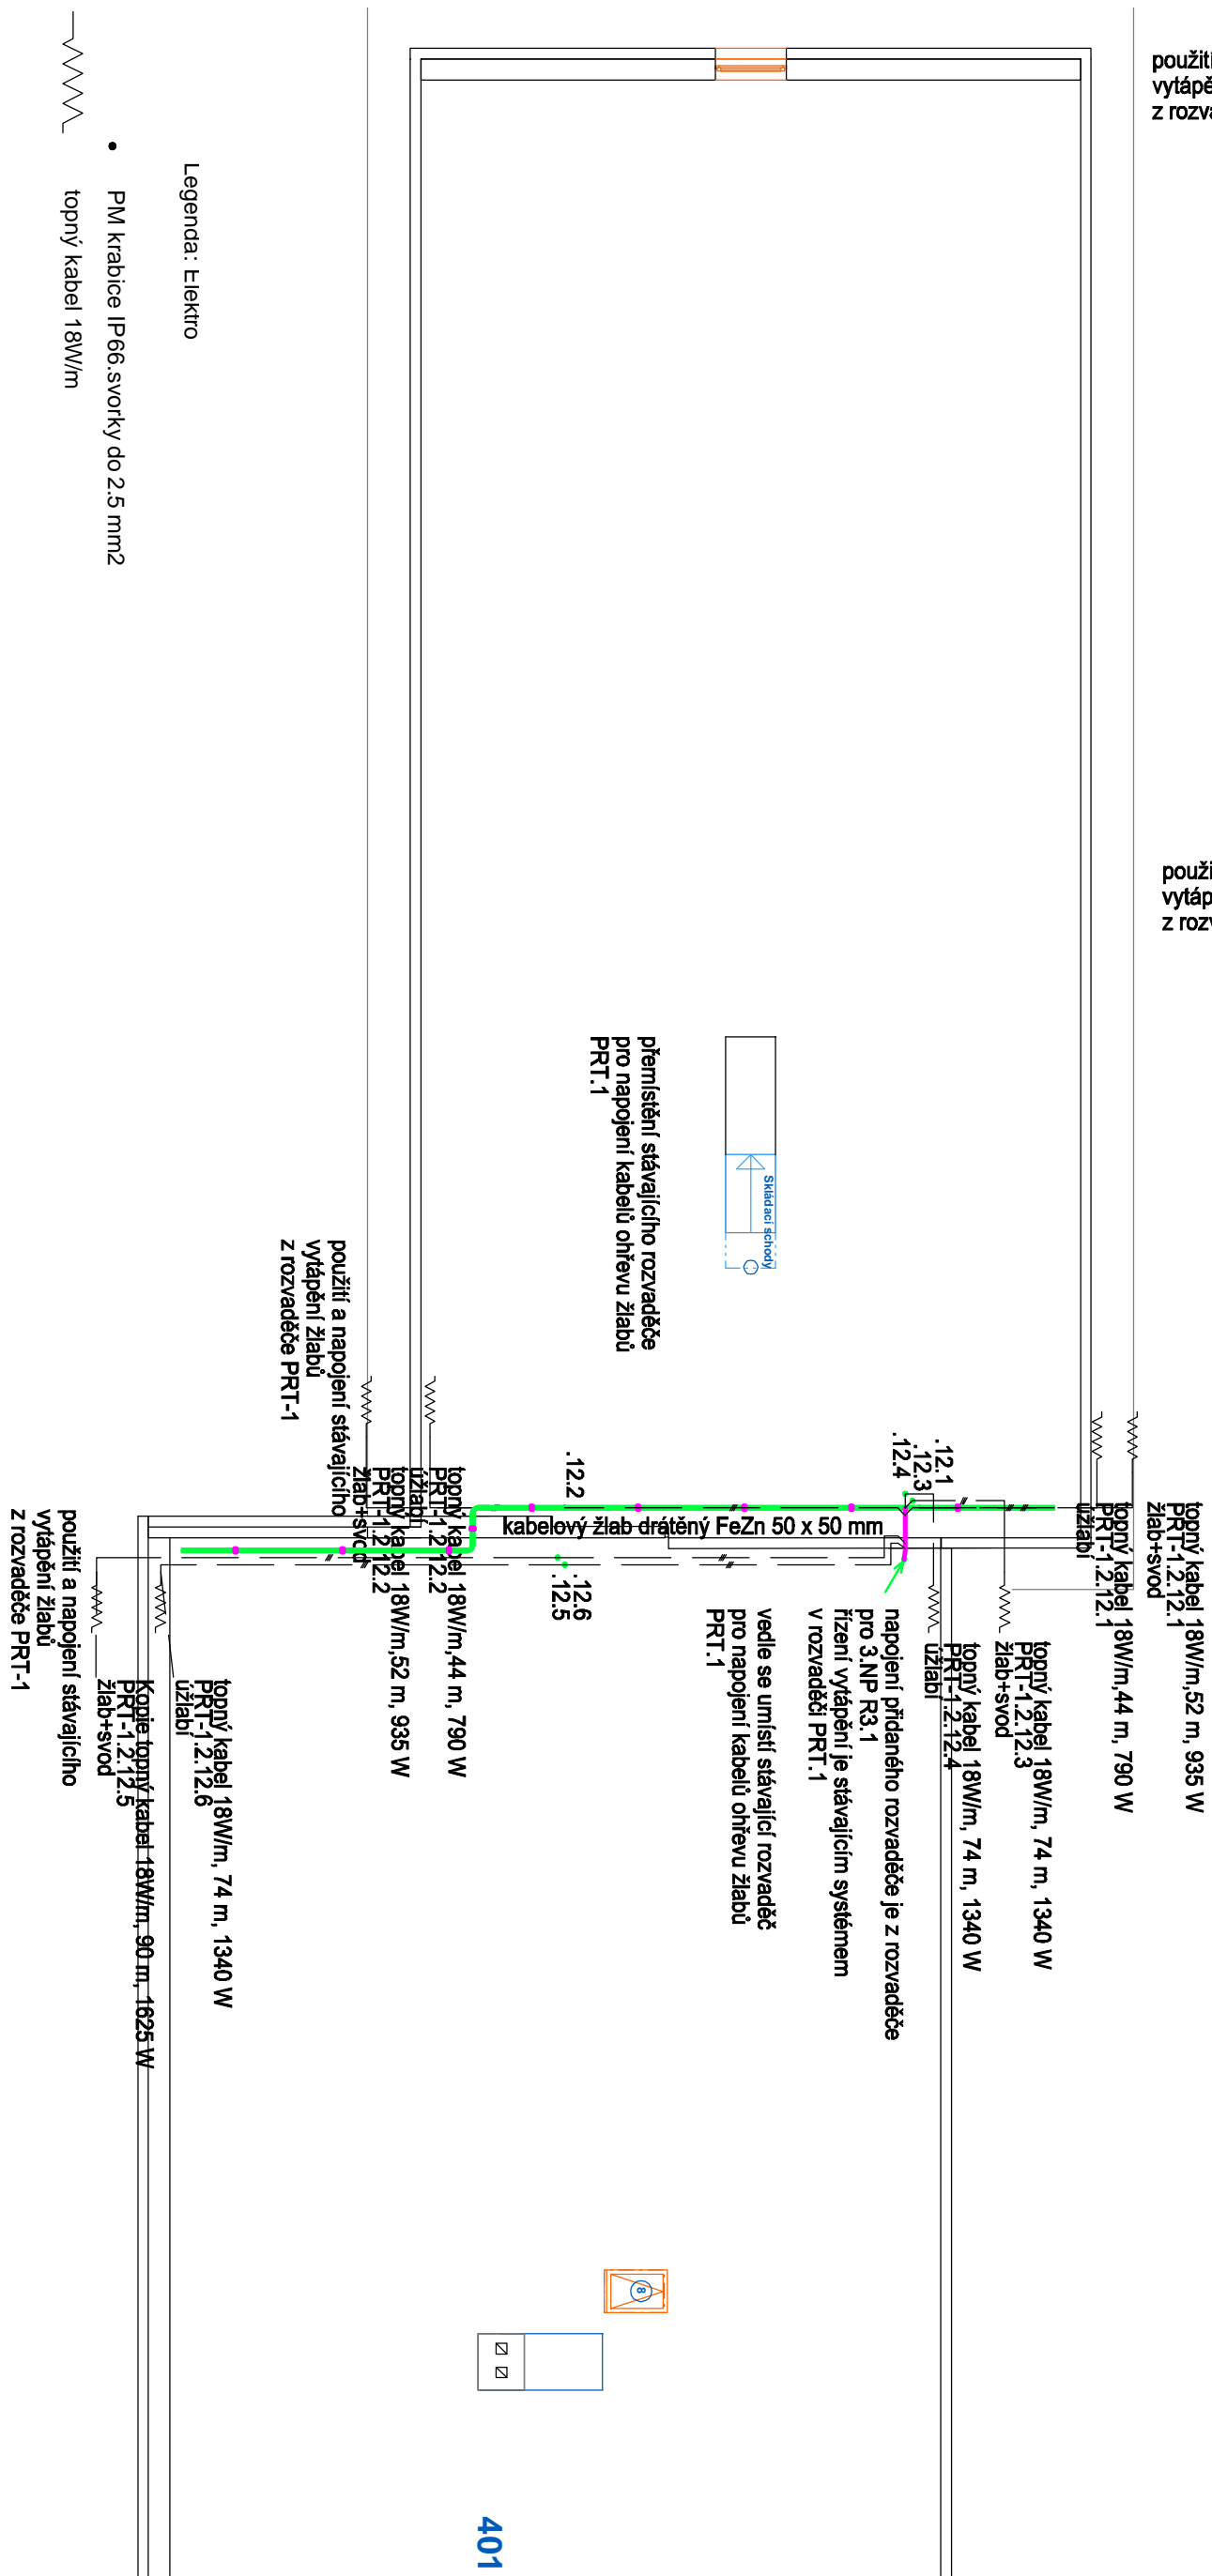

Ochranná opatření  
Je provedena dle ČSN EN 61140 ed. 2 a ČSN 33 2000-4:41 ed.2.  
- základní ochrana  
- ochrana při poruše  
stupen normální - Ochrana automatickým odpojením od zdroje+ doplňková ochrana  
stupen doplněný - chráncem I (požární bezpečnost)

3+PEN, 50Hz, 400V/230V, TN-C-S

ohřev zlabů a svoc

Zápis projektant, MATALA P.	kontroloval MATALA P.		Petr MATALA - PROJECE Vyšehrad 12, 352 01 Aš IČO 41631072 DIČ CZ 437 798 mobil +420 606 437 798 e-mail matala@secc.cz E-mail matala3@gmail.com	
Číslo autorizace 0300583				
Investor	Domov pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace, Kráňany 766 351 24 Hranice.		Matfiko	A2 1 : 100
Rekonstrukce střechy objektu domova vč. půdní vestavby a solárního panelu na střechu Domov pro seniory v Hranicích, Kráňany 766.		Datum Č. zakázky D P S Č. výkresu	10 / 2014 53 / 2014 Č. paré	
D 1.4. 4. Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem D.1.4. 5. Elektronická komunikace		11		