








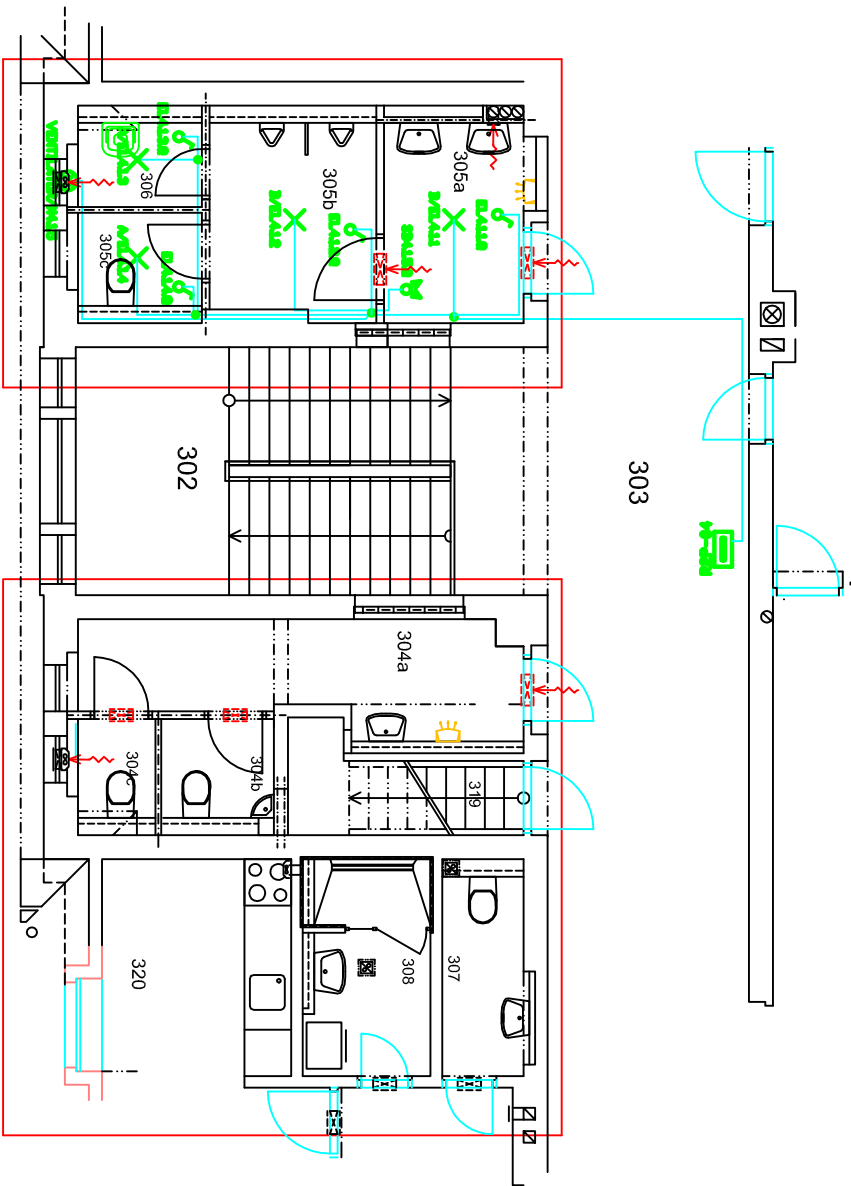
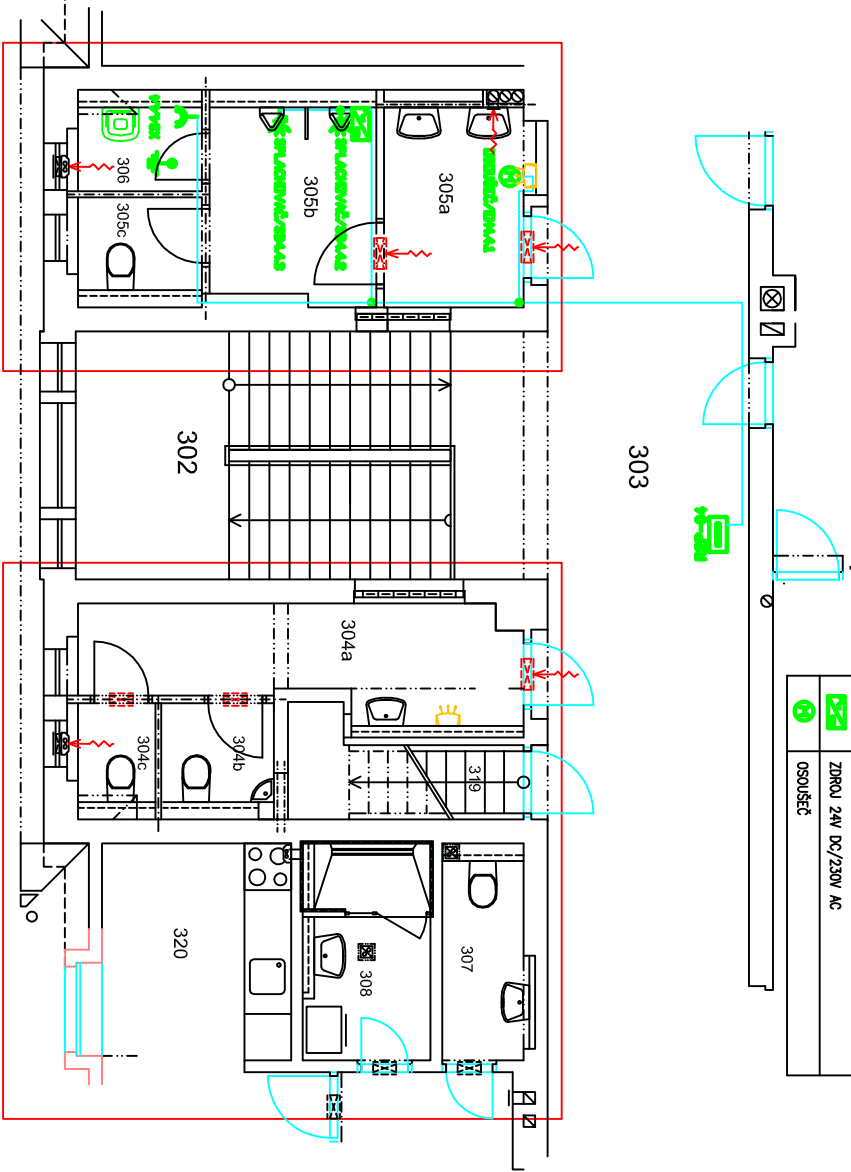


LEGENDA ZAŘÍZENÍ


ZNAČKA	POPS
	JEDNODLOVÝ SPINÁČ, IP20
	PONÁBOVÉ ŽIĐLO, 180°, IP20
	VENTILÁTOR S DOBEHČIEM, IP20
	SPÍNADLO 2x1,8W, IP20
	SPÍNADLO 2x3,6W, IP20
	DVOUSMERNÁ ZASUŤKA 230V, IP20, OCHRANNÝ
	SPÍNADLOVÉ
	ZDROJ 24V DC/230V AC
	OSVETLEČ

LOGIKA SPÍNÁNÍ VENTILÁTORŮ

ZARÍZENÍ	OVULOX/SPINA	PROVĚŘOVANÉ MÍSTNOSTI
VENTILÁTOR S DOBĚHEM (10minut)	POHŘBOVÉ ČIDLO	Č.č.m. 305a, 305b, 305c, 306
M4,15	SP4,15,Q	
Č.č.m. 306	Č.č.m. 305g	
VENTILÁTOR S DOBĚHEM (10minut)	POHŘBOVÉ ČIDLO	Č.č.m. 304g, 304b, 304c
M4,19	SP4,19,Q	
Č.č.m. 304c	Č.č.m. 204g	
VENTILÁTOR S DOBĚHEM (10minut)	POHŘBOVÉ ČIDLO	Č.č.m. 308
M4,13	SP4,13,Q	
Č.č.m. 308	Č.č.m. 308	



LEGENDA MÍSTNOSTI		MÍSTNOSTI, VE KTERÝCH BUDOU PROVÁDĚNY STAVEBNÍ ÚPRAVY
Č.LM.	ÚČEL MÍSTNOSTI	ZPŮSOB ULOŽENÍ KABELŽE
304a	PŘEDSÍŇ WC-DIMKY	ZSE64MM POD OMRŤKOU, VOLNĚ POD SÍTK
304b	KABINA WC-DIMKY	ZSE64MM POD OMRŤKOU, VOLNĚ POD SÍTK
304c	KABINA WC-DIMKY	ZSE64MM POD OMRŤKOU, VOLNĚ POD SÍTK
304a	PŘEDSÍŇ WC-CHLAPCI	ZSE64MM POD OMRŤKOU, VOLNĚ POD SÍTK
305b	WC-CHLAPCI-PEDAGY	ZSE64MM POD OMRŤKOU, VOLNĚ POD SÍTK
305c	KABINA WC-CHLAPCI	ZSE64MM POD OMRŤKOU, VOLNĚ POD SÍTK
306	OKLADOVÁ KOLMOŽA	ZSE64MM POD OMRŤKOU, VOLNĚ POD SÍTK
307a	PŘEDSÍŇ WC-BYT	ZSE64MM POD OMRŤKOU, VOLNĚ POD SÍTK
307b	WC-BYT	ZSE64MM POD OMRŤKOU, VOLNĚ POD SÍTK
308	KOLPELNA-BYT	ZSE64MM POD OMRŤKOU, VOLNĚ POD SÍTK
320	KUCHYŇ-BYT	ZSE64MM POD OMRŤKOU, VOLNĚ POD SÍTK
303	CHODBA	DO PLASTOVÉ LÍSTY S VNĚJŠÍM TVAROBKEM

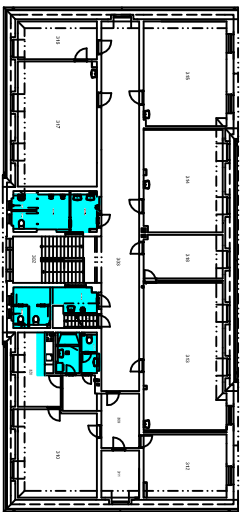

<p> VÝROČNÝ ZPRÁVA Kontrola </p>	<p> DDP PRJED ESK Ing. E. Coufalová </p>	<p> KONTROLA Ing. E. Coufalová </p>	<p> DDP PRJED STAVBY Ing. A. Bělohánek </p>
<p> DIREKCE Karišvovský INVESTICE SÚS a SÚD Nejdlek, Rooseveltova 600, Nejdlek </p>	<p> DDPC Karišvovský Vany-Štůnč Róde </p>		
<p> Modernizace sociálního zařízení pro žáky a učitelé SÚS a SÚD Nejdlek Rooseveltova 600 objekt č.1 úprava Rooseveltova 600, Nejdlek </p>			
<p> Elektroinstalace 3NP – I.etapa </p>	<p> FERMAT DATUM 8.4.2017 STUPEŇ DSP HERING ZAK.ČÍSLO 151201 ARCHIVNÍ ČÍSLO </p>	<p> A4 8.4.2017 DSP 150 </p>	<p> C.VYKRESU E04 </p>