





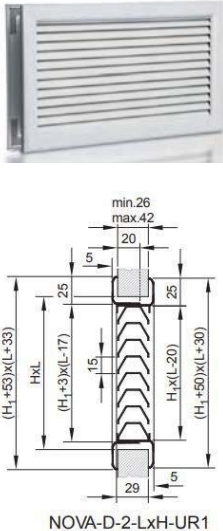

	Vypracoval: Jan Sobotka	Zodpovědný proj.: Ing. Jana Handšuhová Smutná	Profese : Jan Sobotka - 3D PROJEKT Palackého 108, 357 51 Kynšperk n/O IČO: 433 32 803 Tel. +420 723 362 378 E-mail: jan.sobotka@volny.cz	
	Investor: KKN a.s., nem. Karlovy Vary, Bezručova 19 360 66 Karlovy Vary			
	Kraj : Karlovarský	MÚ: Karlovy Vary		
Akce:	Nemocnice Karlovy Vary - Objekt "C" stavební úpravy WC v 1.np, 3.np a 5.np a inspekčních pokojů ve 3.np objektu		Formát: Stupeň: PD - tech. pomoc Zak.číslo: 418 22 Datum: 07/2022	Číslo paré:
Objekt:	D1.1 - Architektonicko - stavební řešení		Měřítko:	
Název:	VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ		Číslo výkresu: D1.1.16	

OZN.	NÁKRES	POPIS	POČET			CELKEM	POZNÁMKA	
			1.np	3.np	5.np			
Z01	 800x1970	<p>STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ INTERIÉROVÁ ZÁRUBEŇ PRO POLODRÁŽKOVÉ DVEŘE OTOČNÉ (OTEVÍRAVÉ)</p> <p><u>ÚPRAVA:</u> PROVEDE SE OČIŠTĚNÍ A ODMAŠTĚNÍ POVRCHU, JEHO OBROUŠENÍ A NOVÝ NÁTĚR ZÁRUBNĚ</p> <p>BARVA: NENÍ STANOVENA, NUTNO KONZULTOVAT V RÁMCI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV KONEČNÝ ODSŤÍN A PROVEDENÍ MUSÍ ODSOUHLASIT INVESTOR A GP</p>	2	4 2	2	8 6		
Z02	 600x1970	<p>STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ INTERIÉROVÁ ZÁRUBEŇ PRO POLODRÁŽKOVÉ DVEŘE OTOČNÉ (OTEVÍRAVÉ)</p> <p><u>ÚPRAVA:</u> PROVEDE SE OČIŠTĚNÍ A ODMAŠTĚNÍ POVRCHU, JEHO OBROUŠENÍ A NOVÝ NÁTĚR ZÁRUBNĚ</p> <p>BARVA: NENÍ STANOVENA, NUTNO KONZULTOVAT V RÁMCI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV KONEČNÝ ODSŤÍN A PROVEDENÍ MUSÍ ODSOUHLASIT INVESTOR A GP</p>	2	2	1	5 3		
Z03	 600x1970	<p>NOVÁ OCELOVÁ LISOVANÁ INTERIÉROVÁ ZÁRUBEŇ PRO POSUVNÉ DVEŘE PŘED ZDÍ JDOUCÍ PRO ZABUDOVÁNÍ DO ZDĚNÉ STĚNY</p> <p><u>OSAZENÍ:</u> ZÁRUBEŇ BUDE OSAZENA DO ZDĚNÉ PŘÍČKY TL. 100 mm</p> <p><u>TYP ZÁRUBNĚ:</u> "STZ-PAL" – PRO ZAZDĚNÍ, PRO JEDNOKŘÍDLOVÉ POSUVNÉ DVEŘE</p> <p><u>POPIS ZÁRUBNĚ:</u> VYROBENÁ Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO PLECHU TL. 1,5 mm</p> <p>ZÁRUBEŇ SE SKLÁDÁ Z DORAZOVÉHO PROFILU, KASTLÍKU S KOLEJNICÍ A KRYTKY KASTLÍKU. SOUČÁSTÍ DODÁVKY JSOU DVA KUSY POJEZDU S DORAZY A PODLAHOVÝM VODÍCÍM TRNEM.</p> <p>NA ZÁRUBNÍ JE VYLISOVANÁ NIVELIZAČNÍ ZNAČKA VE VÝŠCE 1000 mm NAD PODLAHOU</p> <p><u>BARVA:</u> ZÁRUBEŇ JE STANDARDNĚ UPRAVENA Z VÝROBY POUZE ZÁKLADNÍ PROTIKOROZNÍ OCHRANOU NA STAVBĚ BUDE PROVEDEN VRCHNÍ FINÁLNÍ NÁTĚR ZÁRUBNÍ. FINÁLNÍ BAREVNÉ PROVEDENÍ ZÁRUBNÍ DLE VZORNÍKU RAL NENÍ PŘEDEM STANOVENO, NUTNO KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT S PROVOZOVATELEM A PROJEKTANTEM.</p> <p>DODÁVKA ZÁRUBNĚ A JEJÍ OSAZENÍ JE VČETNĚ POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU. VÝROBEK MUSÍ BÝT V SOULADU S PLATNÝMI ČSN, PŘEDPISY, VYHLÁŠKAMI A ZÁKONY</p>	PRAVÉ	1	1	1	3 2	
			LEVÉ	1	1	-	2 1	

OZN.	NÁKRES	POPIS	POČET			CELKEM	POZNÁMKA	
			1.np	3.np	5.np			
Z04	 800x1970	NOVÁ OCELOVÁ LISOVANÁ INTERIÉROVÁ ZÁRUBEŇ PRO ZAZDĚNÍ DO PŘÍČKY <u>OSAZENÍ:</u> ZÁRUBNĚ BUDOU OSAZENY DO ZDĚNÝCH PŘÍČEK TL. 100 mm <u>TYP ZÁRUBNĚ:</u> "U" – PRO ZAZDĚNÍ DO PŘÍČKY, PRO JEDNOKŘÍDLOVÉ POLODRÁŽKOVÉ DVEŘE OTOČNÉ (OTEVÍRÁVÉ) <u>POPIS ZÁRUBNĚ:</u> VYROBENÁ Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO PLECHU TL. 1,5 mm ZÁRUBEŇ S DRÁŽKOU PRO TPE TĚSNĚNÍ A TŘEMI STAVITELNÝMI ZÁVĚSY DODÁVKA ZÁRUBNĚ BUDE VČETNĚ TĚSNĚNÍ OTVORY PRO STŘELKU A ZÁPADKU VYROBENY DLE ČSN 74 6501 S PŘÍVAŘENÝMI KRYTKAMI NA ZÁRUBNĚ VYLISOVANÁ NIVELIZAČNÍ ZNAČKA VE VÝŠCE 1000 mm NAD PODLAHOU <u>BARVA:</u> ZÁRUBEŇ JE STANDARDNĚ UPRAVENA Z VÝROBY POUZE ZÁKLADNÍ PROTIKOROZNÍ OCHRANOU NA STAVBĚ BUDE PROVEDEN VRCHNÍ FINÁLNÍ NÁTĚR ZÁRUBNÍ. FINÁLNÍ BAREVNÉ PROVEDENÍ ZÁRUBNÍ DLE VZORNÍKU RAL NENÍ PŘEDEM STANOVENO, NUTNO KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT S PROVOZOVATELEM A PROJEKTANTEM. DODÁVKA ZÁRUBNĚ A JEJÍ OSAZENÍ JE VČETNĚ POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU. VÝROBEK MUSÍ BÝT V SOULADU S PLATNÝMI ČSN, PŘEDPISY, VYHLÁŠKAMI A ZÁKONY	PRAVÉ	-	-	1	1	
		LEVÉ	-	2	-	2		
Z05	 700x1970	NOVÁ OCELOVÁ LISOVANÁ INTERIÉROVÁ ZÁRUBEŇ PRO ZAZDĚNÍ DO PŘÍČKY <u>OSAZENÍ:</u> ZÁRUBNĚ BUDOU OSAZENY DO ZDĚNÝCH PŘÍČEK TL. 100 mm <u>TYP ZÁRUBNĚ:</u> "U" – PRO ZAZDĚNÍ DO PŘÍČKY, PRO JEDNOKŘÍDLOVÉ POLODRÁŽKOVÉ DVEŘE OTOČNÉ (OTEVÍRÁVÉ) <u>POPIS ZÁRUBNĚ:</u> VYROBENÁ Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO PLECHU TL. 1,5 mm ZÁRUBEŇ S DRÁŽKOU PRO TPE TĚSNĚNÍ A TŘEMI STAVITELNÝMI ZÁVĚSY DODÁVKA ZÁRUBNĚ BUDE VČETNĚ TĚSNĚNÍ OTVORY PRO STŘELKU A ZÁPADKU VYROBENY DLE ČSN 74 6501 S PŘÍVAŘENÝMI KRYTKAMI NA ZÁRUBNĚ VYLISOVANÁ NIVELIZAČNÍ ZNAČKA VE VÝŠCE 1000 mm NAD PODLAHOU <u>BARVA:</u> ZÁRUBEŇ JE STANDARDNĚ UPRAVENA Z VÝROBY POUZE ZÁKLADNÍ PROTIKOROZNÍ OCHRANOU NA STAVBĚ BUDE PROVEDEN VRCHNÍ FINÁLNÍ NÁTĚR ZÁRUBNÍ. FINÁLNÍ BAREVNÉ PROVEDENÍ ZÁRUBNÍ DLE VZORNÍKU RAL NENÍ PŘEDEM STANOVENO, NUTNO KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT S PROVOZOVATELEM A PROJEKTANTEM. DODÁVKA ZÁRUBNĚ A JEJÍ OSAZENÍ JE VČETNĚ POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU. VÝROBEK MUSÍ BÝT V SOULADU S PLATNÝMI ČSN, PŘEDPISY, VYHLÁŠKAMI A ZÁKONY	PRAVÉ	-	2	-	2	
		LEVÉ	-	-	-	-		

OZN.	NÁKRES	POPIS	POČET			CELKEM	POZNÁMKA
			1.np	3.np	5.np		
Z06	 600x1100	<p>REVIZNÍ DVÍŘKA DO INSTALAČNÍ ŠACHTY PRO OSAZENÍ DO ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ V PROVEDENÍ "POD OBKLAD". DVÍŘKA BUDOU JEDNOKŘÍDLOVÁ, OTEVÍRAVÁ VYROBENÁ NA MÍRU (PŘESNÝ ROZMĚR NUTNO KOORDINOVAT S FORMÁTEM DODÁVANÝCH OBKLADŮ) . DVÍŘKA BUDOU OSAZENA DO VLASTNÍHO RÁMU A BUDOU VYBAVENA ZÁMKEM.</p> <p><u>PROVEDENÍ:</u> RÁM KŘÍDLA – VYROBENÝ Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ VÝPLŇ – SÁDROKARTONOVÁ DESKA PRO POUŽITÍ DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ ZÁMEK – ČTYŘHRAN S KLÍČEM 6 mm</p> <p><u>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</u> BEZ FINÁLNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY – DVÍŘKA V PROVEDENÍ "POD OBKLAD"</p> <p><u>ORIENTACE OTEVÍRÁNÍ KŘÍDLA:</u> PRAVÉ 2x A LEVÉ 3x – DLE JEDNOTLIVÝCH POZIC VYZNAČENÝCH VE VÝKRESE</p>	1	2 3	1	4 5	<p>REFERENČNÍ VÝROBKÝ např:</p> <p>KAMI s.r.o. U chaloupek 13/14 182 00 Praha 8 www.revizni-dvirka.eu</p> <p>Zavrz s.r.o. Lešenská 535/7 181 00 – Praha 8, Troja www.reviznidvirka.com</p>
Z07	 NOVA-D-2-LxH-UR1	<p>HLINÍKOVÁ DVEŘNÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍVODU VZDUCHU DO NUCENĚ VĚTRANÝCH MÍSTNOSTÍ</p> <p>ROZMĚR : 425 x 125 mm</p> <p><u>PROVEDENÍ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – OBOUSTRANNÁ NEPRŮHLEDNÁ HLINÍKOVÁ MŘÍŽKA S PEVNÝMI LAMELAMI – SOUČÁSTÍ MŘÍŽKY BUDE UPÍNACÍ RÁM PRO ZLEPŠENÍ POHLEDOVÉ ČÁSTI Z OBOU STRAN DVEŘÍ – KONSTRUKCE LAMEL ZABRAŇUJE PRONIKÁNÍ SVĚTLA PŘES MŘÍŽKU – MONTÁŽ MŘÍŽKY DO VÝŘEZU VE DVEŘNÍM KŘÍDLE – VÝŘEZ BUDE PROVEDEN JIŽ OD VÝROBCE DVEŘÍ – SPODNÍ HRANA MŘÍŽKY 100 mm OD SPODNÍ HRANY DVEŘÍ – MŘÍŽKA PO OBVODĚ ZABEZPEČENA TĚSNĚNÍM – PROVEDENÍ MŘÍŽKY V BARVĚ DVEŘÍ (PŘI PROVÁDĚNÍ NUTNO KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT S PROVOZOVATELEM A PROJEKTANTEM – NENÍ PŘEDEM STANOVENO) <p>REFERENČNÍ VÝROBEK: DVEŘNÍ MŘÍŽKA SYSTEMAIR TYP NOVA D</p>	3	4 7	3	10 13	<p>NUTNO KOORDINOVAT S VÝPISEM DVEŘÍ A PŮDORYSEM STAVEBNÍCH ÚPRAV</p> <p>POZOR ! POŽADOVANÉ PROVEDENÍ MŘÍŽKY NENAHRAZOVAT PLASTOVÝMI MŘÍŽKAMI, PRŮHLEDNÝMI MŘÍŽKAMI NEBO JINÝMI LEVNÝMI ALTERNATIVAMI !</p> <p>VÝROBEK BUDE DODÁN KOMPLETNÍ VČ. DOPLŇKŮ, A VEŠKERÉHO MONTÁŽNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTEVNÍHO MATERIÁLU PRO SESTAVENÍ A INSTALACI VÝROBKU.</p>
Z08		<p>MADLO NA DVEŘE.</p> <p>MADLA UMÍSTIT V SOULADU S VYHL. č.398/2006 Sb. O BEZBARIÉROVÉM UŽÍVÁNÍ STAVEB</p> <p>MADLO BUDE UMÍSTĚNO VODOROVNĚ PŘES CELOU ŠÍŘKU DVEŘÍ, VE VÝŠCE 800 – 900 mm NAD PODLAHOU, NA OPAČNÉ STRANĚ NEŽ JSOU ZÁVĚSY</p> <p>MADLO NA DVEŘE JEDNODUCHÉ DÉLKA: cca 700 mm (DLE ŠÍŘKY DVEŘÍ) PRŮMĚR: 30 mm MATERIÁL: LEŠTĚNÁ NEREZOVÁ OCEL DODÁNO VČ. MONTÁŽNÍ SADY</p>	-	-	1	1	