


Vodovod řez

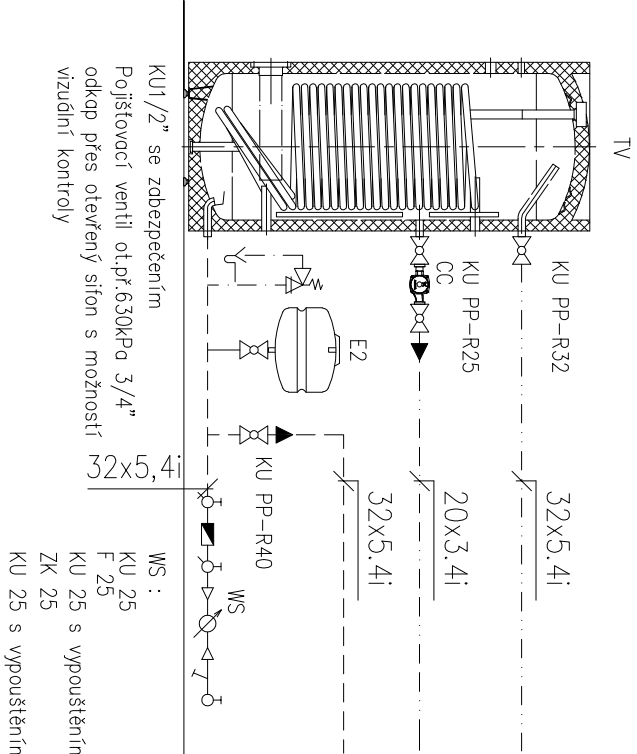

Stroje a zařízení		
Označení	Název	Typ
TV	Ohřívák TV	Nepřímotopný ohřívák TV Austria Email HRS 300 litrů
CC	Cirkulační čerpadlo	Alpha2 25–40N – Nerez
E2	Aquamat	Aquamat Refix DD 25 I 10bar poj.ventil ¾ ot.přetlak 630 kPa
WS	Vodoměrná sestava	Vodoměrná sestava osazená vodoměrem Qn–2,5m3/h
DWS	Vodoměr	Vodoměr Qn–2,5m3/h G½ studená voda, teplá voda, KU PP–R před i za vodoměrem

Vedoucí projektant		Odp. projektant ZTI	Vypracoval	Želivského 2227 356 01 Sokolov 359 574 086 DIČ - CZ49787942
Ing. Martin Volný		Pavel Stejskal	Pavel Stejskal	
Investor: Střední průmyslová škola Ostrov, p.o., Klnovecká 1197, 363 01 Ostrov				
Kraj: Karlovarský		MěÚ: Ostrov	StÚ: Ostrov	
Název akce				Účel
AUTODÍLNÝ SPŠ OSTROV				Datum
				Zak. č.
Lokalita akce				Formát
				Kótováno
				Měřítko
				Číslo výkresu
Obsah				D.1.4.1.4
VODOVOD ZAPOJENÍ ZÁSOBNÍKU TV				