

# Klimatizační jednotka




CLIMACAL  
Version 5.5.0  
SSE38VH8VKLGGI8

**Senator 25**


zar\_18\_prodejna.AHU  
Strana 5

Pozice v projektu Číslo nabídky	Zař.č.18- Prodejna PH-09-416	Odběratel Projekt	Nemocnice v Karlových Varech - Pavilon akutní medicíny	Datum	14.4.2011
------------------------------------	------------------------------------	----------------------	---	-------	-----------

## Odvodní ventilátor D 180 F Std.

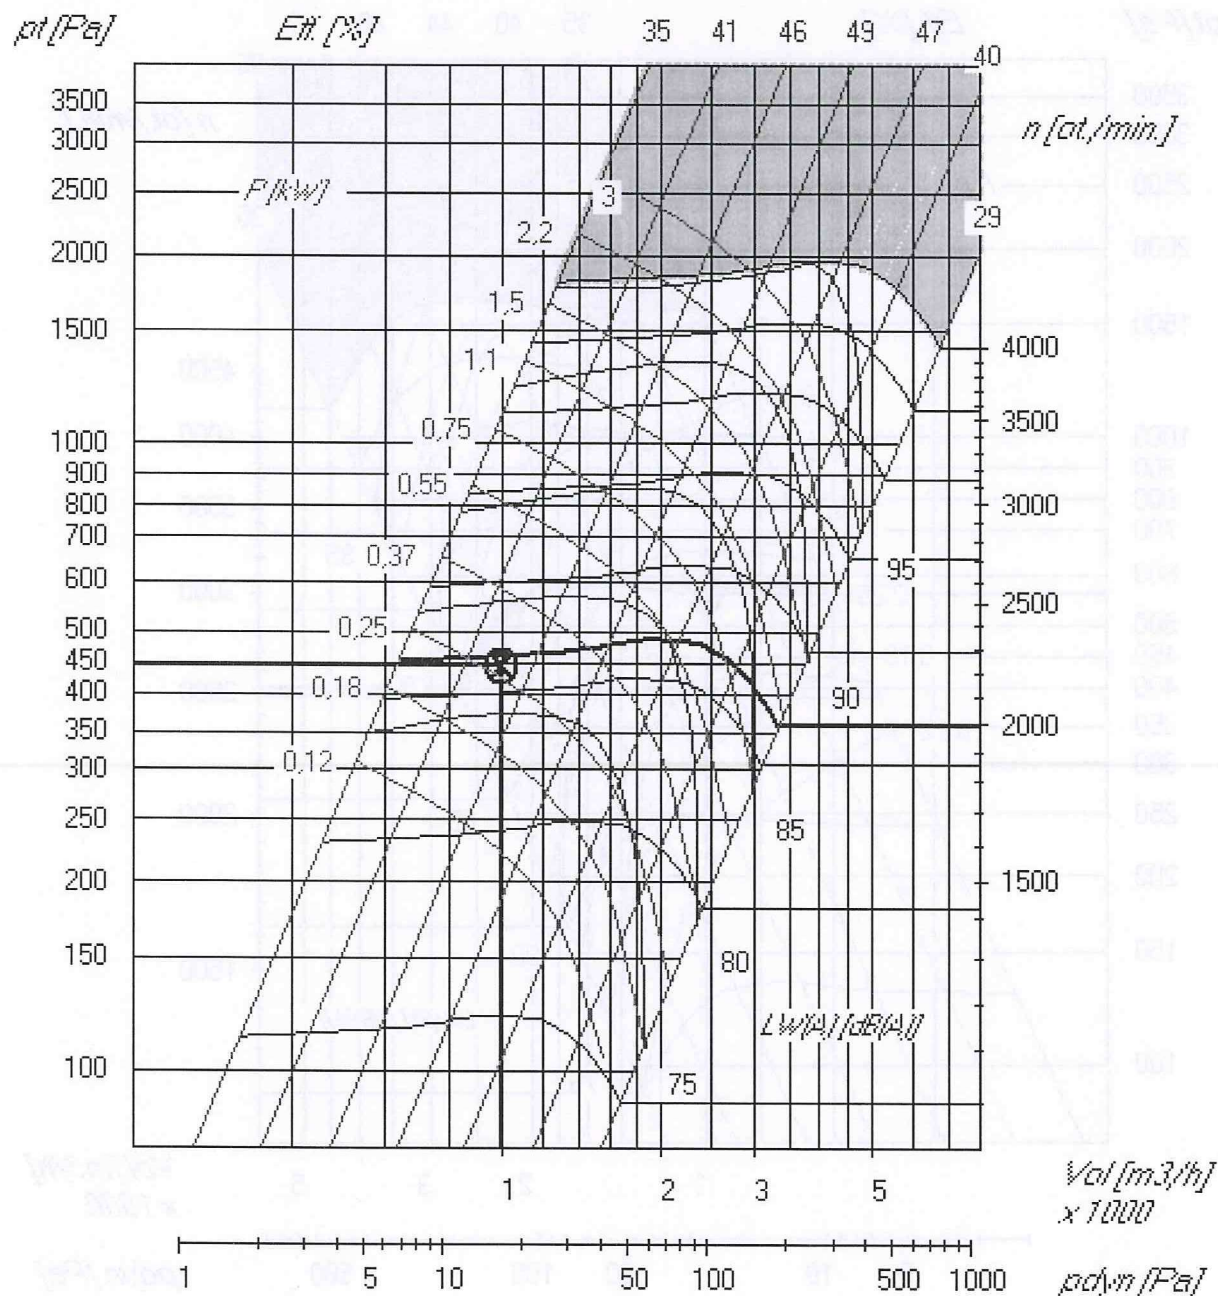


**Přívodní ventilátor D 160 F Std.**

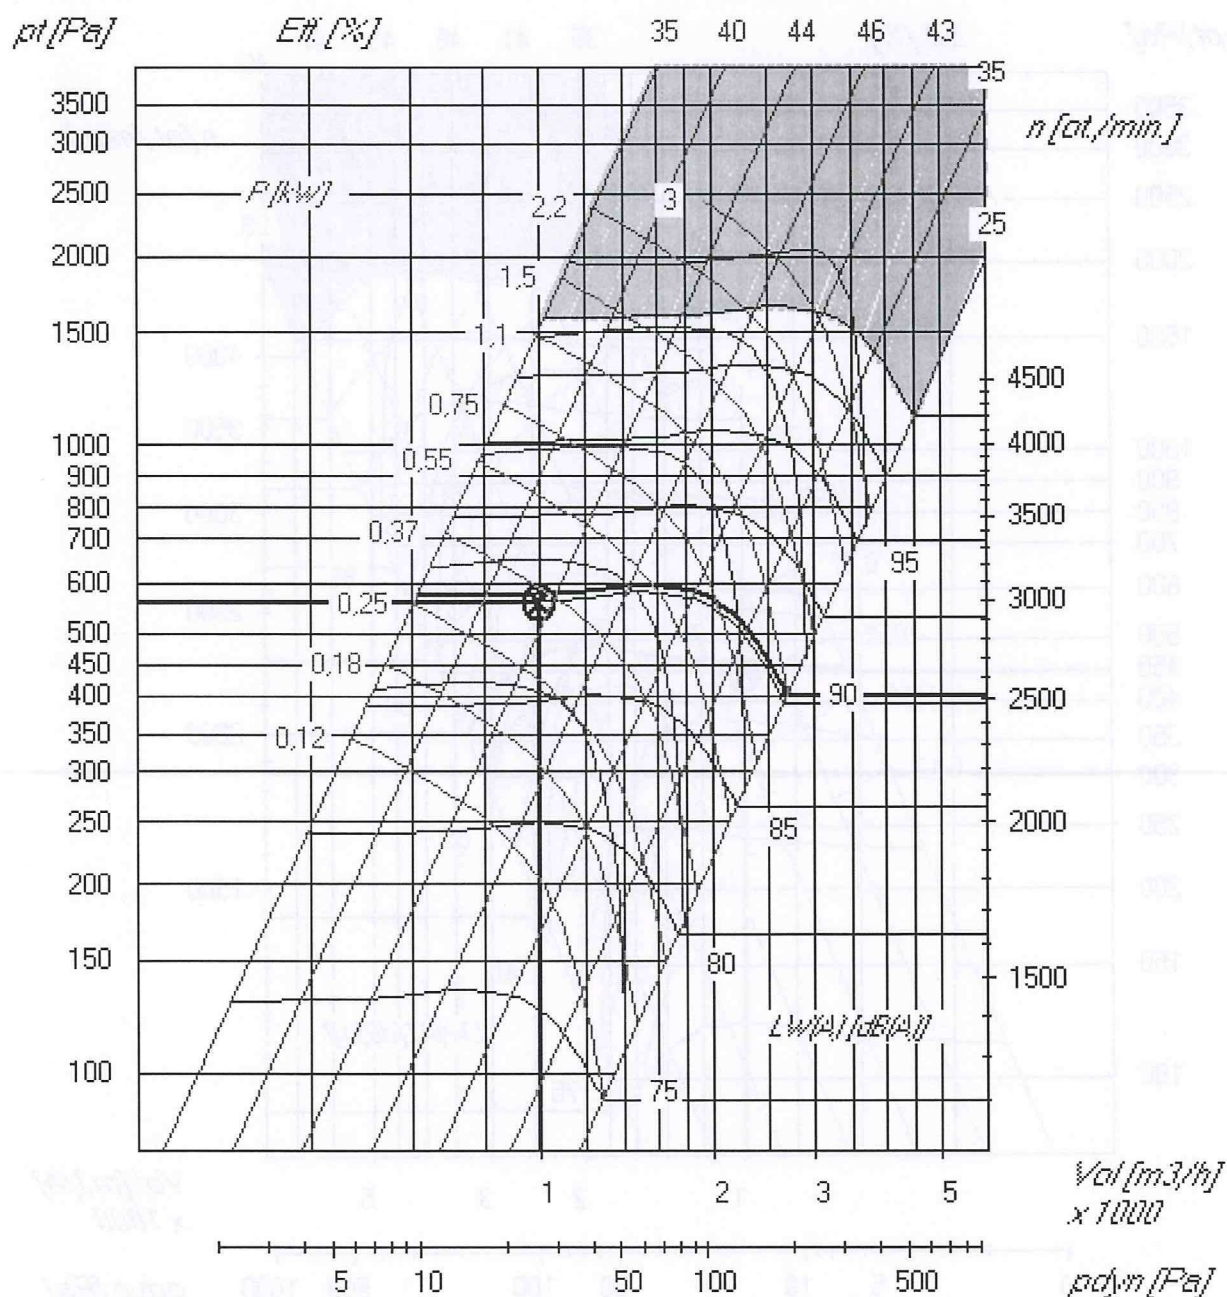



Nárys

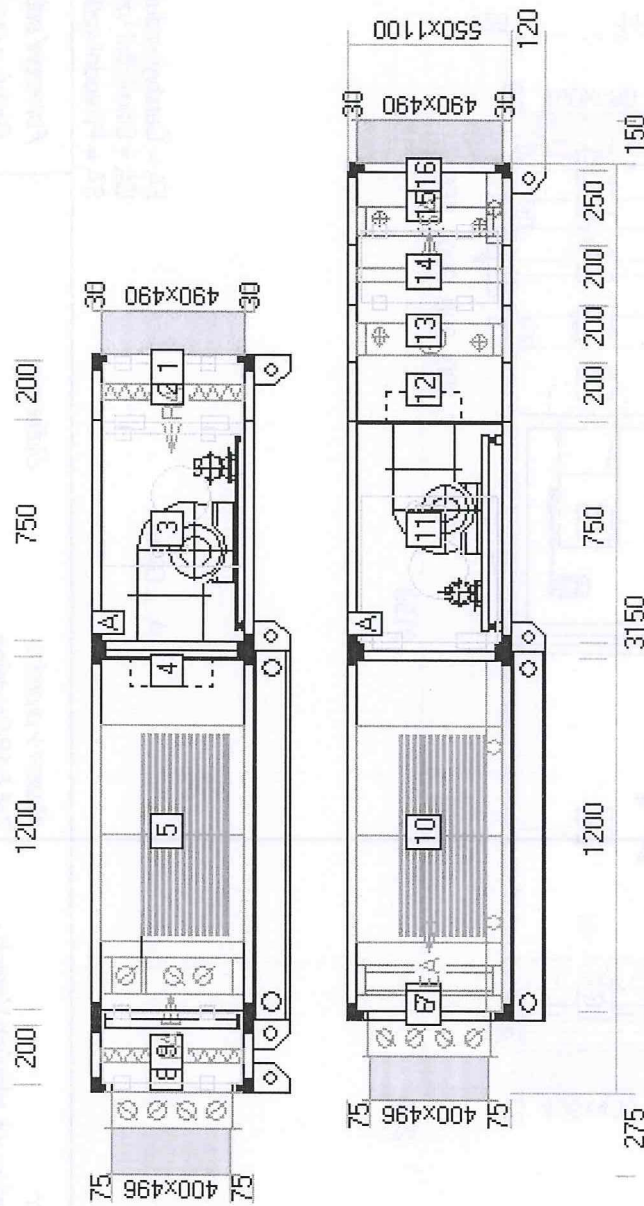

A.....Dkno

FA = Čerstvý vzduch RA = Odvodní vzduch  
CA = Cirkulační vzduch EA = Odpadní vzduch  
SA = Přívodní vzduch

Číslo nabídky

PH-09-416

Velikost jednotky

KLM 02

Projekt

Nemocnice v Karlových Varech ...

Fidélus odvod / přířez

1000/1000 m3/h = 0,28/0,28 m3/s

Realizace v projektu

Zař.č.18-Prodějna

Rychlost ve vnitřním průřezu

1,1/1,1 m/s

Odvětratel


Datum

14.4.2011

Formování odvětratele

Realizace a rozložení

# Půdorys

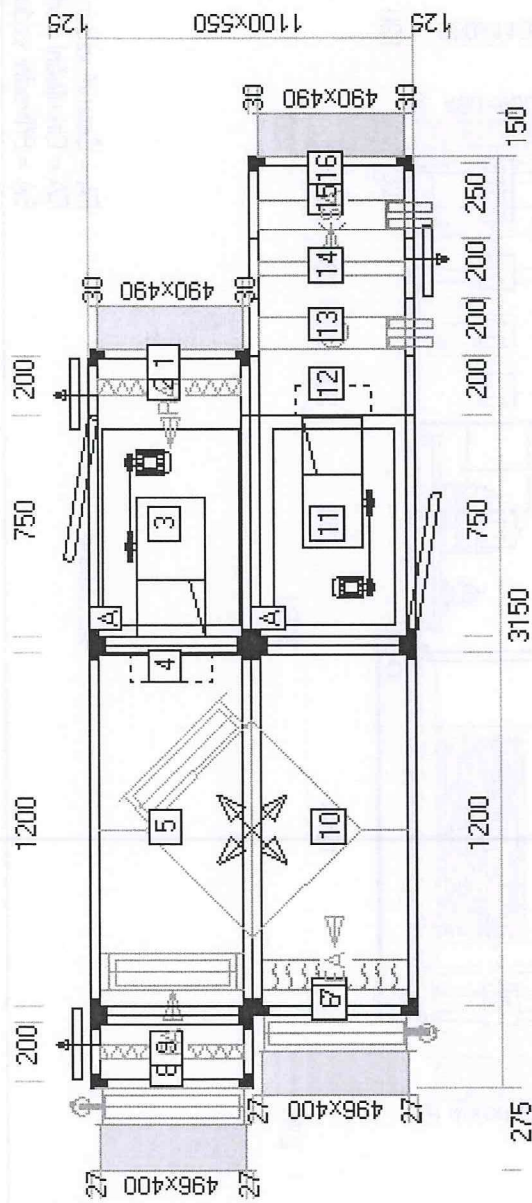

A.....Okno

FA = Čerstvý vzduch RA = Odvodní vzduch  
CA = Cirkulační vzduch EA = Odpadní vzduch  
SA = Přírodní vzduch

<p>Číslo náčrtky PH-09-416</p> <p>Válková jednotky KLM 02</p>	<p>Projekt Nemocnice v Karlových Varech ...</p> <p>Fútkat odvod / přířad 1000/1000 m3/h = 0,28/0,28 m3/s</p>	<p>Revize v projektu Zař. č. 18-Prodělna</p> <p>Rychlost ve vněm průřezu 1,1/1,1 m/s</p>	<p>Odtěratel Datum 14.4.2011</p>	<p>Revizní odtěratel Revizní a razítko</p>
---	--	--	--	--