PŮDORYS 1.PP - ČÁST B - NOVÝ STAV

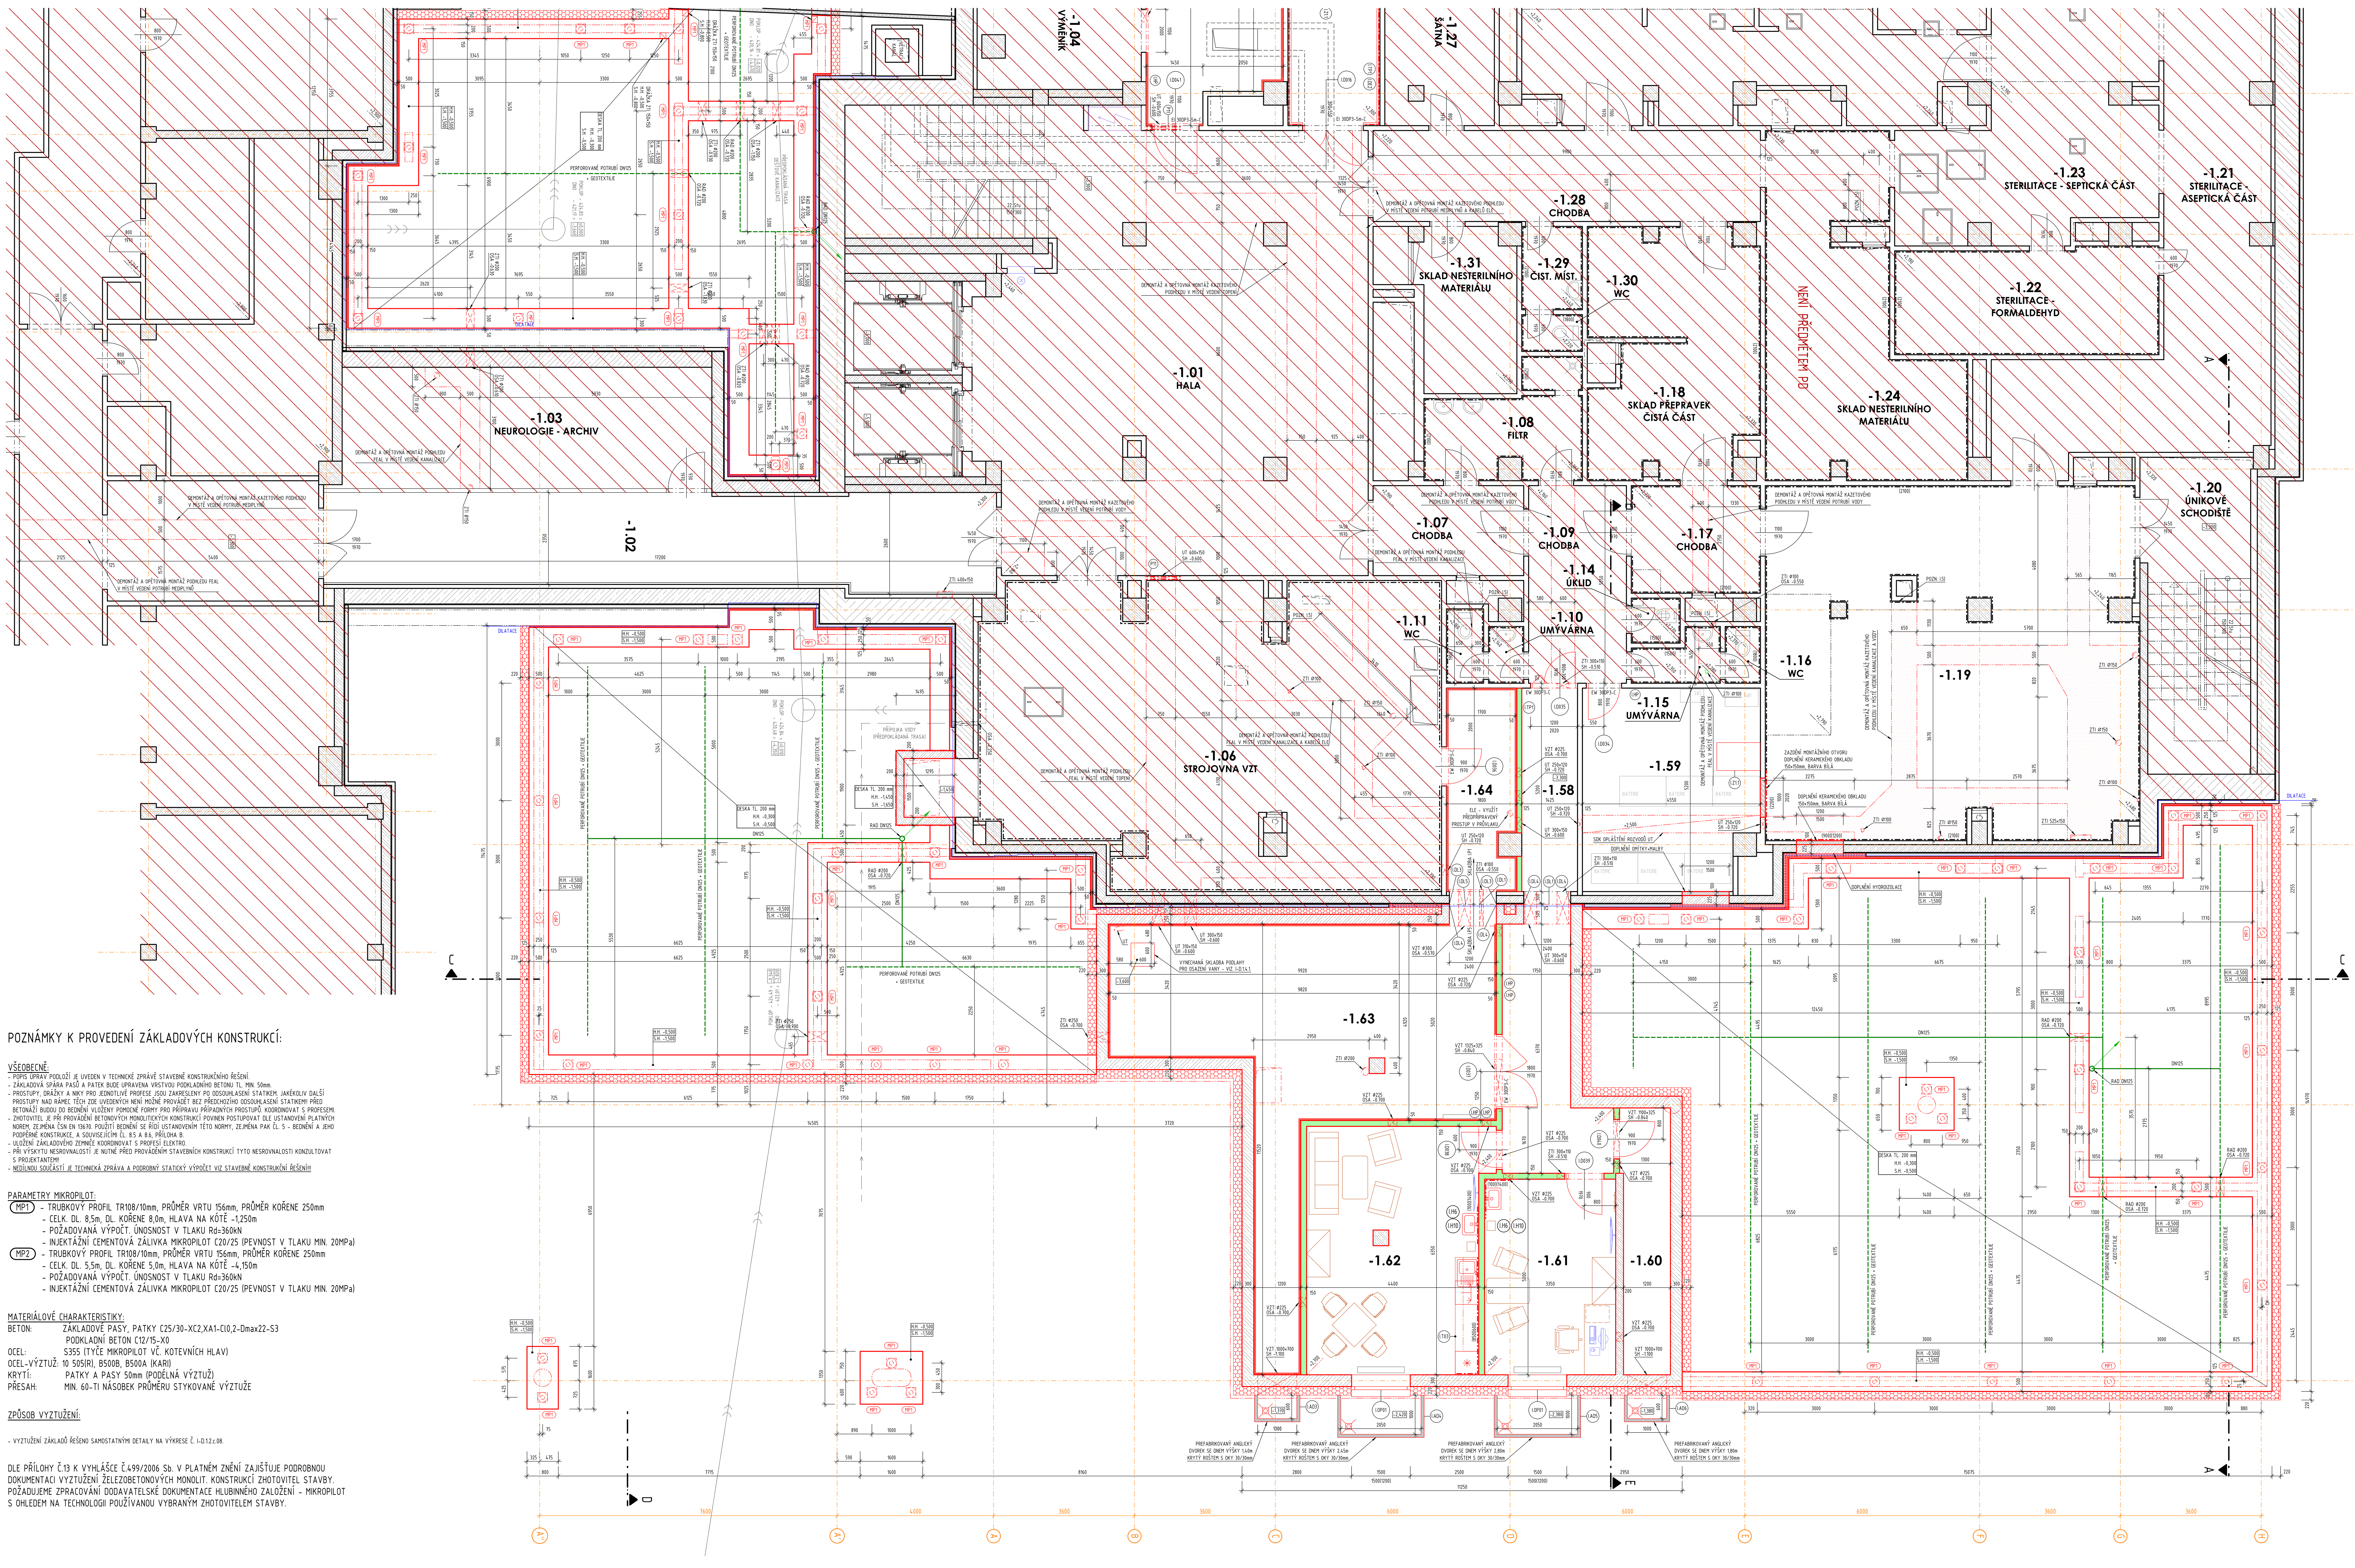

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÁST B

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	ÚPRAVA POVRCHŮ – PODLAHY	OZN.	STĚNY	STROPU	POZNÁMKA
-1.02	CHODBA	41.12	STÁVAJÍCÍ LINO		STÁVAJÍCÍ MALBA	RASTR 1	DŘEVĚNÉ MADLO
-1.19	SKLAD STERILNÍHO MATERIÁLU	85.17	STÁVAJÍCÍ KERAMICKÁ DLAŽBA		STÁVAJÍCÍ KERAMICKÝ OBKLAD	STÁVAJÍCÍ KAZETOVÝ PODHLED	DOPLNĚNÍ KERAM. OBKLADU
-1.58	CHODBA	21.84	PŘÍRODNÍ LINOLEUM	I.P1, I.P5	MALBA	RASTR 1	
-1.59	TECHNICKÁ MÍSTNOST ELEKTRO	22.61	ELEKTROSTATICKÝ VINYL	I.P2	MALBA	MALBA	DOPLNĚNÍ OMÍTKY
-1.60	INSTALAČNÍ CHODBA VZT	8.35	EPOXIDOVÁ STĚRKA	I.P6	MALBA	MALBA	
-1.61	KANCELÁŘ VRCHNÍ SESTRY	16.75	PŘÍRODNÍ LINOLEUM	I.P5	MALBA	RASTR 1	KERAMICKÝ OBKLAD
-1.62	DENNÍ MÍSTNOST	28.32	PŘÍRODNÍ LINOLEUM	I.P5	MALBA	RASTR 1	KERAMICKÝ OBKLAD
-1.63	STROJOVNA VZT	51.77	EPOXIDOVÁ STĚRKA	I.P6	AKUSTICKÝ OBKLAD	AKUSTICKÝ OBKLAD	
-1.64	CHODBA	9.08	EPOXIDOVÁ STĚRKA	I.P4	AKUSTICKÝ OBKLAD	AKUSTICKÝ OBKLAD	

PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM: 285.01

VÝPIS PŘEKLADŮ 1.PP - NS

PÓROBETONOVÉ PŘEKLADY:
PY1a - POROBETONOVÝ PŘEKLAD NENOSNÝ 100×249mm DÉLKA 1250mm 1 ks

OCELOVÉ PŘEKLADY:
P08 - OCELOVÝ PŘEKLAD 2×I 100, DÉLKA 950mm 1 ks
P11 - OCELOVÝ PŘEKLAD 2×L 50×5, DÉLKA 900mm 2 ks

LEGENDA ZNAČENÍ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE
- ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 300mm
- ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 250mm
- PŘÍČKY Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 150mm
- PŘÍČKY Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 100mm
- SDK PŘÍČKY - JEDNODUCHÁ KCE, DVOJITÉ OPLÁŠTĚNÍ
- SDK PŘÍČKY - DVOJITÁ KCE, DVOJITÉ OPLÁŠTĚNÍ
- SDK INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA
- SDK INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA NA CELOU VÝŠKU MÍSTNOSTI
- SDK OPLÁŠTĚNÍ PROFESÍ / SDK OPLÁŠTĚNÍ BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI
- SDK ŠACHTOVÁ STĚNA / SDK OPLÁŠTĚNÍ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ
- SANITÁRNÍ PŘÍČKY
- PROSKLENÁ PŘÍČKA DVOJITÁ
- VNITŘNÍ VYBAVENÍ
- ZDRAVOTNICKÉ VYBAVENÍ
- AKUSTICKÝ OBKLAD
- TEPELNÁ IZOLACE - EPS
- TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VATA
- TEPELNÁ IZOLACE - PIR
- TEPELNÁ IZOLACE - PERIMETR

POZNÁMKY

POZN. I.5) ODBOURÁNÍ ČÁSTI ŠACHTOVÉ STĚNY V MÍSTĚ PŘIPOJENÍ NOVÉHO POTRUBÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY. NÁSLEDNÉ ZAZDĚNÍ PÓROBETONOVÝM ZDIVEM TL. 125 mm, DOPLNĚNÍ OMÍTKY A MALBY.

- ROZSAH BOURANÍ STÁVAJÍCÍCH PODLAH PRO NAPOJENÍ SVODNÉHO POTRUBÍ VIZ. VÝKRESY KANALIZACE - ČÁST I-D.1.4.1.
- PROSTUPY KONSTRUKCÍ MENŠÍ NEŽ 100mm NEJSOU ZAKRESLENY

POZNÁMKY K PROVEDENÍ ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ:

VŠEOBECNĚ:
- POPIS ÚPRAV PODLOŽÍ JE UVEDEN V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ.
- ZÁKLADOVÁ SPÁRA PASŮ A PATEK BUDE UPRAVENA VRSTVOU PODKLADNÍHO BETONU TL. MIN. 50mm.
- PROSTUPY, DRÁŽKY A NIKY PRO JEDNOTLIVÉ PROFESE JSOU ZAKRESLENY PO ODSOUHLASENÍ STATIKEM. JAKÉKOLIV DALŠÍ PROSTUPY NAD RÁMEC TĚCH ZDE UVEDENÝCH NENÍ MOŽNÉ PROVÁDĚT BEZ PŘEDCHOZÍHO ODSOUHLASENÍ STATIKEM!! PŘED BETONÁŽÍ BUDOU DO BEDNĚNÍ VLOŽENY POMOCNÉ FORMY PRO PŘÍPRAVU PŘÍPADNÝCH PROSTUPŮ. KOORDINOVAT S PROFESEMI.
- ZHOTOVITEL JE PŘI PROVÁDĚNÍ BETONOVÝCH MONOLITICKÝCH KONSTRUKCÍ POVINEN POSTUPOVAT DLE USTANOVENÍ PLATNÝCH NOREM, ZEJMÉNA ČSN EN 13670. POUŽITÍ BEDNĚNÍ SE ŘÍDÍ USTANOVENÍM TÉTO NORMY, ZEJMÉNA PAK ČL. 5 - BEDNĚNÍ A JEHO PODPĚRNÉ KONSTRUKCE, A SOUVISEJÍCÍMI ČL. 8.5 A 8.6, PŘÍLOHA B.
- ULOŽENÍ ZÁKLADOVÉHO ZEMNIČE KOORDINOVAT S PROFESÍ ELEKTRO.
- PŘI VÝSKYTU NESROVNALOSTÍ JE NUTNÉ PŘED PROVÁDĚNÍM STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ TYTO NESROVNALOSTI KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM!!
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE TECHNICKÁ ZPRÁVA A PODROBNÝ STATICKÝ VÝPOČET VIZ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ!!!

PARAMETRY MIKROPILOT:
MP1 - TRUBKOVÝ PROFIL TR108/10mm, PRŮMĚR VRTU 156mm, PRŮMĚR KOŘENE 250mm
- CELK. DL. 8,5m, DL. KOŘENE 8,0m, HLAVA NA KÓTĚ -1,250m
- POŽADOVANÁ VÝPOČT. ÚNOSNOST V TLAKU Rd=360kN
- INJEKTÁŽNÍ CEMENTOVÁ ZÁLIVKA MIKROPILOT C20/25 (PEVNOST V TLAKU MIN. 20MPa)

MP2 - TRUBKOVÝ PROFIL TR108/10mm, PRŮMĚR VRTU 156mm, PRŮMĚR KOŘENE 250mm
- CELK. DL. 5,5m, DL. KOŘENE 5,0m, HLAVA NA KÓTĚ -4,150m
- POŽADOVANÁ VÝPOČT. ÚNOSNOST V TLAKU Rd=360kN
- INJEKTÁŽNÍ CEMENTOVÁ ZÁLIVKA MIKROPILOT C20/25 (PEVNOST V TLAKU MIN. 20MPa)

MATERIÁLOVÉ CHARAKTERISTIKY:
BETON: ZÁKLADOVÉ PASY, PATKY C25/30-XC2,XA1-Cl0,2-Dmax22-S3
PODKLADNÍ BETON C12/15-X0
OCEL: S355 (TYČE MIKROPILOT VČ. KOTEVNÍCH HLAV)
OCEL-VÝZTUŽ: 10 505(R), B500B, B500A (KARI)
KRYTÍ: PATKY A PASY 50mm (PODÉLNÁ VÝZTUŽ)
PŘESAH: MIN. 60-TI NÁSOBEK PRŮMĚRU STYKOVANÉ VÝZTUŽE

ZPŮSOB VYZTUŽENÍ:
- VYZTUŽENÍ ZÁKLADŮ ŘEŠENO SAMOSTATNÝMI DETAILY NA VÝKRESE Č. I-D.1.2.c.08.

DLE PŘÍLOHY Č.13 K VYHLÁŠCE Č.499/2006 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ ZAJIŠŤUJE PODROBNOU DOKUMENTACI VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÝCH MONOLIT. KONSTRUKCÍ ZHOTOVITEL STAVBY. POŽADUJEME ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE HLUBINNÉHO ZALOŽENÍ - MIKROPILOT S OHLEDEM NA TECHNOLOGII POUŽÍVANOU VYBRANÝM ZHOTOVITELEM STAVBY.

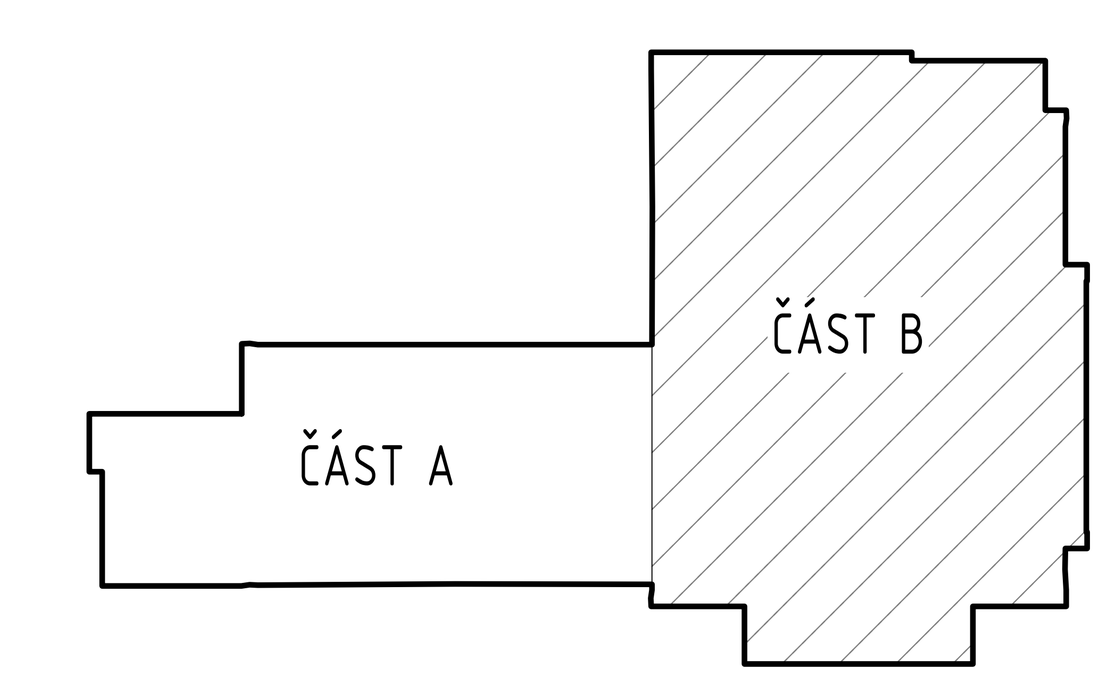

POZNÁMKA:
PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PŘEDEM ZKONTROLOVAT VŠECHNY MÍRY A OVĚŘIT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.
±0,000 = 424,830 m.n.m.

ZMĚNY		DATUM	PODPIS
c			
b			
a			

INVESTOR: Karlovarský kraj
Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, tel.: +420 354 222 300, dat. schránka: siqbxt2, e-mail: epodatelna@kr-karlovarsky.cz

PROJEKTANT: TECHNICO Opava s.r.o.
TECHNICO architects & engineers, TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 1576/51, 746 01 Opava, tel: 553 760 970, info@technico.cz

PROJEKTANT:
ZODP. PROJEKTANT: Ing. Matěj KUDLÍK
VYPRACOVAL: Ing. Jana K. JAHODOVÁ, Nikola POLOVÁ
KONTROLOVAL: Ing. Martin ULIČNÝ

ČÍSLO PARE:

ČÁST DOKUMENTACE: D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov
Část III.a - stavba urgentního příjmu nemocnice
K.ú. Sokolov, parc.č. 3258/1, 3258/5

FORMÁT	21×A4
DATUM	10/2023
STUPEŇ	DPS
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	TO-604-DPS
MĚŘÍTKO	1 : 50
ČÍSLO VÝKRESU	III.a-D.1.1.b.2.06.

PŮDORYS 1.PP - ČÁST B - NOVÝ STAV