


4.NP







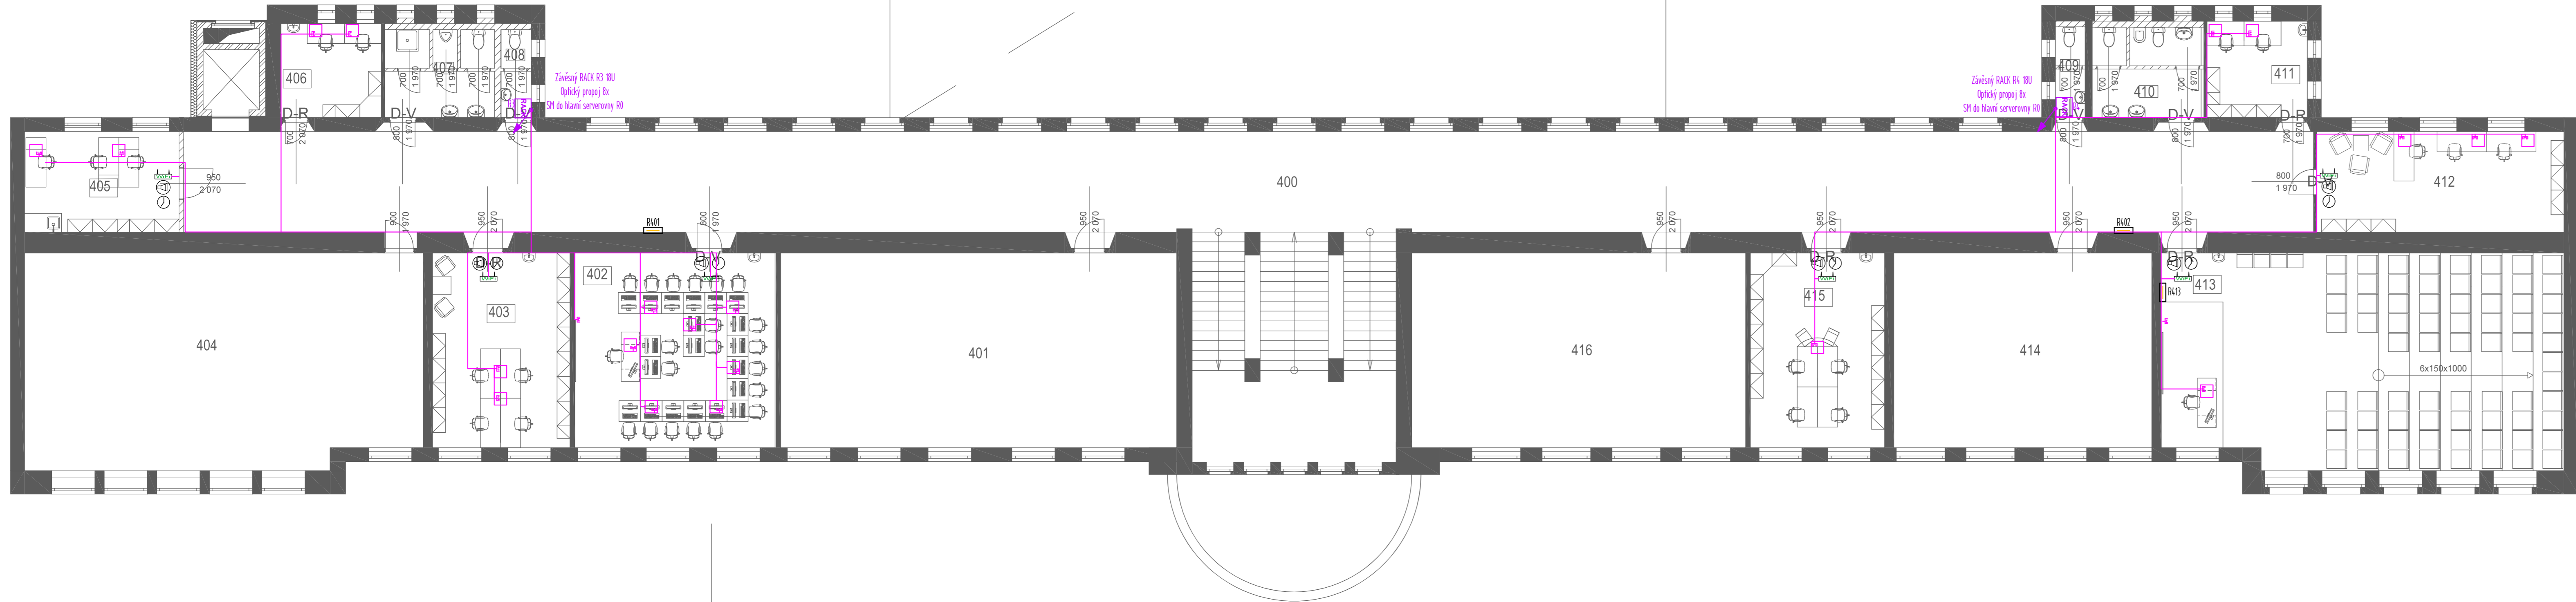


Č.	Název místnosti	Plocha m ²	Nápisná vrstva	Povrchový materiál	Povrchová úprava stropu
400	Chodba	225,33	Keramická dlažba	Štuk - bílý jemný	Omlítka
401	70 Uložna	80,73	Parkety	Štuk - bílý jemný	Omlítka
402	71 Uložna cizích jazyků	41,24	PVC	Štuk - bílý jemný	SDK podhled
403	72 Kabinet cizích jazyků	28,45	PVC	Štuk - bílý jemný	SDK podhled
404	73 Uložna	90,30	PVC	Štuk - bílý jemný	Omlítka
405	74 Kabinet ekonomiky	16,43	PVC	Štuk - bílý jemný	SDK podhled
406	75 Kabinet cizích jazyků	11,60	PVC	Štuk - bílý jemný	SDK podhled
407	76 WC muž + ukld	11,60	Keramická dlažba	Keramický obklad	SDK podhled
408	77 WC žen	2,96	Keramická dlažba	Keramický obklad	SDK podhled
409	78 WC učitelé	3,00	Keramická dlažba	Keramický obklad	SDK podhled
410	79 WC žen	11,39	Keramická dlažba	Keramický obklad	SDK podhled
411	80 Kabinet cizích jazyků	10,16	PVC	Keramický obklad	SDK podhled
412	81 Skloin poradenské pracoviště	26,00	Koberec	Štuk - bílý jemný	SDK podhled
413	82 Přídnářský sál	91,05	PVC	Akustický obklad	SDK podhled
414	83 Uložna	52,81	Parkety	Štuk - bílý jemný	Omlítka
415	84 Kabinet společenských věd	28,16	PVC	Štuk - bílý jemný	SDK podhled
416	85 Uložna	68,89	Parkety	Štuk - bílý jemný	Omlítka
		798,22 m²			



Provozní napětí: 3PE-N-50 Hz, 230 V/400V, TN-C-S
Ochrana: automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 320000-L-41, doplněná ochranou pospojováním a proudovým chráničem
vstupy: -vnitřní prostory: dle ČSN 320000-5-51:
 AA5,AB3,AB4,AB5,AC1,CA1,AD1,AD2,AE1,AF1,AF2,
 AF3,AG1,AH1,AK1,AM1,AD1,AR1,AS1,BA1,
 BC2,BD1, BE1,BE2

Krytí: vnitřní prostory: IP21, IP 30, IP44, IP55

LEGENDA ELEKTROINSTALACE SLB

-  Datová zásuvka 2xRJ45
-  Podlahová krabice 2xRJ45
-  Jednotný čas synchronizace
-  Školní rozhlas + volume
-  Stoupací vedení – dolů
-  Stoupací vedení – nahoru
-  WIFI AP
-  EZS duální židlo stávající
-  RACK skříň 18U-45U

OKRUHY ZÁSUVEK 16A - CYKY 2,5 mm²
OKRUHY SVĚTEL 10A - CYKY 1,5 mm²
SPOLEČNÁ KABELOVÁ TRASA
ROZVADĚČE HLAVNÍ PŘÍVOD - CYKY
ROZVADĚČE PROPOJENÍ - CYKY 6x 10
UZEMNĚNÍ - CYY 6 - 10 mm²

ULOŽENÍ VODIČŮ V KONSTRUKCI POOL
SILNOPROUDĚ A SLABOPROUDĚ KABEL
V KOTVENÝCH VRAPOVANÝCH CHRÁ
POČTU UKLÁDANÝCH VODIČŮ. CHR
PODLAHY VYPLNĚNÉ NAPŘ. LIPOPR
MM ZÁSTUPU (CHRÁNEČKY BUDOU
NÁSLEDNĚ VYVEDENY POD NOHY
CHRÁNEČEK BUDE 200mm. V CHRÁ
GRÁT VŽDY ZAKONČENÝ OKEM.

INFORMAČNÍ PRŮMĚR KABELU	CYKY
	CYKY
	CYKY
	FTP C

POZNÁMKA:

- HLAVNÍ TRŽISA FTP (CATE6A) STE BUDE VEDENA POD OMÍTKOU,
- PŘÍPOJE V KOTVENÝCH CHRÁNKÁCH A LÍŠTÁCH, JEDNOTLIVÉ
- ODOBOKY V LÍŠTÁCH A POD OMÍTKOU.
- PŘED ZAPOJENÍM DEMONTÁŽE DATOVÝCH ROZVODŮ JE NUTNÉ
- KONZULTOVAT POSTUP S TECHNIČNÝM ZÁSTUPCÍM INVESTORA.
- POZOR NĚKTERÉ ČÁSTI STÁVAJÍCÍCH DATOVÝCH TRŽIS MUSÍ BÝ
- ZACHOVÁNY FUNKČNÍ, POSTUP PRÁCE NUTNO KONZULTOVAT S
- TECHNIČNÝM ZÁSTUPCÍM INVESTORA.
- V PŘEBĚHU STÁVAČNÝCH A DEMOLIČNÍCH PRÁČÍ JE NUTNO DBÁT
- ZVÝŠENÍ OPATRNOSTI, ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ
- STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU PZTS.
- PZTS ČIDLA/HLASIČE ZOSTANOU NÁPOJENY NA OKRUH
- STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU ZŠ.

INVESTOR	PROJEKTANT ČÁSTI
Ochodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem jazykové zkoušky Karlovy Vary, příspěvková organizace	ARTENDR s.r.o. Nádražní 67, 281 51 Velký Osek email: karolina.paul@artendr.cz Ing. Karolína Paul
IC 63553597 se sídlem Bezručova 1312/17, 360 01 Karlovy Vary	

3					ČÍSLO KOPIE	
2						
1	ČERVENEC 2023	PRVNÍ TISK	Ing.KAROLINA PAUL	Ing.KAROLINA PAUL		Ing. FRANTIŠEK MANDOVEC
č.	DATUM	POPIS	NAVRHL	ZPRACOVAL		KONTROLOVAL
REVIZE						

STAVBA	Modernizace odborných učeben na obchodní akademii Karlovy Vary			 ARTENDR s.r.o. Nádražní 67 281 51 Velký Osek tel: +420 605 283 808 email: info@artendr.cz
MÍSTO STAVBY	Karlovy Vary, k.ú. Karlovy Vary, p.č. 2739			
ČÁST PROJEKTU	D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ			
DÍL PROJEKTU	D.1 - DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU			
PROFESE	D.1.4.4 SLB ELEKTROINSTALACE		POČET A4	12
OBJEKT	OBCHODNÍ AKADEMIE, VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU A JAZYKOVÁ ŠKOLA KARLOVY VARY		STUPEŇ	DSP/DPS
DRUH VÝKRESU	PŮDORYS 1 NP - SLB ELEKTROINSTALACE		SOUBOR	
MĚŘÍTKO	ČÍSLO KOPIE	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	ČÍSLO DOKUMENTU	REVIZE
1:100			D.1.4.7 - 008	