

Zodp.projektant:	Vypracoval:		Ing.David Kopeček Nýřanská 1291/32 32300 Plzeň mob.: 603 853 363 IČO: 00784125 www.elstan.cz	Č.paré:
Ing.David Kopeček	Ing.David Kopeček			
Klient:	Karlovarská krajská nemocnice a.s., Bezručova 1190/19, Karlovy Vary			Datum: 11/2024 Č. zakázky: 23–218 Stupeň PD: DPS Formát: xA4 Měřítko: Číslo výkresu: D.1.2.5.TPS EL.8
Stavba:	Rekonstrukce oddělení onkologie – pavilon C			
Místo:	K Nemocnici 1204, 350 02 Cheb			
Výkres:	SCHÉMA ZAPOJENÍ ROZVÁDĚČŮ			

3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-S

bývalá strojovna výtahů

4.N.P.-3.patro

3.N.P.-2.patro

2.N.P.-1.patro

1.N.P.-přízemí

1.P.P.-suterén

Rozvodna NN

2xAYKY 3x240+120

RH „C”

Total Stop

Central Stop

Legenda:

- Zálohované požární trasy
- Trasy zálohované dieselagregátem

VÝTAH1

VÝTAH2

Central Stop

Total Stop

Central Stop

Total Stop

objekt B-recepcie 1.N.P.

RP0+UPS 10kW

Total Stop

Investor:

Obsah:

Blokové schéma zapojení rozváděčů

1


1


3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-S



The diagram illustrates a power distribution system with the following components and labels:


- RVZT1 1.P.P.**, **RVZT2 4.N.P.**, **RVZT3 4.N.P.**: Vertical lines on the left representing different levels or types of equipment.
- 100/3**: Labels for specific components or connections.
- CXKH-R-J 5x25**: Labels for horizontal lines connecting the vertical lines.
- B10/1N/003-A**: Labels for components or connections in the middle section.
- Z1**, **Z2**: Labels for specific components or connections.
- rez**: A label for a component or connection.
- Rack**: Labels for components or connections.
- STÁVAJÍCÍ PRVKY, KTERÉ NEJSOU PŘEDMĚTEM TÉTO PD**: A label for existing components that are not the subject of this PD.

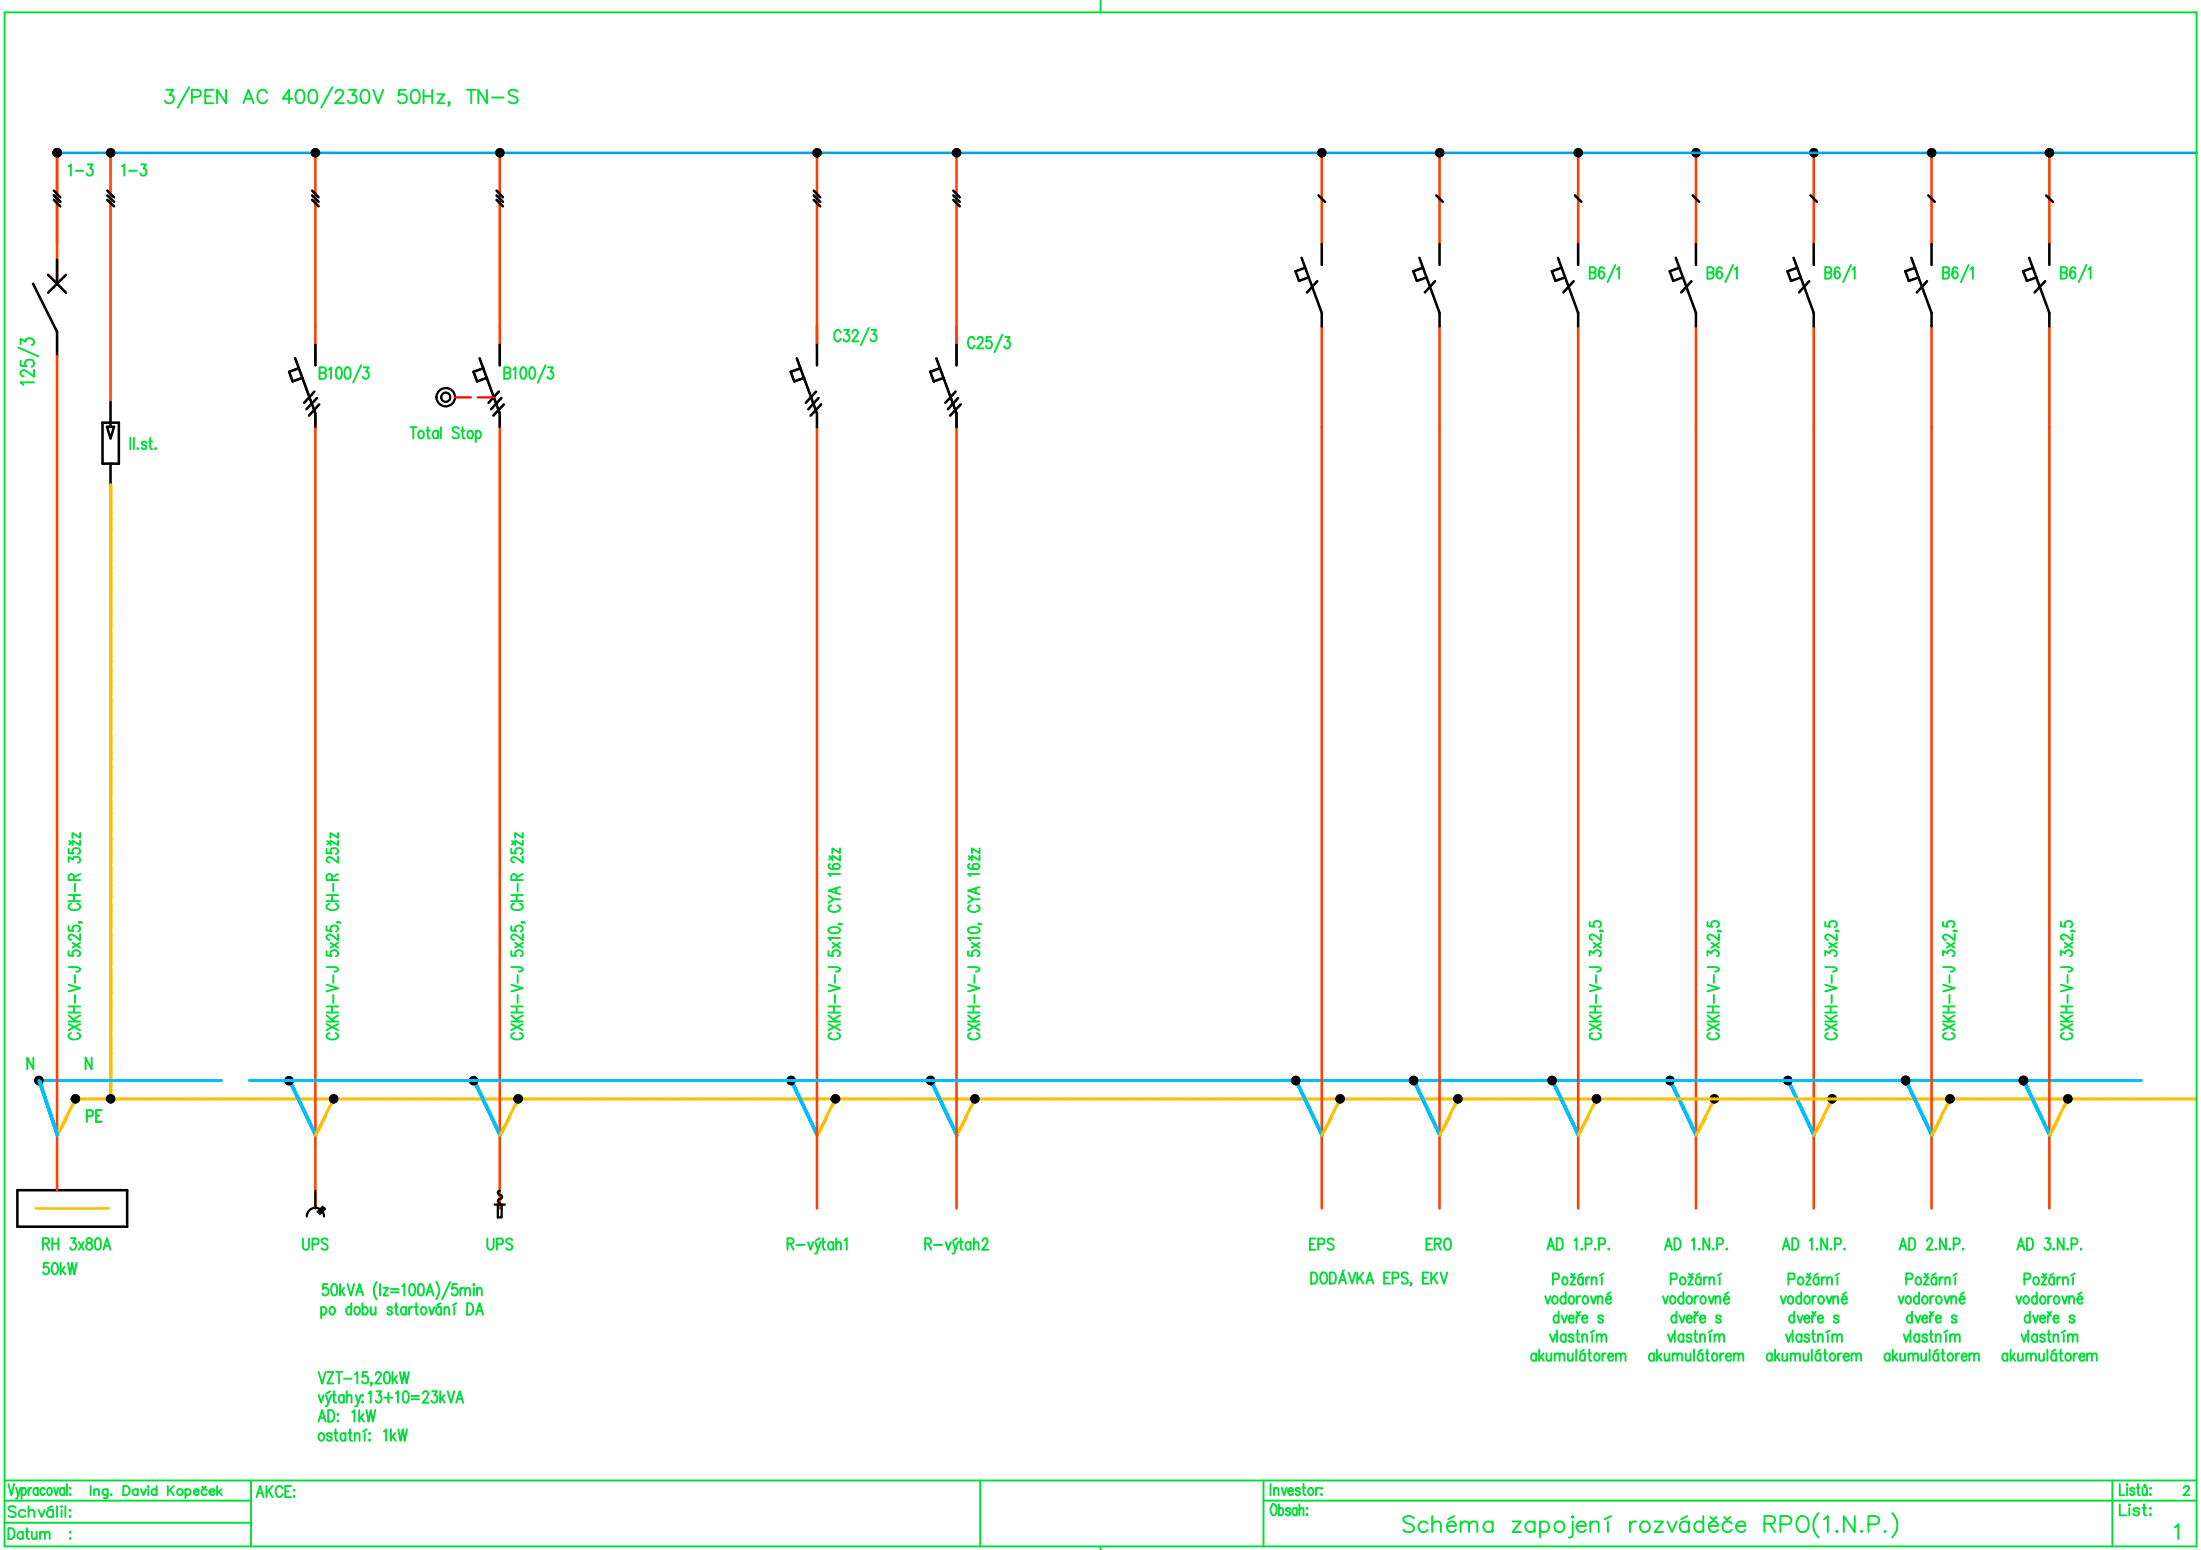

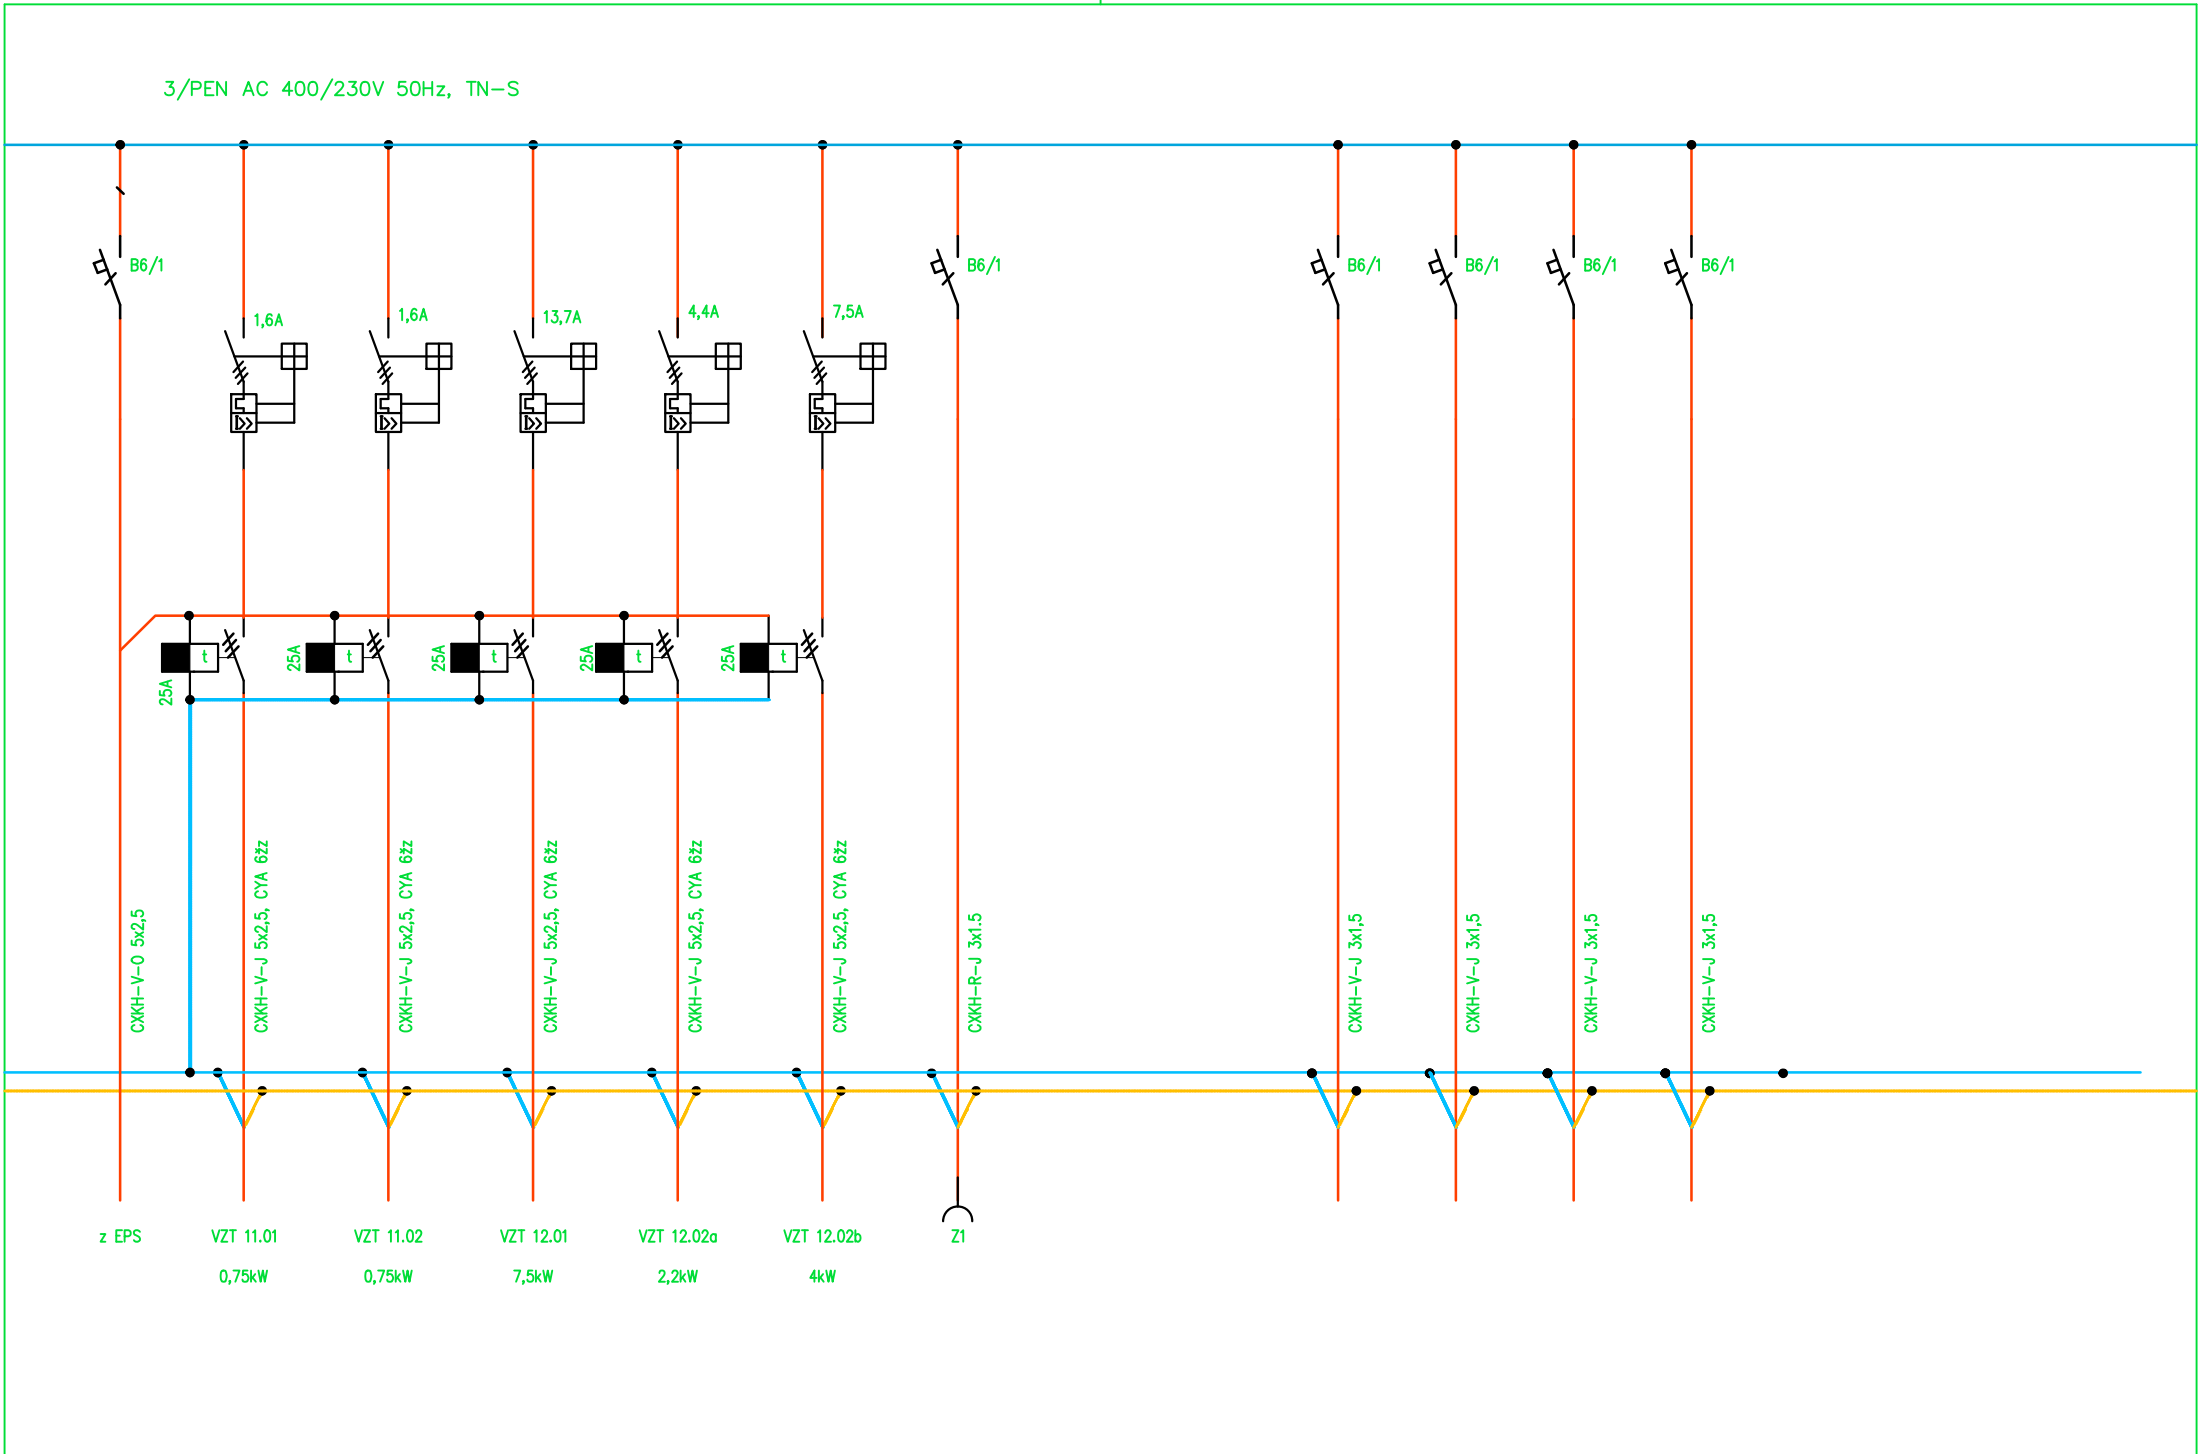

3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-S




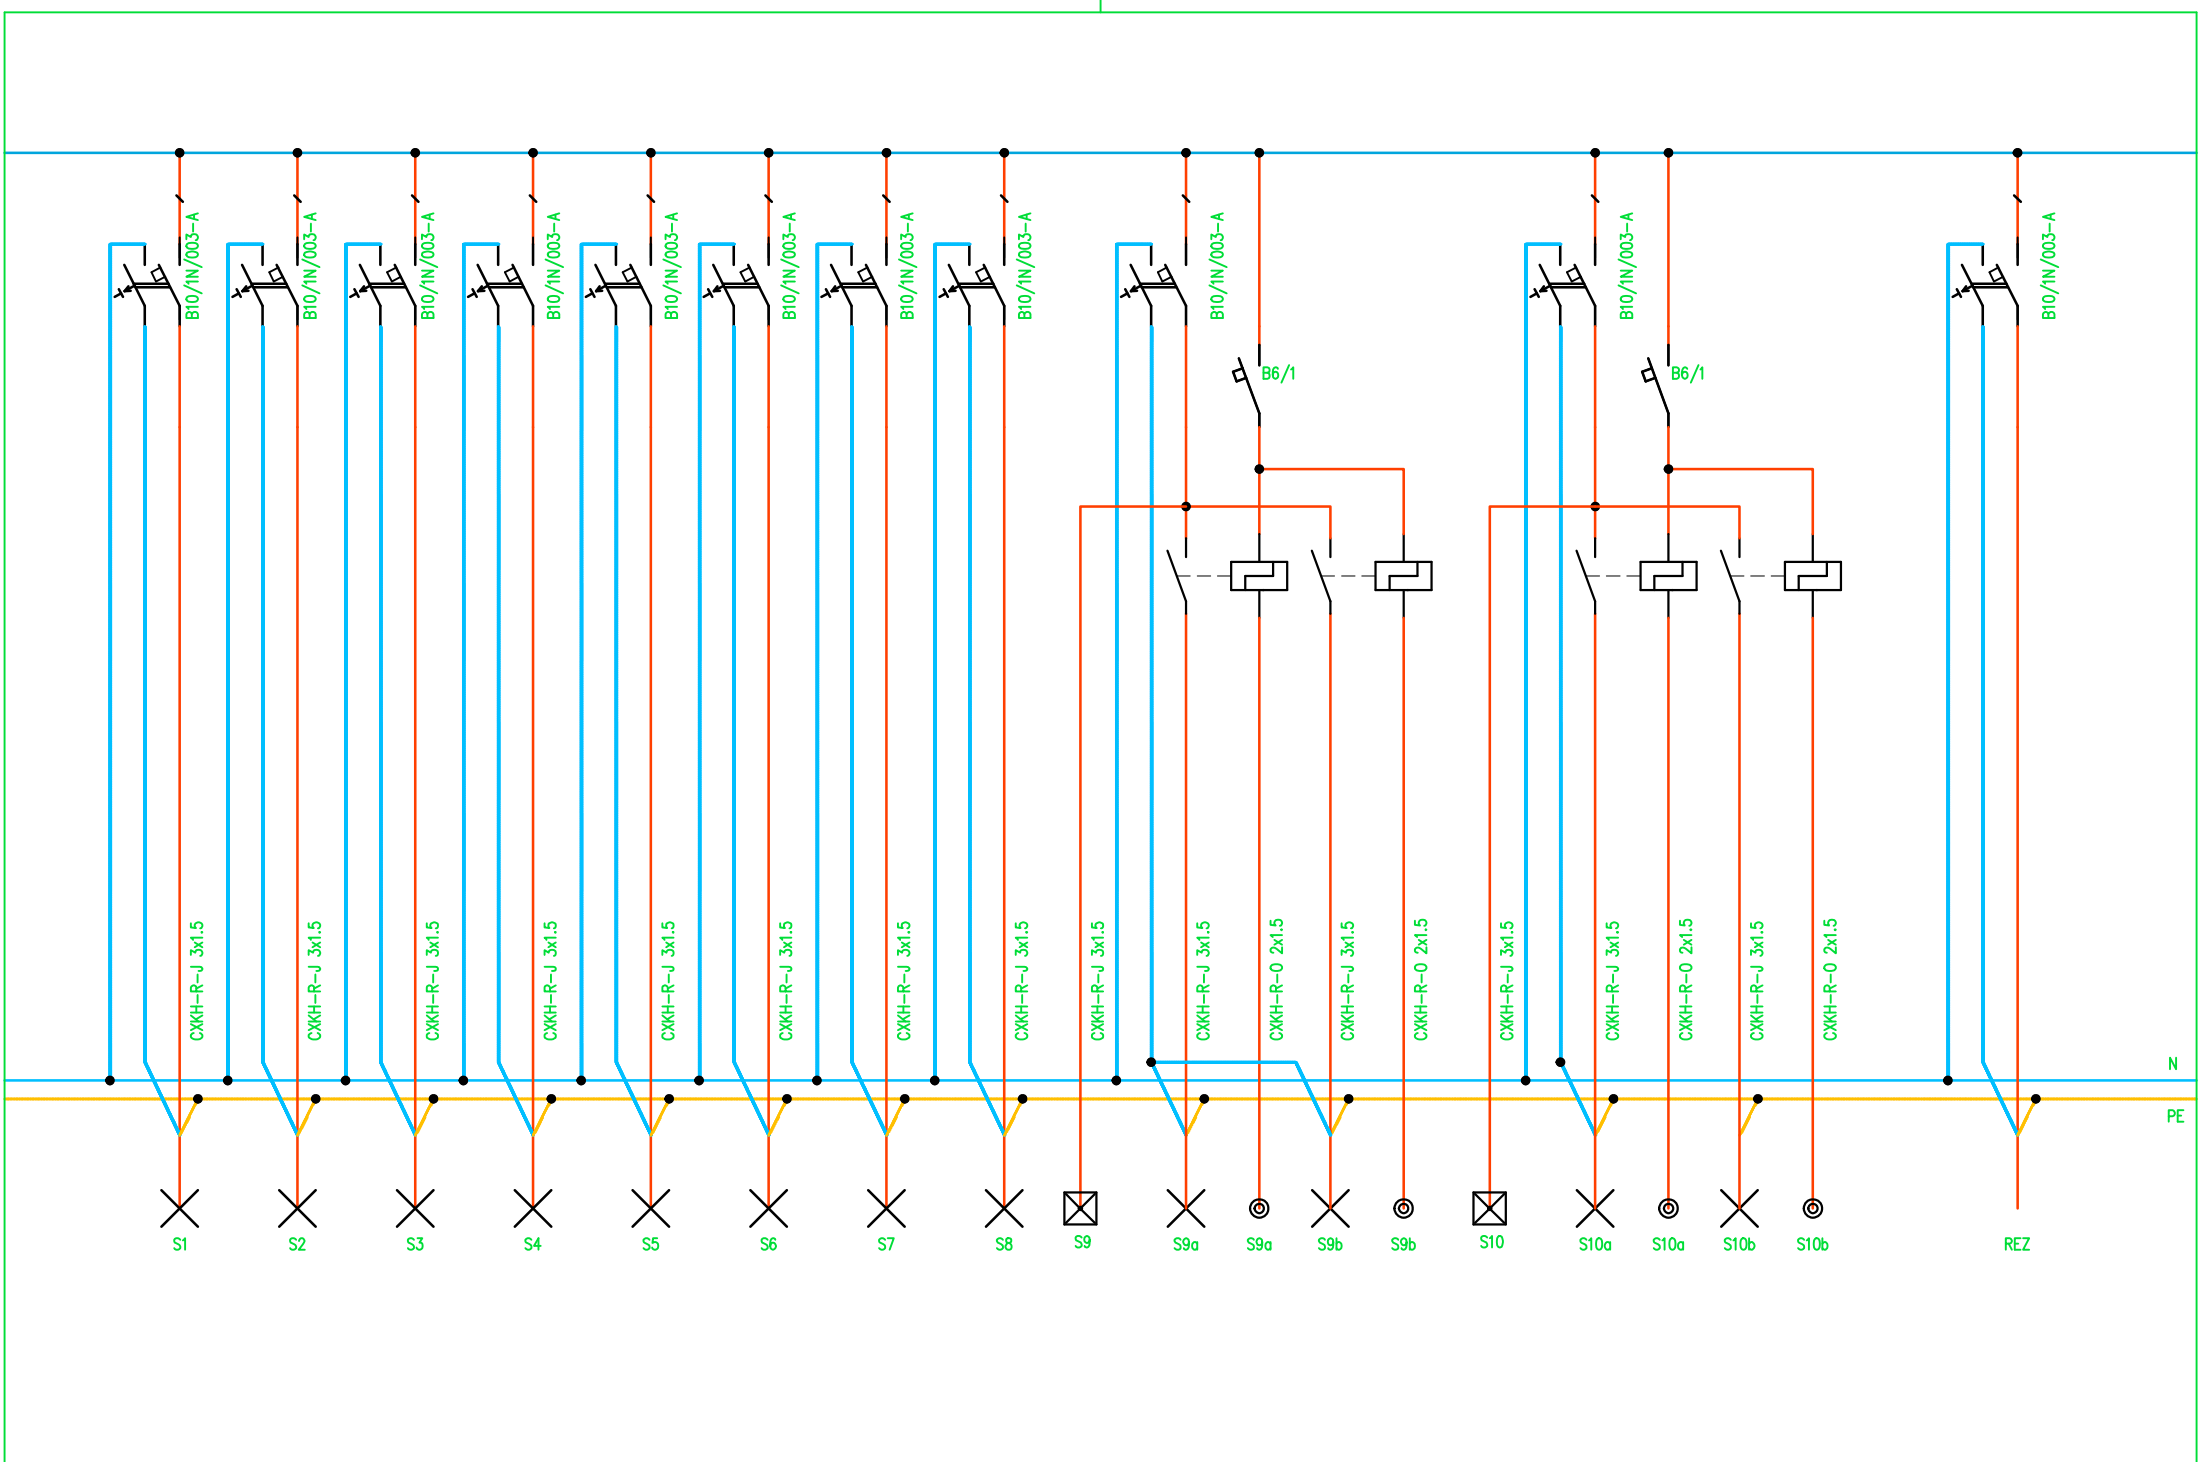




Budou osazeny jednomodulové kombinované jističe s proudovými chrániči.


3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-S

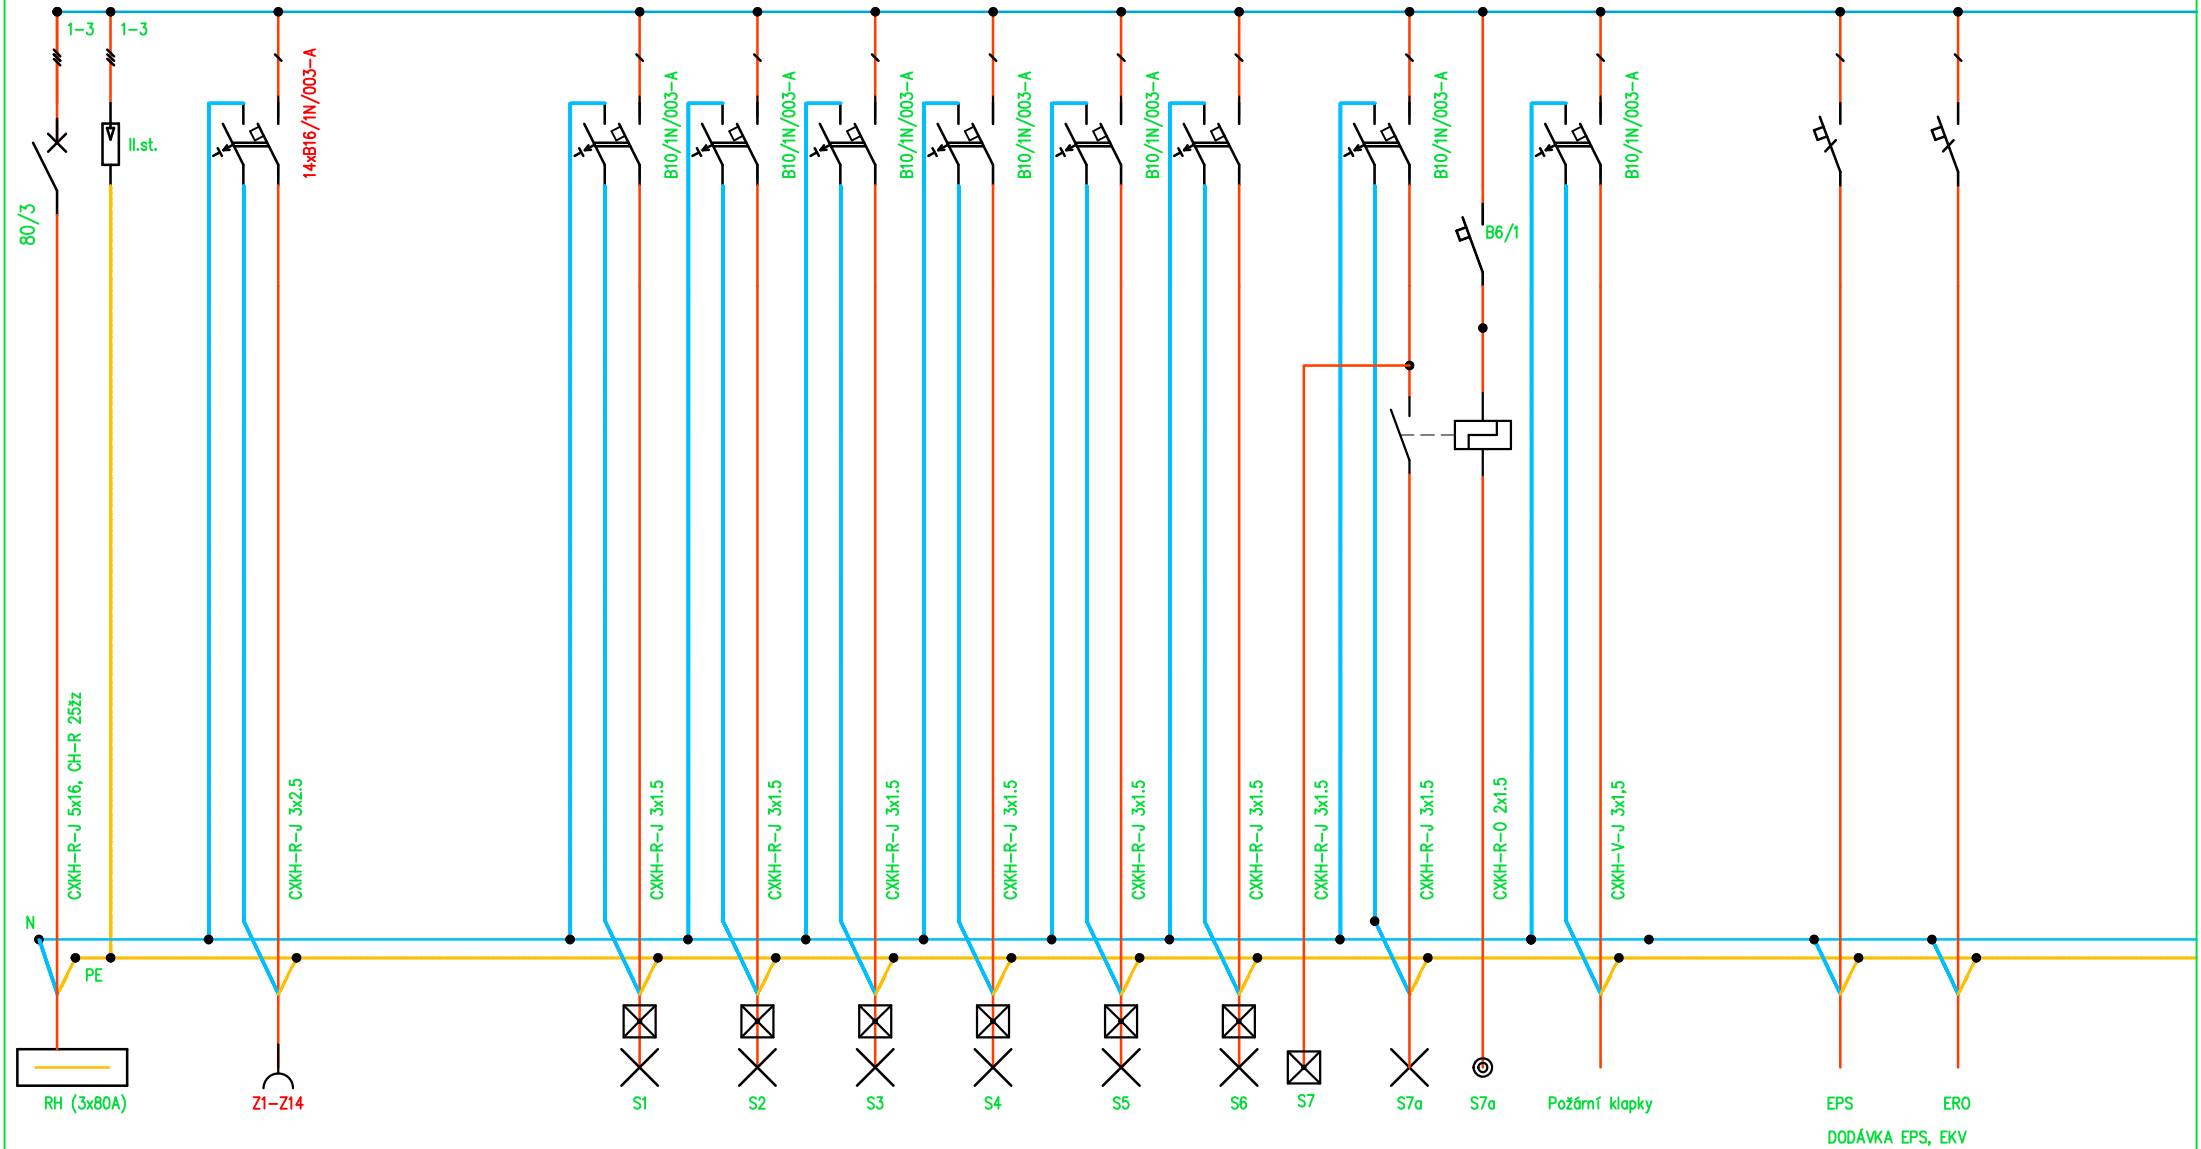

Budou osazeny jednomodulové kombinované jističe s proudovými chrániči.

3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-S

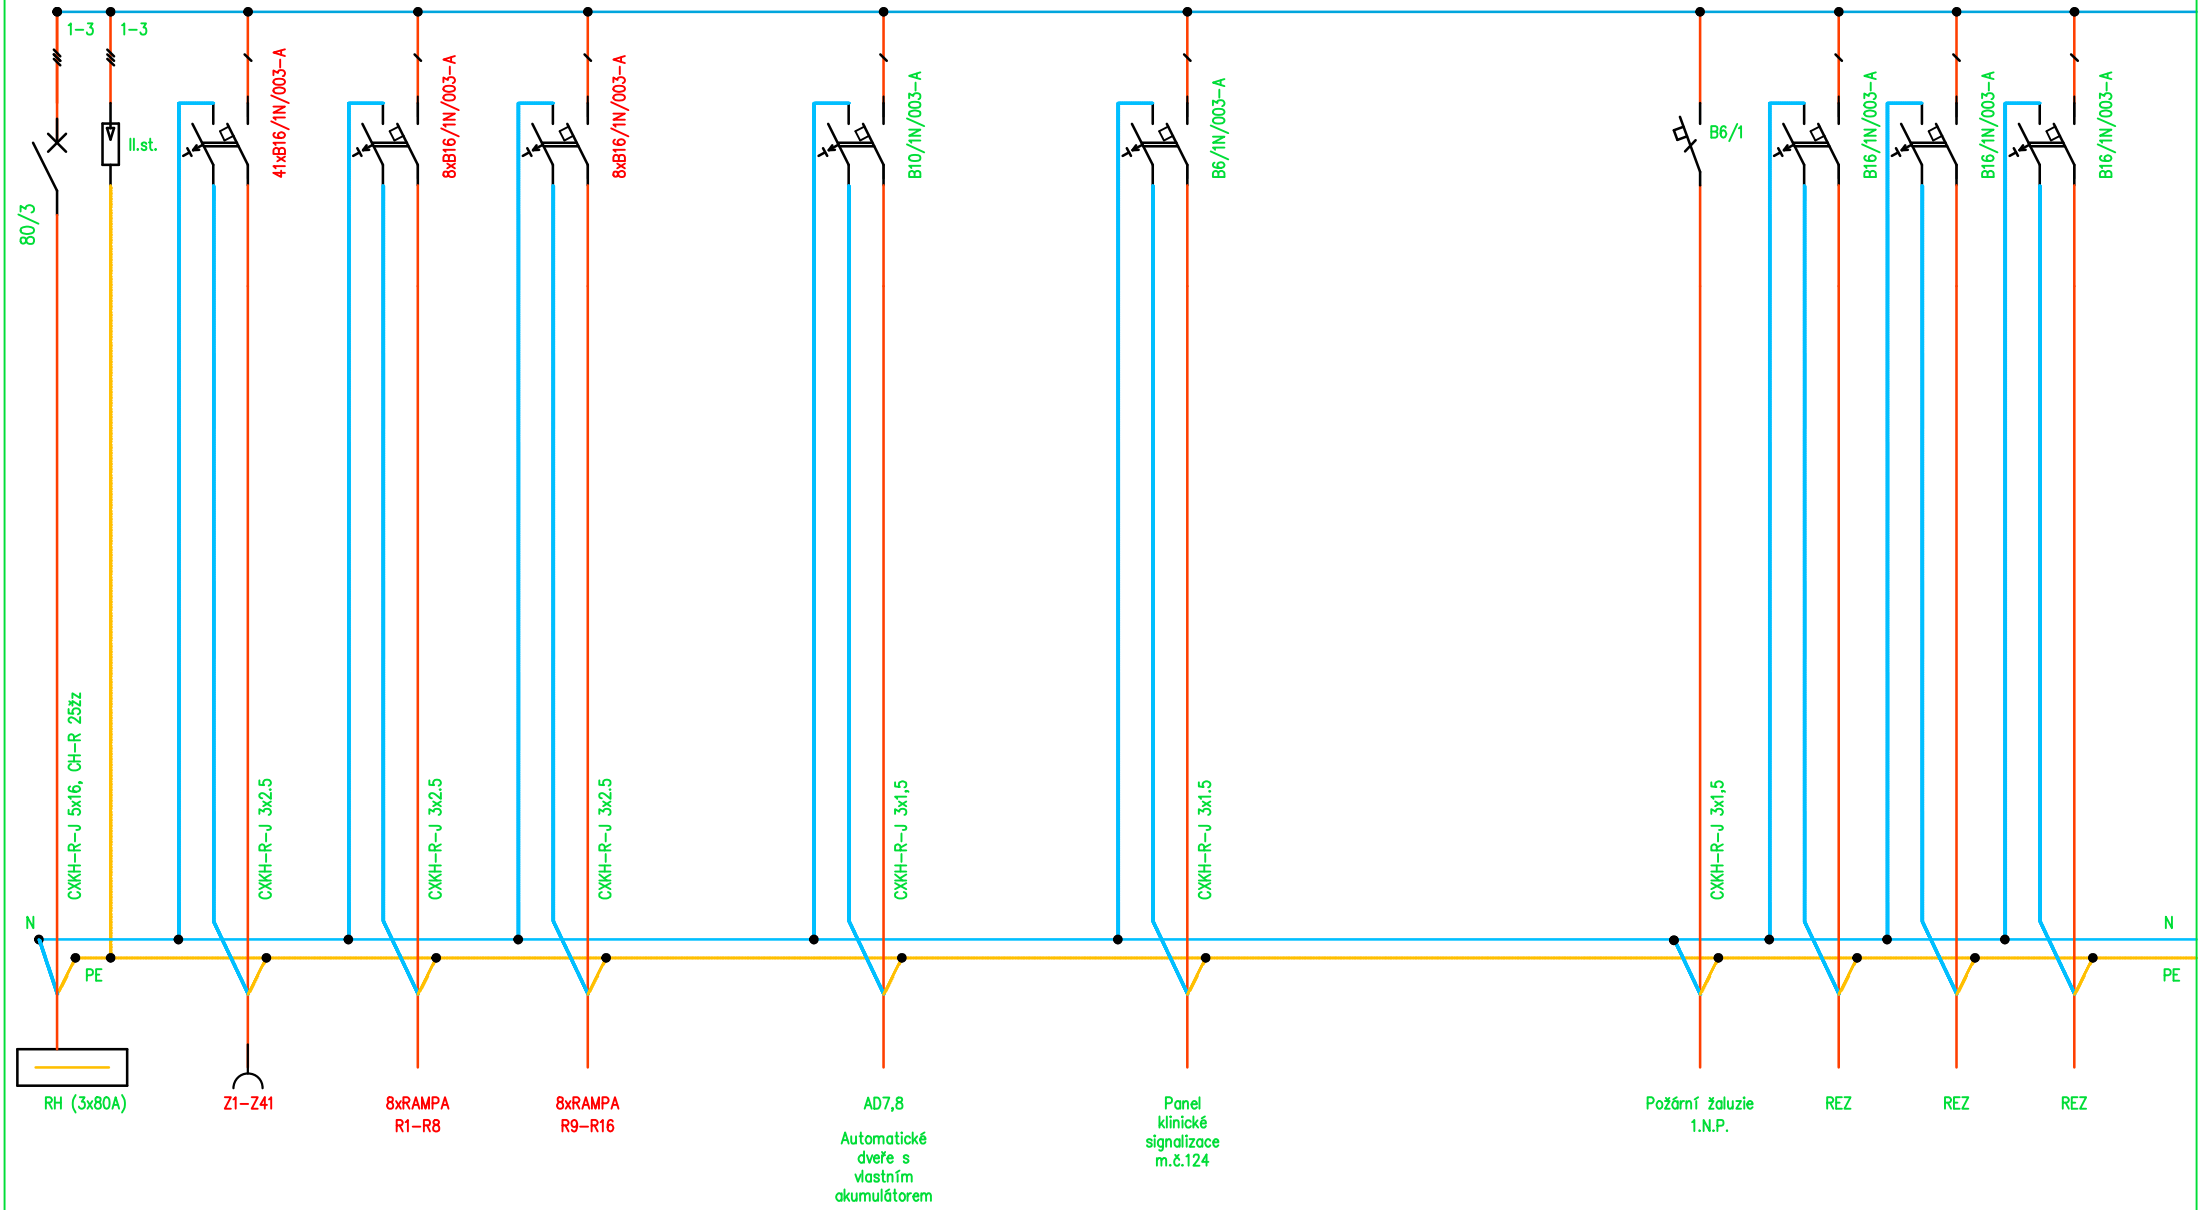


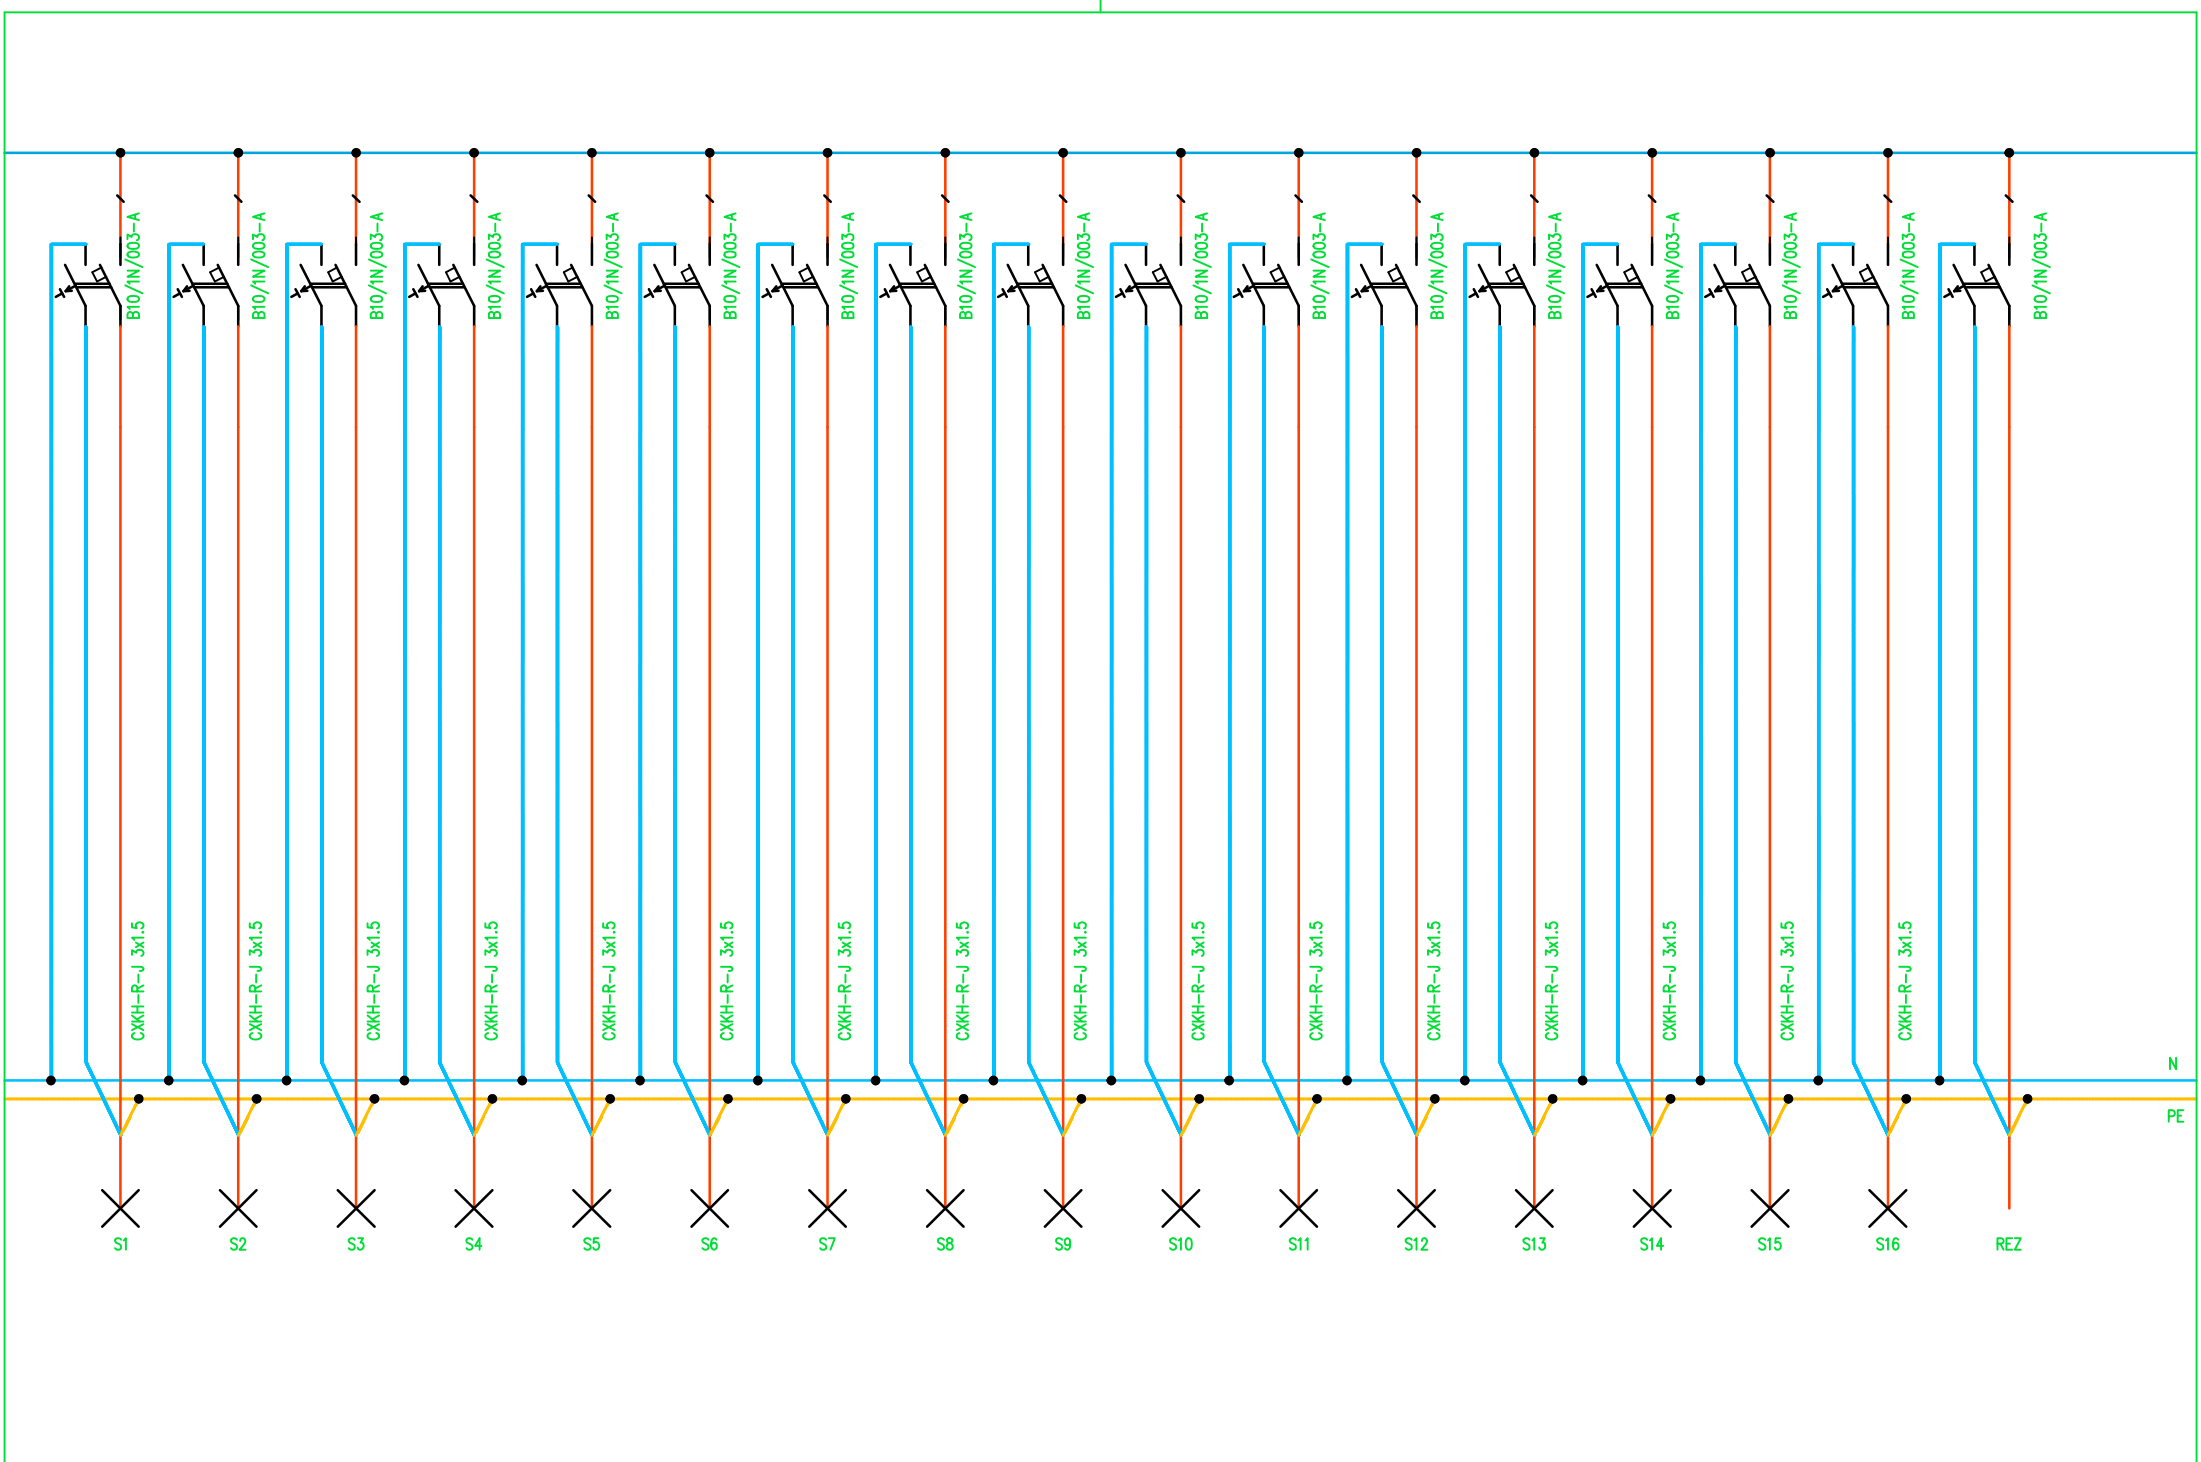




Budou osazeny jednomodulové kombinované jističe s proudovými chrániči.

3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-S

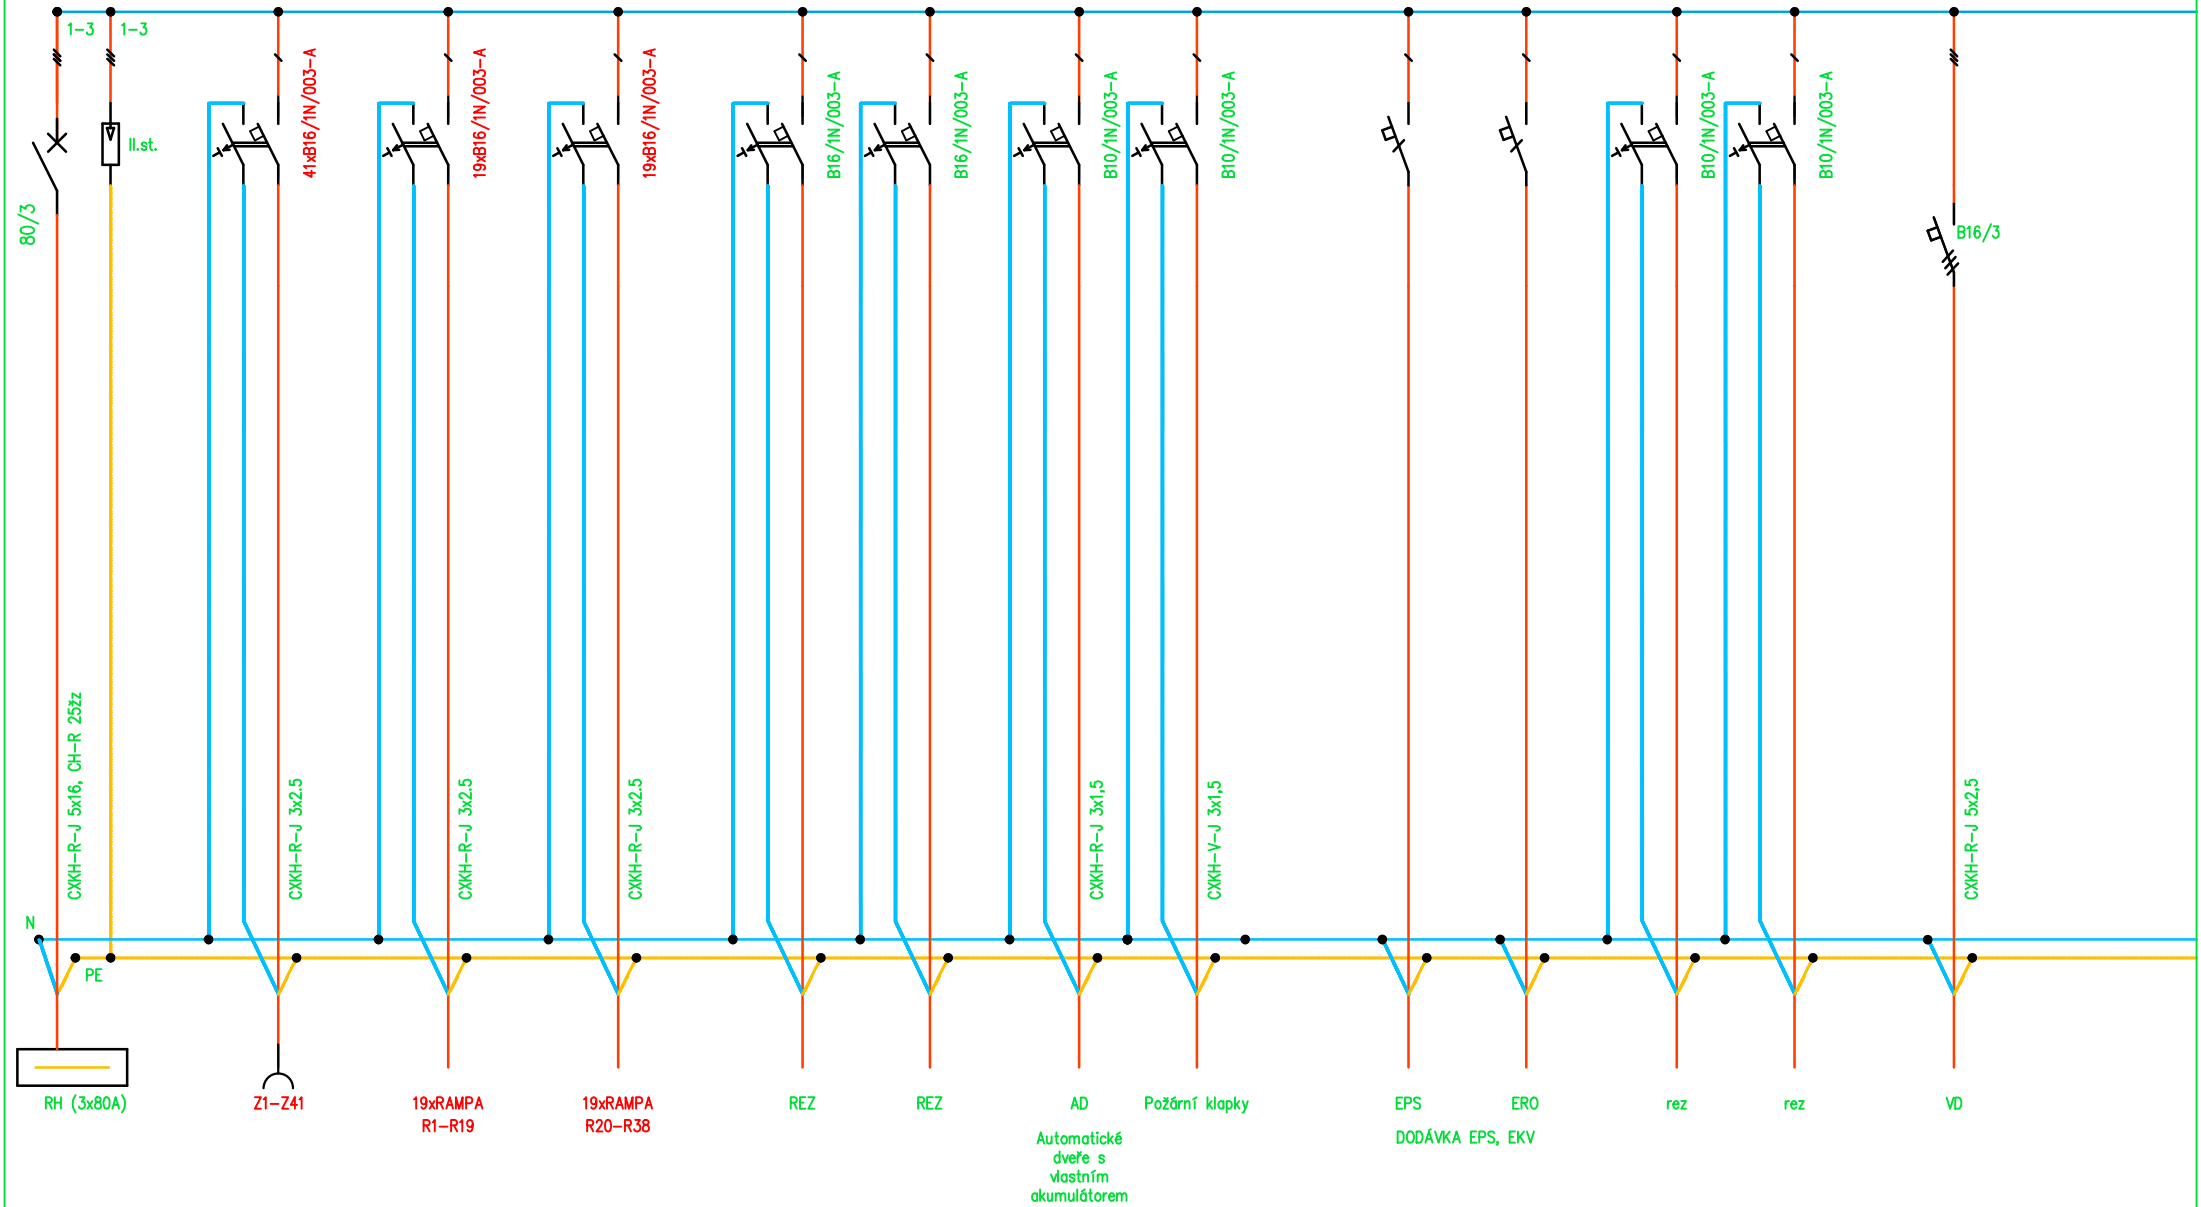

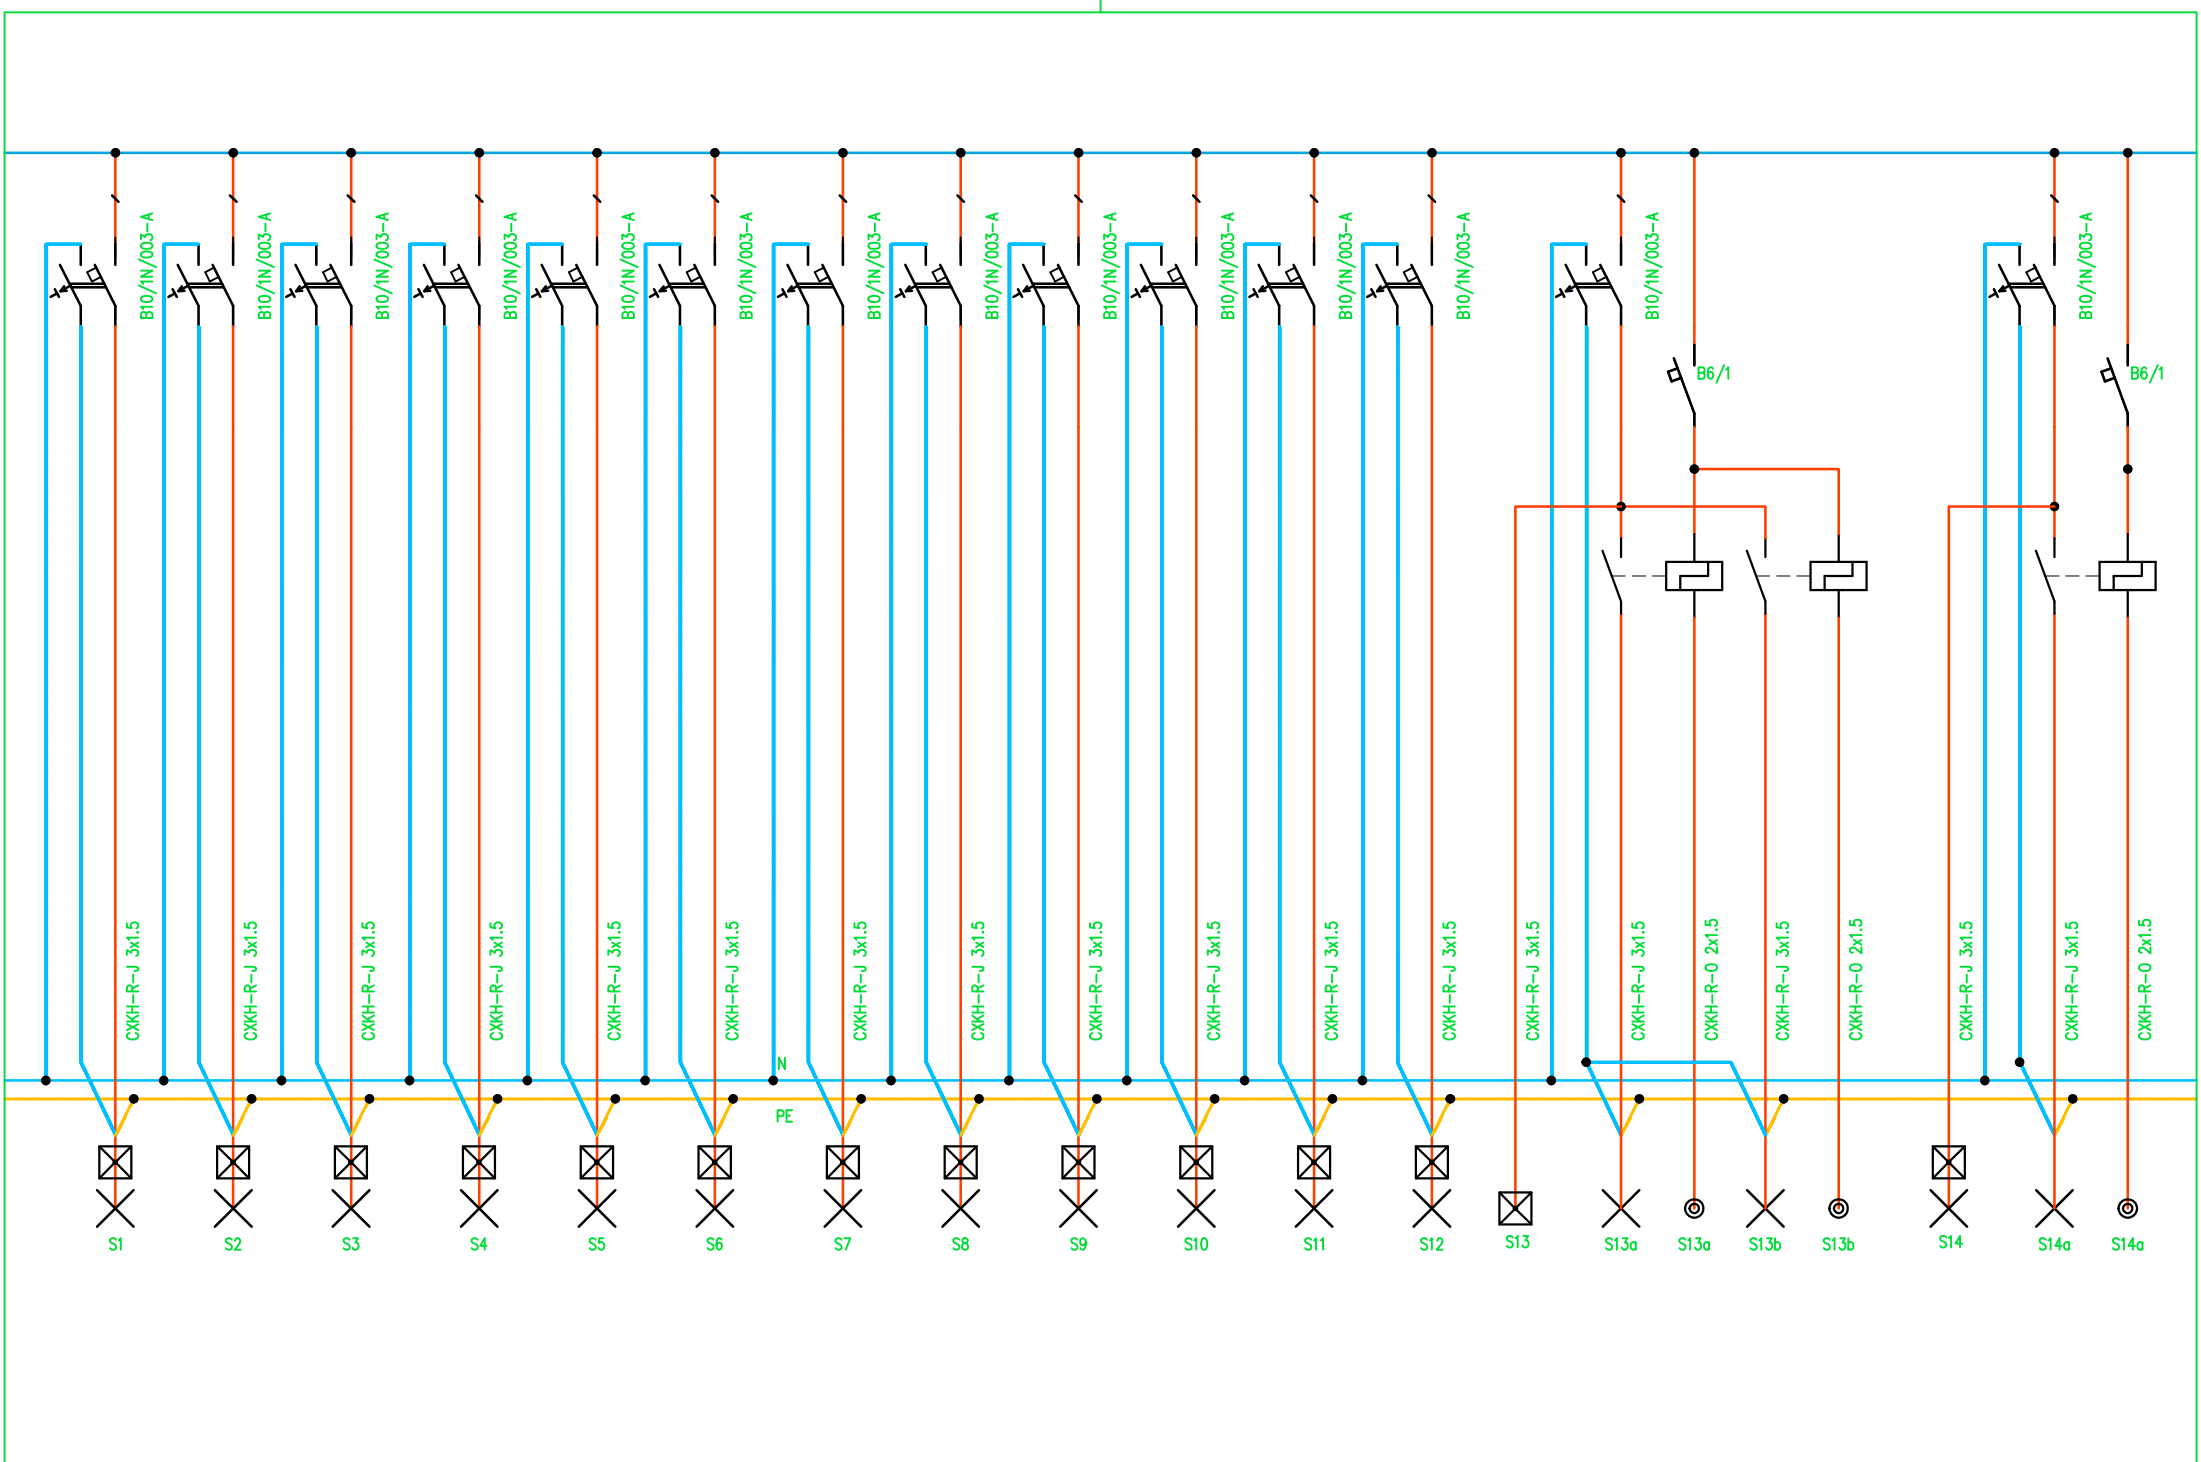

3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-S



