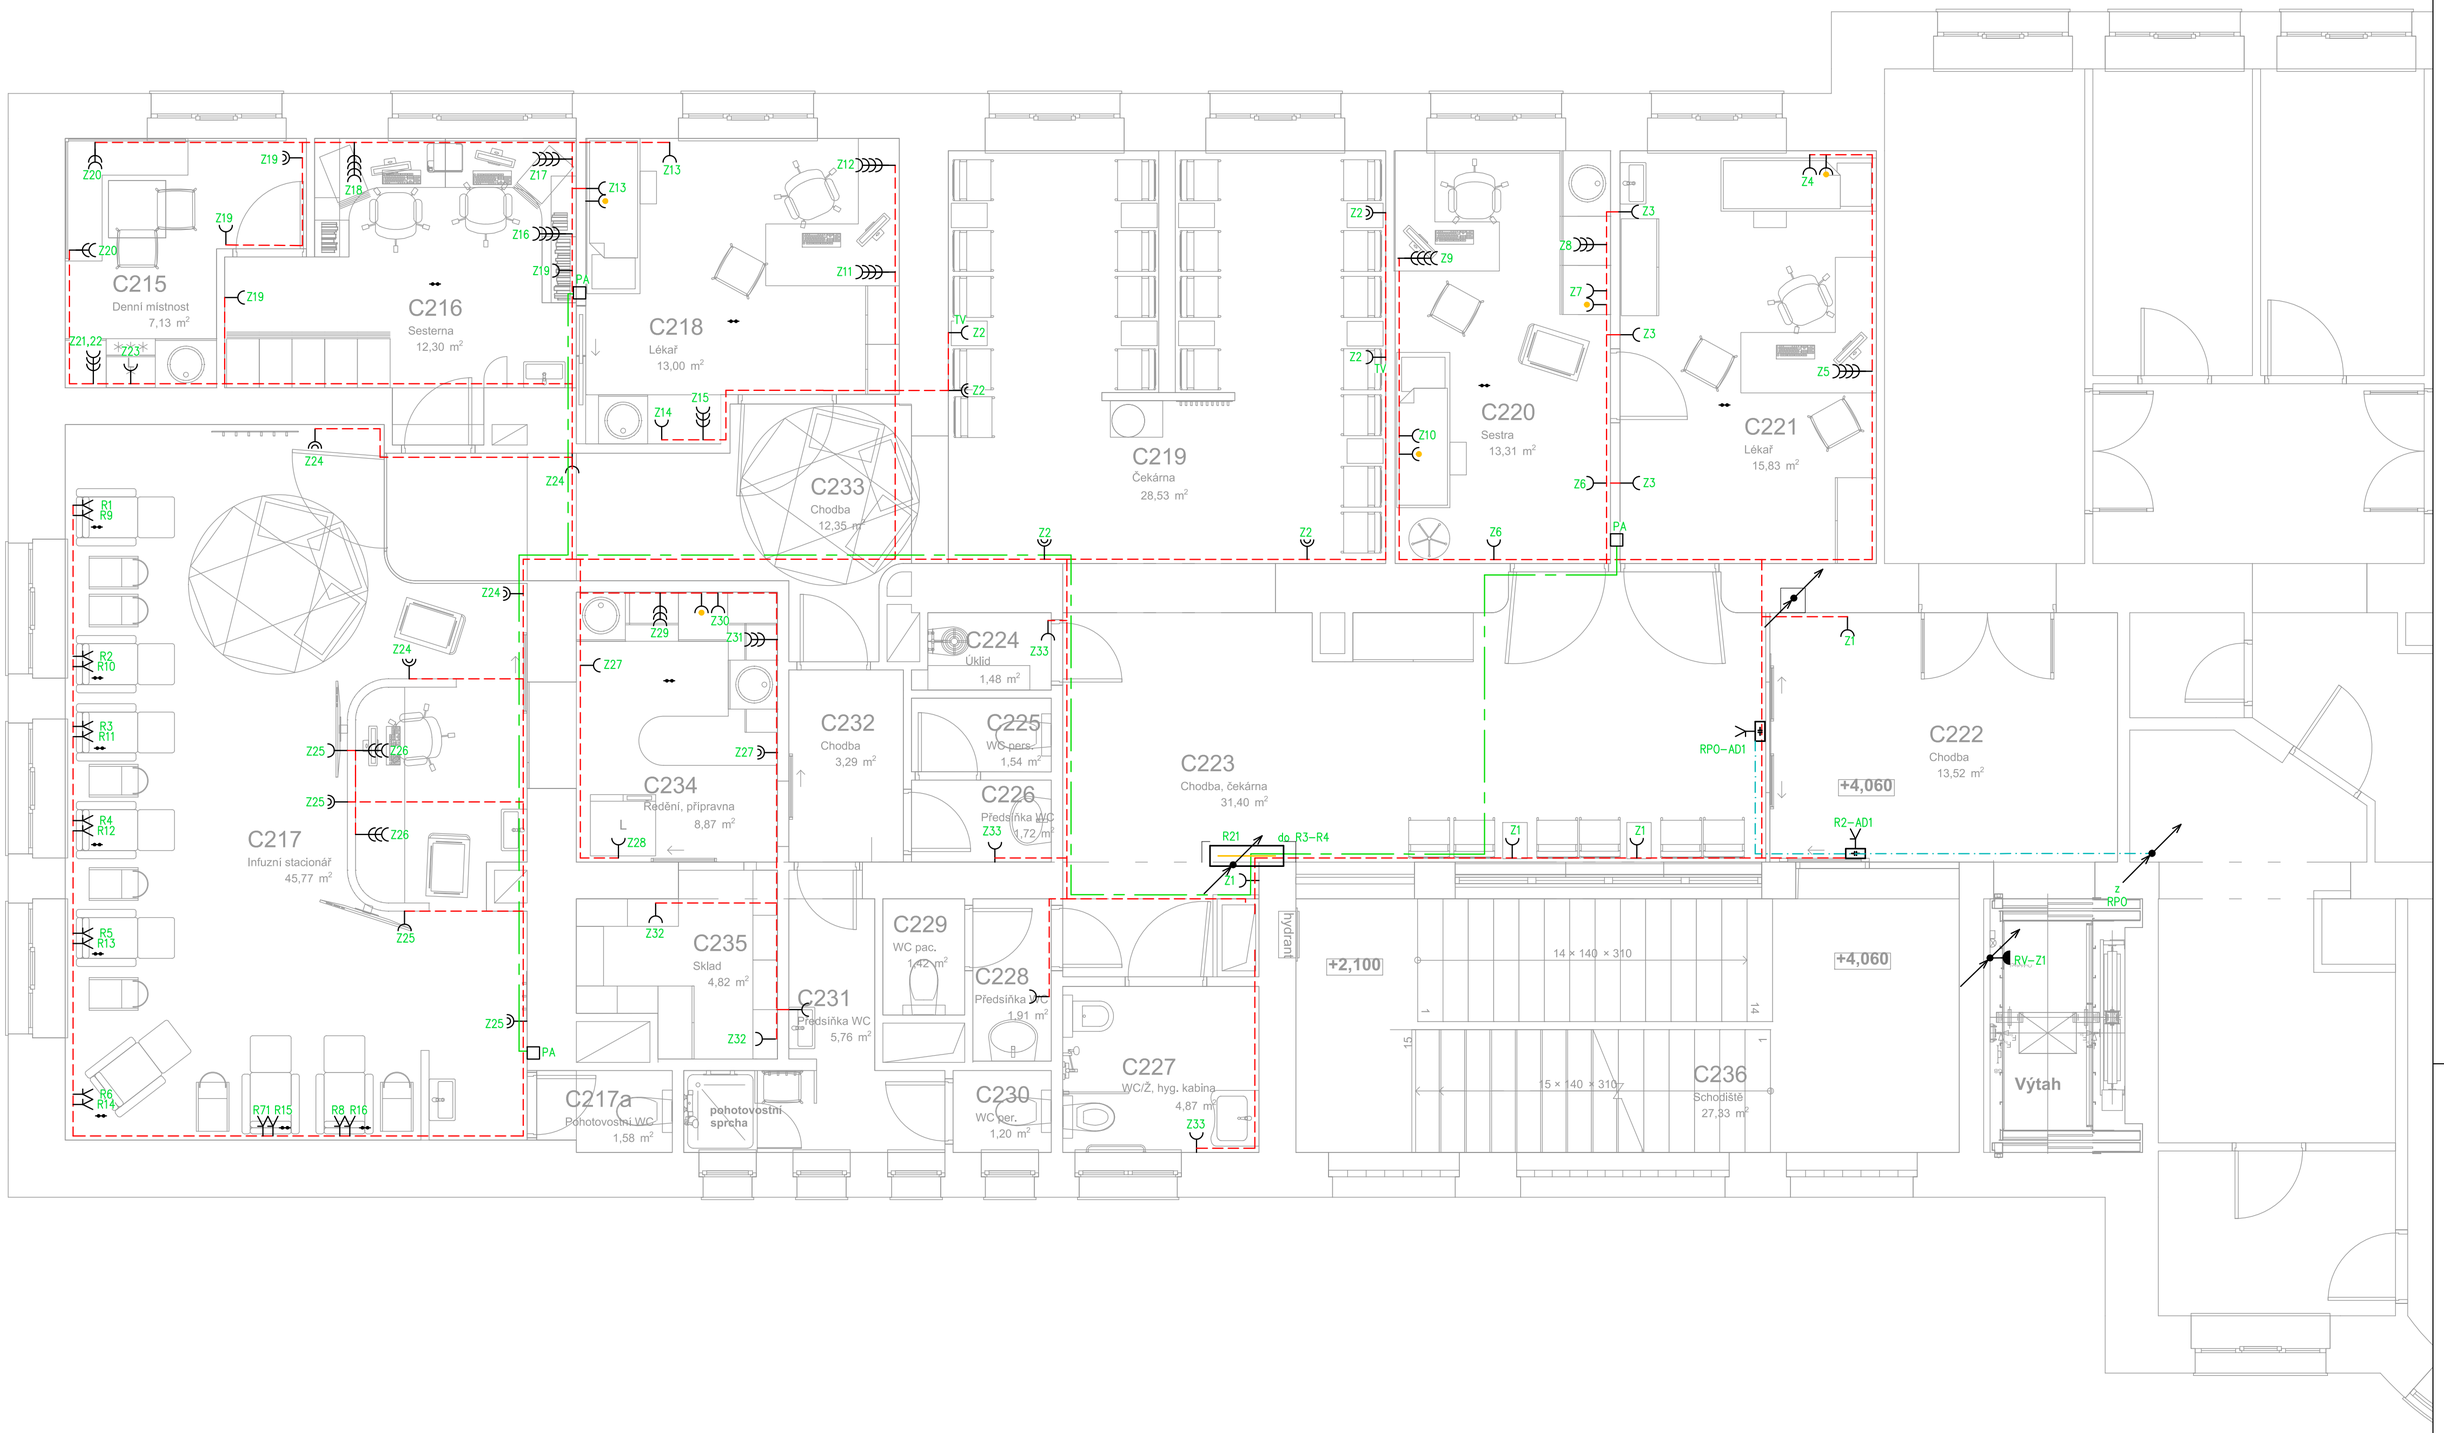

Legenda:

- Dvojnásobná zásuvka
- El. vývod 1-fázový
- El. vývod 3-fázový
- Instalační krabice s přípojnicí PA
- Jednopólový vypínač se signálkou
- Křížový vypínač
- Elektrostaticky vodivá podlaha
- Pohybové čidlo
- Soumrakový spínač
- Střídavý vypínač
- Střídavý vypínač dvojitý
- Střídavý vypínač dvoupólový
- Sériový přepínač střídavý
- Sériový vypínač
- Sériový vypínač IP44
- Tahový vypínač
- Tlačítkový ovladač
- Tlačítkový ovladač s omezeným přístupem, TS+CS
- Trojitá zásuvka
- Vypínač
- Vypínač IP44
- Vícenásobná zásuvka
- Zásuvka
- Zásuvka IP44
- Zásuvka vyrovnání potenciálu
- Zásuvková skříň
- Svítidlo, Led
- Svítidlo nouzového osvětlení s vlastním zdrojem, 60min
- Led svítidlo
- Ventilátor
- Baterie automatických dveří
- Rozvaděč
- Kabelové rozvody CXKH-R-J(O) 3x1,5
- Kabelové rozvody CXKH-R-J(O) 3x2,5
- Kabelové rozvody CXKH-R-J – napojení Rx
- Rozvody pro uzemnění
- Kabelové rozvody CXKH-V-J – požární zařízení

SYSTÉM OZNAČOVÁNÍ EL. OBVODŮ

S1.a — SVĚTELNÝ OBVOD — POŘADÍ V OKRUHU — ČÍSLO V OKRUHU

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+PE+N stř. 230V/400V, TN-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM
DLE ČSN 2000-4-41 ed.3

SYSTÉM OZNAČOVÁNÍ EL. OBVODŮ

Z1 — ZÁSUVKOVÝ OBVOD — ČÍSLO V OKRUHU

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+PE+N stř. 230V/400V, TN-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM
DLE ČSN 2000-4-41 ed.3

Zodp.projektant:	Vypracoval:		Ing.David Kopeček Nýřanská 1291/32 32300 Plzeň mob.: 603 853 363 IČO: 00784125 www.elstan.cz
Ing.David Kopeček	Ing.David Kopeček		
Klient:	Karlovarská krajská nemocnice a.s., Bezručova 1190/19, Karlovy Vary		
Stavba:	Rekonstrukce oddělení onkologie – pavilon C		
Místo:	K Nemocnici 1204, 350 02 Cheb		
Výkres:	PŮDORYS ELEKTROINSTALACE 2.N.P.–zásuvkové okruhy		

Č.paré:	
Datum:	11/2024
Č. zakázky:	23-218
Stupeň PD:	DPS
Formát:	6xA4
Měřítko:	1:50
Číslo výkresu:	D.1.2.5.TPS EL.7