


PŮDORYS 1.PP
měřítko 1:50

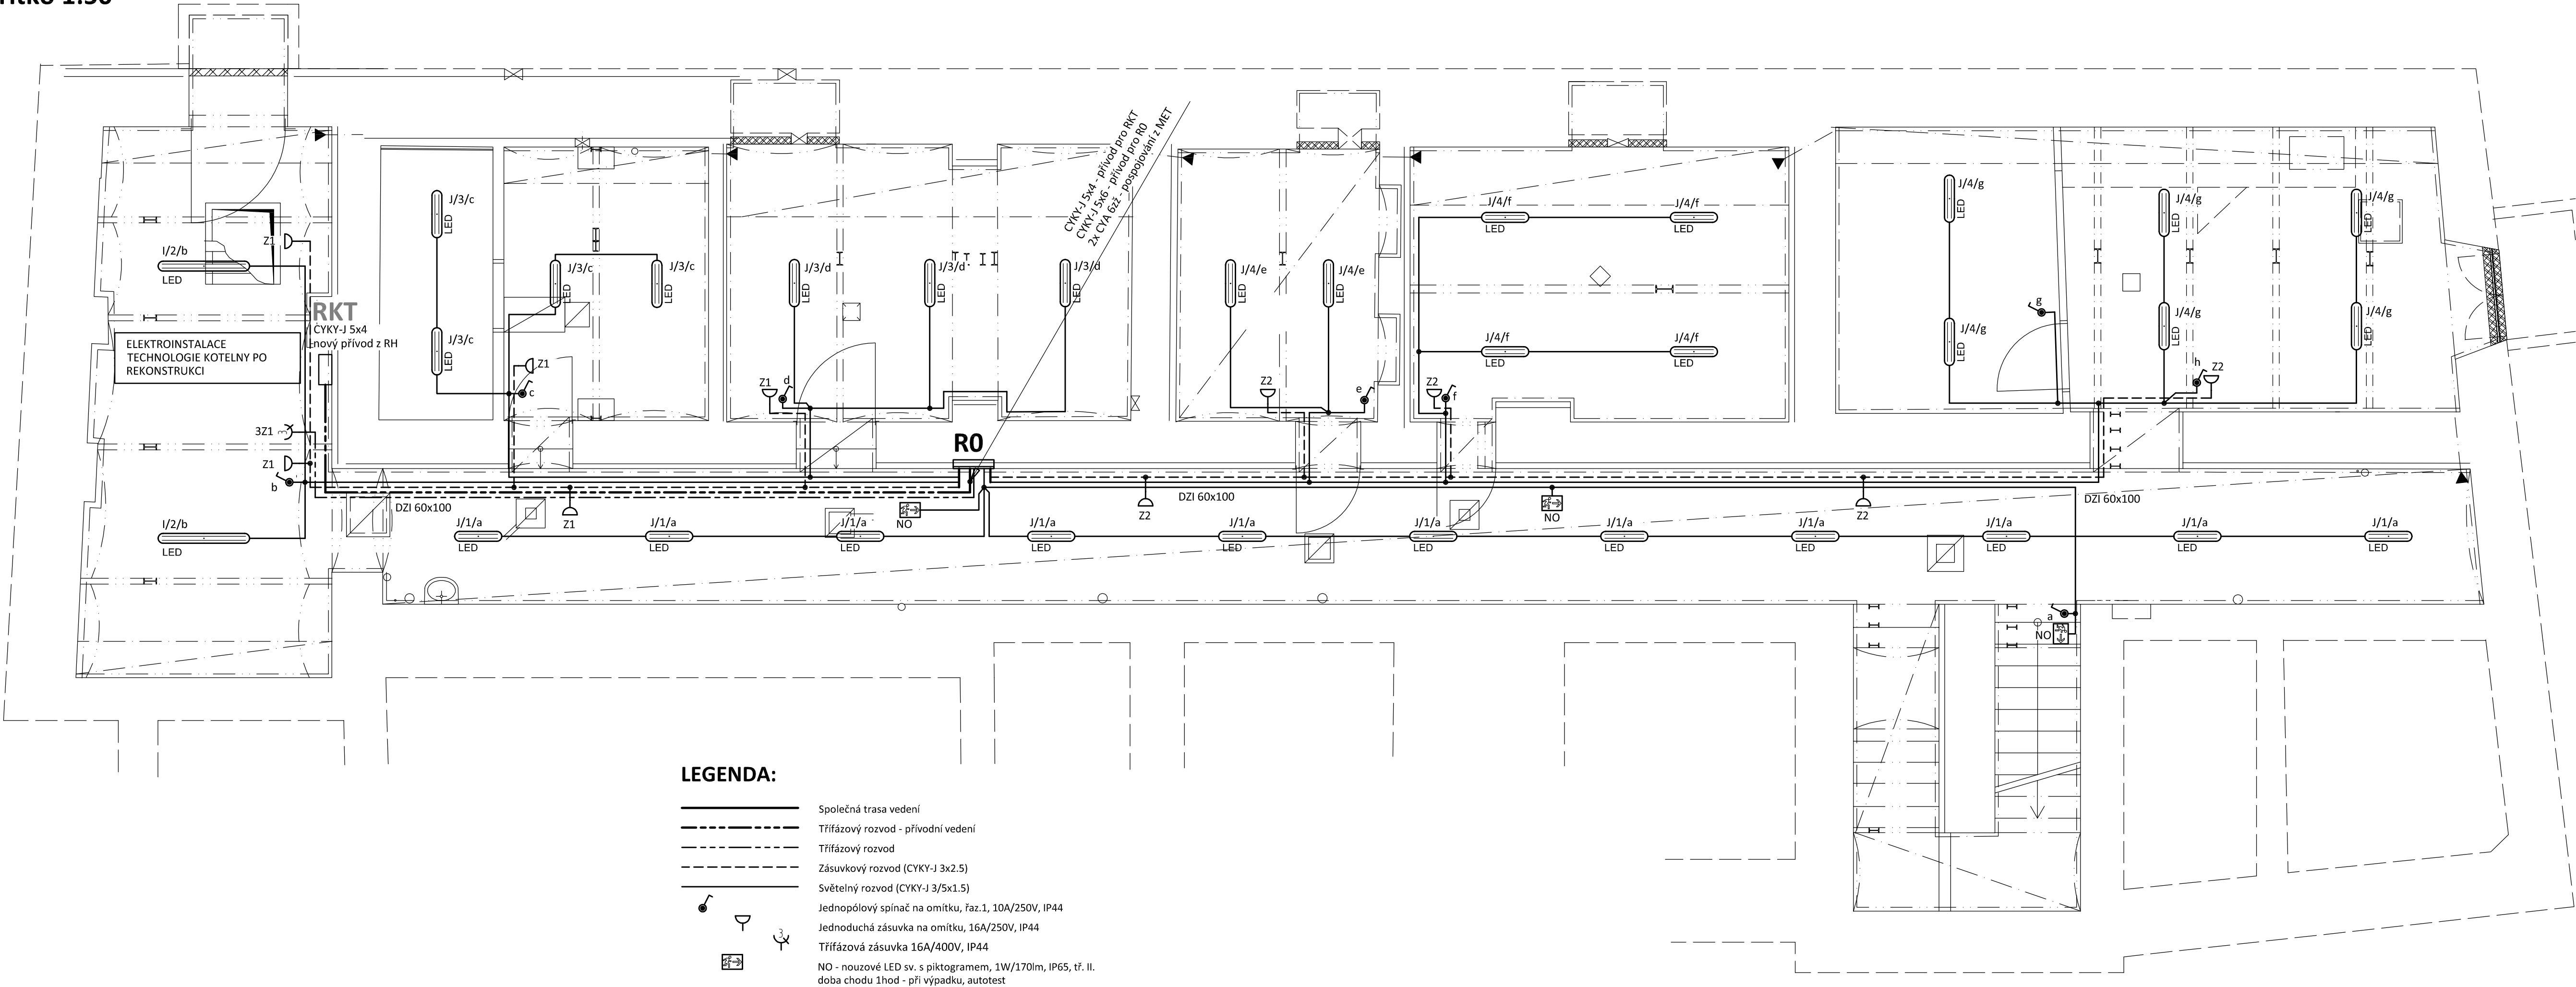

LEGENDA:

- Společná trasa vedení
- Třífázový rozvod - přívodní vedení
- Třífázový rozvod
- Zásuvkový rozvod (CYKY-J 3x2.5)
- Světelný rozvod (CYKY-J 3/5x1.5)
- Jednopolový spínač na omítku, řaz.1, 10A/250V, IP44
- Jednoduchá zásuvka na omítku, 16A/250V, IP44
- Třífázová zásuvka 16A/400V, IP44
- NO - nouzové LED sv. s piktogramem, 1W/170lm, IP65, tř. II. doba chodu 1hod - při výpadku, autotest

Označení svítidla	Název	Světelné zdroje
I	LED prachotěsné svítidlo, opálový PC kryt, IK08, 1200mm	1 x LED, 38W, 5400lm, Ra80, 4000K
J	LED prachotěsné svítidlo, opálový PC kryt, IK08, 600mm	1 x LED, 10W, 1300lm, Ra80, 4000K

POZNÁMKA:

Napěťová soustava:
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-S (R0)
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí
dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 3:
při poruše - automatickým odpojením
doplňková ochrana - doplňujícím ochranným pospojováním
- proudovými chrániči

Zodpovědný projektant:	Wypracoval:	BD	PROJEKTANT AKCE:
Klímešová Miroslava	Klímešová Miroslava		
Kraj: Karlovarský	SÚ: Karlovy Vary		M. Klímešová - 3D PROJEKT
Investor: Střední škola stravování a služeb Karvy Vary p. o. Ondřejská 1122/56, Karlovy Vary 360 01			Úvalská 604/2, 360 09 K. Vary IČO: 722 70 179, Tel. 731 409 028
Akce: VÝMĚNA ELEKTROINSTALACE V OBJEKTU ONDŘEJSKÁ 56 V KARLOVÝCH VARECH		Formát: 6A4 Stupeň: DPS Č. zak.: E-2492 Datum: 10/2024 Měřítko: 1:50	Číslo paré:
Objekt: D.1.4 Elektroinstalace - silnoproudá zařízení			
Název: PŮDORYS 1.PP			D.1.4 / 05