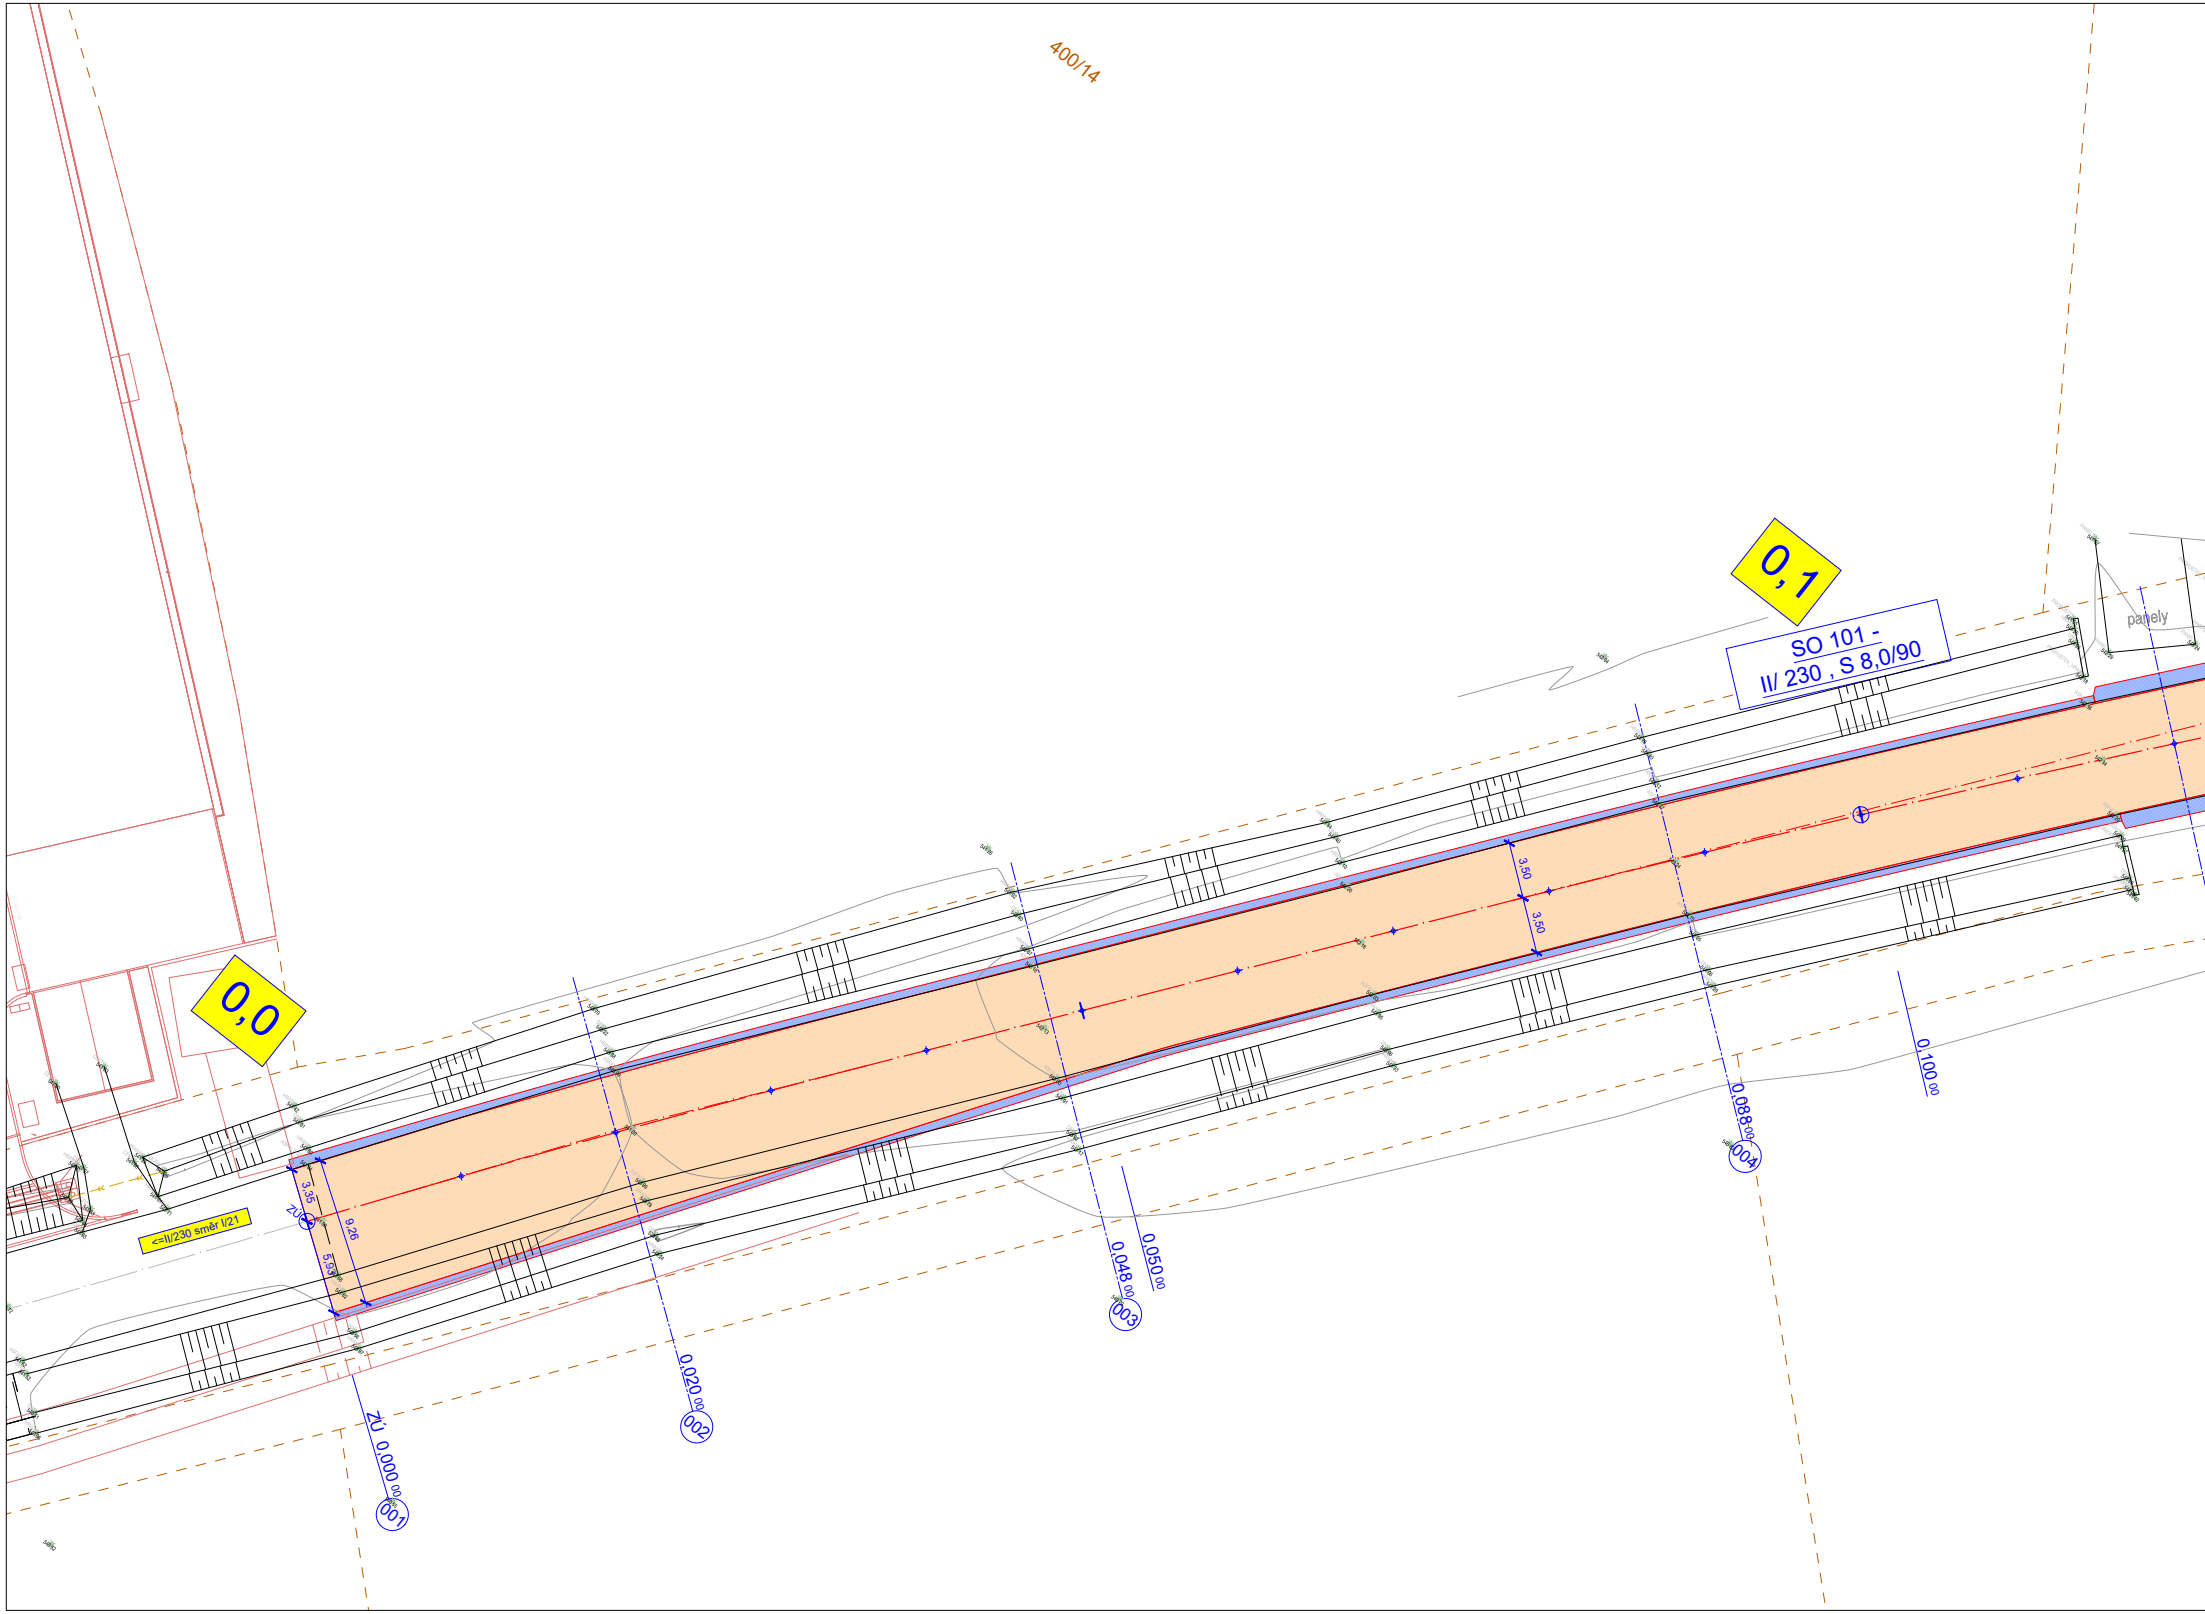
400/14
0,1
SO 101 -
II/ 230 , S 8,0/90
panely
0,0
<=II/230 směr I/21
ZÚ
3,35
9,26
5,93
3,50
3,50
ZÚ 0,000 00
001
0,020 00
002
0,048 00
003
0,050 00
0,088 00
004
0,100 00

Výřez 1

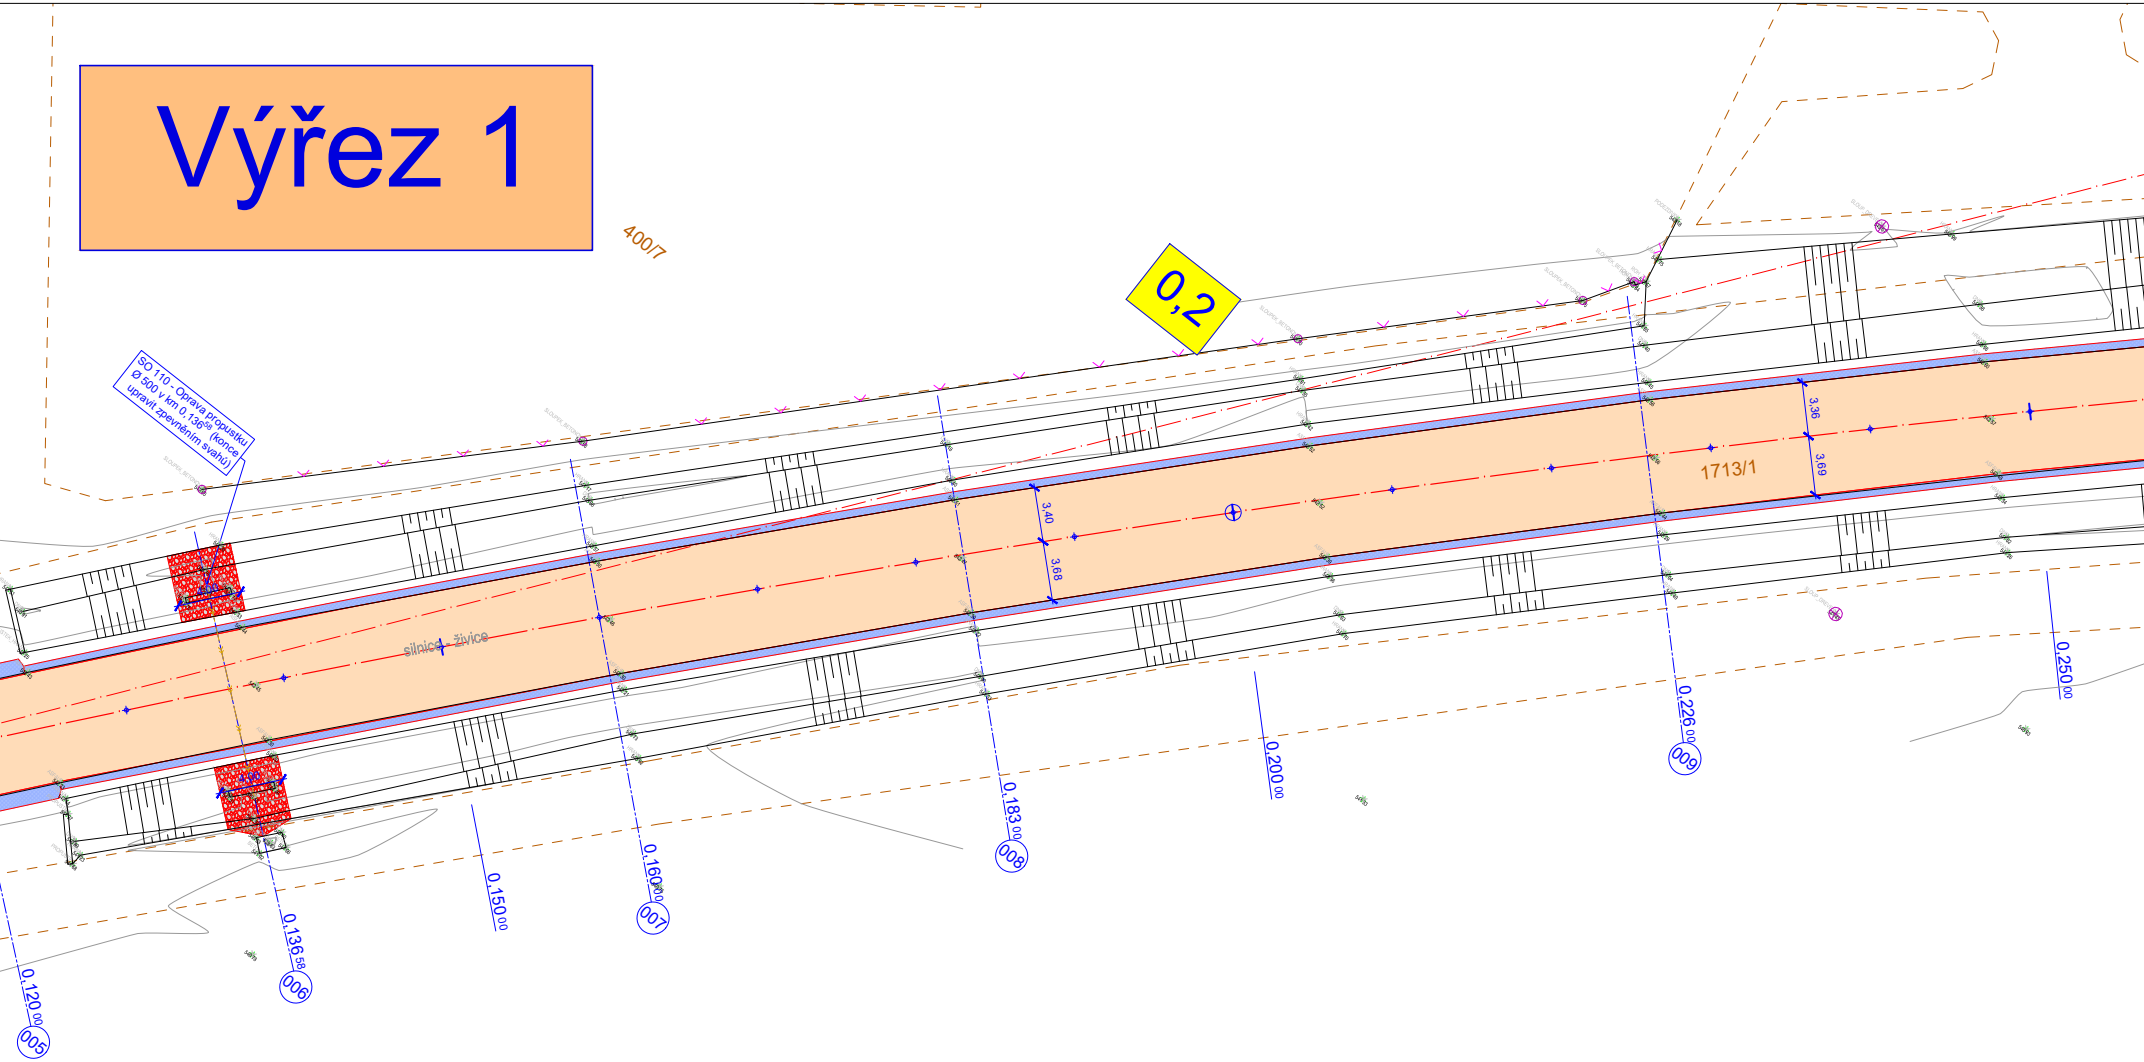
0,2
400/7
1713/1
silnice - živice
SO 110 - Oprava propustku Ø 500 v km 0,136⁵⁸ (konce upravit zpevněním svahů)
3,40
3,68
3,36
3,69
0,120 00
005
0,136 58
006
0,150 00
0,160 00
007
0,183 00
008
0,200 00
0,226 00
009
0,250 00

Inženýrská kancelář a projektová kancelář pro stavby dopravní, inženýrské a pozemní
Lesní 594, 345 06 Kdyně , IČO: 497 89 066
mobil: +420 602 389 905
www.ikplzen.cz ; e-mail: barton@ikplzen.cz
vytištěno: 13 listopadu 2023
Plzeň s.r.o.

číslo ověření : 584/2022

Zaměřil:	Vyhotovil:	Ověřil:
Václav März	Václav März	Ing. Petr Císler
5.10-24.10.2022	25.10.2022	25.10.2022

AGROREAL CZ s.r.o.
Kaprova 14, 110 00 Praha 1
Provozovna: Vodní 11, 344 01 Domažlice
tel., fax: 379 725 055 e-mail: agrorealcz@agrorealcz.cz

Akce:
Oprava silnice II/230
Mariánské Lázně - Stanoviště

Kat. území:	Úšovice, Vlkovice u M. L.
Obsah:	účelová mapa

Souřad. systém:	S-JTSK
Výškový systém:	Bpv
Měřítko:	1:500
Zakázka:	635/2022
Č. výkresu:	1

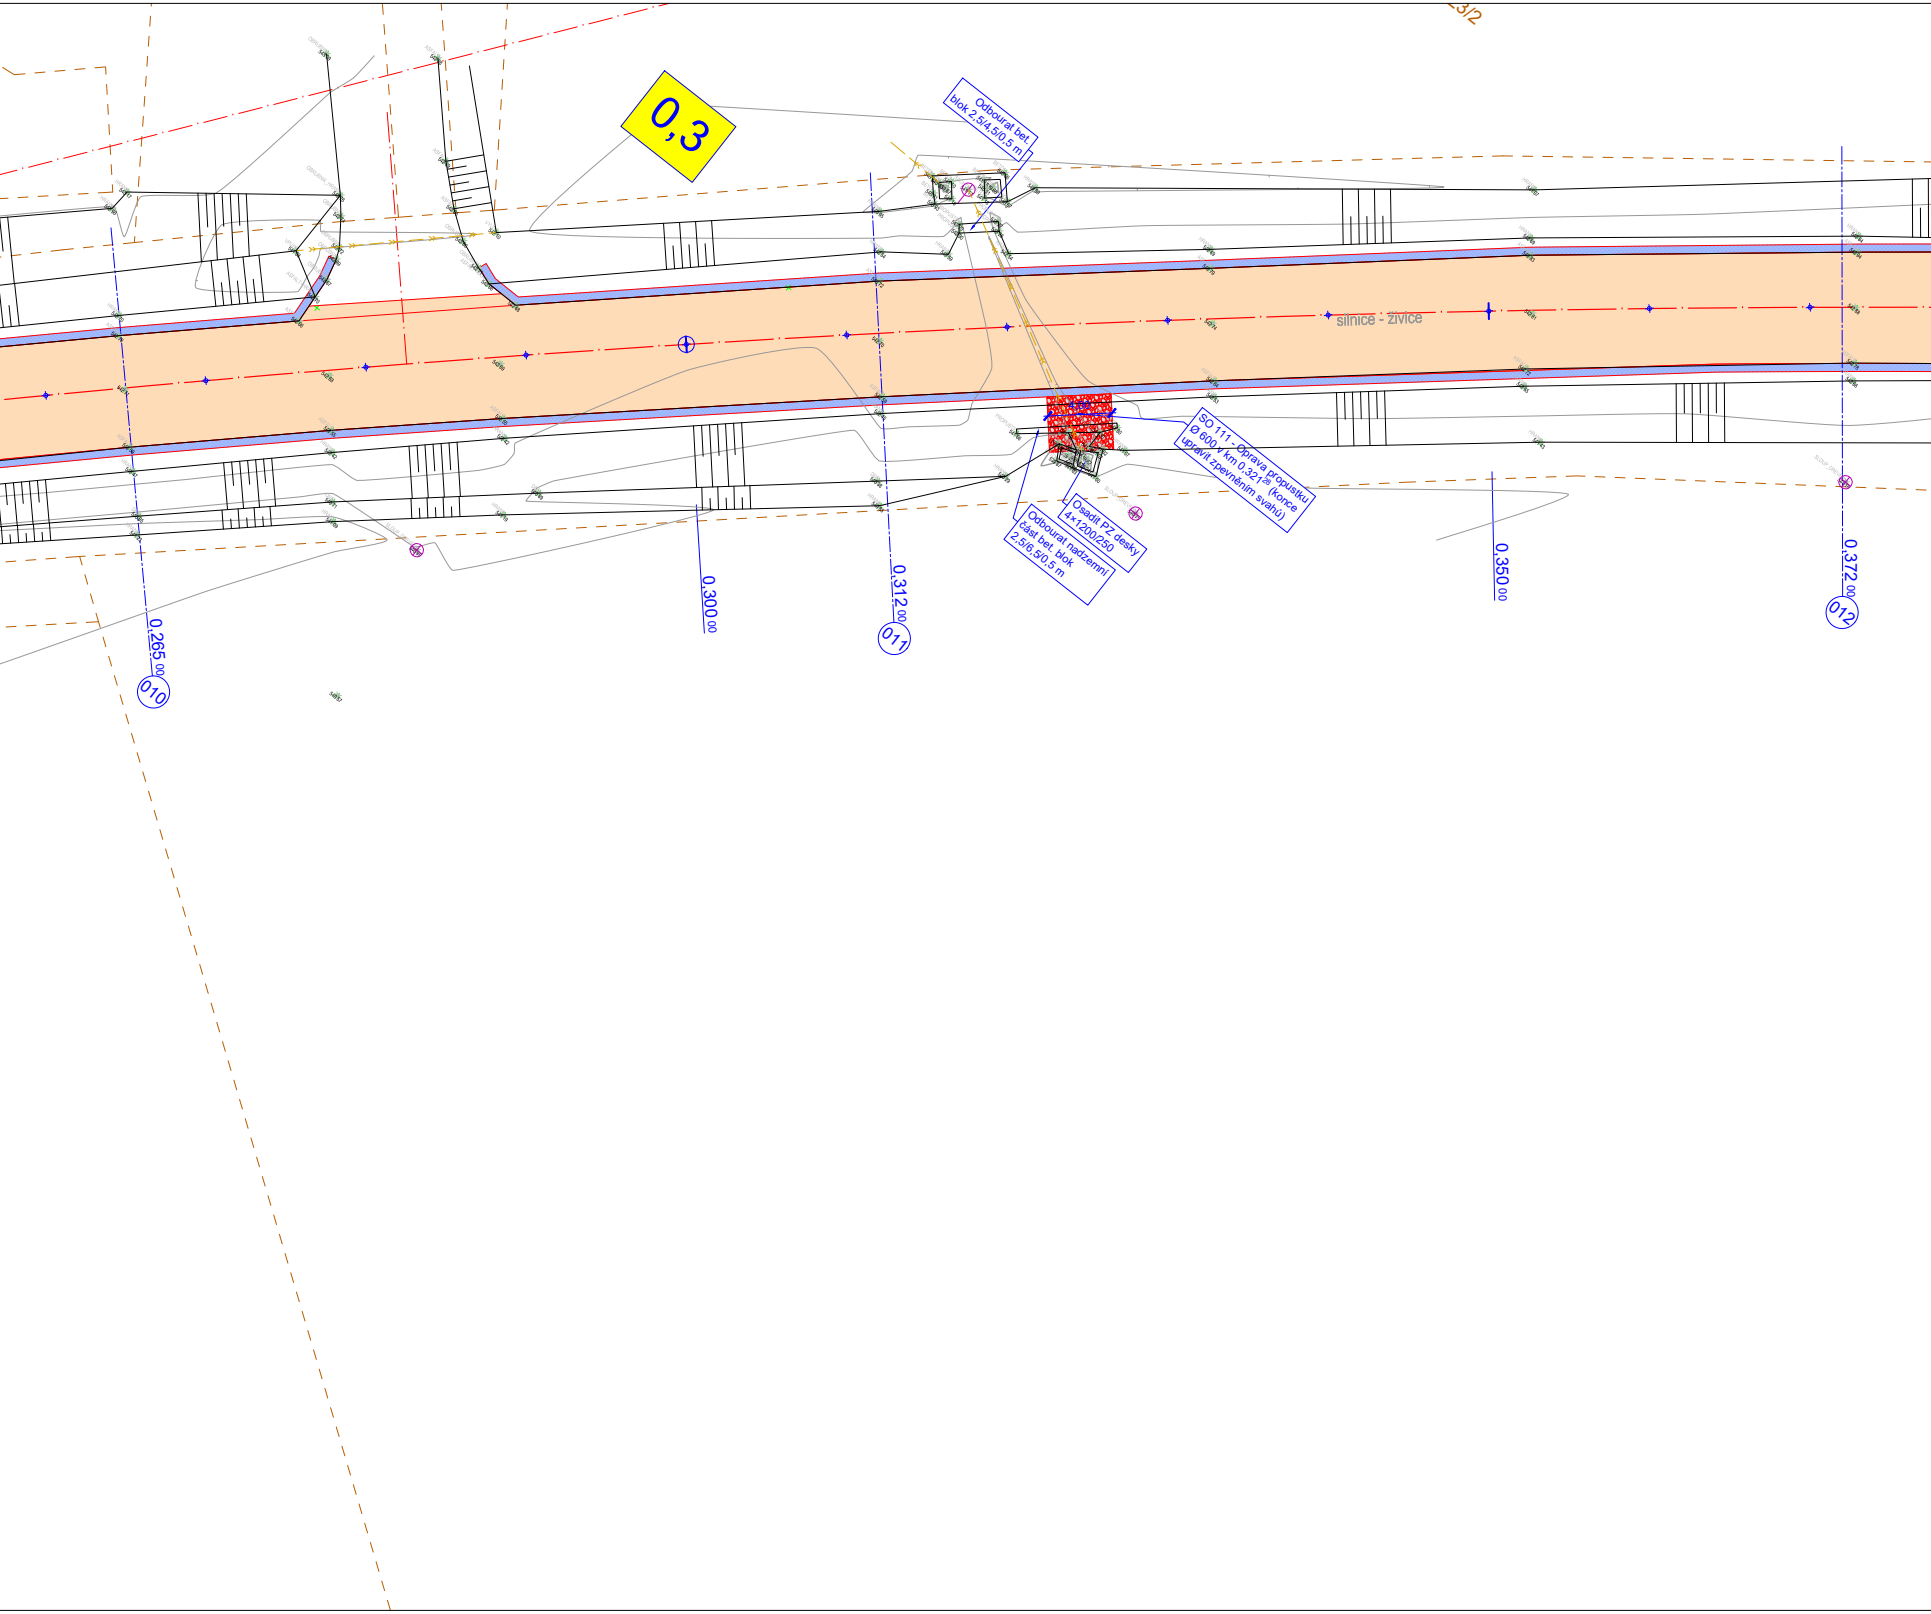
23/2
0,3
Odbourat bet. blok 2,5/4,5/0,5 m
silnice - živice
4,00
SO 111 - Oprava propustku Ø 600 v km 0,321²⁸ (konce upravit zpevněním svahů)
Osadit PZ desky 4×1200/250
Odbourat nadzemní část bet. blok 2,5/6,5/0,5 m
0,265 00
010
0,300 00
0,312 00
011
0,350 00
0,372 00
012

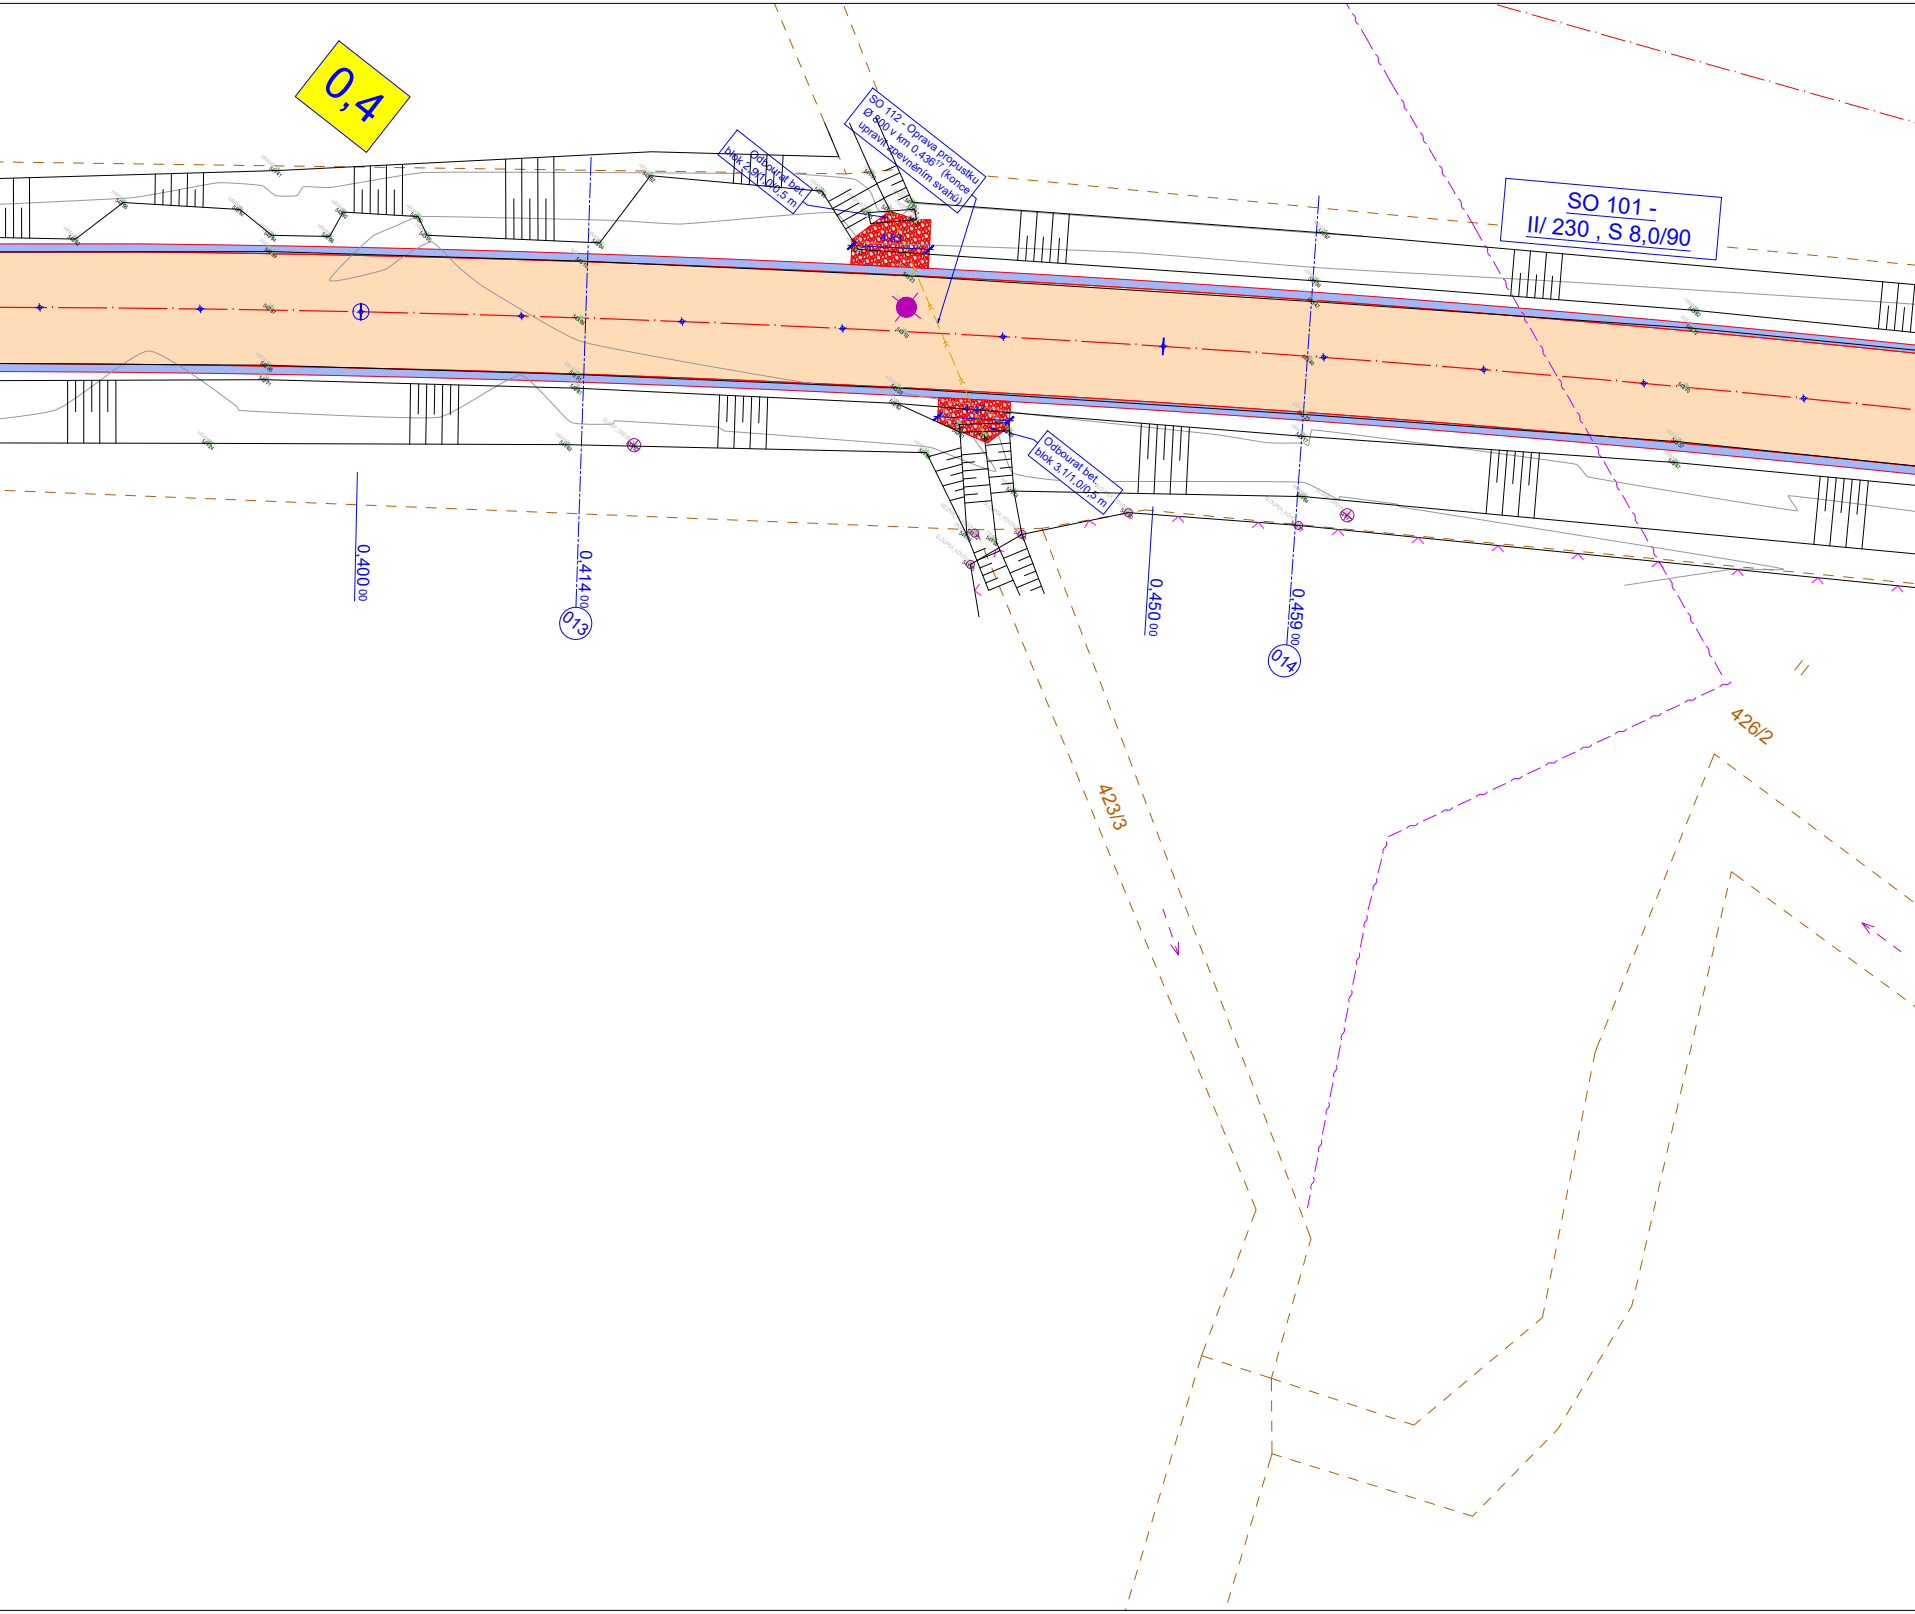
0,4
SO 112 - Oprava propustku
Ø 800 v km 0,436^{17} (konce
upravit zpevněním svahů)
Odbourat bet.
blok 2,9/1,0/0,5 m
4,83
SO 101 -
II/ 230 , S 8,0/90
Odbourat bet.
blok 3,1/1,0/0,5 m
0,400 00
0,414 00
013
0,450 00
0,459 00
014
423/3
426/2

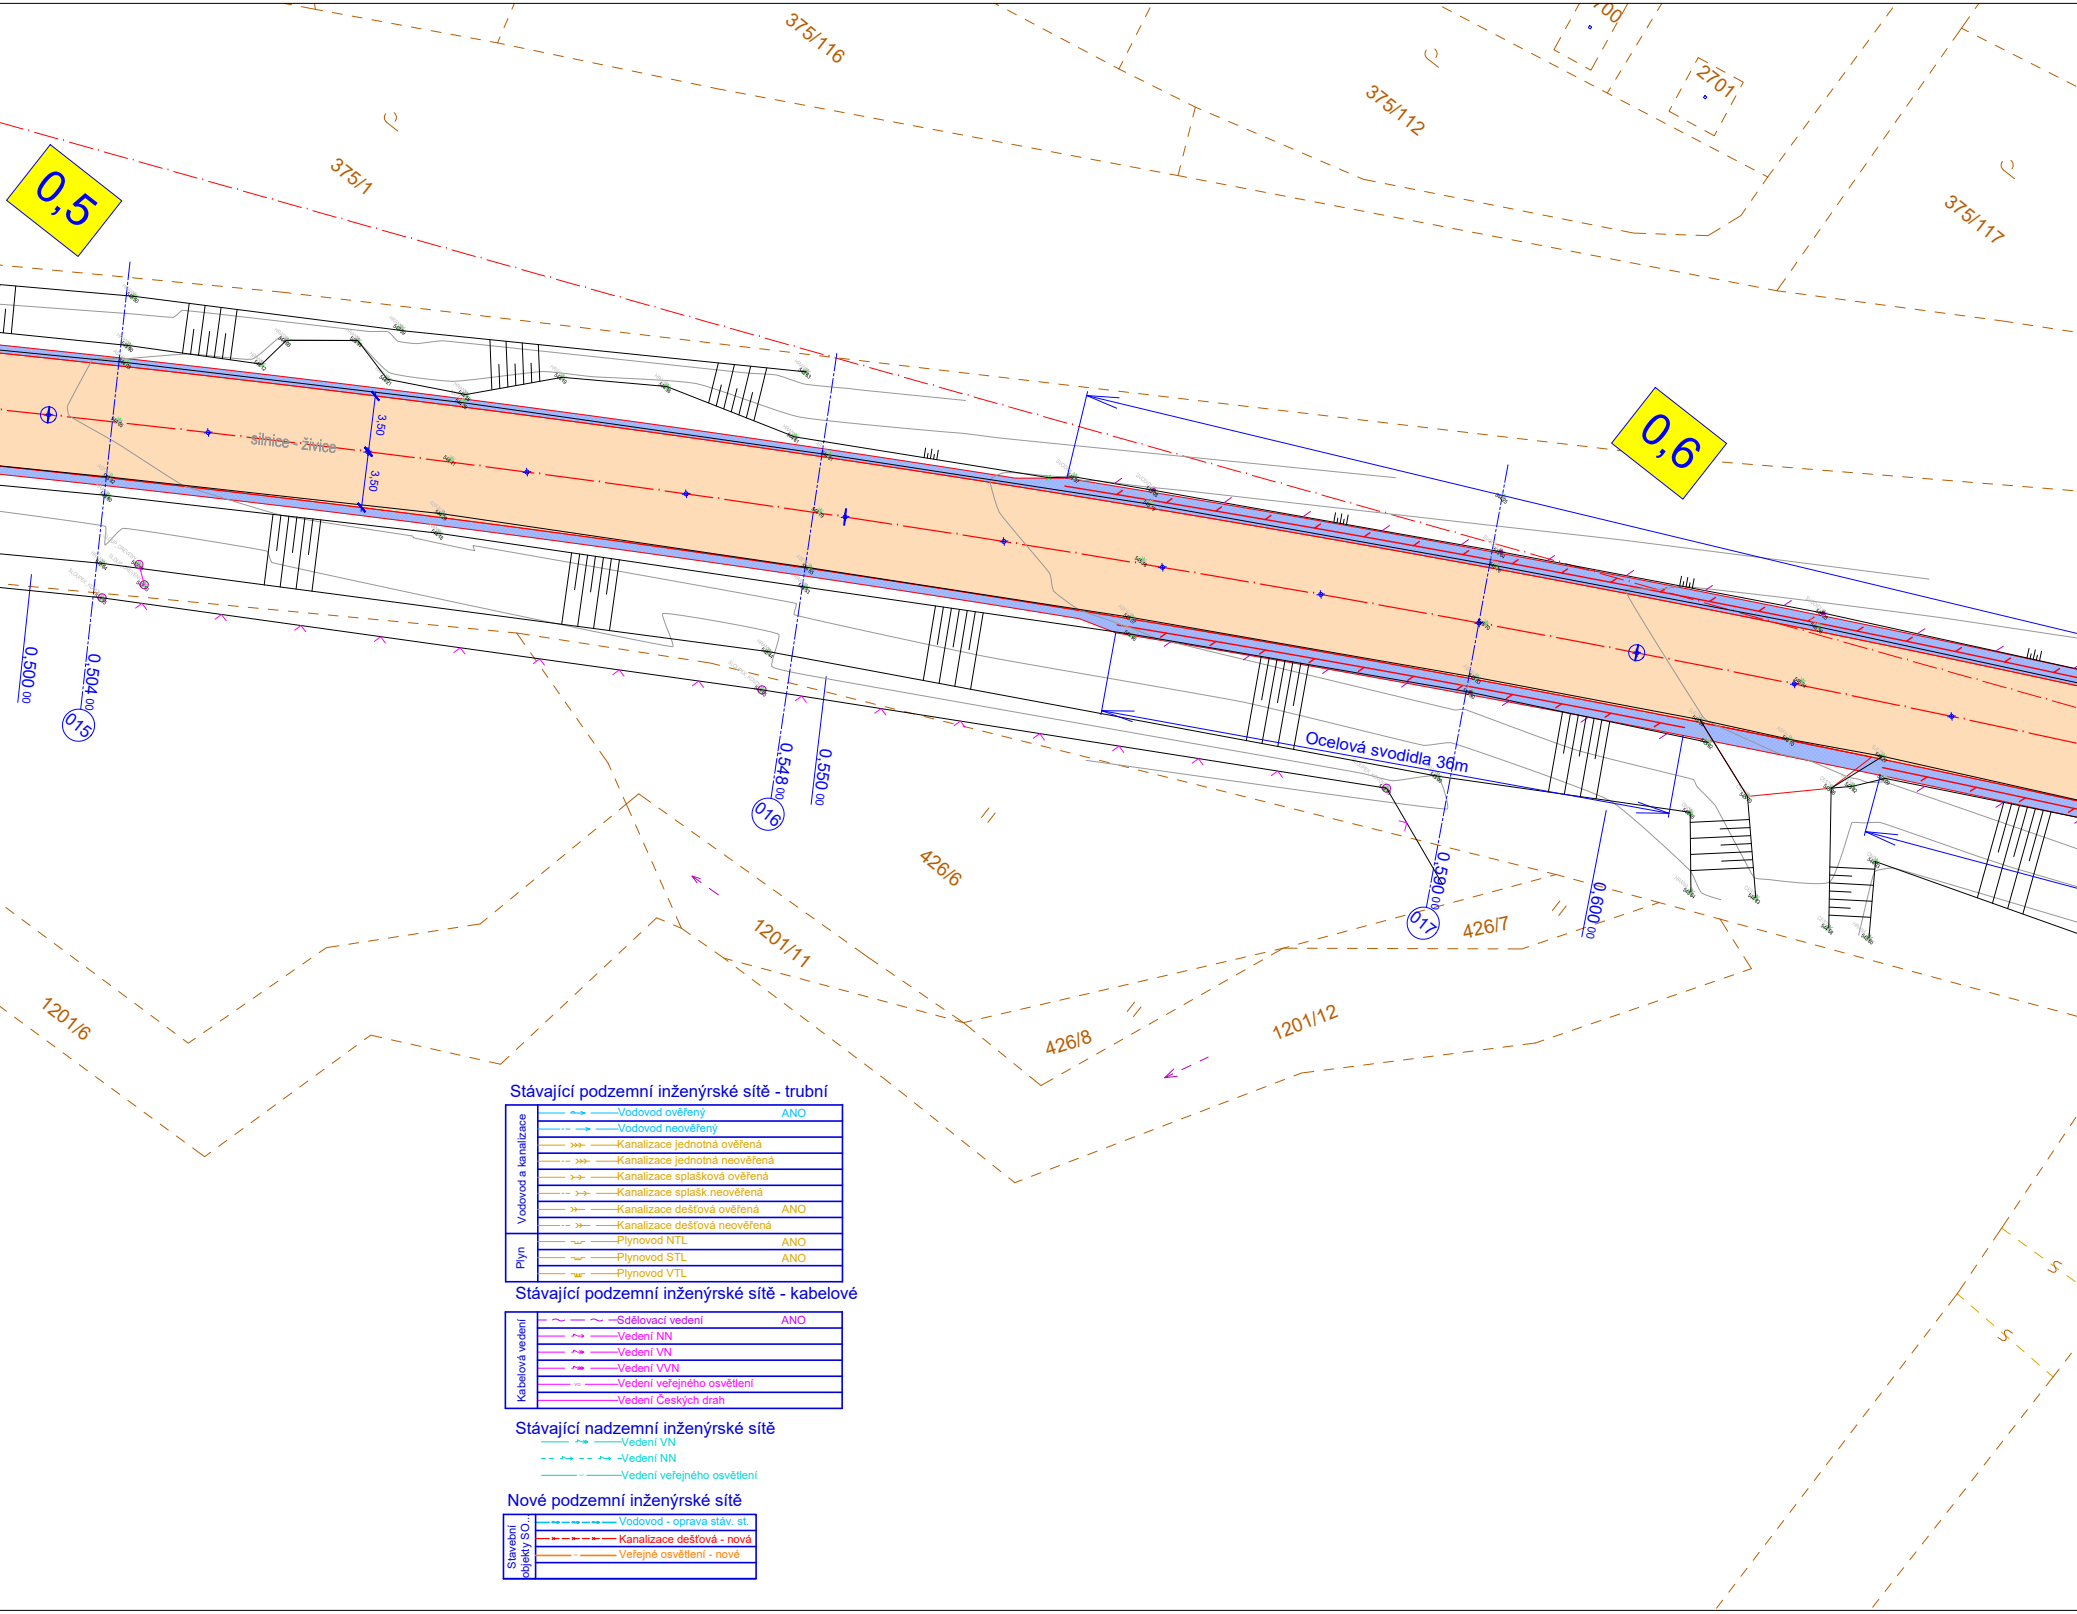
375/116
375/112
2701
375/1
375/117
0,5
0,6
silnice - živice
3,50
3,50
0,500 00
0,504 00
015
0,548 00
0,550 00
016
0,590 00
017
0,600 00
Ocelová svodidla 36m
426/6
426/7
426/8
1201/11
1201/12
1201/6
S
S

Stávající podzemní inženýrské sítě - trubní

Vodovod a kanalizace	Vodovod ověřený	ANO
	Vodovod neověřený	
	Kanalizace jednotná ověřená	
	Kanalizace jednotná neověřená	
	Kanalizace splašková ověřená	
	Kanalizace splašk.neověřená	
	Kanalizace dešťová ověřená	ANO
	Kanalizace dešťová neověřená	
Plyn	Plynovod NTL	ANO
	Plynovod STL	ANO
	Plynovod VTL	

Stávající podzemní inženýrské sítě - kabelové

Kabelová vedení	Sdělovací vedení	ANO
	Vedení NN	
	Vedení VN	
	Vedení VVN	
	Vedení veřejného osvětlení	
	Vedení Českých drah	

Stávající nadzemní inženýrské sítě

- Vedení VN
- Vedení NN
- Vedení veřejného osvětlení

Nové podzemní inženýrské sítě

Stavební objekty SO..	Vodovod - oprava stáv. st.
	Kanalizace dešťová - nová
	Veřejné osvětlení - nové

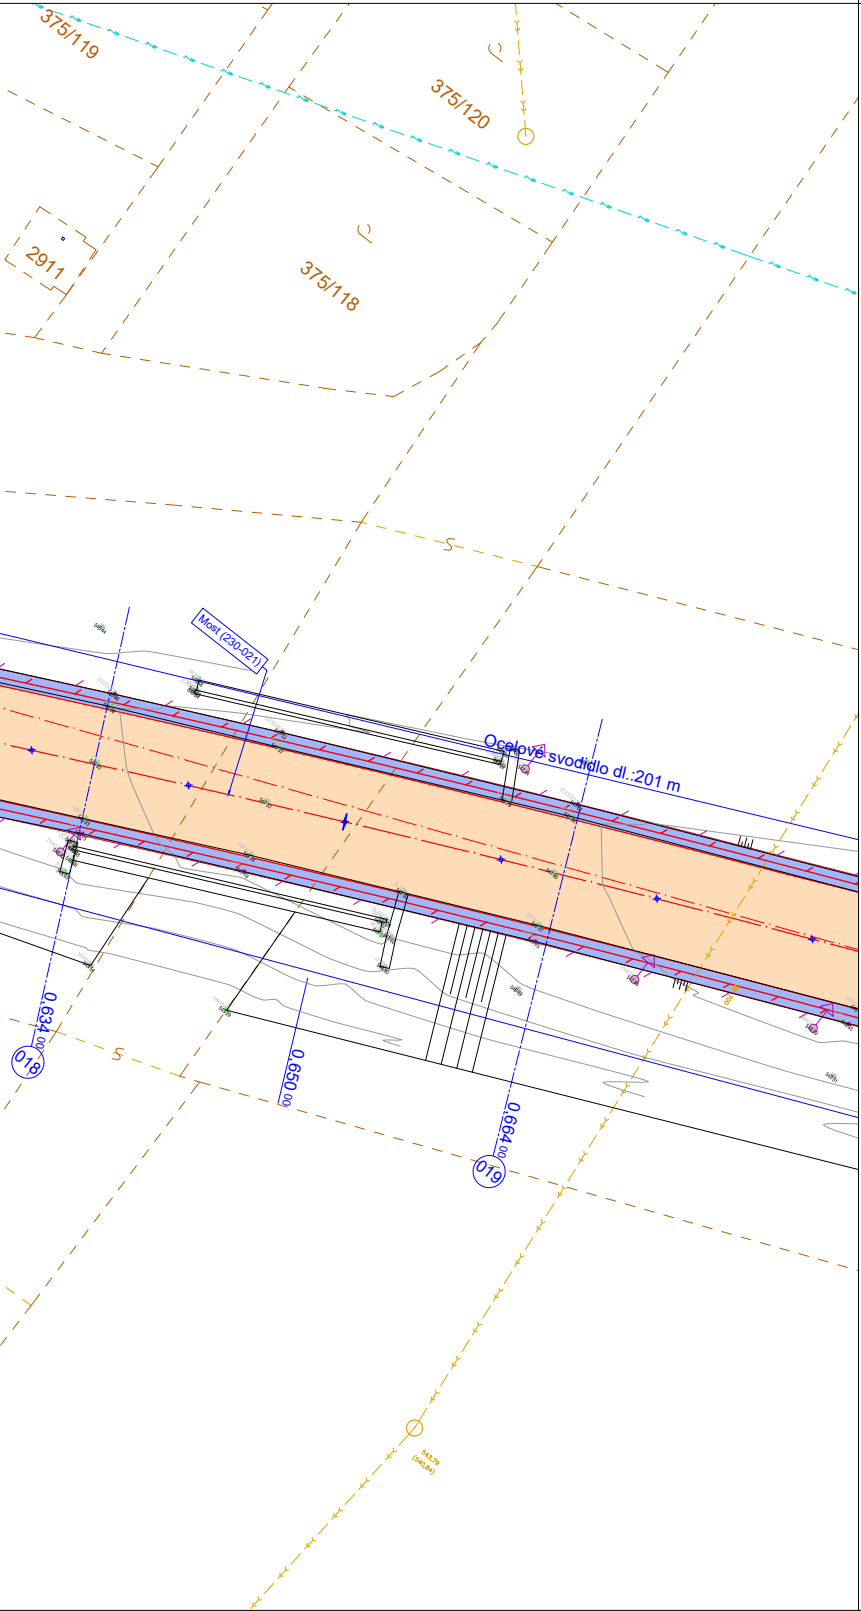
375/119
375/120
2911
375/118
Most (230-021)
Ocelové svodidlo dl.:201 m
0,634 00
018
0,650 00
0,664 00
019
S
543,79
(540,84)

Legenda šraf:

🟧	Konstrukce AB	🟩	Terénní úpravy bez určení sklonových poměrů
▨	Stavební objekty	🟦	Prašný povrch, R-mat
🟥	DL z lomového kemene do CB lože		

Stavební objekty řazené dle vyhl. č. 251 / 2018 Sb:

Stavba se člení pouze na jeden stavební objekt SO 000 a SO 100. Ostatní číslování je jen pro přehlednost při kalkulaci, výstavbě a její kontrole.

SO 000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ
- Bourací a přípravné práce ... vybourání stávajících částí komunikací pro provedení rozsahu stavby

SO 100 - STAVEBNÍ OBJEKTY
- SO 101 - Větev "A" - oprava povrchu vozovky III/ 230, S 8,0/90 a součásti dl. 3.259,70 m, pl.: 23.737 m^2
- SO 110 - Oprava propustku Ø 500 v km 0,136^{58}/ (konce upravit zpevněním svahů)
- SO 111 - Oprava propustku Ø 600 v km 0,321^{28}/ (konce upravit zpevněním svahů)
- SO 112 - Oprava propustku Ø 800 v km 0,436^{17}/ (konce upravit zpevněním svahů)
- Most (230-021)
- Most (230-022)
- SO 113 - Propustek
- SO 114 - Propustek
- SO 115 - Propustek Ø 600 v km 2,244^{87}/ zrušit !!!
- SO 116 - Oprava propustku Ø 600 v km 2,489^{53}/ (konce upravit zpevněním svahů)
- SO 117 - Obnova propustku Ø 800 v km 2,804^{91}/ (konce upravit zpevněním svahů)

Legenda čar:

Nově navržené

- obvod staveniště
- Hrana - jiná stavba
- Hlavní hrana -
- Vedlejší hrana - nášlap 0
- Nové oplocení
- Opěrná zeď
- technicky vhodné místo pro stromy
- technicky vhodné místo pro křoviny

Rušené

- ✕ ✕ K odstranění
- Rušené sítě (příklad)

Stávající

- Stávající polohopis
- stávající stavební objekty
- Hranice KN

VL-1 Vodící linie - zeď,plot
VL-2 Vodící linie - obrubníček s nášlapem 60 mm
VL-3 Vodící linie - zábradlí

Nově navržené sítě byly navrženy do koridorů dle ČSN73 6005 a odsouhlasené budoucími správci dotčených sítí v rámci dokumentace pro územní řízení. Z tohoto důvodu jsou projektanti dílčích projektů pro stavební řízení povinni dodržet schválené koridory a v případě zjištěného střetu koordinovat s GP a dotčenými správci .

IK Plzeň s.r.o.

INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ A PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ
PRO STAVBY DOPRAVNÍ, INŽENÝRSKÉ A POZEMNÍ

Lesní 594, 345 06 Kdyně
mobil: +420 602 389 905
www.ikplzen.cz e-mail: barton@ikplzen.cz
IČO: 497 89 066 DIČ: CZ 497 89 066

Razítko a podpis		Pare	
Územně ověřil:	Zodpovědný projektant:	Vypracoval:	Investor
Bartoň Zbyněk	Bartoň Zbyněk	Bartoň Zbyněk	**Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje p. o.** Sokolov, Chebská 282, 356 01
ČKAIT: 0201341	ČKAIT: 0201341		
Místo stavby	kat.území : Úšovice a Vlkovice u M. L.		
Kraj	KARLOVARSKÝ		
Akce	**II/230** **PD - oprava silnice II/230 M. lázně - Stanoviště**	Číslo zakázky	00622
		Datum	04/2023
		Stupeň dokumentace	DSJ
		Měřítko	1:250
Obsah	Situace - 1.část	Číslo výkresu	D 02