


ZMĚNA č. 1 PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PLATNÁ KE DNI 07.07.2025

Popis změn:

- přidány dvě dvojice zásuvek doprostřed levé a pravé zdi.

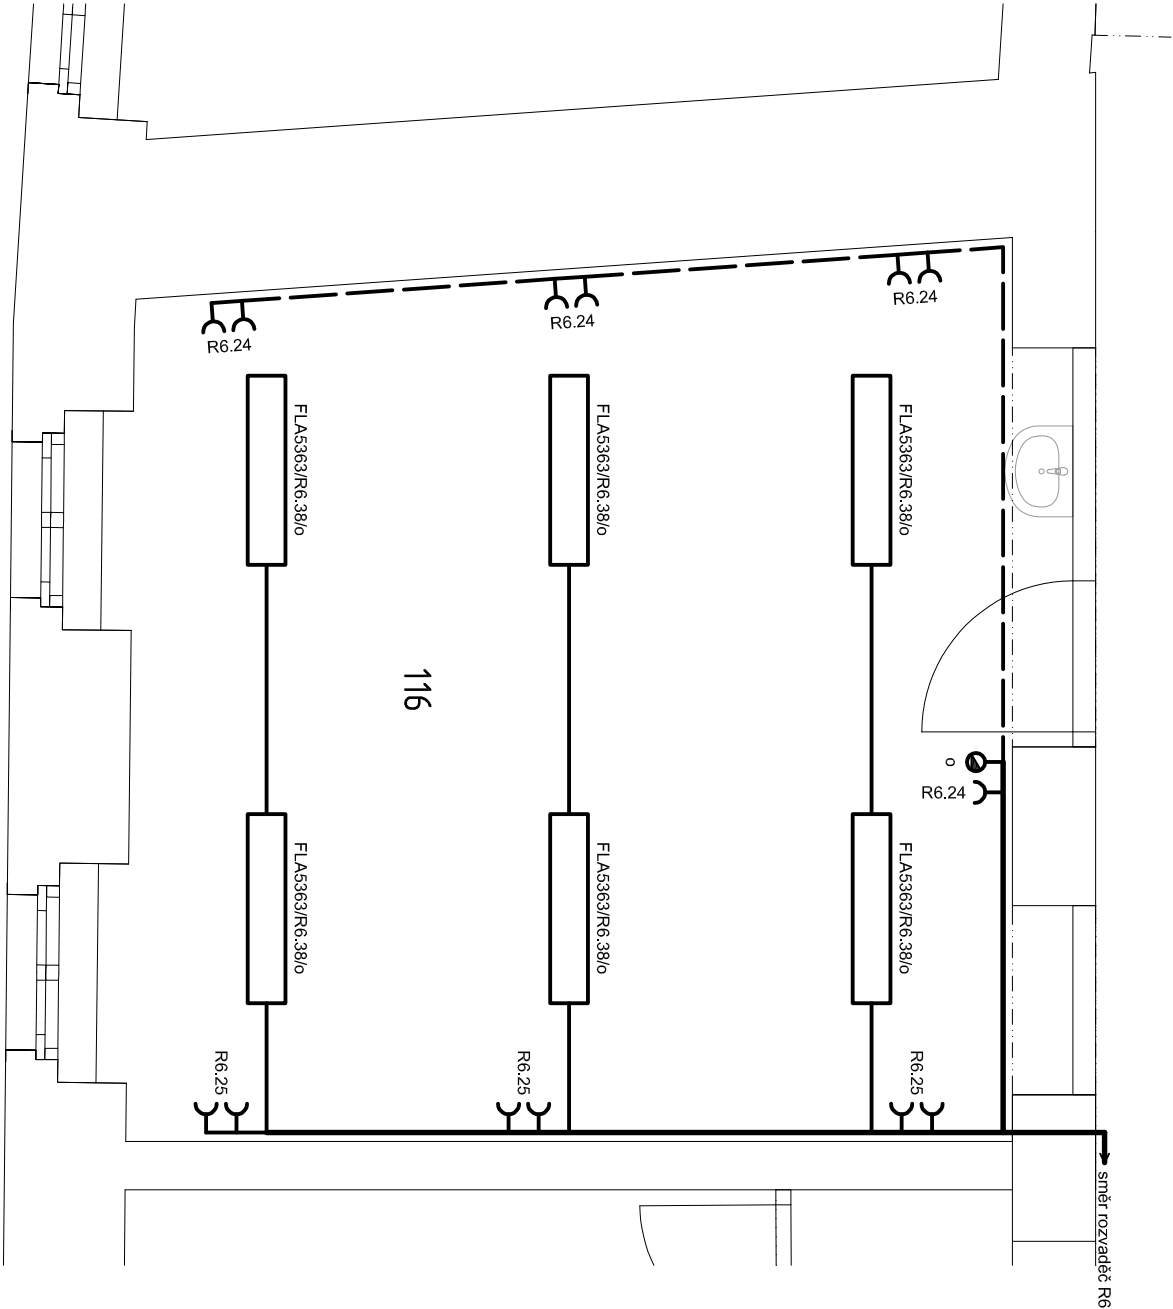

rozvodná soustava:

síť TN-C, 3/PEN, AC, 230/400V, 50 Hz
síť TN-S, 3/N/PE, AC, 230/400V, 50 Hz

ochranná opatření:

automatickým odpojením od zdroje dle ČSN EN 61140 ed. 3

ostatní potřebné údaje:

viz Technická zpráva

<h1>ELVOST</h1>				projekty elektro návrhy a dodávky osvětlení		nám Krále Jiřího 8, Cheb www.elvost.cz IČO: 46862579 e-mail: elvost@seznam.cz	Paré:
Zodpovědný projektant:	Kontroloval:		Kreslil:		Číslo zakázky:		
Ing. Jiří Stehlík	Ing. Jiří Voráč		Josef Dryk		250503		
Stavebník:	Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, p.o.					Datum:	
Kraj:		Obec:		Měřítko:			
Karlovarský		Cheb		1:50			
Akce:	Nové učebny a vstup Střední zdravotnické školy a VOŠ Cheb					Stupeň:	
Část:		D.1.e Silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika				ZSPD	
Obsah:		Půdorys silnoproudých rozvodů - m.č. 116				Číslo výkresu:	
						D.1.e.3	