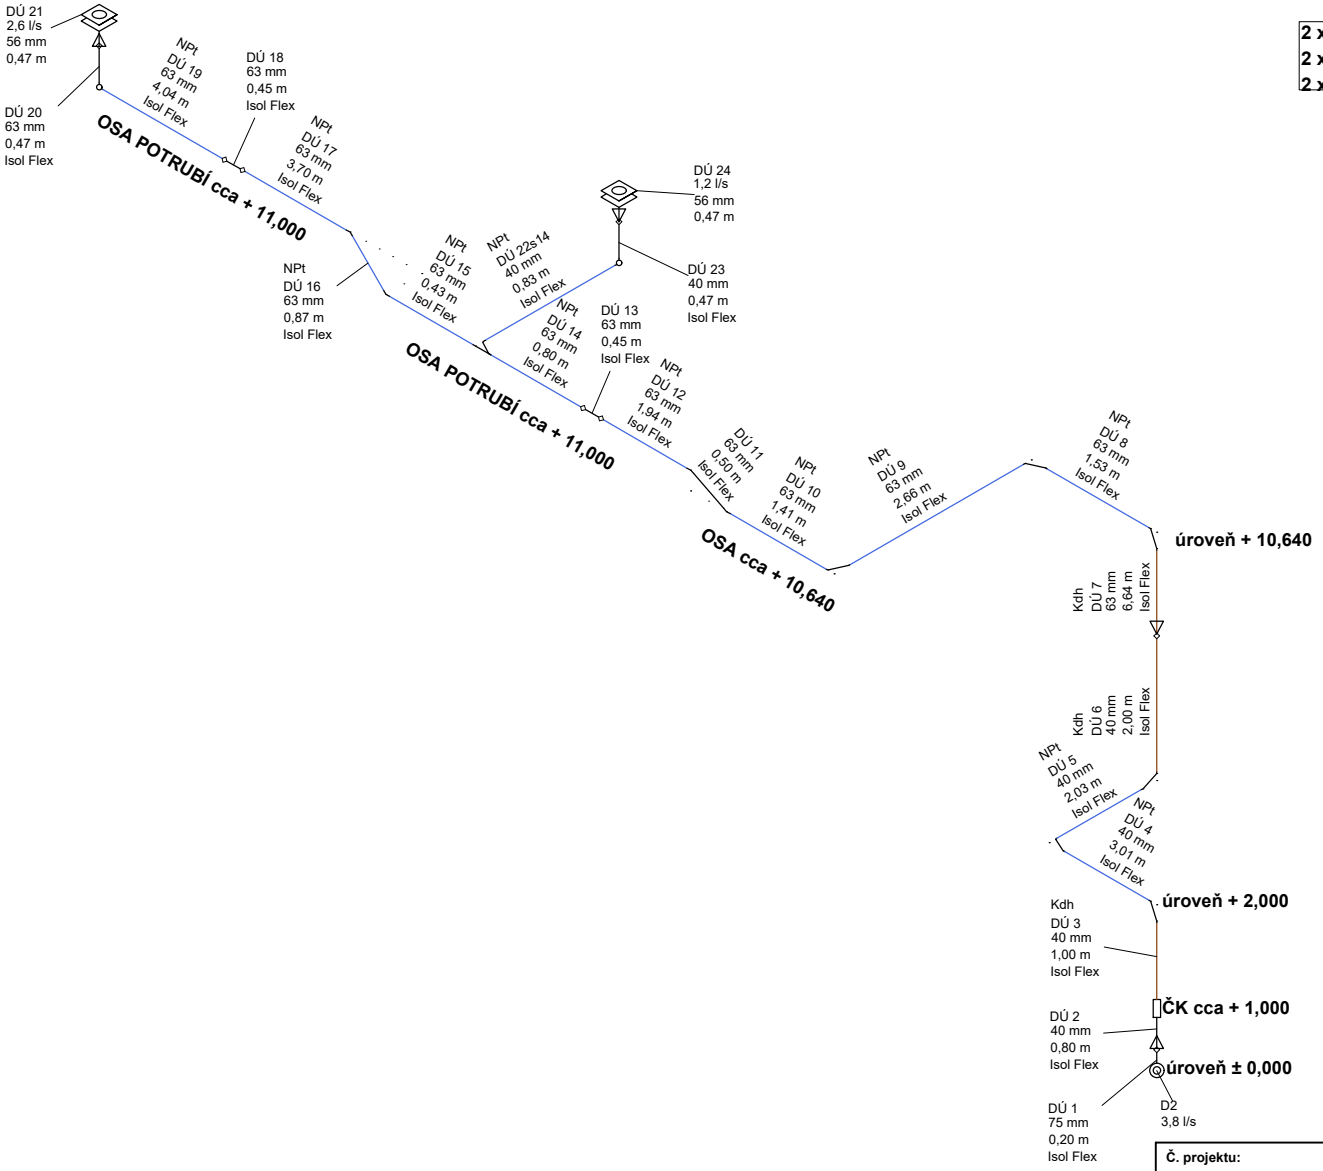

2 x PODTLAKOVÝ VTOK / d 56 mm
2 x PRSTENEC PRO ZACHYTÁVÁNÍ ŠTĚRKU (kačírek) - koeficient odtoku 0,9
2 x VYTÁPĚCÍ TĚLESO 230V / 8 W

Legenda k symbolům

- Střešní vtok se základním prvkem
- Předávací bod
- Koleno 90°
- Koleno 2×45°
- Čisticí tvarovka
- Redukce

Legenda ke střešnímu vtoku

Dílčí trasa (DÚ)
Požadovaný průtok (V požad)
Připojovací průměr
Délka výtokové trubky

Legenda předávacích bodů

Označení odpadu
Průtok (V)

Legenda potrubí

Způsob upevnění
Dílčí trasa (DÚ)
Vnější průměr (d)
Délka (L)
Zvuková izolace (Isol Flex)
Kdh = Konvenční (dlouhá hrdla)
NPt = Nosný profil (tuhý)

Legenda barev pro způsob upevnění

- Bez upevnění
- Nosný profil (tuhý)
- Konvenční (dlouhá hrdla)

Legenda k sortimentu

- Potrubí PE100

Informace plochy střechy

Intenzita deště: 0,030 l/(s·m²)

Stoupačka kotvena přes konvenční upevnění s dlouhými hrdly:
První dilatační hrdlo je umístěno nad čisticím kusem a
další každých 6,0 m.
Potrubí ukončeno v úrovni podlahy na úrovni +-0,000.

Upozornění: V případě jakékoliv změny trasy je nutná úprava návrhu.
Před začátkem montáže si vyžádejte, prosím, aktuální schéma
potrubních rozvodů pro provádění stavby.

Č. projektu: **2023/111587**	**Projekt:** **Budova SOS112 - SO 101 - operační středisko IZS** Karlovy Vary		
	Dílčí projekt: D2		
Zpracoval: Ing. Martin Krejza			
		Vystaveno: 30.03.2023	**Změněno:** 07.05.2024