
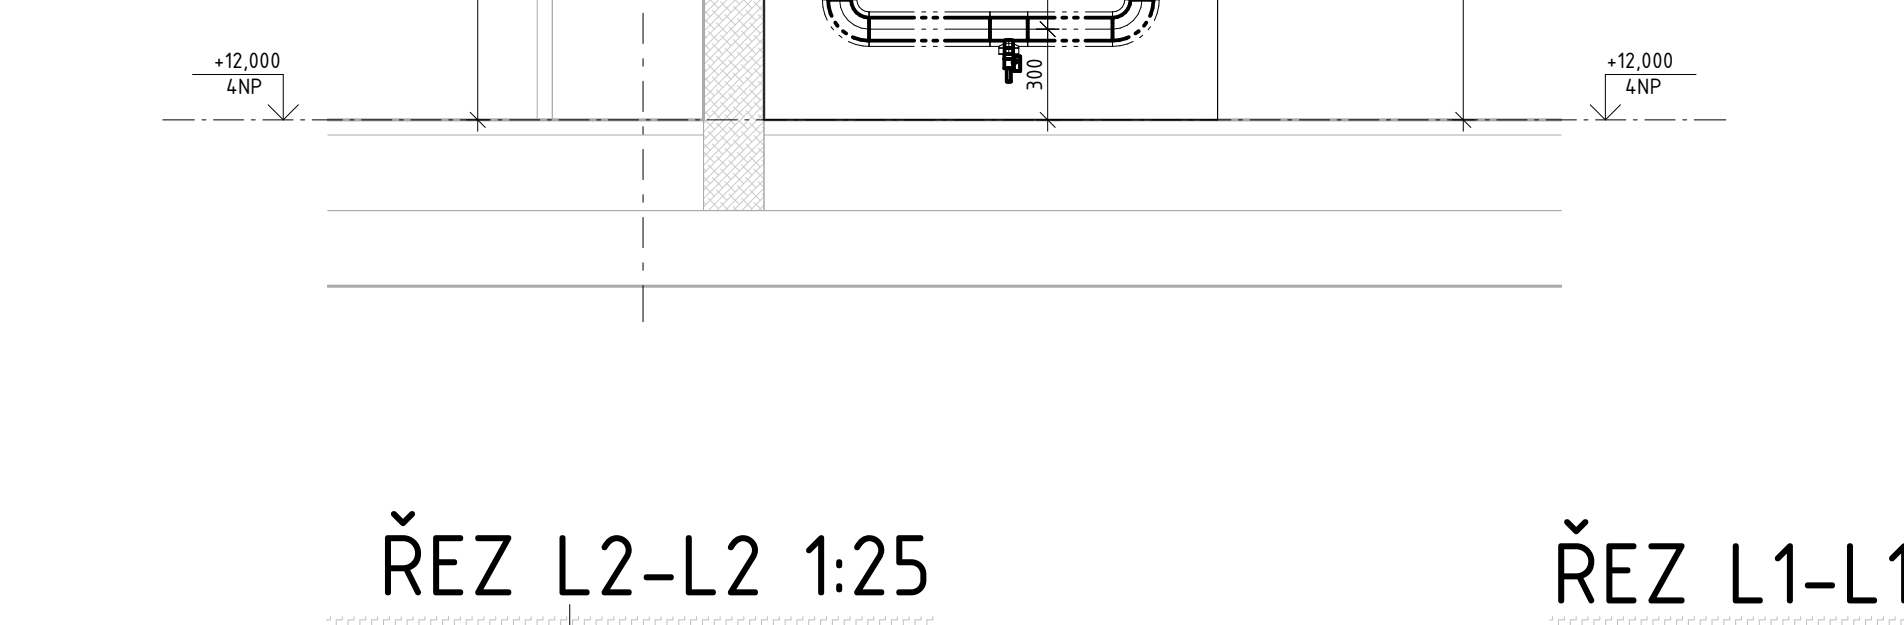
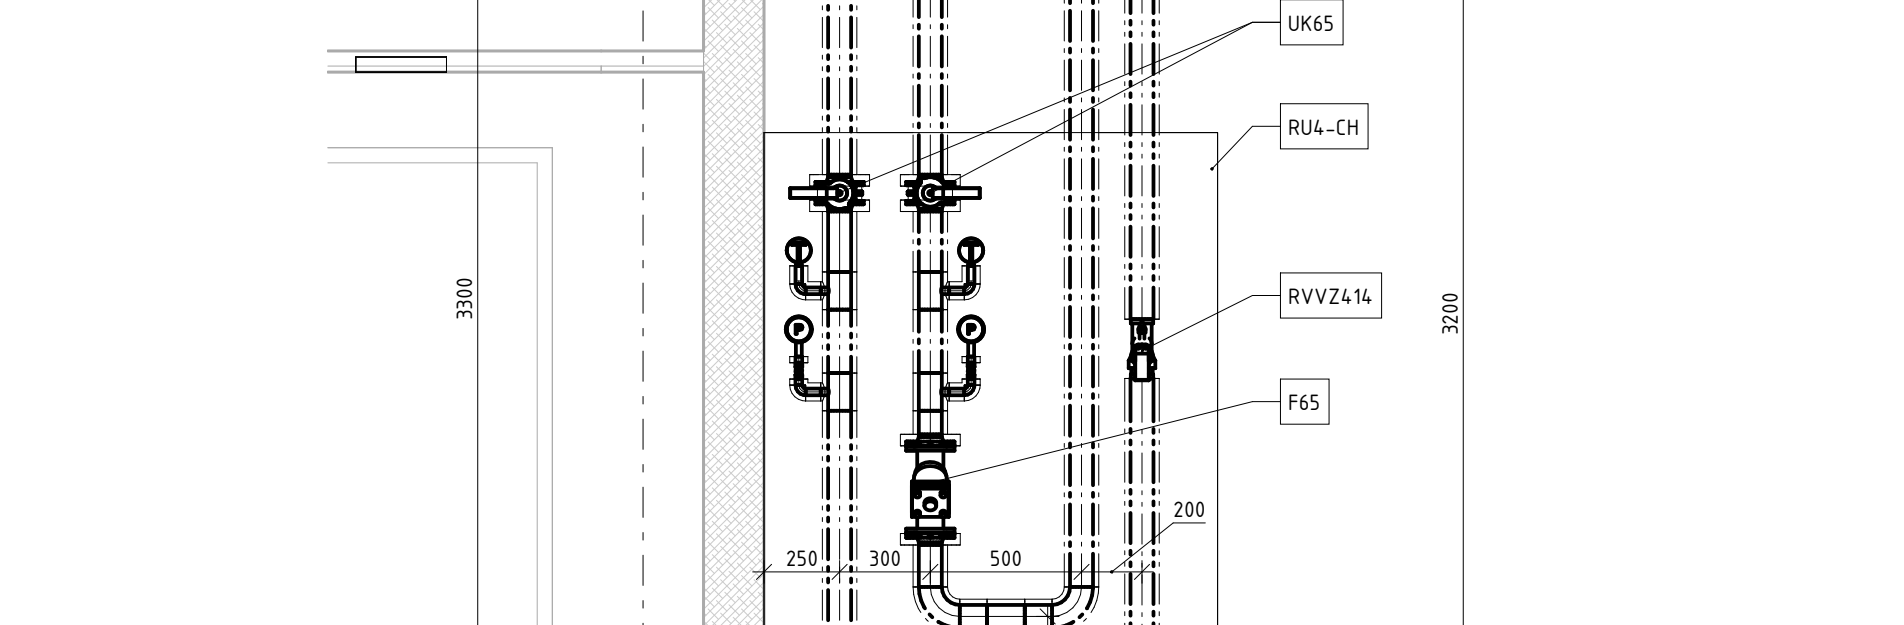


LEGENDA TLAKOVÝCH NEZÁVISLÝCH VÝVAŽOVACÍCH A REGULÁČNÍCH VENTILŮ - RU-CH			
Poloha	Popis	Konstrukce	Provozní parametry
RVV2112	2-cestný tlakový nezávislý vývažovací a regulační ventil	PN 16	Q=10,4m³/h, DN50, N=1,88, dp=25,8kPa
RVV2113	2-cestný tlakový nezávislý vývažovací a regulační ventil	PN 16	Q=8,3m³/h, DN50, N=1,66, dp=23,8kPa
RVV2414	2-cestný tlakový nezávislý vývažovací a regulační ventil	PN 16	Q=7,6m³/h, DN50, N=1,57, dp=22,6kPa

LEGENDA TLAKOVÝCH NEZÁVISLÝCH VÝVAŽOVACÍCH A REGULÁČNÍCH VENTILŮ - RU-UT			
Poloha	Popis	Konstrukce	Provozní parametry
RVV2101	2-cestný tlakový nezávislý vývažovací a regulační ventil	PN 16	Q=5,8m³/h, DN40, N=1,89, dp=23,8kPa
RVV2102	2-cestný tlakový nezávislý vývažovací a regulační ventil	PN 16	Q=5,1m³/h, DN40, N=1,78, dp=23,8kPa
RVV2103	2-cestný tlakový nezávislý vývažovací a regulační ventil	PN 16	Q=4,3m³/h, DN40, N=1,66, dp=23,7kPa
RVV2404	2-cestný tlakový nezávislý vývažovací a regulační ventil	PN 16	Q=3,98m³/h, DN40, N=1,60, dp=23,7kPa

LEGENDA REGULÁČNÍCH VENTILŮ - CH			
Poloha	Popis	Konstrukce	Provozní parametry
RV01	2-cestný regulační ventil	manuální uzavírací ventil	PN 6 Q=17m³/h, DN80

LEGENDA OBĚHOVÝCH ČERPADEL - RU-UT			
Poloha	Popis	Konstrukce	Provozní parametry
OC24	Jednostupňové makroběžné oběhové čerpadlo s prvníou spolkou, odstředivé čerpadlo se sacími a výtlakovými trubicí stejného průměru v jedné ose. Víceběžné frekvenčně měnné a s nímžle diferencního tlaku. Čerpaná kapalina: Voda. Rozsah teploty kapaliny: -20...110 °C. Vybraná teplota kapaliny: 40 °C. Otáčky čerpadla, ke kterým se vztahují údaje čerpadla: 2714 ot/min. Skutečná výpočítaná hodnota průtoku: 4,0 m³/h. Výpočtená dopravní výška čerpadla: 3,5 m. Maximální provozní tlak: 10 bar. Velikost přípojení: G 1 1/2". Jmenovitý výkon: P2 0,066 kW. El. přípojení: SO H2 1 a 2 230/50Hz. Jmenovitý el. proud: 1,5 A. Krytí: IPX4D. Provozní hmotnost: 4,5 kg. Konstrukční délka: 180mm.		Q=4,0m³/h, H=3,5m, G1 1/2"

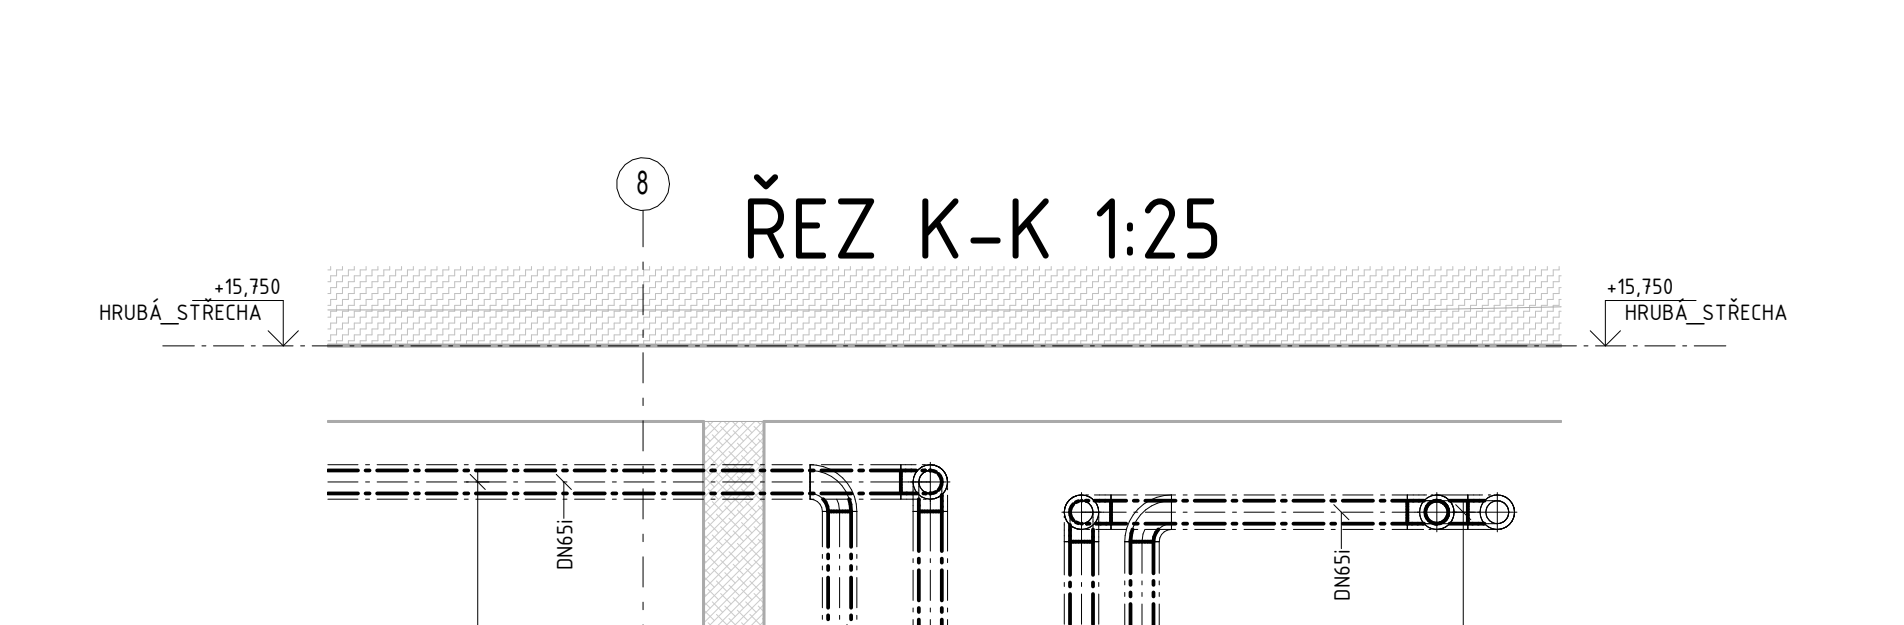

TABULKA MÍSTNOSTÍ 4MP_DPS			
OPN. MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	VÝŠKA MÍST.PK.
L.001	CHODBA	44,4 m²	2500
L.002	SEKOVNA - OKRÁ	36,4 m²	2500
L.003	SPROVADĚNÍ	28,4 m²	2500
L.004	KROVOVÝ STŘEB KARLOVARSKÉHO KRAJE	60,4 m²	2500
L.005	KROVOVÝ STŘEB KARLOVARSKÉHO KRAJE	61,4 m²	2500
L.006	KROVOVÝ STŘEB KARLOVARSKÉHO KRAJE	61,4 m²	2500
L.007	PŘEDSÍN WC - DÁRY	6,4 m²	2400
L.008	KABINA WC - DÁRY	1,4 m²	2400
L.009	KABINA WC - DÁRY	1,4 m²	2400
L.010	PŘEDSÍN WC - PAM	4,4 m²	2400
L.011	KABINA WC - PAM	2,4 m²	2400
L.012	KABINA WC - PAM	2,4 m²	2400
L.013	PŘEDSÍN WC - OKRÁ	2,4 m²	2400
L.014	OKRÁ	2,4 m²	2400
L.015	SATRY - OKRÁ	2,4 m²	2400
L.016	OKRÁ - OKRÁ	1,4 m²	2400
L.017	OKRÁ - OKRÁ	1,4 m²	2400
L.018	OKRÁ - OKRÁ	1,4 m²	2400
L.019	OKRÁ - OKRÁ	1,4 m²	2400
L.020	OKRÁ - OKRÁ	1,4 m²	2400
L.021	OKRÁ - OKRÁ	1,4 m²	2400
L.022	OKRÁ - OKRÁ	1,4 m²	2400
L.023	OKRÁ - OKRÁ	1,4 m²	2400
L.024	OKRÁ - OKRÁ	1,4 m²	2400
L.025	OKRÁ - OKRÁ	1,4 m²	2400
L.026	OKRÁ - OKRÁ	1,4 m²	2400
L.027	OKRÁ - OKRÁ	1,4 m²	2400
L.028	OKRÁ - OKRÁ	1,4 m²	2400
L.029	OKRÁ - OKRÁ	1,4 m²	2400
L.030	OKRÁ - OKRÁ	1,4 m²	2400
L.031	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - ZES	26,4 m²	2380
L.032	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - ZES	26,4 m²	2380
L.033	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - ZES	26,4 m²	2380
L.034	KOUPELNA - ZES	3,4 m²	2400
L.035	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - ZES	26,4 m²	2380
L.036	KOUPELNA - H2S	3,4 m²	2400
L.037	KOUPELNA - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.038	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - H2S	26,4 m²	2380
L.039	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - PČR	26,4 m²	2380
L.040	KOUPELNA - PČR	3,4 m²	2400
L.041	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - PČR	26,4 m²	2380
L.042	KOUPELNA - PČR	3,4 m²	2400
L.043	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.044	KOUPELNA - OKRÁ	3,4 m²	2400
L.045	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.046	KOUPELNA - OKRÁ	3,4 m²	2400
L.047	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.048	KOUPELNA - OKRÁ	3,4 m²	2400
L.049	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.050	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.051	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.052	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.053	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.054	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.055	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.056	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.057	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.058	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.059	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.060	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.061	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.062	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.063	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.064	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.065	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.066	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.067	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.068	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.069	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.070	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.071	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.072	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.073	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.074	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.075	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.076	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.077	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.078	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.079	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.080	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.081	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.082	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.083	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.084	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.085	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.086	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.087	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.088	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.089	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.090	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.091	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.092	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.093	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.094	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.095	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.096	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.097	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.098	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.099	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.100	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.101	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.102	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.103	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.104	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.105	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.106	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.107	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.108	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.109	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.110	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.111	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.112	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.113	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.114	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.115	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.116	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.117	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.118	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.119	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.120	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.121	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.122	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.123	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.124	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.125	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.126	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.127	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.128	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.129	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.130	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.131	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.132	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.133	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.134	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.135	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.136	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.137	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.138	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.139	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.140	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.141	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.142	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.143	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.144	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.145	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.146	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.147	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.148	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.149	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.150	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.151	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.152	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.153	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.154	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.155	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.156	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.157	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.158	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.159	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.160	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.161	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.162	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.163	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.164	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.165	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.166	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.167	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.168	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.169	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.170	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.171	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.172	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.173	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.174	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.175	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.176	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.177	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.178	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.179	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.180	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.181	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.182	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.183	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.184	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.185	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.186	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.187	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.188	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.189	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.190	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.191	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.192	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.193	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.194	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.195	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.196	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.197	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.198	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.199	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.200	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.201	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.202	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.203	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.204	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.205	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.206	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.207	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.208	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.209	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.210	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.211	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.212	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.213	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.214	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.215	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.216	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.217	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.218	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.219	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.220	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.221	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.222	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.223	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.224	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.225	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.226	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.227	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.228	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.229	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.230	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	2380
L.231	OPROVĚDOVÁNÍ POROJ. - OKRÁ	26,4 m²	