


SOS-112 - blokové schéma řízení osvětlení na operačním středisku


ZZS

Rozvaděč R3.1; 21TE + 10TE rezerva

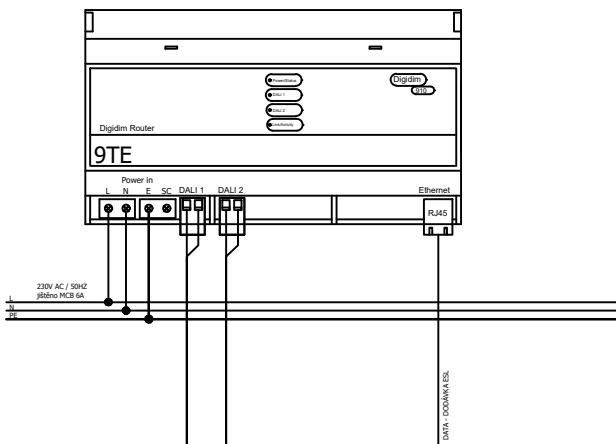


MP

Rozvaděč R3.2; 21TE + 10TE rezerva

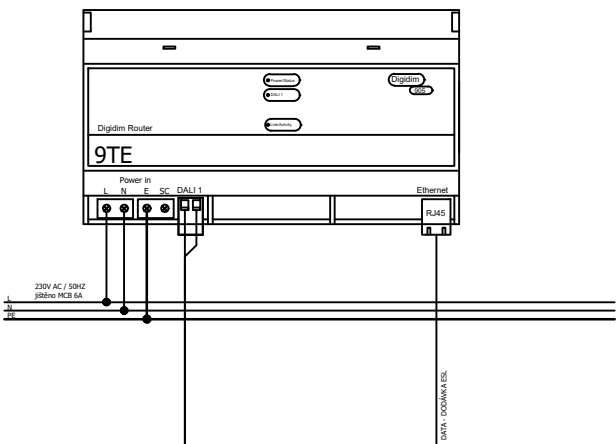


HZS

Rozvaděč R3.3; 21TE + 10TE rezerva

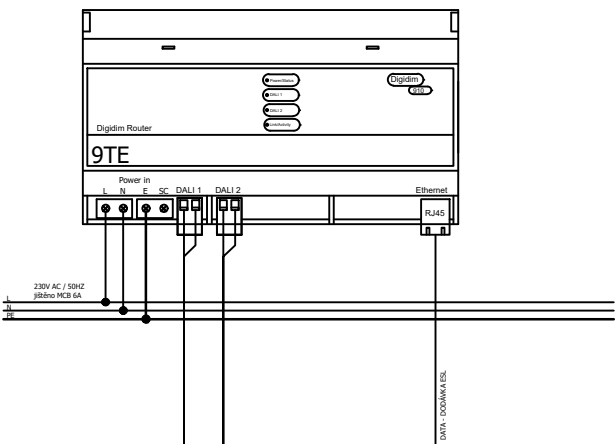

PČR

Rozvaděč R3.4; 21TE + 10TE rezerva

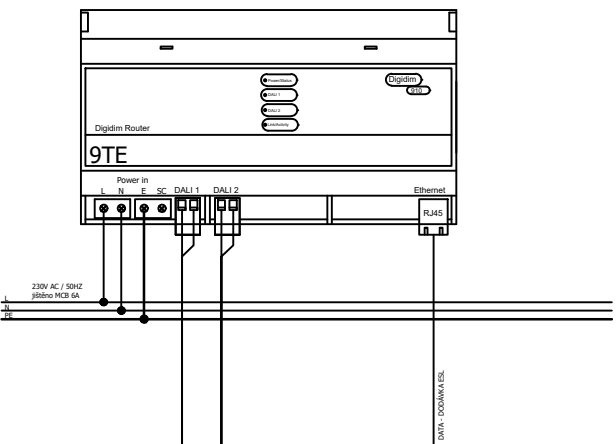

Popis kabelu	Číslo kabelu	Číslo kabelu
POPIS KABELU	48	25
DALI TLAČÍTKO 1-NÁSOBNÉ	0	0
DALI TLAČÍTKO 5-NÁSOBNÉ	0	1
DALI TLAČÍTKO 8-NÁSOBNÉ	0	1
DALI TLAČÍTKO 4-NÁSOBNÉ	1	2
DALI SENZOR POHYBU	1	0
DALI PŘEVODNÍK	2	6
DALI ADRES CELKEM	56	31

POD TLAČÍTKEM NA OPERAČNÍM STOLE

Popis kabelu	Číslo kabelu	Číslo kabelu
POPIS KABELU	43	
DALI TLAČÍTKO 1-NÁSOBNÉ	0	
DALI TLAČÍTKO 5-NÁSOBNÉ	0	
DALI TLAČÍTKO 8-NÁSOBNÉ	3	
DALI TLAČÍTKO 4-NÁSOBNÉ	0	
DALI SENZOR POHYBU	1	
DALI PŘEVODNÍK	4	
DALI ADRES CELKEM	51	

POD TLAČÍTKEM NA OPERAČNÍM STOLE

Popis kabelu	Číslo kabelu	Číslo kabelu
POPIS KABELU	45	45
DALI TLAČÍTKO 1-NÁSOBNÉ	0	0
DALI TLAČÍTKO 5-NÁSOBNÉ	0	0
DALI TLAČÍTKO 8-NÁSOBNÉ	3	1
DALI TLAČÍTKO 4-NÁSOBNÉ	0	0
DALI SENZOR POHYBU	0	2
DALI PŘEVODNÍK	7	5
DALI ADRES CELKEM	55	53


POD TLAČÍTKEM NA OPERAČNÍM STOLE

Popis kabelu	Číslo kabelu	Číslo kabelu
POPIS KABELU	39	39
DALI TLAČÍTKO 1-NÁSOBNÉ	2	0
DALI TLAČÍTKO 5-NÁSOBNÉ	0	0
DALI TLAČÍTKO 8-NÁSOBNÉ	0	2
DALI TLAČÍTKO 4-NÁSOBNÉ	0	1
DALI SENZOR POHYBU	3	2
DALI PŘEVODNÍK	4	6
DALI ADRES CELKEM	48	50

POD TLAČÍTKEM NA OPERAČNÍM STOLE

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV ±0,000 = 388,670m n. m.

AKCE: SOS112 - SPOLEČNÉ OPERAČNÍ STŘEDISKO IZS KARLOVARSKÉHO KRAJE		STUPEŇ PD: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY - DPS	
INVESTOR A OBJEDNATEL: Karlovarský kraj, IČO 70891168 Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory		OBJEKT: SO-101 - BUDOVA SOS 112	
MÍSTO STAVBY: Závodní, 360 06, Karlovy Vary pozemek parc. č. 527/163, k.ú. Karlovy Vary		ČÁST DOKUMENTACE: D.1.4.07 - ELEKTROINSTALACE SILNOPROUDÁ HROMOSVOD, UO ESI	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 30080151-4	AUTORIZACE:
VEDOUČÍ PROJEKTU: ING. MARTIN STRNAD, mstrnad@intar.cz		DATUM: 07/2024	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. MARTIN STRNAD		FORMÁT: 3 x A4	
ZHOTOVITEL ČÁSTI:  ExPlan s. r. o. Michelská 18/12a, 140 00, Praha 4 tel.: +420 724 955 052 www.explan.cz, explan@explan.cz		KOPIE:	VÝKRES: SCHÉMA OSV
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: J. VESELSKÝ		MĚŘÍTKO: -	
VYPRACOVAL: ING. M. HOLCMAN		EVIDENČNÍ ČÍSLO: 30080151-3/SO-101/D.1.4.07	
		ČÍSLO VÝKRESU: 303	REVIZE: 0